

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO		PF Paraná SAD4R		3	
CIDADE		Curitiba		PR	
RUA / AV		Av. João Gualberto		1000 3º, 5º e 7º pavimentos	
BAIRRO		Alto da Glória		-	
ATENDE PÚBLICO		SIM			
		NÃO		X	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL		PRÓPRIO			
		LOCADO		X	
		CEDIDO			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU		Marcos Antônio da Silva Schimidtke -Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança - CREA PR-5061968192/D		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	
				ART 1720262601664 17/03/26	

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade

Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?

O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?

SIM	NÃO	Não se aplica
X		
X		

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	SIM	NÃO	Observações
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lideiras?	X		
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X		
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X		
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	X		
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	X		

	NECESSITA PROFIETO ?	JUSTIFICATIVA
	SIM	
	NÃO	X
Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	Não se aplica
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso a edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X

5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?			x		
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	
			x				
Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO		Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			x		
6.12.7.1	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?		x			
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?			x		
6.14.1.2	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?			x		
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?			x		
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?			x		
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?			x		
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?			x		
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	
				x			
Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO		Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	x				
6.15	b)	O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	x				
6.15 e 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?		x			
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	
				x			
Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO		Não se aplica	Observações
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a)	Gradéis, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?		x			Calçada de entrada
6.3.5, 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	x				
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	
				x			
Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO		Não se aplica	Observações
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			x		
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			x		
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			x		
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA	

	NECESSITA PROJETO ?		X	
--	---------------------	--	---	--

Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
6.14.3.		X		
Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	X		
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	X		
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	X		
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebatimento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?		X	
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	X		
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	X		
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	X		
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	X		
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	X		
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	X		
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	X		

	NECESSITA PROJETO ?		NÃO	JUSTIFICATIVA
		SIM	X	

	NECESSITA PROJETO ?		X	
--	---------------------	--	---	--

Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / Vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?		X	Portaria e hall dos elevadores
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		X	
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X		
6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		X	

5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		X		
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	X			
Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	X			
6.3.2	b) É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso a edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		X		
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		X		
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e) Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PF Paraná SAD4R

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?		X		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?			X	
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?			X	
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?			X	Portaria e hall dos elevadores
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?		X		
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?		X		
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?		X		
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?	X			
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?		X		
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X			
NECESSITA PROJETO ?		SIM NÃO		JUSTIFICATIVA	
		X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SAD4R
--------------------	-----------------

Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
			X		
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?				
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?			X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?			X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (Item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

PF Paraná SAD4R

UNIDADE /
ÓRGÃO

Item da NBR9050	3-4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
6.1	a) Existe escada no acesso?		X	
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?		X	
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?		X	
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?		X	
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?		X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?		X	
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X	
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X	
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X	
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X	
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?		X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?		X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X	
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletiva?		X	
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$.		X	
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?		X	

NECESSITA PROIETO ?

JUSTIFICATIVA	
SIM	NÃO
	X

		3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO				7º PAVIMENTO			
Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO	
6.1.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	X			X			X			X		
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não tríplice?	X			X			X			X		
5.4.6 e NBR 16337 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X			X			X			X	
5.4.6 e NBR 16337 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento)?		X			X			X			X	
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?	X			X				X		X		
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado em rampa longa?			X					X			X	
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de luminosidade de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto chuveiros, banhos e similares)?	X			X				X		X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X			X			X			X		

Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO	
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos estáticos mecânicos e é considerada acessível quando atende, no mínimo, a duas formas de deslocamento vertical).	X			X			X			X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X			X			X			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

UNIDADE /
ÓRGÃO

PF Paraná SQA/R

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

3º PAVIMENTO										5º PAVIMENTO										7º PAVIMENTO													
Item da NBR9050		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA																		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES			
		4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAIS:																															
6.1.1.2		a) Existe rampa interna?																		SIM		NÃO		SIM		NÃO		SIM		NÃO			
6.6.2.5		b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?																															
6.3.2		c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?																															
6.6.2 (tabela 4 e 5)		d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?																															
6.6.2.4		e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?																															
6.6.4		f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?																															
6.6.4		g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?																															
5.4.6		h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?																															
6.9.1		i) Os corrimãos são constituídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?																															
4.6.5		j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?																															
6.9.3.2		k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?																															
6.9.3.4		l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?																															
4.6.5		m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?																															
6.9.3.2		n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?																															
6.9.3.5		o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?																															
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR 14718		p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?																															
6.6.2.8 e 6.6.3		q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?																															
5.4.3		r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na gradeiz superior do prolongamento horizontal do corrimão?																															
		NECESSITA PROJETO ?																		SIM		NÃO		SIM		NÃO		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA	

Item da NBR9050 ISO 9386		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA										3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO				7º PAVIMENTO			
		4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVADORIAS ISO 9386:										ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES	
												SIM		NÃO				SIM		NÃO			
a) Existe plataforma elevatória na edificação?																							
b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m [Edificações com acesso público]?																							
c) O cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?																							
d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?																							
e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?																							
f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?																							
g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?																							
h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cercado) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?																							
i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?																							
j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatória presença de acompanhamento por pessoa habilitada durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?																							
k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?																							
l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?																							
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2																							

JUSTIFICATIVA										JUSTIFICATIVA										JUSTIFICATIVA															
NECESSITA PROTEJO ?																																			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9062:2020)

UNIDADE / ORGÃO

PR Paraná S&MB

Item da NBR9050	E. ESQUADRIAS (Identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO				7º PAVIMENTO			
		ATENDIMENTO		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	ATENDIMENTO		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	ATENDIMENTO		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
5	a) As portas atendem à largura livre mínima de 0,90 m e a altura de 2,10 m?		X	portas dos sanitários			X	portas dos sanitários			X	portas dos sanitários	
6.11.2.4	b) As portas atendem à altura livre mínima de 2,00 m e a altura do vão livre inferior situada entre 0,60 m e 0,80 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso?		X	portas de acesso as unidades	X		X	portas de acesso as unidades	X		X	portas de acesso as unidades	
6.11.2.6	c) Pessoa manuseia tipo alfinete e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X				X				X			
4.6.6.1	d) As rampas podem instalar-se em áreas e reservado na área comum?	X				X				X			
6.11.2.2	e) As portas atendem à distância livre mínima de 0,90 m e a altura livre de 2,00 m?	X				X				X			
6.11.2.2	f) As portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, corrigido a rampa, entre 0,30 m e 0,80 m, corrigido a rampa, com acurridade de 1,20 m?	X				X				X			
6.11.2.3	h) No deslocamento lateral do usuário, entre 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	X				X				X			
5.4.1	i) Informando a área?		X				X				X		
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo a 100% (instalada na parede adjacente ao balcão em 100% da altura da parede)?		X				X				X		
6.11.2.13	k) Paredes e paredes emolduradas não fixas com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,20 m no elemento perfis equivalentes?		X				X				X		
6.11.2.13	l) As portas das paredes emolduradas que ficam entre de vãos e assentos, entre faixas de sinalização visual emolduradas e assentos, devem ser instaladas com uma altura livre mínima de 2,00 m e uma largura livre mínima de 0,90 m?	X	X			X	X			X	X		
6.11.3	m) A altura do pé-direito superior a 2,00 m e a altura do pé-direito inferior a 2,00 m e a altura do pé-direito inferior a 2,00 m?	X	X			X	X			X	X		
6.11.3	n) Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 2,20 m do piso?	X	X			X	X			X	X		
6.11.2.6	o) As portas podem ser abertas com um único movimento?	X	X			X	X			X	X		
6.11.2.1	p) No caso de portas em sequência, entre um espaço de transição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	X	X			X	X			X	X		
6.3.4	q) A cor da porta não apresenta diferença ou o deslizar é clarificado quando está entre 3 a 20 mm?	X	X			X	X			X	X		
	NECESSITA PRÓXIMO ?												

UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SADAR
-----------------	-----------------

Item da NBR9050	3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO			
	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA
	SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.1	a)		Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contêm área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	X		X		X
7.10.1	b)	X	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?					
7.10.2	c)	X	Existem pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?					
6.3.4.1	d)	X	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?					
6.3.2	e)	X	O piso é antiderrapante?					
6.11.2.4	f)	X	O piso possui um vão livre de 0,80 m?					
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.3	g)	X	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na borda da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura do puxador, conforme Figura 68? Na ausência de puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m em relação ao eixo do puxador, do lado externo?					
4.6.6.1	h)	X	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?					
5.4.1	i)	X	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?					
5.4.1	j)	X	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?					

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X			X	

Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:				OBSERVAÇÕES			
	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	NÃO SE APLICA
	SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5	a)	X	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		X			
7.10.3	b)	X	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		X			
7.10.3	c)	X	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ão) posicionada(s) na extremidade do conjunto?		X			
7.8.1	d)	X	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?		X			
7.8.2	e)	X	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X			
7.8.1	f)	X	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X			
7.8.1	g)	X	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X			

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?		X
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		X
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	X	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	X	

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?		X
7.12.4	b) O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?		X
7.12.4	c) A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?		X
7.12.1.1	d) Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?		X
7.12.1.1	e) A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?		X
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?		X
7.12.3 e Figura 127	g) No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?		X
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?		X

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	OBSERVAÇÕES

NECESSITA PROJETO ?

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050-2020)			
UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SADAR		
7º PAVIMENTO			
Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	NÃO SE APLICA
7.10.1	a) Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contêm área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?		X
7.10.1	b) Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	X	
7.10.2	c) Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	X	
6.3.4.1	d) A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X	
6.3.2	e) O piso é antiderrapante?	X	
6.11.2.4	f) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na borda da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura do puxador, conforme Figura 86? Na ausência de puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m das bordas da caixa do elevador, do piso acabado?	X	
4.6.6.1	h) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X	
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X	
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM NÃO	JUSTIFICATIVA
			X
Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2020 SIM NÃO	NÃO SE APLICA
7.5	a) Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	X	
7.10.3	b) No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	X	
7.10.3	c) Nesse caso, possui barras de apoio e está(ão) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	X	
7.8.1	d) O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	X	
7.8.2	e) As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X	
7.8.1	f) Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	X	
7.8.1	g) Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM NÃO	JUSTIFICATIVA
			X

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9062:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PR Paraná SAGR

		3º PARÂMETRO				5º PARÂMETRO			
Item da NBR9062	7.4 REQUISITOS	ATENDIMENTO 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDIMENTO 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
				SIM	NÃO			SIM	NÃO
8.5.1.1	a) No caso de banheiros de blocos, estas e do tipo piso inclinado, localizada no lado frontal do banheiro?		X					X	
8.5.1.2	b) Os banheiros estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de blocos: 0,90 m e outra entre 1,20 m e 1,30 m em relação ao piso acabado?		X					X	
8.5.1.3	c) O banheiro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?							X	
8.5.1.3	d) Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?		X					X	
8.5.2	e) Inexistem copos descartáveis, estes estão entre 0,60 m e 1,20 m do piso acabado?							X	
8.5.2	f) Os outros modelos (garrafas, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,60 m e 1,20 m do piso acabado?	X						X	
8.5.2	g) Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?	X						X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROTOCOLO ?		X				X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

(CONFORME NBR 9062:2020)

UNIDADE / ORGÃO		PF Paraná SAÚDE												
		3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO				7º PAVIMENTO				
Item da NBR9062		ATEND. NBR9062-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATEND. NBR9062-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATEND. NBR9062-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO			
7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO													
	a) Existe balcão de atendimento?	X	X		balcão está identificado									
	9.2.1.1		X									X		
	9.2.1.4											X		
	9.2.1.5		X									X		
	5.2.2.2		X									X		
	5.3.4		X									X		
	9.2.1.3		X									X		
	NECESSITA PROJETO ?													
7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	a) Existe balcão de informações?	X	X											
	9.2.2.1		X									X		
	9.2.3.4		X									X		
	9.2.3.5		X									X		
	5.2.2.2		X									X		
	5.3.4		X									X		
	9.2.3.2		X									X		
	NECESSITA PROJETO ?													
	7.2.3 TÓRREIS DE AUTOATENDIMENTO	a) Existe torre de autoatendimento?												
9.4.3.2			X									X		
9.4.3.4			X									X		
9.4.3.5			X									X		
9.4.3.8			X									X		
5.1.3			X									X		
NECESSITA PROJETO ?														

[illegible]

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2009)

UNIDADE / ORGÃO

PF Paraná SAÚDE

Item da INSPERHOOD	9. BIBLIOTECAS				OBSERVAÇÕES				OBSERVAÇÕES				OBSERVAÇÕES								
	ATIVIDADE INSPERHOOD 2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES		ATIVIDADE INSPERHOOD 2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES						
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO					
10.15	a)	Existe Biblioteca?																			
10.15	b)	Os locais de pesquisa, sala de estudo e leitura, tem área de circulação adequada?																			
10.15.2	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?																			
10.15.2	d)	Possui 2% das áreas reservadas, com no mínimo 0,90m?																			
10.15.2	e)	Possui 2% das áreas reservadas, com no mínimo 0,90m?																			
10.15.3	f)	A distância entre os estantes deve ser no mínimo 0,90 m da cabeça?																			
10.15.3	g)	Nos corredores entre os estantes, existe a cada 1,5 m, um local que permita giro de 360º (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?																			
10.15.4	h)	A altura de utilização dos parafusos está entre 0,90 m e 1,20 m do piso acabado?																			
		NECESSITA PRIORITO ?																			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
SAUD / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2007)			
UNIDADE / ORGÃO	PF Paraná SAÚDE		

Item da NBR9050		3º PAVIMENTO		5º PAVIMENTO		7º PAVIMENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		ATENÇÃO-EMBOS-2020	ANO DE APLICAÇÃO	ATENÇÃO-EMBOS-2020	ANO DE APLICAÇÃO	ATENÇÃO-EMBOS-2020	ANO DE APLICAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

	NECESSITA PAVIMENTO ?						
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
						X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SADAR
--------------------	-----------------

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autoserviço?
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?
9.2.2.1	i) Calhas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SADAR
--------------------	-----------------

3º PAVIMENTO					
Item da NBR9050	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
	SIM	NÃO			
9.3.3.1			X		
9.3.3.2			X		
9.3.3.3			X		
9.3.3.3			X		
10.8.1			X		
4.3			X		
9.3.2.3			X		
9.3.2.4			X		
9.2.2.1			X		
9.2.2.2			X		
9.2.2.2			X		
10.9.7		X			X
10.9.7		X		Copa	X

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		

UNIDADE / ÓRGÃO

PF Paraná SADAR

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	X	
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	X	
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	X	
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autoserviço?	X	
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	X	
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	X	
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	X	
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	X	
9.2.2.1	i) Calhas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	X	
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	X	
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	X	
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	Copa	
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	Copa	

NECESSITA PROJETO ?

JUSTIFICATIVA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2020)

UNIDADE / ORÇÃO	PR Paraná SAÚDE
-----------------	-----------------

Item da NBR9060		3º PAVIMENTO				5º PAVIMENTO				7º PAVIMENTO			
		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO	
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
6.1.2	a) Iluminação possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de luminosidade de 150 lux medido a 1,00 m do chão?												
6.1.2.1.3	b) Pontos e fontes emissoras de luz em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	X				X				X			
9.2.1.3	c) Os báculos de acionamento e fixação de sinalização e iluminação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?	X				X				X			

	NECESSA PRONTO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X		X			X			X			

Item da NBR9060		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO	
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
5.5.1.1	a) Existem elementos de sinalização de emergência direcionados a usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?	X				X				X			
5.5.1.2	b) As rotas de fuga e as saídas de emergência da sinalização, para localização, advertência e instrução, com informações precisas, claras e atuais?		X				X				X		
5.5.1.3	c) A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoas com deficiência visual, tátil ou intelectual, com o tamanho e o número de caracteres, o formato e o número do pavimento?		X				X				X		
5.5.2.1	d) O acesso de áreas de escape está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 13620?		X				X				X		
5.5.2.2	e) Em áreas de fuga há sinalização de piso do espaço para pessoas em cadeira de rodas?		X				X				X		

	NECESSA PRONTO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X		X			X			X			

Item da NBR9060		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO		ATEND. NBR9060-2020		ANO DE APLICAÇÃO	
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
5.2.8.1.2	a) Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	X				X				X			
5.2.8.1.4	b) A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoas em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros, táteis, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		X				X				X		
5.3.5.1	c) As placas informando os acionamentos preferenciais disponíveis (limbo lateral internacional de Acesso Fígura 3.8 e 4.2)?		X				X				X		

	NECESSA PRONTO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
							X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PF Paraná SAD4R		TOTAL DE PAVTOS	3
CIDADE	Curitiba	ESTADO	PR	
RUA / AV	Av. João Gualberto	Nº	1000 3º, 5º e 7º pavimentos	ÁREA TOTAL 0,00
BAIRRO	Alto da Glória	ANO DE CONSTRUÇÃO	-	DATA DO LAUDO 15/03/2026
ATENDE PÚBLICO	SIM NÃO	DATA HABITE-SE 0		
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO		
	LOCADO	SIM		
	CEDIDO	NÃO		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	Marcos Antônio da Silva Schmidtke -Engenheiro Civil / Engenheiro de		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	ART 1720262601664 17/03/26

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES		JUSTIFICATIVA
	LEVANTAMENTO CADASTRAL		
	ARQUITETÔNICO	x	
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	x	
	HIDROSSANITÁRIO		
	ELÉTRICO / LÓGICO		
	CFTV / ALARME		
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
	REFORÇO ESTRUTURAL		

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	Sim
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	Sim
3	Rebaixamento de calçadas	Não
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	Sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	Sim
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	Sim
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	Sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	Sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	Sim
10	Piso tátil (interno e externo)	Não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	Não
12	Rotas de fuga acessíveis	Não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	N.A.



Foto 1 - Fachada principal.



Foto 2 - Tampa em concreto na calçada.



Foto 3 - calçada em frente à edificação.

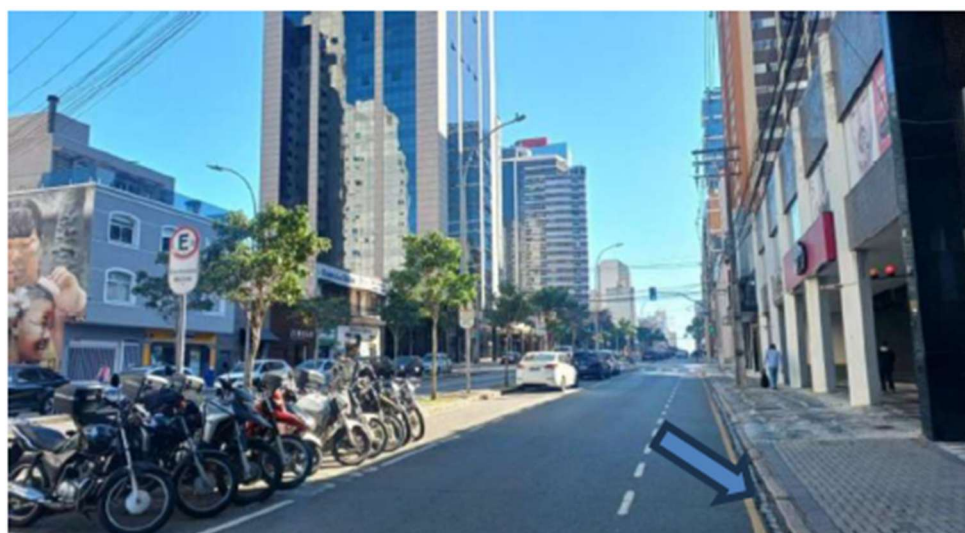


Foto 3 - ausência de rebaixamento de guia.



Foto 5 - comunicação visual no térreo.

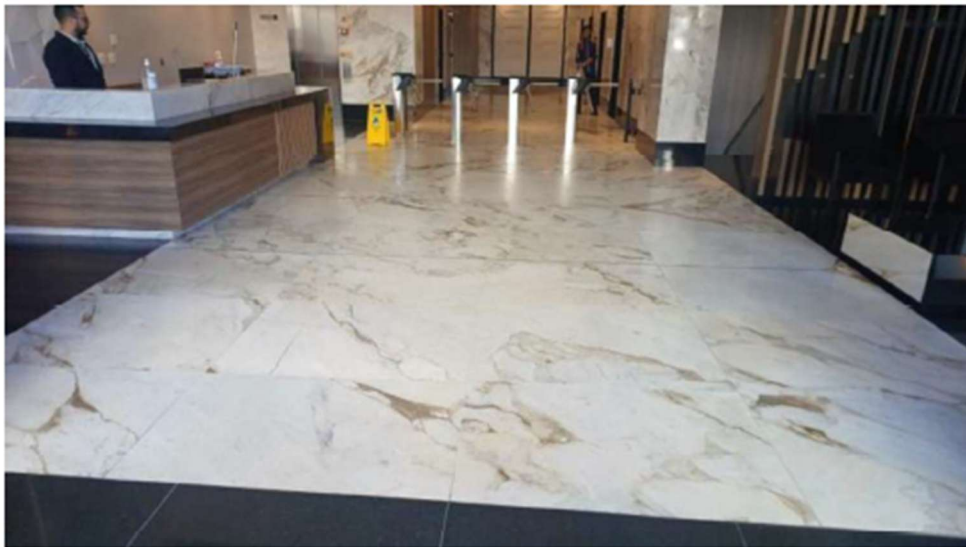


Foto 6 - hall de acesso.



Foto 7 - porta de acesso.



Foto 8 - hall dos andares.



Foto 9 - lavatório sanitário PCD.



Foto 10 - copa 6º andar.

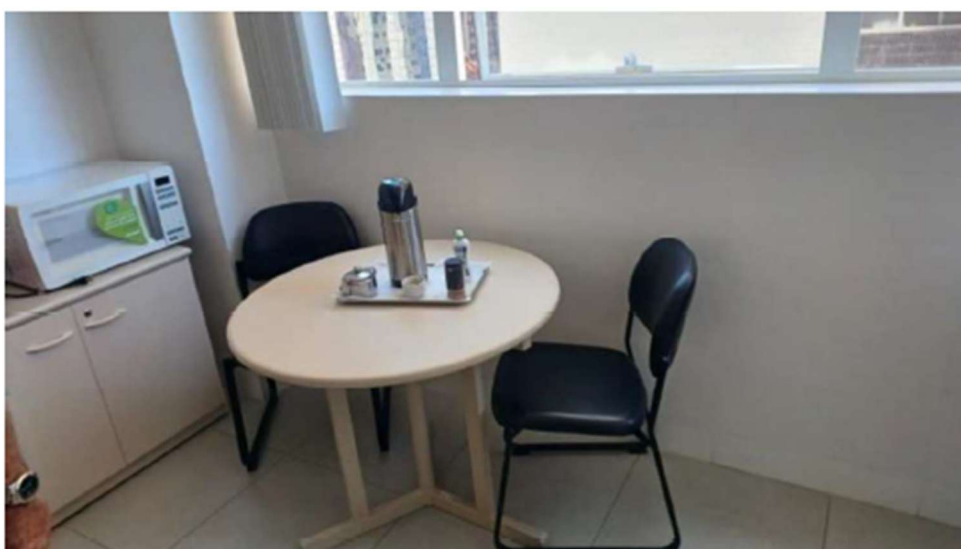


Foto 11 - copa 7º andar.

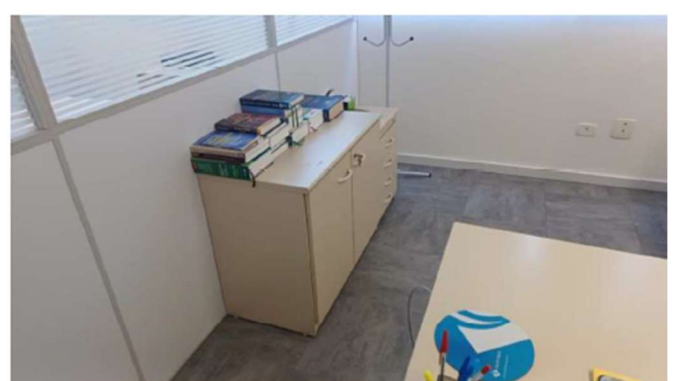
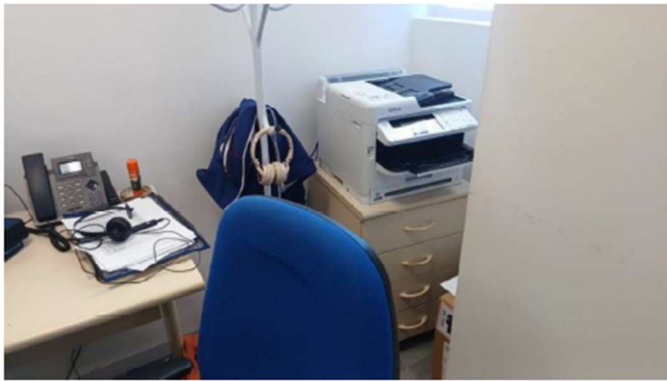


Foto 12 - mobiliários.