

## Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

### LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

<b>UNIDADE / ÓRGÃO</b>
<b>CIDADE</b>
<b>RUA / AV</b>
<b>BAIRRO</b>
<b>ATENDE PÚBLICO</b>
<b>SITUAÇÃO DO IMÓVEL</b>
<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)</b>

### Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade

Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?

O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?

SAD4R - Prédio Sede SC		<b>TOTAL DE PAVTOS</b>	12
Florianópolis		<b>ESTADO</b> SC	
Servidão Nossa Senhora de Lourdes		<b>Nº</b> 110	<b>ÁREA TOTAL</b> 5704,20m <sup>2</sup>
Agrônômica		<b>ANO DE CONSTRUÇÃO</b> -	
<b>SIM</b> <input type="checkbox"/>		<b>DATA HABITE-SE</b> 19/08/2009	
<b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>DATA DO LAUDO</b> novembro de 2025	
<b>PRÓPRIO</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO</b> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/>	
<b>LOCADO</b> <input type="checkbox"/>		<b>NÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>CEDIDO</b> <input type="checkbox"/>			
Arq. Simone Bottega Marcussi – CAU: A55271-2		<b>Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO</b>	RRT 16352505 Data: 09/12/2025

<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>Não se aplica</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## CHECKLIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

Unidade: Edifício Sede da AGU/SC		Endereço: Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 110. Agrônômica. Florianópolis-SC. CEP: 88.025-220			Data:
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>1</b>	<b>CALÇADA</b>				
<b>1.1</b>	<b>CALÇADAS EXTERNAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA</b>
1.1.1	A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso: Faixa de serviço - L ≥ 0.70m (mobiliário, canteiros, vegetação, postes e sinalização) Faixa Livre - L ≥ 1.20m x H ≥ 2.10 (livre de qualquer obstáculo, i ≤ 3%); Faixa de acesso - possível apenas em calçadas com L > 2.00m. Serve para acomodar rampa de acesso aos lotes	NBR 9050/2020 Item 6.12.3 Figura 90 NBR 9050/2020 Item 6.12.6	S		
1.1.2	Inclinação longitudinal da calçada deve acompanhar a da via pública	NBR 9050/2020 Item 6.12.2	S		
1.1.3	A calçada deve ser contínua e nivelada com as calçadas dos lotes vizinhos	NBR 9050/2020 Item 3.1.32 NBR 9050/2020 Item 6.12.3-b	S		
1.1.4	Desníveis entre o lote e o nível da calçada devem ser vencidos no interior do lote ou na faixa de acesso → calçadas com L > 2.00m	NBR 9050/2020 Item 6.12.1	S		
1.1.5	A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.. Valores superiores aos estipulados acima indicam que o piso deverá ser tratado como rampa e seguir os quesitos do item 6.6 da NBR 9050/2020.	NBR 9050/2020 Item 6.12.1	S		
1.1.6	Mobiliário urbano existente na rota acessível não pode interferir na faixa livre e deve atender pelo menos uma das exigências abaixo: - ter borda ou saliência no nível do piso; - ter altura inferior ≤ 0.60m; - projetar-se até o piso.	NBR 9050/2020 Item 4.3.3 Figura 6	N.A		
1.1.7	<b>Revestimento</b> Regular, firme, estável, antiderrapante e não trepidante em toda a sua extensão	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	S		
1.1.8	<b>Textura:</b> Não ter padronagem que causa sensação de insegurança	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	S		
1.1.9	<b>Inclinação transversal:</b> - Pisos internos - máx. 2% - Pisos externos - máx. 3%	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		
1.1.10	Inclinação longitudinal deve ser < 5% Se ≥ 5% → Rampa - Item 6.6 da NBR 9050/2020	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		
1.1.11	<b>Grelhas ou juntas de dilatação:</b> - evitar em rotas acessíveis; - Vãos de abertura até 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação	NBR 9050/2020 Item 6.3.5	S		
1.1.12	<b>Caixas de inspeção:</b> - evitar em rotas acessíveis; - Tampas firmes, estáveis, antiderrapantes e niveladas com o piso (máx. 5mm de desnível); - A textura das tampas diferente dos pisos táteis; - Vãos de abertura máx. 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação.	NBR 9050/2020 Item 6.3.6	S		
<b>1.2</b>	<b>TRAVESIA DE PEDESTRES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REBAIXAMENTO DE CALÇADAS</b>				
1.2.1.1	Inclinação preferencialmente até 5%, sendo admitido até = 8,33% no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3	N.A		
1.2.1.2	Larguras: - Rampa central dos rebaixamentos: mín. = 1,20m devendo ser, preferencialmente igual à largura da faixa de travessia - Faixa livre da calçada: mín.=1,20m sendo aceito 0,9m em casos excepcionais	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3.2 NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3.4 figura 96	N.A		
1.2.1.3	Ajustar-se com o nivelamento da via pública, sem desníveis;	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3.1	N.A		
1.2.1.4	Em vias com inclinação transversal > 5% → Faixa de acomodação plana com 0.45m ≤ Larg. ≤ 0.60	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3.1	N.A		
1.2.1.5	Garantir faixa livre no passeio com largura min. 1,20m;	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3	N.A		
1.2.1.6	Rebaixamento entre canteiros, jardins e floreiras adjacentes: → Largura = largura da rampa → Comprimento = da faixa de travessia	NBR 9050/2020 Item 6.12.7.3.3	N.A		
<b>1.2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
1.2.2.1	Sinalização: - Para sinalização tátil e visual no piso ver norma específica	NBR 9050/2020 Item 6.12.8 Seção 5 e a ABNT NBR 16537	S		
<b>1.3</b>	<b>SAÍDA DE VEÍCULOS - REBAIXAMENTO DE CALÇADAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
1.3.1	Não pode invadir a faixa livre, nem provocar desníveis ou cortes na calçada. Rampas apenas nas faixas de serviço e de acesso	NBR 9050/2020 Item 6.12.4	S		
1.3.2	As entradas e saídas de veículos de oficinas, estacionamentos e garagens de uso coletivo devem dispor de dispositivo com sinalização sonora, que emita som 10dBa acima do ruído de fundo, associada e sincronizada aos alarmes visuais intermitentes.	NBR 9050/2020 Item 5.6.4.2 Resolução CONTRAN Nº 38, de 21 de maio de 1998	N	NÃO HÁ SINALIZAÇÃO SONORA NAS DUAS ENTRADAS DE VEÍCULOS	INSTALAR 02 DISPOSITIVO COM SINALIZAÇÃO SONORA E ALARME VISUAL
<b>1.4</b>	<b>VEGETAÇÃO ADEQUADA À ACESSIBILIDADE</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
1.4.1	A vegetação e todos os seus elementos não devem interferir na faixa livre de circulação (rota acessível)	NBR 9050/2020 Item 8.8.1	S		
1.4.2	<u>Na rota acessível, não pode apresentar as seguintes características</u> - espinhos, princípios tóxicos perigosos, raízes que prejudiquem o pavimento	NBR 9050/2020 Item 8.8.2	S		
1.4.3	Quando as áreas drenantes estiverem invadindo a faixa livre → grelhas de proteção de raízes niveladas com o piso → vãos de abertura máx. = 15mm na perpendicular ao fluxo da circulação	NBR 9050/2020 Item 8.8.3 NBR 9050/2020 Item 8.8.4	S		
<b>1.5</b>	<b>PISOS DAS CALÇADAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
1.5.1	<u>Revestimento</u> Regular, firme, estável, antiderrapante e não trepidante em toda a sua extensão	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	S		
1.5.2	<u>Textura:</u> Não ter padronagem que causa sensação de insegurança	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	S		
1.5.3	<u>Inclinação transversal:</u> - Pisos internos - máx. 2% - Pisos externos - máx. 3%	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		
1.5.4	Inclinação longitudinal deve ser < 5% Se ≥ 5% → Rampa - Item 6.6 da NBR 9050/2020	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		
1.5.5	<u>Grelhas ou juntas de dilatação:</u> - evitar em rotas acessíveis; - Vãos de abertura até 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação	NBR 9050/2020 Item 6.3.5	S		
1.5.6	<u>Caixas de inspeção:</u> - evitar em rotas acessíveis; - Tampas firmes, estáveis, antiderrapantes e niveladas com o piso (máx. 5mm de desnível); - A textura das tampas diferente dos pisos táteis; - Vãos de abertura máx. 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação.	NBR 9050/2020 Item 6.3.6	S		
<b>1.5.7</b>	<b>DESNÍVEIS</b>				
<b>1.5.7.1</b>	<b>NA DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA ACESSÍVEL</b>				
1.5.7.1.1	Desníveis devem ser evitados em rotas acessíveis, admitindo-se: - Máx = 5mm; - 5mm ≤ desnível ≤ 20mm → Tratamento em rampa na razão de 1:2 - Maior que 20mm tratar como degraus	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.1	S		
<b>1.5.7.2</b>	<b>NA LATERAL DA ROTA ACESSÍVEL → PROTEÇÃO CONTRA QUEDA</b>				
1.5.7.2.1	<u>Desnível ≤ 0.60m:</u> Opção 01 - criar margem de piso lateral com L ≥ 0.60, com contraste diferente - tátil e visual; Opção 02 - criar paredes guias laterais com H ≥ 0.15m   face do topo com contraste visual;	NBR 9050/2020 Item 4.3.7 NBR 9050/2020 Item 4.3.7.1 NBR 9050/2020 Item 4.3.7.2 Figura 11	S		
1.5.7.2.2	<u>Desnível &gt; 0.60m:</u> Proteção lateral com características de guarda-corpo, nos lados em que houver desnível.	NBR 9050/2020 Item 4.3.7 NBR 9050/2020 Item 4.3.7.1 NBR 9050/2020 Item 4.3.7.3 Figura 12	N	NÃO TEM GUARDA CORPO	REALIZAR PROJETO DE GUARDA CORPO
<b>1.5.7.3</b>	<b>ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>				
1.5.7.3.1	Desníveis até 75mm → Tratar com rampas i ≤ 12.5%, desde que: - A rampa não avance na área de circulação transversal; - As laterais da rampa sejam protegidas (construção ou vegetação).	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.2	S		
1.5.7.3.2	Soleiras de portas ou vão de passagem com até um degrau: - Parte ou toda extensão pode ser substituída por rampa L ≥ 0.90m e i ≤ 12.5% ; - Instalar barra de apoio (horizontal ou vertical) Comp. > 0.30m e H = 0.75m do piso.	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.4	N	BANHEIRO DO G1 NÃO TEM RAMPAS, É DEGRAU.	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSERÇÃO COM RAMPAS, GUARDA CORPO
<b>1.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
1.6.1	Sinalização: - Para sinalização tátil e visual no piso ver norma específica	NBR 9050/2020 Item 5.4.6 NBR 16537/2016	S		
<b>2</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>				
<b>2.1</b>	<b>RESERVA DE VAGAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
2.1.1	Destinadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida = 2% , mín. 01 vaga;	Lei 10098/2000	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.1.2	Destinadas a idosos, em local de maior comodidade = 5%, mín. 01 vaga;	Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) Art. 41	N	NÃO TEM VAGA PARA IDOSOS	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
<b>2.2</b>	<b>ITENS OBRIGATORIOS EM ESTACIONAMENTOS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
2.2.1	Vagas para idosos posicionadas próximas à entrada, garantindo o menor percurso de deslocamento.. 5% das vagas	NBR 9050/2020 Item 6.14.1.1. Lei 10741/2003	N	NÃO TEM VAGA PARA IDOSOS	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.2.2	Vagas para deficientes localizada a dist. Máx. de 50m da edificação ou elevadores; 2% das vagas, mínimo 1.	NBR 9050/2020 Item 6.14.1.2 . Lei 1346/2015 - art 47	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.2.3	Faixa livre de circulação de pedestre L ≥ 1.20 m comondo a rota acessível.	NBR 9050/2020 Item 6.14.2	S		
<b>2.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE VAGAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
2.3.1	Estacionamentos internos Vaga de deficiente - Vertical e horizontal → simbolo internacional de acesso Vaga de idoso - Vertical e horizontal → descrição IDOSO	NBR 9050/2020 Item 5.5.2.3 Resolução CONTRAN 236/2007 Resolução CONTRAN 303/2008 Resolução CONTRAN 304/2008	N	NÃO TEM VAGA DEFICIENTE E IDOSO	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.3.2	Em vias públicas → sinalização horizontal e vertical de acordo com as Resoluções 236/07 e 303/08 do CONTRAN (modelo em anexo);	NBR 9050/2020 Item 5.5.2.3 Resolução CONTRAN 236/2007 Resolução CONTRAN 303/2008 Resolução CONTRAN 304/2008	N.A		
2.3.3	Sinalização Vertical das Vagas - Resolução CONTRAN	NBR 9050/2020 Item 6.14.1	S		
<b>2.4</b>	<b>ARQUITETURA (vaga)</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>ATENDE NORMAS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
2.4.1	Contar com espaço adicional de min. 1.20m de largura para vaga de deficiente	NBR 9050/2020 Item 6.14.1.2-b	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.4.2	Estar vinculada à rota acessível que a interligue aos polos de atração;	NBR 9050/2020 Item 6.14.1.2-c	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.4.3	Estar localizada de forma a evitar circulação entre veículos.	NBR 9050/2020 Item 6.14.1.2-d	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
2.4.4	Dimensões mín. 2.50m x 5.00m livres   Larg. faixas de demarcação da vaga de deficiente → L = 0.20m	Anexo Iv da Resolução 236/2007 Contran	N	NÃO TEM VAGA PARA DEFICIENTES	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO



# CHECKLIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

3

## ACESSO E CIRCULAÇÃO

### ROTA ACESSÍVEL

Decreto 5.296/2004 Art. 19 - Edificações de uso público devem ter pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade.

Lei Federal 13.146/2015 Art. 56 e 57

NBR 9050/2020 Item 6.1.1.1 - As áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessíveis.

NBR 9050/2020 Item 6.1.1.2 - Rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas.

NBR 9050/2020 Item 6.1.1.3 - Pode coincidir com a rota de fuga.

NBR 9050/2020 Item 6.1.1.4 - As condições físicas da rota como dimensões, barreiras e desníveis, devem obedecer o disposto no item 4.3 da NBR 9050/2020.

NBR 9050/2020 Item 6.2.1 - Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício, devem ser acessíveis.

NBR 9050/2020 Item 6.2.3 - Os acessos devem ser vinculados através de rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência. Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos de forma permanente.

NBR 9050/2020 Item 6.2.8 - Deve ser prevista a sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis, de acordo com o estabelecido na Seção 5.

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>3.1</b>	<b>CONDIÇÕES GERAIS</b>				<b>TAREFA</b>
3.1.1	As entradas acessíveis, devem estar sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso	NBR 9050/2020 Item 5.3.2.2	N		QUANDO FOR ACESSÍVEL, INSTALAR PLACA DE ACESSÍVEL
3.1.2	Iluminação da rota acessível: Natural ou artificial - min. 150 lux a 1.00m do piso Exceto: cinemas, teatros e outros com normas técnicas específicas	NBR 9050/2020 Item 6.1.2	S		
3.1.3	Na rota dos acessos não pode haver obstáculos permanentes	NBR 9050/2020 Item 6.2.3	S		
3.1.4	O percurso entre o estacionamento de veículos e os acessos deve compor uma rota acessível. Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível entre o estacionamento e acessos, devem ser previstas, em outro local, vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e para pessoas idosas, a uma distância máxima de 50 m até um acesso acessível.	NBR 9050/2020 Item 6.2.4	S		
3.1.5	As entradas não acessíveis devem estar sinalizadas indicando a rota mais próxima para a entrada acessível.	NBR 9050/2020 Item 6.2.8	N.A		
<b>3.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
3.2.1	Catracas, cancelas, portas ou outros dispositivos de controle de acesso Exigências: - Min. 01 em cada conjunto deve ser acessível - Garantir acesso, manobra, circulação e manuseio com autonomia; - Atender aos itens 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5 e 4.6.9.	NBR 9050/2020 Itens 6.2.5 NBR 9050/2020 Itens 6.2.6	S		
3.2.2	Porta giratória - Exigências: - Prever, junto a esta, outra entrada que garanta condições de acessibilidade;	NBR 9050/2020 Itens 6.2.7	N.A		
3.2.3	Catracas ou outras formas de controle → disponibilizar meio de passagem L ≥ 0.80m Em rota acessível e com circulação que permita giro 180º → mín. 1.50m x 1.20m	NBR 9050/2020 Item 9.4.1.1 NBR 9050/2020 Item 9.4.1.2	S		
3.2.4	Dispositivos acessíveis devem ser sinalizados	NBR 9050/2020 Item 9.4.1.3	N.A		
<b>3.3</b>	<b>ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
3.3.1	Sendo tecnicamente possível, todas as entradas devem ser acessíveis;	NBR 9050/2020 Item 6.2.2	S		
3.3.2	Quanto tecnicamente impossível, observar o seguinte: - Maior número de entradas possíveis devem ser adaptadas; - Distância entre a entrada acessível e as demais ≤ 50m; - A entrada principal ou de maior acesso deve ser acessível; - Entradas acessíveis secundárias somente se impossível adaptar a entrada principal.	NBR 9050/2020 Item 6.2.2	S		
<b>3.4</b>	<b>CIRCULAÇÃO</b> NBR 9050/2020 Item 6.3 - A circulação pode ser horizontal e vertical. A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical.	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>3.4.1</b>	<b>PISOS</b>				
3.4.1.1	<b>Revestimento</b> Regular, firme, estável, antiderrapante e não trepidante em toda a sua extensão	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	N	O PISO NÃO É ANTIDERRAPANTE	TORNAR O PISO ANTIDERRAPANTE COM APLICAÇÃO DE PRODUTO OU TROAR TODO PISO
3.4.1.2	<b>Textura:</b> Não ter padronagem que causa sensação de insegurança	NBR 9050/2020 Item 6.3.2	S		
3.4.1.3	<b>Inclinação transversal:</b> - Pisos internos - máx. 2% - Pisos externos - máx. 3%	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		

3.4.1.4	Inclinação longitudinal deve ser < 5% Se ≥ 5% → Rampa - Item 6.6 da NBR 9050/2020	NBR 9050/2020 Item 6.3.3	S		
3.4.1.5	<b>Grelhas ou juntas de dilatação:</b> - evitar em rotas acessíveis; - Vãos de abertura ≤ 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação	NBR 9050/2020 Item 6.3.5	S		
3.4.1.6	<b>Caixas de inspeção:</b> - evitar em rotas acessíveis; - Tampas firmes, estáveis, antiderrapantes e niveladas com o piso (máx. 5mm de desnível); - A textura das tampas diferente dos pisos táteis; - Vãos de abertura máx. 15mm, no sentido transversal ao fluxo da circulação.	NBR 9050/2020 Item 6.3.6	S		
3.4.1.7	<b>Capachos, carpetes, forrações, tapetes e similares:</b> - Evitar em rotas acessíveis; - Somente se embutido ou sobrepostos e firmemente fixadas ao piso com desnível máx. = 5mm. - Aplicados de maneira a evitar enrugamento da superfície.	NBR 9050/2020 Item 6.3.7	N	NA ENTRADA EXTERNA FUNDOS, 1º, G1, 5º E 6º ANDAR NÃO ESTA FIRMEMENTE FIXADO	RETIRAR OU EMBUTIR E FIXAR O TAPETE
3.4.1.8	Deve ter sinalização informativa e direcional, visual e tátil ou sonora, dos acessos externos da edificação	NBR 9050/2020 Item 6.2.8	N	AUSÊNCIA DE PISO TÁTIL APÓS RAMPAS E ESCADAS	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSTALAR PISO TÁTIL
3.4.1.9	Deve ter sinalização direcional, visual e tátil, dos acessos da edificação até o balcão de informação	NBR 16537/2024 ITEM 6.3	N	NÃO CONSTA	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSTALAR PISO TÁTIL
<b>3.4.2</b>	<b>DESNÍVEIS</b>				
3.4.2.1	<b>NA DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA ACESSÍVEL</b>				
3.4.2.1.1	Desníveis devem ser evitados em rotas acessíveis, admitindo-se: - Máx = 5mm; - 5mm ≤ desnível ≥ 20mm → Tratamento em rampa na razão de 1:2 - Maior que 20mm tratar como degraus	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.1	N	PORTA BEIRA MAR E PORTA FUNDOS	FAZER RAMPAS 1:2 NA ENTRADA DA PORTA BEIRA MAR E PORTA FUNDOS
3.4.2.2	<b>NA LATERAL DA ROTA ACESSÍVEL</b>	<b>NBR 9050/2020 Item 6.3.4.3 e 4.3.7</b>			
3.4.2.2.1	Desníveis ≤ 0.60m e rota acessível com i < 5%: Opção 01 - criar margem de piso lateral com L ≥ 0.60, com contraste diferente - tátil e visual; Opção 02 - criar paredes guias laterais com H ≥ 0.15m   face do topo com contraste visual; Inclinação ≥ 5% → Rampa - Ver Item 6.6.2.8 da NBR 9050/2020	NBR 9050/2020 Itens 4.3.7 e 4.3.7.1 Figuras 10 e 11 NBR 9050/2020 Itens 6.6.2.8	S		
3.4.2.2.2	<b>Desníveis &gt; 0.60m:</b> Proteção lateral com características de guarda-corpo, nos lados em que houver desnível.	NBR 9050/2020 Itens 4.3.7 e 4.3.7.2 Figura 12	S		
3.4.2.3	<b>ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>				
3.4.2.3.1	Desníveis até 75mm → Tratar com rampas i ≤ 12.5%, desde que: - A rampa não avance na área de circulação transversal; - As laterais da rampa sejam protegidas (construção ou vegetação).	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.2	S		
3.4.2.3.2	Soleiras de portas ou vão com até um degrau: - Parte da externação substituída por rampa L ≥ 0.90m; - Adaptação → i ≤ 12.5% - Instalar barra de apoio (horizontal ou vertical) Comp. ≥ 0.30m e H = 0.75m do piso.	NBR 9050/2020 Item 6.3.4.4	N	PORTA BANHEIRO G1	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSERÇÃO COM RAMPAS, GUARDA CORPO
<b>3.5</b>	<b>CIRCULAÇÃO HORIZONTAL</b>		<b>STATUS</b> Sim/Não/N.A	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
3.5.1	Corredores de uso comum 1 - extensão até 4.00m → L ≥ 0.90m 2 - extensão até 10m → L ≥ 1.20m 3 - extensão acima de 10m → L ≥ 1.50m	NBR 9050/2020 Item 6.11.1	N	CORREDORES COM MAIS DE 10M E COM 1,4M DE LARGURA NOS ANDARES: 1º, 2º E 4º.	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.5.2	Corredores de uso público → L ≥ 1.50m	NBR 9050/2020 Item 6.11.1-c	S		
3.5.3	Corredores com grande fluxo de pessoas → Item 6.11.1-d L=F/K + ∑i ≥ 1.20m Onde: L = Largura   F = Pessoas/min/m   K = 25 pessoas/min   ∑i = Impedância Os valores adicionais relativos a fatores de impedância ( i ) são: a) 0,45 m junto a vitrines ou comércio no alinhamento; b) 0,25 m junto a mobiliário urbano; c) 0,25 m junto à entrada de edificações no alinhamento.	NBR 9050/2020 Item 6.11.1-d NBR 9050/2020 Item 6.12.6	S		
3.5.4	Edificações existentes - adaptação: - Corredor → L ≥ 0.90m; - Bolsões de retorno a cada 15m com dimensões L ≥ 1.50m x 1.50m	NBR 9050/2020 Item 6.11.1.1	S		
3.5.5	Vãos e obstáculos até 0.40m de extensão → Largura mín. 0.80m	NBR 9050/2020 Item 4.3.2 NBR 9050/2020 6.11.1.2	S		



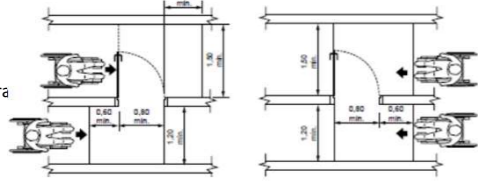
3.5.6	Nas situações abaixo, prever áreas de descanso, fora da faixa de circulação: - Circulações com inclinação longitudinal até 3% (a cada 50m) - Circulações com inclinação longitudinal entre 3% e 5% (a cada 30m) Recomenda-se a instalação de bancos com encostos e braços. Inclinações > 5% → Rampas - Item 6.6 da NBR 9050/2020	NBR 9050/2020 Item 6.5	S		
<b>3.6</b>	<b>CIRCULAÇÃO VERTICAL</b>		<b>STATUS</b> Sim/Não/N.A	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>3.6.1</b>	<b>RAMPAS - Superfícies com declividade ≥ 5% (NBR 9050/2020 Item 6.6.1)</b>				
3.6.1.1	Segmentos: Largura deve ser estabelecida conforme fluxo de pessoas. Em rotas acessíveis: Largura mínima de 1.50m, admissível 1.20m.	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.5	S		
3.6.1.2	Patamar: - No início e final da rampa, com dimensão longitudinal mínima de 1.20m; - Entre segmentos, com dim. longitudinal mín. de 1.20m; - Nas mudanças de direções, com dimensões iguais a largura da rampa; - Giro de portas não podem interferir na dimensão do patamar.	NBR 9050/2020 Item 6.6.4 Figura 73 NBR 9050/2020 Item 6.6.4.1	S		
3.6.1.3	Ter laterais protegidas por paredes ou guarda-corpo com guia de balizamento, respeitando a largura mínima.	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.8 NBR 9050/2020 Item 6.9.1	N	NÃO TEM GUARDA CORPO EM NENHUMA	REALIZAR PROJETO DE GUARDA CORPO
3.6.1.4	Guias de balizamento altura mínima de 5cm	NBR 9050/2020 Item 6.6.3	N	NÃO TEM GUIA NA RAMPA DA BEIRA MAR	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.6.1.5	<b>INCLINAÇÃO</b>				
3.6.1.5.1	Longitudinal máxima - 8,33%. Observar os seguintes itens: - Em rampas com inclinação de 5% → desnível máx. 1.50m por segmento; - Em rampas com inclinação entre 5 e 6,25%, → desnível máx. 1.00 por segmento; - Em rampas com inclinação entre 6,25 e 8,33%, → desnível máx. 0.80m por segmento, limitados a 15 segmentos, com áreas de descanso nos patamares, a cada 50m de percurso.	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.1 Tabela 4	S		
3.6.1.5.2	Transversal máxima: - 2% (rampa interna) e 3% (rampa externa). Inclusive nos patamares (Item 6.6.4.2)	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.4 NBR 9050/2020 Item 6.6.4.2	S		
3.6.1.5.3	Rampas curvas: - Inclinação máx. 8.33%; - Raio interno mín. 3.00m;	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.3 Figura 71	N.A		
3.6.1.6	<b>ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>				
3.6.1.6.1	Rampas admissíveis em adaptações quando impossível atender à situação ideal: - Inclinação $8.33\% \leq i \leq 10\%$ → desnível máx. 0.20m (máx. 4 lances de rampa) - Inclinação $10\% \leq i \leq 12.5\%$ → desnível máx. 0.075m (máx. 1 lance de rampa)	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.2 Tabela 5	S		
3.6.1.6.2	Rampas admissíveis em adaptações quando impossível atender à situação ideal: - largura ≥ 0.90m; - percurso ≤ 4.00m; - inclinação conforme Tabelas 6 e 7; - nas mudança de direção → área de circulação e manobra (ideal - 1.50m x 1.50m   min. 1.20m x 1.20m), conforme Item 4.3;	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.7	S		
3.6.1.6.3	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
3.6.1.6.4	Faixa de piso alerta com largura entre 25cm a 60cm, sem afastamento na base e afastamento entre 25cm e 32cm no topo da rampa. Na falta de guias de balizamento → demais itens de segurança, cfe. NBR 9050/2020	NBR 16537/2024 itens , 6.4.4	N	NÃO TEM PISO DE ALERTA ANTES E DEPOIS DA RAMPA EM NENHUMA	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
<b>3.6.2</b>	<b>ESCADAS - Sequencia de três degraus ou mais (NBR 9050/2020 Item 6.8.1)</b>				
3.6.2.1	<b>GENERALIDADES</b>				
3.6.2.1.1	Largura: Calculada conforme fluxo de pessoas - NBR 9077 Em rotas acessíveis: Mín. de 1.20m	NBR 9050/2020 Item 6.8.3	S		
3.6.2.1.2	Inclinação tansversal Escadas internas - máx. = 1%; Escadas externas - máx. = 2%.	NBR 9050/2020 Item 6.8.5	S		
3.6.2.1.3	Em novas construções: o primeiro e último degrau devem distar de 0.30m da área de circulação e devem estar sinalizados conforme Seção 5 da NBR 9050/2020.	NBR 9050/2020 Item 6.8.4	S		
3.6.2.1.4	Ter laterais protegidas por paredes ou guarda-corpo com guia de balizamento, respeitando a largura mínima.	NBR 9050/2020 Item 6.9.1	N	NÃO TEM GUARDA CORPO NAS ESCADAS EXTERNAS	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.6.2.1.5	Guias de balizamento altura mínima de 5cm	NBR 9050/2020 Item 6.6.3	N	NÃO TEM NA EXTERNA DA FACHADA DA BEIRA MAR E INTERNO DO TÉRREO	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.6.2.2	<b>PATAMAR</b>				

3.6.2.2.1	Deve existir a cada 3.20m de desnível e nas mudanças de direção;	NBR 9050/2020 Item 6.8.7	S		
3.6.2.2.2	Patamar entre lances → Largura longitudinal mín. 1.20m; Nas mudanças de direção → Largura long. = largura do lance; Giro de portas não podem interferir na dimensão do patamar.	NBR 9050/2020 Item 6.8.8	S		
3.6.2.2.3	Inclinação transversal - 1% (escadas internas) e 2% (escadas externas).	NBR 9050/2020 Item 6.8.9	S		
3.6.2.3	<b>DEGRAUS EM ESCADAS</b>				
3.6.2.3.1	Dimensionamento: Piso entre 0.28m e 0.32m; Espelho entre 0.16m e 0.18m; Atender a $63\text{cm} < p + 2e < 65\text{cm}$ (e=espelho; p=piso);	NBR 9050/2020 Item 6.8.2	N	O PISO DA ESCADA DE INCÊNDIO É MENOR, TEM 26,5CM	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.6.2.3.2	Em escadas curvas: O dimensionamento do degrau deve ser medido a 0.55m da borda interna.	NBR 9050/2020 Item 6.8.6 Figura 75	N.A		
3.6.2.3.3	Em rotas acessíveis não pode espelho vazado. Pode utilizar bocel, obedecendo a projeção máx. 1.5cm, sobre o piso inferior.	NBR 9050/2020 Item 6.7.1 Figura 74	S		
3.6.2.4	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
3.6.2.4.1	Faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada, bem como nos patamares (item 6.4) - Escada fixa (item 6.4.1, tabela 5 e figura 11) - Escada fixa com grelha (item 6.4.2, tabela 6 e figura 12) - Degrau isolado (item 6.4.3, tabela 7 e figura 13) - Escada rolante (itens 6.4.5, 6.4.6 e 6.4.7, fig 15, 16 e 17)	NBR 9050/2020 Item 5.4.6 NBR 16537/2024 item 6.4	N	NENHUMA ESCADA TEM, EXTERNAS E INTERNAS	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
3.6.2.4.2	Sinalização visual dos degraus: Instalada no piso e no espelho de cada degrau; Largura da faixa $\geq 3\text{cm}$ ; Comp. faixa $\geq$ projeção dos corrimãos   ou min. 7cm Fotoluminecescente ou retroiluminada - saídas de emergência ou rotas de fuga Nota: Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporem também características antiderrapantes.	NBR 9050/2020 Item 5.4.4.1 NBR 9050/2020 Item 5.4.4.2	N	NENHUMA ESCADA TEM, EXTERNAS E INTERNAS	FAZER INSTALAÇÃO DE FAIXA 7X3CM NOS DEGRAUS DAS ESCADAS, SENDO FOTOLUMINECESTE OU RETROILUMINADO NA ESCADA DE INCÊNDIO
3.6.2.4.3	Módulo de referência demarcado e sinalizado na área de resgate;	NBR 9050/2020 Item 5.3.2.2-e	N		NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE, REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA
3.6.2.4.4	Sinalização informativa na porta de acesso (inclusive de emergência) → visual associada à tátil ou sonora informando o número do pavimento, de acordo com o Item 5.4.1 da NBR 9050/2020. Caso a escada esteja na rota de fuga → material fotoluminescente ou retroiluminada;	NBR 9050/2020 Item 5.4.1 NBR 9050/2020 Item 5.5.1.3 NBR 13.434-2 Item 4.3.2	N		INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
3.6.2.4.5	Sinalização visual e tátil indicando o pavimento aplicada na parede ou no corrimão, conforme figura 63. A sinalização em braille deve estar obrigatoriamente posicionada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme figura 64	NBR 9050/2020 Item 5.4.3 Figuras 63 e 64	N		INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
3.6.2.4.6	Áreas de resgate deve: - Estar fora do fluxo de circulação; - Garantir área mínima de circulação e manobra - 1.50 x 1.50m; - Ser ventilada; - Ter o M.R sinalizado conforme 5.5.2.2 - Área para 1 M.R/500 pessoas/pav./escada ou elevador de emergência;	NBR 9050/2020 Item 5.5.2.2 Figura 66 NBR 9050/2020 Item 6.4.2 Figura 69	N		REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA
3.6.2.4.7	Em <b>edificações existentes</b> , em que seja impraticável a previsão da área de resgate, deve ser definido um plano de fuga em que constem os procedimentos de resgate para as pessoas com os diferentes tipos de deficiência.	NBR 9050/2020 Item 6.4.2.4	N		REALIZAR UM PLANO DE FUGA EM QUE CONSTEM OS PROCEDIMENTOS DE RESGATE PARA AS PESSOAS COM OS DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA
3.6.2.5	<b>DEGRAUS ISOLADOS - Sequência de até dois degraus (NBR 9050/2020 Item 5.4.4.1)</b>				
3.6.2.5.1	Piso entre 0.28m e 0.32m; Espelho entre 0.16m e 0.18m;	NBR 9050/2020 Item 6.7.2-a	N.A		
3.6.2.5.2	Ter corrimão: Comp. Min. = 0.30m para degrau único e prolongamentos de 0.30m para dois degraus; Altura eixo = 0.75m do piso para degrau único e 02 peças com alturas de 0.70m e 0.92m para dois degraus	NBR 9050/2020 Item 6.9.4	N.A		
3.6.2.5.3	Bocel máx. 1.5cm.	NBR 9050/2020 Item 6.7.1	N.A		
3.6.2.5.4	Sinalização: Faixa com $L \geq 3\text{cm}$ em toda a extensão do degrau, contrastante com o piso, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.	NBR 9050/2020 Item 6.7.2-c NBR 9050/2020 Item 5.4.4.1	N.A		
3.6.3	<b>CORRIMÃOS</b>				
3.6.3.1	Ter sinalização em Braille, informando o nº do pavimento, no início e no final das escadas/rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, com 10cm.	NBR 9050/2020 Item 5.4.3 NBR 9050/2020 Item 5.5.1.3	N		
3.6.3.2	Ter seção circular ou elíptica ou outra que seja arredondada com dimensão entre 3.0cm – 4.5cm e distar 4cm da parede;	NBR 9050/2020 Item 4.6.5	N	O CORRIMÃO DA ESCADA DE INCÊNDIO TEM DIMENSÃO MAIOR QUE 45MM	

3.6.3.3	Projetar-se máx. 10 cm dentro da largura da escada, em cada lado;	NBR 9050/2020 Item 6.6.2.9	S		
3.6.3.4	Deve ser instalado em ambos os lados.	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.2	N	NÃO TEM NA ESCADA DA BEIRA MAR	PROJETO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO
3.6.3.5	Em escadas e degraus permite-se apenas um corrimão central duplo, garantindo-se larg. ≥ 1.20m.	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.5-b Figura 77	N	NÃO TEM NA ESCADA DA BEIRA MAR	PROJETO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO
3.6.3.6	Ser duplo com alt. de 0.70m e 0.92m (face superior até o ponto central do piso do degrau - escadas e do patamar - rampas)	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.2	N	É SIMPLES O EXISTENTE	PROJETO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO
3.6.3.7	Corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares e prolongar-se por min. 0.30m, sem interferir na circulação;	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.3	N	NO TÉRREO E MEZANINO	PROJETO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO
3.6.3.8	Ter acabamento recurvado nas extremidades, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.4	S		
3.6.3.9	Escadas/rampas com L > 2.40m → No min. 01 corrimão intermediário com largura mínima de passagem ≥ 1.20m	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.5	N.A		
3.6.3.10	Corrimão intermediário pode ser interrompido apenas em patamares com L ≥ 1.40m (garantido espaço mínimo de 0.80m de passagem)	NBR 9050/2020 Item 6.9.3.6 Figura 77	S		
<b>3.6.4</b>	<b>GUARDA CORPO</b>				
3.6.4.1	Obrigatório em desníveis entre pisos > 1m (exceto se desnível em rampa ≤ 30°). OBS: ver legislações locais - a partir de 19cm de desnível. Altura mín. = 1.10m - NBR 14718/2019 Item 4.4.1.1 Se em mureta (largura ≤ 10cm e altura ≤ 70cm), guarda corpo deve ser ≥ 0.9m, garantindo altura mínima até o piso de 1.1m. Fechamento com vãos abertos, espaçamento deve ser ≤ 11cm. Quando utilizados elementos horizontais, deve ter fechamento até altura de 45cm impedindo escada;  Em saídas de emergência: 1- antecamaras externas de escadas enclausuradas: ≥ 1.30m (material incombustível e não vazado); 2- escadas externas, em prédios acima de 30m: ≥ 1.30m (material opaco para minimizar vertigem).	NBR 9050/2020 Item 6.9.2 NBR 9077/2025 Item 9.1.4 e 9.5 NBR 14718 Itens 4 e 4.4.1	N	NO ÁTICO E NO PAV. CASA DE MÁQUINAS E ESCADA DE INCÊNDIO, TEM GUARDA CORPO COM ALTURA ABAIXO DE 1,10M	EXECUTAR O PROJETO EXISTENTE
<b>3.6.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS</b> <b>OBS.: Equipamentos que não permitam utilização autônoma ou que tenham uma utilização limitada não são considerados dispositivos de acessibilidade.</b> <b>Ex. Plataformas com assento fixo e transportador de cadeira de rodas com esteira (NBR 9050/2020 Item 6.10.7)</b>				
3.6.5.1	Dispor de dispositivo de comunicação em cada pavimento atendido	NBR 9050/2020 Item 6.10.1 Tabela 6	N.A		
3.6.5.2	Sinalização informando outras formas de circulação - caso de inoperancia temporária	NBR 9050/2020 Item 6.10.1.2	S		
3.6.5.3	<b>ELEVADORES (verticais ou inclinados)</b>	NBR 9050/2020 item 6.10.2	S		
3.6.5.3.1	Dimensões mínimas da cabine (tipo 2): Largura - 1.10m Profundidade - 1.40m (Somente em edifícios existentes, quando não é possível a medida acima, o mínimo permitido é: largura=0.9m / profundidade=1.3m)	NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3	S		
3.6.5.3.2	Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m. Para cabine Tipo 2, extensão de passagem máx. 0,4m (senão porta deve ter 0,9m no mínimo).	NBR 16858-3 Item 5.2.1 NBR 9050/2020 Item 4.3.2	S		
3.6.5.3.3	Ter dispositivo de comunicação na cabine;	NBR 9050/2020 Item 6.10.2.3	S		
3.6.5.3.4	<b>CORES, TEXTURAS E ACABAMENTOS</b>				
3.6.5.3.4.1	Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, devem ter contraste de luminância entre superfícies adjacentes (mínimo 30 LRV)	NBR 16858-3 Item 5.1.2	N	NÃO HÁ CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DENTRO DA CABINE	
3.6.5.3.4.2	O piso da cabine deve ser antiderrapante. O piso utilizado nos saguões para acesso ao elevador pode ser utilizado na cabine do elevador, desde que seja antiderrapante.	NBR 16858-3 Item 5.3.2.4	S		
3.6.5.3.4.3	Altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo: mínimo 0,8mm. Identificação visual da parte ativa dos botões de pressão por contraste e relevo. Na cabine, o botão para o pavimento de saída deve estar saliente em 5mm (±1 mm).	NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" a "k")	S		
3.6.5.3.4.4	Ter dispositivo que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos quando mover-se para trás ao sair do elevador - podendo ser um espelho na parede de fundo da cabine (Altura da base ≥ 0.30m do piso)	NBR 16858-3 Item 5.3.2.3	S		
3.6.5.3.4.5	Corrimão na parede lateral onde a botoeira da cabine esta localizada, com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso. Um segundo corrimão deve ser instalado na parede do lado oposto, ou na parede traseira, em cabinas com largura e profundidade iguais ou superiores a 1 400 mm.	NBR 16858-3 Item 5.3.2.1	N	A ALTURA DO CORRIMÃO É SUPERIOR	
3.6.5.3.5	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
3.6.5.3.5.1	Instruções de uso fixadas na parede ao lado da botoeira conforme Tabela 6	NBR 9050/2020 Item 6.10.1.1 NBR 9050/2020 Item 6.10.2.2	N		INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
3.6.5.3.5.2	Interna e externa informando: - Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braile) - Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braile) - Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braile) e batentes das portas (Visual, tátil - Braile e tátil - Relevo) - Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braile) apenas elevadores verticais. - Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio.  Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da edificação a pessoa se encontra.	NBR 9050/2020 Item 5.4.5.2 NBR 9050/2020 Item 6.10.2 Decreto 5.296/2004 Art. 27, §2º	N	NÃO HÁ EXTERNAMENTE INSTRUÇÕES DE USO E INDICAÇÃO DOS PAVIMENTOS VISUAL E BRAILE	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

3.6.5.3.5.3	<p>Em cada pavimento:</p> <p><b>- Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m):</b>          Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm);          OBS: Em elevadores individuais, setas podem estar dentro da cabina, a uma altura entre 1600 mm e 2 000 mm acima do nível do piso acabado, e devem ser claramente visíveis do pavimento, quando as portas forem abertas. Ver especificações na norma.</p> <p><b>- Sonora:</b>          Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer, conforme item 5.4.2.42.          Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas começarem a abrir. O próprio ruído da porta é suficiente, se o nível de ruído for de 45 dB(A) ou superior.</p>	NBR 16858-3 Item 5.1.3 NBR 16858-3 Item 5.4.2.4	N	NÃO HÁ SOM AO SUBIR E AO DESCER	EMEPRESA DE ELEVADOR -INSTALAR SONS NO ELEVADOR
3.6.5.3.5.4	<p>Na cabine:</p> <p><b>- Visual :</b> indicador da posição deve estar entre 1.60m ≤ H ≤ 1.80m);item 5.4.2.5.1          Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm.</p> <p><b>- Sonora:</b>          Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina.</p> <p><b>Alarme:</b>          Deve ter sinais visíveis e sonoros, dentro ou acima dos controles da cabina, da seguinte forma:          a) para sistema de comunicação direta (remoto), conforme ABNT NBR 16756, ou;          b) para sistema de comunicação indireta, via intercomunicação com a portaria, constituindo em:          1) um símbolo gráfico amarelo, iluminado, indicando que o alarme foi acionado;item 5.4.2.5.3          2) um sinal sonoro, contínuo ou pulsado, desde o início do alarme até que a comunicação de voz seja estabelecida;          3) um símbolo gráfico verde, iluminado durante a comunicação de voz.</p>	NBR 16858-3 Item 5.4.2.5 NBR 16858-3 Item 5.1.3 ISO 4190-5:2006	N	ALTURA DO VISOR INTERNO É DE 1,9 E O ALARAME NÃO TEM SÍMBOLO GRÁFICO AMARELO	EMEPRESA DE ELEVADOR -INSTALAR SÍMBOLO GRÁFICO AMARELO E REDUZIR ALTURA DO VISOR INTERNO
3.6.5.3.5.5	Sinalização com piso tátil de alerta na frente da porta do elevador	NBR 9050/2020 tabela 6 do item 6.10.1.2 NBR 16537/2024 item 7.6.2	N	NÃO TEM PISO TÁTIL	INSTALAR PISO TÁTIL
3.6.5.3.5.6	Sinalização em braille na cabina, ao lado esquerdo da parte ativa do botão (ou sobre a parte ativa do botão).	NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6	S		
3.6.5.3.6	<b>DISPOSITIVOS DE CONTROLE</b>				<b>TAREFA</b>
3.6.5.3.6.1	<p>Devem ser utilizados:</p> <p>a) botões de pressão nos pavimentos e na cabina; ou          b) botões de pressão extragrandes nos pavimentos e na cabina; ou          c) botões de pressão nos pavimentos, teclados na cabina para seleção do pavimento do edifício e botões de pressão na cabina para outras operações de controle.</p>	NBR 16858-3 Item 5.4.1	S		
3.6.5.3.6.2	<p>Área mínima da parte ativa dos botões de pressão: 360 mm<sup>2</sup>;          Dimensão mínima da parte ativa dos botões de pressão: Círculo com diâmetro de 19 mm;          Apresentar resposta de operação (no botão, ao pressionar) e registro de resposta (sinal visível e sonoro informando que a função foi registrada);</p>	NBR 16858-3 Tabela 4	S		
3.6.5.3.6.3	<p>Altura dos botões entre 0.85m e 1.10m do piso (possível 1.20m, apenas na cabina);          Distância horizontal mínima entre botões a quina de quaisquer paredes adjacentes de 500mm (no pavimento) e 400mm (na cabina);</p> <p><b>Dispositivos de controle no pavimento:</b>          No caso de um único elevador, o conjunto de dispositivos de controle de pavimento deve ser instalado adjacente às portas de pavimento.          Para dois ou mais elevadores que possuam gerenciamento comum de chamadas de pavimento:          a) um por parede para elevadores que estejam um em frente ao outro (elevadores opostos);          b) um instalado entre dois elevadores para o máximo de quatro elevadores adjacentes.</p>	NBR 9050/2020 Item 4.6.9 NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2	N	AL ALTURA DOS BOTÕES VAI ATÉ 1,34M	EMEPRESA DE ELEVADOR - CORRIGIR ALTURA DOS BOTÕES
3.6.5.3.6.4	<p><b>Dispositivos de controle de cabina:</b>          - os botões de seleção de pavimentos do edifício devem ser colocados acima dos botões de alarme e dos botões de controle da porta;          - Identificação de botões de pressão:          a) botões de seleção de pavimentos do edifício: identificados por símbolos consistentes com a nomenclatura dos pavimentos do edifício, preferivelmente: —2, —1, 0, 1, 2 etc.;          b) botão de alarme: na cor amarela, identificado com símbolo indelével em forma de sino, ou botão identificado com um símbolo amarelo indelével em forma de sino (ISO 4190-5:2006, Tabela C.1, Nº 1);          c) botão de abertura da porta: identificado pelo símbolo (flechas) conforme ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, Nº 2;          d) botão de fechamento da porta: identificado pelo símbolo (flechas) conforme ISO 4190-5:2006, Tabela C 1, B174, Nº3.</p>	NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.3	N	O BOTÃO DE ALARME NÃO TEM COR AMARELA	EMEPRESA DE ELEVADOR -INSTALAR SÍMBOLO GRÁFICO AMARELO
3.6.5.3.6.5	Quando botões de chamada extragrandes forem utilizados, eles devem estar em conformidade com o Anexo B.	NBR 16858-3 Item 5.4.2.2	N.A		

3.6.5.3.6.6	No caso de elevadores com <b>sistema de controle de destino</b> (possível se orientações aos passageiros sobre os recursos operacionais específicos do elevador puderem ser asseguradas), eles devem utilizar: a) teclados e botões de acessibilidade nos pavimentos e botões de pressão na cabina; ou b) telas sensíveis ao toque e botões de acessibilidade nos pavimentos e botões de pressão na cabina. Quando utilizados teclados, devem seguir o disposto no item 5.4.3.1.1 Quando telas sensíveis ao toque forem utilizadas, elas devem estar em conformidade com o Anexo C.	NBR 16858-3 Item 5.4.1.2 NBR 16858-3 Item 5.4.3	N.A		
3.6.5.4	<b>PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL - NBR ISSO 9386-1</b>				
3.6.5.4.1	Plataforma de percurso aberto - Caixa não enclausurada: - Vencer desníveis de até 2m; - Ter fechamento contínuo das laterais até a altura de 1,10m do piso da plataforma	NBR 9050/2020 Item 6.10.3.1 NBR 9050/2020 Item 6.10.3.2	N.A		
3.6.5.4.2	Ter dispositivo de comunicação na cabine	NBR 9050/2020 Item 6.10.3.3	N.A		
3.6.5.4.3	Possui entrada livre mínima de 90cm	NBR ISSO 9386 Item 9.1.1.4.3-a	N.A		
3.6.5.4.4	Dimensão da cabine mín. 0.90cm x 1.40m	NBR ISSO 9386 Item 9.2.1.2 Figura 6	N.A		
3.6.5.5	<b>PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA - NBR ISSO 9386-2</b>				
3.6.5.5.1	Pode ser utilizada em reformas de edificações de uso público ou coletivo, somente se tecnicamente impossível outras formas de acesso	NBR 9050/2020 Item 6.10.4.1	N.A		
3.6.5.5.2	Piso tátil de alerta na área de entrada e de saída da cabine	NBR 9050/2020 Item 5.4.6 NBR 16537/2024 Itens 7.6.2	N.A		
3.6.5.5.3	Na área de espera para embarque - sinalização tátil e visual (acompanhamento por pessoal habilitado) e dispositivo para solicitação do auxílio.	NBR 9050/2020 Item 6.10.4.3	N.A		
3.6.5.5.4	Ter sinalização visual no piso em cor contrastante com o adjacente: - demarcar área de embarque e desembarque; - projeção do percurso do equipamento;	NBR 9050/2020 Item 6.10.4.4	N.A		

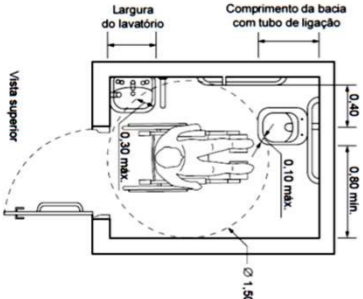
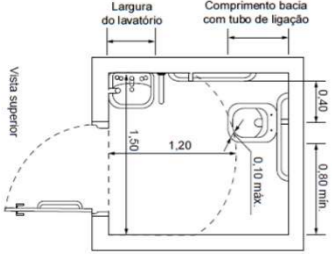
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>4</b>	<b>PORTAS E JANELAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>		<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	
<b>4.1</b>	<b>PORTAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ÁREAS LIVRES MÍNIMAS PARA TRANSPOSIÇÃO</b>				
4.1.1.1	Portas em sequência. 	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.1 Figura 82	S		
4.1.1.2	Deslocamento frontal. 	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.2 Figura 83	N	NÃO ATENDE ESSE QUESITO NOS ANDARES 1º, 2º, 4º E 5º NAS SALAS DO FINAL DO CORREDOR E TODOS OS BANHEIROS DE DEFICIENTE DO 1º AO 5º ANDAR.	REALIZAR PROJETO ARQUITETÔNICO
4.1.1.3	Deslocamento lateral. 	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.3 Figura 84	S		
<b>4.1.2</b>	<b>DIMENSIONAMENTO</b>				
4.1.2.1	Largura livre mín. = 0.80m (todos os tipos de porta); Altura mín. = 2.10m; Portas de duas ou mais folhas → pelo menos uma folha com L ≥ 0.80m; Larg. mín. em locais de prática esportiva - 1.00m.	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.4 7.10.1	N	NO MEZANINO TEM DUAS PORTAS DE BANHEIRO COM MEDIDA INFERIOR A 80CM.	
4.1.2.2	Arquitetura: - Poder ser aberta por um único movimento; - Ter maçanetas tipo alavanca - 0.80m ≤ h ≤ 1.10m; - (RECOMENDADO:) Ter protetor contra impacto h=0.40 do piso, inclusive no batente (portas em rota acessível)	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.6 Figura 86	S		
4.1.2.3	Sanitários, vestiários e quartos de hospedagem → puxador (L=1/2 Lporta) instalado a 10cm das dobradiças   H=90cm (piso - eixo);	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.7 Figura 86	N	NÃO TEM PUXADOR HORIZONTAL NOS BANHEIROS ACESSÍVEIS	INSTALAR PUXADORES
4.1.2.4	As portas vaivém → visor (L=0.20m) Face inferior - entre 0,40m e 0,90m do piso Face superior - mín. 1.50m do piso Instalado entre o eixo vertical e o lado da fechadura	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.8 Figura 87	N.A		
4.1.2.5	Portas com dispositivo de acionamento de abertura pelo usuário: - H. dispositivo - 0.80m ≤ h ≤ 1.10m; - Instalado fora da área de giro da abertura	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.9	N.A		
4.1.2.6	Porta acionada por sensor ótico → sensor ajustado para pessoas de baixa estatura, crianças e usuários de cadeiras de rodas	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.10	S		
4.1.2.7	Portas de correr: - Remomenda-se trilho na parte superior; - Guias inferiores niveladas com o piso (frestas ≤ 1.5cm).	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.11	S		
<b>4.1.3</b>	<b>PORTAS E PAREDES ENVIDRAÇADAS</b>				
4.1.3.1	<b>Sinalização obrigatória:</b> Faixa (Lmin. = 50mm) - 0.90m ≤ H ≤ 1.00m; Faixa (Lmin. = 50mm) emoldurando a porta (em rota acessível). <b>Sinalização recomendada (além da obrigatória):</b> - Faixas com duas cores; - Instalação de mais duas faixas nas seguintes alturas Faixa 01 - 0.10m ≤ H ≤ 0.30m   Faixa 02 - 1.30m ≤ H ≤ 1.40m.	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.13	N	NO ÁTICO NÃO TEM A FAIXA	INSTALAR FAIXAS DE SINALIZAÇÃO
<b>4.1.4</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
4.1.4.1	Sinalização visual instalada no centro da porta (1.20m ≤ H ≤ 1.60m) ou na parede adjacente, na faixa que inicia a 10cm do batente da porta, a uma altura entre 1.20 e 1.60m	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-a	N	A SINALIZAÇÃO ESTA COM ALTURA DE 1,7M	REINSTALAR AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

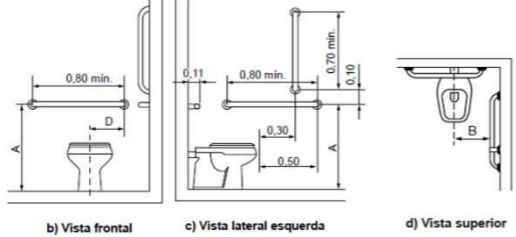
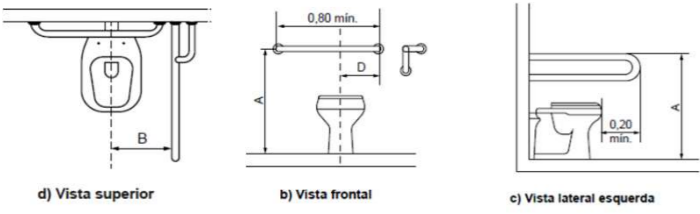
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
4.1.4.2	Sinalização Braille instalada no batente da porta a altura entre 1.20m e 1.60m, ou na parede adjacente ocupando na faixa que inicia a 10cm do batente, com a altura referida anteriormente	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-b	N	NÃO TEM	INSTALAR SINALIZAÇÃO EM BRAILE
4.1.4.3	Portas duplas → sinalização ao lado da porta direita	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-c	N		INSTALAR SINALIZAÇÃO EM BRAILE
<b>4.2</b>	<b>JANELAS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	
4.2.1	Altura do peitoril que permita a visualização em cadeiras de rodas, considerando a altura da linha do horizonte máx. = 1,15m, exceto casos de segurança e/ou privacidade.	NBR 9050/2020 Item 6.11.3.1	S		
4.2.2	Altura do comando das janelas - entre 0,60 e 1,20m	NBR 9050/2020 Item 6.11.3.2 NBR 9050/2020 Item 4.6.9 Figura 26	S		
<b>4.3</b>	<b>MAÇANETAS, PUXADORES E BARRAS ANTIPÂNICO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
4.3.1	Forma: de fácil pega, sem arestas e recurvada na extremidade	NBR 9050/2020 Item 4.6.6	S		
<b>4.3.2</b>	<b>MAÇANETAS</b>				
4.3.2.1	Tipo: alavanca (preferencialmente)   Comprimento ≥ 100mm   Dist. da porta/jan ≥ 40mm   Altura de instalação → 0.80m ≤ H ≤ 1.10m (medido do piso)	NBR 9050/2020 Item 4.6.6.1	N	CUMPRIMENTO DA ALAVANCA INFERIOR A 10CM NAS PORTAS DO DML E BANHEIRO DO 6° ANDAR E BANHEIROS ÁTICO	TROCAR MAÇANETAS
<b>4.3.3</b>	<b>PUXADORES</b>				
4.3.3.1	Vertical → Diâmetro 25mm ≤ Ø ≤ 35mm   Dist. da porta ≥ 40mm   Comprimento ≥ 0.30m Altura 0.80m ≤ H ≤ 1.10m (piso - eixo)	NBR 9050/2020 Item 4.6.6.2	S		
4.3.3.2	Horizontal → Diâmetro 25mm ≤ Ø ≤ 35mm   Dist. da porta ≥ 40mm   Comp. ≥ 0.40m Altura 0.80m ≤ H ≤ 1.10m (piso - eixo)   Instalado a 10cm das dobradiças	NBR 9050/2020 Item 4.6.6.3	N.A		
<b>4.3.4</b>	<b>BARRAS ANTIPÂNICO</b>				
4.3.4.1	Atender a NBR 11785   Altura = 0.90m   Se em porta corta fogo → Resistência ao fogo = a da porta	NBR 9050/2020 Item 4.6.6.4	N.A		

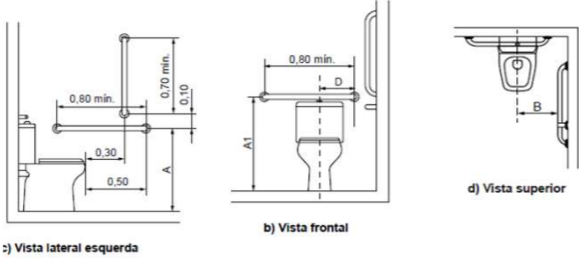
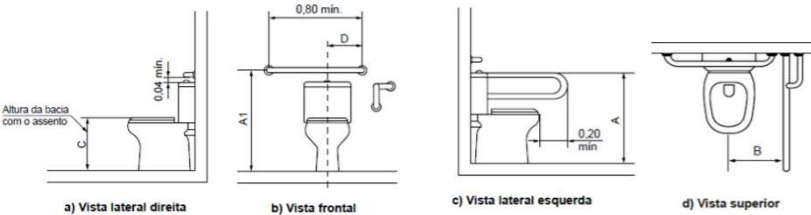
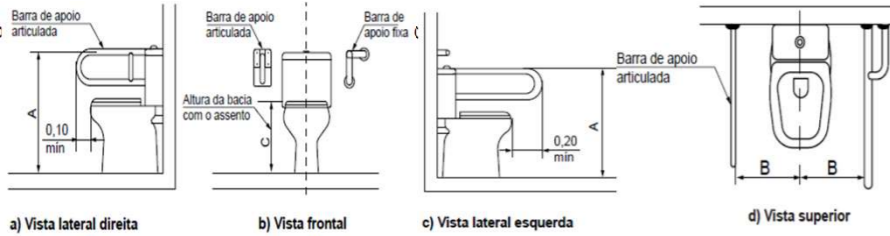


# CHECK LIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
<b>5.1</b>	<b>BANHEIROS ACESSÍVEIS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar Localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Quantidade e características</b>				
5.1.1.1	Recomenda-se que nos conjuntos de sanitários seja instalada uma bacia infantil para uso de pessoas com baixa estatura e de crianças.	NBR 9050/2020 Item 7.4.4	N.A		
5.1.1.2	Edificações de uso público já construídas devem ter pelo menos um banheiro acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos. OBS. Edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral.	Decreto 5.296/2004 Art. 22, §2º NBR 9050/2020 Item 7.4.3 Tabela 7	N.A	A EDIFICAÇÃO DA AGU/SC NÃO TEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.	
5.1.1.3	Quant. Mín. sanitários acessíveis: - Novas edificações - 5% do total de peças instaladas   mín. 01/sexo/pavimento. - Edificações existentes - min. 01/pavimento - Edificações existentes uso coletivo - min. 01 onde houver sanitários - Edificações existentes uso privado (ex. órgão público sem atendimento ao público geral) em áreas comuns - min. 01	NBR 9050/2020 Item 7.4.3 Tabela 7	S		
5.1.1.6	<b>Localização e Sinalização</b>				
5.1.1.6.1	Banheiros acessíveis devem estar em rotas acessíveis, próximos à circulação principal, preferencialmente próximo ou integrados às demais instalações sanitárias	NBR 9050/2020 Item 7.3.1	S		
5.1.1.6.2	As portas dos sanitários, inclusive os não acessíveis, devem estar sinalizadas dentro da faixa de alcance no plano vertical, com os símbolos internacionais de sanitários	NBR 9050/2020 Itens 5.3.5.3 Figuras 44 a 50 NBR 9050/2020 Item 5.4.1 Figura 62	N	A ALTURA ESTA ACIMA DE 1,60M	REINSTALAR SINALIZAÇÃO
5.1.1.6.3	Distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível ≤ 50 m.	NBR 9050/2020 Item 7.3.2	S		
5.1.1.7	<b>Alarmes</b>				
5.1.1.7.1	Sanitários, banheiros e vestiários acessíveis → Instalação de dispositivo de sinalização (alarme) de emergência. - Altura H=40cm do piso; - Locais de instalação: junto a bacia sanitária, no boxe do chuveiro e banheira. - Dispositivos adicionais em locais estratégicos (portas, lavatórios, etc)	NBR 9050/2020 Item 5.6.4.1 NBR 9050/2020 Item 7.4.2.2	N	NENHUM TEM ALARME	INSTALAR ALARME NOS BANHEIROS ACESSÍVEIS
5.1.1.7.2	Comando: - Acionados através de pressão ou de alavanca; - Pelo menos uma das dimensões superior a 25mm; - Cor contrastante com a da parede.	NBR 9050/2020 Item 4.6.7 Figura 25 NBR 9050/2020 Item 5.6.4.1	N.A		
5.1.1.8	<b>Piso</b>				
5.1.1.8.1	Os pisos dos sanitários ou boxes sanitários devem: - ser antiderrapantes; - não ter desníveis junto à entrada ou soleira; - ter grelhas e ralos posicionados fora das áreas de manobra e transferência	NBR 9050/2020 Item 7.5 NBR 9050/2020 Item 6.3.2 NBR 9050/2020 Item 6.3.3 NBR 9050/2020 Item 6.3.4	N	NÃO SÃO ANTIDERRAPANTES	TORNAR O PISO ANTIDERRAPANTE
5.1.1.9	<b>Bacia sanitária:</b>				
5.1.1.9.1	Não pode ter abertura frontal	NBR 9050/2020 Item 7.7	N	NOS BANHEIRO DO 2° AO 5°ANDAR TEM ABERTURA	TROCAR ASSENTO DOS BANHEIROS DO 2° AO 5°ANDAR
5.1.1.9.2	Altura (piso - face superior da borda) - Sem assento - $0.43m \leq H \leq 0.45m$ - Com assento - $H \leq 0.46m$ (adultos) $H \leq 0.36m$ (infantil) Obs.: pode-se instalar sóculo sem cantos vivos e avanço máx. = 50mm	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.1	N	NOS BANHEIROS DO 1° AO 6°	INSTALAR SÓCULO ABAIXO DO VASO OU TROCAR O VASO

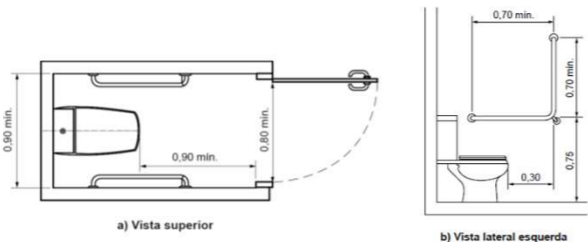
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
5.1.1.9.3	<b>Acionamento da descarga:</b> Tipo alavanca ou automática Altura - 1.00m do piso ao eixo da descarga; Instalada no eixo da bacia sanitária	NBR 9050/2020 Item 7.7.3.1	S		
5.1.1.9.4	<b>Papeleira:</b> Se embutida → H(eixo) = 0.55m   Dist. máx. 0.20m da borda frontal da bacia. Se não embutida → H papel = 1.00m   Alinhada com a borda frontal da bacia	NBR 9050/2020 Item 7.11.2 Figuras 124, 125 e 126	N	A ALTURA DA PAPELEIRA DE TODOS OS BANHEIROS NÃO ATENDE	TROCAR A ALTURA DAS PAPELEIRAS DOS BANHEIROS ACESSÍVEIS
<b>5.1.2</b>	<b>DIMENSIONAMENTO DO SANITÁRIO ACESSÍVEL E DO BOXE ACESSÍVEL</b>				
5.1.2.1	Dimensões ideais - projeto. - Garantir áreas de transferência lateral, frontal ou diagonal e rotação 360°; - A área de manobra pode avançar máx. 0.10 m sob a bacia e 0.30 m sob o lavatório - Largura mínima = 1.50m 	NBR 9050/2020 Item 7.5-a NBR 9050/2020 Item 7.5-b NBR 9050/2020 Item 7.5-c Figuras 98, 99 e 100	S		
5.1.2.2	Dimensões admissíveis para os casos de reforma e adaptação, caso não seja possível atender às dimensões ideais. - Largura mínima = 1.50m 	NBR 9050/2020 Item 7.5-p Figura 100	S		
5.1.2.3	Quanto à porta De giro → vão livre ≥ 0.80m   abertura para fora   puxador horizontal, lado interno, comp. ≥ 0.40m   dist. porta ≤ 40mm   25mm ≤ Ø ≤ 35mm. De correr → vão livre ≥ 0.80m   trilho na parte superior   Guias inferiores niveladas com o piso (frestas ≤ 1.5cm). Devem ser respeitadas as áreas para manobras (itens 6.11.2.1, 6.11.2.2, 6.11.2.3, figuras 82, 83 e 84)	NBR 9050/2020 Item 6.11.2.7 Figura 86 NBR 9050/2020 Item 7.5-f NBR 9050/2020 Item 6.11.2.4 Figura 85	N	NÃO TEM PUXADOR HORIZONTAL	INSTALAR PUXADORES HORIZONTAIS NO LADO INTERNO DAS PORTAS D EBANHEIROS ACESSÍVEIS
5.1.2.4	<b>Boxe acessível com bacia sanitária (admissível em adaptações):</b> - Área de manobra no lado externo (Figuras 7 e 8) - Garantir pelo menos um dos tipos de transferência lateral, frontal ou diagonal (7.5-b); - Dimensões mínimas - largura=1.50m x comprimento cfe. figuras 100 e 101 ; - Porta com giro de abertura para fora (7.5-f); - Porta em locais para práticas desportivas com vão livre min. = 1.00m (7.5-i) - Lavatório em local que não interfira na área de transferência (7.5-d); - Ducha higiênica com registro de pressão ao lado da bacia (7.5-m); - Barras horizontais de apoio com 0.80m, na lateral e na traseira da bacia sanitária; - Barra vertical de apoio com 0.70m na parede lateral da bacia sanitária	NBR 9050/2020 Item 4.3.4 e 4.3.5 NBR 9050/2020 Item 7.5 NBR 9050/2020 Item 7.7.1 Figura 103 NBR 9050/2020 Item 7.7.2.2	N.A		
<b>5.1.3</b>	<b>BARRAS DE APOIO</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
5.1.3.1	Circular $30\text{mm} \leq \varnothing \leq 45\text{mm}$ ; Distar min. 40mm da parede - face interna da barra; Distar máx. 110mm da parede - face externa da barra. Fixação: podem ser fixas ou articuladas, conforme anexo C	NBR 9050/2020 Item 7.6.3 NBR 9050/2020 Item 7.6.4 Anexo C	S		
5.1.3.2	<b>BACIA CONVENCIONAL COM PAREDE LATERAL</b>				
5.1.3.2.1	<p><u>Traseira: 01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80\text{m}</math> Altura (piso - eixo da barra) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (D) = 0.30m (adulto) e 0.15m (infantil) além do eixo da bacia em direção à parede lateral;</p> <p><u>Lateral:</u> <u>01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80\text{m}</math> Altura = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição = 0.50m da face frontal do vaso Dist. vaso (B) = 0.40m (adulto) e 0.25m (infantil)</p> <p><u>01 vertical</u> Comprimento <math>\geq 0.70\text{m}</math> Altura = 0.10m acima da barra horizontal Posição = 0.30m da face frontal do vaso</p>  <p>b) Vista frontal      c) Vista lateral esquerda      d) Vista superior</p>	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.3.1 Figura 106	N.A		
5.1.3.3	<b>BACIA CONVENCIONAL SEM PAREDE LATERAL</b>				
5.1.3.3.1	<p><u>Traseira: 01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80\text{m}</math> Altura (A) (piso - eixo da barra) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (D) = 0.30m (adulto) e 0.15m (infantil) a partir do eixo da bacia em direção à barra lateral;</p> <p><u>Lateral:</u> <u>01 horizontal dupla fixada na parede traseira</u> Comprimento - avançar min. 0.20m da face frontal do vaso; Altura (A) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (B) = 0.40m (adulto) e 0.25m (infantil) do eixo do vaso (em planta)</p>  <p>d) Vista superior      b) Vista frontal      c) Vista lateral esquerda</p>	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.4.1 Figura 109	N.A		
5.1.3.4	<b>BACIA COM CAIXA ACOPLADA COM PAREDE LATERAL</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
5.1.3.4.1	<p><u>Traseira: 01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80m</math> Altura (A1) (piso - eixo da barra) = 0.89m (adulto) e 0.72m (infantil); Posição(D) = 0.30m (adulto) e 0.15m (infantil) além do eixo da bacia em direção à parede lateral;</p> <p><u>Lateral:</u> <u>01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80m</math> Altura (A) = 0.75m (adulto)/0.60m (infantil); Posição = 0.50m da face frontal do vaso Dist. vaso (B) = 0.40m (adulto)/0.25m (infantil)</p> <p><u>01 vertical</u> Comprimento <math>\geq 0.70m</math> Altura = 0.10m acima da horizontal Posição = 0.30m da face frontal do vaso</p> 	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.3.3 Figura 108	N	NO 6° ANDAR O PUXADOR É DE 40CM E NÃO 80, NO 4° FALTA UM E NO 5° TAMBÉM	INSTALAR BARRAS DE APOIO
5.1.3.5	<b>BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM PAREDE LATERAL</b>				
5.1.3.5.1	<p><u>Traseira: 01 horizontal</u> Comprimento <math>\geq 0.80m</math> Altura (A1) (piso - eixo da barra) = 0.89m (adulto) e 0.72m (infantil); Posição(D) = 0.30m (adulto) e 0.15m (infantil) do eixo da bacia em direção à barra lateral;</p> <p><u>Lateral:</u> <u>01 horizontal dupla fixada na parede traseira</u> Comprimento = avançar min. 0.20m da face frontal do vaso; Altura (A) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (B) = 0.40m (adulto) e 0.25m (infantil) do eixo do vaso (em planta)</p> 	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.4.3 Figura 110	N.A		
5.1.3.6	<b>BACIA COM CAIXA ACOPLADA SEM PAREDE LATERAL - BARRA ARTICULADA</b>				
5.1.3.6.1	<p><u>Lateral à esquerda de quem está sentado:</u> <u>01 horizontal fixa dupla fixada na parede traseira</u> Comprimento = avançar min. 0.20m da face frontal do vaso; Altura (A) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (B) = 0.40m (adulto) e 0.25m (infantil) do eixo do vaso (em planta)</p> <p><u>Lateral à direita de quem está sentado:</u> <u>01 horizontal articulada dupla fixada na parede traseira</u> Comprimento = avançar min. 0.10m da face frontal do vaso; Altura (A) = 0.75m (adulto) e 0.60m (infantil); Posição (B) = 0.40m (adulto) e 0.25m (infantil) do eixo do vaso (em planta)</p> 	NBR 9050/2020 Item 7.7.2.4.3 Figura 111	N.A		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>5.1.4</b>	<b>Lavatório</b>				
5.1.4.1	Permitir a área de aproximação de pessoa em pé e em cadeira de rodas → M.R = 1.20m x 0.80m	NBR 9050/2020 Item 7.8	S		
5.1.4.2	Suspenso com ou sem colunas ou sobre tampo; Não pode interferir na área de transferência; A área de aproximação pode coincidir com a de manobra. Altura frontal livre superior $0.78m \leq H \leq 0.80m$ ; Altura frontal livre inferior $\geq 0.65m$ ; Altura inferior coluna $\geq 0.30m$ ;	NBR 9050/2020 Item 7.5-d NBR 9050/2020 Item 7.5-e Figura 99	S		
5.1.4.3	<b>Torneiras:</b> Comando deve estar a 0.50m da face frontal do lavatório;	NBR 9050/2020 Item 7.8.1-c Figuras 99 e 114	S		
5.1.4.4	Tipo alavanca ou sensor eletrônico Se houver água quente → solução para evitar contato com sifão	NBR 9050/2020 Item 7.8.2	N	NO 1° AO 5° ANDAR NÃO TEM TORNEIRA COM ALAVANCA	TROCAR TORNEIRA
5.1.4.5	<b>BARRAS DE APOIO</b>				
5.1.4.5.1	Circular $30mm \leq \varnothing \leq 45mm$ ; Distar min. 40mm da parede - face interna da barra; Distar máx. 110mm da parede - face externa da barra.	NBR 9050/2020 Item 7.6.3 Anexo C	S		
5.1.4.5.2	Horizontais ou verticais, uma em cada lado do lavatório;	NBR 9050/2020 Item 7.8.1 Figura 114 e 115	N	NO 4° E 5° ANDAR NÃO TEM	INSTALAR BARRAS DE APOIO
5.1.4.5.3	Distar máx. 0.20m da face frontal do lavatório;	NBR 9050/2020 Item 7.8.1-b	S		
5.1.4.5.4	Barras horizontais → Face superior - $0.78m \leq H \leq 0.80m$ (igual ao lavatório);	NBR 9050/2020 Item 7.8.1-d Figura 115	N.A		
5.1.4.5.5	Barras verticais → altura do piso = 0.90m   comprimento $\geq 0.40m$   dist. Eixo cuba $\leq 0.50m$	NBR 9050/2020 Item 7.8.1-e NBR 9050/2020 Item 7.8.1-f	N	NO 6° ESTÁ COM 0,95CM	MUDAR ALTURA DE BARRA DE APOIO
<b>5.2</b>	<b>BANHEIROS ACESSÍVEIS E VESTIÁRIOS COM BANHEIRO CONJUGADO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar Localização)</b>	<b>TAREFA</b>
5.2.1	Ter área de manobra para P.C.R com rotação 360°.	NBR 9050/2020 Item 7.12.1	s		
<b>5.2.2</b>	<b>Boxe para chuveiro</b>				
5.2.2.1	Dimensões min. = 0.90m x 0.95m;	NBR 9050/2020 Item 7.12.1.2	N.A		
5.2.2.2	Área de transferência $\geq 1.20m \times 0.80m$ fora do box, livre de barreiras.	NBR 9050/2020 Item 7.12.1.1	N.A		
5.2.2.3	Pisos: Antiderrapante   nivelado com piso adjacente   com inclinação máx. 2% Ralos fora da área de transferência e manobra (recomenda-se lineares na parede oposta ao acesso)	NBR 9050/2020 Item 7.12.4	N.A		
5.2.2.4	Porta → vão livre $\geq 0.90m$ Ser resistente a impactos. Recomenda-se porta de correr (sem trilho no piso) ou cortinas	NBR 9050/2020 Item 7.12.1.1	N.A		
5.2.2.5	Ter banco articulado ou removível instalado no eixo entre as barras de apoio - Dimensões min. - L=0.70 x P=0.45 x H=0.46 - Articulado ou removível; - Cantos arredondados, antiderrapante e impermeável	NBR 9050/2020 Item 7.12.1.1	N.A		
5.2.2.6	<b>Comandos:</b> - Chuveiro com ducha (controle de fluxo na ducha) na parede lateral a 0.45m da parede do banco; - Registros/misturadores com válvula termostática ou monocomando tipo alavanca, na parede lateral a 0.45m da parede do banco e com altura de 1.00m; - Ducha na parede lateral a 0.30m da parede do banco, altura 1.00m.	NBR 9050/2020 Item 7.12.2 Figura 127	N.A		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
5.2.2.7	<p><b>Barras de apoio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circular → 30mm ≤ Ø ≤ 45mm</li> <li>- Distar min. 40mm da parede</li> <li>Verticais, horizontais ou em "L";</li> <li>- Na parede do banco: 01 vertical</li> <li>Vertical → Comp. ≥ 0.70m   H=0.75m   a 0.85m da parede lateral</li> <li>- Na parede lateral: 01 vertical + 01 horizontal ou 01 em "L"</li> <li>Vertical → Comp ≥ 0.60m   H(inferior) = 0.85m   a 0.85m (eixo barra - parede do banco)</li> <li>Horizontal → Comp. ≥ 0.70m   H=0.75m (piso - eixo barra)   formando "L" com barra vertical</li> <li>Em "L" → cobrindo a área da vertical + horizontal</li> </ul>	NBR 9050/2020 Item 7.12.3	N.A		
<b>5.2.3</b>	<b>VESTIÁRIO ACESSÍVEL</b>				
5.2.3.1	Dimensões mínimas - 1.80m x 1.80m; Garantir a área de transferência Área de circulação e manobra pode ser externa à cabine	NBR 9050/2020 Item 7.14.1	N.A		
5.2.3.2	Barras de apoio: Horizontais → Lmin. = 0.80m   H(piso) = 0.75m; Na parede frontal → Dist. parede lateral = 0.30m; Na parede lateral oposta à porta → Dist. parede frontal = 0.50m.	NBR 9050/2020 Item 7.14.1.1 Figura 131	N.A		
5.2.3.3	Ter superfície para troca de roupas na posição deitada: Larg. ≥ 0.70m x Comp. ≥ 1.80m x H = 0.46m;	NBR 9050/2020 Item 7.14.1 Figura 131	N.A		
5.2.3.4	Portas conforme NBR 9050/2020 Item 6.11.2.7: Vão livre ≥ 0.80m   Abertura para fora da cabine   Puxador conforme Figura 86	NBR 9050/2020 Item 7.14.1.2	N.A		
5.2.3.5	<b>Bancos:</b> - Ter encosto; - Prof. ≥ 0.45m   Altura = 0.46m   Larg. ≥ 0.70m - Espaço inferior livre → Prof. ≥ 0.30m x H ≥ 0.30m; - Garantir área de manobra, circulação e transferência.	NBR 9050/2020 Item 7.14.2 Figura 132	N.A		
5.2.3.6	<b>Armários:</b> Altura de utilização → 0.40m ≤ H(util) ≤ 1.20m; Puxadores → 0.80m ≤ H(util) ≤ 1.20m; Prateleiras → Prof. ≤ 0.43m Giro das portas não pode interferir na área de circulação e manobra	NBR 9050/2020 Item 7.14.3	N.A		
5.2.3.7	Espelhos: Posição vertical → H (borda inf.) = 0.50m   H (borda sup.) ≤ 1.80m	NBR 9050/2020 Item 7.14.4 NBR 9050/2020 Item 7.11.1 Figura 123	N.A		
5.2.3.8	Cabides e porta objetos: Altura → 0.80m ≤ Hcabide ≤ 1.20m   Prof. ≤ 0.25m Não instalar atrás da porta   Não ser pontiagudo	NBR 9050/2020 Item 7.14.5	N.A		
<b>5.3</b>	<b>SANITÁRIO COLETIVO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar Localização)</b>	<b>TAREFA</b>
<b>5.3.1</b>	<b>Lavatórios - pelo menos 01 deve:</b>				
5.3.1.1	0.78m ≤ H(sup.) ≤ 0.80m   H(inf.) ≥ 0.73m   Ter barras de apoio (ver item 7.8.1) Se em bancada com vários lavatórios → barra em apenas uma dos lados.	NBR 9050/2020 Item 7.10.3	S		
<b>5.3.2</b>	<b>Mictório - pelo menos 01 deve:</b>				

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar Localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
5.3.2.1	Ter área livre de aproximação em frente ao mictório para P.M.R - $\phi = 0.60m$ Ter divisórias laterais (1.20m x 0.40m) a 0.40m do eixo vertical do mictório e Hpiso = 0.30m Instalados o mais próximo da entrada possível	NBR 9050/2020 Item 7.10.4.1 Figuras 119 e 120 NBR 9050/2020 Item 7.10.4.4	N	NÃO TEM 60CM DE DIÂMETRO	REVER INSTALAÇÃO
5.3.2.2	Ser suspenso ou de piso; Borda superior da área de uso $\rightarrow 0.60m \leq H \leq 0.65m$ ;	NBR 9050/2020 Item 7.10.4 Figura 120	S		
5.3.2.3	Ter comando da descarga: H = 1.00m do eixo ao piso; Tipo sensor eletrônico ou de fechamento automático	NBR 9050/2020 Item 7.10.4.2	N	A ALTURA ATUAL É DE 1,13M	REINSTALAR REGISTRO
5.3.2.4	Ter Barras de apoio: (item 7.6.3) - Circular $\rightarrow 30mm \leq \phi \leq 45mm$ - Distar min. 40mm da parede - Verticais em ambos os lados: Comp. $\geq 0.70m$   H(inferior) = 0.75m   Posição - a 0.30m (eixo vertical do mictório ao da barra).	NBR 9050/2020 Item 7.6.3 NBR 9050/2020 Item 7.10.4.3 Figuras 120 e 121	N	NÃO TEM BARRA	INSTALAR BARRAS DE APOIO
<b>5.3.3</b>	<b>Boxes comuns para bacia sanitária</b>				
5.3.3.1	Porta com vão livre $\geq 0.80m$ . Edificações existentes admite-se vão livre mín. = 0.60m; Área livre com $\phi \geq 0.60m$ (se a porta abrir para dentro, não pode interferir na área livre); Recomenda-se que a porta abra pra fora, para facilitar o socorro à pessoa.	NBR 9050/2020 Item 7.10.1 Figuras 116 e 117	S		
<b>5.3.4</b>	<b>Boxes comuns para bacia sanitária com barras de apoio (RECOMENDADO)</b>				
5.3.4.1	Nos sanitários coletivos $\rightarrow$ min. 01 box com barras de apoio em ambos os lados para pessoas com redução de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção; <b>Não substitui o boxe sanitário acessível;</b> Barras em "L" - 0.70m x 0.70m (única ou duas retas formando um "L"); 	NBR 9050/2020 Item 7.10.2 Figura 118	S	NÃO TEM, MAS NÃO É OBRIGATÓRIO, POR ISSO ATENDE A NORMA SIM.	
<b>5.4</b>	<b>ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS ACESSÍVEIS E COLETIVOS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar Localização)</b>	<b>TAREFA</b>
5.4.1	Acessórios (porta-objeto, cabides, saboneteiras e toalheiros) devem ter sua <b>área de utilização</b> dentro da faixa de alcance acessível - entre 0.80m e 1.20m.	NBR 9050/2020 Item 7.11 Figura 122	N	NÃO TEM CABIDE E PRATELEIRA	INSTALAR CABIDE E PORTA OBJETOS
5.4.2	<b>Espelhos:</b> Com lavatórios $\rightarrow H$ (borda inf.) $\leq 0.90m$   $H$ (borda sup.) $\geq 1.80m$ Sem lavatórios $\rightarrow H$ (borda inf.) = 0.50m   $H$ (borda sup.) $\geq 1.80m$	NBR 9050/2020 Item 7.11.1 Figura 123	S		
5.4.3	<b>Papeleira:</b> Se embutida $\rightarrow H$ (eixo) = 0.55m   Dist. máx. 0.20m da borda frontal da bacia. Se não embutida $\rightarrow H$ papel = 1.00m   Alinhada com a borda frontal da bacia	NBR 9050/2020 Item 7.11.2 Figuras 124, 125 e 126	N	TODOS OS BANHEIROS ESTÃO COM ALTURA INFERIOR A 1M A PAPELEIRA	REINSTALAR PAPELEIRA DE BANHEIROS ACESSÍVEIS
5.4.4	<b>Cabide:</b> Junto a lavatórios, boxes de chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária $0.80m \leq H(útil) \leq 1.20m$	NBR 9050/2020 Item 7.11.3	N	NENHUM BANHEIRO TEM	INSTALAR CABIDE
5.4.5	<b>Porta objetos:</b> Junto a lavatórios, boxes de chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária $0.80m \leq H(útil) \leq 1.20m$   profundidade máx. = 0.25m Não pode: - Interferir nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio; - Ter cantos agudos e superfícies cortantes	NBR 9050/2020 Item 7.11.4	N	NENHUM BANHEIRO TEM	INSTALAR PORTA OBJETOS



# CHECK LIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

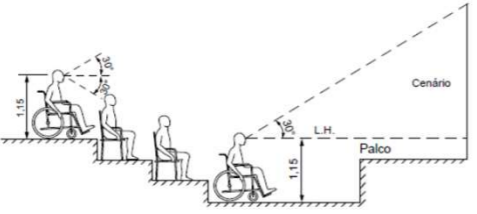
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
6	<b>MOBILIÁRIO</b>				
6.1	<b>EQUIPAMENTOS EM ÁREAS COMUNS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
Deve atender aos princípios do desenho universal - ANEXO A da NBR 9050/2020 Proporcionar segurança e autonomia de uso Não constituir obstáculo suspenso Estar em rota acessível e atender ao disposto do Item 4.3.3 (ver figura 6) Não obstruir a faixa livre Ser sinalizado conforme Item 5.4.6.3					
6.1.1	<b>BEBEDOUROS</b>				
6.1.1.1	<b>Do tipo bica:</b> - Jato inclinado na parte frontal do bebedouro e permitir o uso com copos - Duas alturas de bicas ( $H1 = 0.90m$   $1.00m \leq H2 \leq 1.10m$ ) - Altura livre inferior $\geq 0.73m$	NBR 9050/2020 Item 8.5.1	N.A		
6.1.1.2	<b>Do tipo garrafão ou outros (Purificadores):</b> - Permitir a aproximação de P.C.R - $1.20m \times 0.80m$ - Área de uso entre $0.80m$ e $1.20m$ de altura	NBR 9050/2020 Item 8.5.2	S		
6.1.2	<b>ASSENTOS</b>				
6.1.2.1	Garantir espaço para P.C.R ao lado dos assentos fixos, sem interferir com a circulação $\rightarrow M.R = 0.80m \times 1.20m$	NBR 9050/2020 Item 8.9.3 Figura 134	S		
6.1.2.2	Dimensões: - $0.40m \leq H \leq 0.45m$   $0.45m \leq Larg. \leq 0.50m$   $0.40m \leq H \leq 0.45m$   $100^\circ \leq \hat{\alpha}$ (encosto) $\leq 110^\circ$	NBR 9050/2020 Item 8.9.1	S		
6.1.3	<b>LIXEIRAS</b>				
6.1.3.1	Não pode interferir na faixa livre das calçadas	NBR 9050/2020 Item 8.6.1	N.A		
6.1.3.2	Permitir a aproximação de P.C.R - $1.20m \times 0.80m$ Área de uso entre $0.80m$ e $1.20m$ de altura	NBR 9050/2020 Item 8.6.2	S		
6.2	<b>MÓVEIS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	
6.2.1	<b>MESAS OU SUPERFÍCIES PARA TRABALHO E REFEIÇÃO</b>				
6.2.1.1	Garantir M.R( $1.20m \times 0.80m$ ) para aproximação frontal e circulação adjacente min. $1.50m \times 1.50m$	NBR 9050/2020 Item 9.3.1.2	N	MESAS PARA REFEIÇÃO NÃO ATENDEM	DAR ANDAMENTO NA REFORMA E COMPRA DE MOBILIÁRIO JÁ PREVISTOS
6.2.1.2	Dimensões: Largura $\geq 0.90m$   Altura $\rightarrow 0.75m \leq H \leq 0.85m$ Alt. livre inferior $\geq 0.73m$   Prof. Livre inferior $\geq 0.50$	NBR 9050/2020 Item 9.3.1.3 NBR 9050/2020 Item 9.3.1.4 Figura 135	N	MESAS PARA REFEIÇÃO NÃO ATENDEM	DAR ANDAMENTO NA REFORMA E COMPRA DE MOBILIÁRIO JÁ PREVISTOS
6.2.2	<b>BALCÃO RECEPÇÃO - AREA DE ATENDIMENTO</b>				
6.2.1	Devem ser facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis	NBR 9050/2020 Item 9.2.1.1	N.A		
6.2.2	Garantir M.R( $1.20m \times 0.80m$ ) para aproximação frontal e circulação adjacente min. $1.50m \times 1.50m$	NBR 9050/2020 Item 9.2.1.2	N.A		
6.2.3	A iluminação deve garantir que a face do atendente tenha iluminação uniforme	NBR 9050/2020 Item 9.2.1.3	N.A		
6.2.4	Dimensões: Largura $\geq 0.90m$   Altura $\rightarrow 0.75m \leq H \leq 0.85m$ Alt. livre inferior $\geq 0.73m$   Prof. Livre inferior $\geq 0.30$	NBR 9050/2020 Item 9.2.1.4 NBR 9050/2020 Item 9.2.1.5	N.A		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
6.2.5	Locais com ruído elevado → prever sistema de amplificação de voz	NBR 9050/2020 Item 9.2.1.7	N.A		
<b>6.2.3</b>	<b>BALCÃO RECEPÇÃO - AREA DE INFORMAÇÕES</b>				
6.2.3.1	Devem estar próximos às entradas e ser facilmente identificadas	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.1	S		
6.2.3.2	A iluminação deve garantir que a face do atendente tenha iluminação uniforme	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.2	S		
6.2.3.3	Telas e grades apenas em casos essenciais e por segurança	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.3	S		
6.2.3.4	Garantir M.R(1.20m x 0.80m) para aproximação frontal e circulação adjacente min. 1.50m x 1.50m	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.4 NBR 9050/2020 Item 9.2.3.5	N		DAR ANDAMENTO NA REFORMA E COMPRA DE MOBILIÁRIO JÁ PREVISTOS
6.2.3.5	Dimensões: Largura ≥ 0.90m   Altura → 0.90m ≤ H ≤ 1.05m	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.4	N		DAR ANDAMENTO NA REFORMA E COMPRA DE MOBILIÁRIO JÁ PREVISTOS
6.2.3.6	Locais com ruído elevado → prever sistema de amplificação de voz	NBR 9050/2020 Item 9.2.3.7	S		



## CHECK LIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
7	EQUIPAMENTOS PÚBLICOS				
7.1	BIBLIOTECA	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	TAREFA
7.1.1	O mobiliário das bibliotecas e centros de leituras devem ser acessíveis - conforme NBR 9050/2015	NBR 9050/2020 Item 10.16.1 Figura 152	N.A		
7.1.2	Min. 5% das mesas de estudo e de terminais de consulta a internet devem atender ao Item 9.3 da NBR 9050/2015. Recomenda-se + 10% adaptáveis → Acessíveis a P.M.R e P.C.R	NBR 9050/2020 Item 10.16.2 NBR 9050/2020 Item 10.16.6	N.A		
7.1.3	Corredores de estantes: - Largura mín. = 0.90m - Comprimento máx. = 15m - Garantir a cada 15m de corredor área livre de manobra para P.C.R ≥ 1.50m x 1.50m	NBR 9050/2020 Item 10.16.3 Figura 153	N.A		
7.1.4	Recomenda-se que possua publicação em Braille e outros recursos audiovisuais	NBR 9050/2020 Item 10.16.5	N.A		
7.1.5	Altura dos fichários → 0.40m ≤ H ≤ 1.20m Altura recomendada para dispositivo de inserção e retirada de produtos (Figura 26)	NBR 9050/2020 10.16.4 NBR 9050/2020 Item 4.6.9	N.A		
7.2	AUDITÓRIOS E SIMILARES	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	TAREFA
7.2.1	PLATEIA				
7.2.1.1	Devem ser reservados no mín. 2% do total de assentos para pessoas em cadeira de rodas - P.C.R	Decreto 5.296/2004 Art. 23	N.A	AUDITÓRIO NOVO SENDO EXECUTADO	
7.2.1.2	Devem ser reservados no mín. 2% do total de assentos para pessoas com mobilidade reduzida - P.M.R	Decreto 5.296/2004 Art. 23, §1º	N.A		
7.2.1.3	Devem ser reservados no mín. 2% do total de assentos para pessoas obesas - P.O	Decreto 5.296/2004 Art. 23, §1º	N.A		
7.2.1.4	Deve ser garantido no mínimo um assento companheiro ao lado dos espaços reservados	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-c Decreto 5.296/2004 Art. 23, §3º	N.A		
7.2.1.5	Espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem estar em local com piso plano horizontal	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-d	N.A		
7.2.1.6	Os espaços reservados devem estar sinalizados e o espaço para P.C.R deve ser sinalizado piso com a demarcação do M.R - 1.20m x 0.80m	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-e NBR 9050/2020 Item 5.5.2.2 Decreto 5.296/2004 Art. 23	N.A		
7.2.1.7	Devem ser disponibilizados dispositivos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-f	N.A		
7.2.1.8	Devem ser garantidas disposições especiais para a presença física de intérprete de Libras e de guias-intérpretes, com projeção em tela da imagem do interprete sempre que a distância não permitir sua visualização direta;	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-g	N.A		
7.2.1.9	Deve ser previsto espaço para cão-guia ao lado de um assento preferencial Dimensões - 0.70 m x 0.40 m	NBR 9050/2020 Item 10.3.5	N.A		
7.2.1.10	LOCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS RESERVADOS				
7.2.1.10.1	Espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem estar em rota acessível vinculada à rota de fuga	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-a Decreto 5.296/2004 Art. 23, §4º	N.A		
7.2.1.10.2	Espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem estar distribuídos em diferentes setores da plateia	NBR 9050/2020 Item 10.3.1-b Decreto 5.296/2004 Art. 23	N.A		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
7.2.1.10.3	<p>A distância mínima para os espaços reservados deve ser calculado traçando-se uma reta com ângulo máx. de 30° do ponto mais alto da tela/cena/palco até a linha do horizonte visual com altura de 1.15m do piso.</p> 	NBR 9050/2020 Item 10.3.2.1 Figuras 138 e 139	N.A		
7.2.1.10.4	Havendo anteparo em frente aos espaços para P.C.R., não podem bloquear o ângulo visual de 30°, medido a partir da linha visual padrão, com altura de 1,15 m do piso até o limite inferior da tela/cena/palco. Quando obstruir o ângulo visual, deve ser executado de forma a permitir a visualização.	NBR 9050/2020 Item 10.3.2.4 Figuras 140	N.A		
7.2.1.10.5	Os assentos para P.M.R. e P.O. devem estar junto aos corredores, de preferência nas fileiras contíguas às passagens transversais. Os apoios para braços no lado junto aos corredores devem ser do tipo basculantes ou removíveis.	NBR 9050/2020 Item 10.3.2.5 Figuras 141 e 146	N.A		
7.2.1.10.6	Os espaços para P.C.R. ou para P.M.R. e P.O. devem estar em locais que possibilite que a tela/cena estejam dentro do cone visual formado pelo ângulo de 30°, traçado em planta a partir do centro dos olhos do observador.	NBR 9050/2020 Item 10.3.2.6 Figuras 141	N.A		
7.2.1.11	<b>DIMENSIONAMENTO</b>				
7.2.1.11.1	Deve ser garantida uma faixa livre $\geq 0.30\text{m}$ entre o M.R. e a fileira posterior e entre o M.R. e a fileira frontal	NBR 9050/2020 Item 10.3.4.1	N.A		
7.2.1.11.2	A demarcação do M.R deve recuar 0.30m do encosto da cadeira lateral	NBR 9050/2020 Item 10.3.4.1	N.A		
7.2.1.11.3	Na frente aos assentos reservados para P.O e P.M.R deve ter espaço livre com no mín. 0.60m.	NBR 9050/2020 Item 10.3.4.4	N.A		
7.2.1.11.4	<p>Assento para pessoa obesa - P.O:            Prof. assento - <math>0.47\text{m} \leq P \leq 0.51\text{m}</math>;            Larg. assento - Único <math>\geq 0.75\text{m}</math> ; admissível duplo comum <math>&gt; 0.75</math>;            Altura assento - <math>0.41\text{m} \leq H \leq 0.45\text{m}</math> (piso - parte frontal mais alta)            Inclinação assento - <math>2^\circ \leq \hat{\alpha} \leq 5^\circ</math> (ao plano horizontal);            Inclinação encosto - <math>100^\circ \leq \hat{\alpha} \leq 105^\circ</math> (ao plano horizontal);            Altura braços - <math>0.23\text{m} \leq H \leq 0.27\text{m}</math> (medido do assento)            Capacidade de carga = 250 Kg</p>	NBR 9050/2020 Item 4.7.1 NBR 9050/2020 Item 4.7.2	N.A		
<b>7.2.2</b>	<b>PALCO</b>				
7.2.2.1	Deve ser prevista sinalização tátil de alerta instalada em toda a extensão do desnível do palco, a uma distância mínima de 0,50m do desnível	NBR 9050/2020 Item 5.4.6.3 NBR 16537/2016 item 4.1-a NBR 16537/2016 item 6.3-a NBR 16537/2016 item 6.4.3 Figura 13/tabela 7	N.A		
7.2.2.2	No palco deve ser reservado espaço para o intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva e com foco de luz posicionado para iluminar o interprete.	NBR 9050/2020 Item 5.2.8.1.6 NBR 9050/2020 Item 10.4.5 Decreto 5.296/2004 Art. 23, §6º	N.A		
<b>7.2.3</b>	<b>CIRCULAÇÃO</b>				
7.2.3.1	Inclinação: Corredores que compõem rotas acessíveis aos lugares da plateia $\rightarrow i \leq 12\%$ .	NBR 9050/2020 Item 10.4.1	N.A		
7.2.3.2	Uma rota acessível deve interligar os espaços para P.C.R. ao palco e aos bastidores	NBR 9050/2020 Item 10.4.2	N.A		
7.2.3.3	A rota acessível deve ter sinalização luminosa próxima ao piso ou no piso na circulação da plateia e de bastidores	NBR 9050/2020 Item 10.4.2.1	N.A		
7.2.3.4	O assento deve ter sinalização em Braille, letra ampliada e relevo informando a fileira e o número.	NBR 9050/2020 Item 10.4.2.2	N.A		
7.2.3.5	<p>Desnível entre plateia e palco pode ser vencido por rampa:            - Largura <math>\geq 0.90</math>.            - Inclinação <math>\rightarrow i \leq 16.66\%</math> (desníveis <math>\leq 0.60\text{m}</math>)   <math>i \leq 10\%</math> (desníveis <math>&gt; 0.60\text{m}</math>)            - Ter guia de balizamento</p>	NBR 9050/2020 Item 10.4.3	N.A		
7.2.3.6	Sinalização visual, tátil e sonora nas rotas de fuga e saídas de emergência	NBR 9050/2020 Item 5.5.1.2	N.A		
<b>7.2.4</b>	<b>ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>				
7.2.4.1	Espaços para P.C.R. e P.M.R. podem ser agrupados. Se possível, permitir a acomodação de no mínimo um assento companheiro.	NBR 9050/2020 Item 10.3.3	N.A		

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
<b>7.2.5</b>	<b>SISTEMAS AUXILIARES DE COMUNICAÇÃO</b>				
7.2.5.1	Deve ser assegurado sistema de comunicação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em especial as com perda visual e auditiva. Recomenda-se recurso sem fio.	NBR 9050/2020 Item 10.5.1	N.A		
<b>7.3</b>	<b>REFEITÓRIOS, COPAS E SIMILARES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
7.3.1	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m e 0,8m de largura?	NBR 9050/2020 Item 10.9.7	N	NENHUMA COPA ATENDE	REINSTALAR BANCADA
7.3.2	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação (área com diâmetro de 1,5m) e alcance dos utensílios?	NBR 9050/2020 Item 10.9.7	N	NENHUMA COPA ATENDE	REINSTALAR BANCADA
7.3.3	No min. 5% das mesas devem ser acessíveis à P.C.R (no mín. 01). Tais mesas devem estar na rota acessível, com acesso ao sanitário acessível.	NBR 9050/2020 Item 10.8.1	N		
7.3.4	Altura das superfícies de apoio para bandeja ou similares - $0.75m \leq H \leq 0.85m$ Deve ser garantida circulação adjacente com $L \geq 0.90$ m.	NBR 9050/2020 Item 9.3.3.3 Figura 136	N.A		
7.3.5	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	NBR 9050/2020 Item 4.3	N.A		
7.3.6	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	NBR 9050/2020 Item 9.3.2.3	N		
7.3.7	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	NBR 9050/2020 Item 9.3.2.4	N		DAR ANDAMENTO NA REFORMA E COMPRA DE MOBILIÁRIO JÁ PREVISTOS



## CHECK LIST - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
8					
8.1	<b>ALTURA PARA COMANDOS E CONTROLES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
8.1.1	Interruptores - entre 0,60 e 1,00m	NBR 9050/2020 Itens 4.6.9	N		ALTERAR ALTURA DE INTERRUPTORES
8.1.2	Campainhas e alarmes - entre 0,40 e 1,00m	NBR 9050/2020 Itens 4.6.9	N.A		
8.1.3	Tomadas - entre 0,40 e 1,00 m	NBR 9050/2020 Itens 4.6.9	N		
8.1.4	Interfone, telefone, quadro de luz, comando de aquecedor e registro de pressão - entre 0,80 e 1,20m	NBR 9050/2020 Itens 4.6.9	N	NO ELEVADOR NÃO ATENDE	AJUSTAR ALTURA DO INTERFONE DO ELEVADOR
8.1.5	Comando de precisão - entre 0,80 e 1,00m	NBR 9050/2020 Itens 4.6.9	N.A		
9	<b>SINALIZAÇÃO</b>				
9.1	<b>GENERALIDADES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.1.1	Sinalização nas portas dos sanitários, inclusive os não acessíveis, com os símbolos internacionais de sanitários	NBR 9050/2020 Itens 5.3.5.3 e 5.3.5.4 Figuras 46 a 50	S		
9.1.2	Sinalização dos acessos aos equipamentos de circulação vertical e horizontal (escadas, elevadores, escadas rolantes, plataformas elevatórias, esteiras rolantes) com os símbolos internacionais de circulação	NBR 9050/2020 Item 5.3.5.4 Figuras 51 a 57	N		APÓS AJUSTES, INSTALAR SINALIZAÇÃO
9.1.3	Sinalização do atendimento preferencial	NBR 9050/2020 Item 5.3.5.1 Figuras 38 a 42	N.A		
9.1.4	A sinalização deve atender ao princípio dos dois sentidos, com uso de no mínimo dois sentidos: Visual e tátil ou visual e sonoro	NBR 9050/2020 Item 5.1.3	N		INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL
9.1.5	A sinalização suspensa deve ser instalada acima de 2,10 m do piso e ser complementada por uma sinalização tátil e/ou sonora	NBR 9050/2020 Item 5.2.8.2.3	N.A		
9.1.6	Rotas de fuga e saídas de emergência devem ter sinalização visual, sonora e tátil	NBR 9050/2020 Item 5.2.8.2.3	S		
9.1.7	Avisos sonoros devem distinguir entre sinais de localização, advertência e/ou instrução	NBR 9050/2020 Item 5.2.9.3	N.A		
9.2	<b>TIPOS E OBRIGATORIEDADE</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.2.1	Em edificações, os elementos de sinalização essenciais são: - Informações de sanitários, banheiros e vestiários; - Acessos verticais e horizontais; - Números de pavimentos; e - Rotas de fuga.	NBR 9050/2020 Item 5.2.8.1.2	N	NÃO HÁ ESSAS SINALIZAÇÕES E ROTA DE FUGA	INSTALAR SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA
9.2.2	Tipos de sinalização obrigatórias em edificações permanentes: Direcional → obrigatória sinalização Visual e Tátil Informativa → obrigatória sinalização Visual, Tátil e Sonora Emergência → obrigatória sinalização Visual, Tátil e Sonora	NBR 9050/2020 Item 5.2.7 Tabela 1	N		
9.3	<b>SINALIZAÇÃO DE PORTAS E PASSAGENS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.3.1	Tipos obrigatórios: Visual associado a tátil ou sonora (Ver item 5.2.7 - tabela 1)	NBR 9050/2020 Item 5.4.1 NBR 9050/2020 Item 5.4.1-a/b	N	NENHUMA TEM SINALIZAÇÃO TÁTIL	INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
9.3.2	Devem ter formas que não agridam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-e	S		
9.3.3	Porta de uma folha: Opção 01 - geral: sinalização visual e tátil deve ser instalada na parede lateral adjacente, na faixa entre 1.20m e 1.60m; Opção 02 - sinalização visual e tátil, quando instalada entre 0.90m e 1.20m, deve estar localizada na parede lateral <u>ao lado da maçaneta</u> , em plano inclinado entre 15° e 30°; Opção 03 - sinalização visual, quando instalada na porta, deve ser centralizada e complementada por sinalização tátil ou sonora na parede adjacente a ela ou no batente	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-a/b Figura 62	N		INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL
9.3.4	Portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta direita;	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-c	N.A		
9.3.5	Passagens: Parede adjacente   Visual, tátil e/ou sonora   na faixa entre 1.20m e 1.60m.	NBR 9050/2020 Item 5.4.1-d	N		
<b>9.4</b>	<b>COMPOSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.4.1	Sinalização tátil e visual no piso será tratada por norma específica. Os recursos de sinalização tátil e visual no piso deverão ser utilizados seguindo os princípios gerais da norma específica.	NBR 9050/2020 Item 5.4.6 NBR 16537/2024 Item 4	S		
9.4.2	Caso haja sinalização tátil no piso, quando ocorrer mudanças de direção ou de opções de percurso, a mudança será indicada conforme o caso específico (ver figuras 46 a 52)	NBR 16537/2024 Item 6.10 NBR 16537/2024 Item 7.4	S		
9.4.3	Calçadas e rebaixamentos deverão ser sinalizadas conforme o caso	NBR 16537/2024 Item 6.6 NBR 16537/2024 Item 7.8 NBR 16537/2024 Item 6.9	S		
9.4.4	Para os equipamentos de circulação, autoatendimento ou áreas de atendimento, a sinalização deverá atender os itens 6.9.1 a 6.9.3 e 7.6.2 a 7.6.4	Figuras 38 a 43 NBR 16537/2024 Item 7.6.1 Figuras 54 a 57	N	NÃO TEM NO BALCÃO	INSTALAR SINALIZAÇÃO TÁTIL
<b>9.5</b>	<b>PLANOS E MAPAS ACESSÍVEIS</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.5.1	Forma de apresentação Opção 01 - Sobre superfície inclinada entre 15º e 30º na altura entre 0.90m a 1.20m: Opção 02 - Fixada na parede na faixa entre 1.20m e 1.60m;	NBR 9050/2020 Item 5.4.2.1 NBR 9050/2020 Item 5.4.2.3	N	NÃO TEM PLANO DE FUGA	INSTALAR PLANO DE FUGA
9.5.2	Tipos de informação de planos e mapas acessíveis conforme Tabela 1 (item 5.2.7)	NBR 9050/2020 Item 5.4.2.2	N	NÃO TEM PLANO DE FUGA	INSTALAR PLANO DE FUGA
9.5.3	Permitir acesso, alcance visual e manual atendendo a Seção 4.	NBR 9050/2020 Item 5.4.2.3	N	NÃO TEM PLANO DE FUGA	INSTALAR PLANO DE FUGA
<b>9.6</b>	<b>ALARMES</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>
9.6.1	Tipos: por estímulos visuais, táteis e sonoros Locais de instalação: espaços confinados (sanitários acessíveis, boxes, cabines e vestiários isolados)	NBR 9050/2020 Item 5.6.1.1	N	NENHUM BANHEIRO ACESSÍVEL TEM ALARME	INSTALAR ALARME NOS BANHEIROS ACESSÍVEIS
<b>9.7</b>	<b>EMERGÊNCIA</b>	<b>REFERÊNCIA NORMATIVA</b>	<b>STATUS Sim/Não/ N.A</b>	<b>OBSERVAÇÕES (Citar localização)</b>	<b>TAREFA</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	STATUS Sim/Não/N.A	OBSERVAÇÕES (Citar localização)	PLANO DE AÇÃO (não obrigatório ao vistoriador)
9.7.1	As rotas de fuga e as saídas de emergência devem ser sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis, de acordo com 5.2	NBR 9050/2020 Item 5.5.1.2	S		
9.7.2	Escadas que interligam diversos pavimentos devem conter sinalização tátil, visual e/ou sonora (inclusive corrimãos, conforme 5.4.3). Locais confinados (instalações de uso múltiplo ou coletivos de instituições como hotéis, hospitais, etc) devem conter mapa acessível de rota de fuga da edificação, conforme item 5.4.2	NBR 9050/2020 Item 5.5.1.3	N	NENHUM TEM SINALIZAÇÃO	INSTALAR SINALIZAÇÃO PARA ESCADAS E EM CORRIMÕES