115ª Reunião do Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul (GAOPS)
13 de outubro de 2026

Análise hidrológica e hidráulica da bacia do Rio Paraíba do Sul.


Operador Nacional do Sistema Elétrico

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS / ARMAZENAMENTO


Vazão Natural em Santa Cecília

Médias verificadas:


- Mai/26: 69%MLT
- Jun/26: 79%MLT
- Jul/26: 78 %MLT
- Ago/26: 72%MLT
- Set/26: 247%MLT
- Out/26: 189%MLT (até 12/10/26)

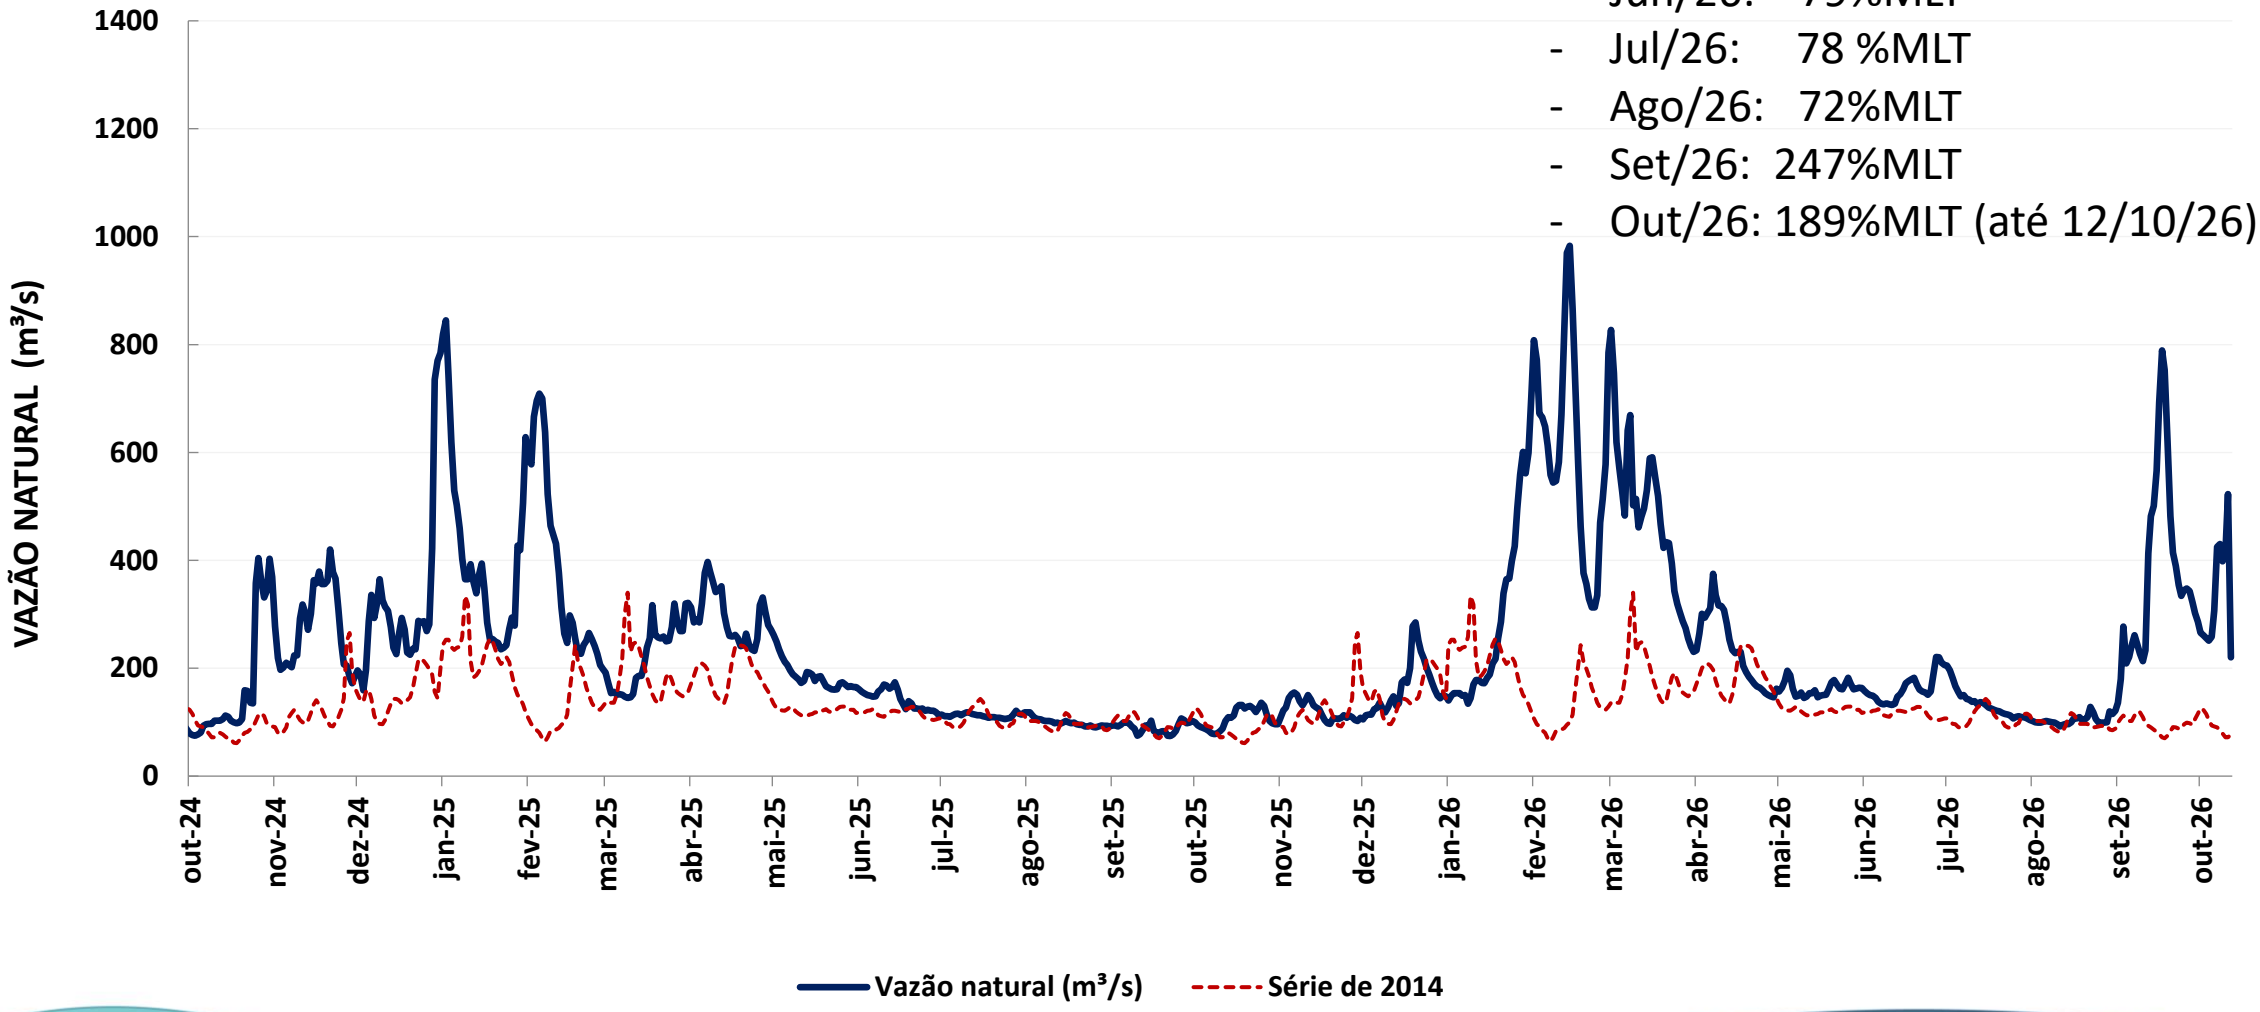

Vazão Natural em Santa Cecília

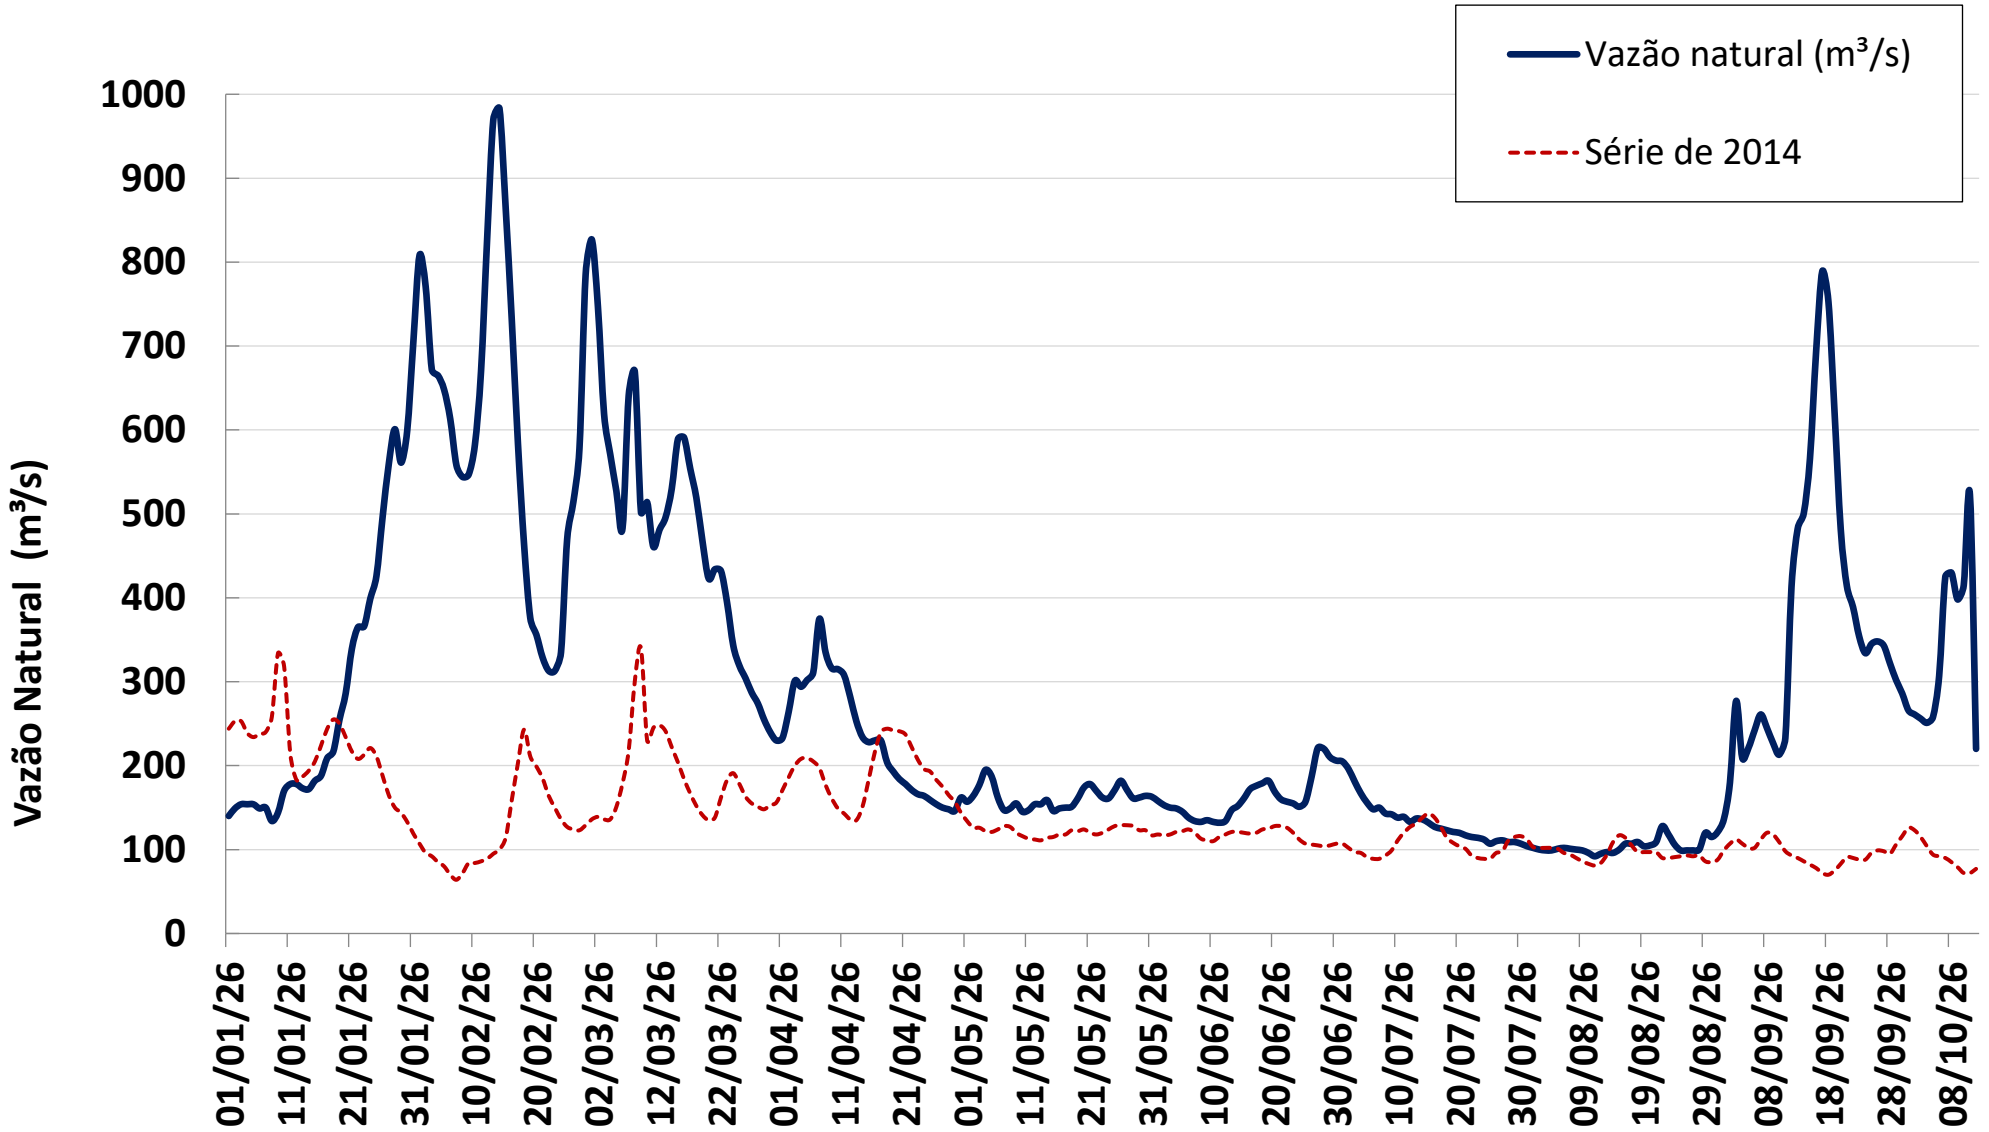


Armazenamento histórico equivalente do rio Paraíba do Sul

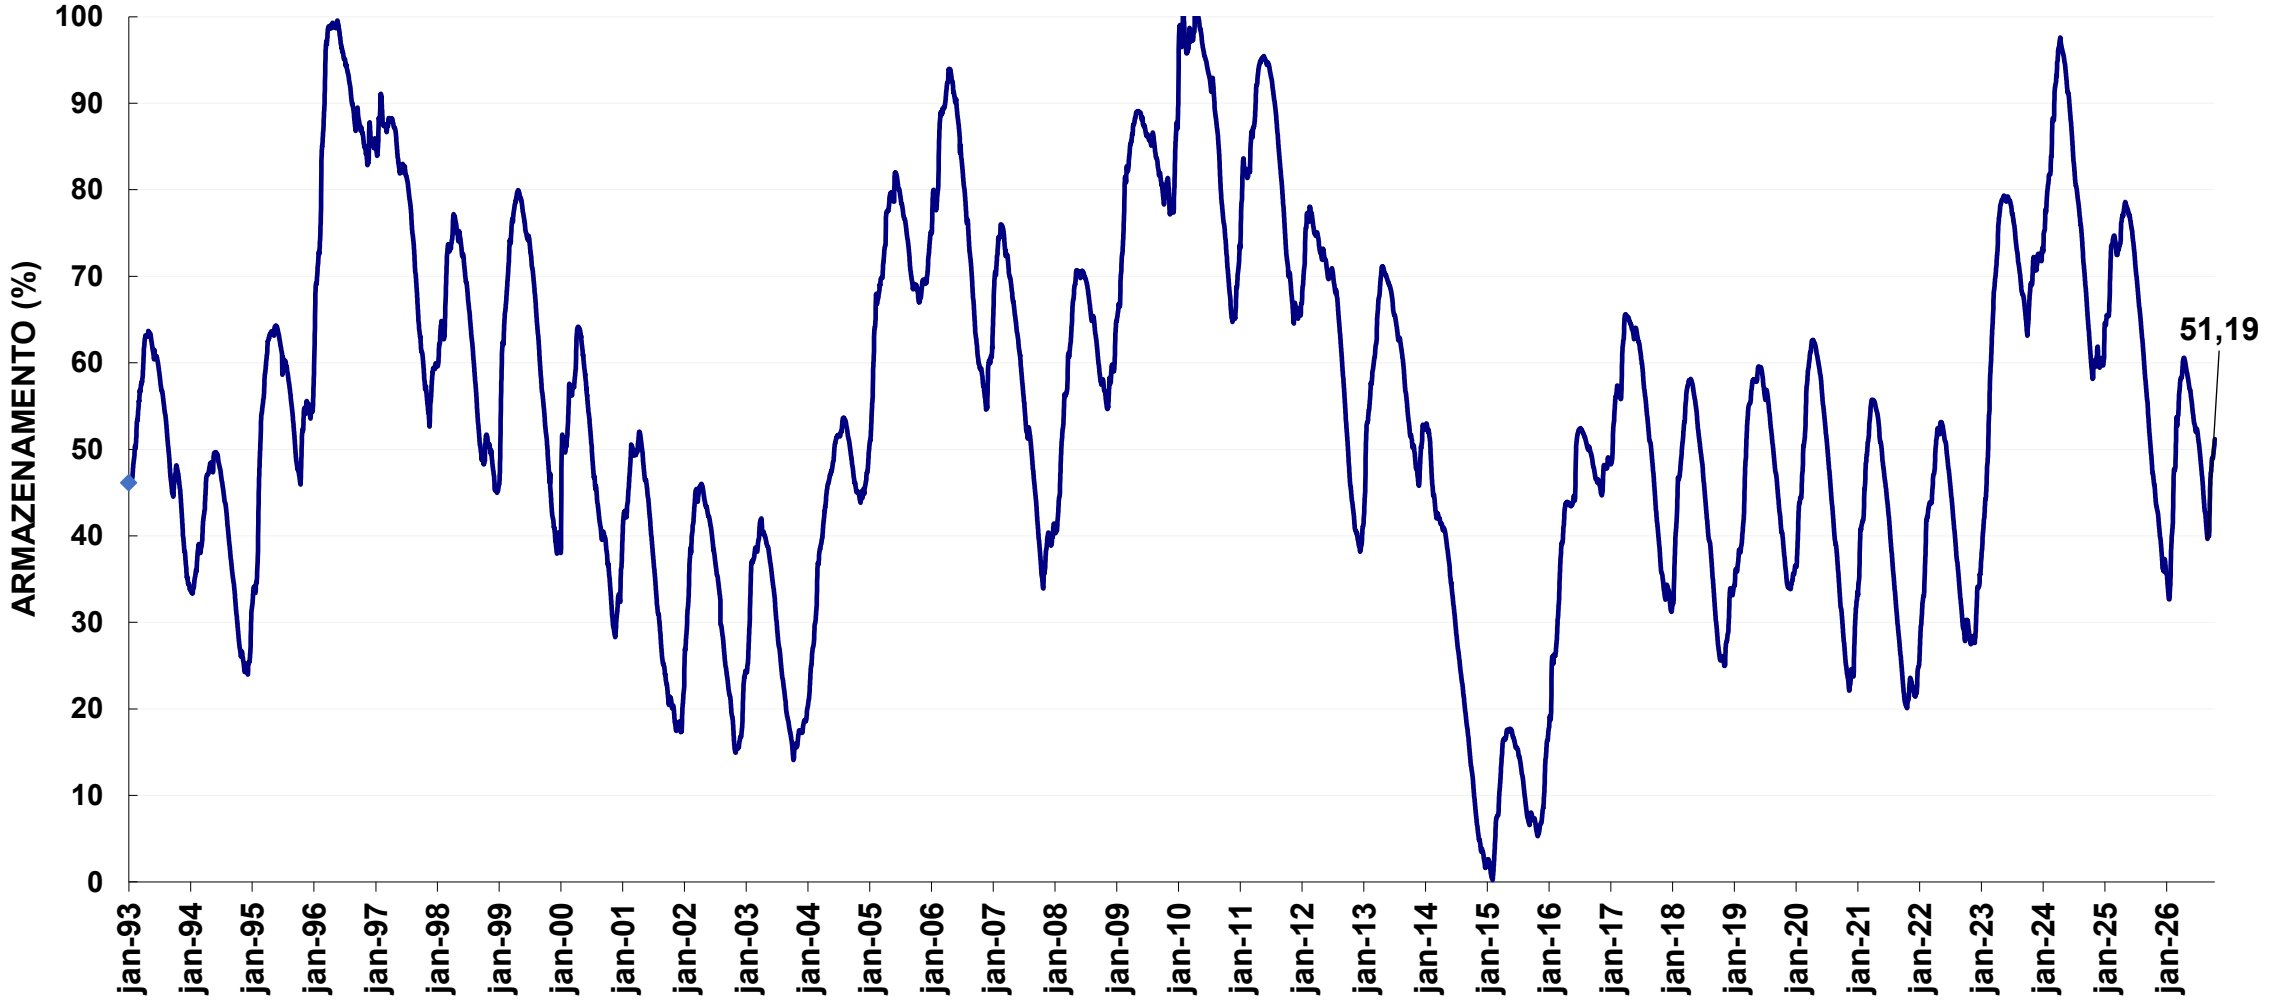

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados até 06/09/2026.


Armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul

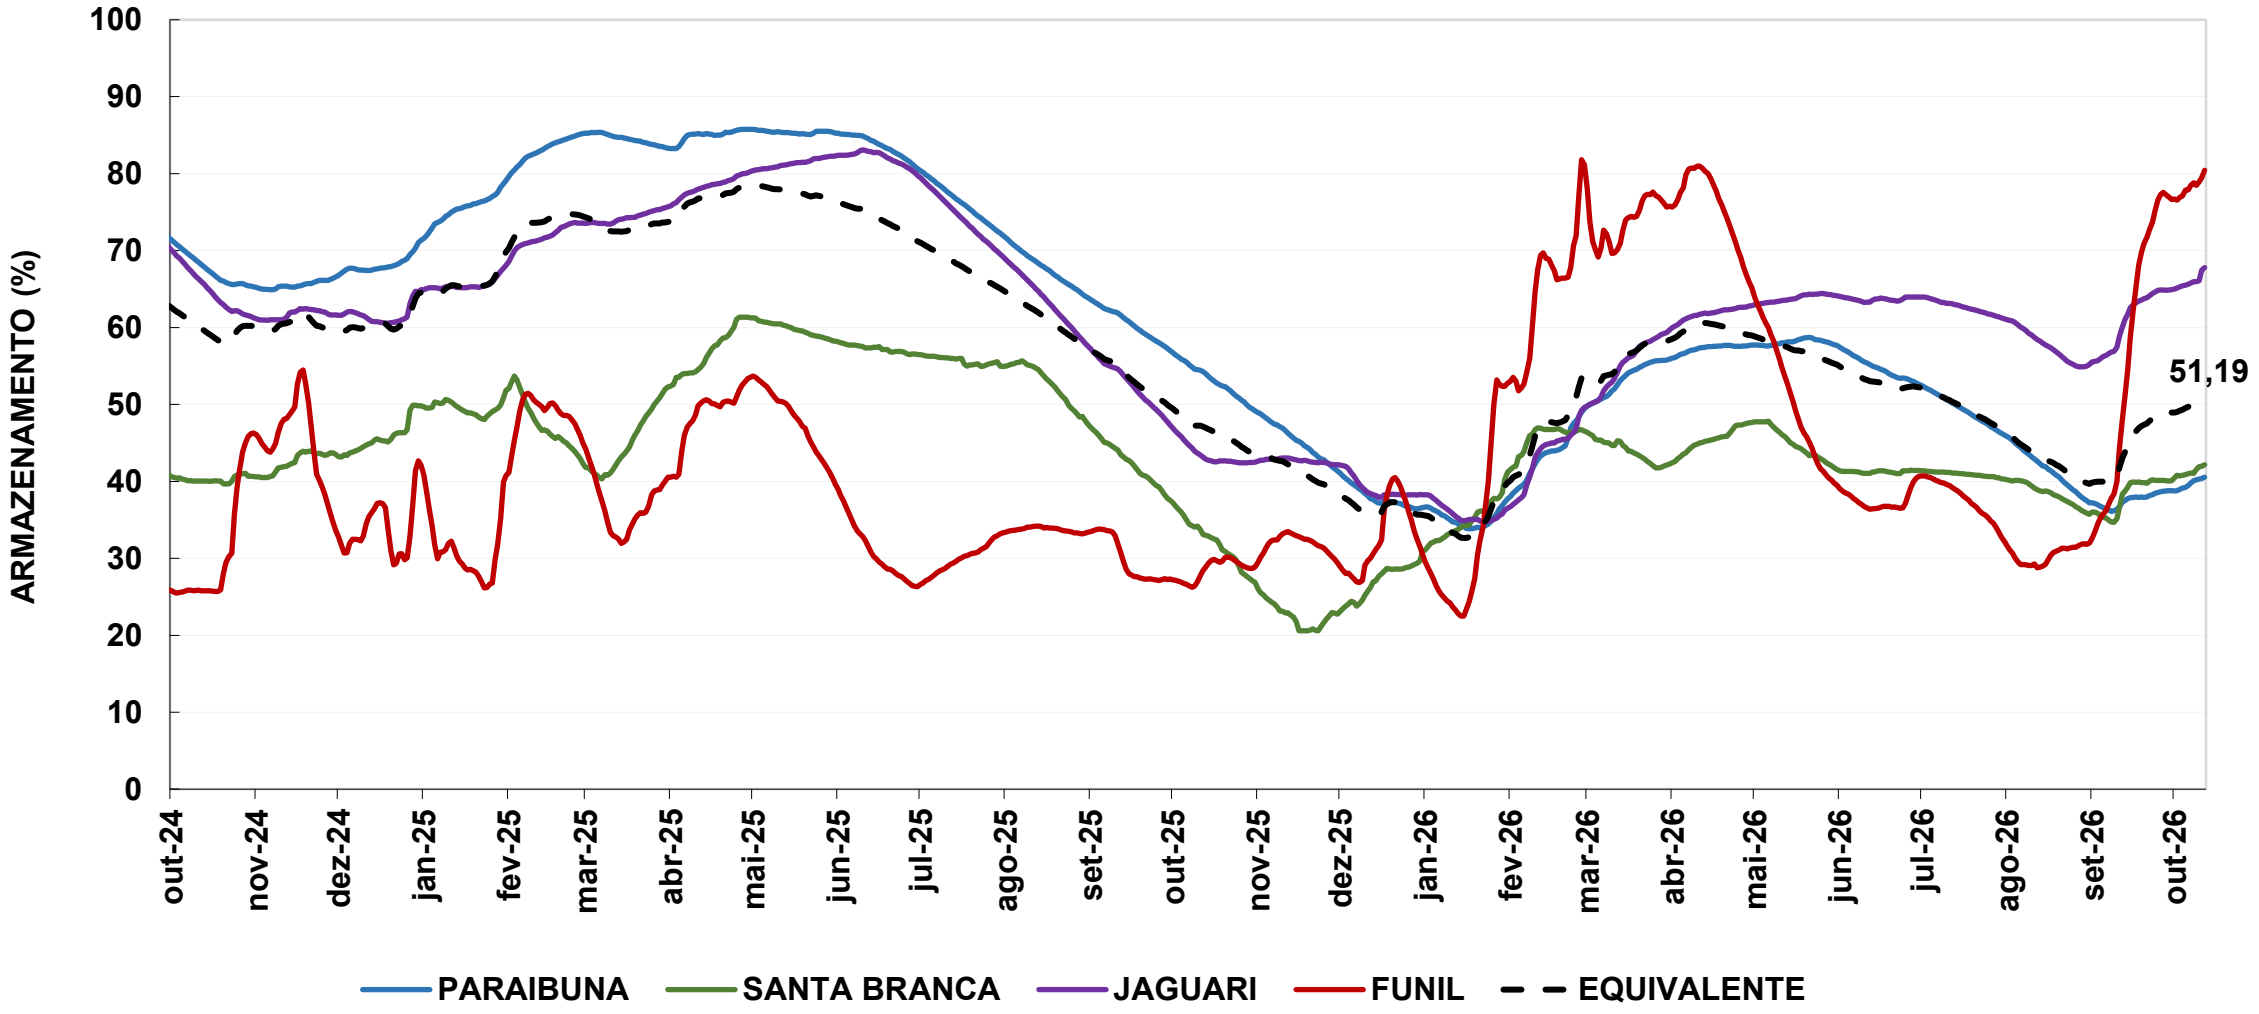

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados até 06/09/2026

Evolução do armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul

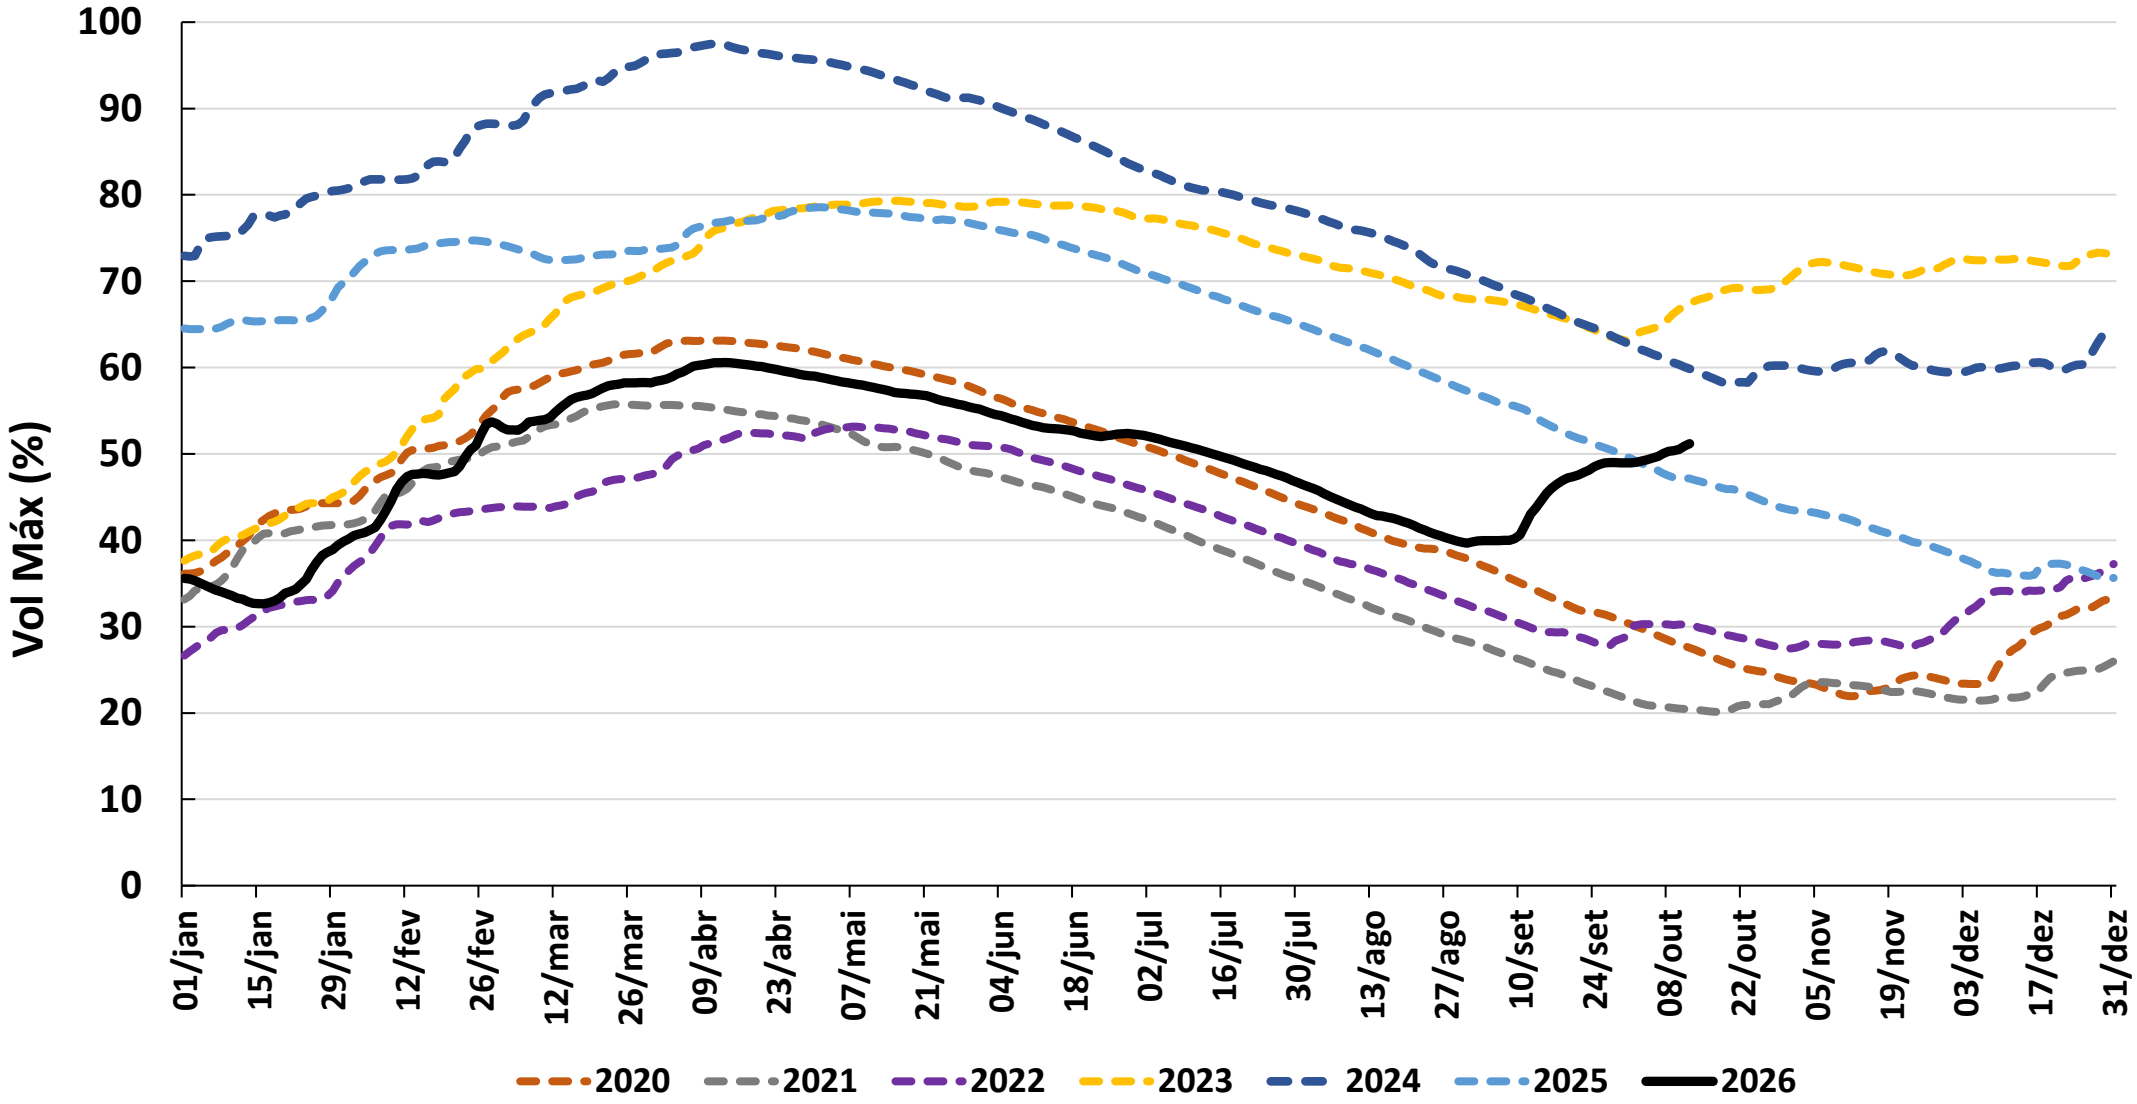


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados até 10/08/2026.


OPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Operação da UHE Paraibuna

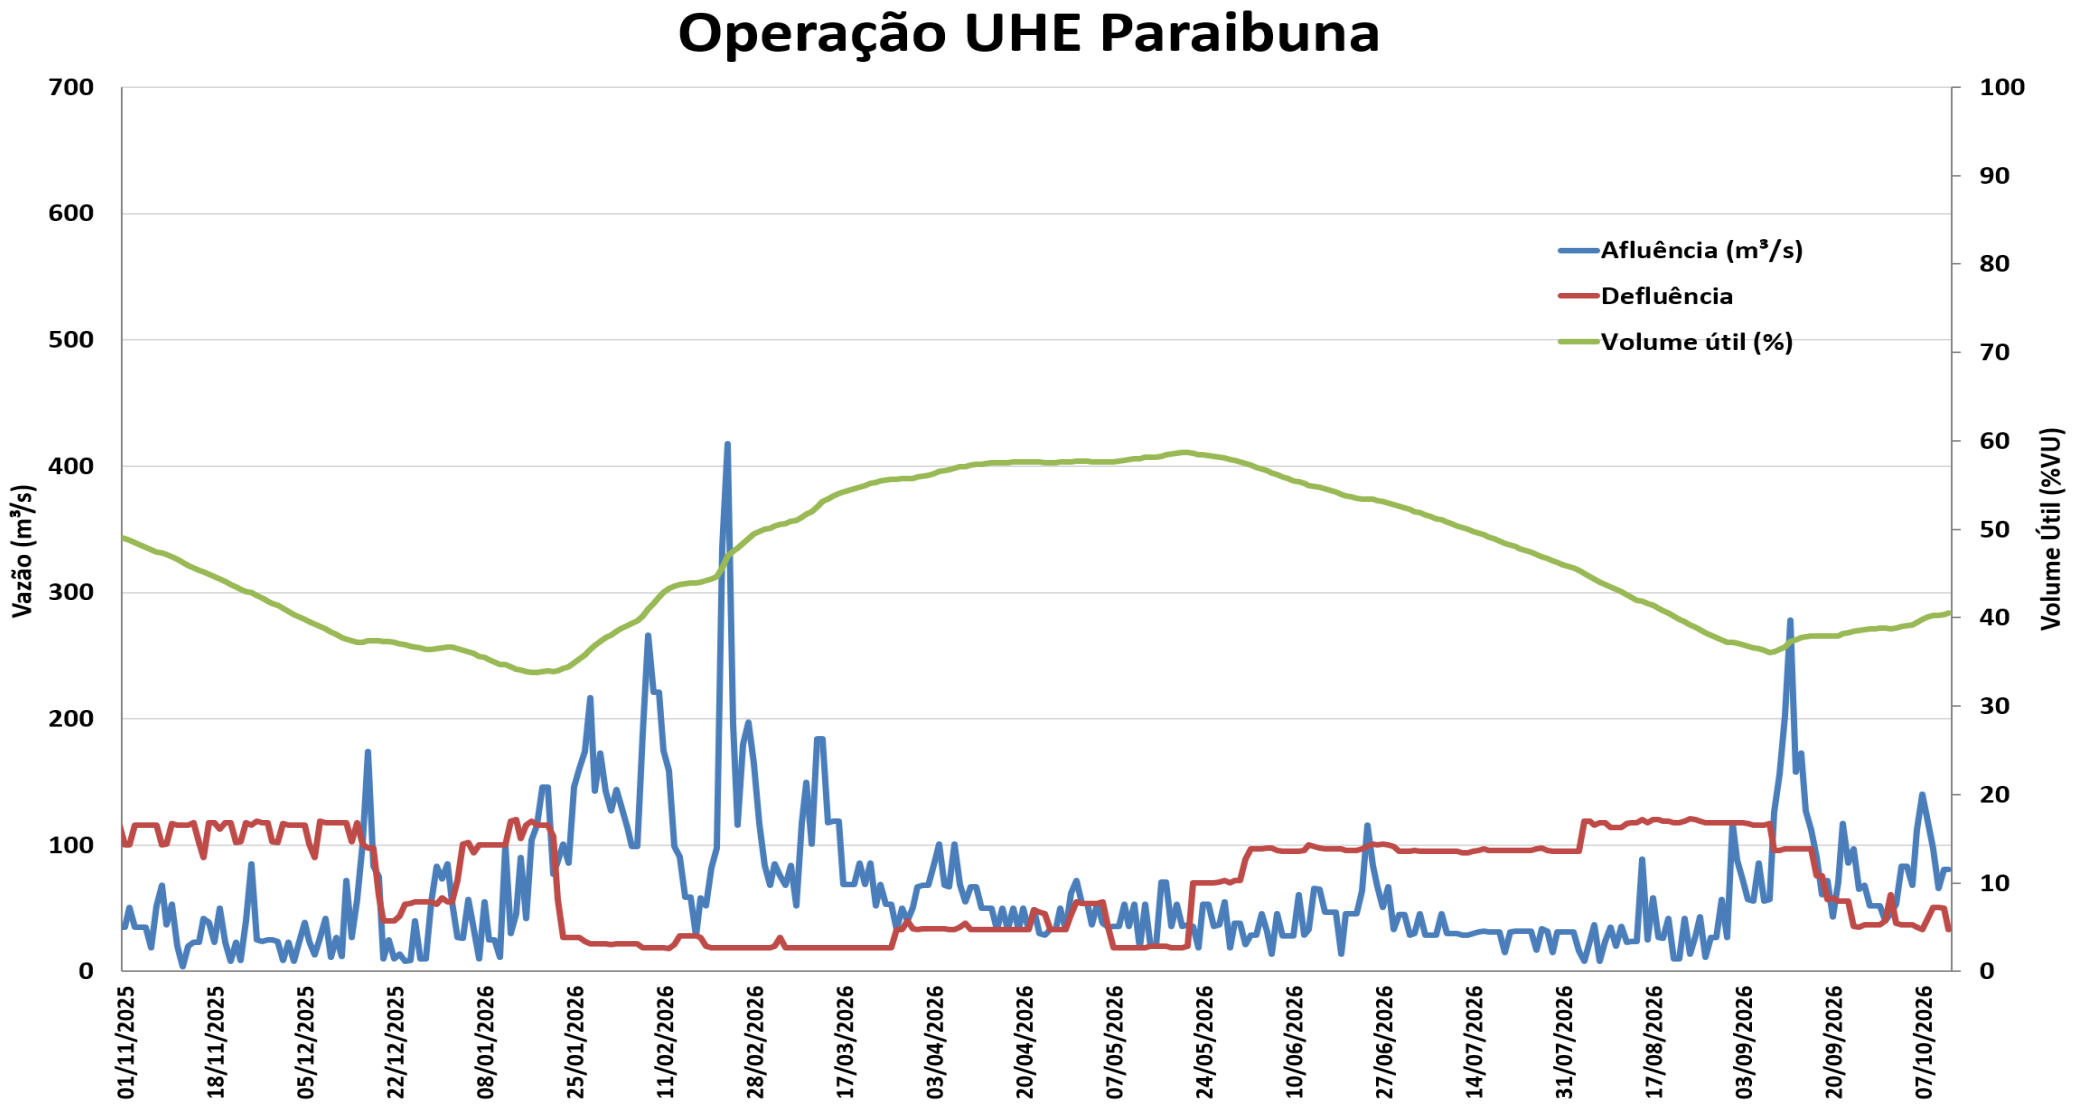


ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Operação da UHE Santa Branca

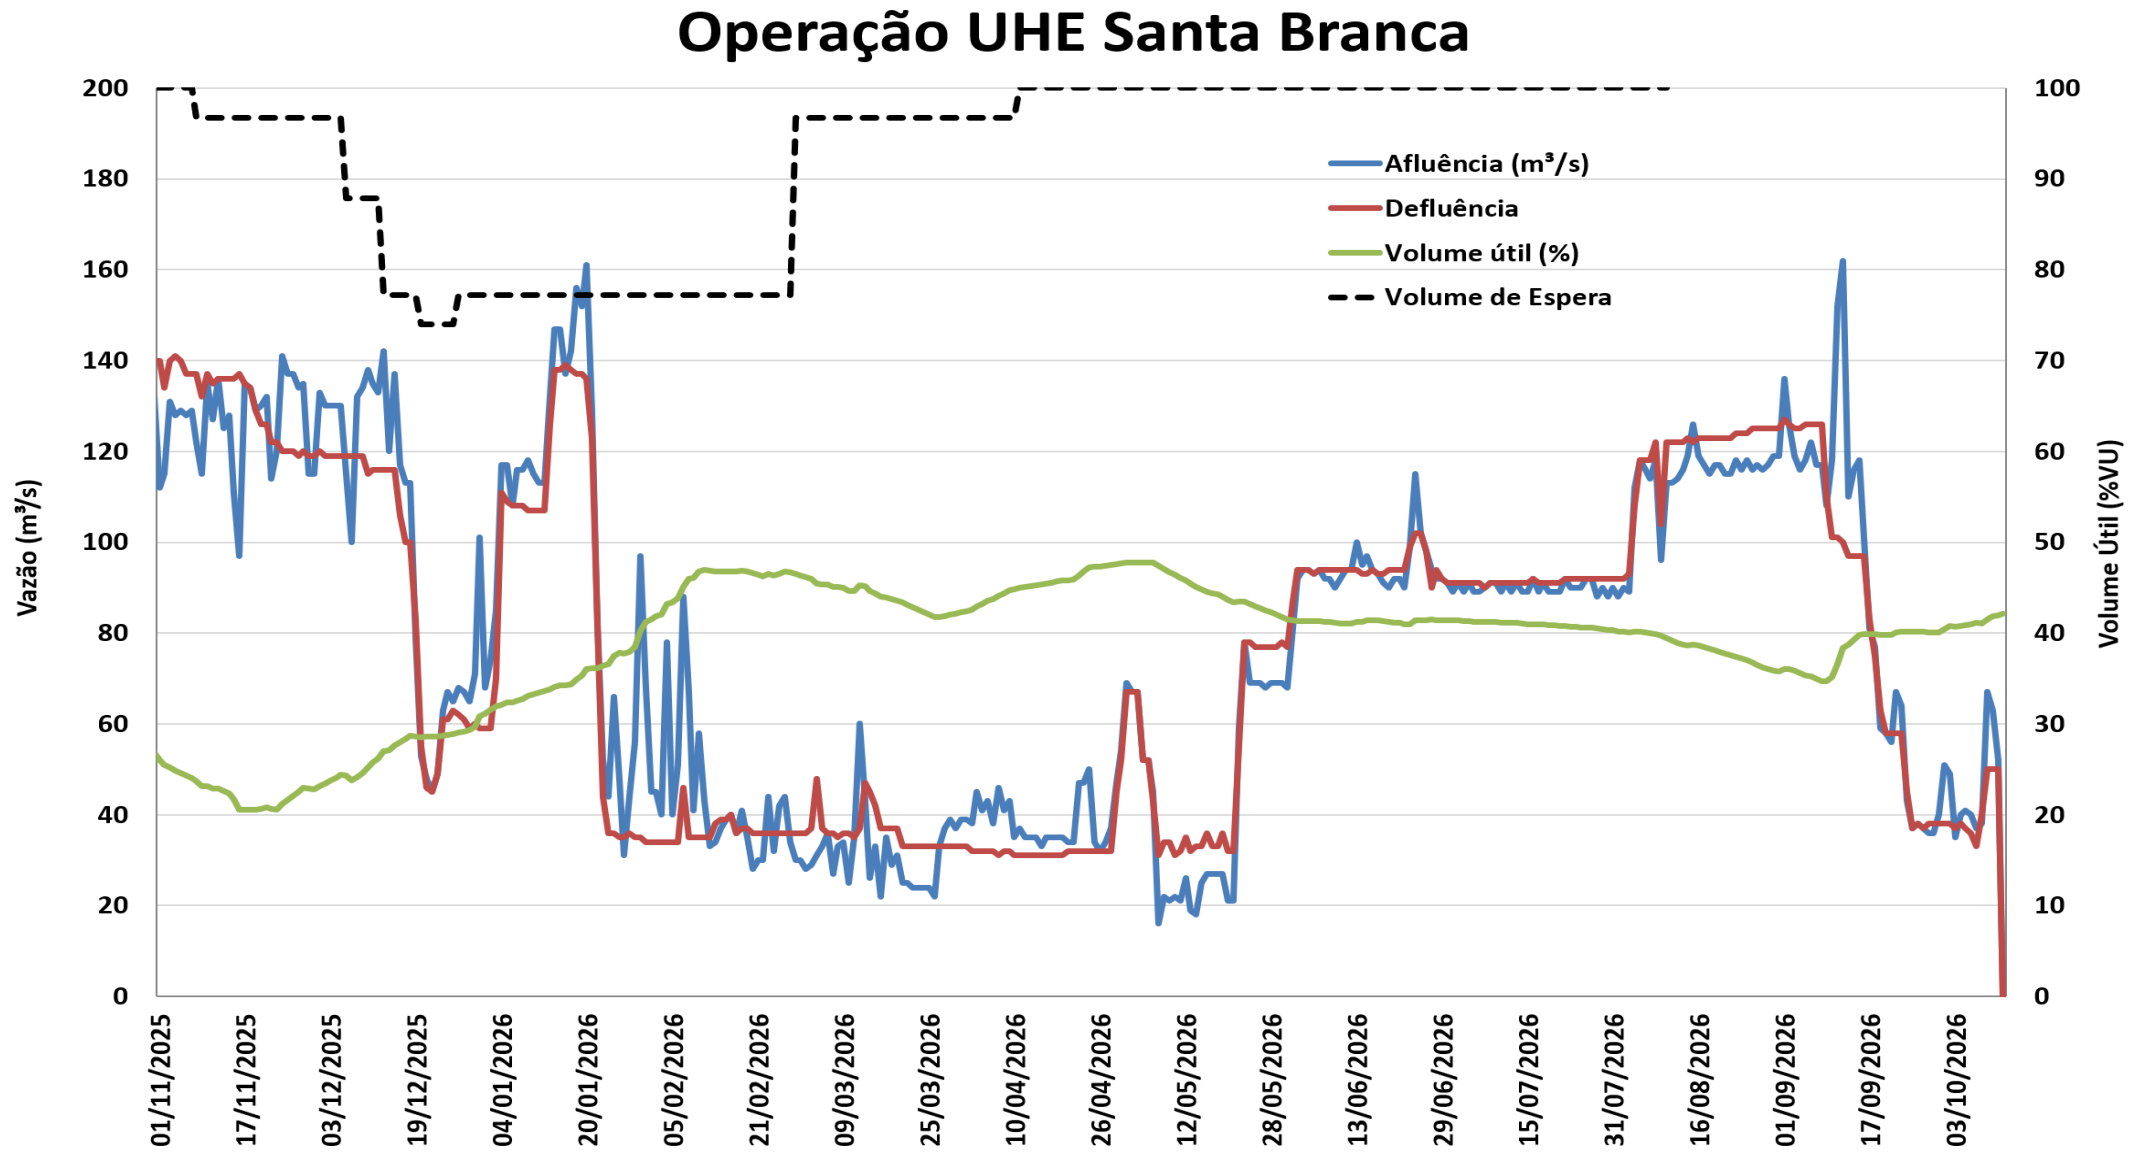


Operador Nacional do Sistema Elétrico

Operação da UHE Jaguari

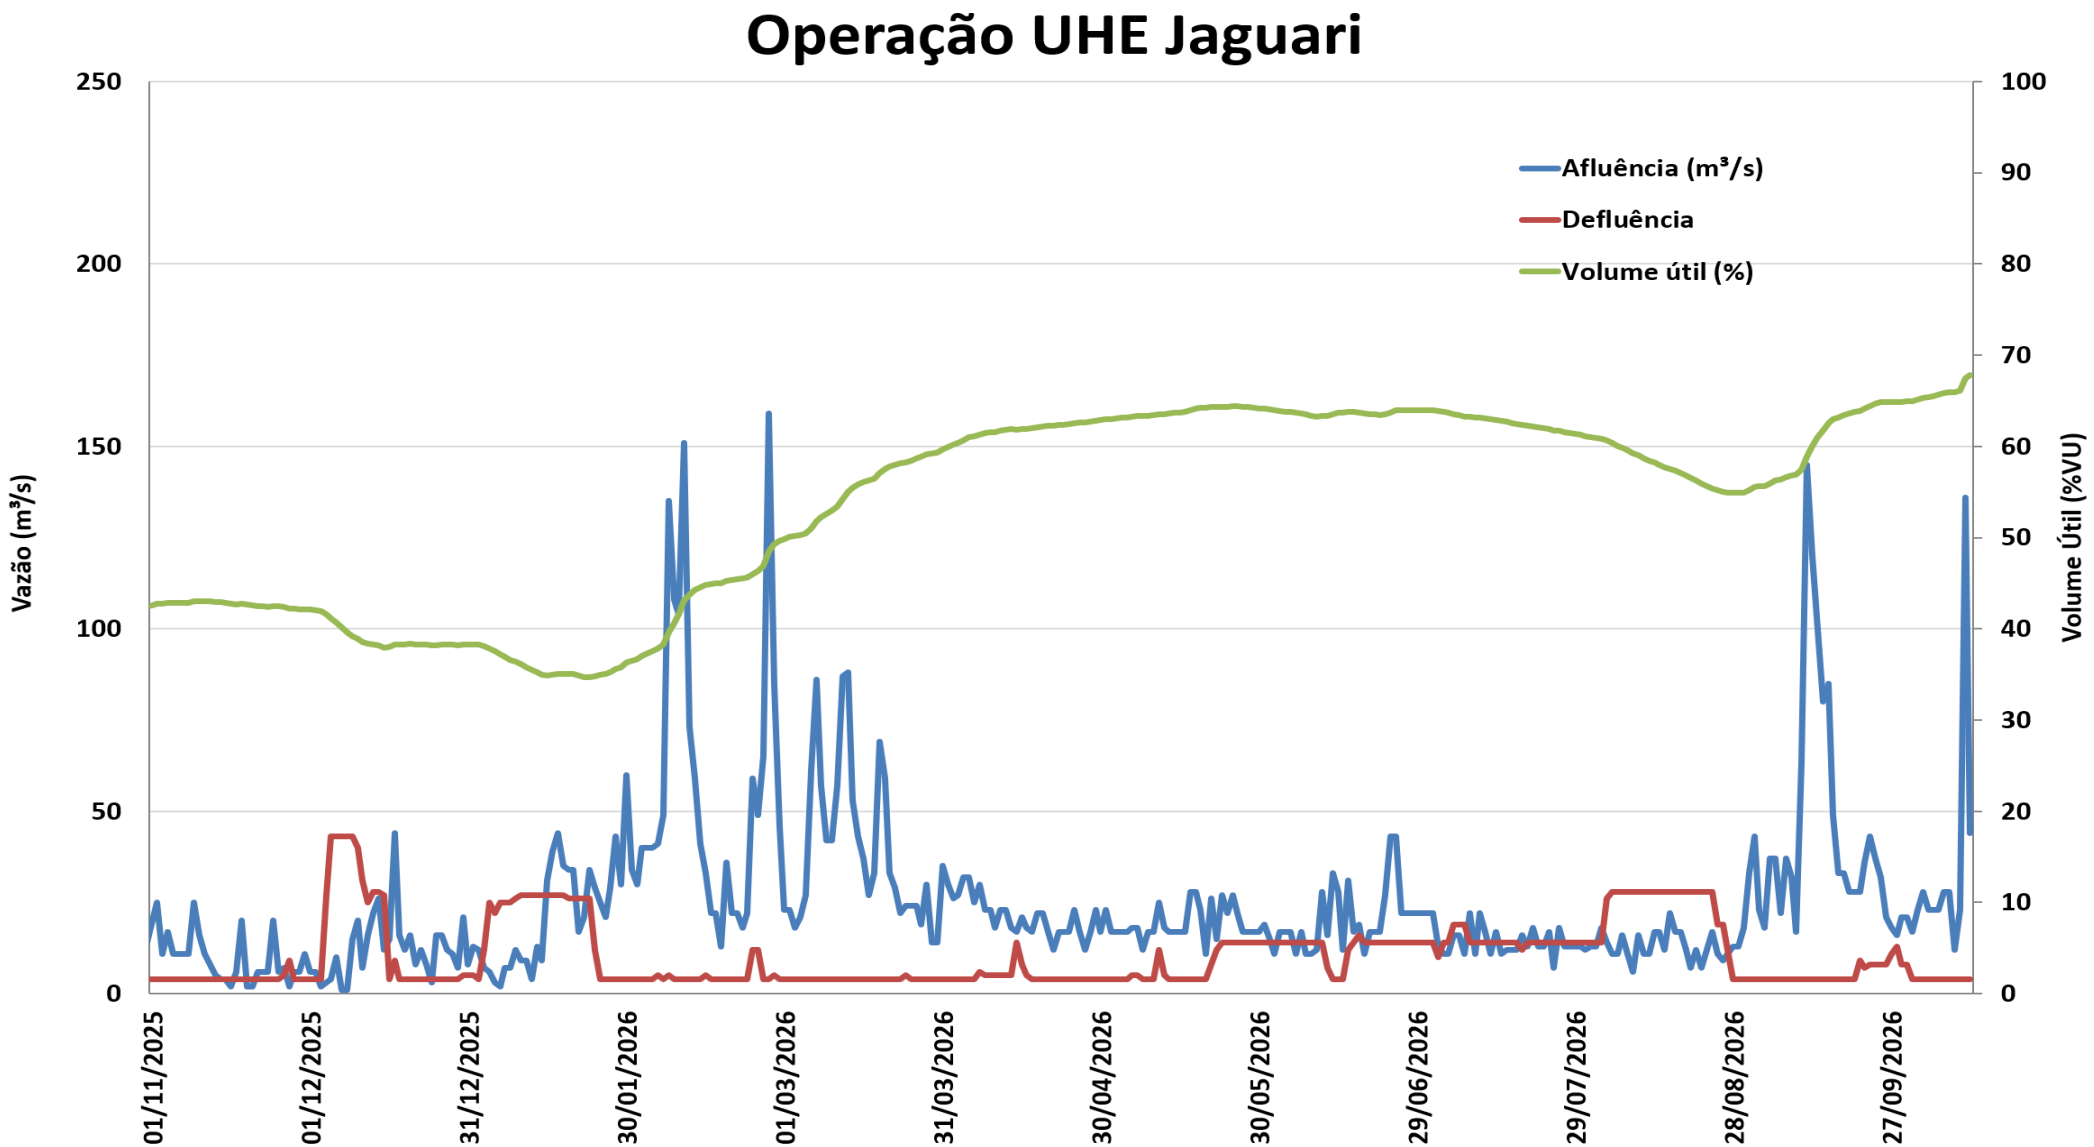

Operador Nacional do Sistema Elétrico


Operação da UHE Funil

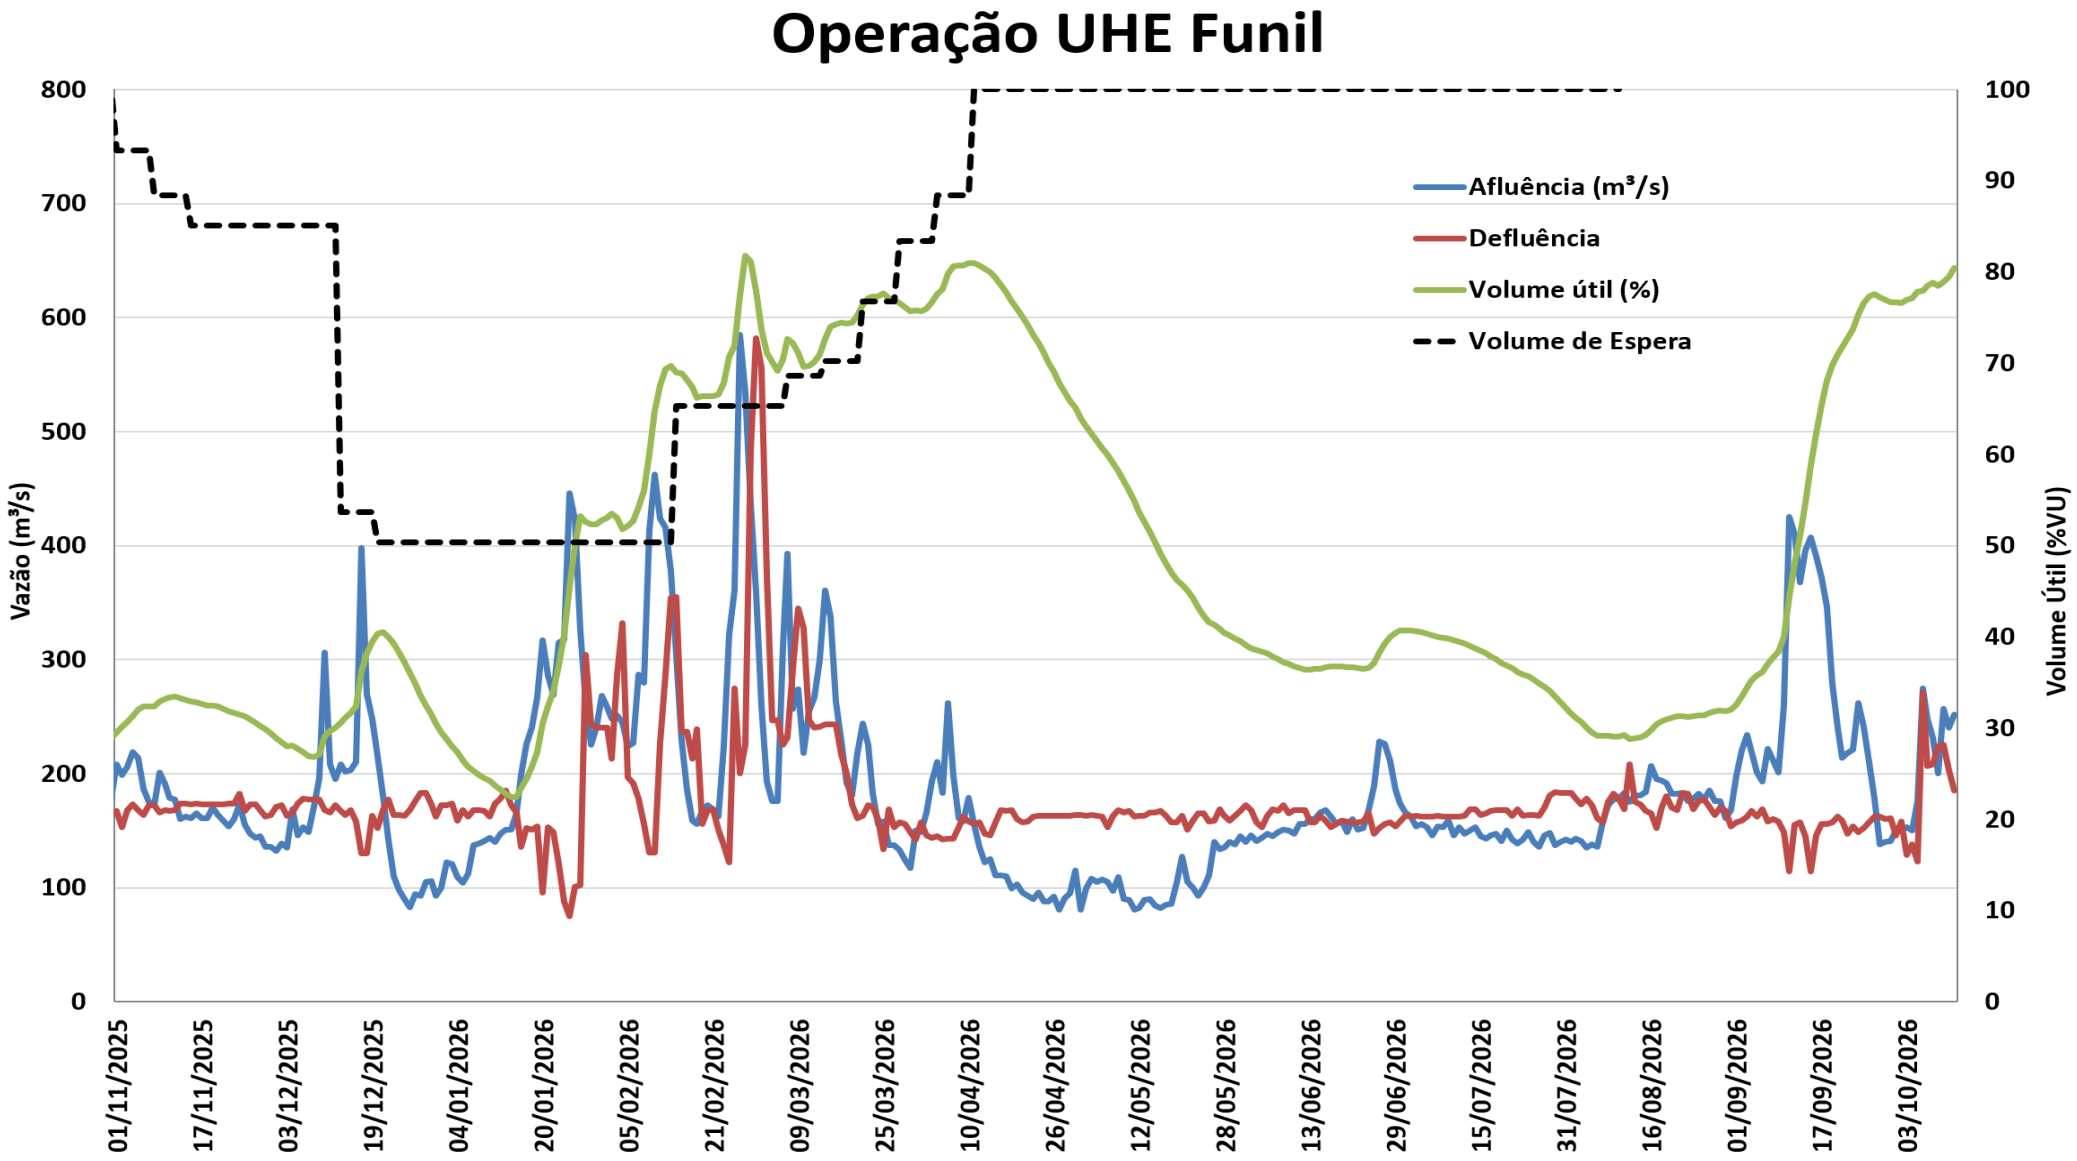


Operador Nacional do Sistema Elétrico

CURVA DE SEGURANÇA PARAÍBA DO SUL
CICLO 2025-2026

Curva de Segurança Paraíba do Sul – Operação Normal
Aplicação: abril a novembro de 2026

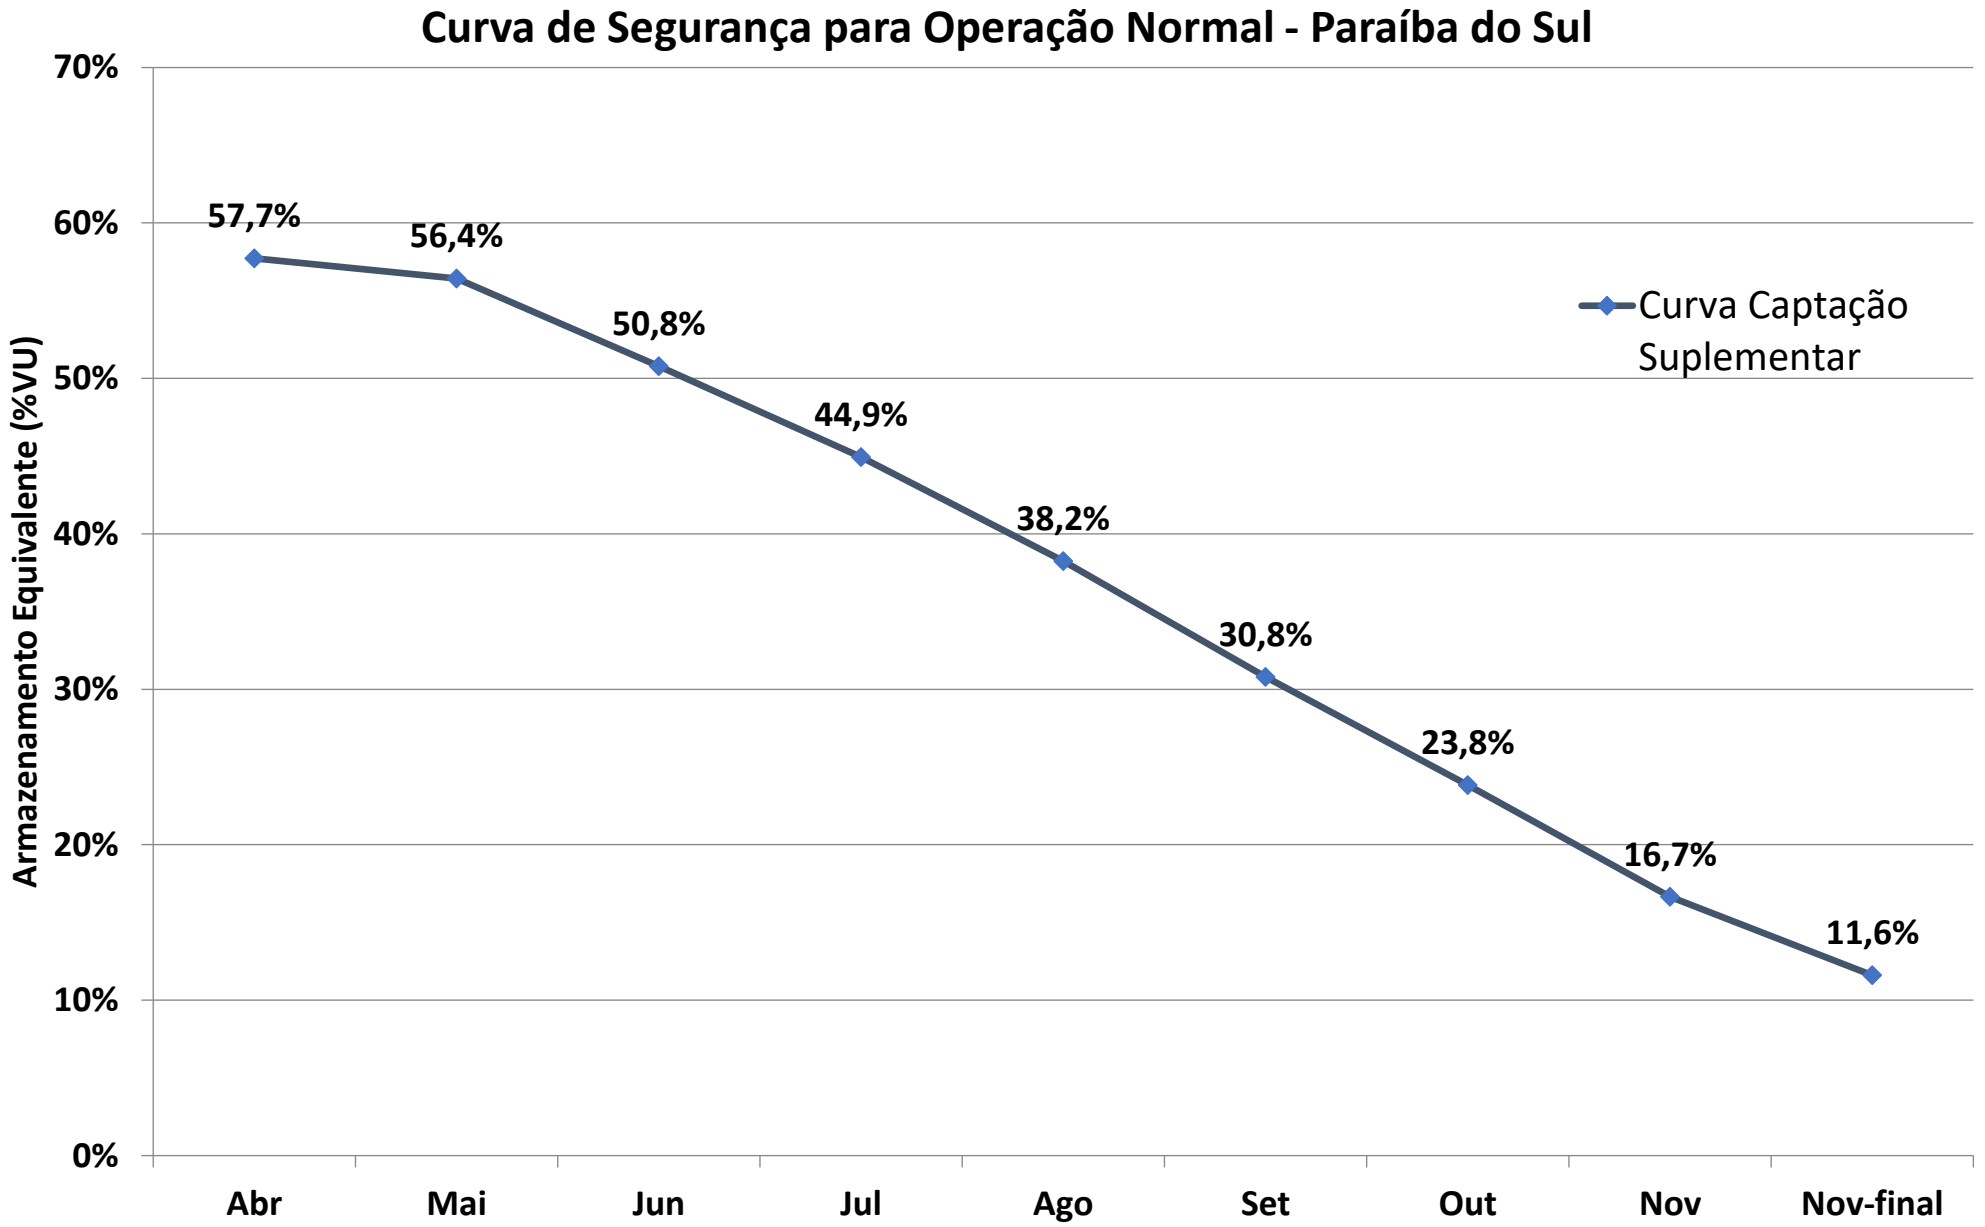

Simulação sistema equivalente do Paraíba do Sul

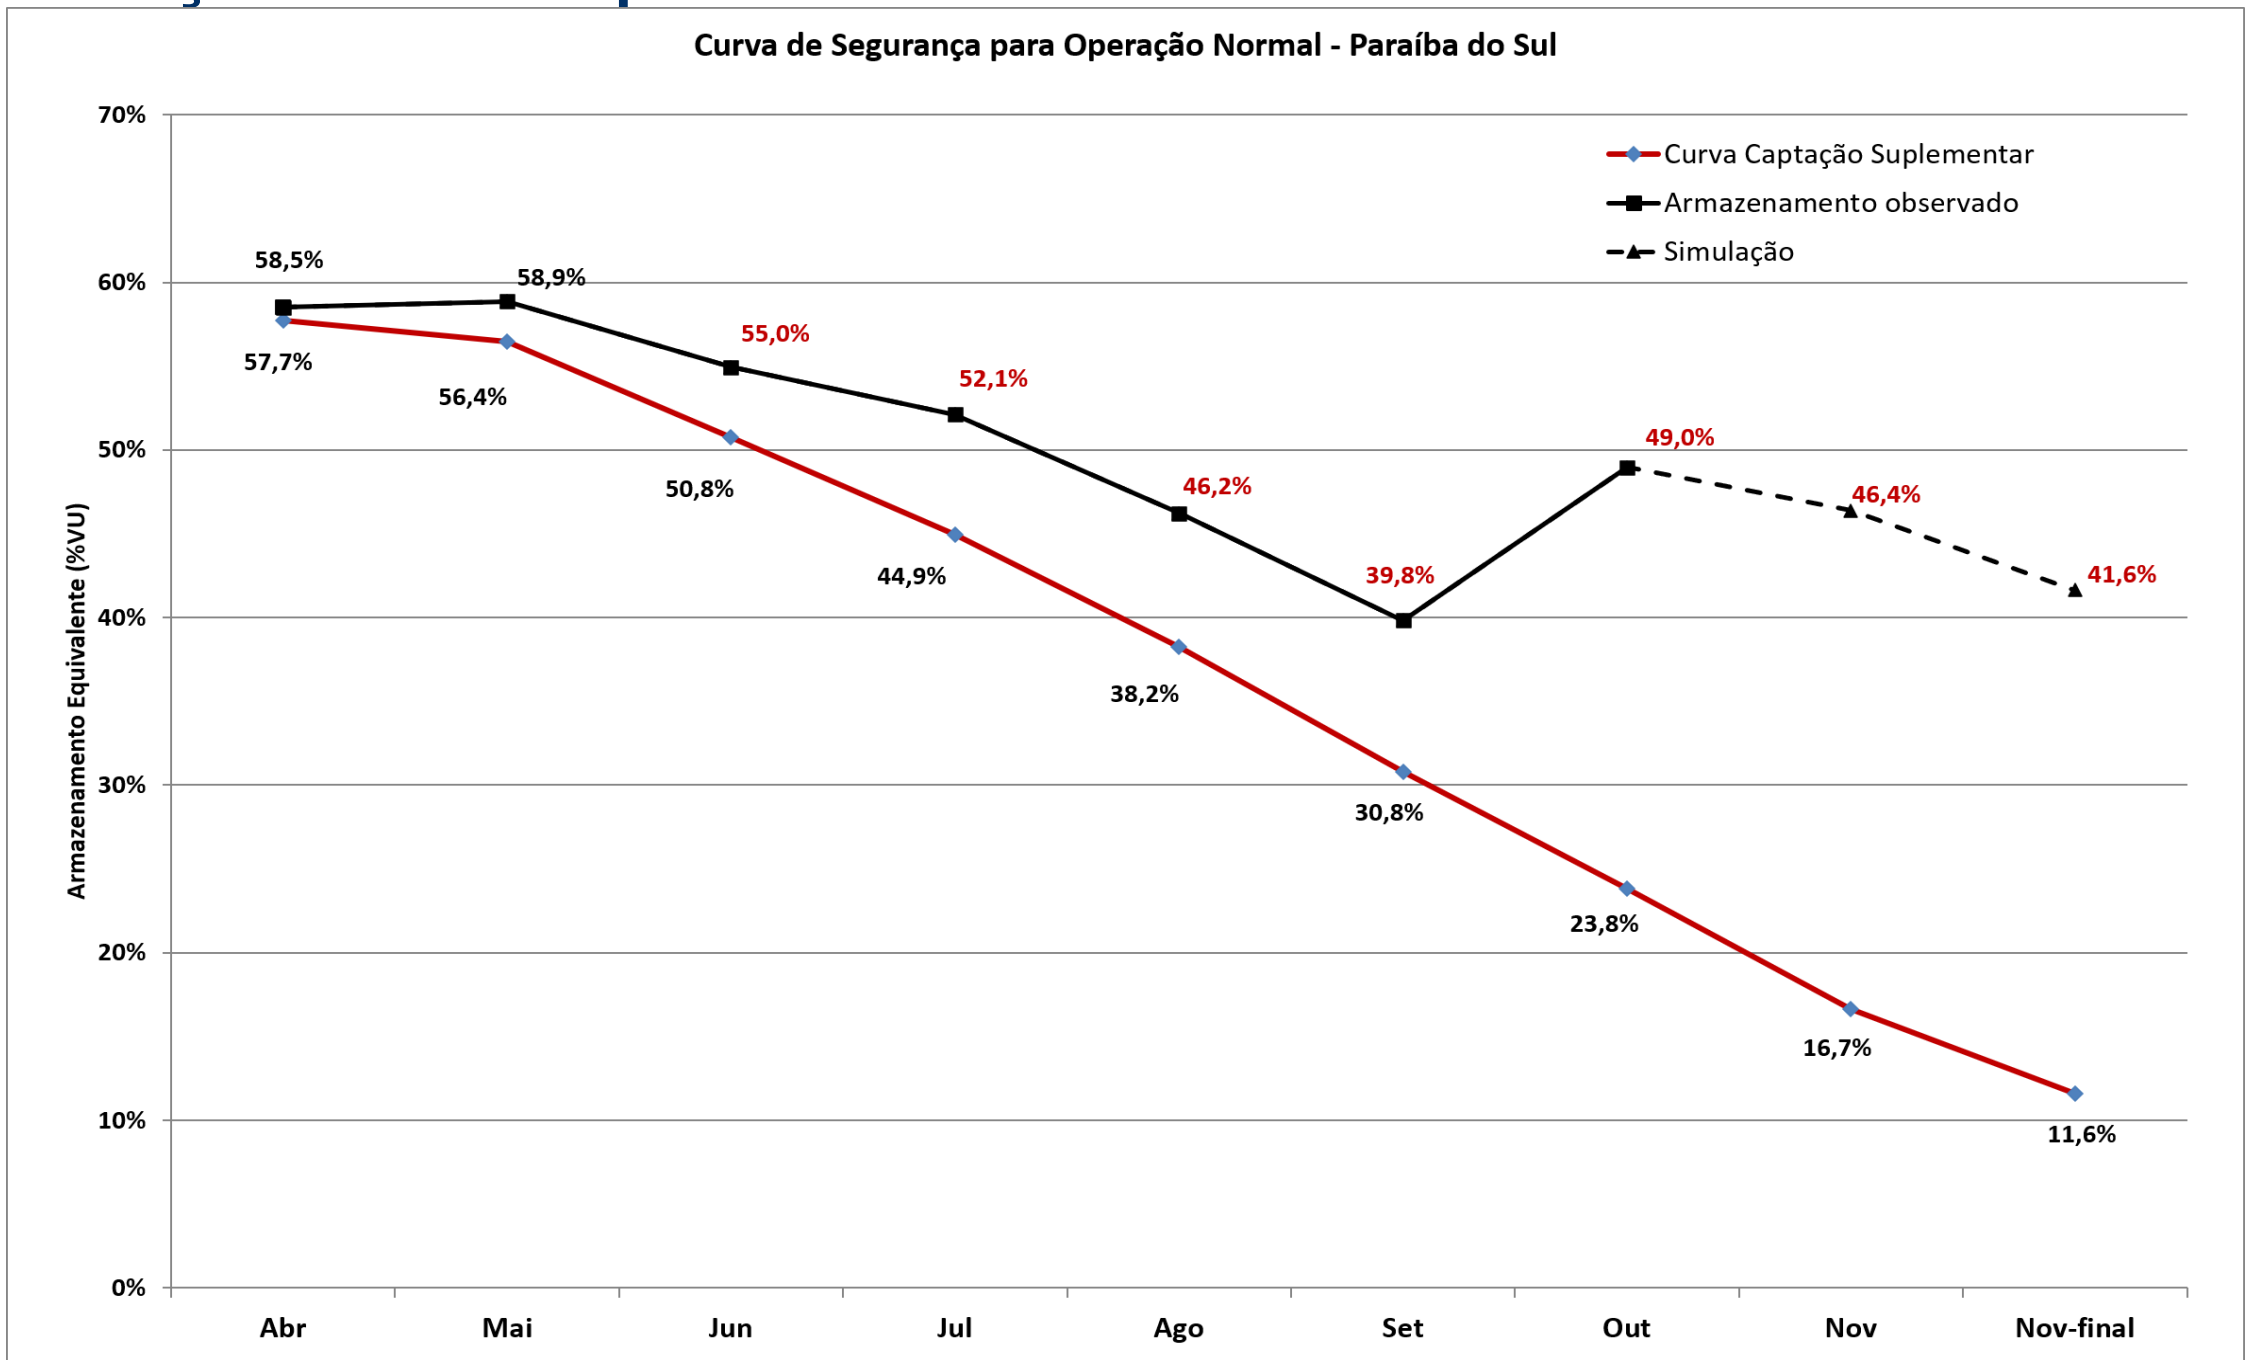

115ª Reunião do Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul (GAOPS)
13 de outubro de 2026

Obrigado

Operador Nacional do Sistema Elétrico