




89ª Reunião do Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul (GAOPS)

13 de agosto de 2024


**Análise hidrológica e hidráulica da bacia do
Rio Paraíba do Sul.**

CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS / ARMAZENAMENTO


Vazão Natural em Santa Cecília

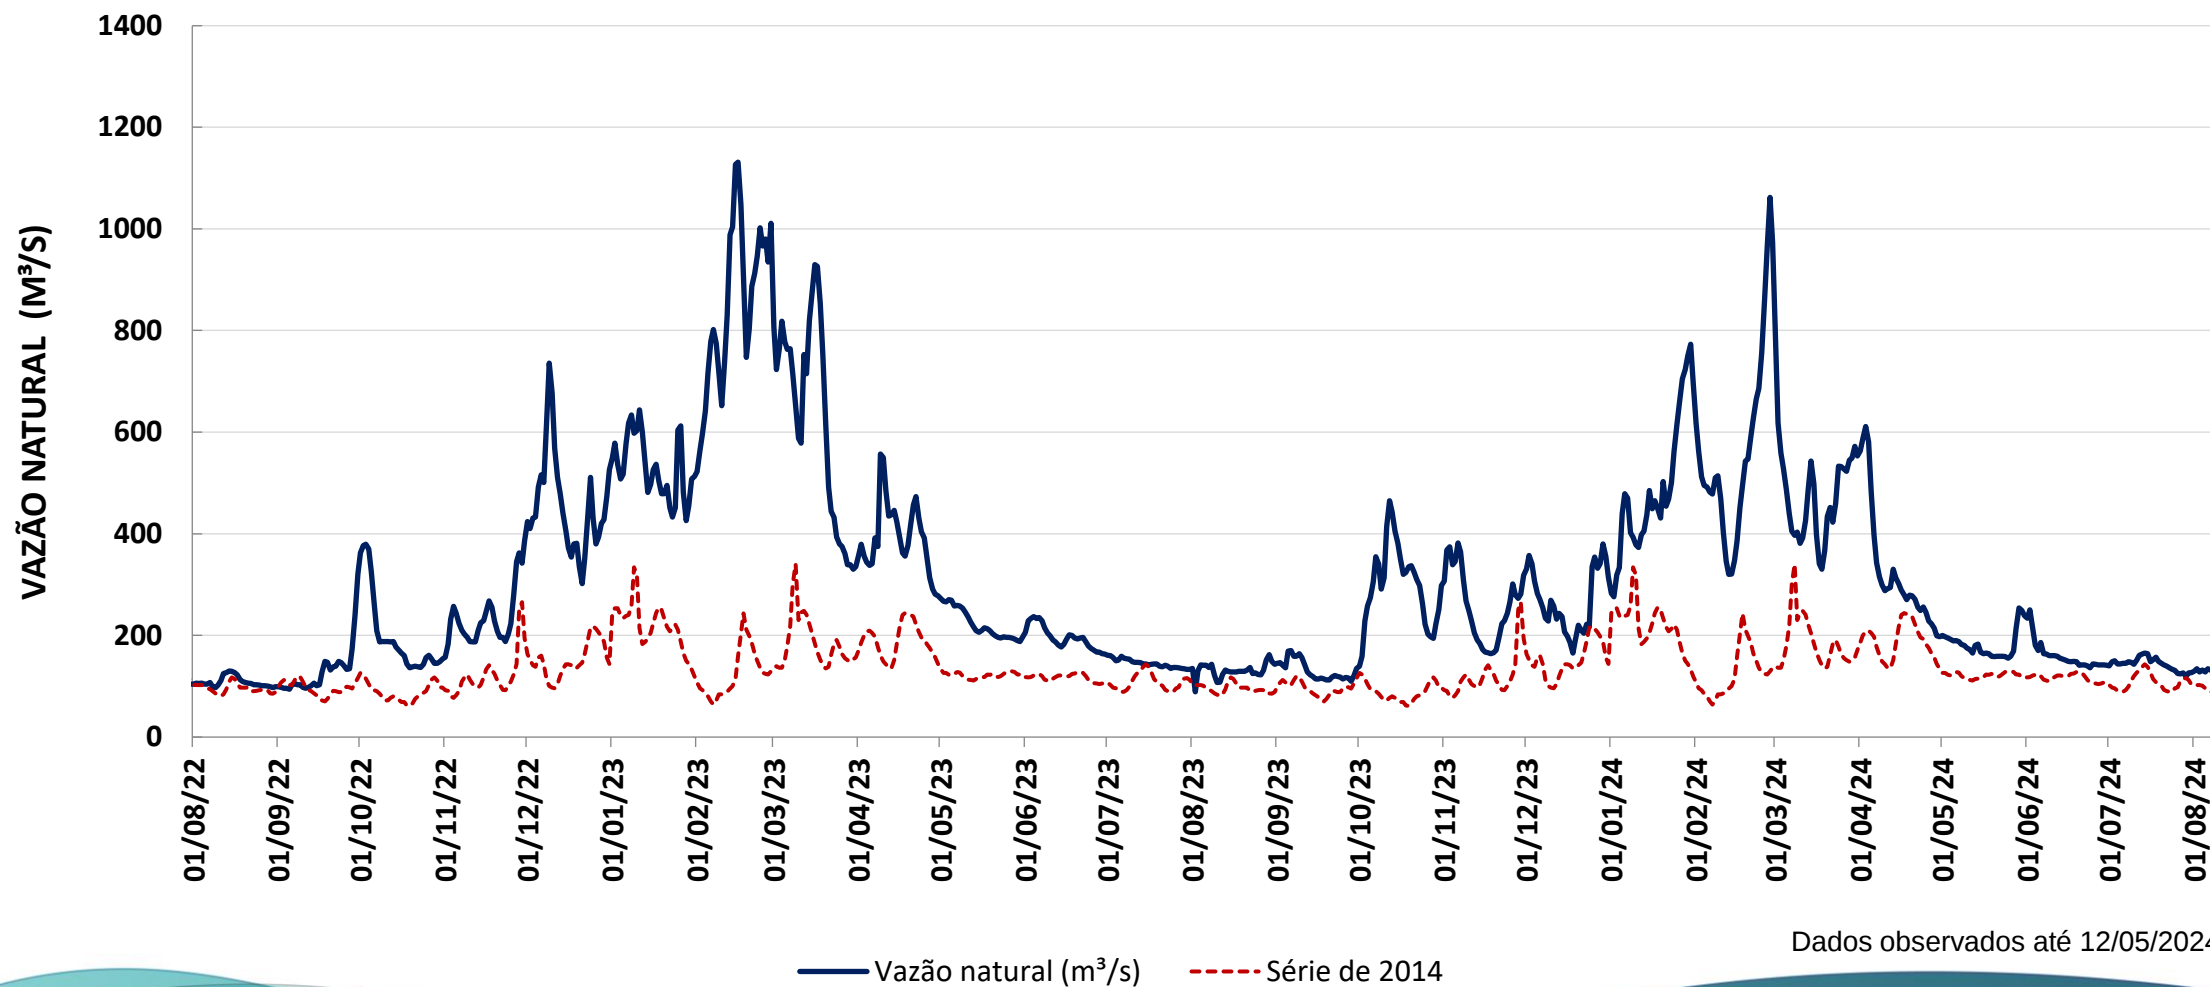


Armazenamento histórico equivalente do rio Paraíba do Sul

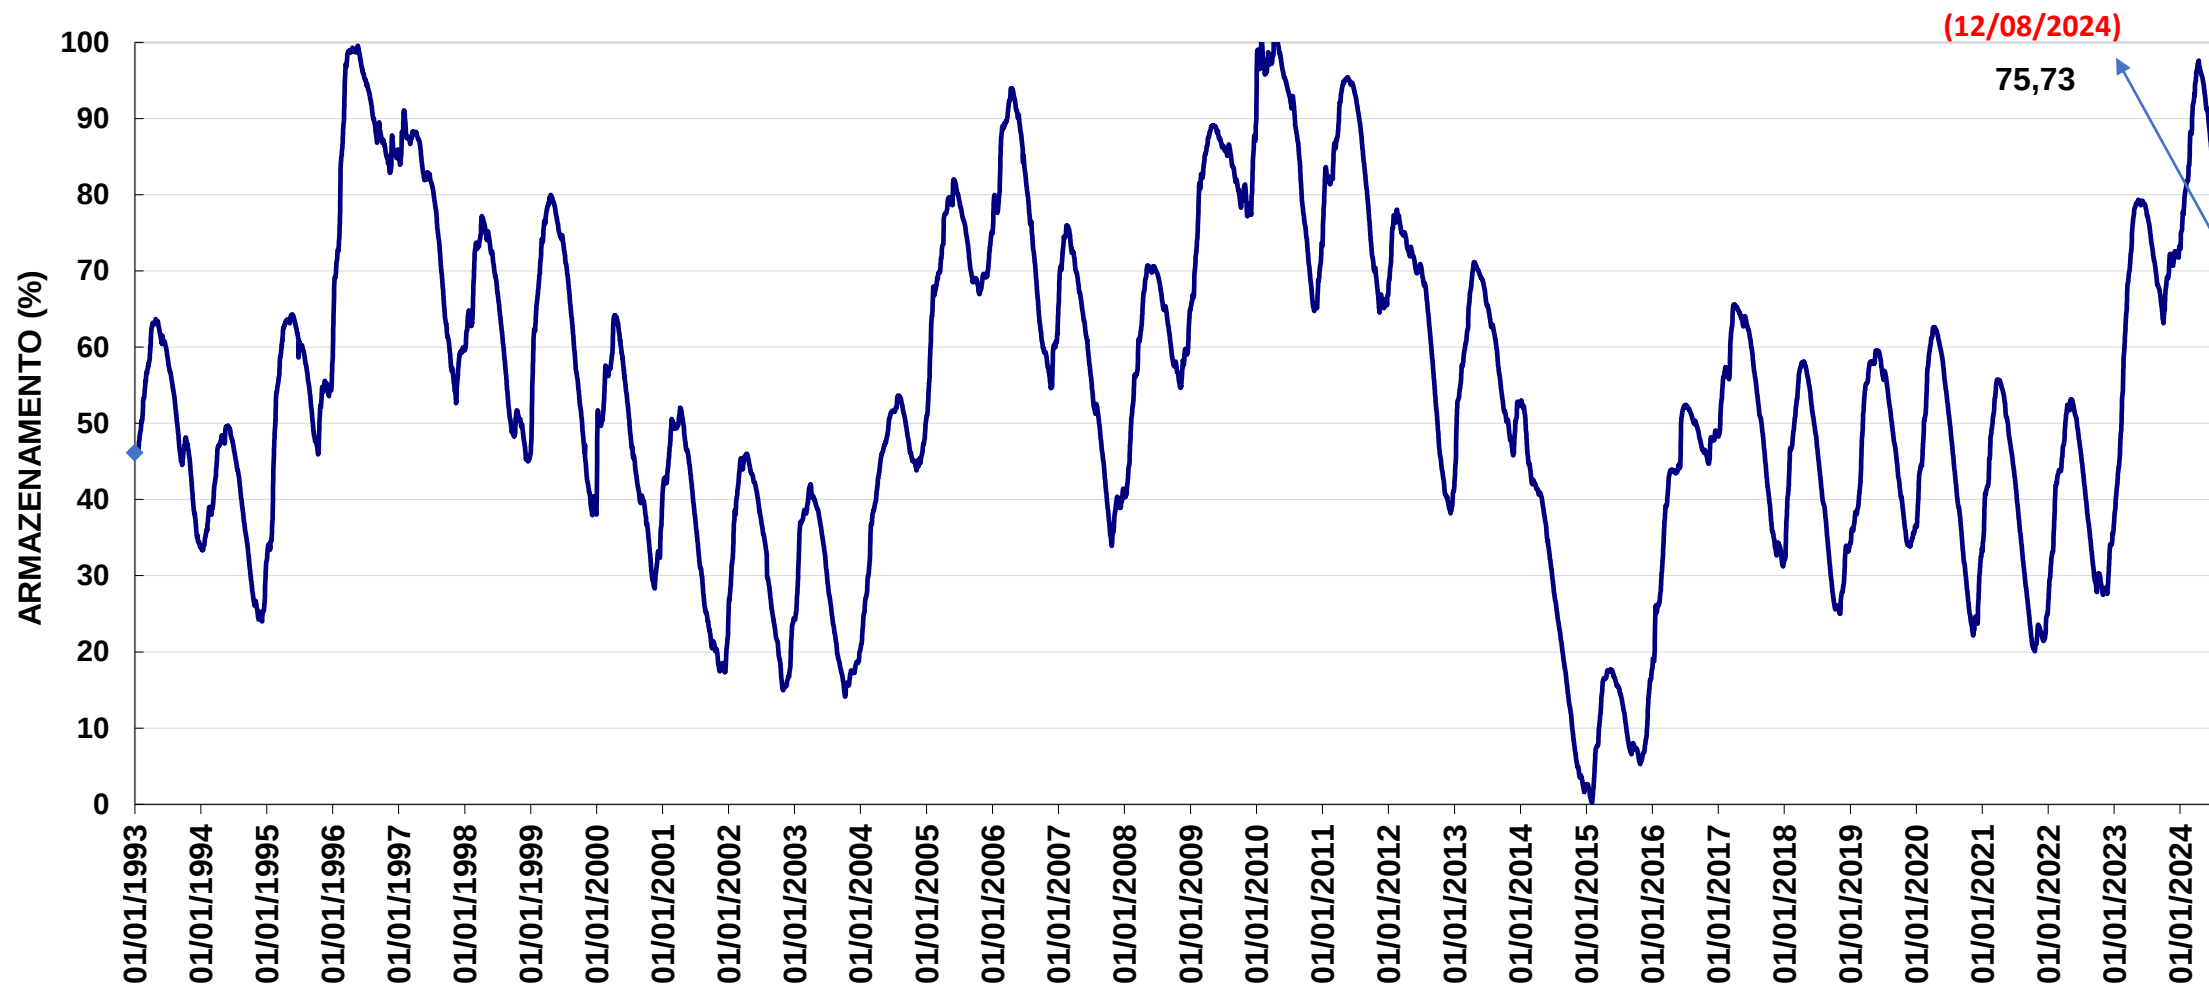

Armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul

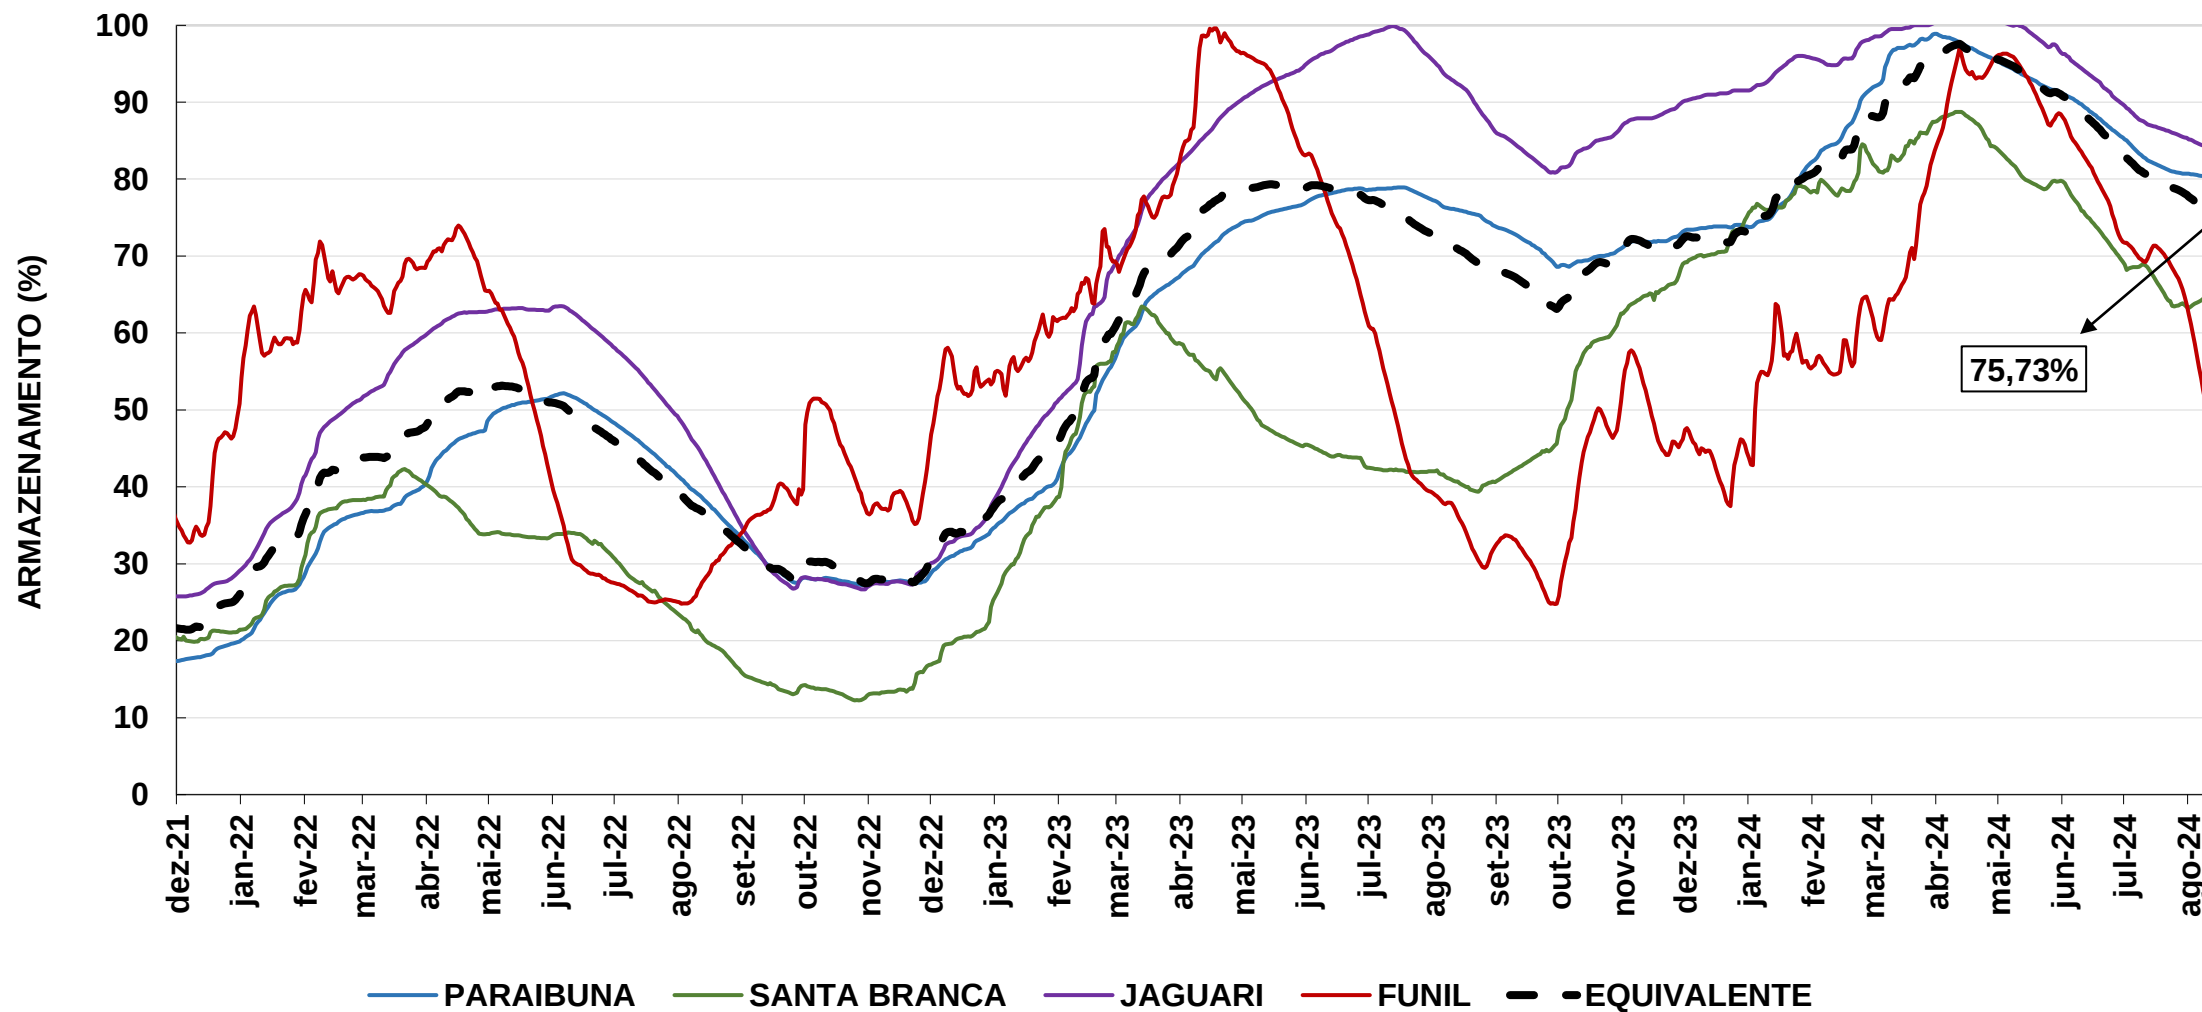


Evolução do armazenamento equivalente do rio Paraíba do Sul

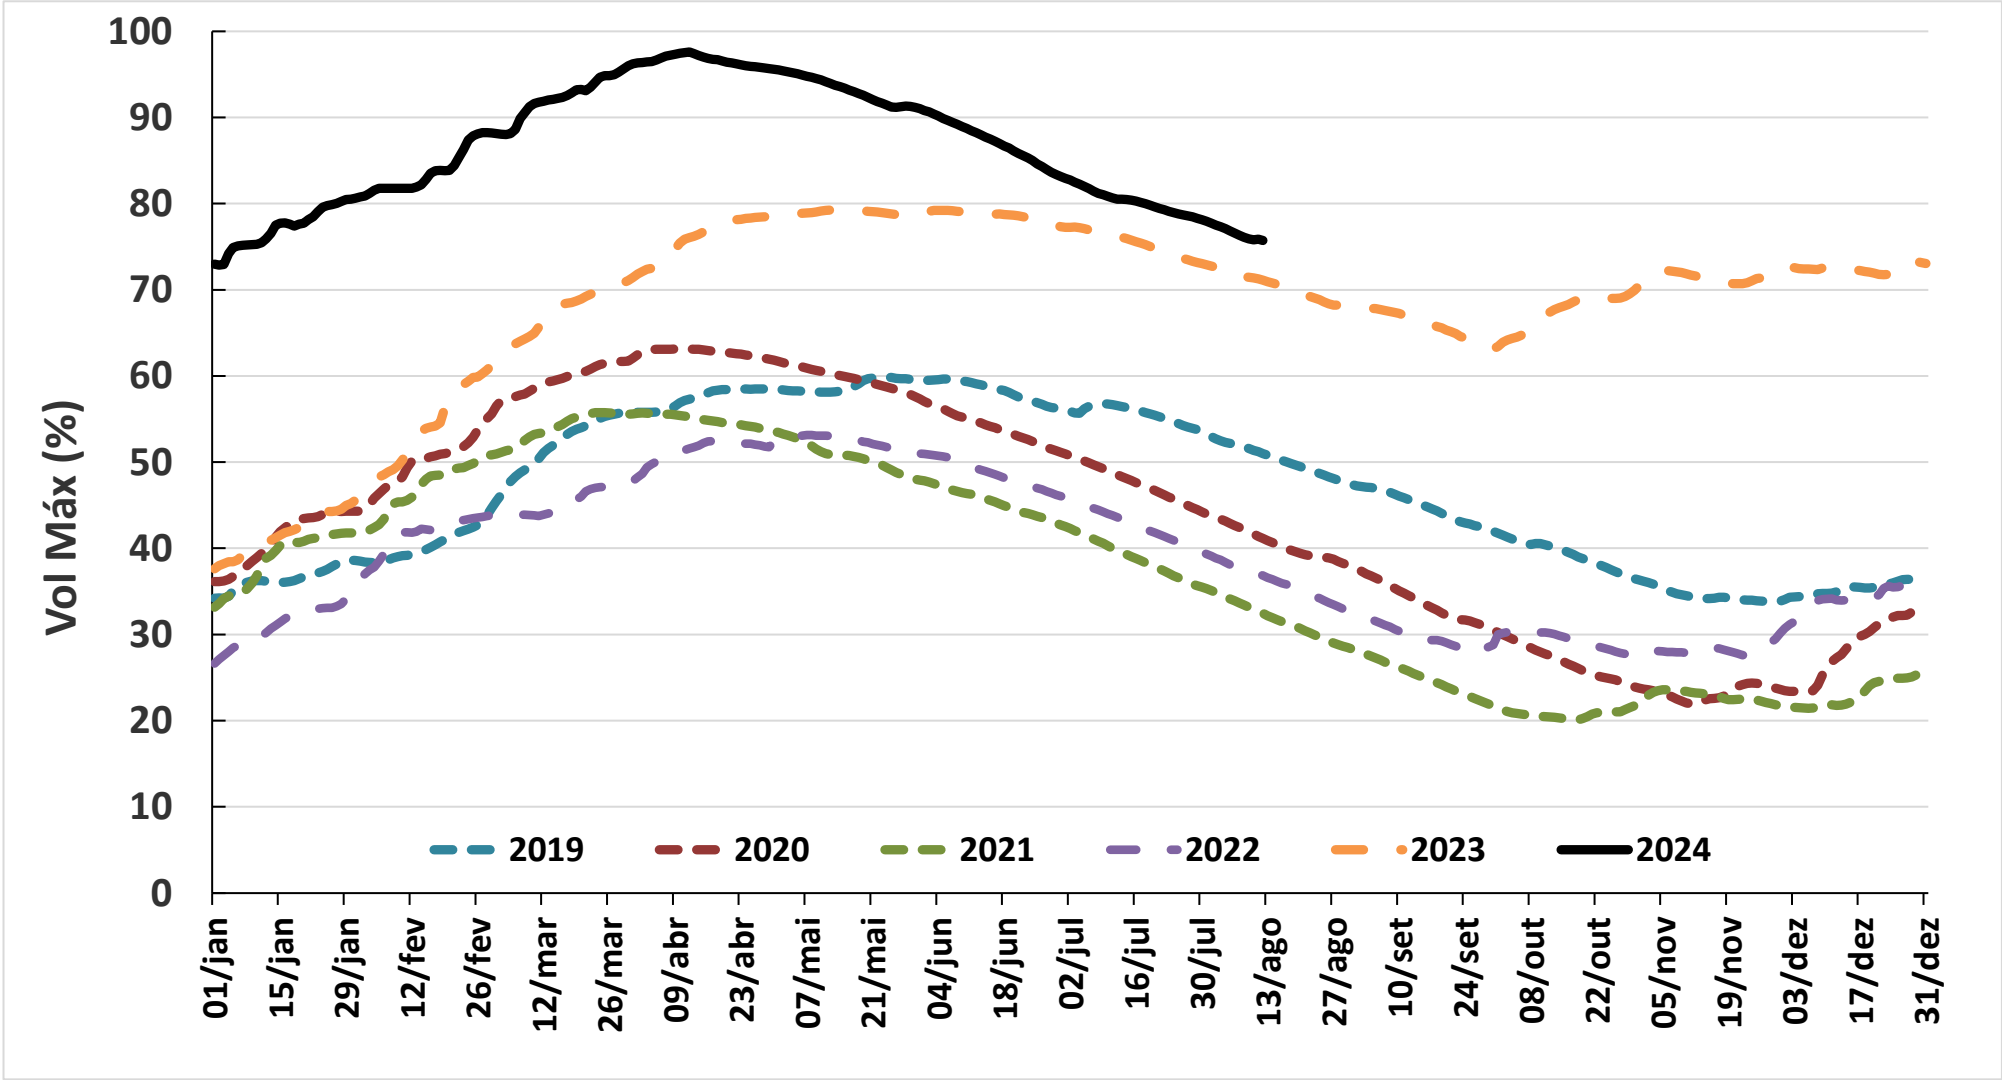


OPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL


Operação da UHE Paraibuna

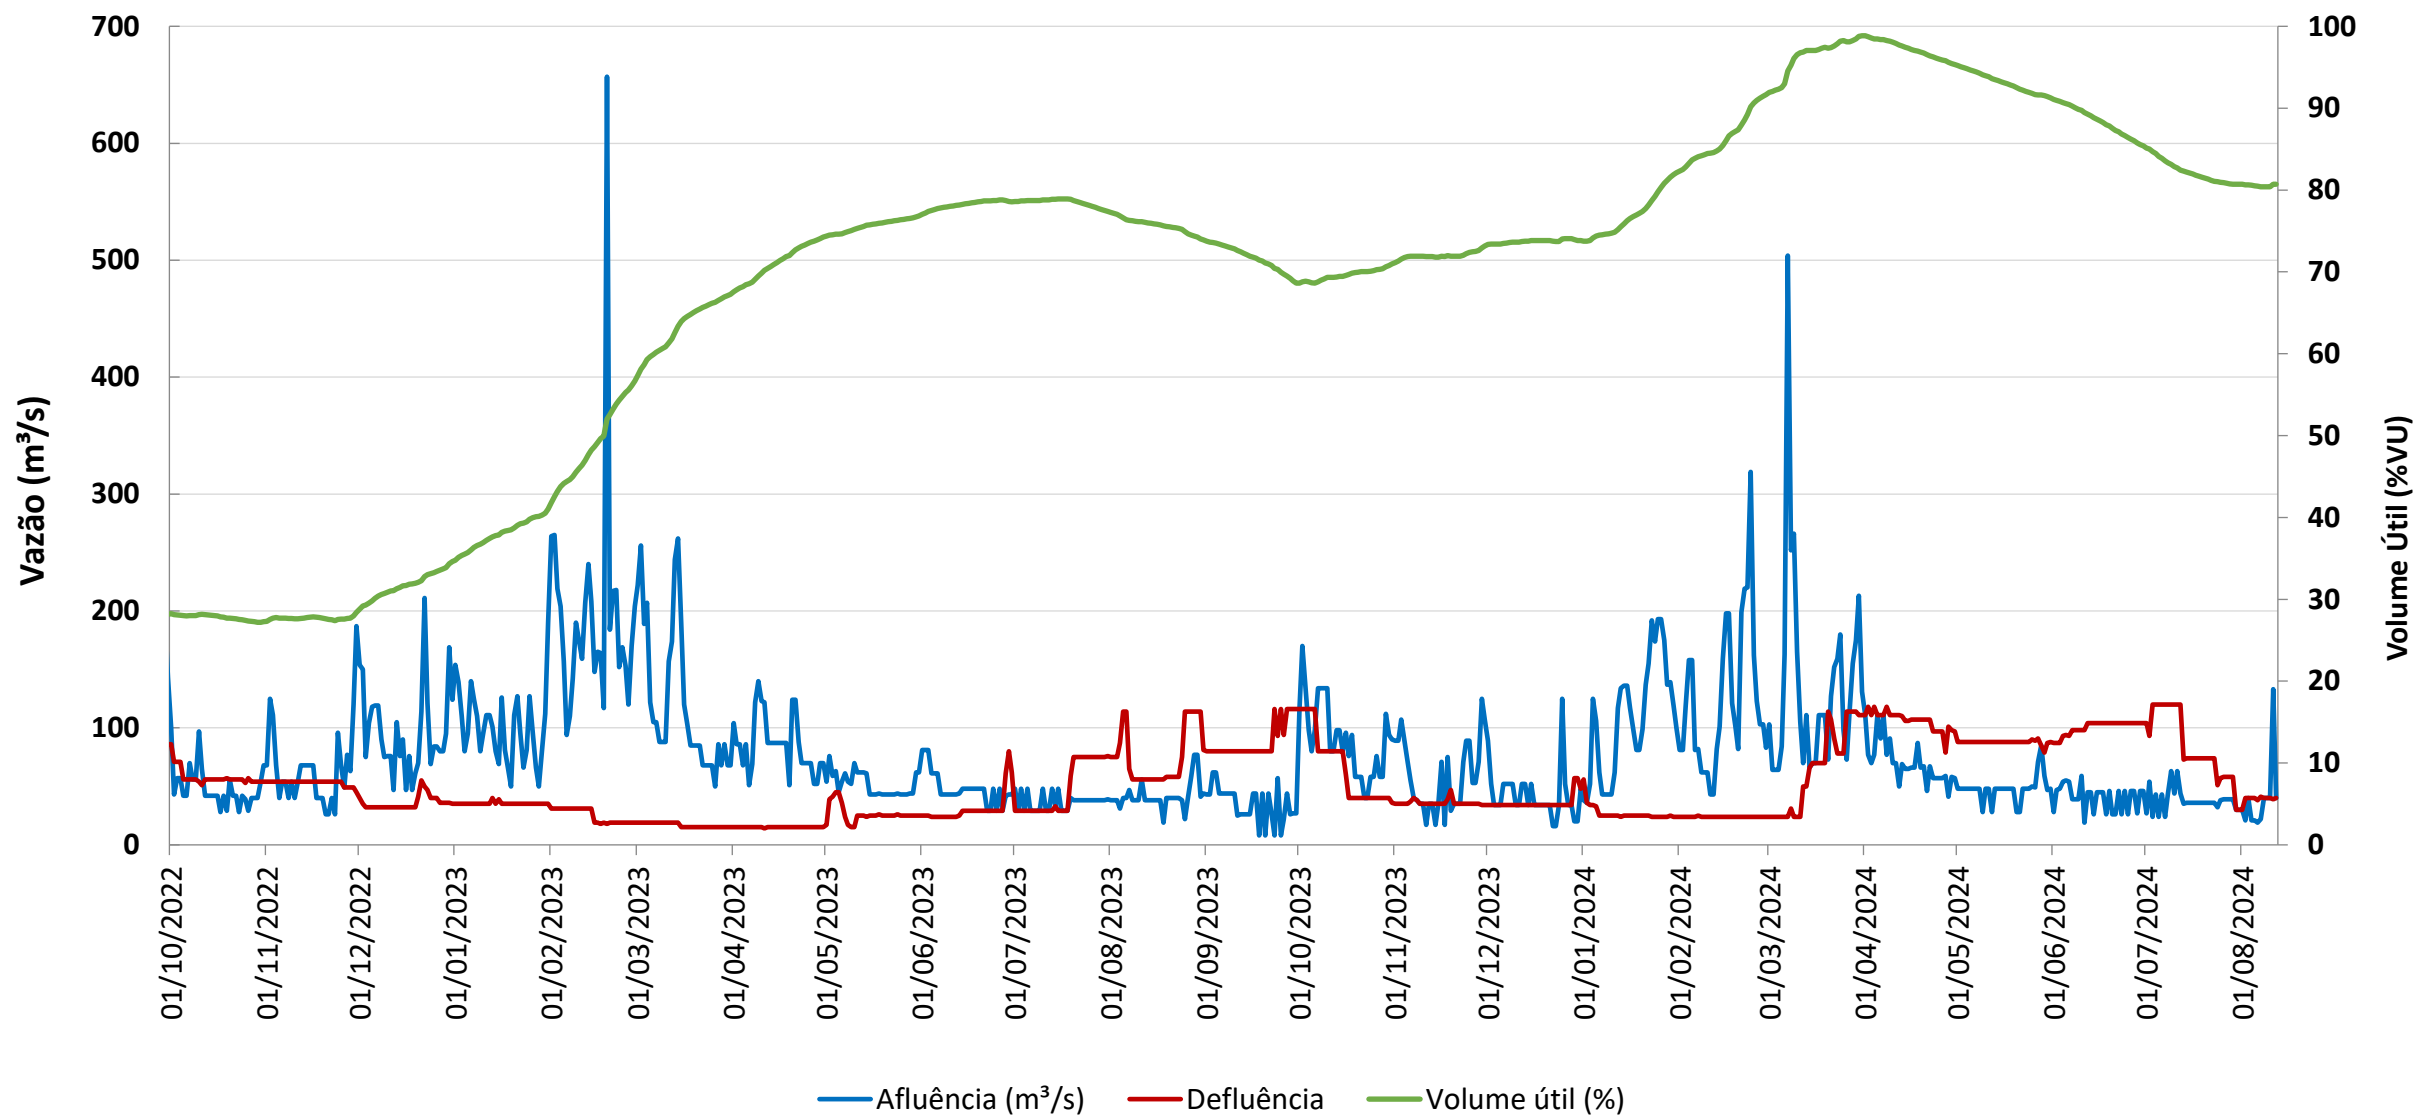


Operação da UHE Santa Branca

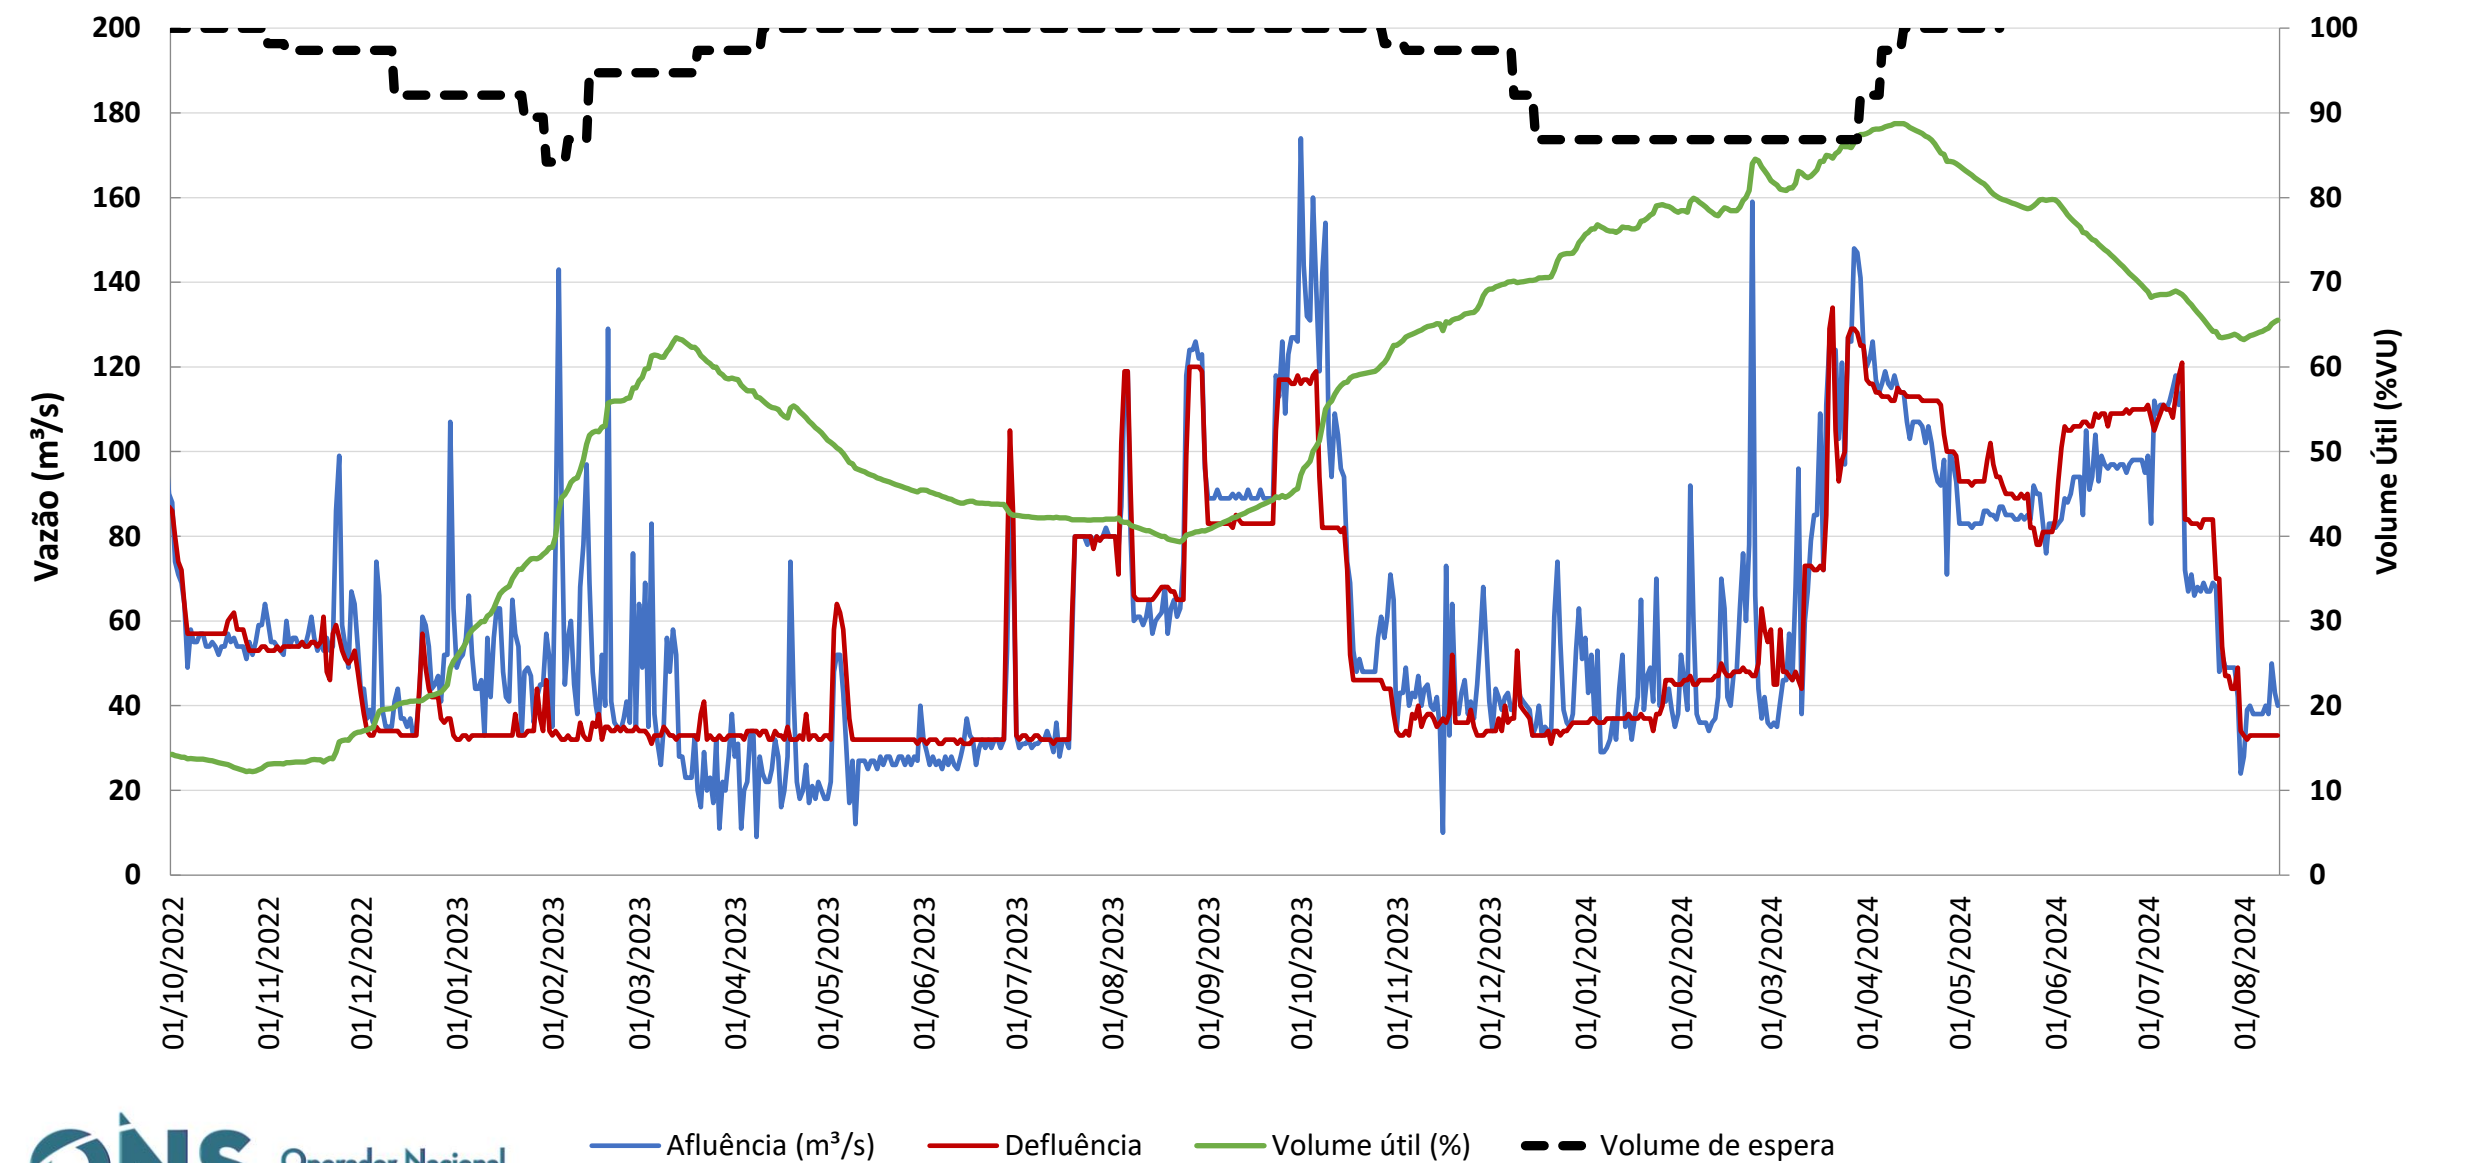

Operação da UHE Jaguari

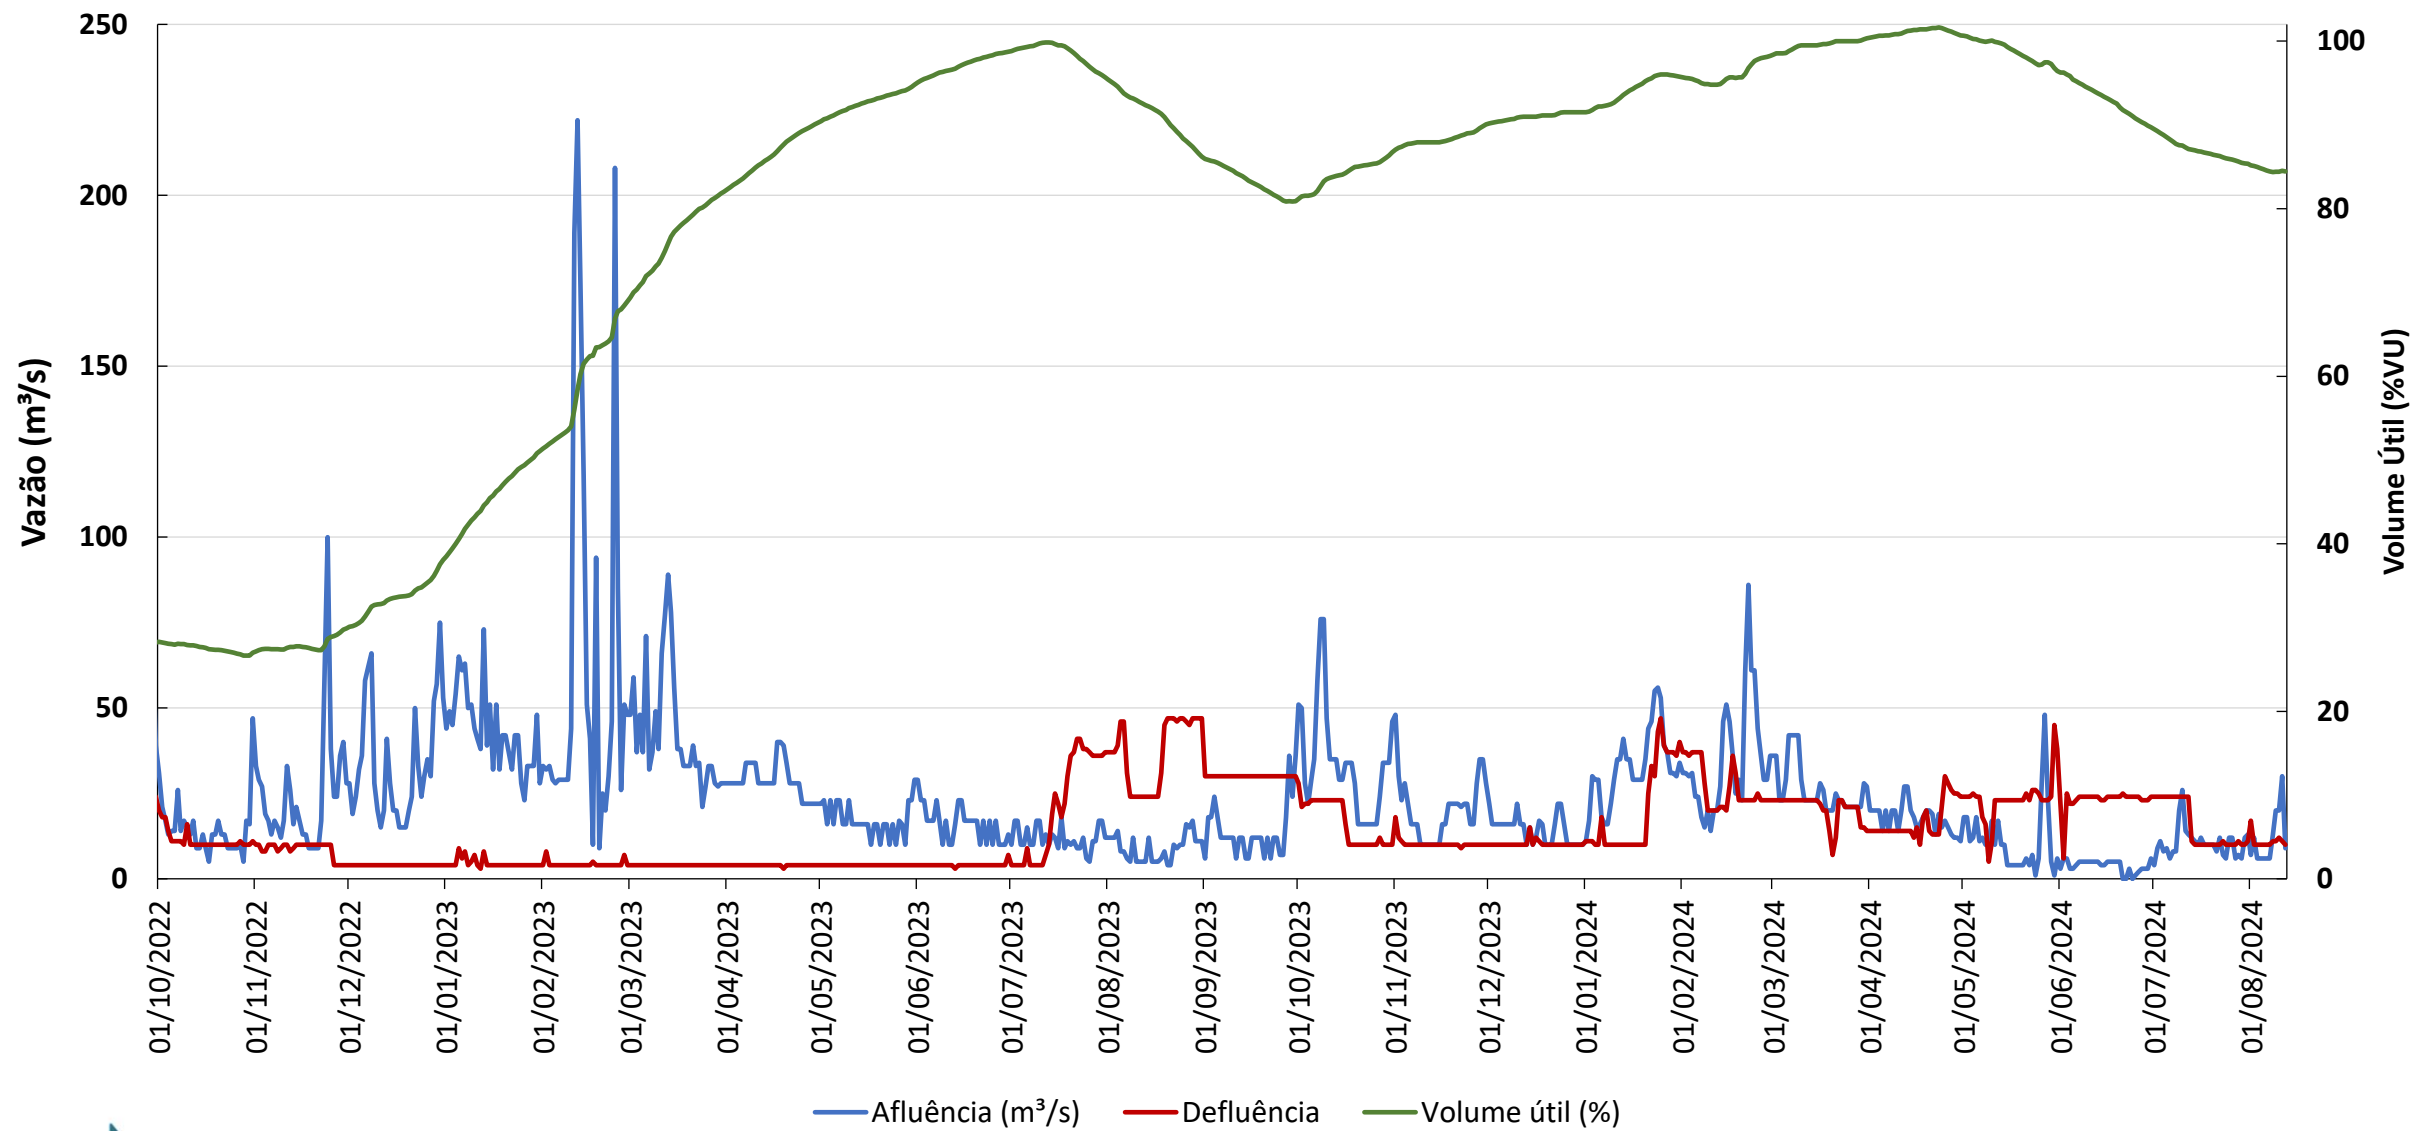

Operação da UHE Funil

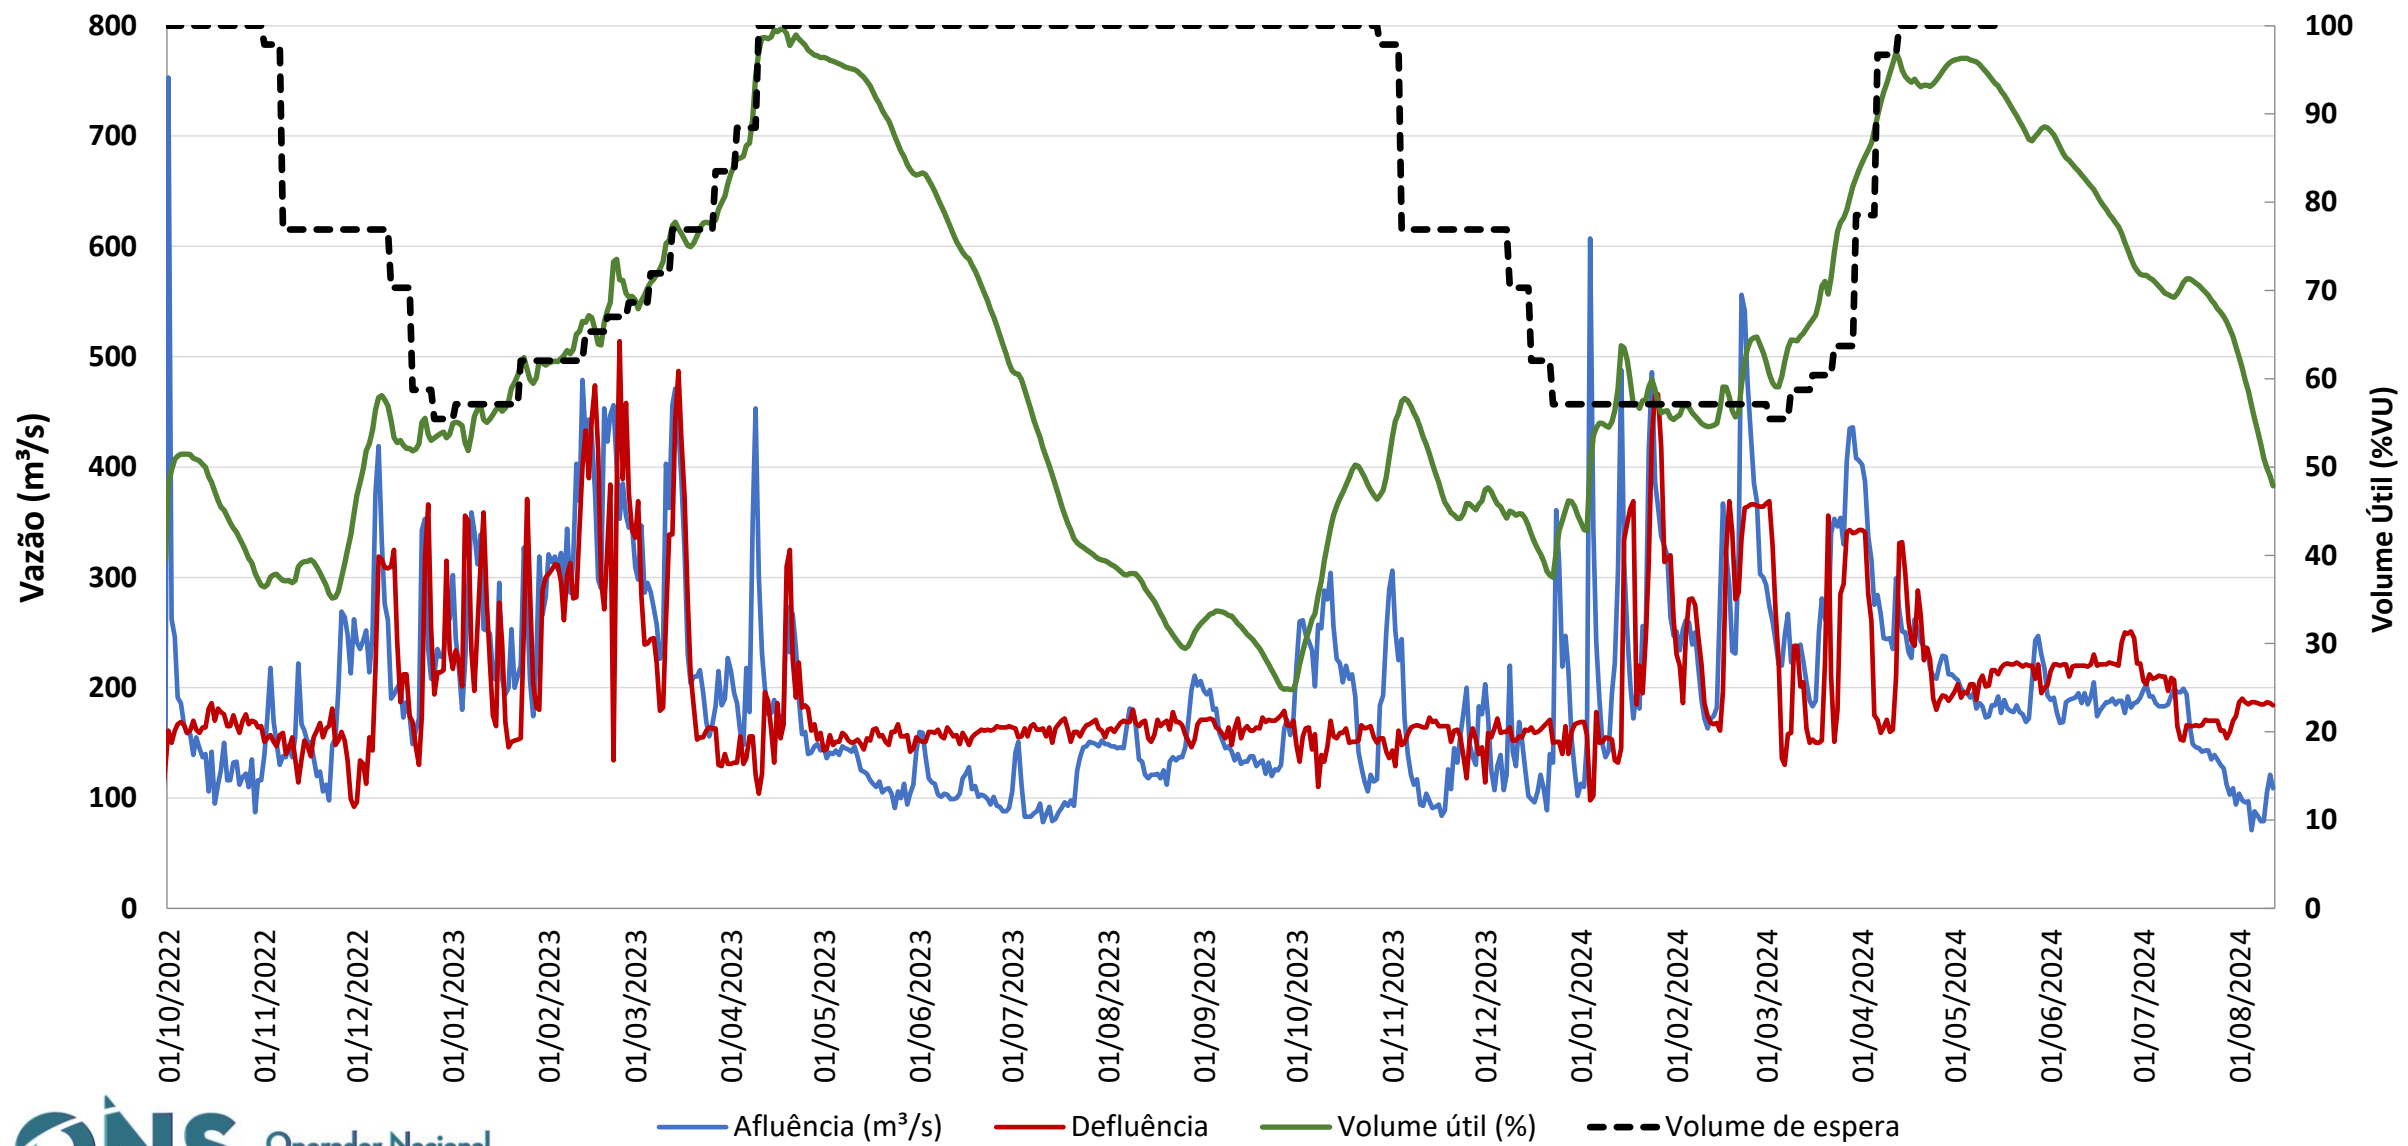


CURVA DE SEGURANÇA PARAÍBA DO SUL – CICLO 2023-2024

Curva de Segurança Paraíba do Sul – Operação Normal

Aplicação: abril a novembro de 2024

Armazenamento
equivalente em
12/08/2024:
75,73%

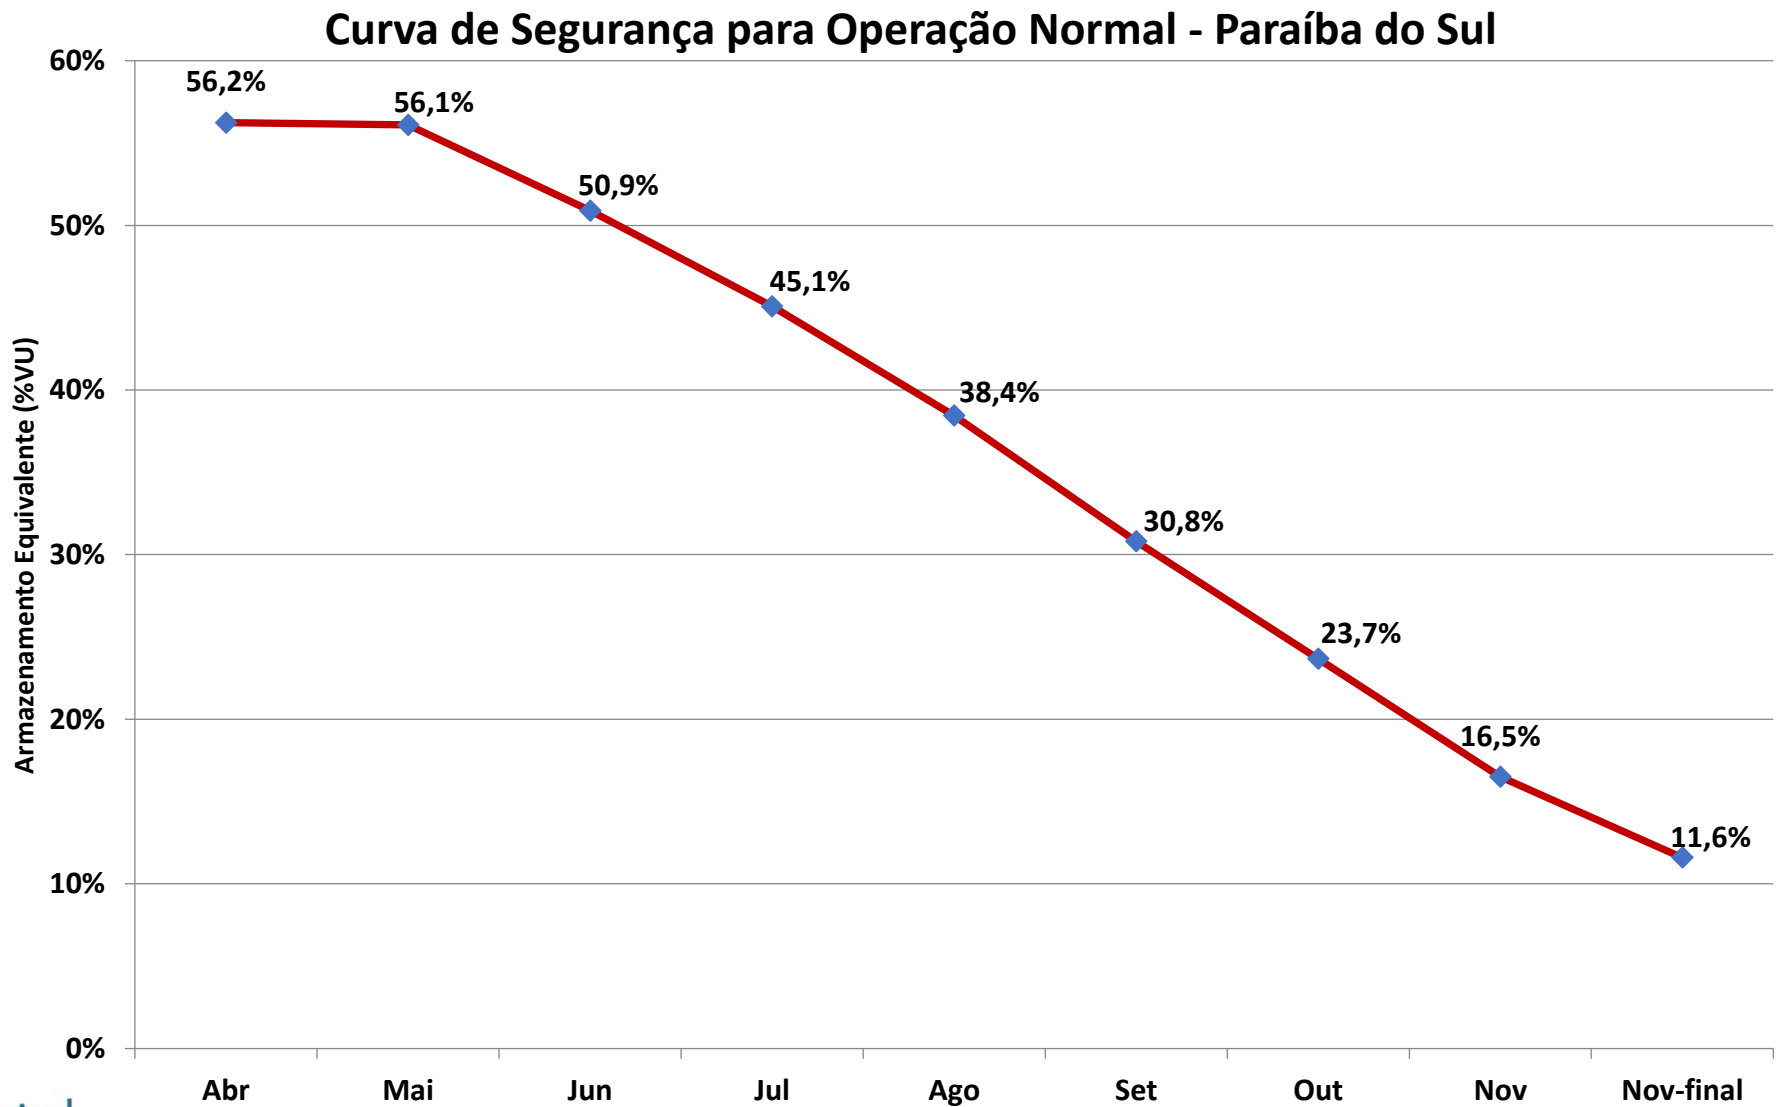

Simulação Operação do Paraíba do Sul

Operação do Paraíba do Sul - Simulação

Simulação considerando o Ofício Circular Nº 66/2024/SOE/ANA



OFÍCIO CIRCULAR Nº 66/2024/SOE/ANA
Documento nº 02500.045609/2024-88

Brasília, 31 de julho de 2024.

Aos senhores dirigentes do Departamento Águas e Energia Elétrica – DAEE, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e do Instituto Estadual do Ambiente – INEA


Assunto: Comunicado sobre a operação de Santa Cecília.
Referência: 02501.001111/2017-74

Senhores,

Conforme estabelecido na Resolução Conjunta ANA/DAEE/IGAM/INEA nº 1382/2015, de 7 de dezembro de 2015, cabe ao Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul – GAOPS analisar e propor soluções alternativas aos órgãos gestores em situações não previstas pelas condições gerais estabelecidas.


Isto posto, considerando o pedido do Estado do Rio de Janeiro encaminhado pelo Ofício SEAS/GABSEC Nº 160, de 30 de julho de 2024, e os encaminhamentos da reunião extraordinária do GAOPS, ocorrida em 31 de julho de 2024, fica estabelecido a **vazão mínima defluente instantânea de Santa Cecília será de 90 m³/s até 31 de agosto de 2024**

Operação do Paraíba do Sul - Simulação

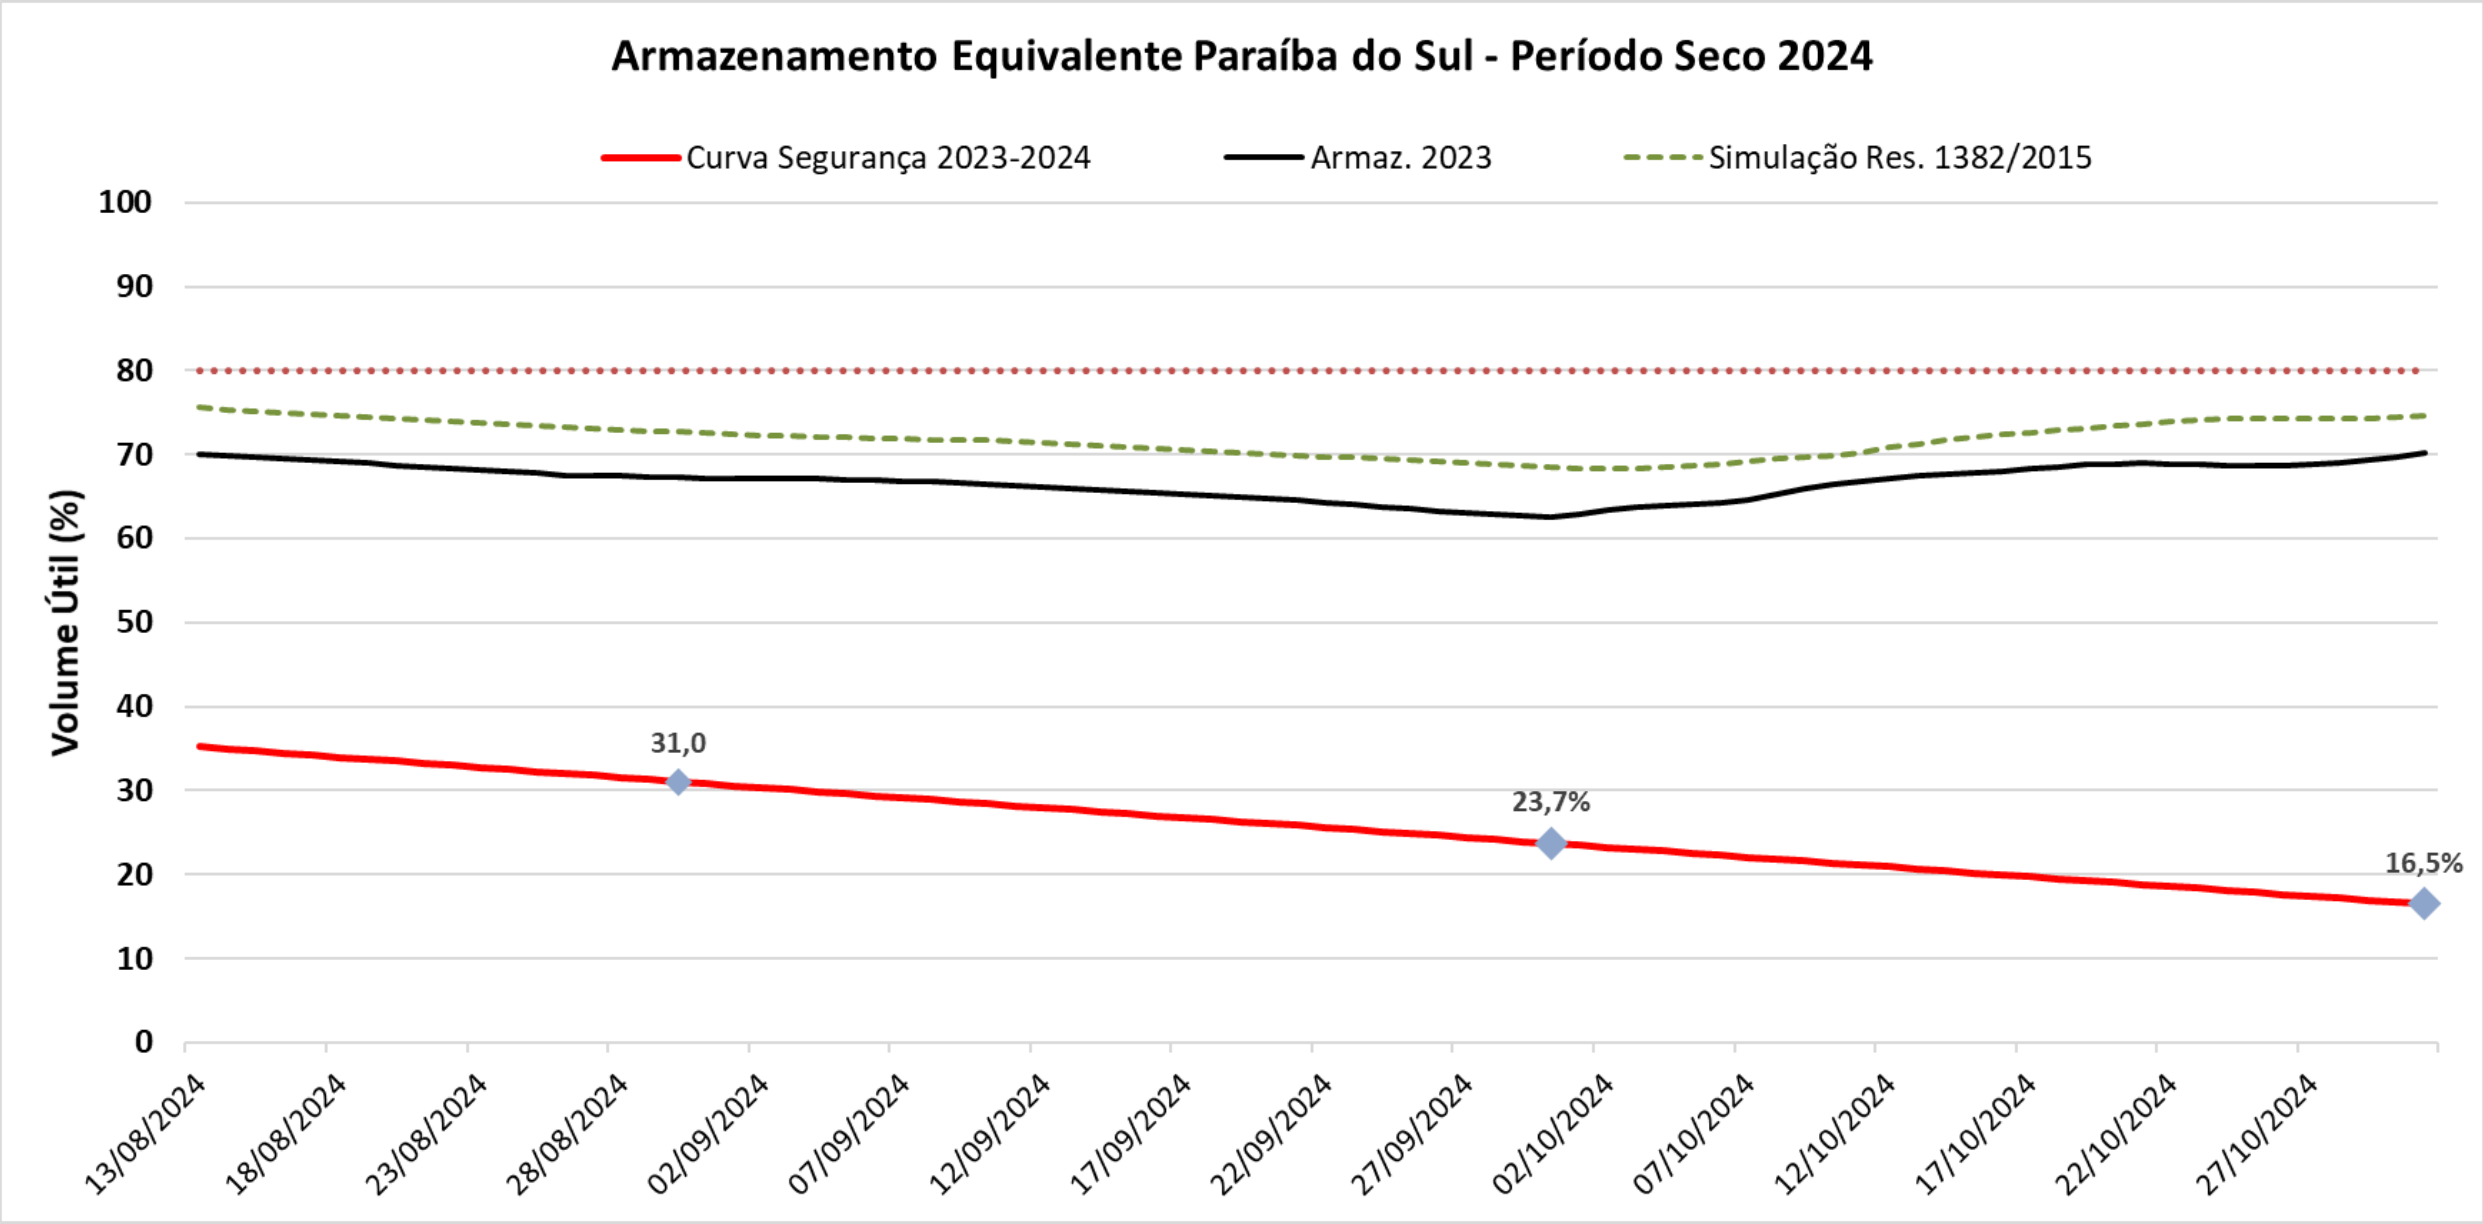


Volumes de Espera para Controle de Cheias – Ciclo 2024/2025

Volumes de Espera para Controle de Cheias – Ciclo 2024/2025

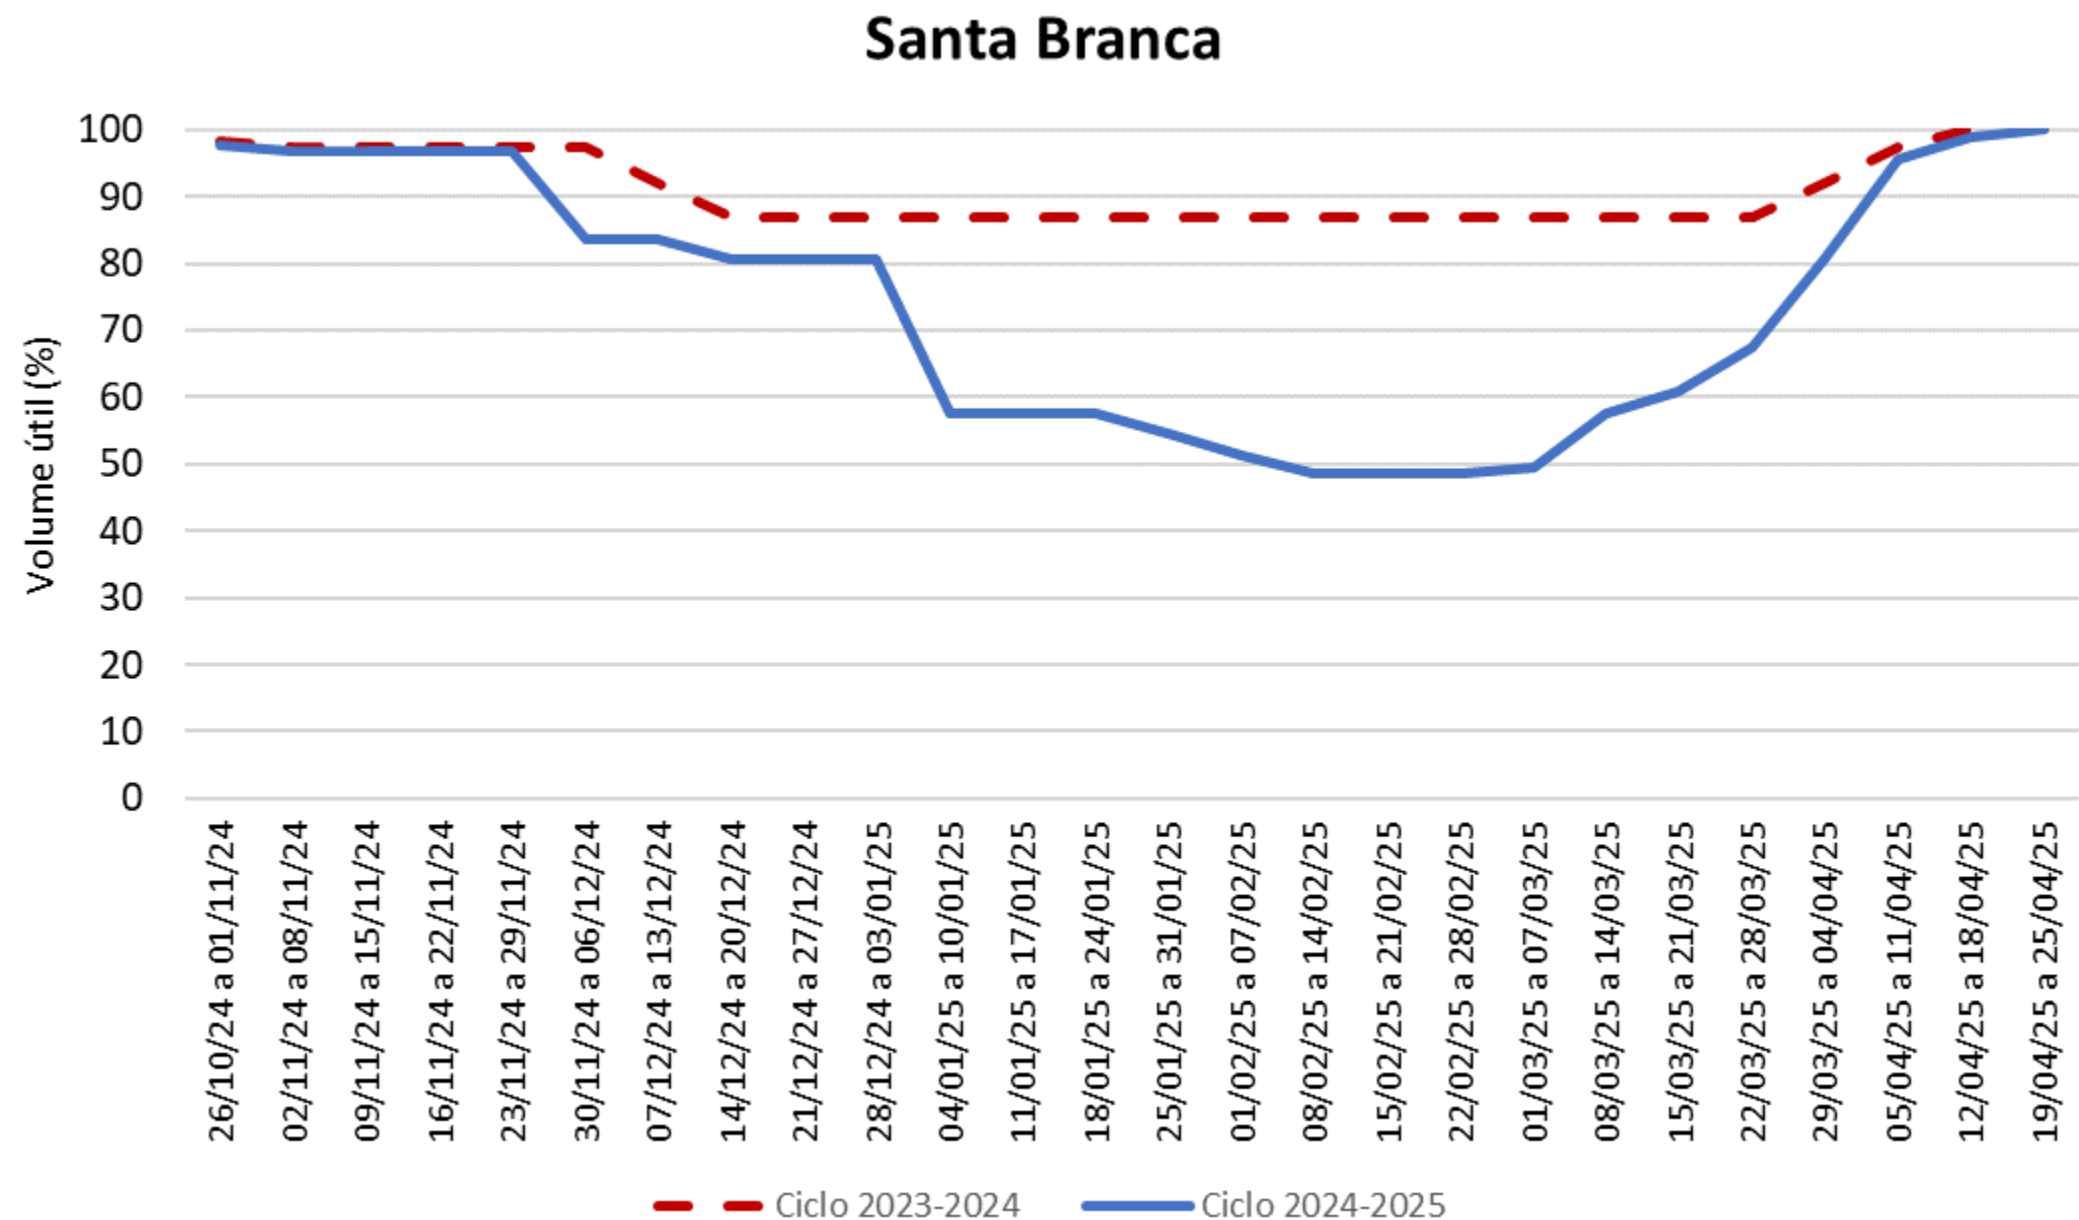

Volumes de Espera para Controle de Cheias – Ciclo 2024/2025

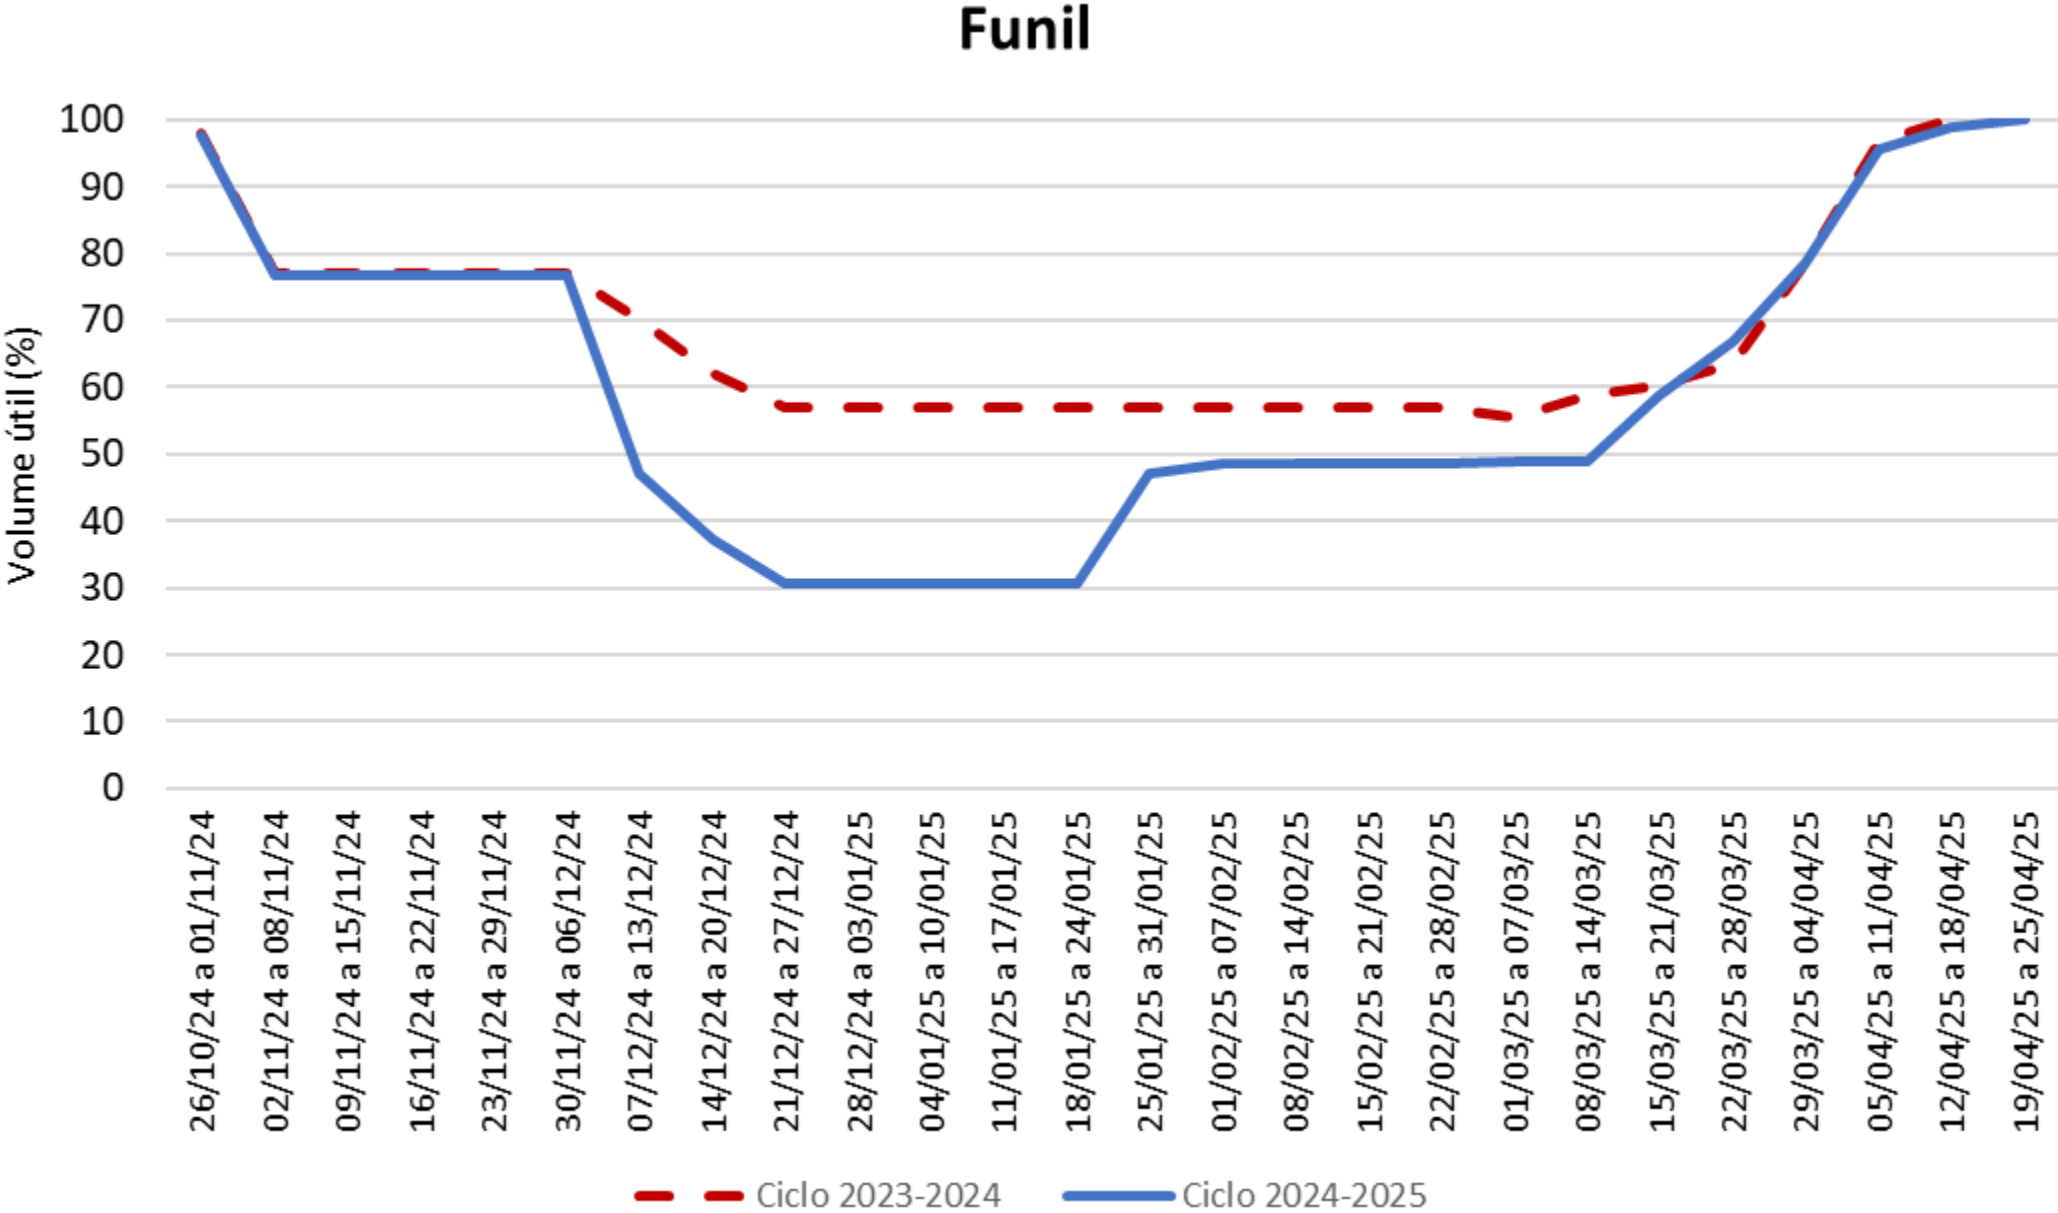



89ª Reunião do Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul (GAOPS)

13 de agosto de 2024

**Análise hidrológica e hidráulica da bacia do
Rio Paraíba do Sul.**