Boletim Mensal de Acompanhamento da UHE Furnas

agosto de 2026



Figura 1 – Diagrama esquemático das UHE's da bacia do rio Grande

Tabela 1 – Principais características do reservatório de Furnas

Reservatório de Furnas	Cota (m)	Área (km²)	Volume (hm³)
Mínimo Operacional	750	530	5.733
Máximo Operacional	768	1.442	22.950
Área de Drenagem	-	52.138	-
Volume Útil	-	-	17.217

Restrição Operativa de Vazão Máxima a Jusante: 4.000 m³/s

Taxa Máxima de Variação de Defluências: 2.000 m³/s.dia

Tabela 2 - Municípios diretamente atingidos pelo reservatório de Furnas.

Aguanil	Campos Gerais	Divisa Nova	Perdões
Alfenas	Cana Verde	Elói Mendes	Pimenta
Alterosa	Candeias	Fama	Ribeirão Vermelho
Areado	Capitólio	Formiga	São João Batista do Glória
Boa Esperança	Carmo do Rio Claro	Guapé	São José da Barra
Cabo Verde	Conceição da Aparecida	Lavras	Três Pontas
Campo Belo	Coqueiral	Nepomuceno	Varginha
Campo do Meio	Cristais	Paraguaçu	

Fonte: ANEEL


Clique aqui para acessar a outorga da UHE Furnas (Resolução ANA 1.033/2019)

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO


Boletim Mensal de Acompanhamento da UHE Furnas

Vazões — agosto de 2026

Operação da UHE Furnas desde 2016

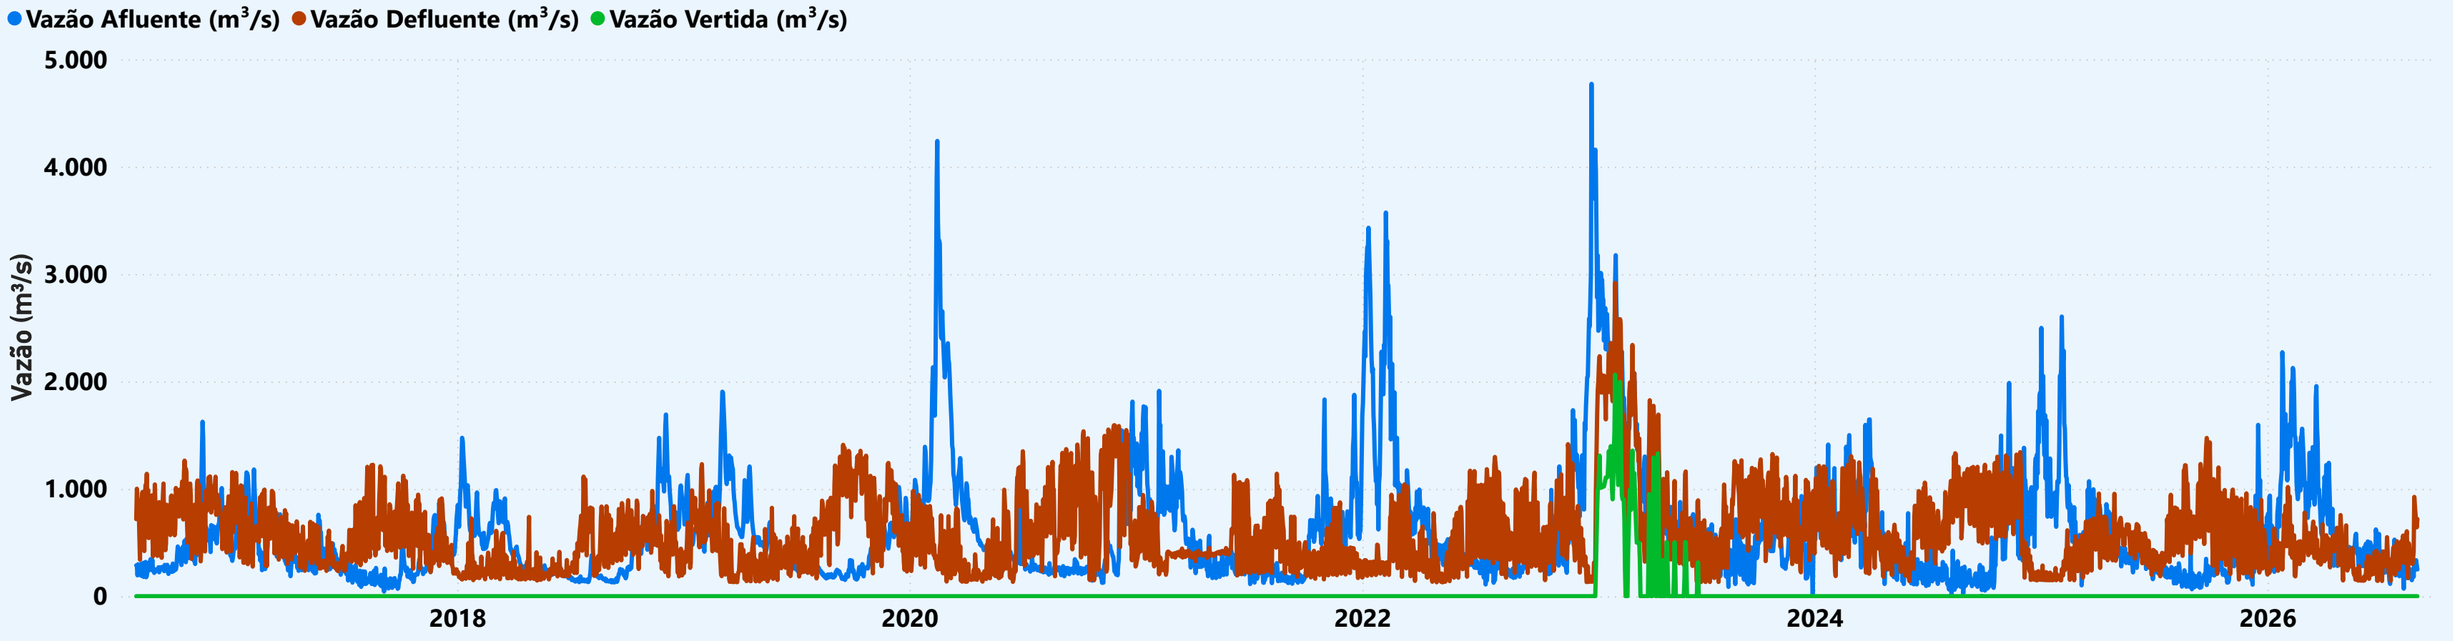

Operação da UHE Furnas no último ano

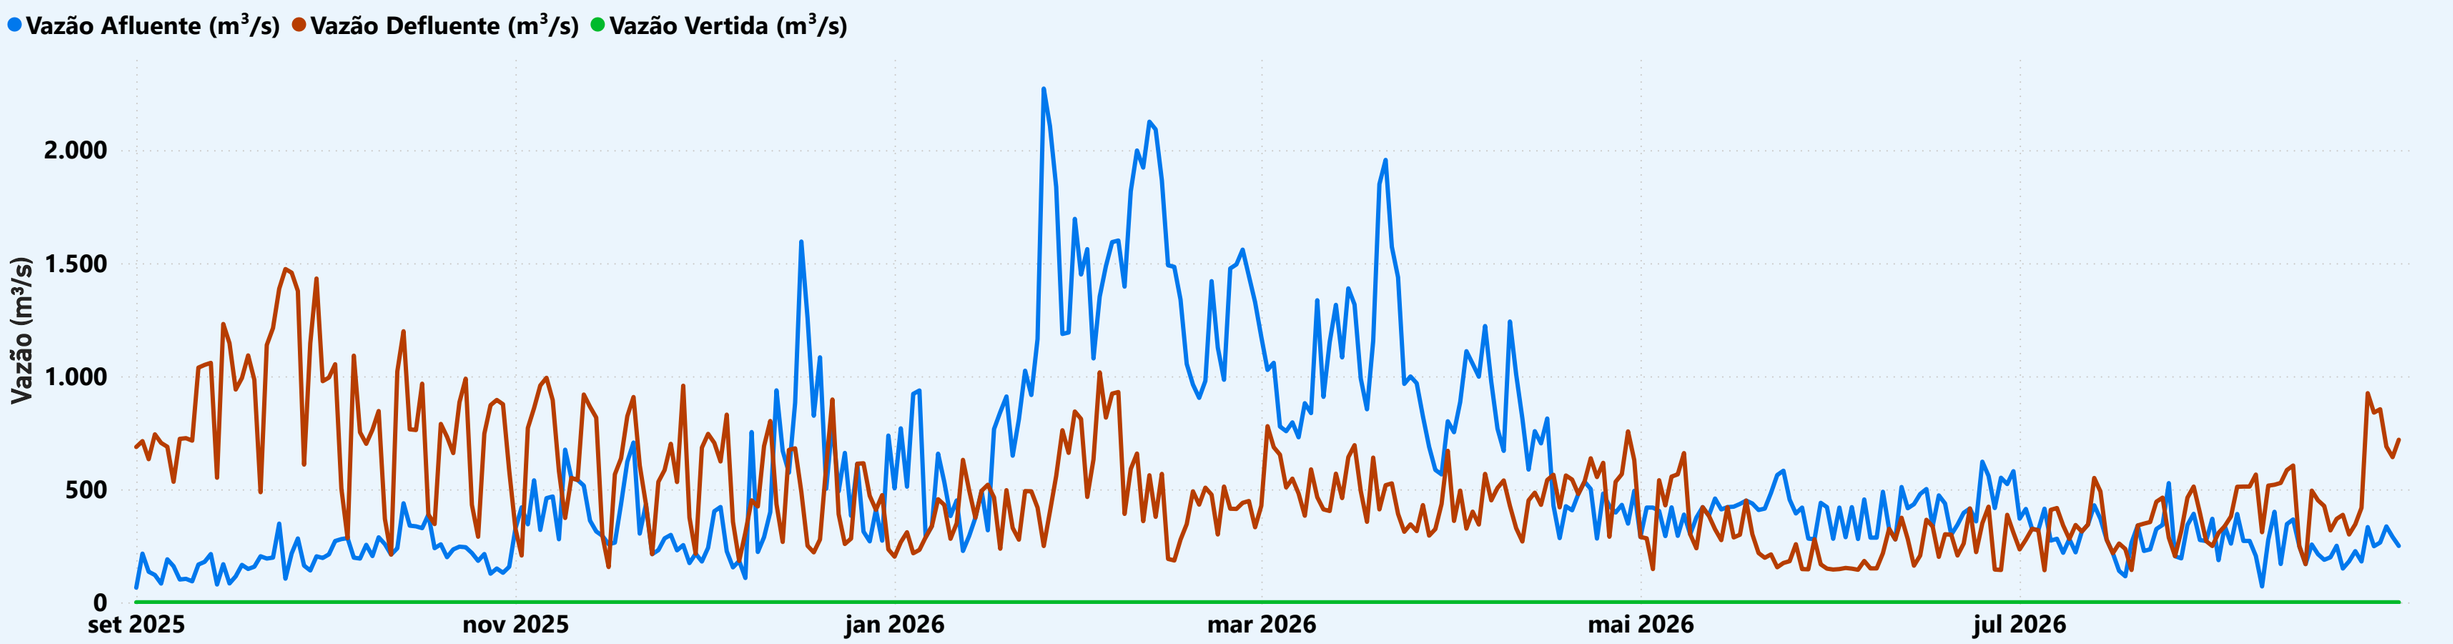

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Publicado em setembro de 2026

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO


Boletim Mensal de Acompanhamento da UHE Furnas

Volume Útil — agosto de 2026

Operação da UHE Furnas desde 2016

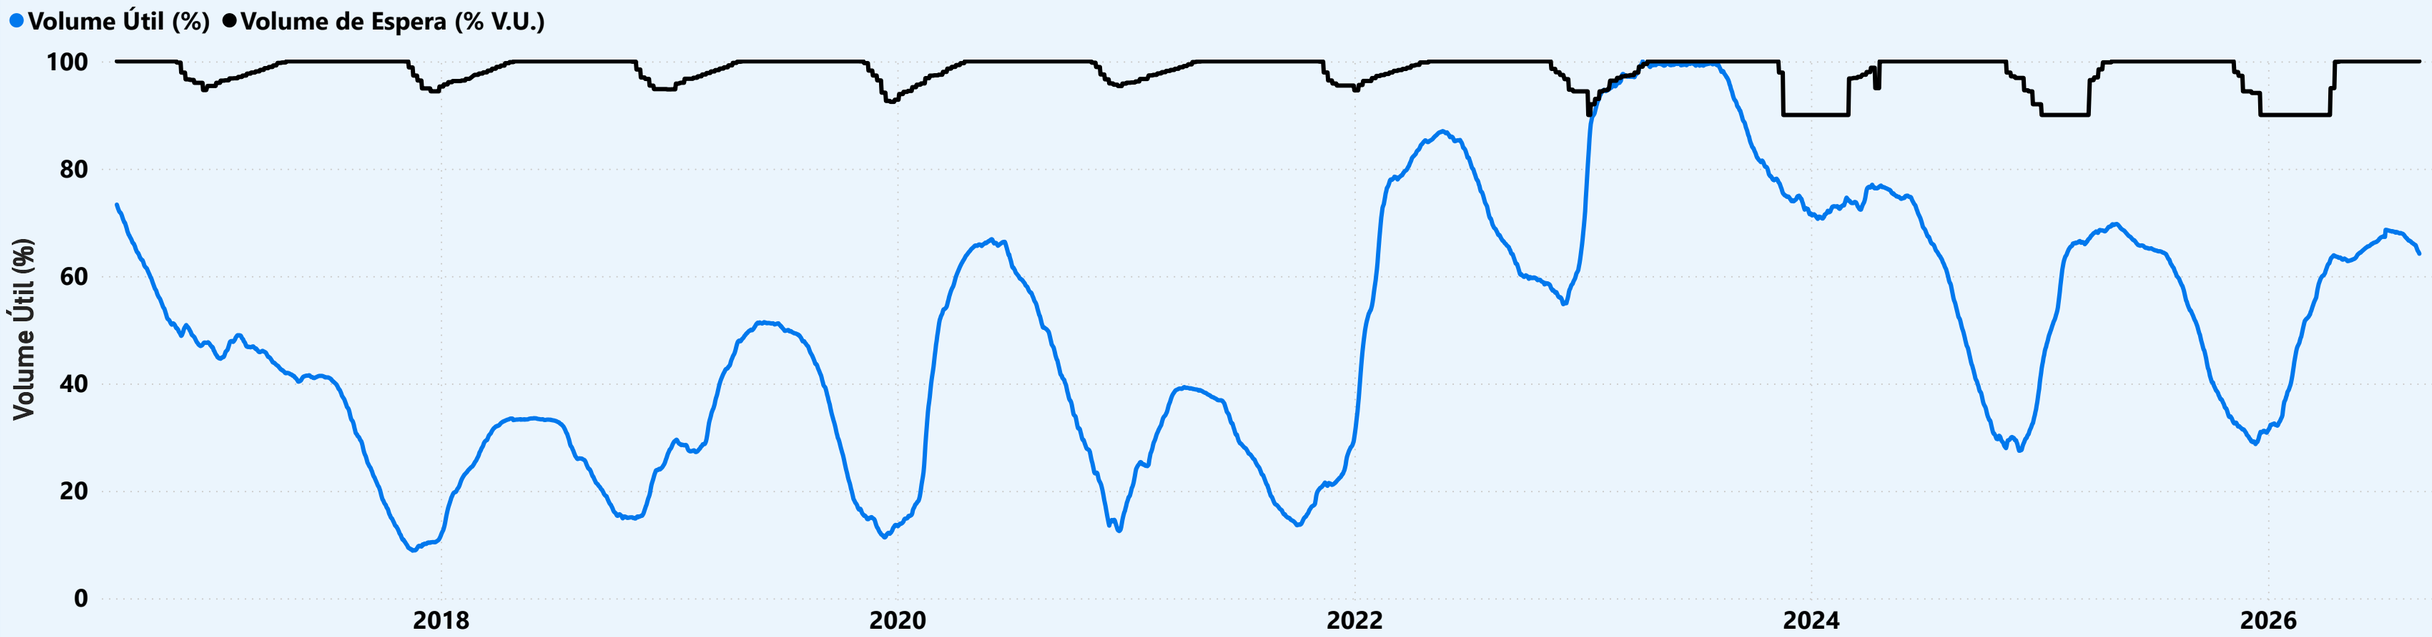

Operação da UHE Furnas no último ano

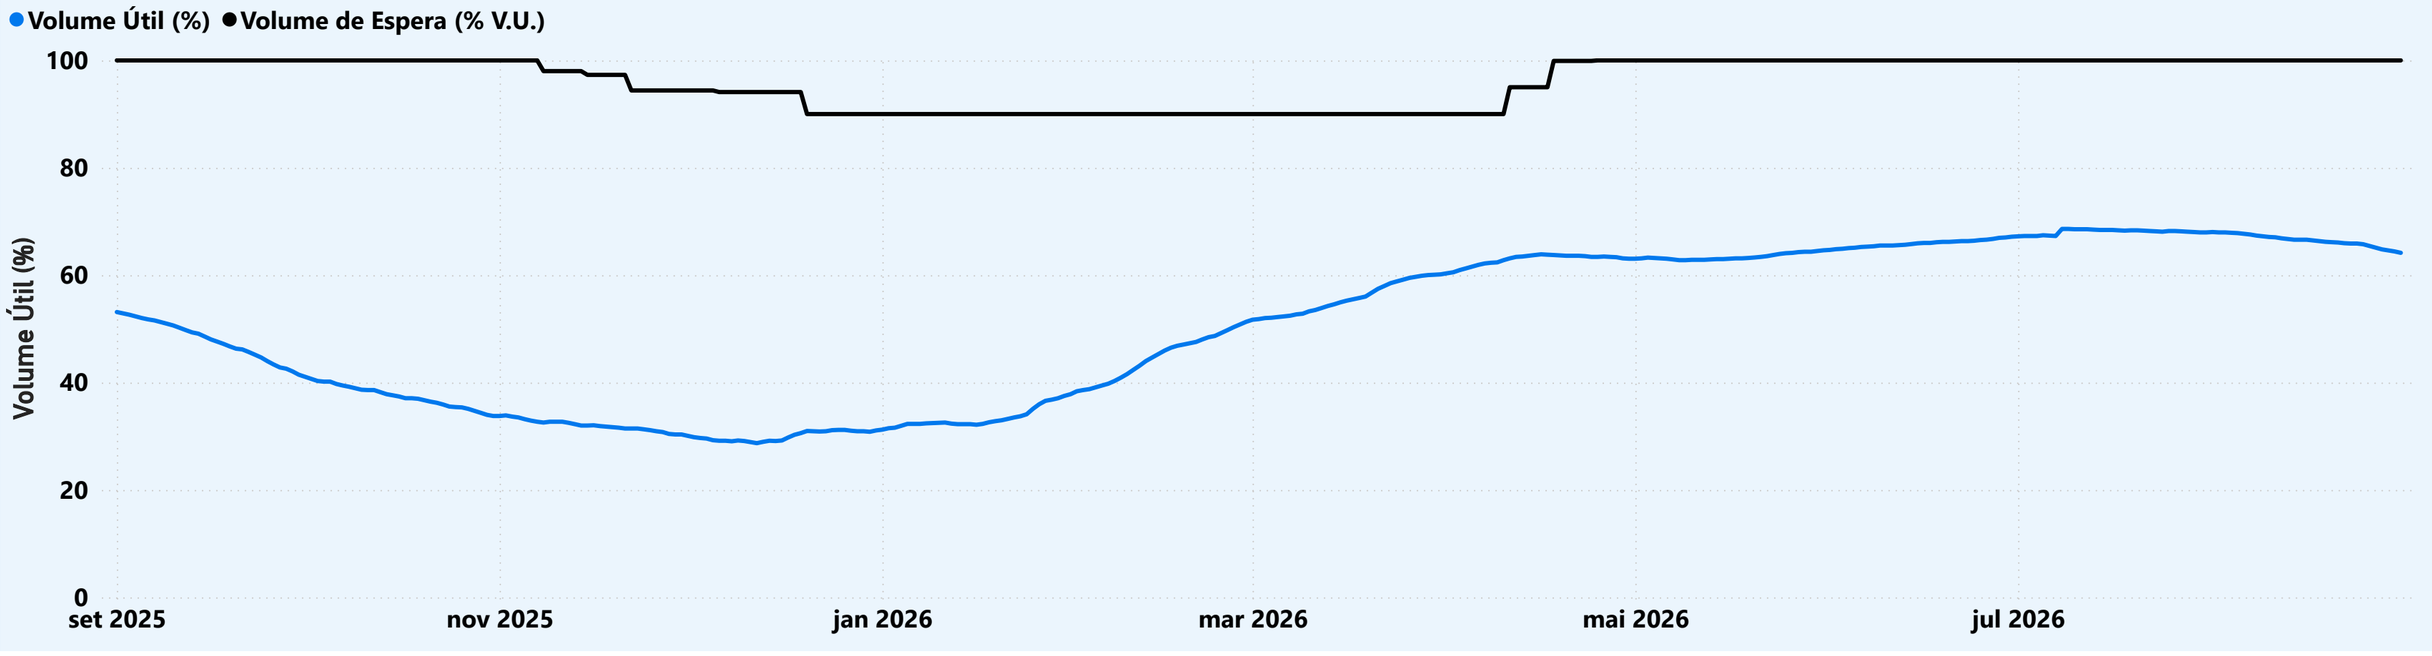

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Publicado em setembro de 2026

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO BÁSICO


Boletim Mensal de Acompanhamento da UHE Furnas

Nível — agosto de 2026

Operação da UHE Furnas desde 2016



Operação da UHE Furnas no último ano

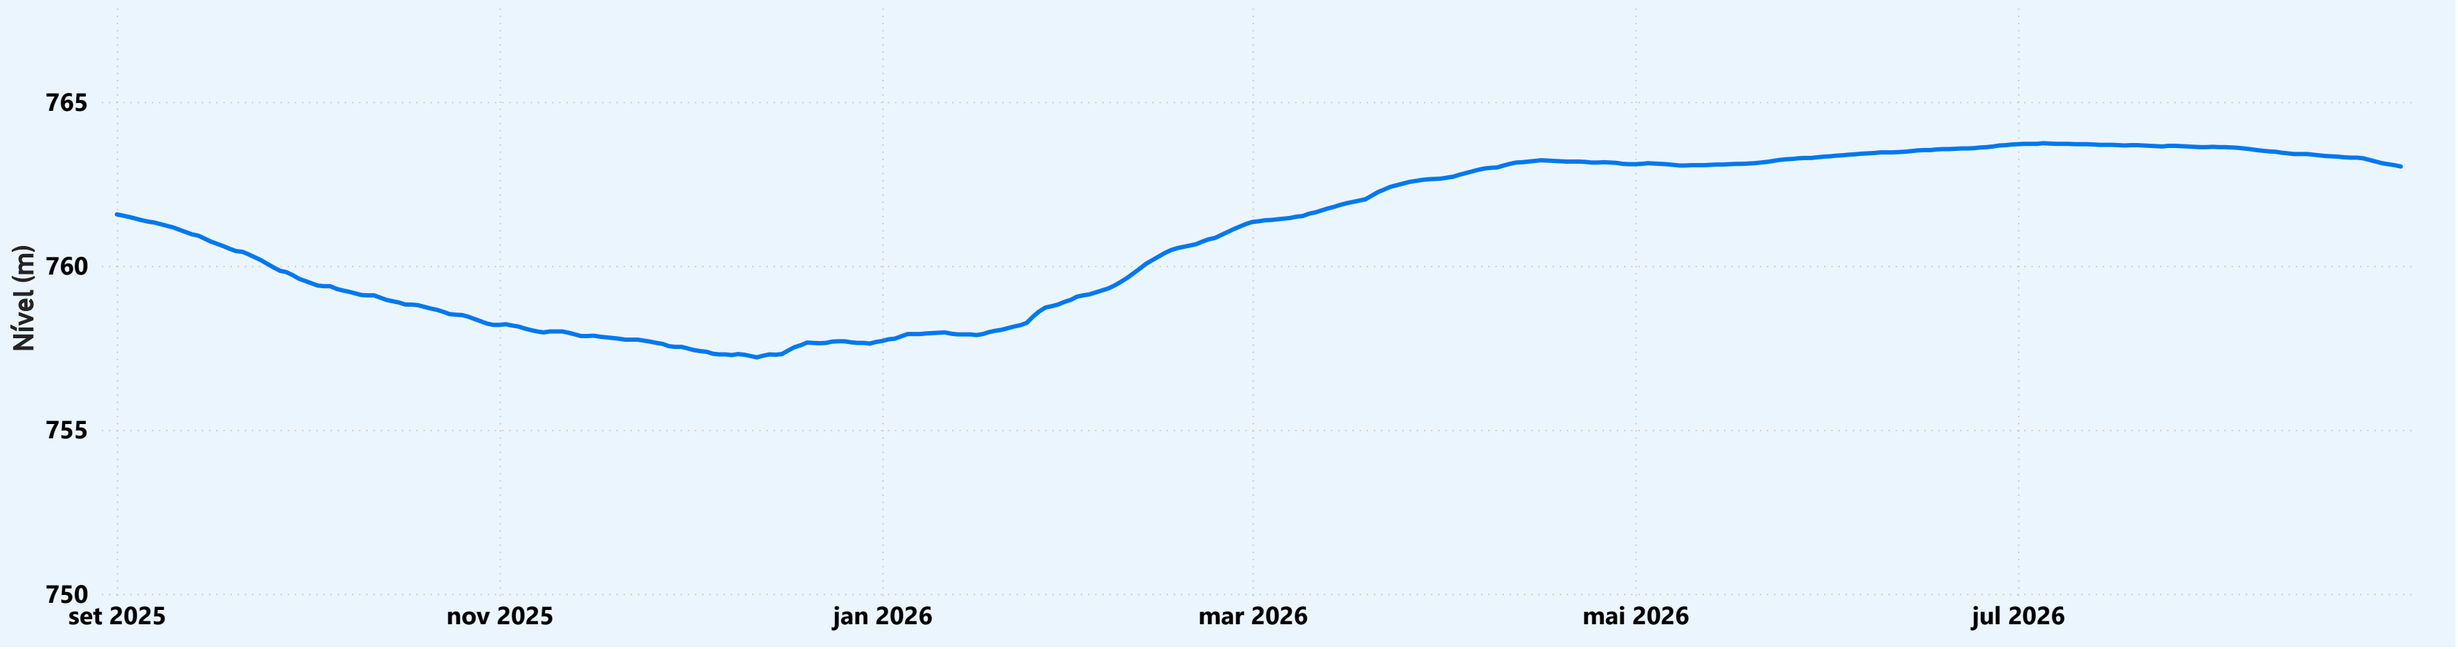

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Publicado em setembro de 2026

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Boletim Mensal de Acompanhamento da UHE Furnas

Resumo — agosto de 2026


Operação desde mar/2026

	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Vazão Natural Média (m^3/s)	1.117	704	437	447	342	301
% da MLT	79	73	62	76	71	76
Vazão Afluente Média (m^3/s)	1.056	676	406	415	299	255
Vazão Defluente Média (m^3/s)	489	487	305	248	333	477

Níveis e Volumes no fim de cada mês

	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26
Nível (m)	762,66	763,10	763,33	763,70	763,62	763,03
Variação de Nível (m)		0,44	0,23	0,37	-0,08	-0,59
Volume Útil (%)	60,15	63,06	64,63	67,16	67,96	64,16
Variação de Volume Úitl (%)		2,91	1,57	2,53	0,80	-3,80



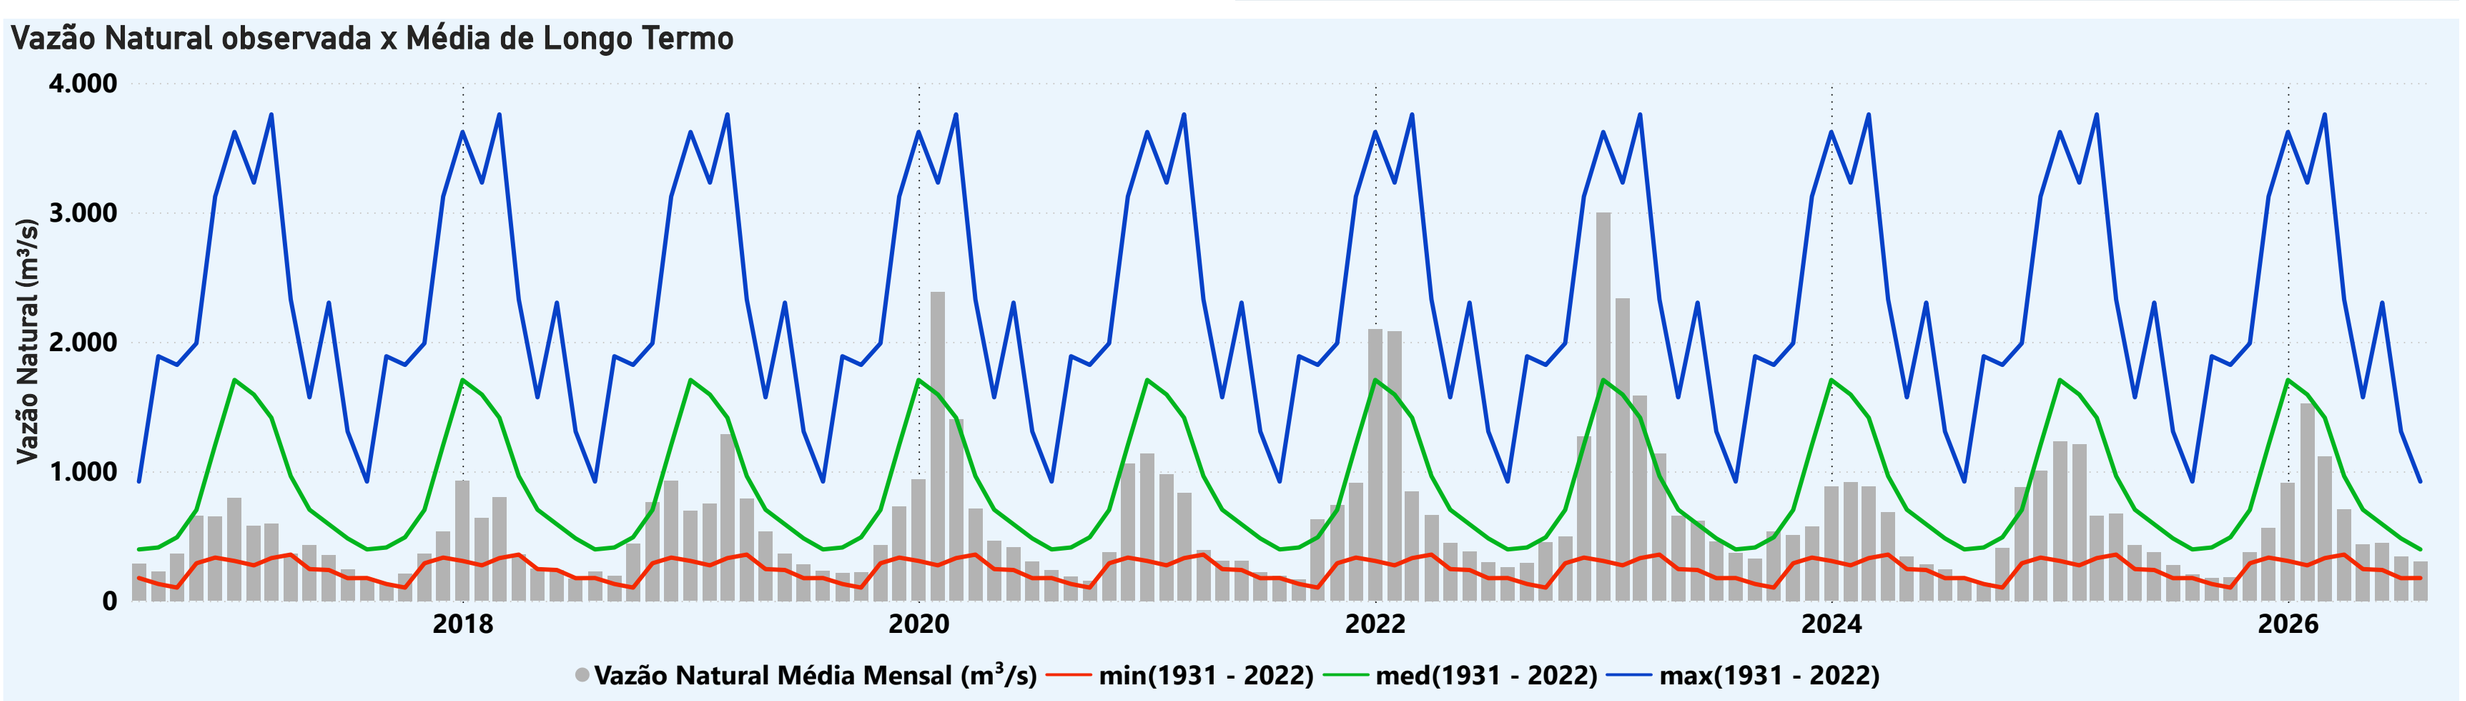

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Publicado em setembro de 2026