


Acompanhamento
Bacia do rio Grande

05/07/2023*

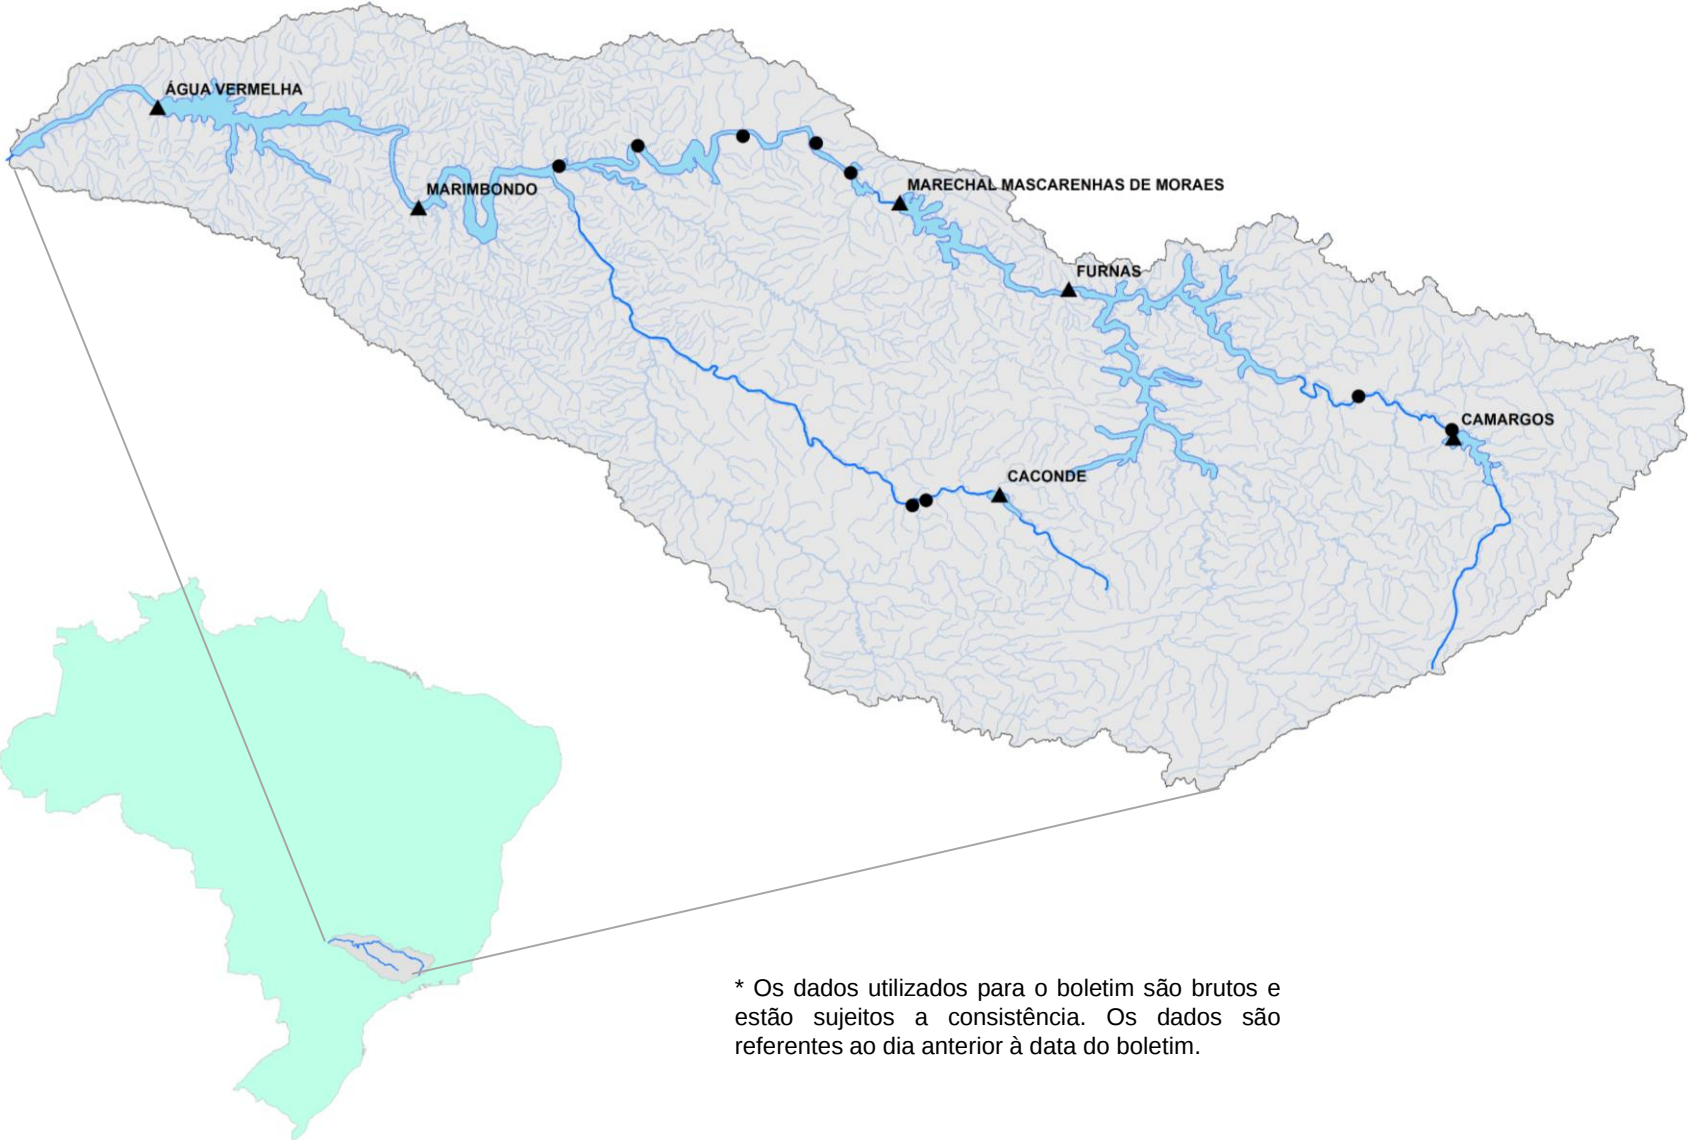


* Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência. Os dados são referentes ao dia anterior à data do boletim.

Características				Situação em 04/07/2023			
Aproveitamentos	Volume Máximo (hm³)	Volume Mínimo (hm³)	Volume Útil (hm³)	Vol. Acum. (hm³)	% Vol. Acum.	Vol. Útil Acum. (hm³)	% Vol. Útil
UHE Camargos	792,00	120,00	672,00	753,43	95,13	633,43	94,26
UHE Furnas	22.950,00	5.733,00	17.217,00	22.879,41	99,69	17.146,41	99,59
UHE M. Moraes	4.039,98	1.540,00	2.499,98	3.868,23	95,75	2.328,23	93,13
UHE Caconde	554,83	50,78	504,05	528,32	95,22	477,54	94,74
UHE Marimbondo	6.150,00	890,00	5.260,00	5.514,07	89,66	4.624,07	87,91
UHE A. Vermelha	11.024,96	5.855,57	5.169,39	10.755,63	97,56	4.900,06	94,79


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

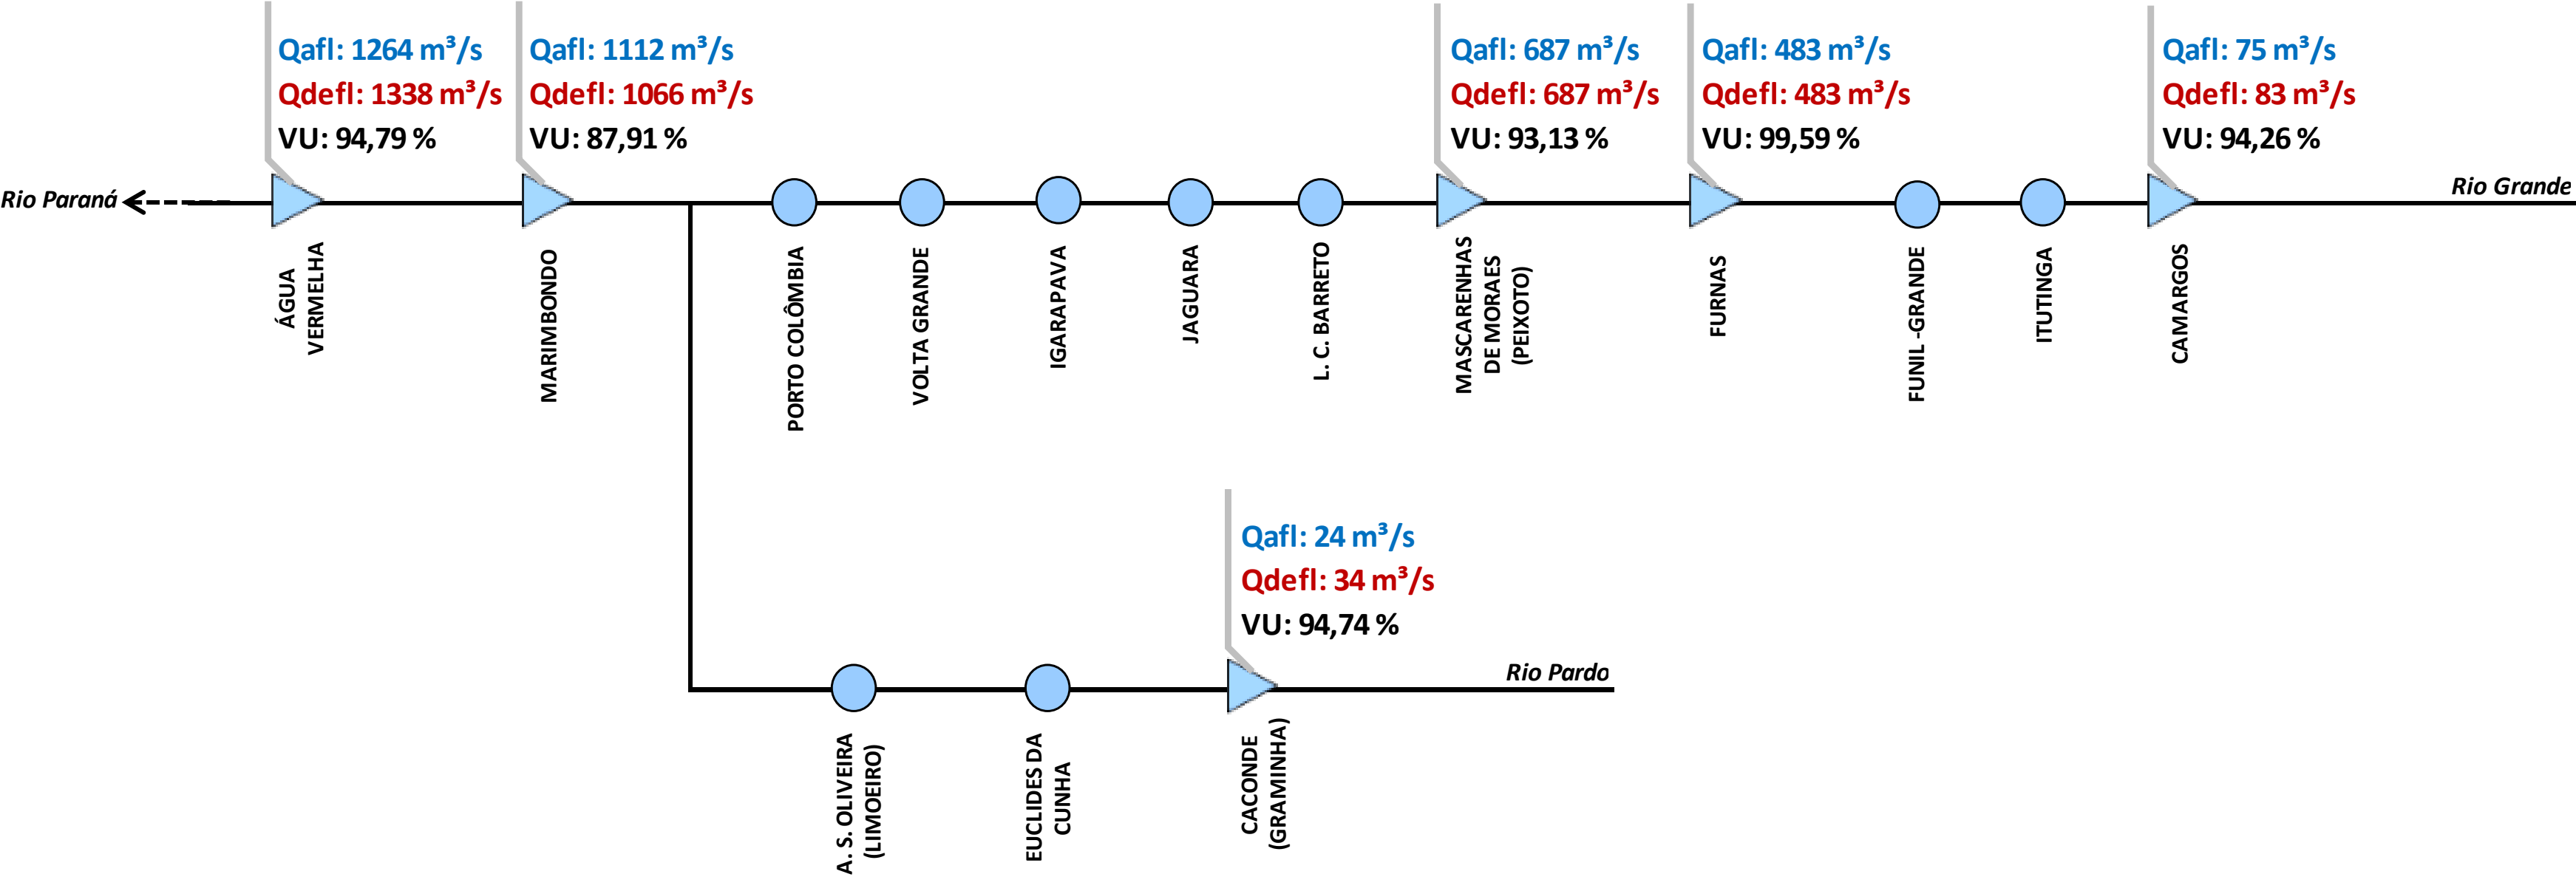


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

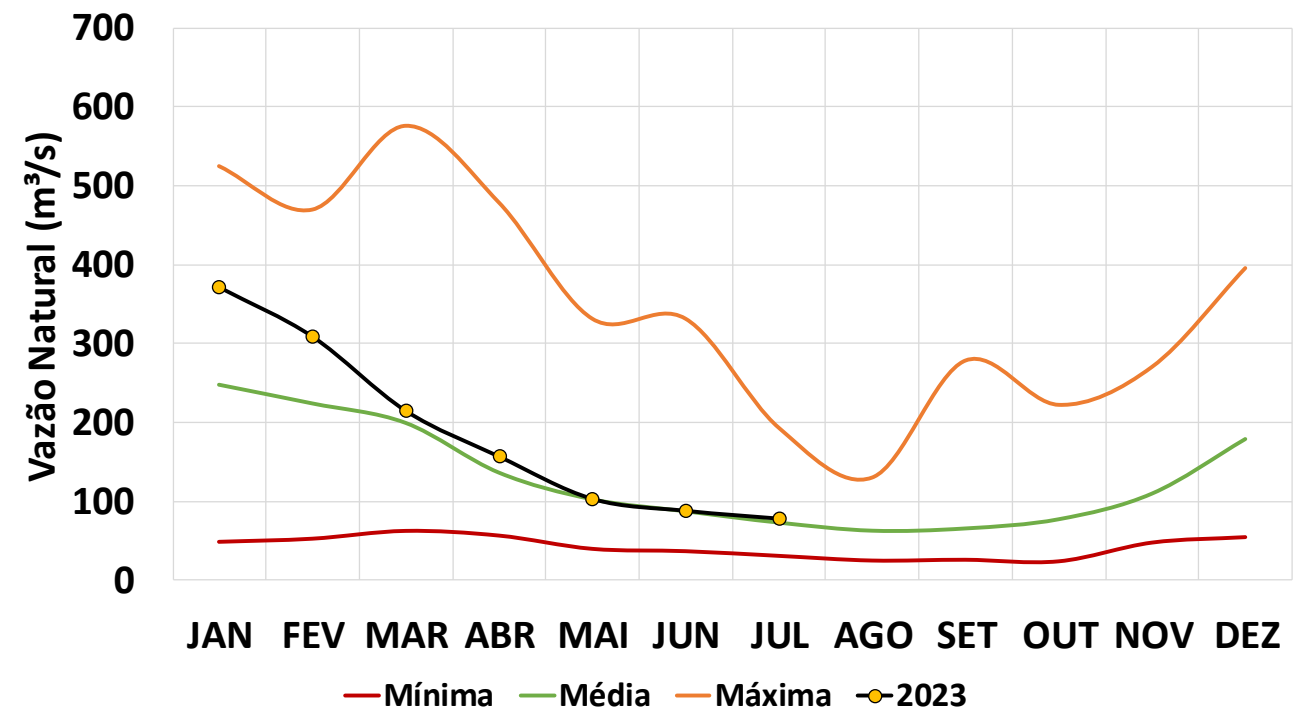

Volume Útil Armazenado em 04/07

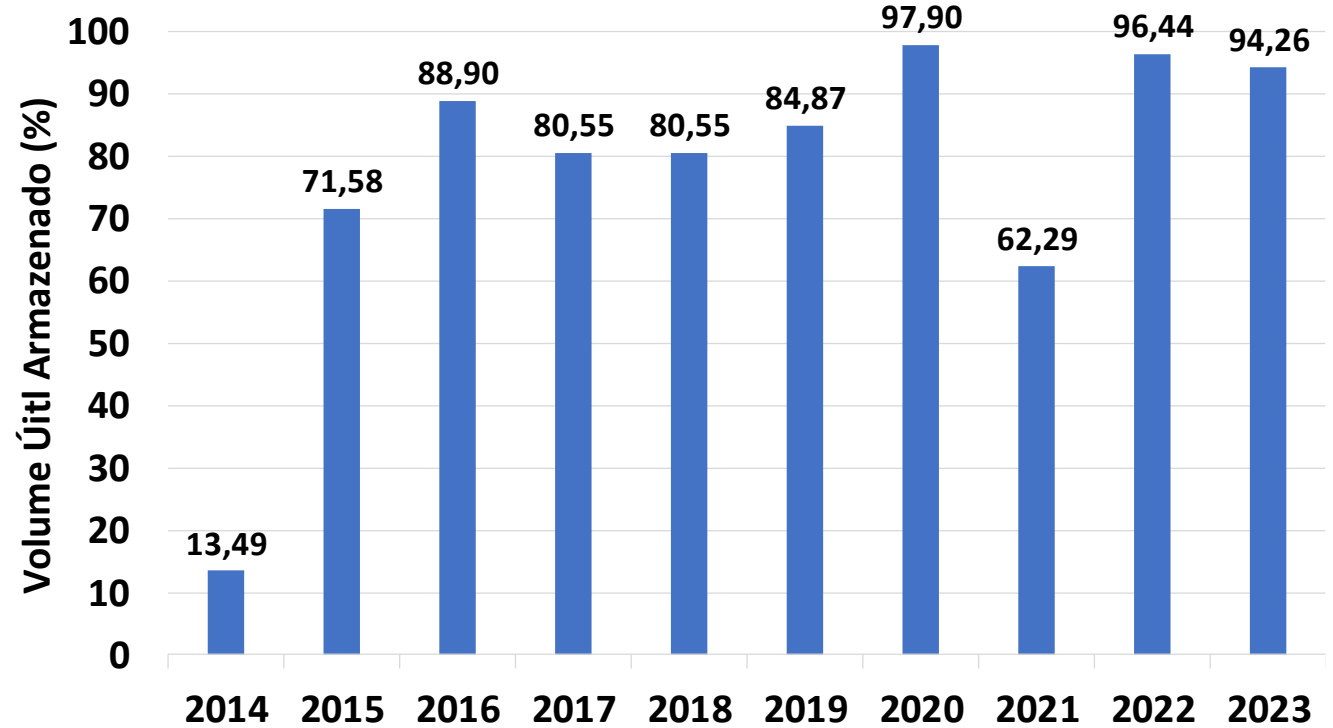

Volume Útil Armazenado desde 2014

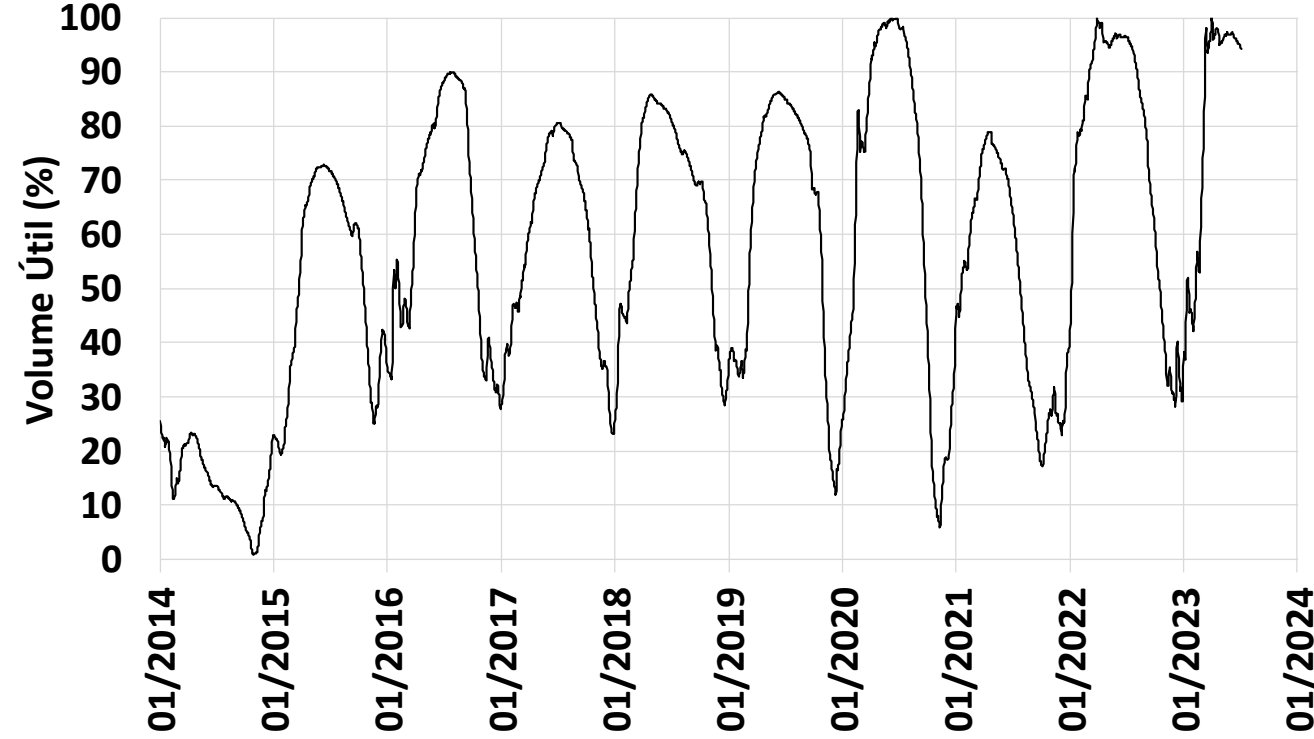


Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/06/2023	76	84	95,09
29/06/2023	79	95	94,88
30/06/2023	76	92	94,67
01/07/2023	76	84	94,57
02/07/2023	77	85	94,46
03/07/2023	77	85	94,36
04/07/2023	75	83	94,26


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

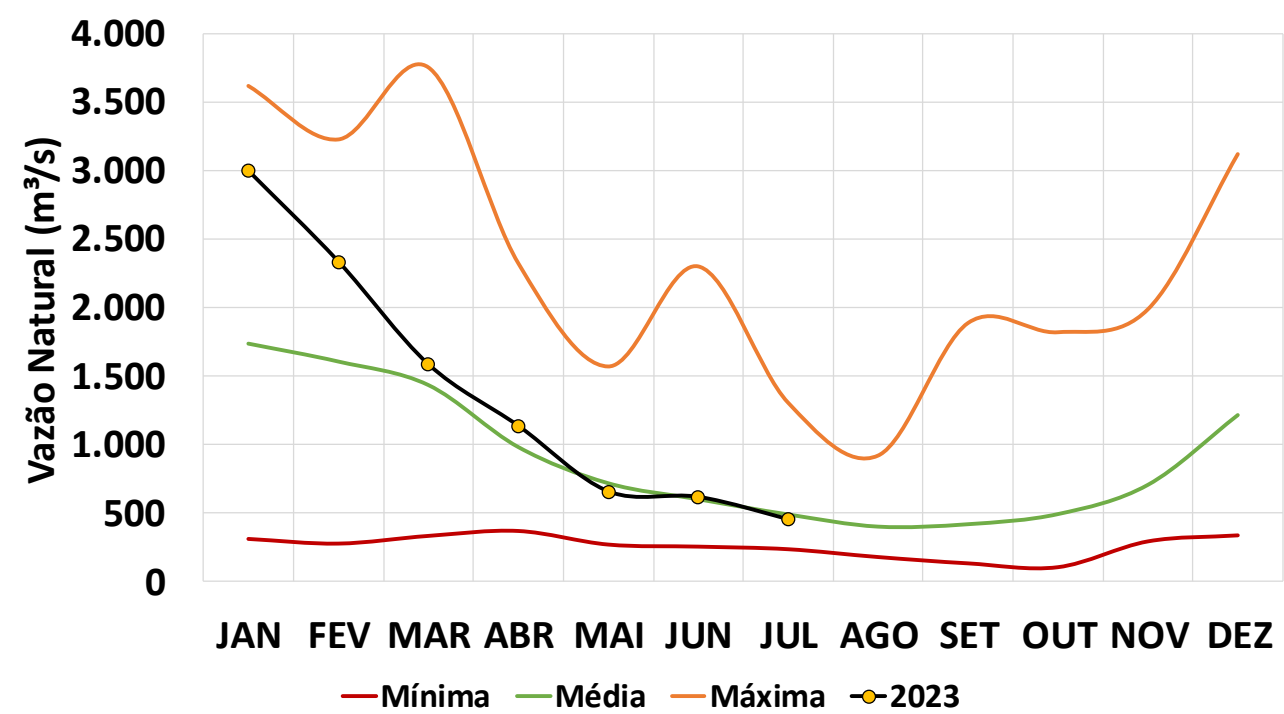

Volume Útil Armazenado em 04/07

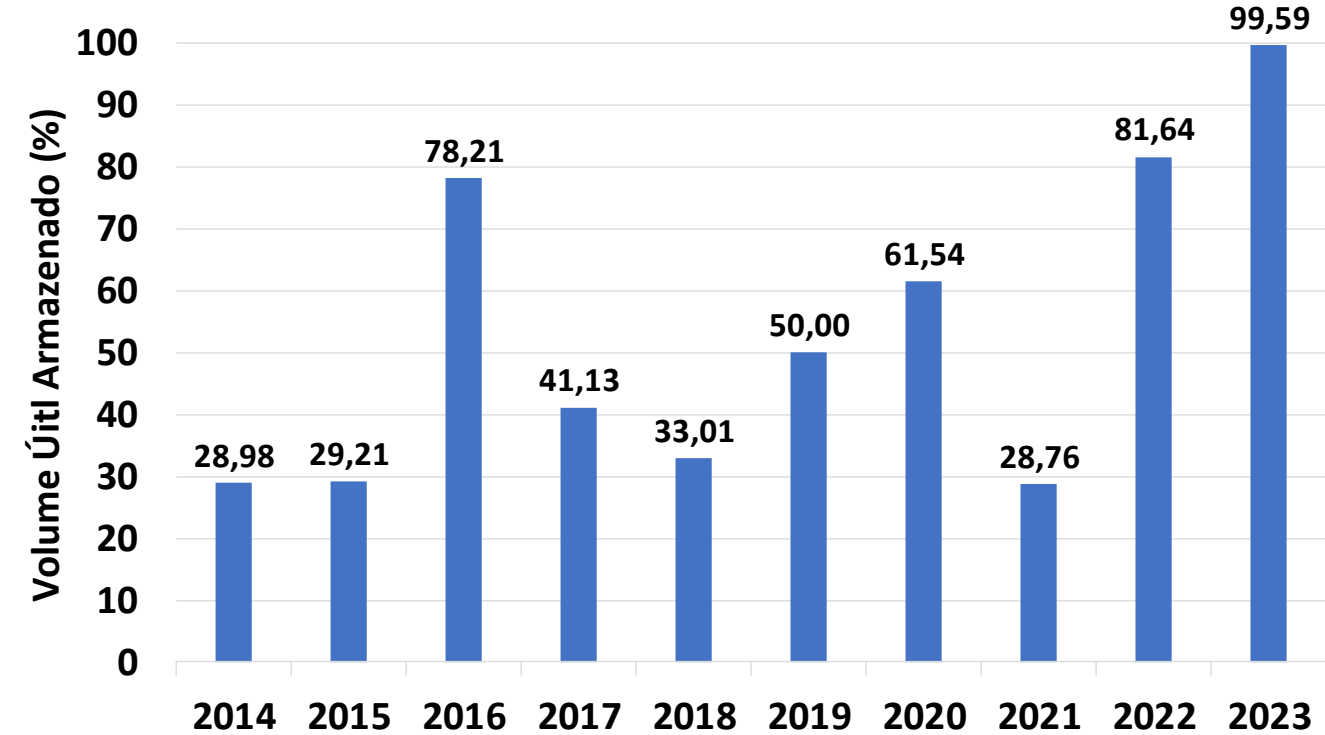

Níveis desde 2014

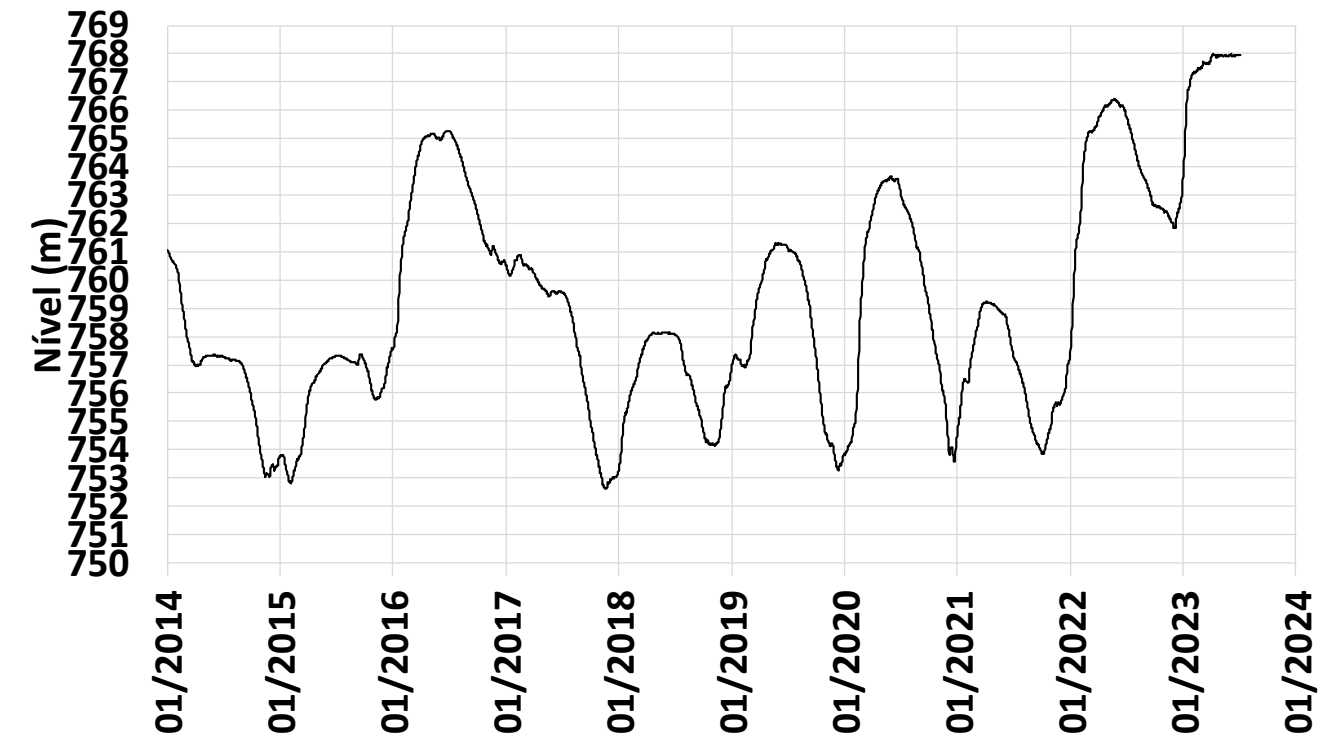


Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Nível (m)	Volume Útil (%)
28/06/2023	400	465	767,94	99,51
29/06/2023	562	562	767,94	99,51
30/06/2023	395	395	767,94	99,51
01/07/2023	388	388	767,94	99,51
02/07/2023	296	133	767,95	99,59
03/07/2023	684	684	767,95	99,59
04/07/2023	483	483	767,95	99,59


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

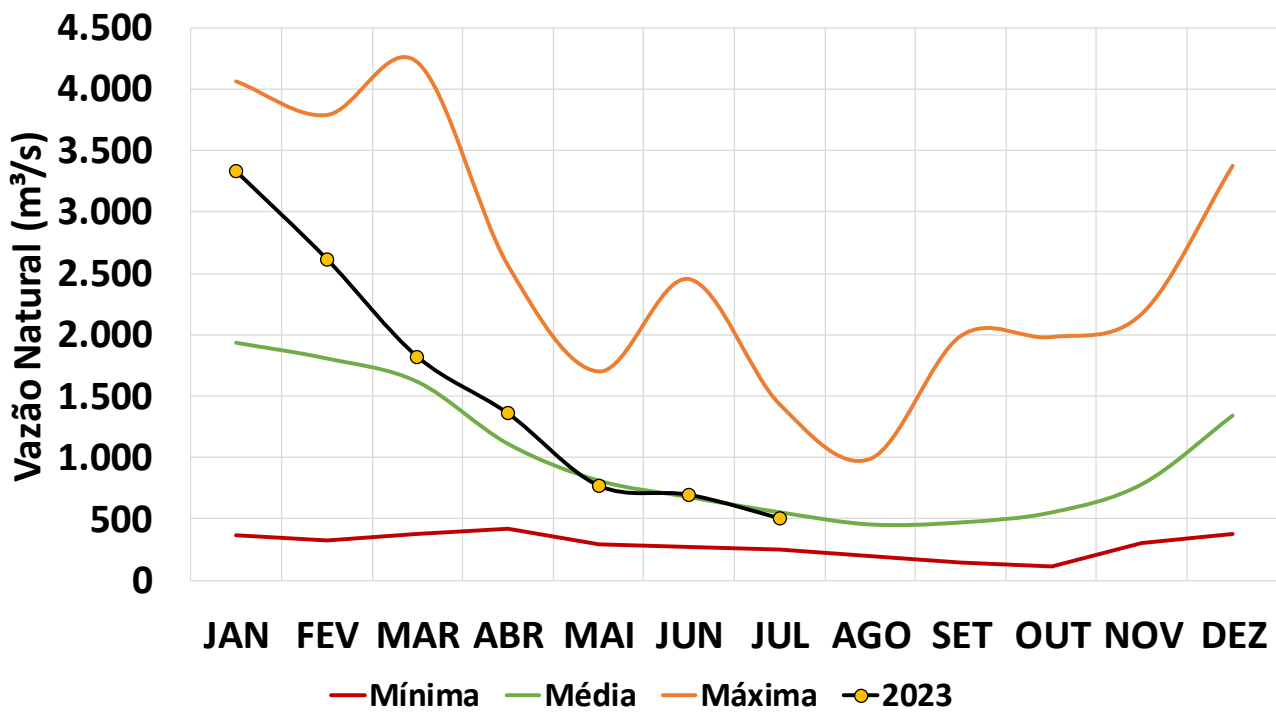

Volume Útil Armazenado em 04/07

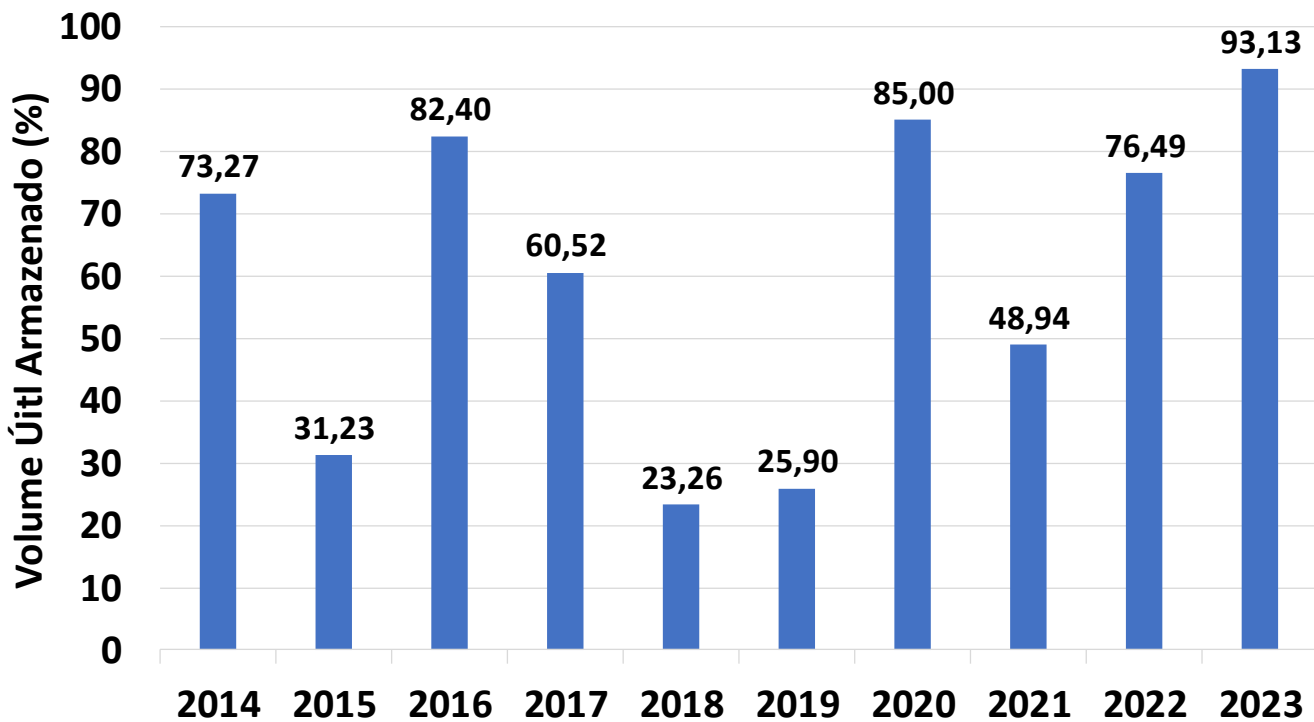

Níveis desde 2014

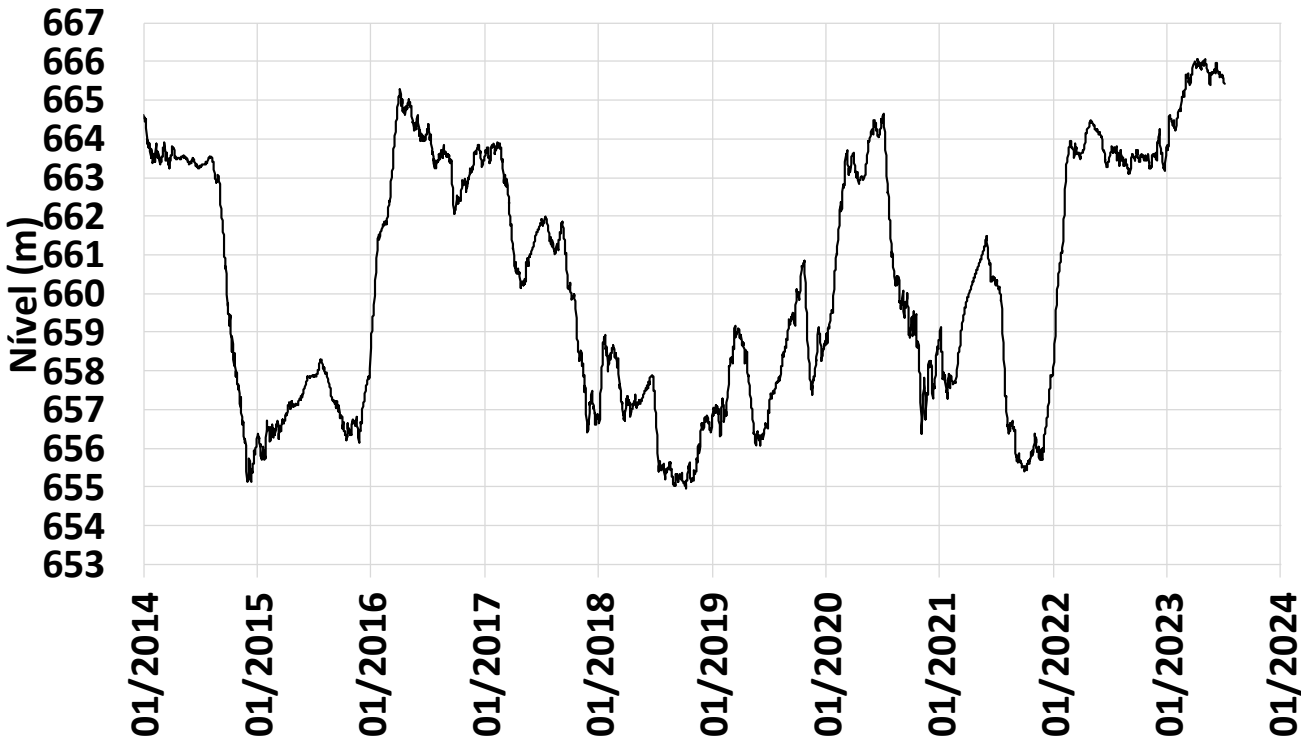


Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Nível (m)	Volume Útil (%)
28/06/2023	628	712	665,64	95,35
29/06/2023	529	753	665,56	94,58
30/06/2023	592	760	665,50	94,00
01/07/2023	520	520	665,50	94,00
02/07/2023	180	264	665,47	93,71
03/07/2023	578	746	665,41	93,13
04/07/2023	687	687	665,41	93,13


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

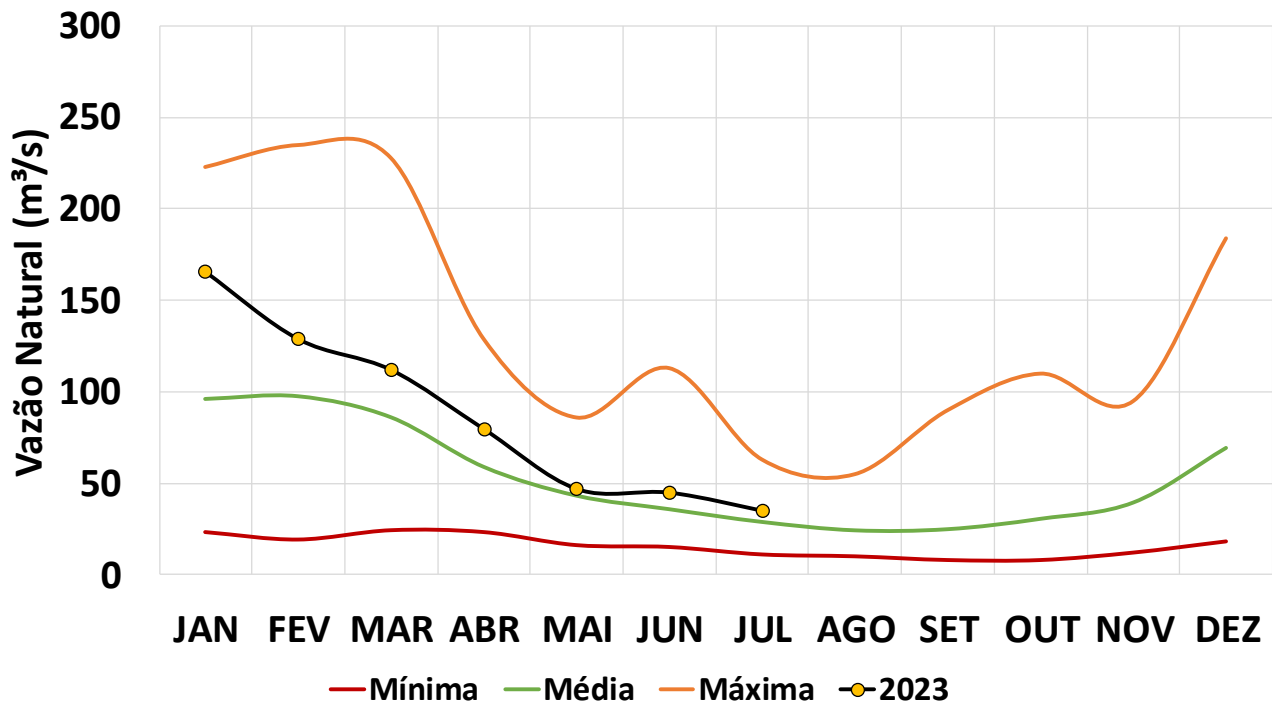

Volume Útil Armazenado em 04/07

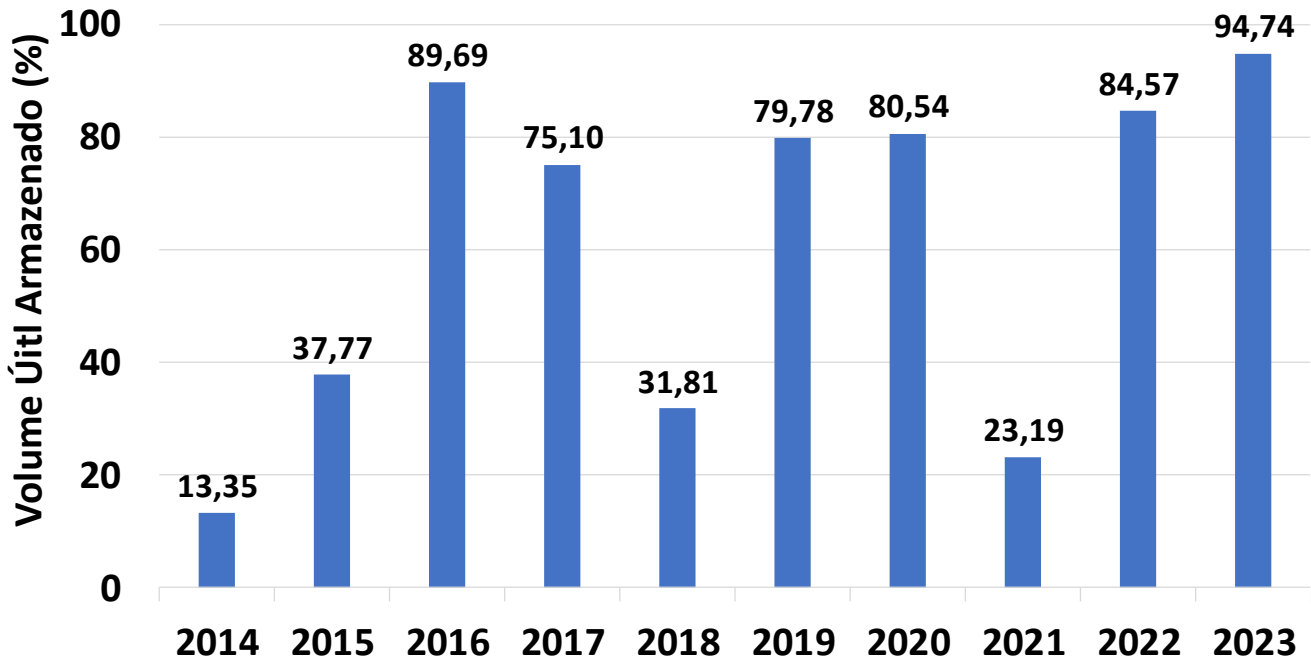

Volume Útil Armazenado desde 2014

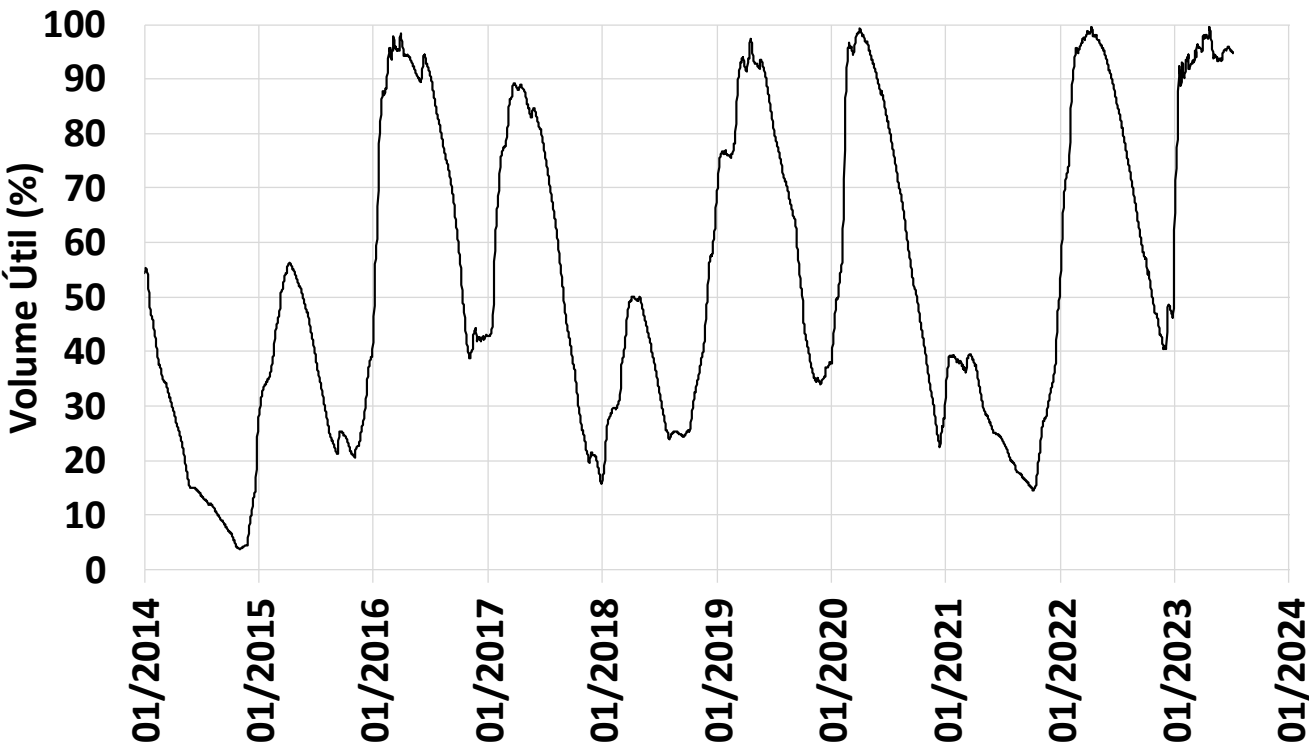


Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/06/2023	26	33	95,21
29/06/2023	30	33	95,15
30/06/2023	34	34	95,15
01/07/2023	30	33	95,09
02/07/2023	26	33	94,97
03/07/2023	31	34	94,91
04/07/2023	24	34	94,74


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

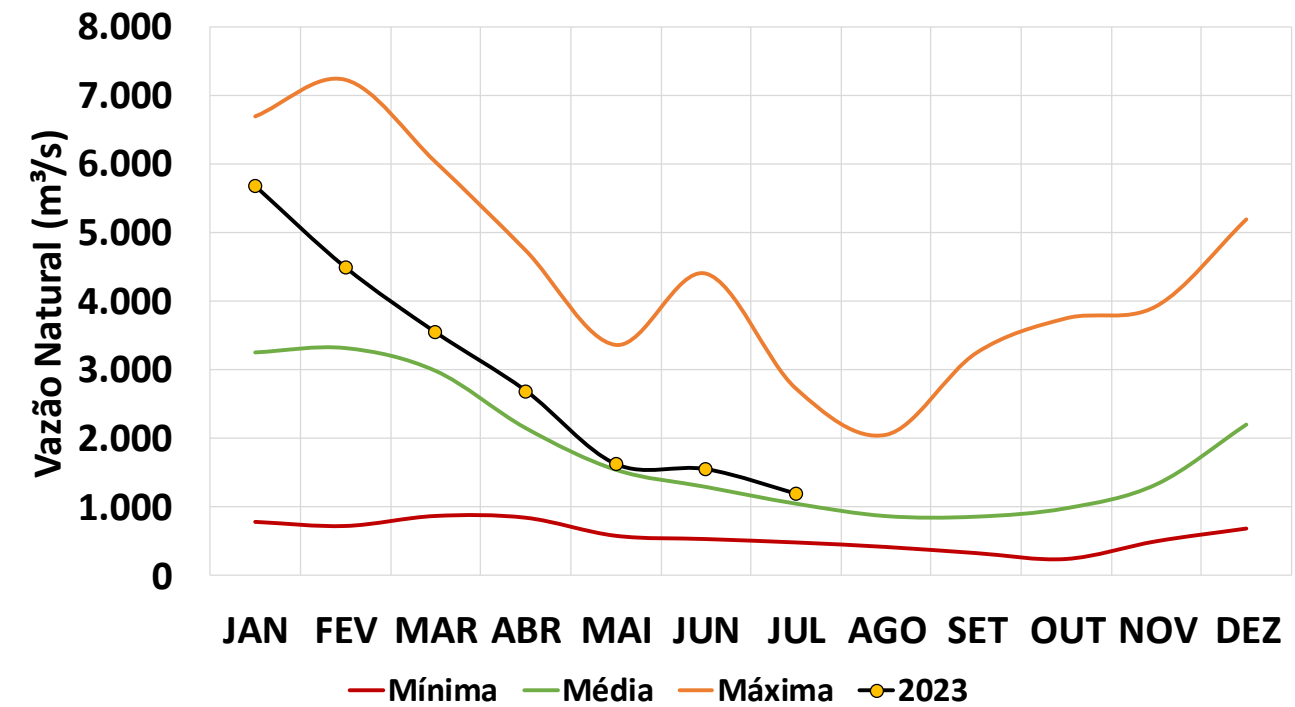

Volume Útil Armazenado em 04/07

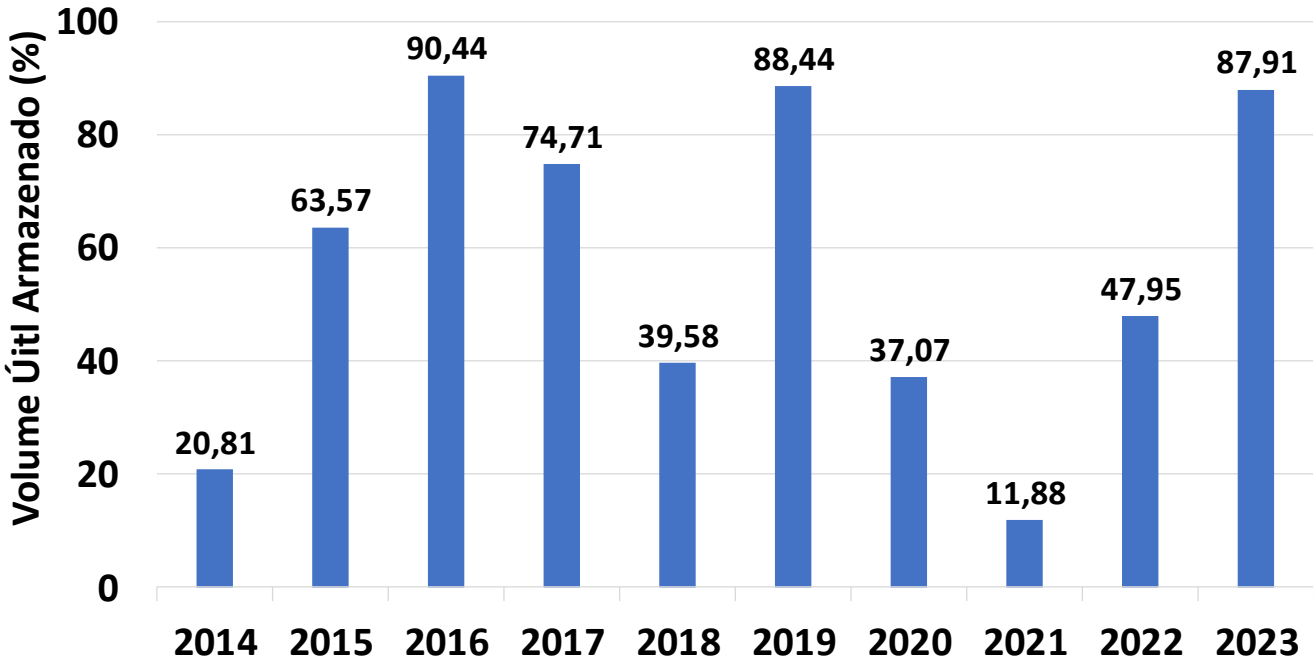

Volume Útil Armazenado desde 2014

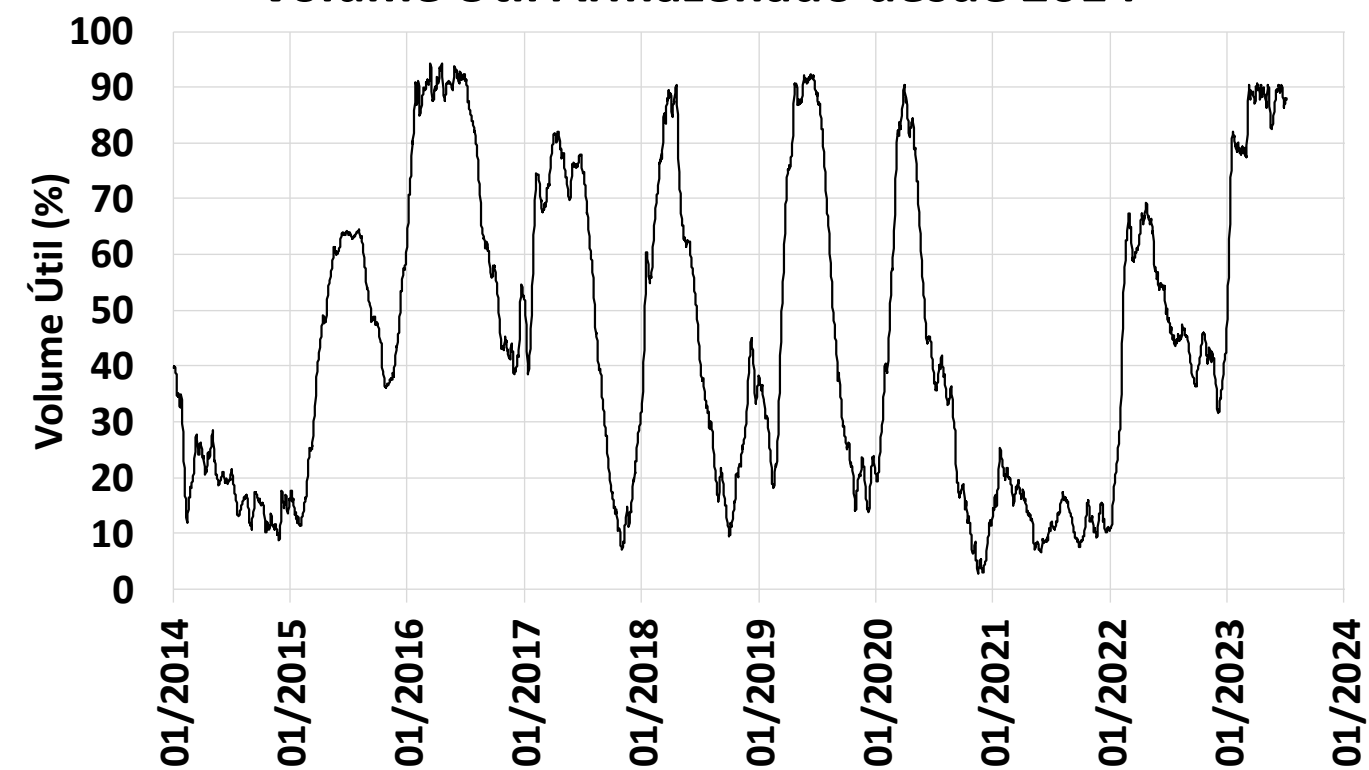


Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/06/2023	1.300	1.115	86,69
29/06/2023	1.413	1.228	87,00
30/06/2023	1.527	1.157	87,60
01/07/2023	1.188	1.003	87,91
02/07/2023	942	988	87,83
03/07/2023	1.364	1.364	87,83
04/07/2023	1.112	1.066	87,91


Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

SALA DE SITUAÇÃO


Vazões Naturais Médias Mensais em 2023

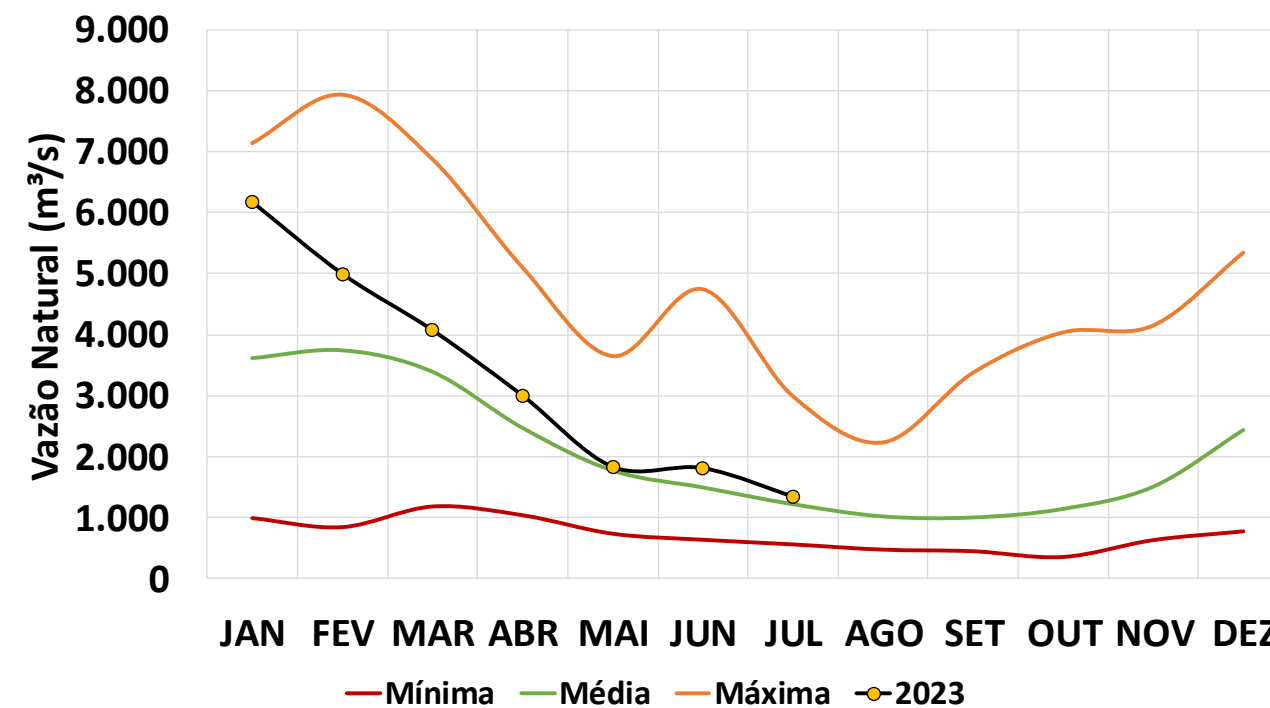

Volume Útil Armazenado em 04/07

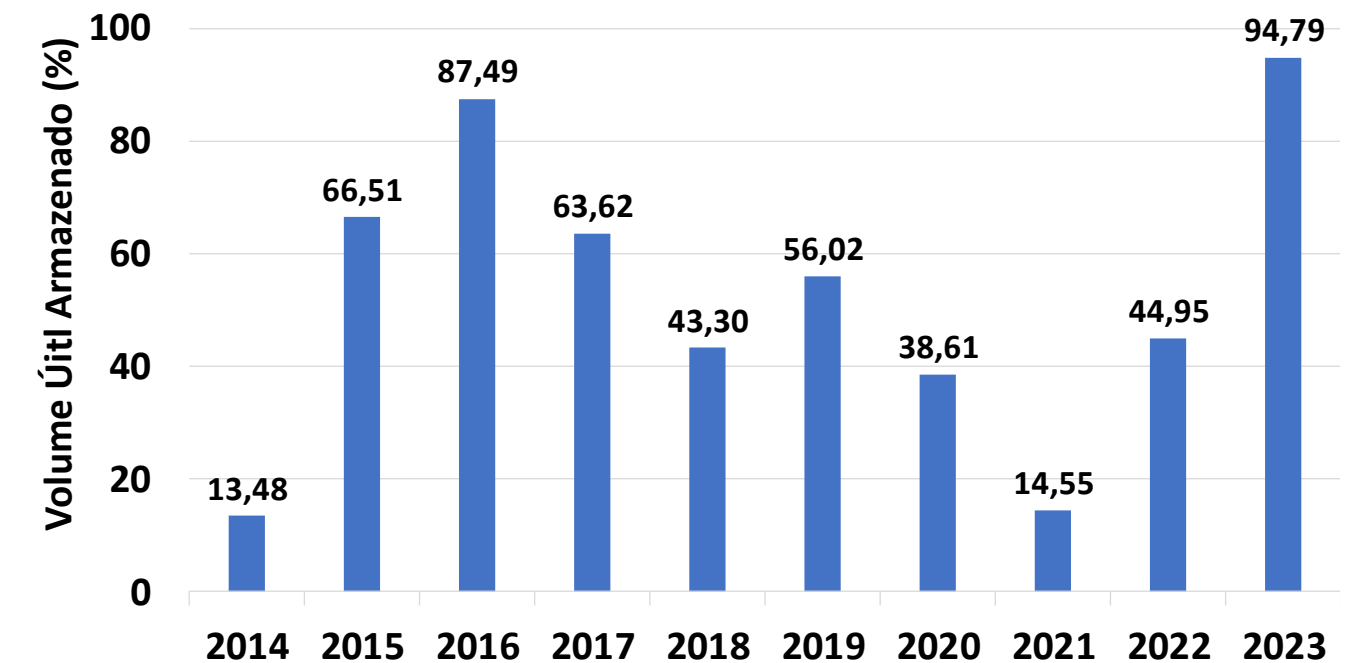

Volume Útil Armazenado desde 2014

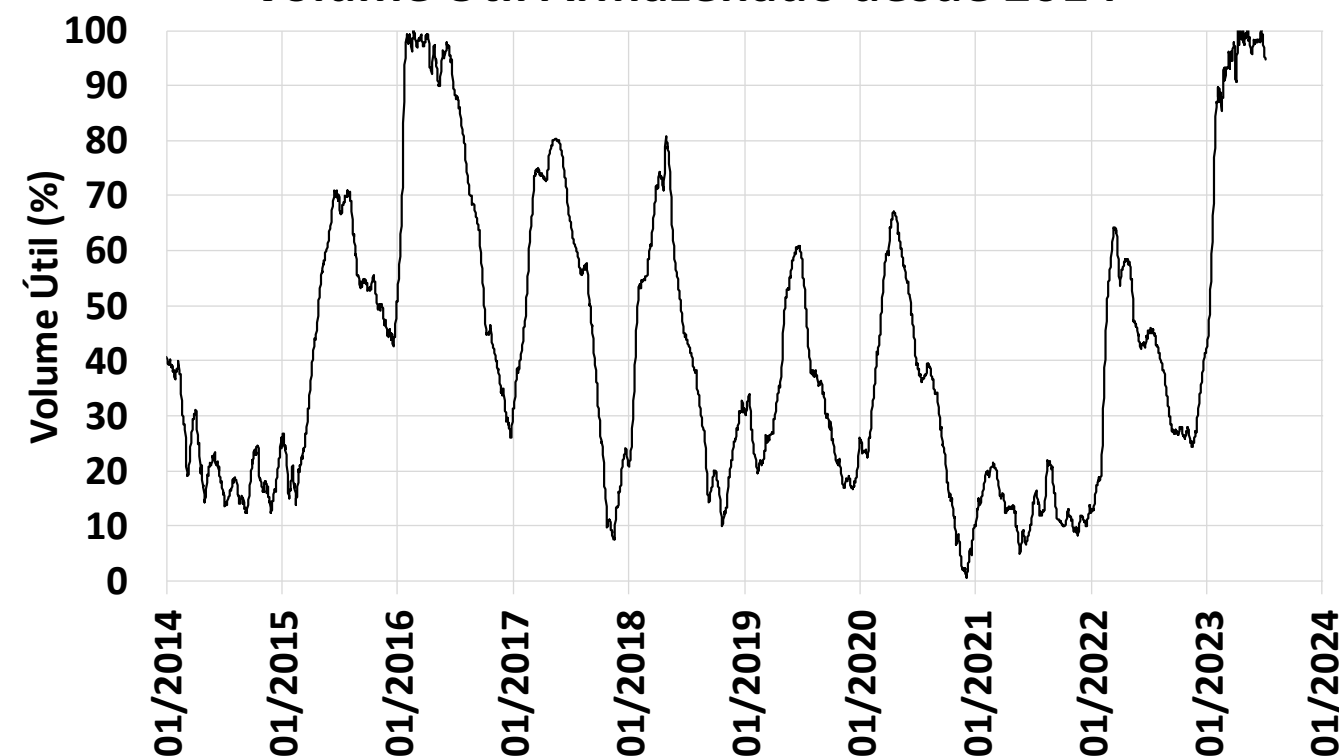

Operação nos últimos 7 dias

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/06/2023	1.270	1.641	97,38
29/06/2023	1.378	1.749	96,77
30/06/2023	1.313	1.757	96,02
01/07/2023	1.101	1.323	95,65
02/07/2023	1.087	1.308	95,28
03/07/2023	1.380	1.601	94,91
04/07/2023	1.264	1.338	94,79

Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)