

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	100,95	152	14
04/01/25	101,19	160	21
05/01/25	87,17	103	15

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	139	140
04/01/25	150	155
05/01/25	94	90

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	100,49	121	128
04/01/25	99,25	104	141
05/01/25	99,33	90	88

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/01/25	1.632
04/01/25	1.263
05/01/25	1.471
06/01/25	1.494
Atualizado em: 06/01/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	1.509	1.176
04/01/25	1.365	1.270
05/01/25	1.285	1.301

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	1.283	1.283
04/01/25	1.194	1.194
05/01/25	1.160	1.109

Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/01/25	135
04/01/25	138
05/01/25	129


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	1.287	1.191
04/01/25	1.419	1.461
05/01/25	1.352	1.355

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	99,09	1.062	1.279
04/01/25	98,63	996	1.212
05/01/25	98,73	1.202	1.154

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	81,84	778	1.005
04/01/25	83,08	819	902
05/01/25	76,11	675	1.113

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/01/25	98,36	622	653
04/01/25	98,07	594	720
05/01/25	98,00	551	582

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

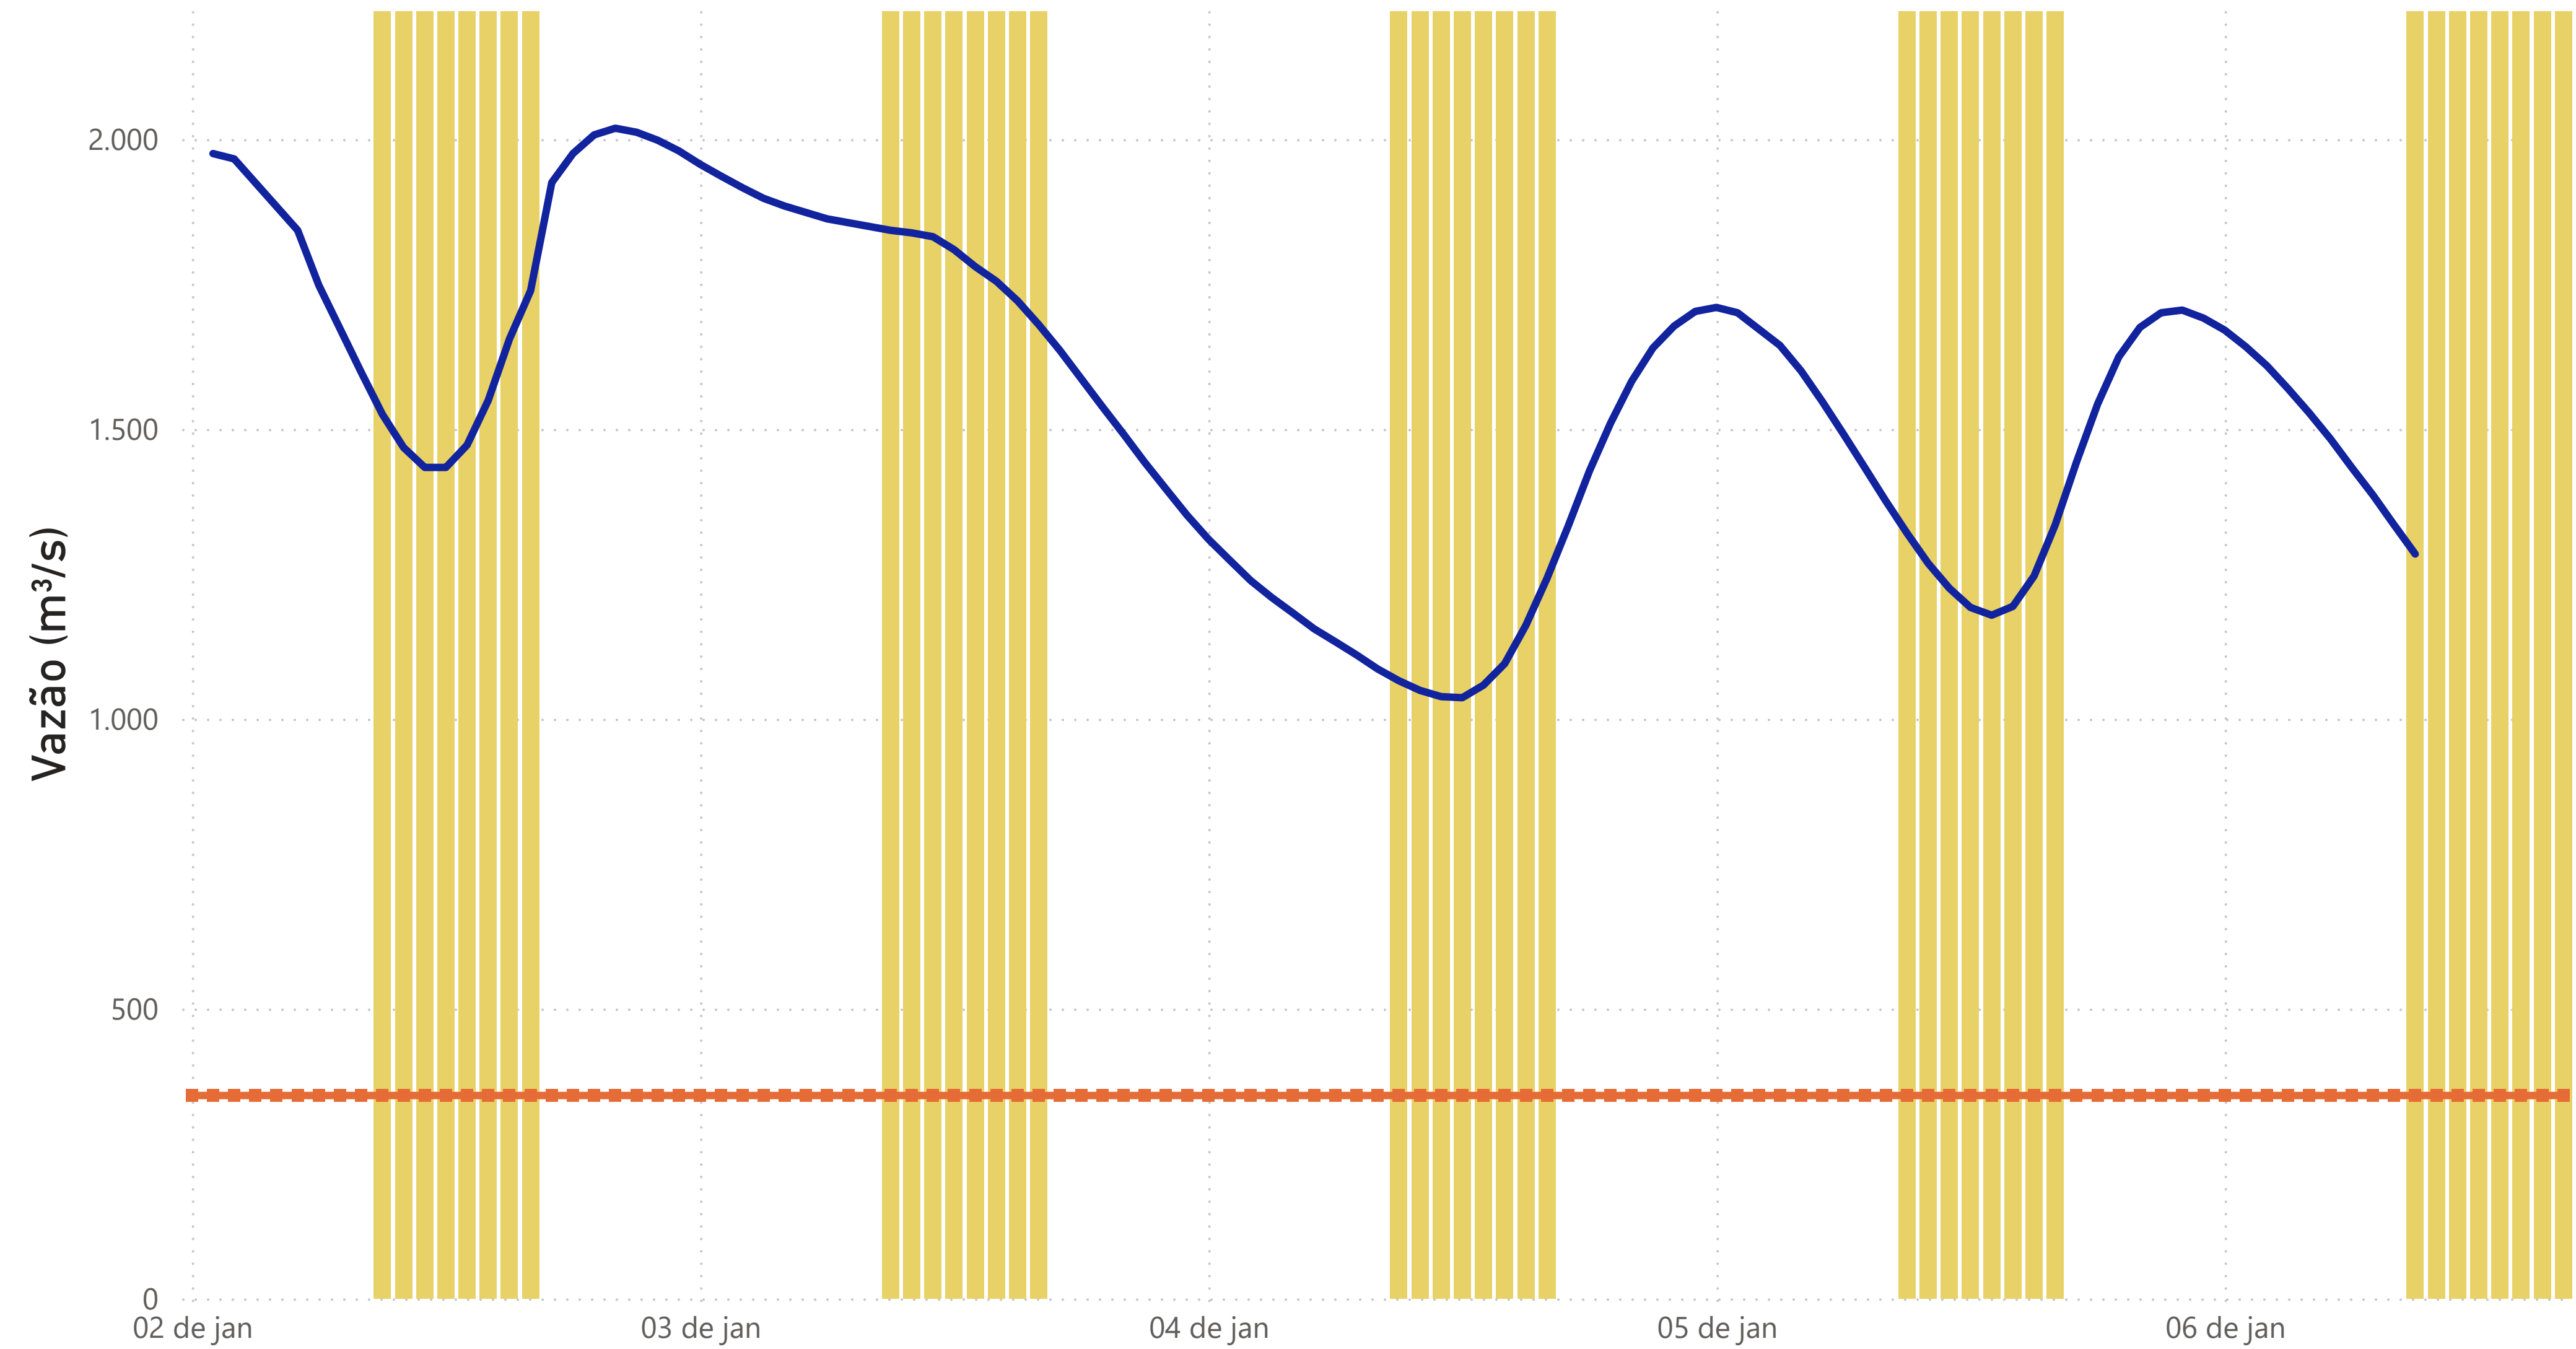

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

