

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	83,33	98	10
13/01/25	86,46	123	10
14/01/25	89,29	136	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	80	82
13/01/25	113	114
14/01/25	126	124

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	88,40	105	77
13/01/25	88,26	109	113
14/01/25	87,19	92	124

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
12/01/25	1.559
13/01/25	1.277
14/01/25	1.313
15/01/25	1.546
Atualizado em: 15/01/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	1.127	1.111
13/01/25	1.357	1.135
14/01/25	1.525	1.557

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	1.001	1.007
13/01/25	1.217	1.249
14/01/25	1.380	1.348

Data	Vazão Transferida (m³/s)
12/01/25	111
13/01/25	104
14/01/25	118


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	1.123	1.140
13/01/25	1.043	1.043
14/01/25	1.404	1.331

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	97,07	967	1.015
13/01/25	96,77	1.073	1.216
14/01/25	96,37	1.191	1.382

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	87,41	760	834
13/01/25	86,59	876	1.017
14/01/25	79,36	692	1.131

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
12/01/25	89,73	411	663
13/01/25	88,81	370	777
14/01/25	88,32	348	565

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

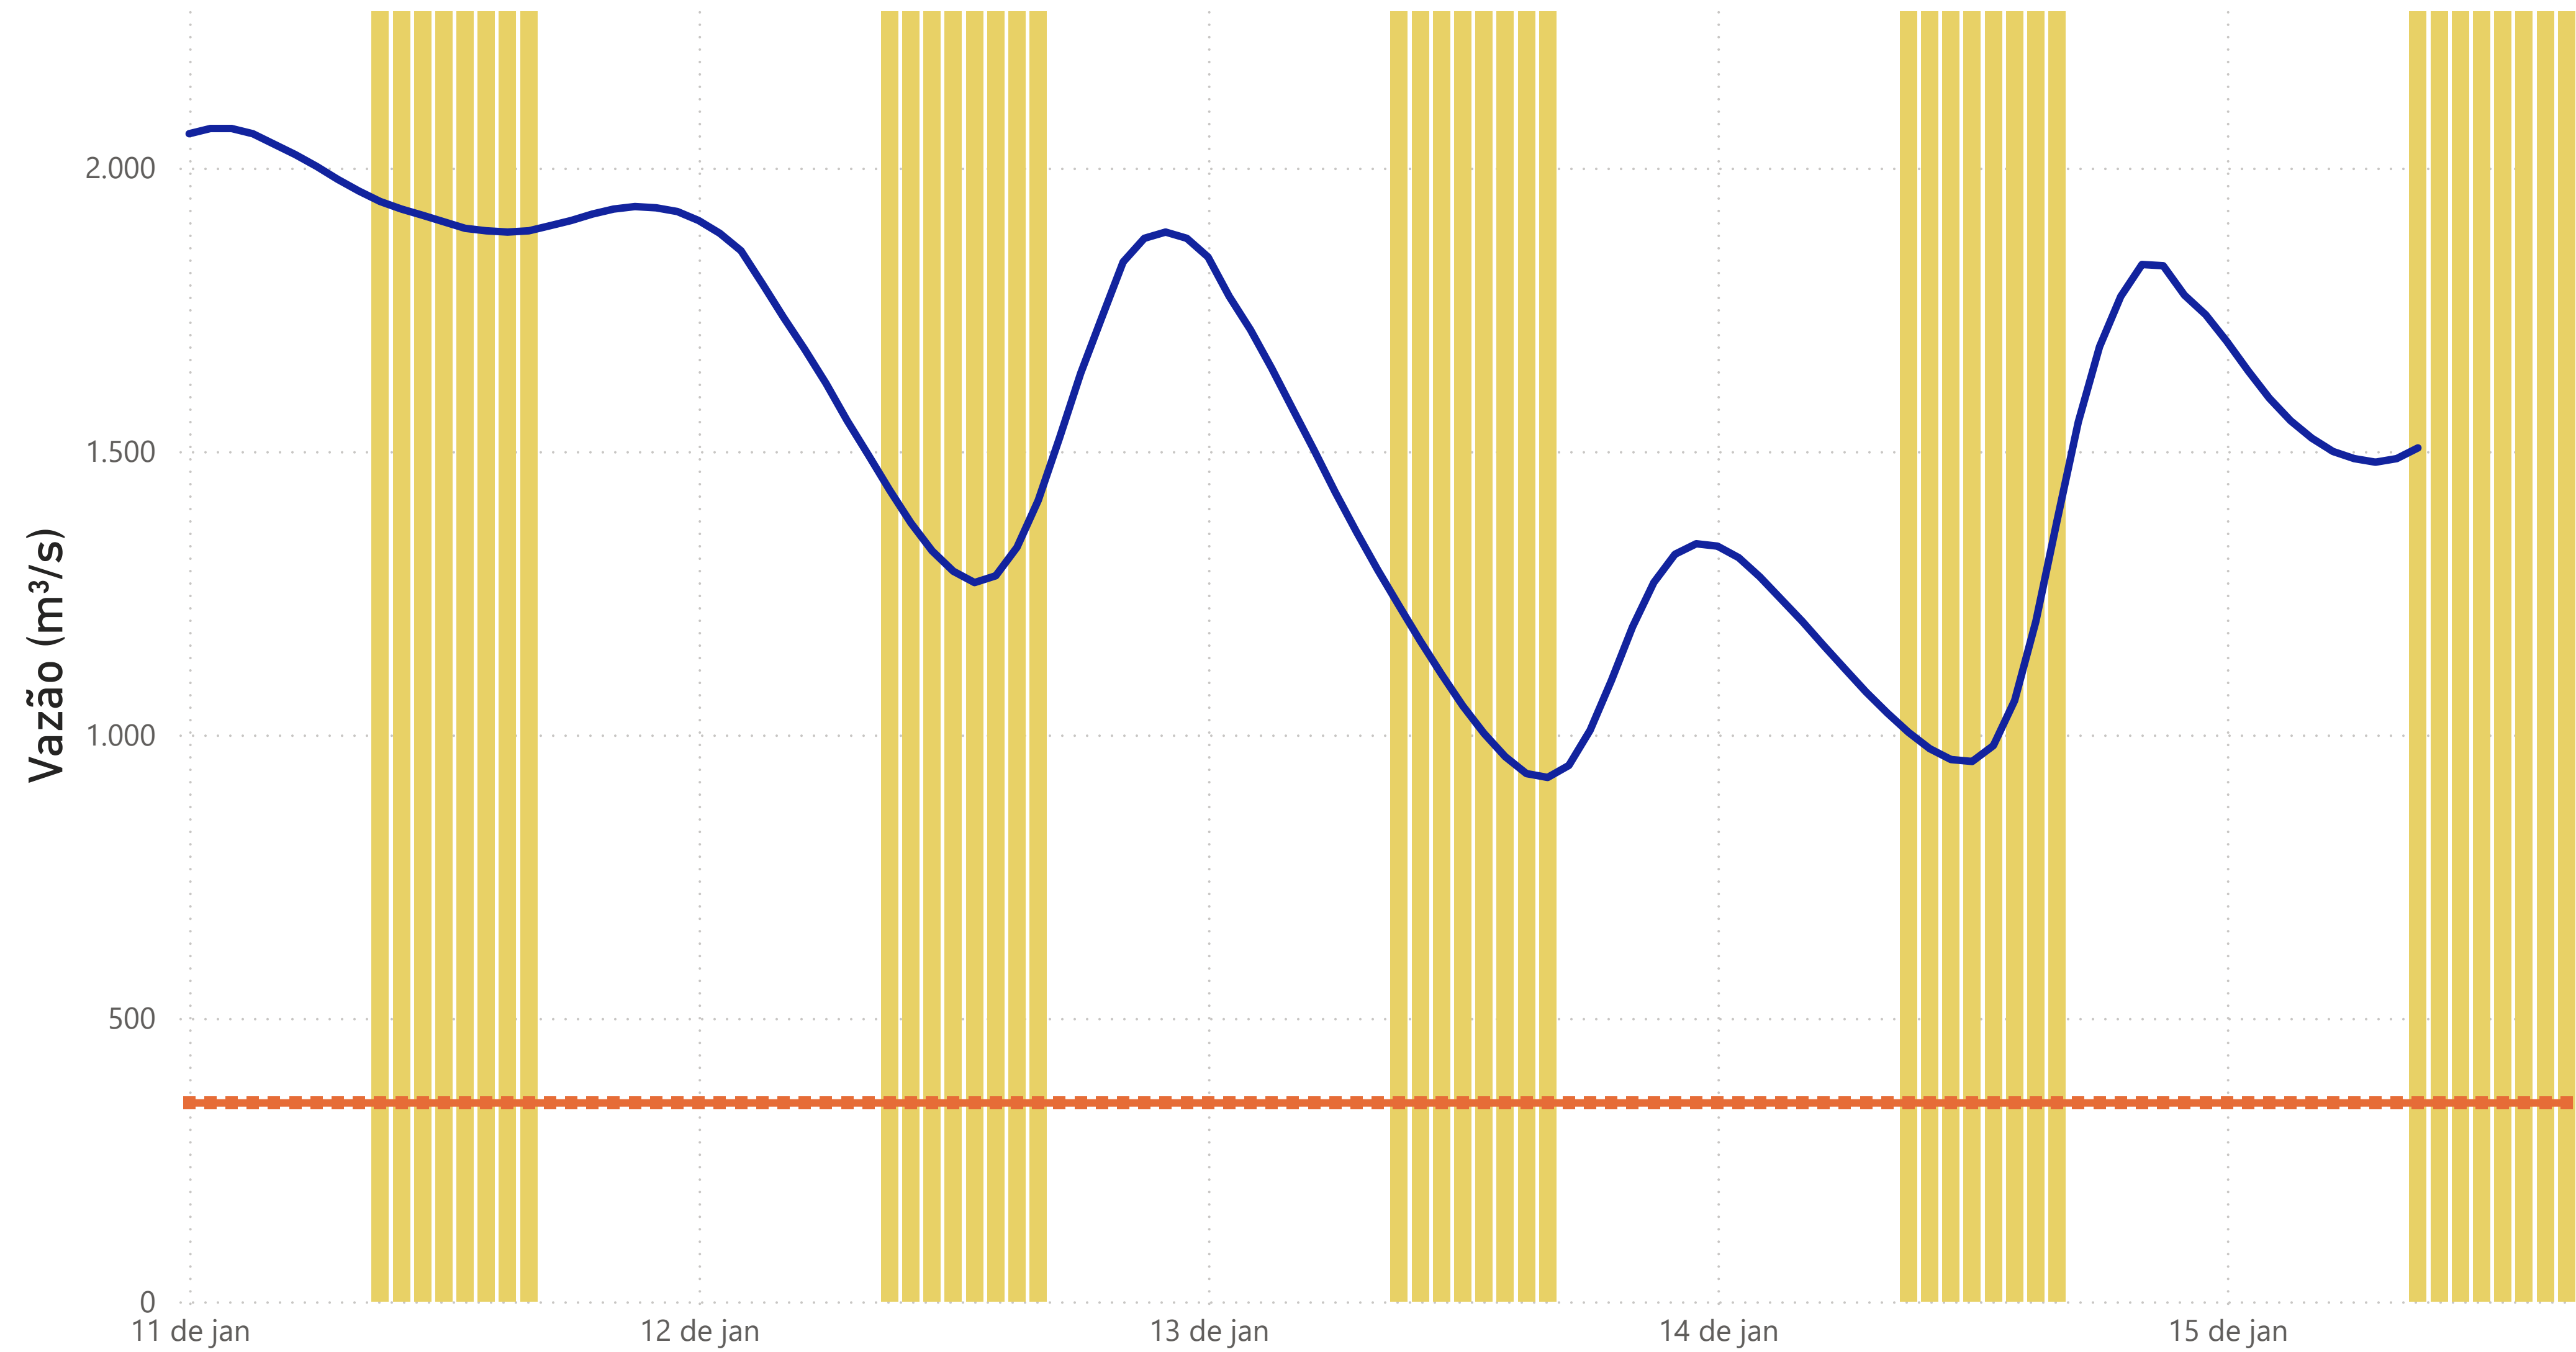

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

