

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	86,46	123	10
14/01/25	89,36	136	10
15/01/25	96,43	164	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	113	114
14/01/25	126	124
15/01/25	156	152

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	88,26	109	113
14/01/25	87,19	92	124
15/01/25	84,85	76	147

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
13/01/25	1.087
14/01/25	1.313
15/01/25	1.761
16/01/25	1.699
Atualizado em: 16/01/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	1.357	1.135
14/01/25	1.525	1.557
15/01/25	1.497	1.386

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	1.217	1.249
14/01/25	1.380	1.348
15/01/25	1.373	1.367

Túnel de derivação	
Data	Vazão Transferida (m³/s)
13/01/25	104
14/01/25	118
15/01/25	132


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	1.043	1.043
14/01/25	1.404	1.331
15/01/25	1.349	1.349

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	96,77	1.073	1.216
14/01/25	96,37	1.191	1.382
15/01/25	96,12	1.256	1.375

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	86,59	876	1.017
14/01/25	79,36	692	1.131
15/01/25	77,74	901	1.104

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/01/25	88,81	370	777
14/01/25	88,32	348	565
15/01/25	87,20	317	809

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

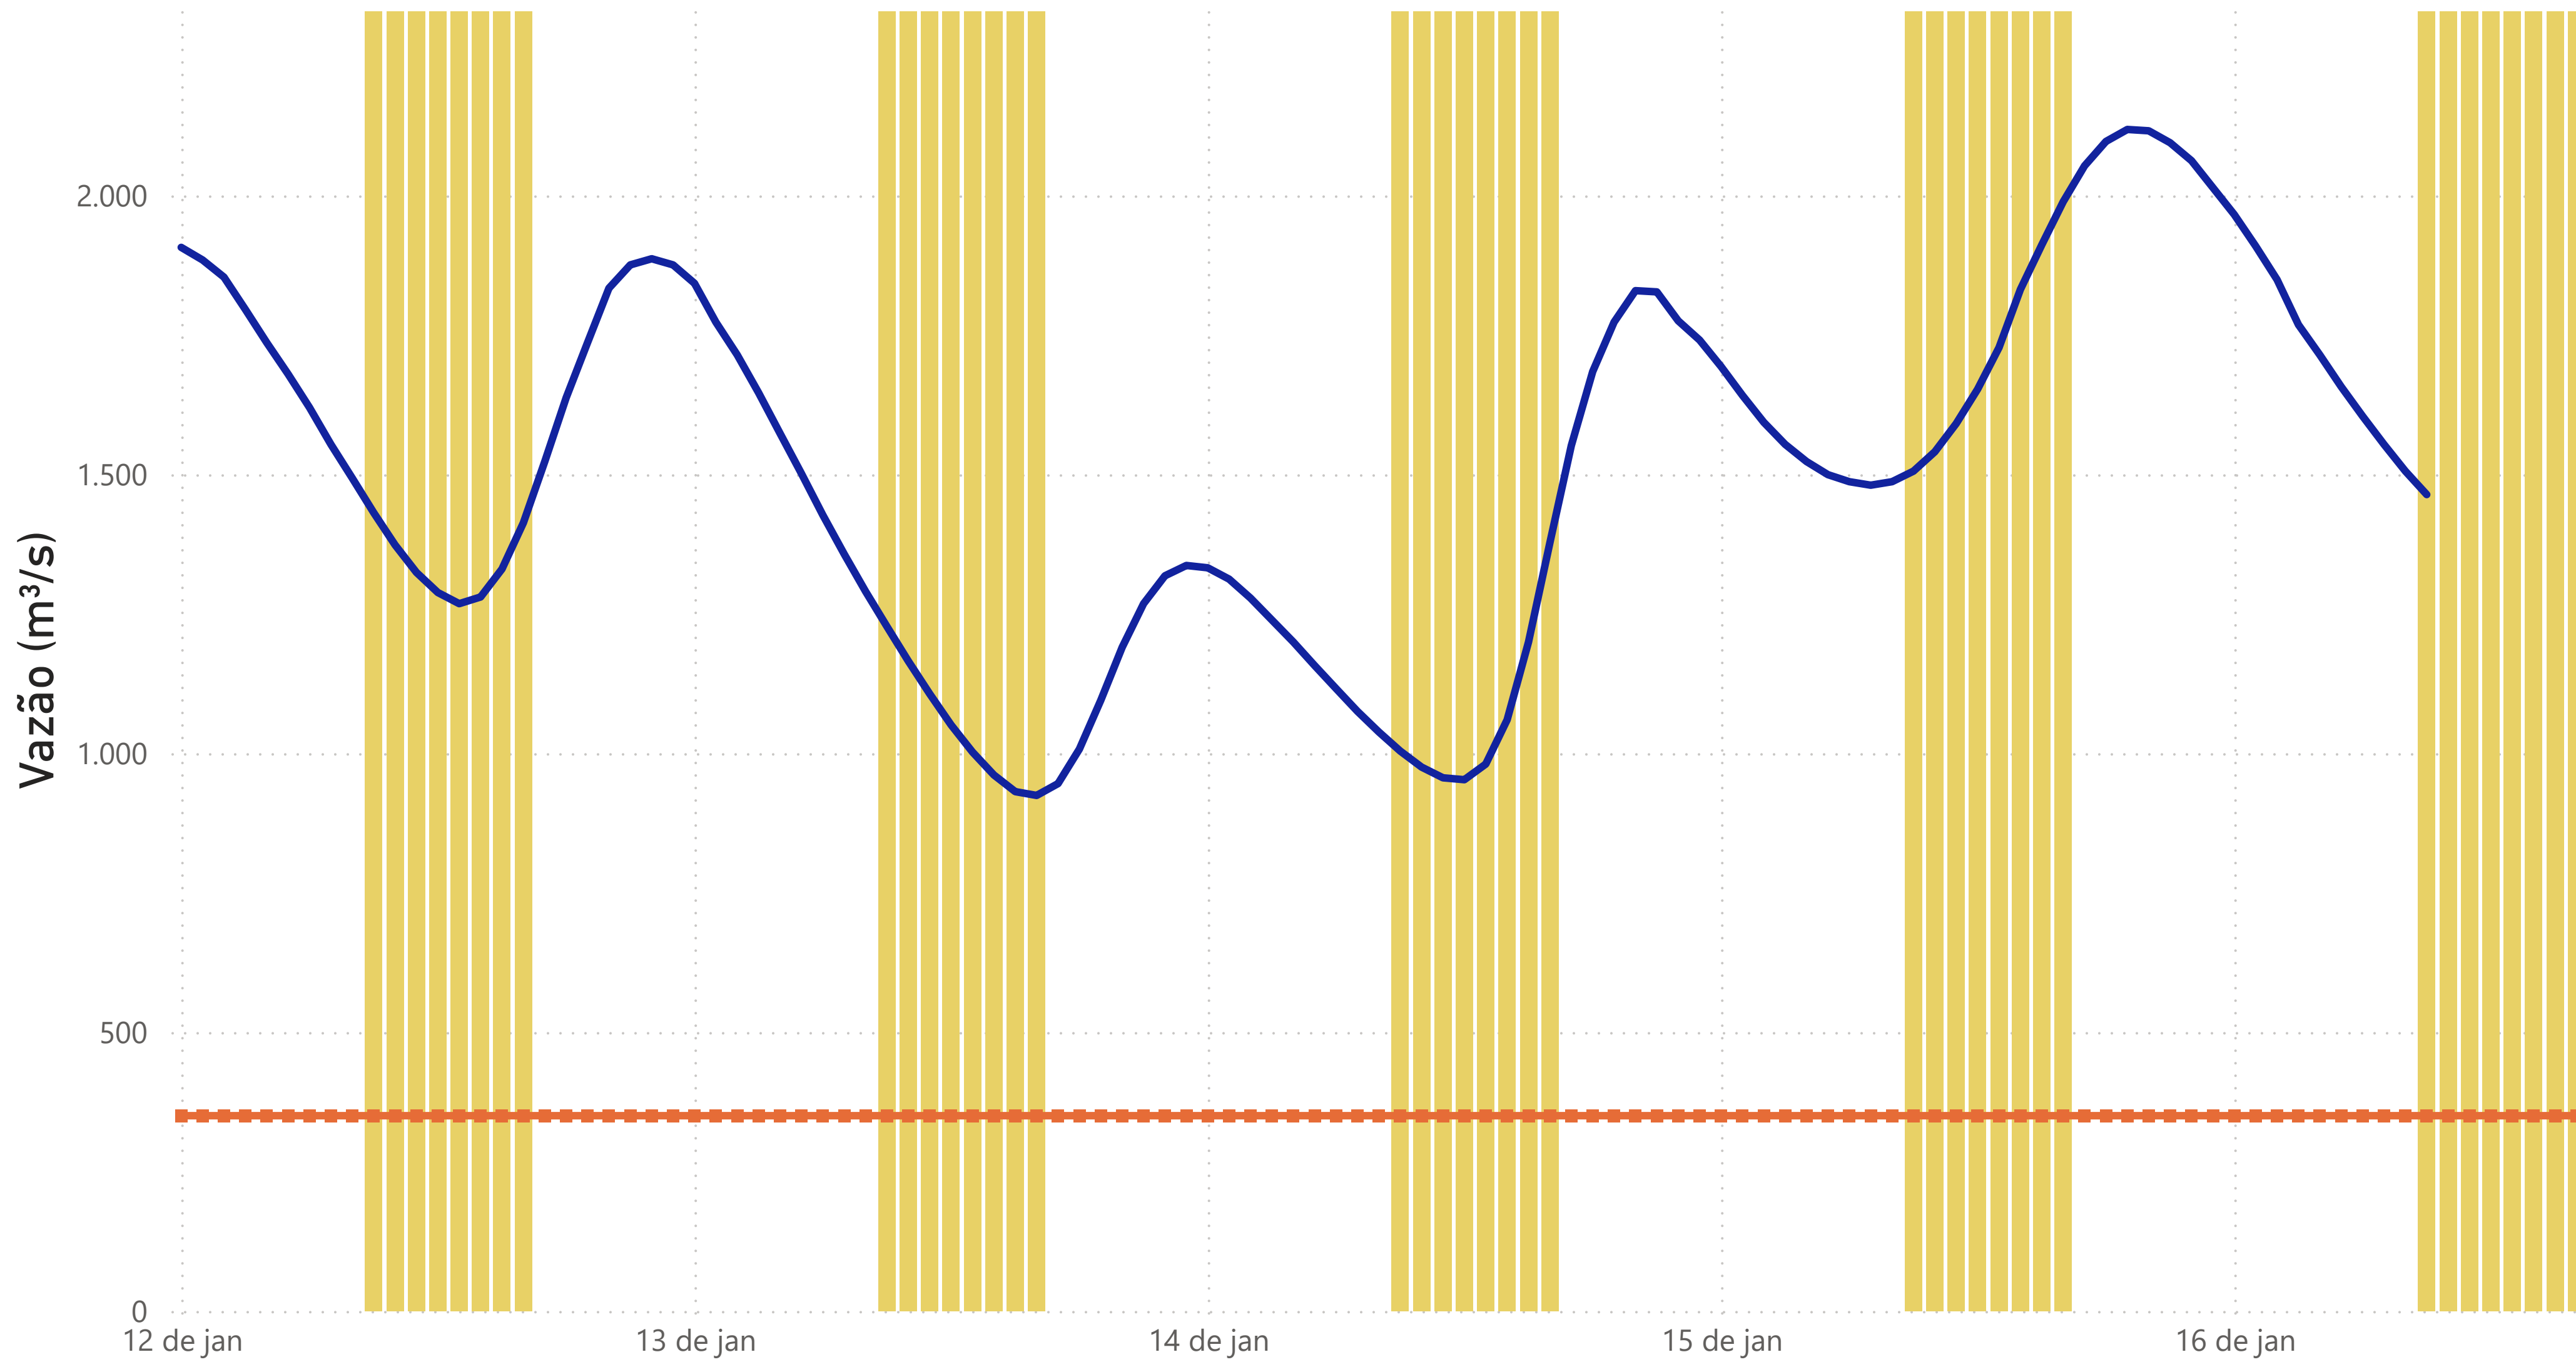

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

