

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	82,69	91	14
19/01/25	66,61	65	10
20/01/25	73,75	119	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	82	80
19/01/25	53	51
20/01/25	107	110

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	79,13	67	78
19/01/25	79,84	72	51
20/01/25	78,99	79	105

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
18/01/25	2.158
19/01/25	1.708
20/01/25	1.563
21/01/25	1.710
Atualizado em: 21/01/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	1.507	1.444
19/01/25	1.170	1.329
20/01/25	1.520	1.472

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	1.321	1.347
19/01/25	1.087	1.029
20/01/25	1.495	1.431

Data	Vazão Transferida (m³/s)
18/01/25	131
19/01/25	102
20/01/25	88


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	1.341	1.317
19/01/25	1.172	1.213
20/01/25	1.333	1.305

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	94,97	1.059	1.344
19/01/25	94,97	1.114	1.114
20/01/25	94,62	1.321	1.487

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	76,52	685	1.033
19/01/25	76,31	908	1.019
20/01/25	79,57	1.315	1.258

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/01/25	83,11	291	602
19/01/25	81,92	313	837
20/01/25	79,85	332	1.240

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

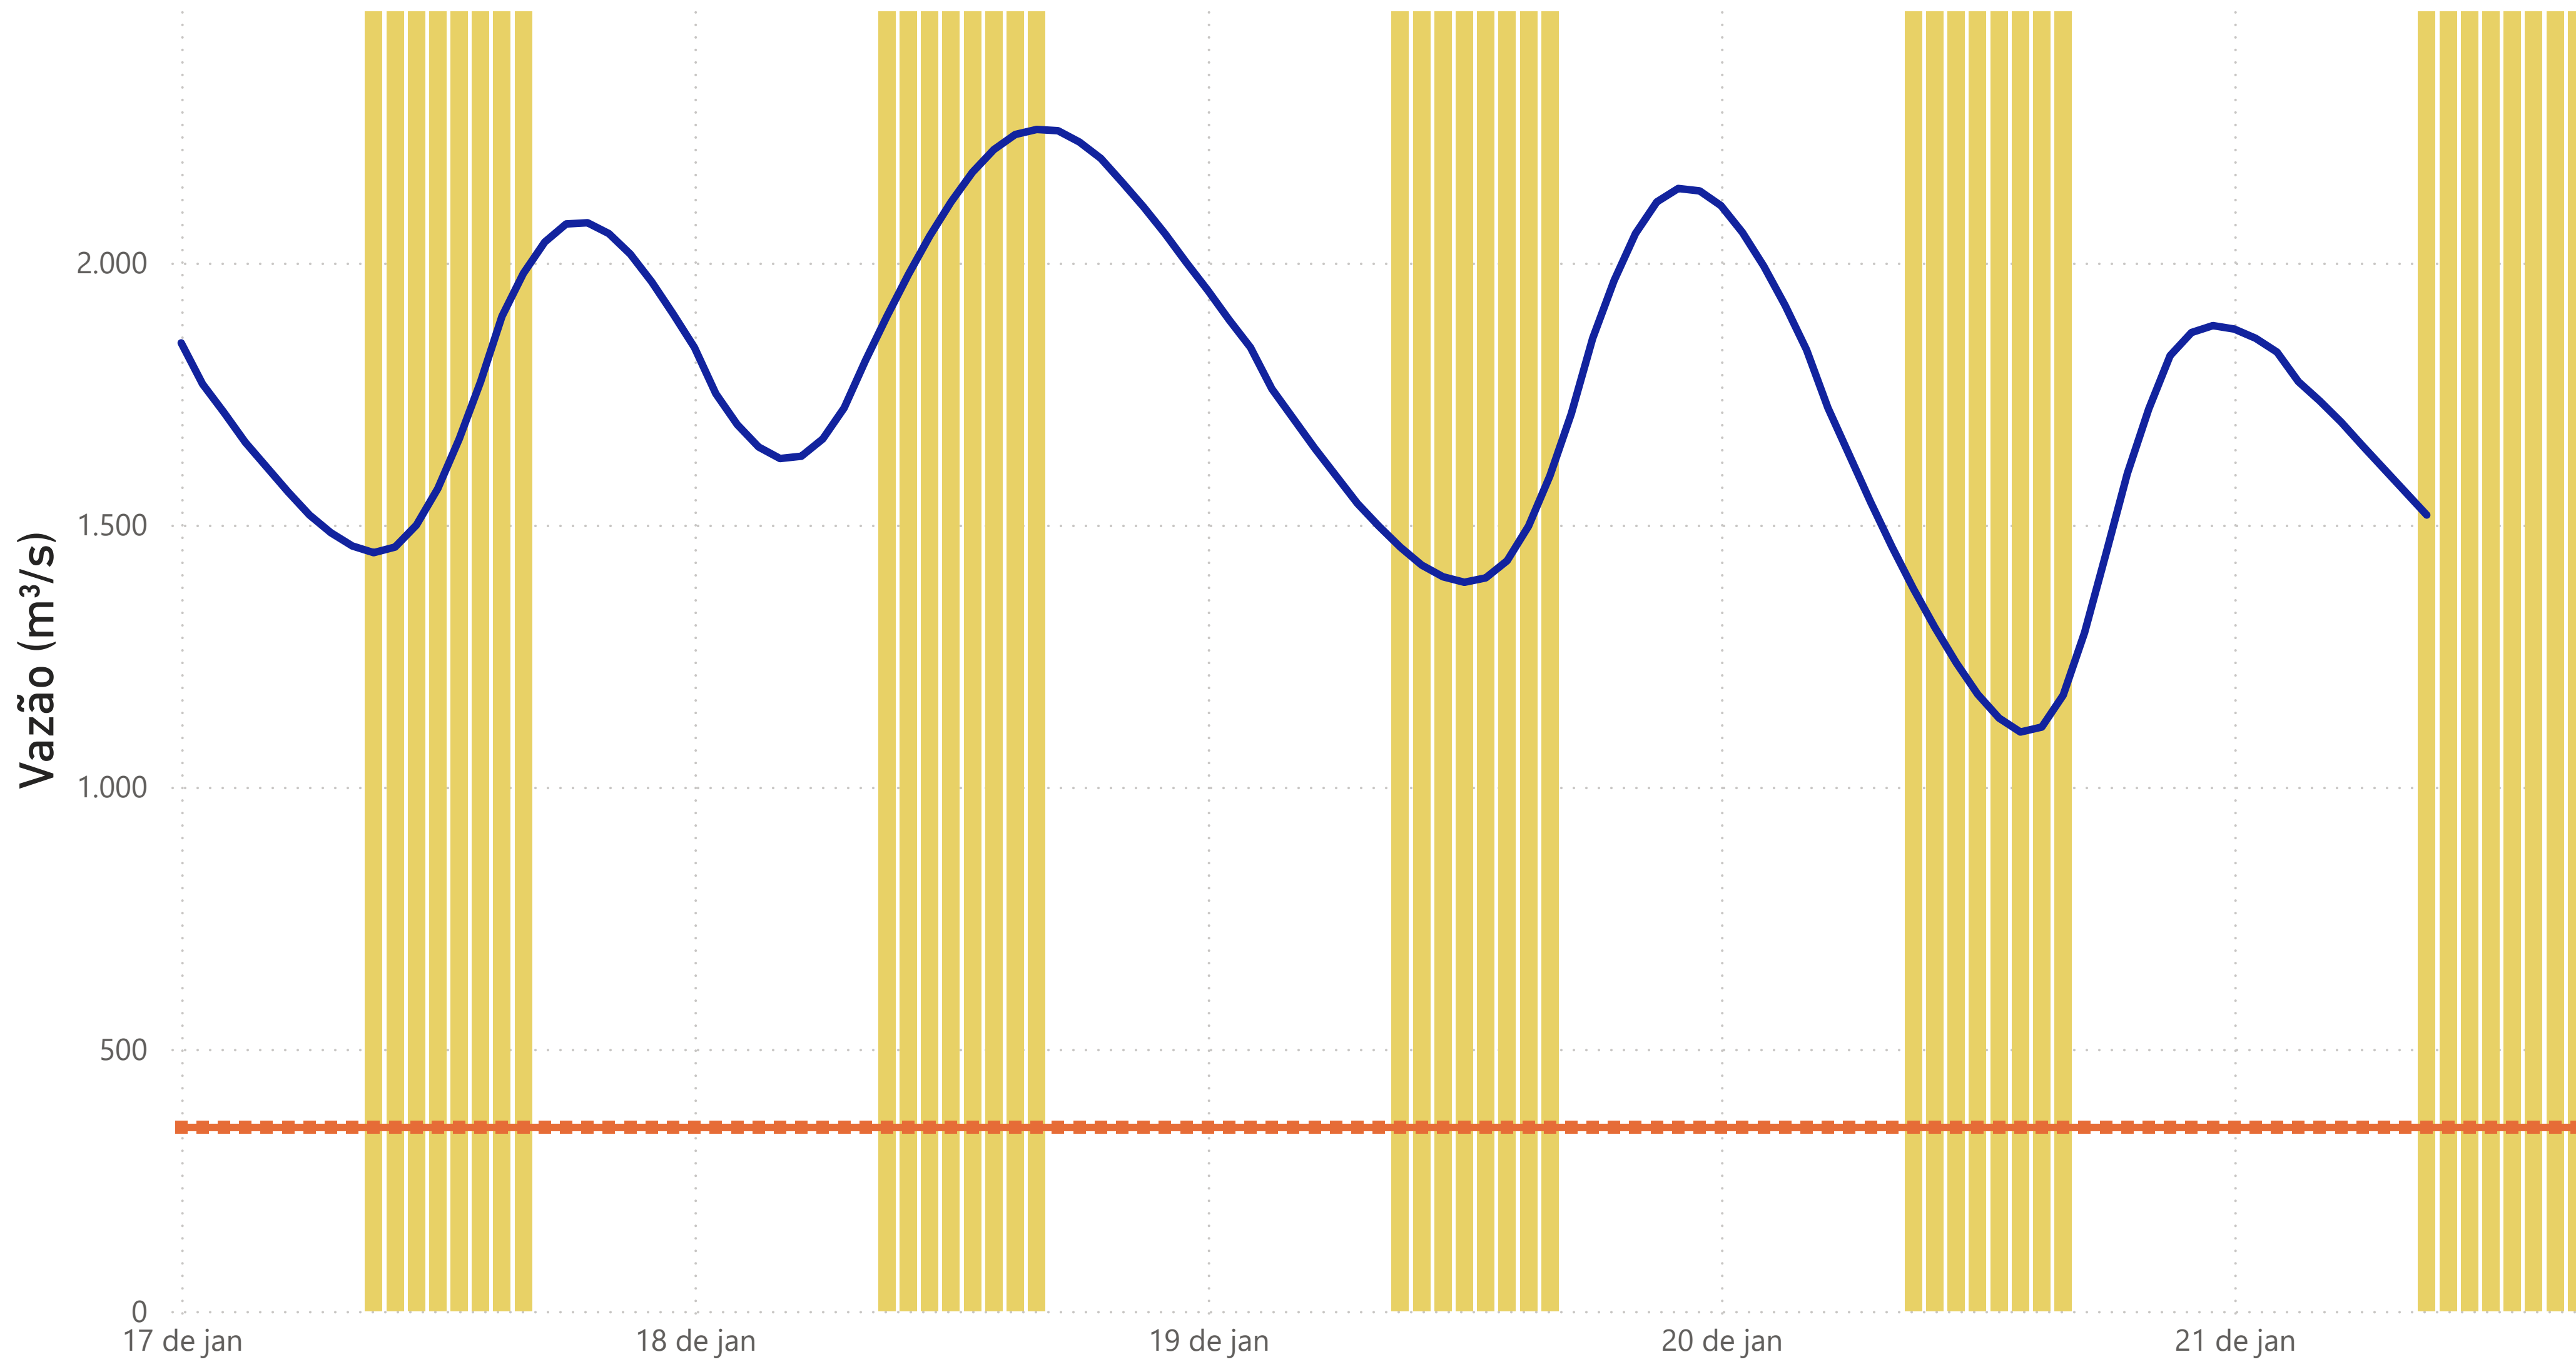

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350  $\text{m}^3/\text{s}$ )

