

Legenda:

-  Usina com reservatório
-  Usina a fio d'água
-  Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	87,89	103	14
27/01/25	95,00	153	10
28/01/25	100,00	154	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	82	84
27/01/25	140	146
28/01/25	154	148

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	73,37	109	86
27/01/25	72,28	102	135
28/01/25	71,19	116	149

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
26/01/25	1.955
27/01/25	1.547
28/01/25	1.762
29/01/25	1.592
Atualizado em: 29/01/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	992	1.182
27/01/25	1.658	1.468
28/01/25	1.497	1.307

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	1.055	811
27/01/25	1.009	1.464
28/01/25	1.431	1.246

Data	Vazão Transferida (m³/s)
26/01/25	127
27/01/25	122
28/01/25	129


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	1.255	1.314
27/01/25	1.539	1.522
28/01/25	1.361	1.326

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	93,78	1.217	1.052
27/01/25	94,33	1.264	1.004
28/01/25	93,98	1.264	1.430

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	80,81	797	1.098
27/01/25	84,52	1.254	1.211
28/01/25	88,24	1.237	1.200

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/01/25	71,53	495	699
27/01/25	69,93	486	1.190
28/01/25	68,45	520	1.170

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

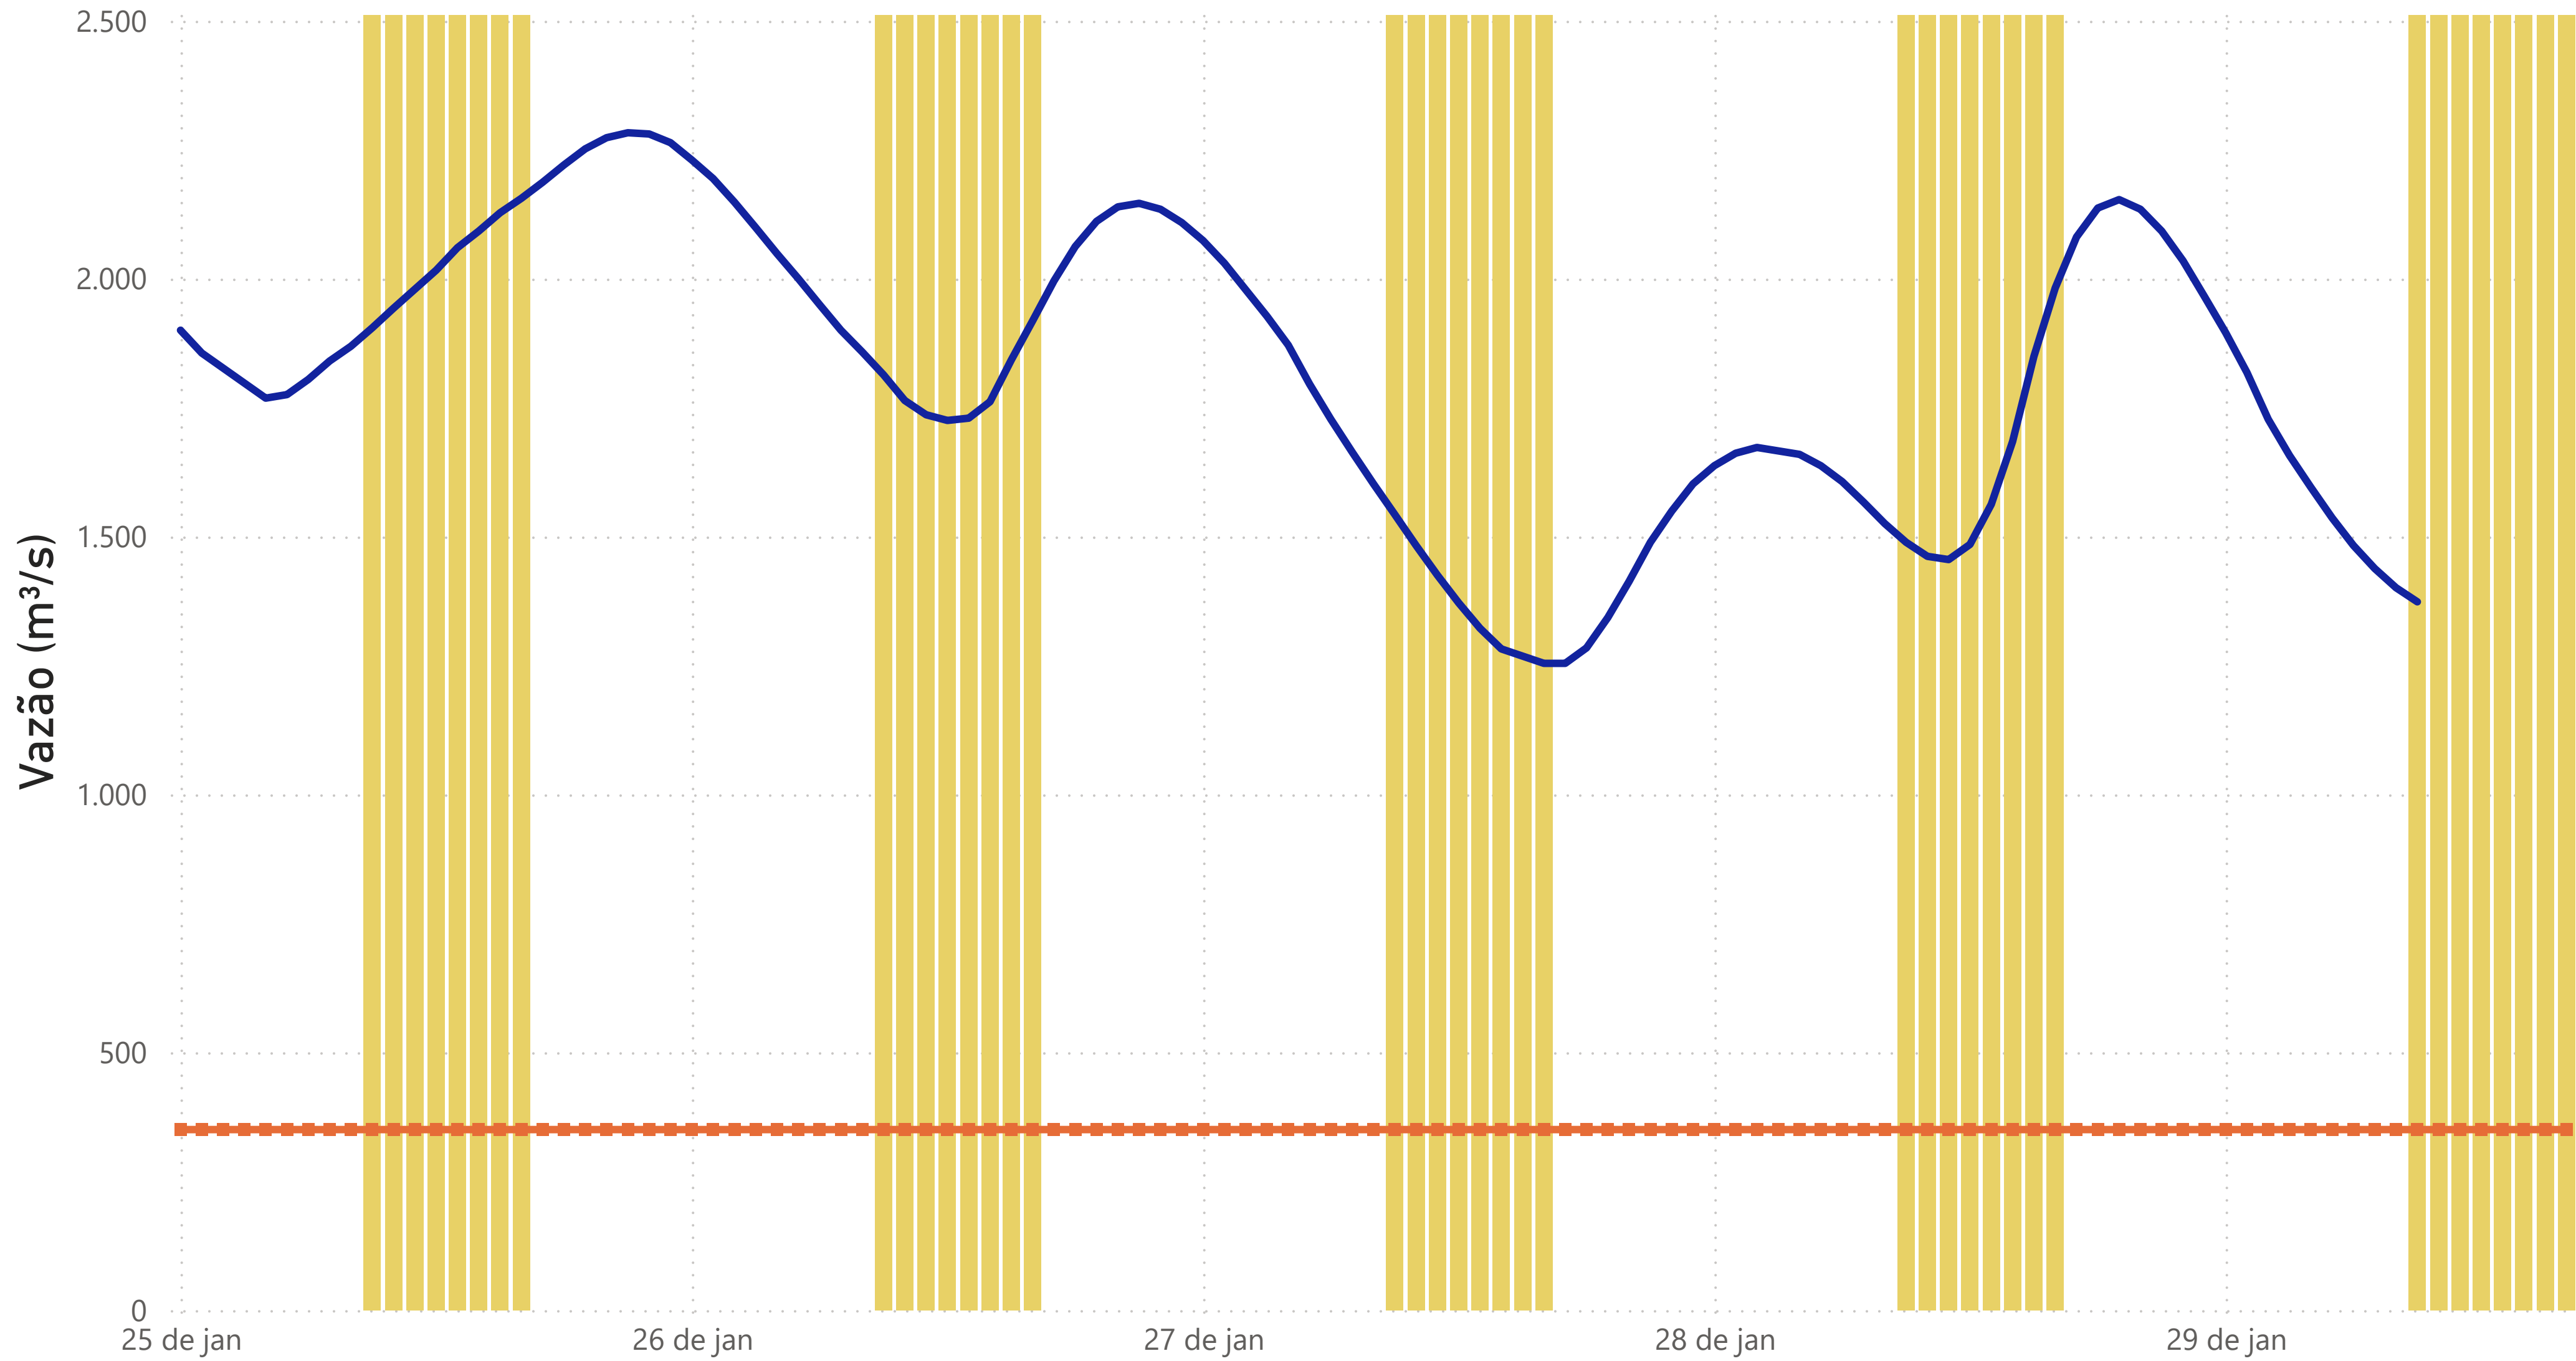

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

