

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	71,34	67	10
10/02/25	80,35	134	10
11/02/25	87,57	151	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	56	55
10/02/25	129	128
11/02/25	148	143

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	79,70	139	57
10/02/25	79,13	129	146
11/02/25	77,33	93	148

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/02/25	1.372
10/02/25	1.436
11/02/25	1.790
12/02/25	2.058
Atualizado em: 12/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	1.286	1.238
10/02/25	1.496	1.544
11/02/25	1.562	1.705

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	984	1.029
10/02/25	1.394	1.336
11/02/25	1.355	1.355

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/02/25	99
10/02/25	98
11/02/25	120


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	1.266	1.186
10/02/25	1.515	1.473
11/02/25	1.694	1.764

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	91,66	743	977
10/02/25	91,46	1.314	1.408
11/02/25	90,77	1.034	1.361

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	81,22	577	786
10/02/25	80,40	1.121	1.255
11/02/25	74,48	659	1.041

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/02/25	61,79	677	484
10/02/25	60,82	627	1.050
11/02/25	60,77	553	577

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

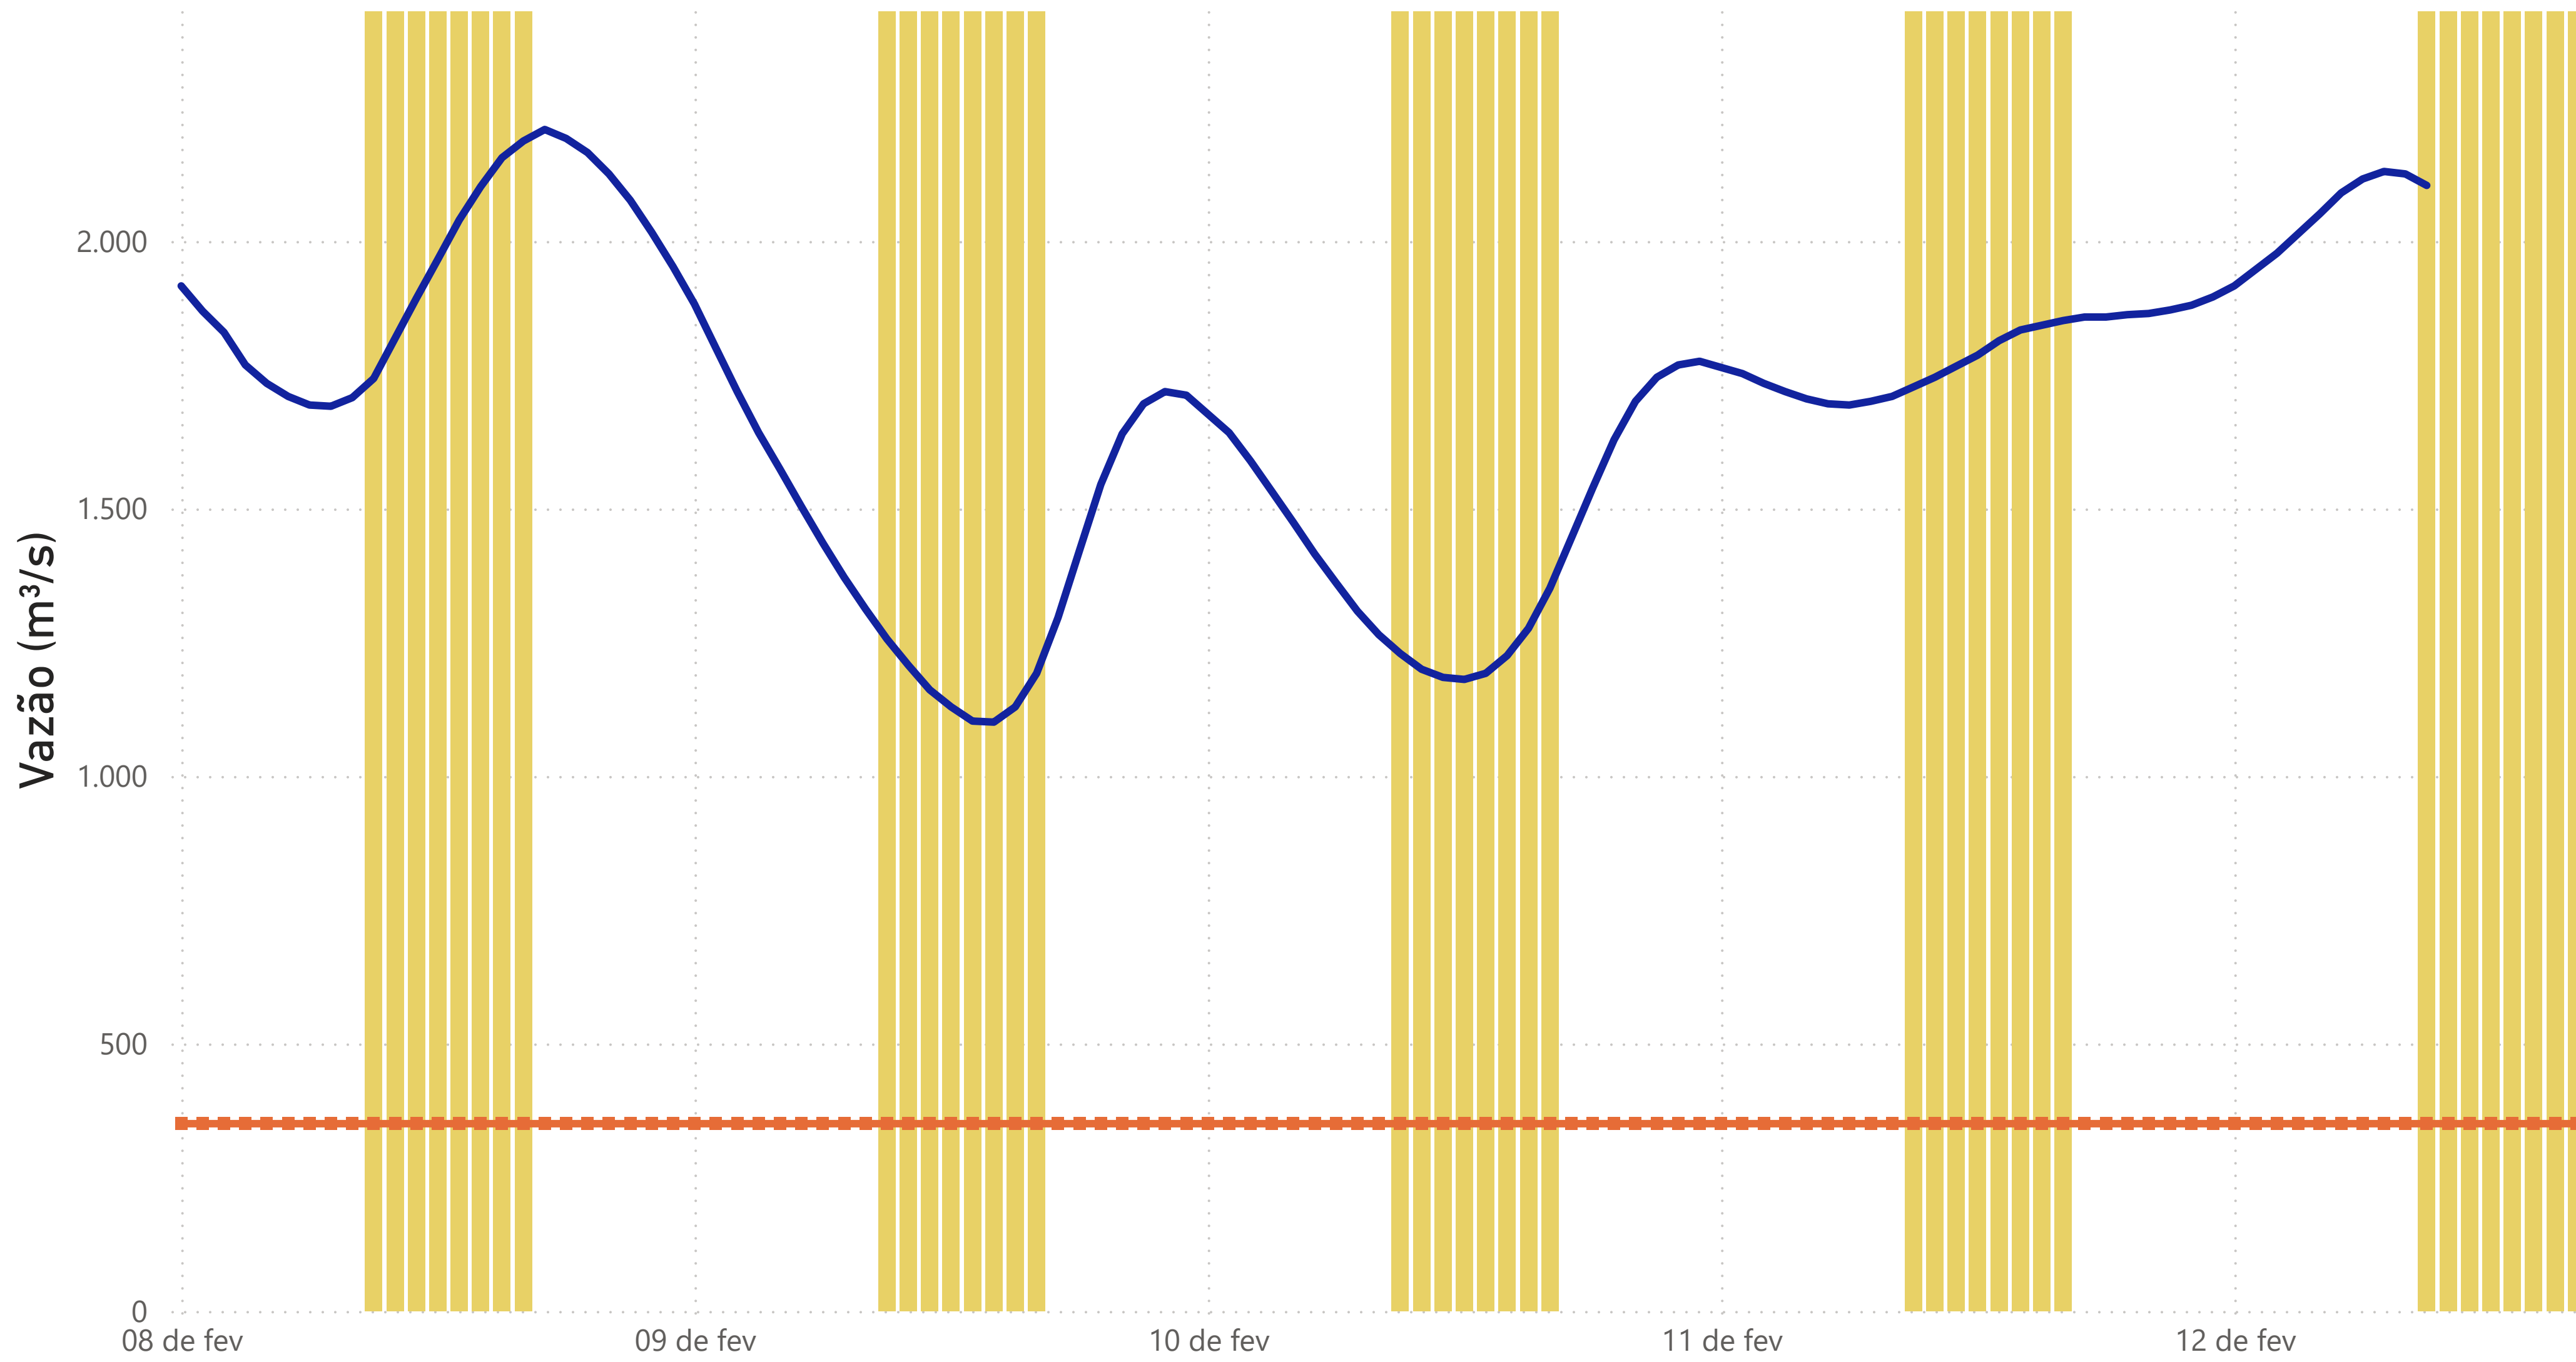

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

