

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	80,35	134	10
11/02/25	87,61	151	10
12/02/25	93,26	159	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	129	128
11/02/25	148	143
12/02/25	148	150

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	79,13	129	146
11/02/25	77,33	93	148
12/02/25	75,28	86	148

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
10/02/25	1.462
11/02/25	1.790
12/02/25	2.050
13/02/25	1.914
Atualizado em: 13/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	1.496	1.544
11/02/25	1.562	1.705
12/02/25	1.550	1.582

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	1.394	1.336
11/02/25	1.355	1.355
12/02/25	1.438	1.470

Data	Vazão Transferida (m³/s)
10/02/25	98
11/02/25	120
12/02/25	132


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	1.515	1.473
11/02/25	1.694	1.764
12/02/25	1.764	1.771

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	91,41	1.291	1.408
11/02/25	90,77	1.057	1.361
12/02/25	90,28	1.203	1.436

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	80,19	1.112	1.255
11/02/25	74,48	668	1.041
12/02/25	72,04	864	1.104

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
10/02/25	60,82	627	1.050
11/02/25	60,77	553	577
12/02/25	60,25	546	776

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

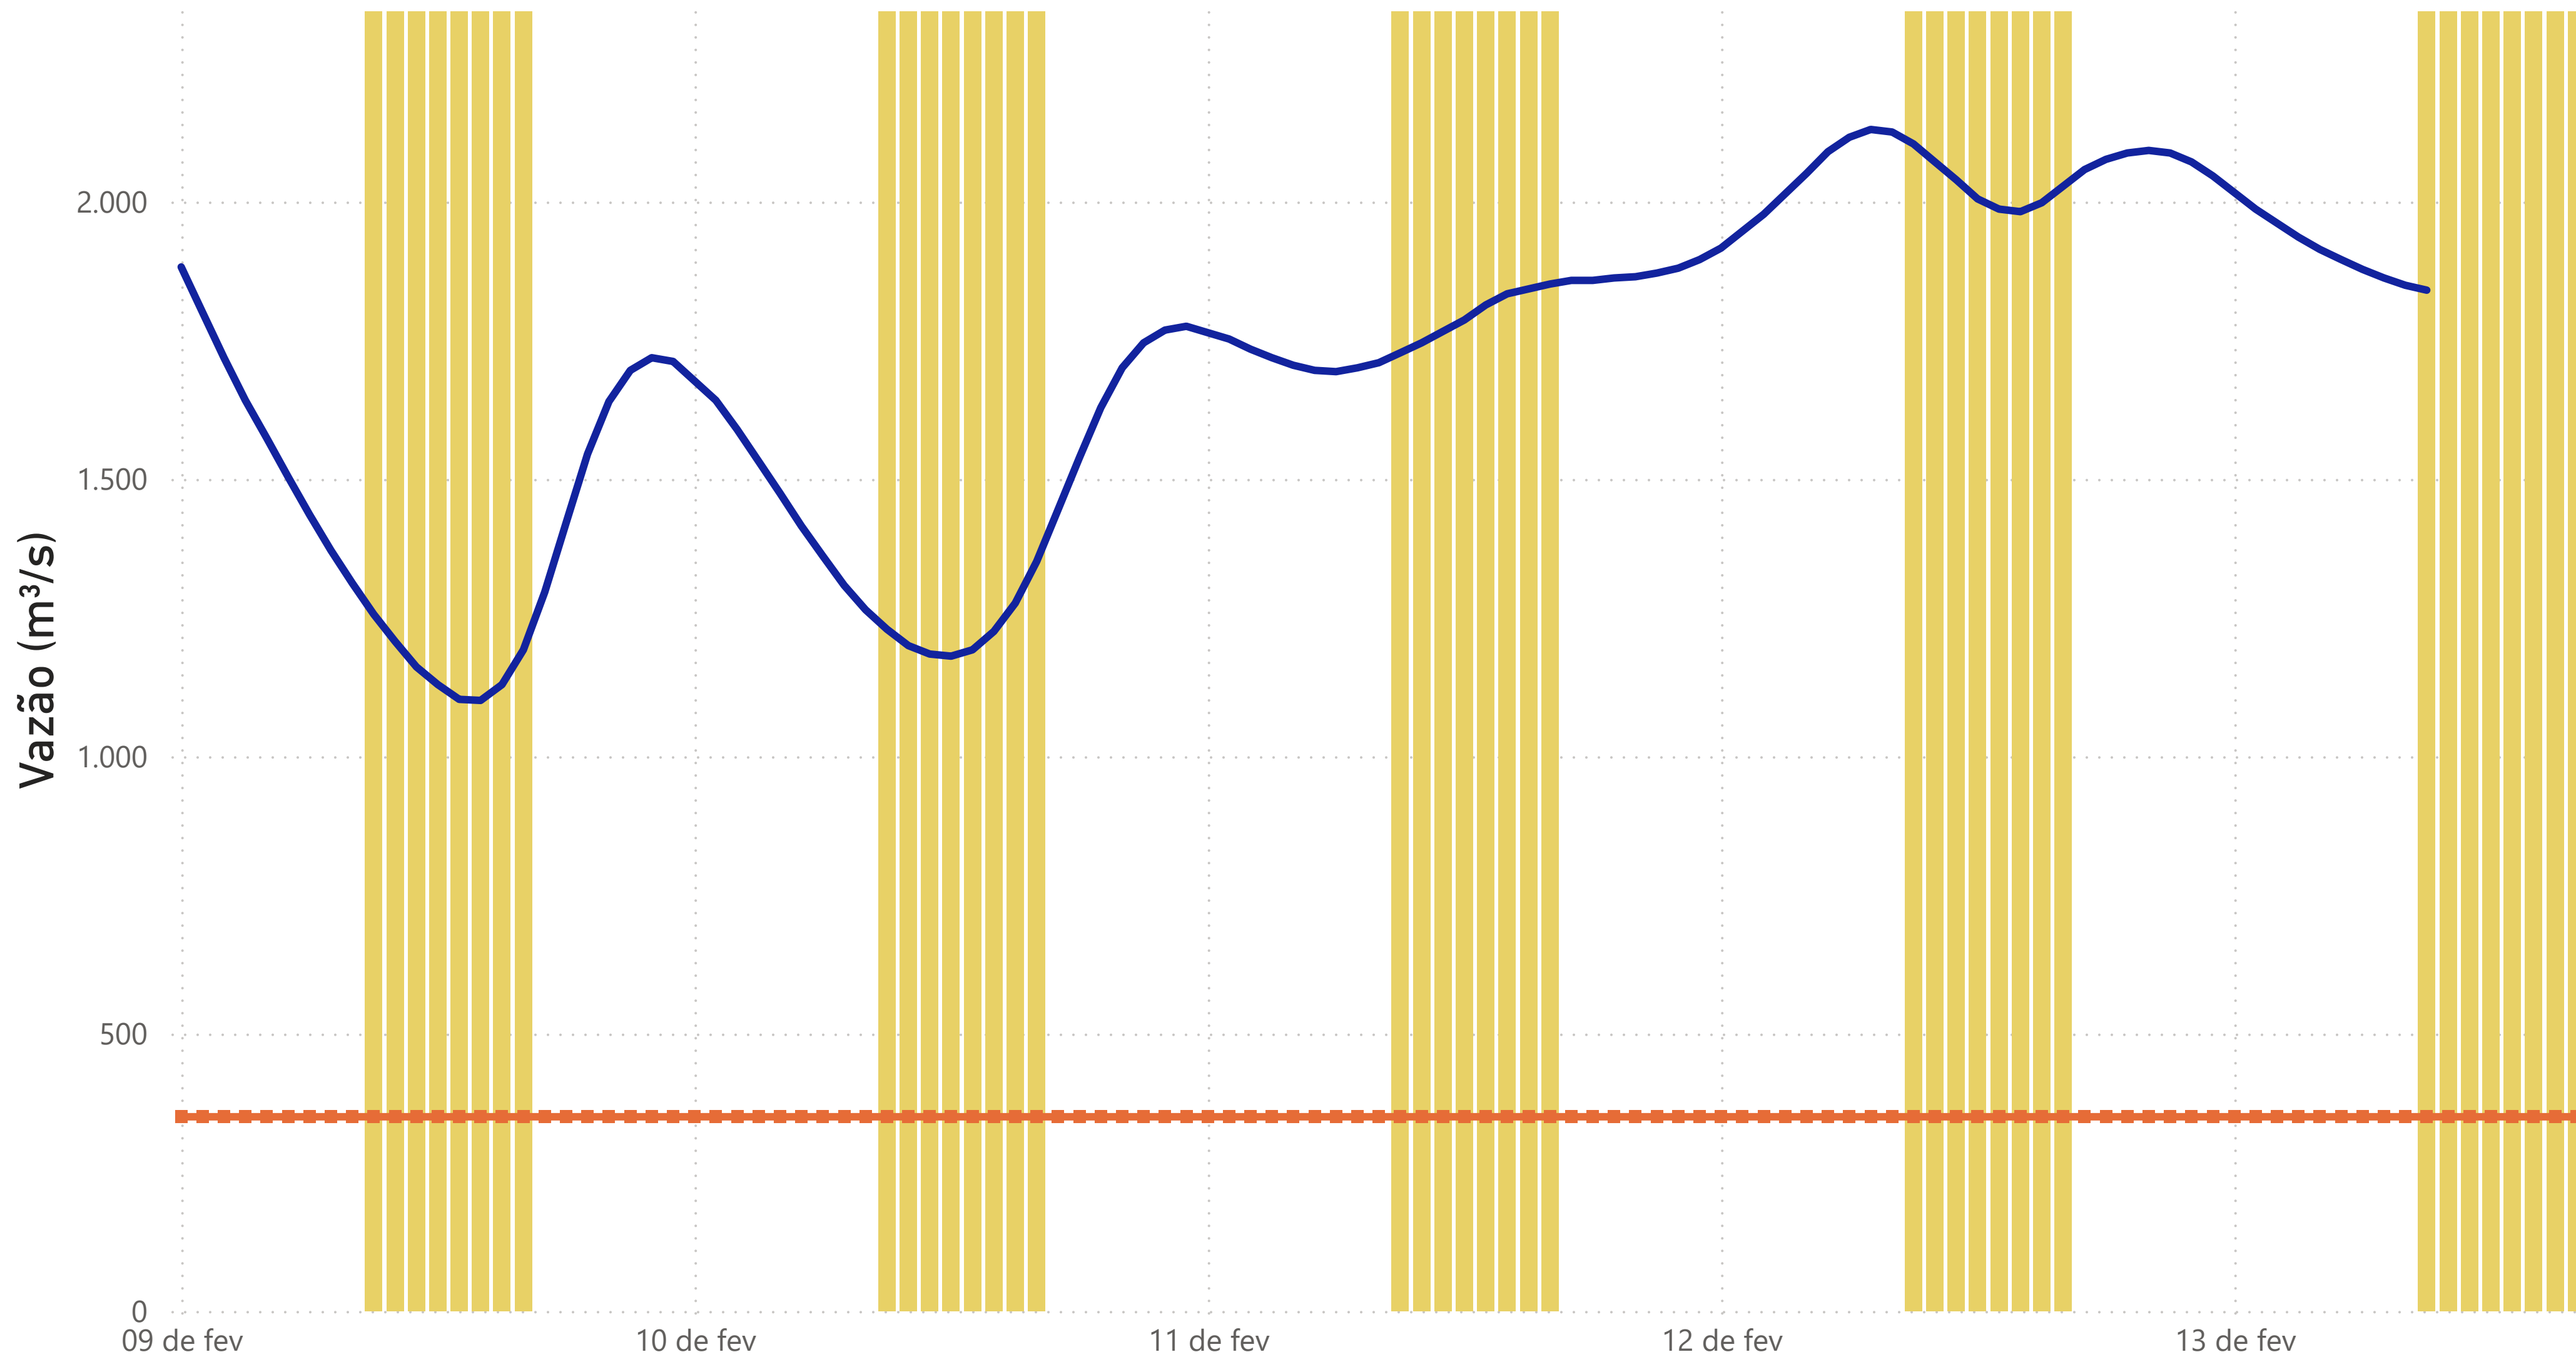

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

