

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	87,61	151	10
12/02/25	93,29	159	10
13/02/25	93,12	145	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	148	143
12/02/25	148	150
13/02/25	133	136

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	77,33	93	148
12/02/25	75,28	86	148
13/02/25	74,26	102	133

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
11/02/25	1.845
12/02/25	2.050
13/02/25	1.904
14/02/25	1.733
Atualizado em: 14/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	1.562	1.705
12/02/25	1.550	1.582
13/02/25	1.399	1.573

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	1.355	1.355
12/02/25	1.438	1.470
13/02/25	1.272	1.189

Data	Vazão Transferida (m³/s)
11/02/25	120
12/02/25	132
13/02/25	135


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	1.694	1.764
12/02/25	1.764	1.771
13/02/25	1.763	1.742

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	90,87	1.127	1.361
12/02/25	90,28	1.156	1.436
13/02/25	89,84	1.090	1.300

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	74,89	677	1.041
12/02/25	72,04	846	1.104
13/02/25	73,26	965	1.046

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/02/25	60,80	565	577
12/02/25	60,25	534	776
13/02/25	59,40	519	891

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

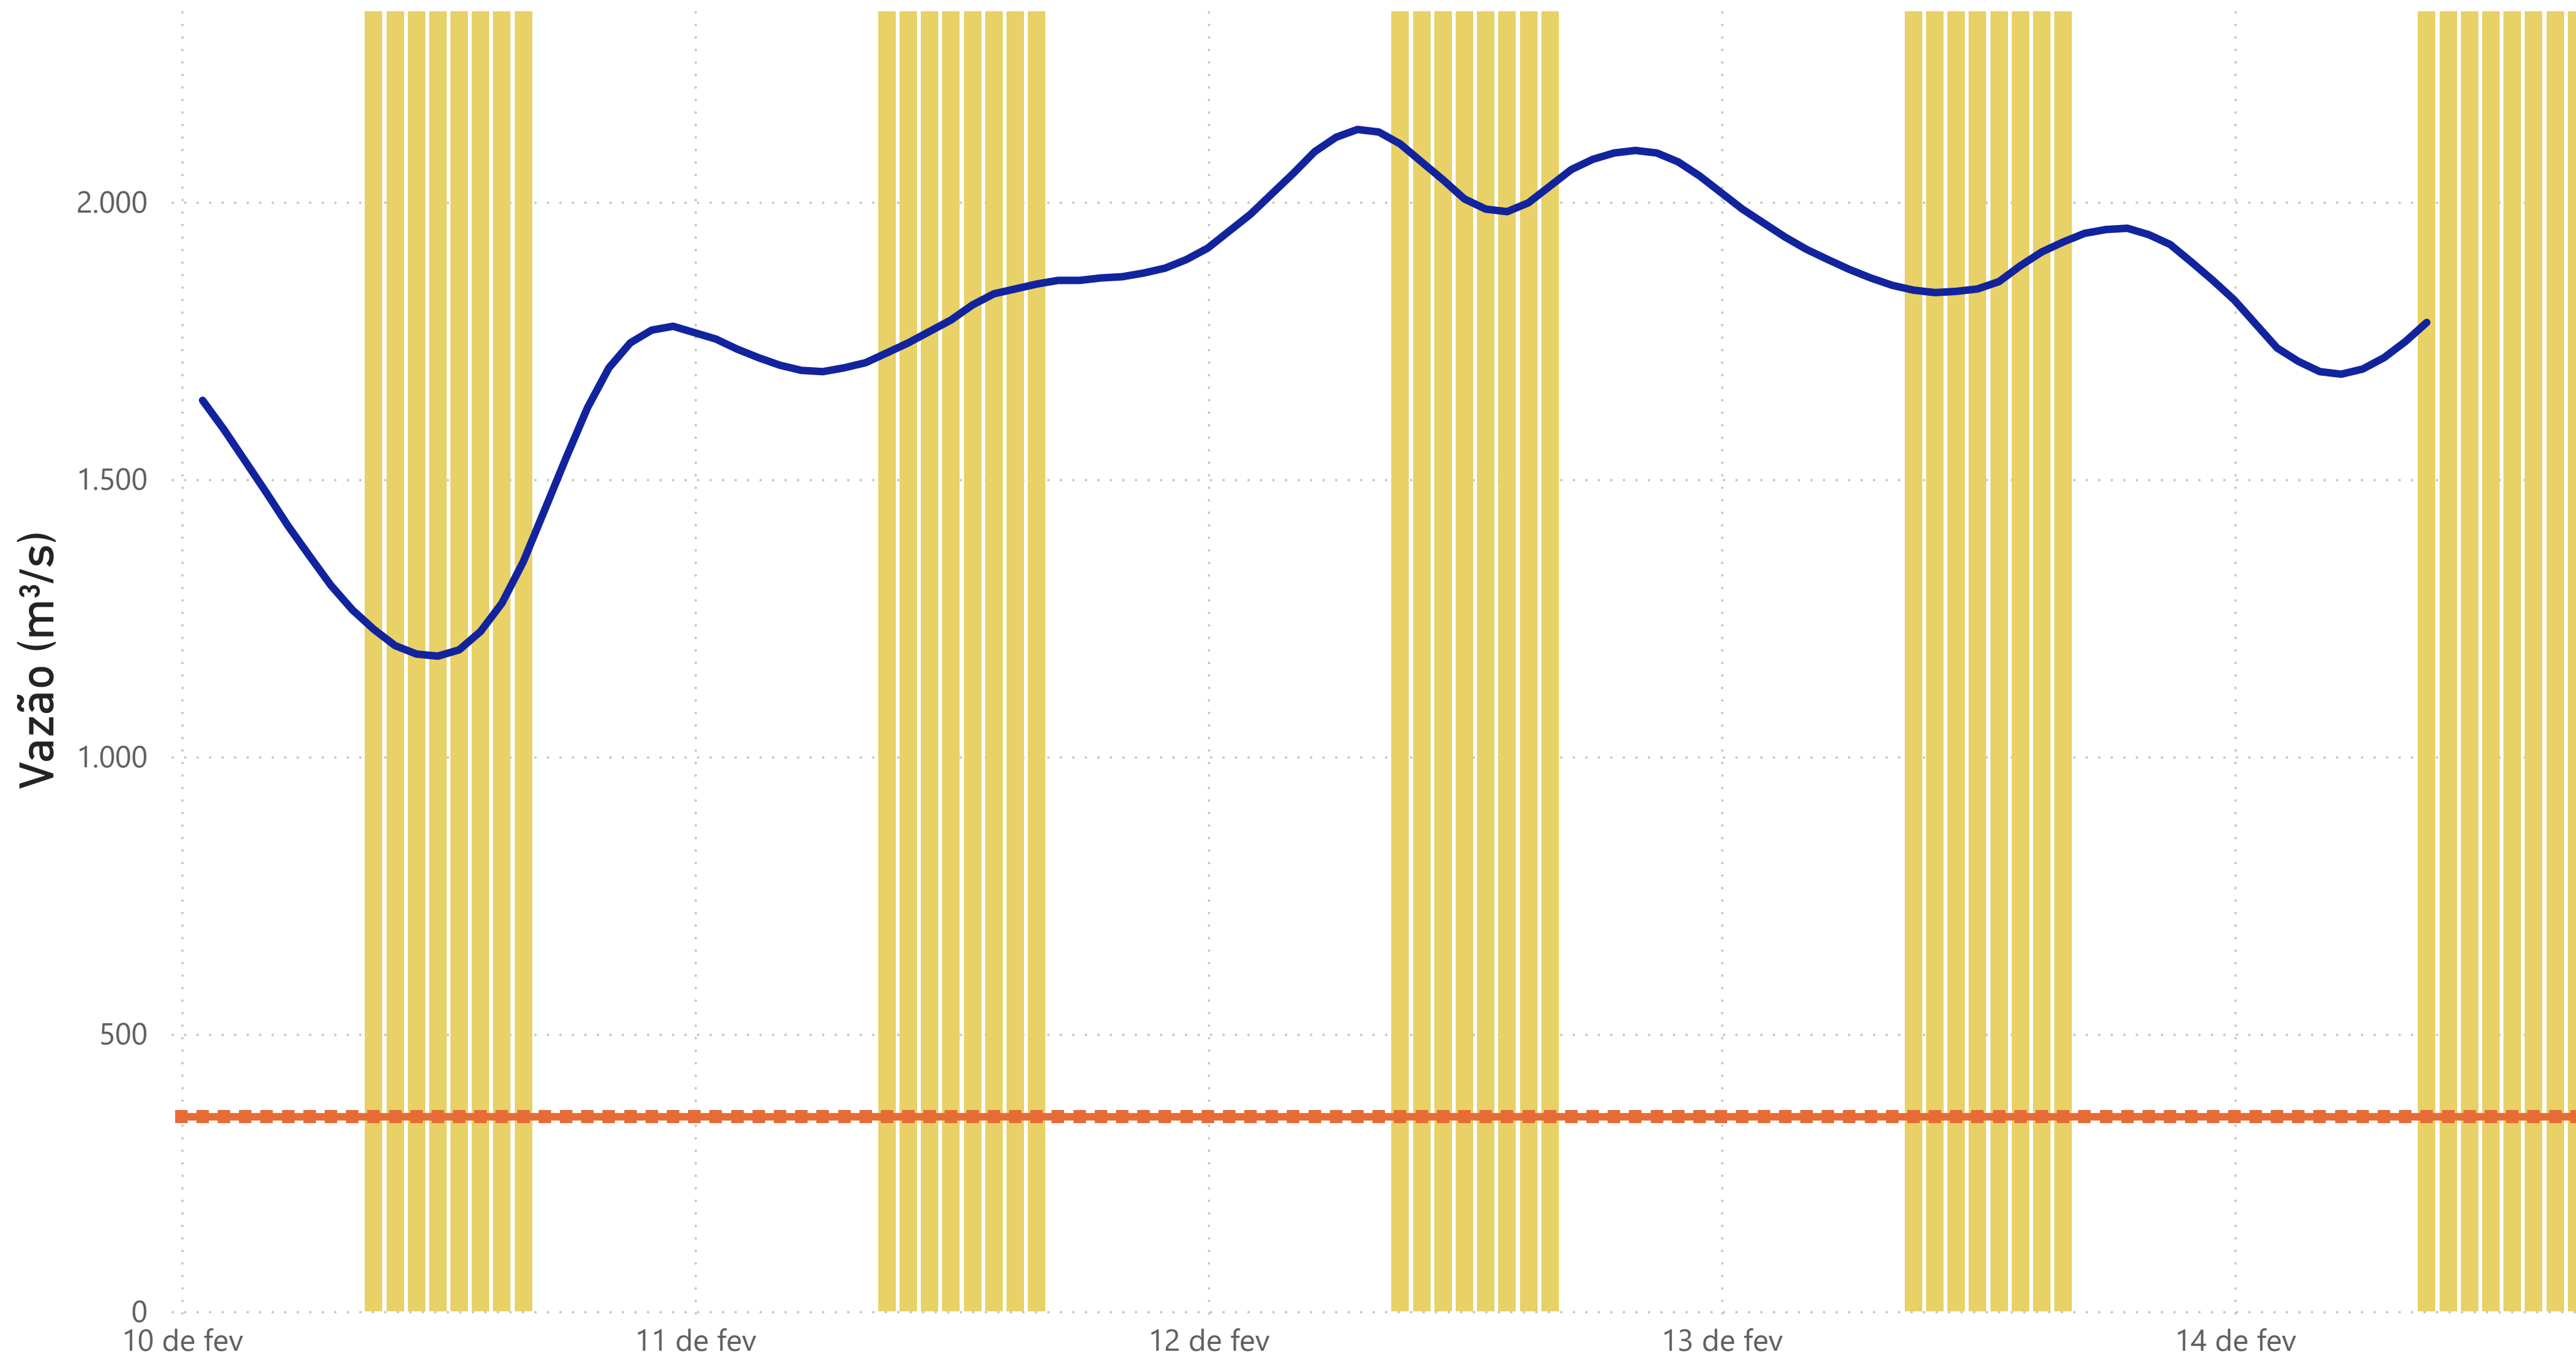

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

