

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	87,10	112	10
16/02/25	85,79	130	10
17/02/25	94,18	163	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	79	78
16/02/25	75	76
17/02/25	148	147

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	74,67	111	76
16/02/25	75,83	105	70
17/02/25	74,74	114	147

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
15/02/25	1.419
16/02/25	1.387
17/02/25	1.281
18/02/25	1.526
Atualizado em: 18/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	1.212	1.164
16/02/25	1.081	970
17/02/25	1.407	1.391

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	989	1.085
16/02/25	1.041	1.067
17/02/25	1.346	1.301

Data	Vazão Transferida (m³/s)
15/02/25	122
16/02/25	124
17/02/25	128


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	1.260	1.305
16/02/25	1.149	1.139
17/02/25	1.649	1.659

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	89,11	986	1.032
16/02/25	88,67	858	1.067
17/02/25	88,43	1.206	1.322

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	75,09	993	942
16/02/25	77,94	777	774
17/02/25	76,52	942	1.132

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/02/25	59,05	514	681
16/02/25	58,70	500	655
17/02/25	58,00	468	778

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

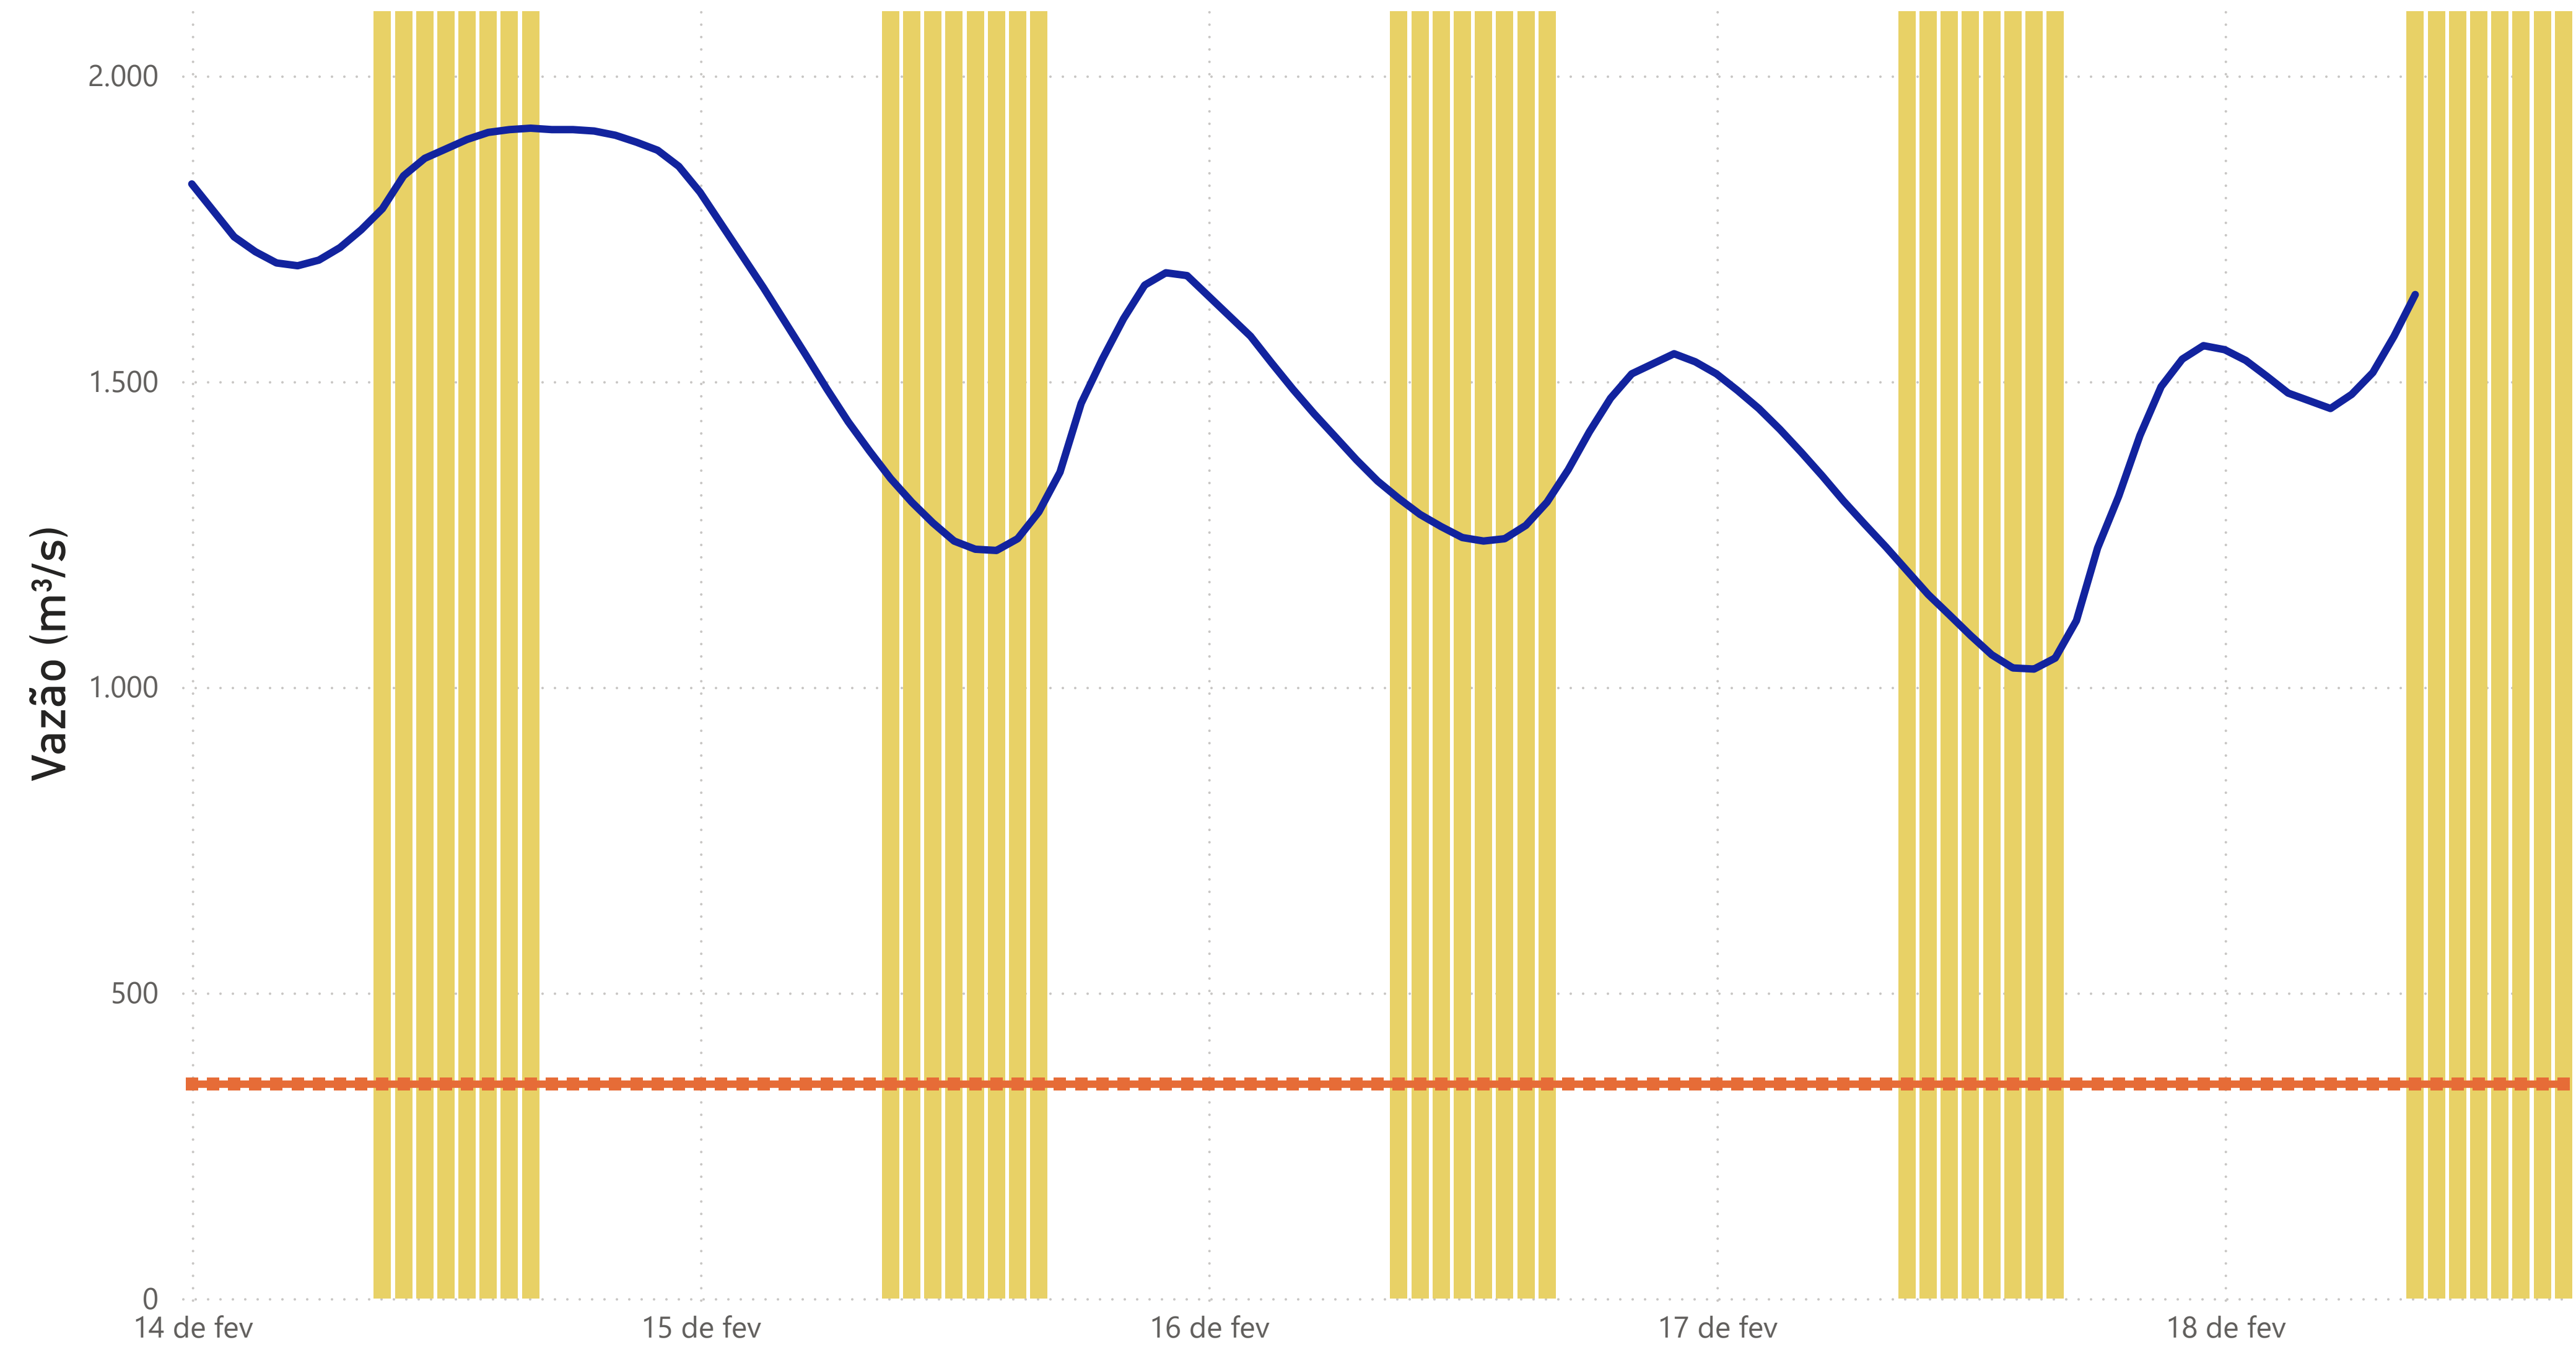

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

