

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	85,79	130	10
17/02/25	94,20	163	10
18/02/25	94,31	141	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	75	76
17/02/25	148	147
18/02/25	124	120

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	75,83	105	70
17/02/25	74,74	114	147
18/02/25	76,78	181	119

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
16/02/25	1.365
17/02/25	1.281
18/02/25	1.774
19/02/25	1.709
Atualizado em: 19/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	1.081	970
17/02/25	1.407	1.391
18/02/25	1.472	1.520

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	1.041	1.067
17/02/25	1.346	1.301
18/02/25	1.477	1.381

Data	Vazão Transferida (m³/s)
16/02/25	124
17/02/25	128
18/02/25	131


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	1.149	1.139
17/02/25	1.649	1.659
18/02/25	1.669	1.600

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	89,06	974	1.067
17/02/25	88,43	1.021	1.322
18/02/25	88,14	1.335	1.474

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	77,94	777	774
17/02/25	76,52	942	1.132
18/02/25	76,52	1.076	1.206

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
16/02/25	58,70	500	655
17/02/25	58,00	468	778
18/02/25	57,43	632	882

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

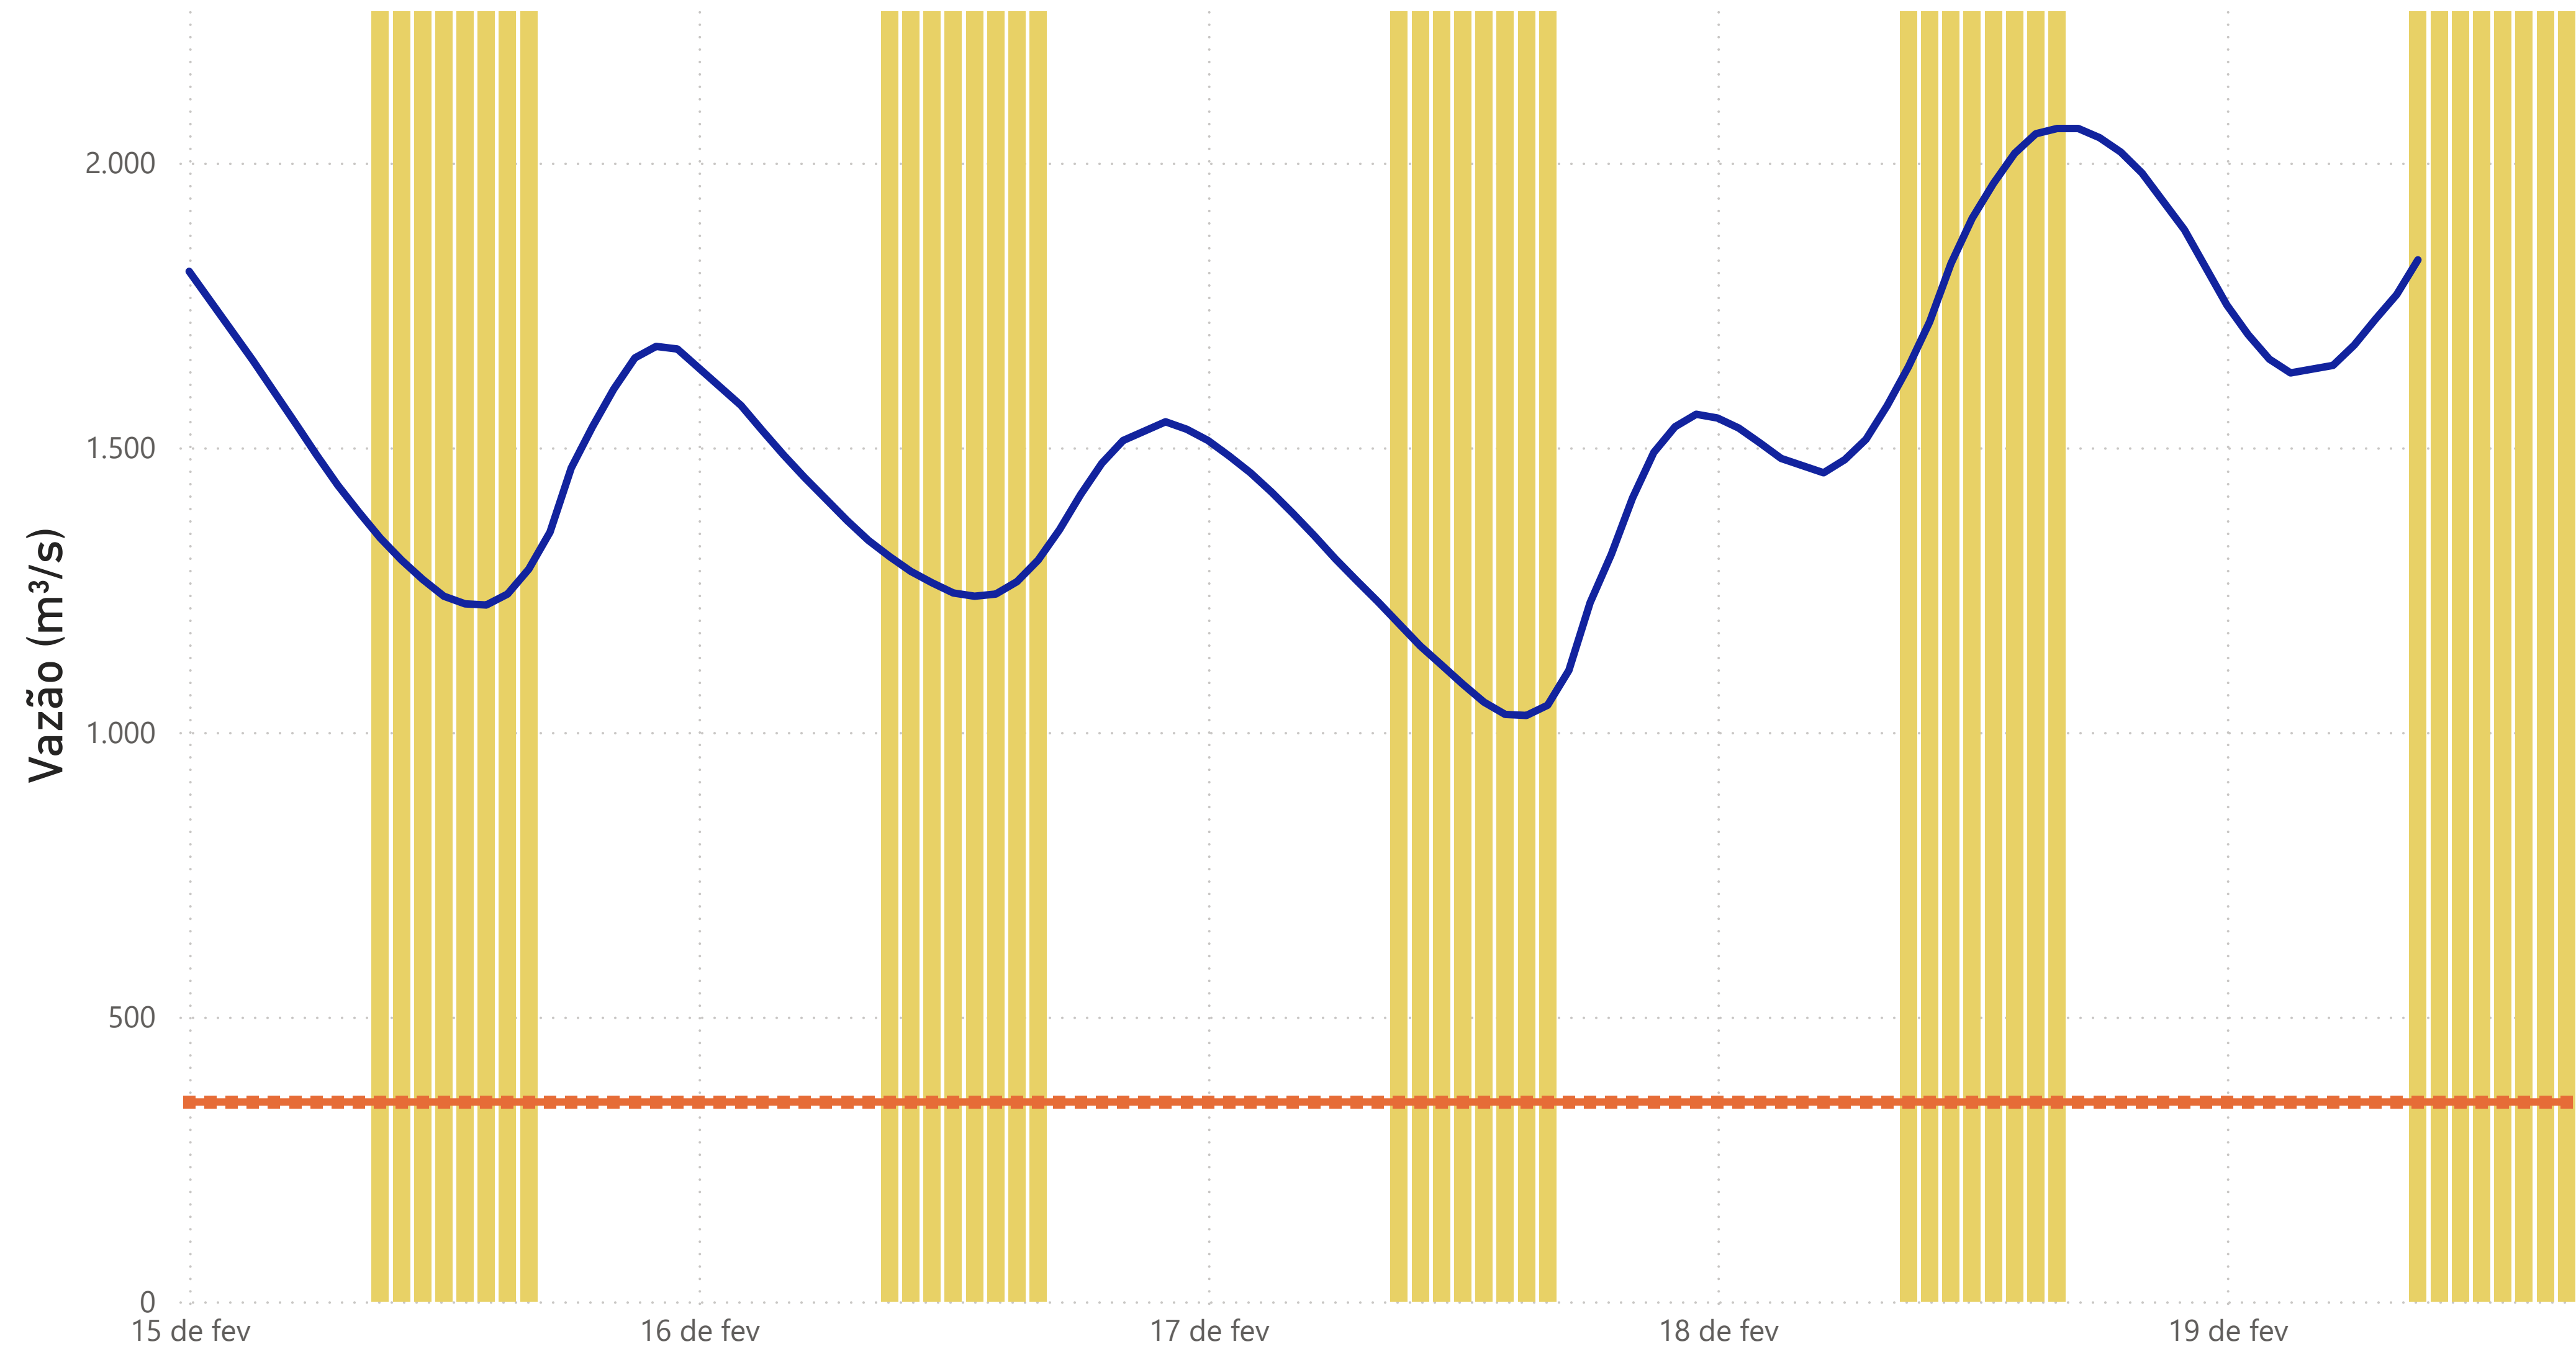

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

