

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	84,40	122	11
24/02/25	70,70	99	10
25/02/25	59,03	81	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	106	106
24/02/25	92	87
25/02/25	71	67

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	85,13	109	103
24/02/25	85,42	99	90
25/02/25	85,84	84	71

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
23/02/25	1.546
24/02/25	1.632
25/02/25	2.059
26/02/25	2.195
Atualizado em: 26/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	1.159	1.349
24/02/25	1.526	1.843
25/02/25	1.539	1.793

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	974	948
24/02/25	1.441	1.345
25/02/25	1.424	1.385

Data	Vazão Transferida (m³/s)
23/02/25	142
24/02/25	129
25/02/25	104


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	1.360	1.388
24/02/25	1.914	1.966
25/02/25	2.015	2.032

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	85,67	880	995
24/02/25	85,14	1.187	1.439
25/02/25	84,52	1.144	1.441

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	58,43	489	712
24/02/25	57,24	967	1.149
25/02/25	61,27	1.205	1.130

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/02/25	59,59	676	402
24/02/25	59,05	640	878
25/02/25	57,81	575	1.123

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

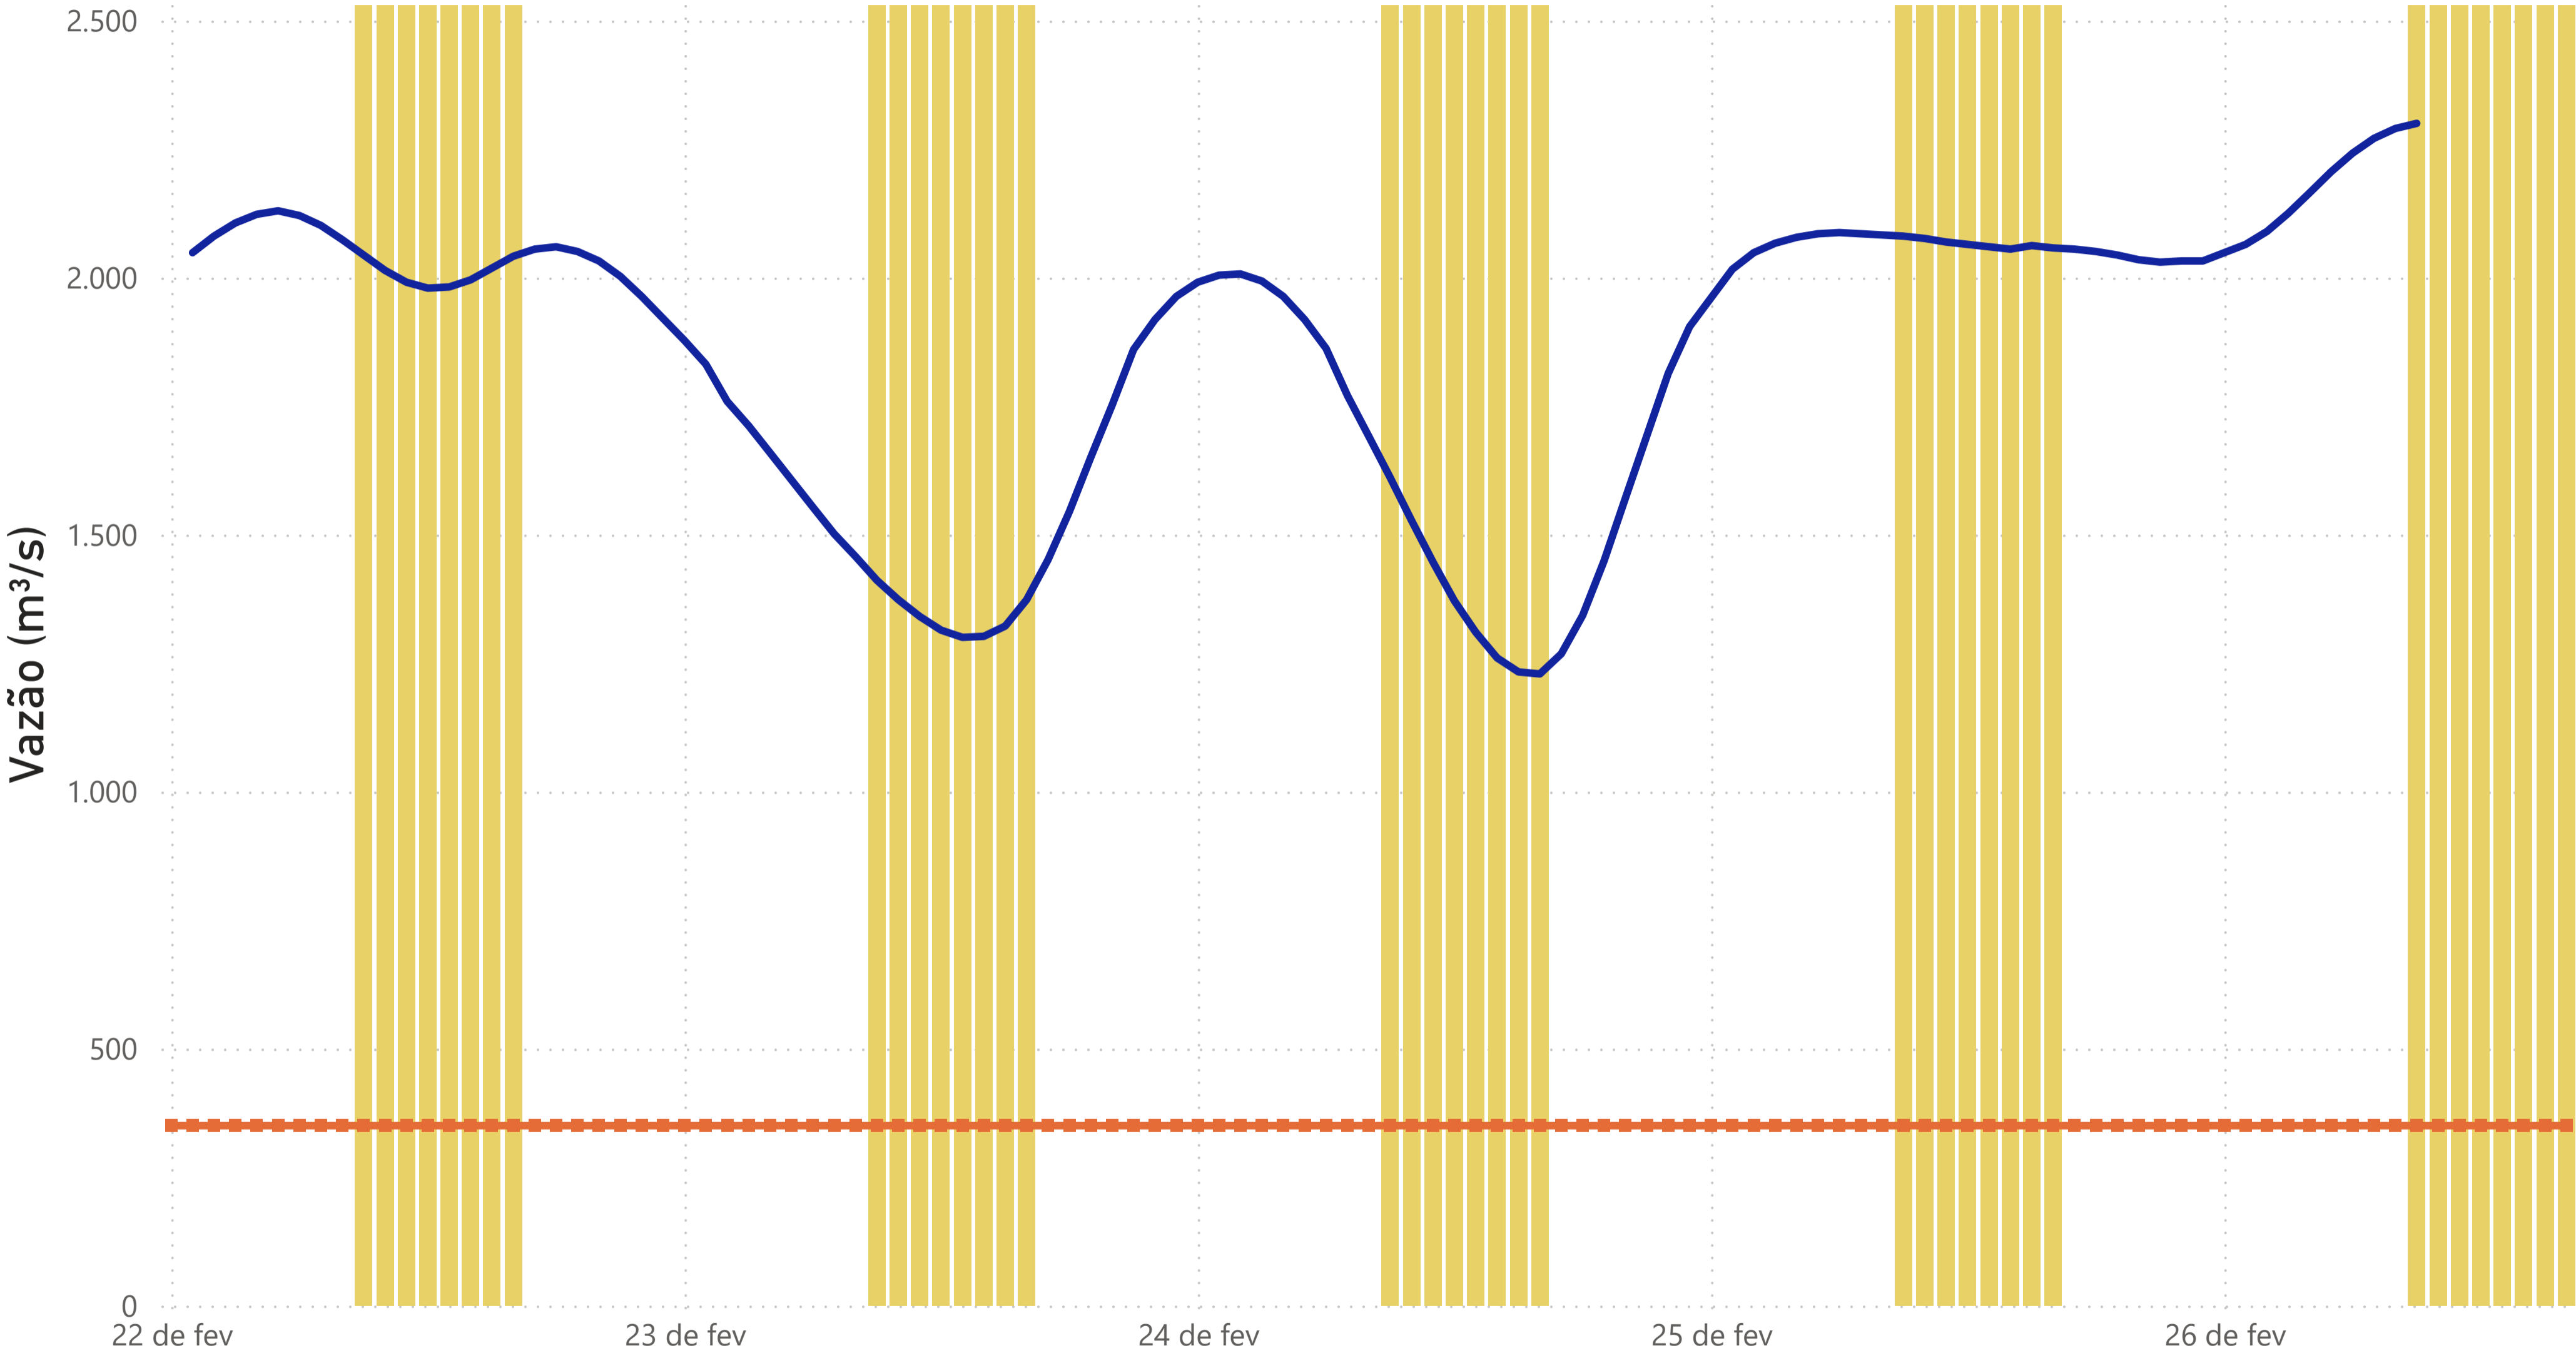

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

