

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	70,70	99	10
25/02/25	59,23	81	10
26/02/25	54,61	79	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	92	87
25/02/25	71	67
26/02/25	61	66

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	85,42	99	90
25/02/25	85,84	84	71
26/02/25	86,48	74	55

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
24/02/25	1.433
25/02/25	2.059
26/02/25	2.163
27/02/25	1.930
Atualizado em: 27/02/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	1.510	1.843
25/02/25	1.523	1.793
26/02/25	1.657	1.784

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	1.429	1.345
25/02/25	1.424	1.385
26/02/25	1.487	1.519

Data	Vazão Transferida (m³/s)
24/02/25	129
25/02/25	104
26/02/25	82


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	1.914	1.966
25/02/25	2.015	2.032
26/02/25	1.939	1.918

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	85,14	1.187	1.439
25/02/25	84,52	1.144	1.441
26/02/25	83,95	1.219	1.492

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	57,24	967	1.149
25/02/25	61,27	1.205	1.130
26/02/25	67,37	1.353	1.163

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
24/02/25	59,05	640	878
25/02/25	57,81	575	1.123
26/02/25	56,14	529	1.264

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

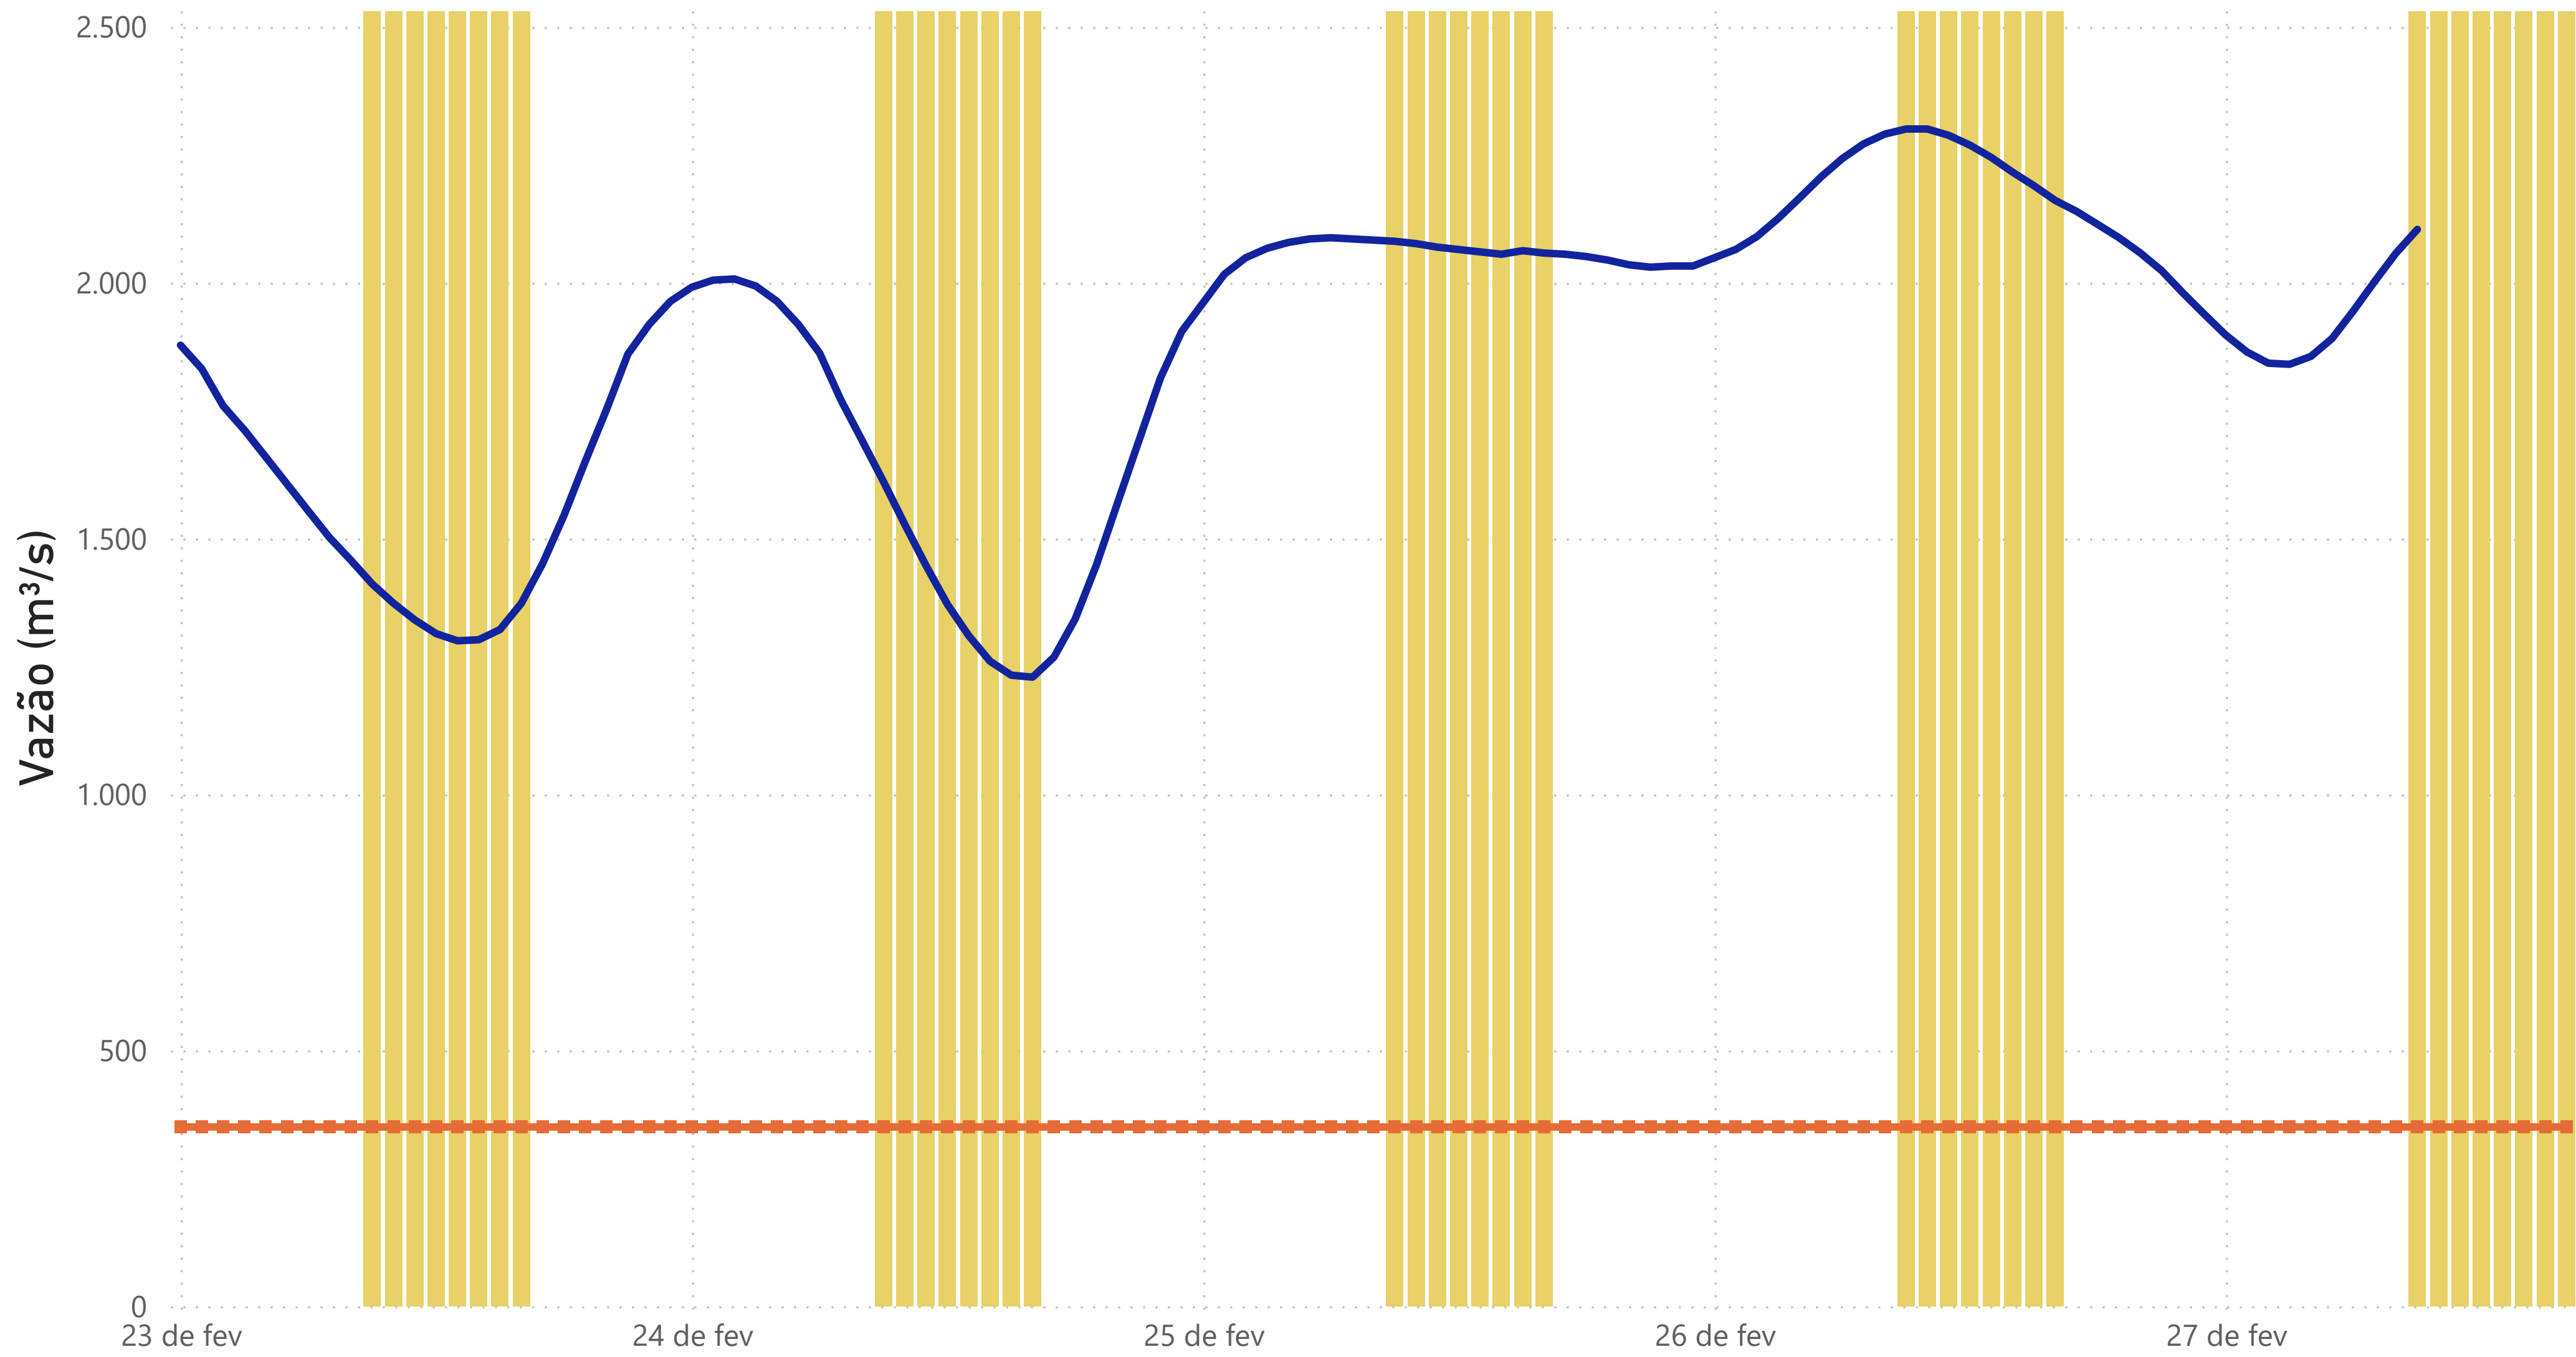

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

