

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	50,34	86	10
04/03/25	52,32	87	10
05/03/25	54,74	87	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	86	81
04/03/25	68	76
05/03/25	89	82

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	87,62	71	93
04/03/25	87,19	58	71
05/03/25	85,91	57	96

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/03/25	1.000
04/03/25	1.455
05/03/25	1.590
06/03/25	1.757
Atualizado em: 06/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	1.308	1.467
04/03/25	1.319	1.462
05/03/25	1.341	1.706

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	1.257	1.206
04/03/25	1.211	1.166
05/03/25	1.384	1.205

Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/03/25	68
04/03/25	71
05/03/25	69


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	1.352	1.317
04/03/25	1.482	1.433
05/03/25	1.800	1.768

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	81,99	1.147	1.283
04/03/25	81,85	1.147	1.215
05/03/25	81,57	1.275	1.410

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	64,73	1.171	1.049
04/03/25	65,74	1.133	1.158
05/03/25	69,81	1.374	1.262

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/03/25	51,82	420	1.098
04/03/25	50,33	401	1.059
05/03/25	48,15	340	1.300

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

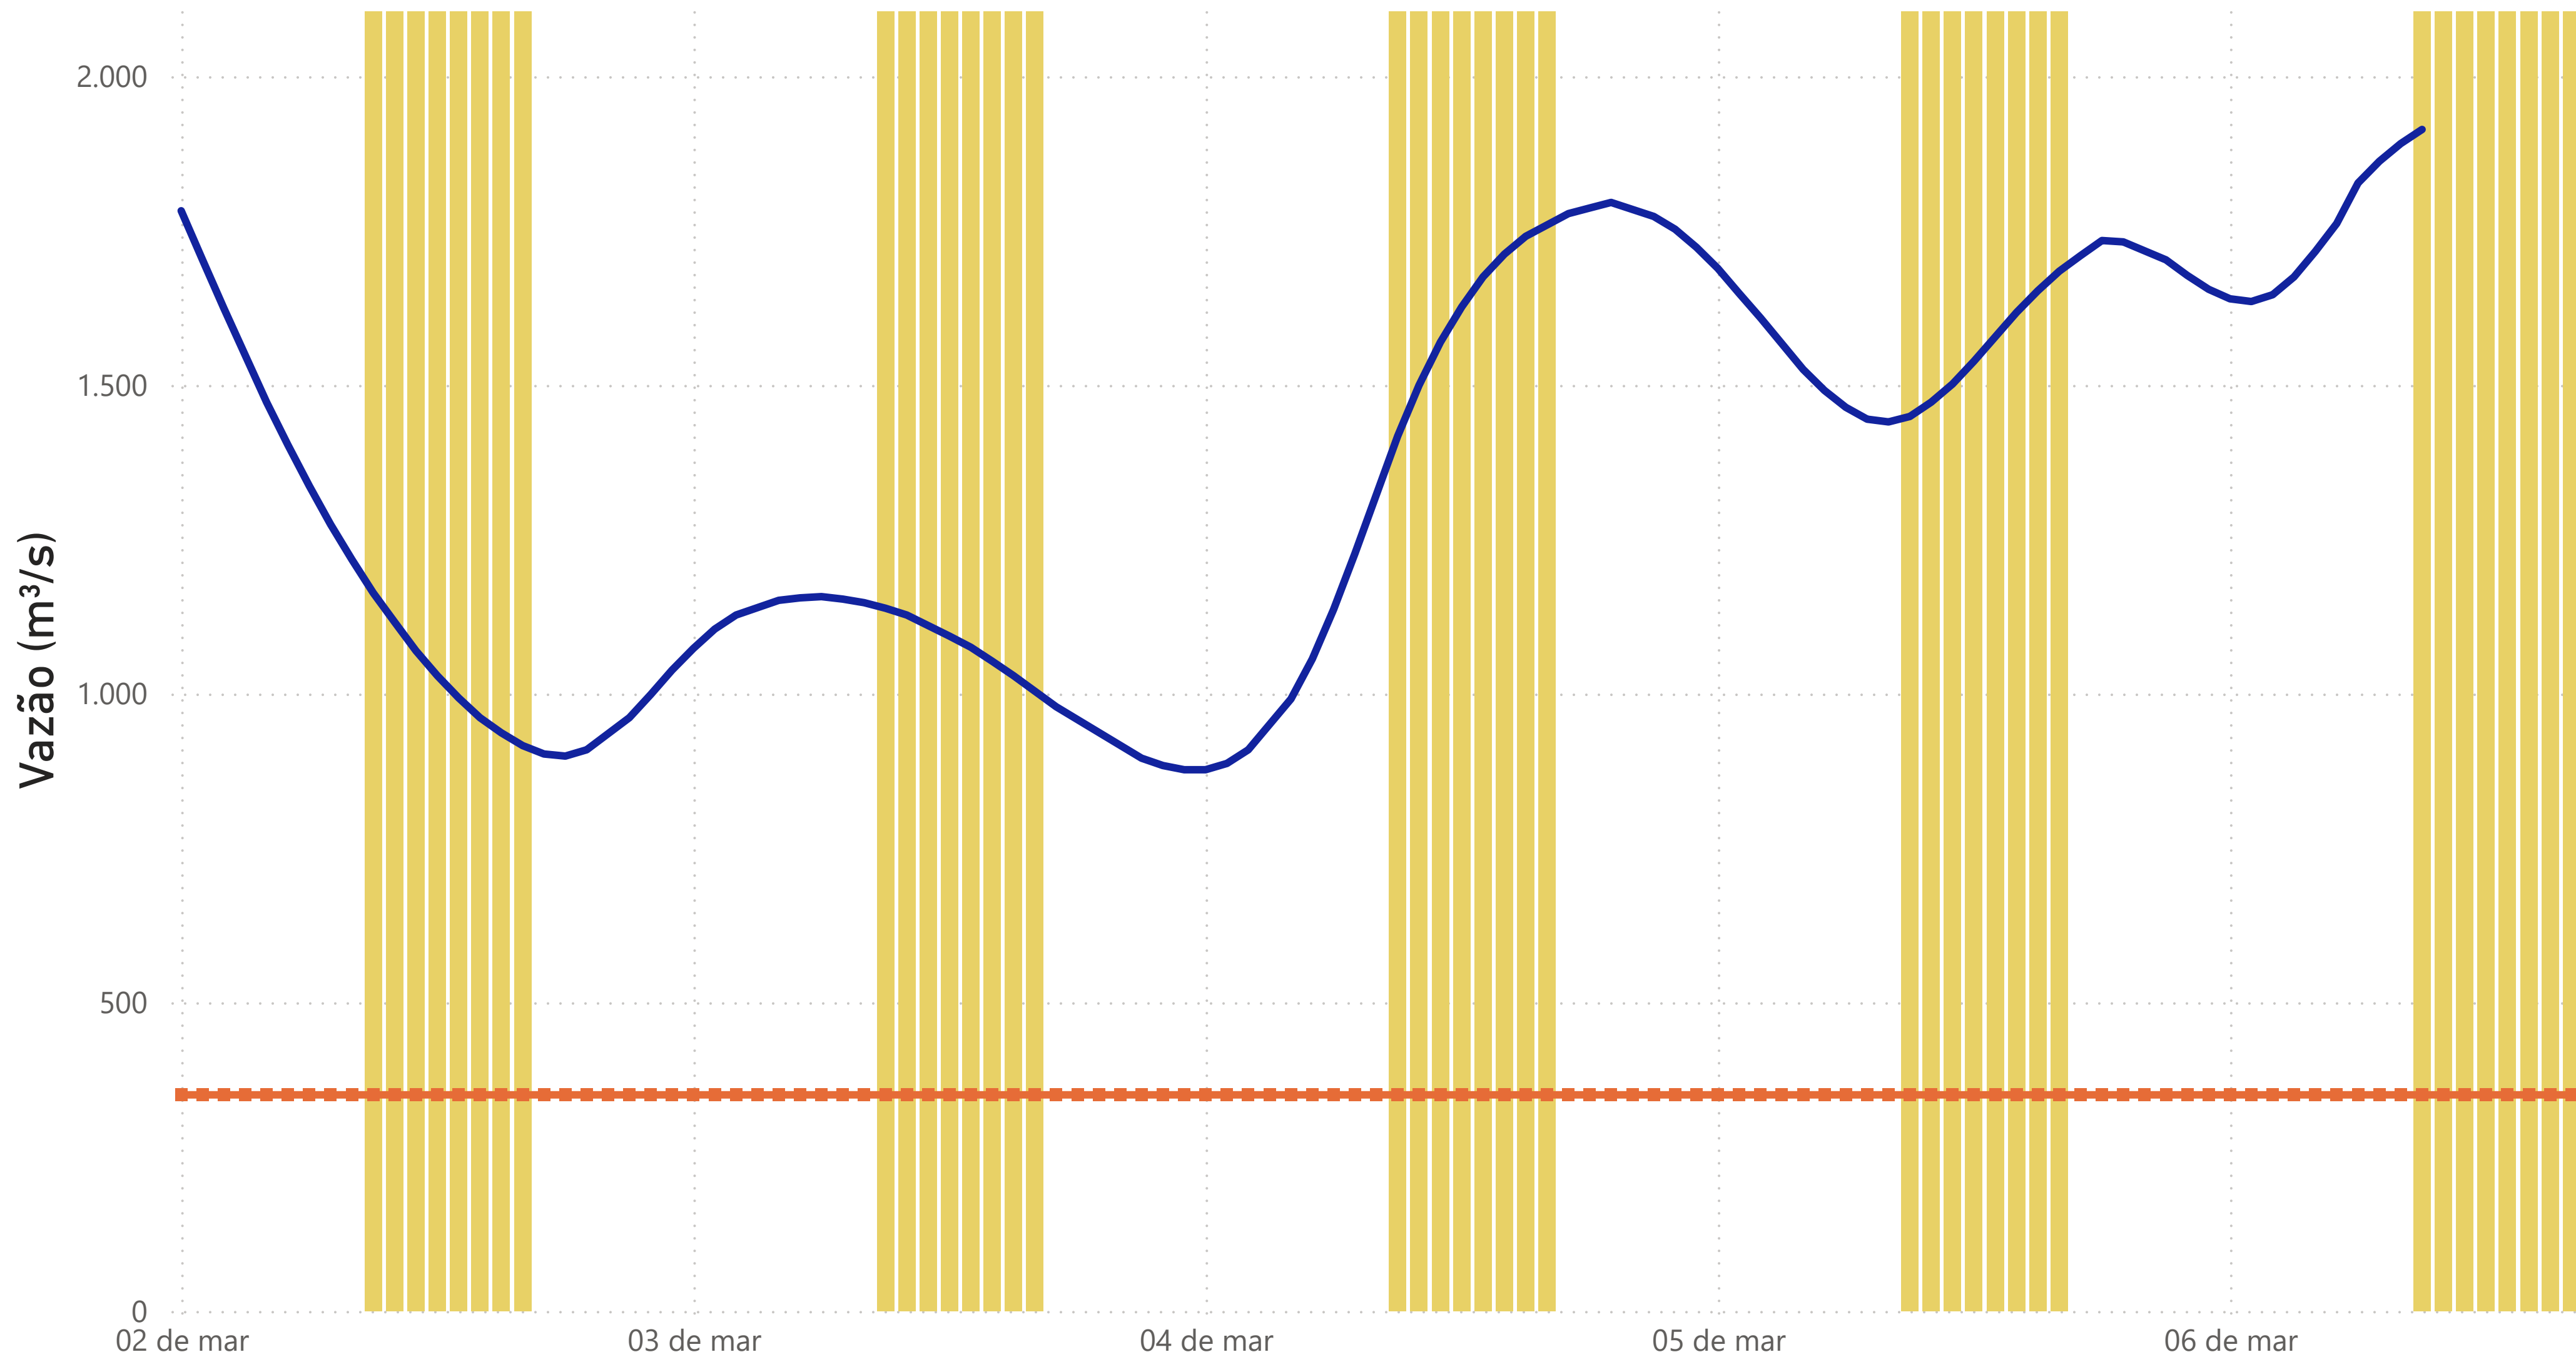

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

