

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	56,09	76	10
10/03/25	55,86	85	10
11/03/25	59,41	100	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	54	61
10/03/25	88	84
11/03/25	87	89

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	81,32	32	45
10/03/25	79,70	38	87
11/03/25	78,78	58	86

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/03/25	1.645
10/03/25	1.092
11/03/25	956
12/03/25	1.290
Atualizado em: 12/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	1.012	759
10/03/25	1.234	1.060
11/03/25	1.302	969

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	948	935
10/03/25	1.251	1.142
11/03/25	1.099	1.182


Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/03/25	80
10/03/25	76
11/03/25	79

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	732	628
10/03/25	1.146	1.121
11/03/25	1.110	1.180

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	81,33	939	961
10/03/25	80,62	934	1.271
11/03/25	80,34	979	1.114

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	69,60	580	777
10/03/25	69,81	977	1.043
11/03/25	71,64	930	928

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/03/25	42,81	248	516
10/03/25	41,24	237	930
11/03/25	40,08	339	853

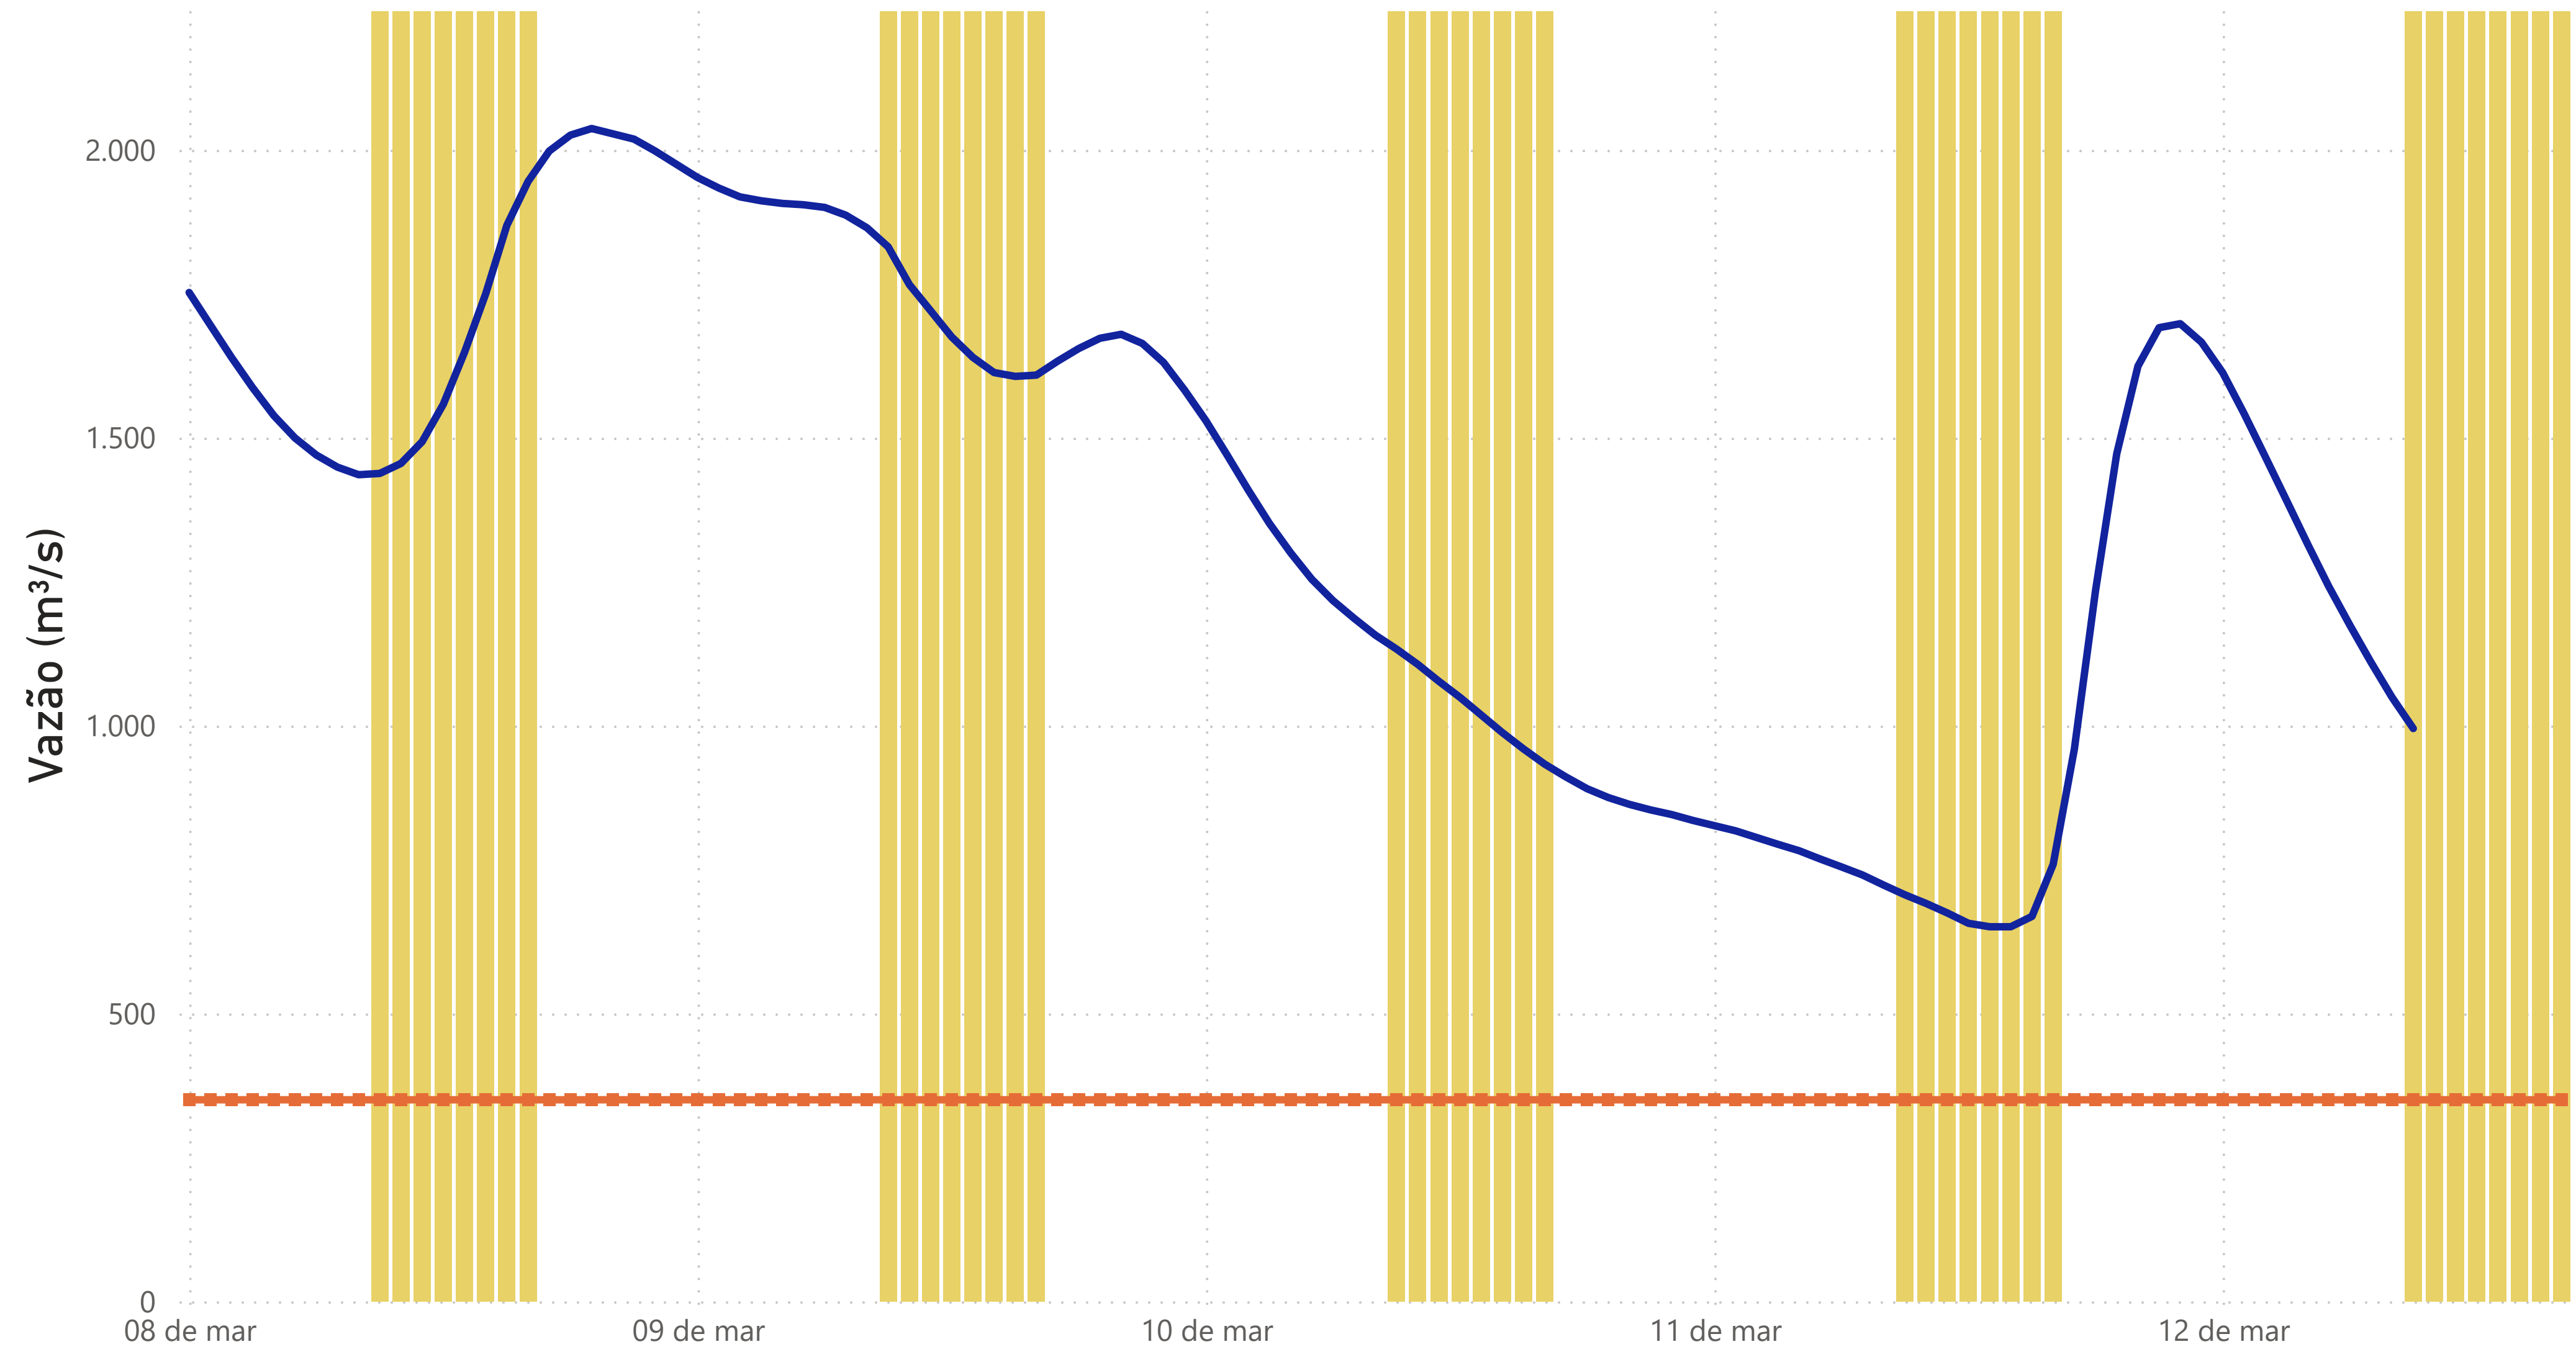

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

