

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	59,51	104	10
15/03/25	58,99	103	10
16/03/25	51,20	79	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	91	95
15/03/25	97	99
16/03/25	85	84

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	78,85	72	91
15/03/25	77,67	57	93
16/03/25	76,99	60	81

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
14/03/25	1.064
15/03/25	1.496
16/03/25	1.391
17/03/25	1.458
Atualizado em: 17/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	1.099	1.337
15/03/25	1.011	1.122
16/03/25	870	1.171

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	1.039	1.077
15/03/25	963	918
16/03/25	691	761

Data	Vazão Transferida (m³/s)
14/03/25	86
15/03/25	94
16/03/25	91


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	1.468	1.390
15/03/25	1.216	1.290
16/03/25	1.237	1.251

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	79,54	951	1.063
15/03/25	79,02	713	959
16/03/25	78,74	572	706

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	60,46	529	931
15/03/25	54,05	281	659
16/03/25	50,46	316	566

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
14/03/25	37,22	265	451
15/03/25	37,37	277	209
16/03/25	37,48	295	246

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

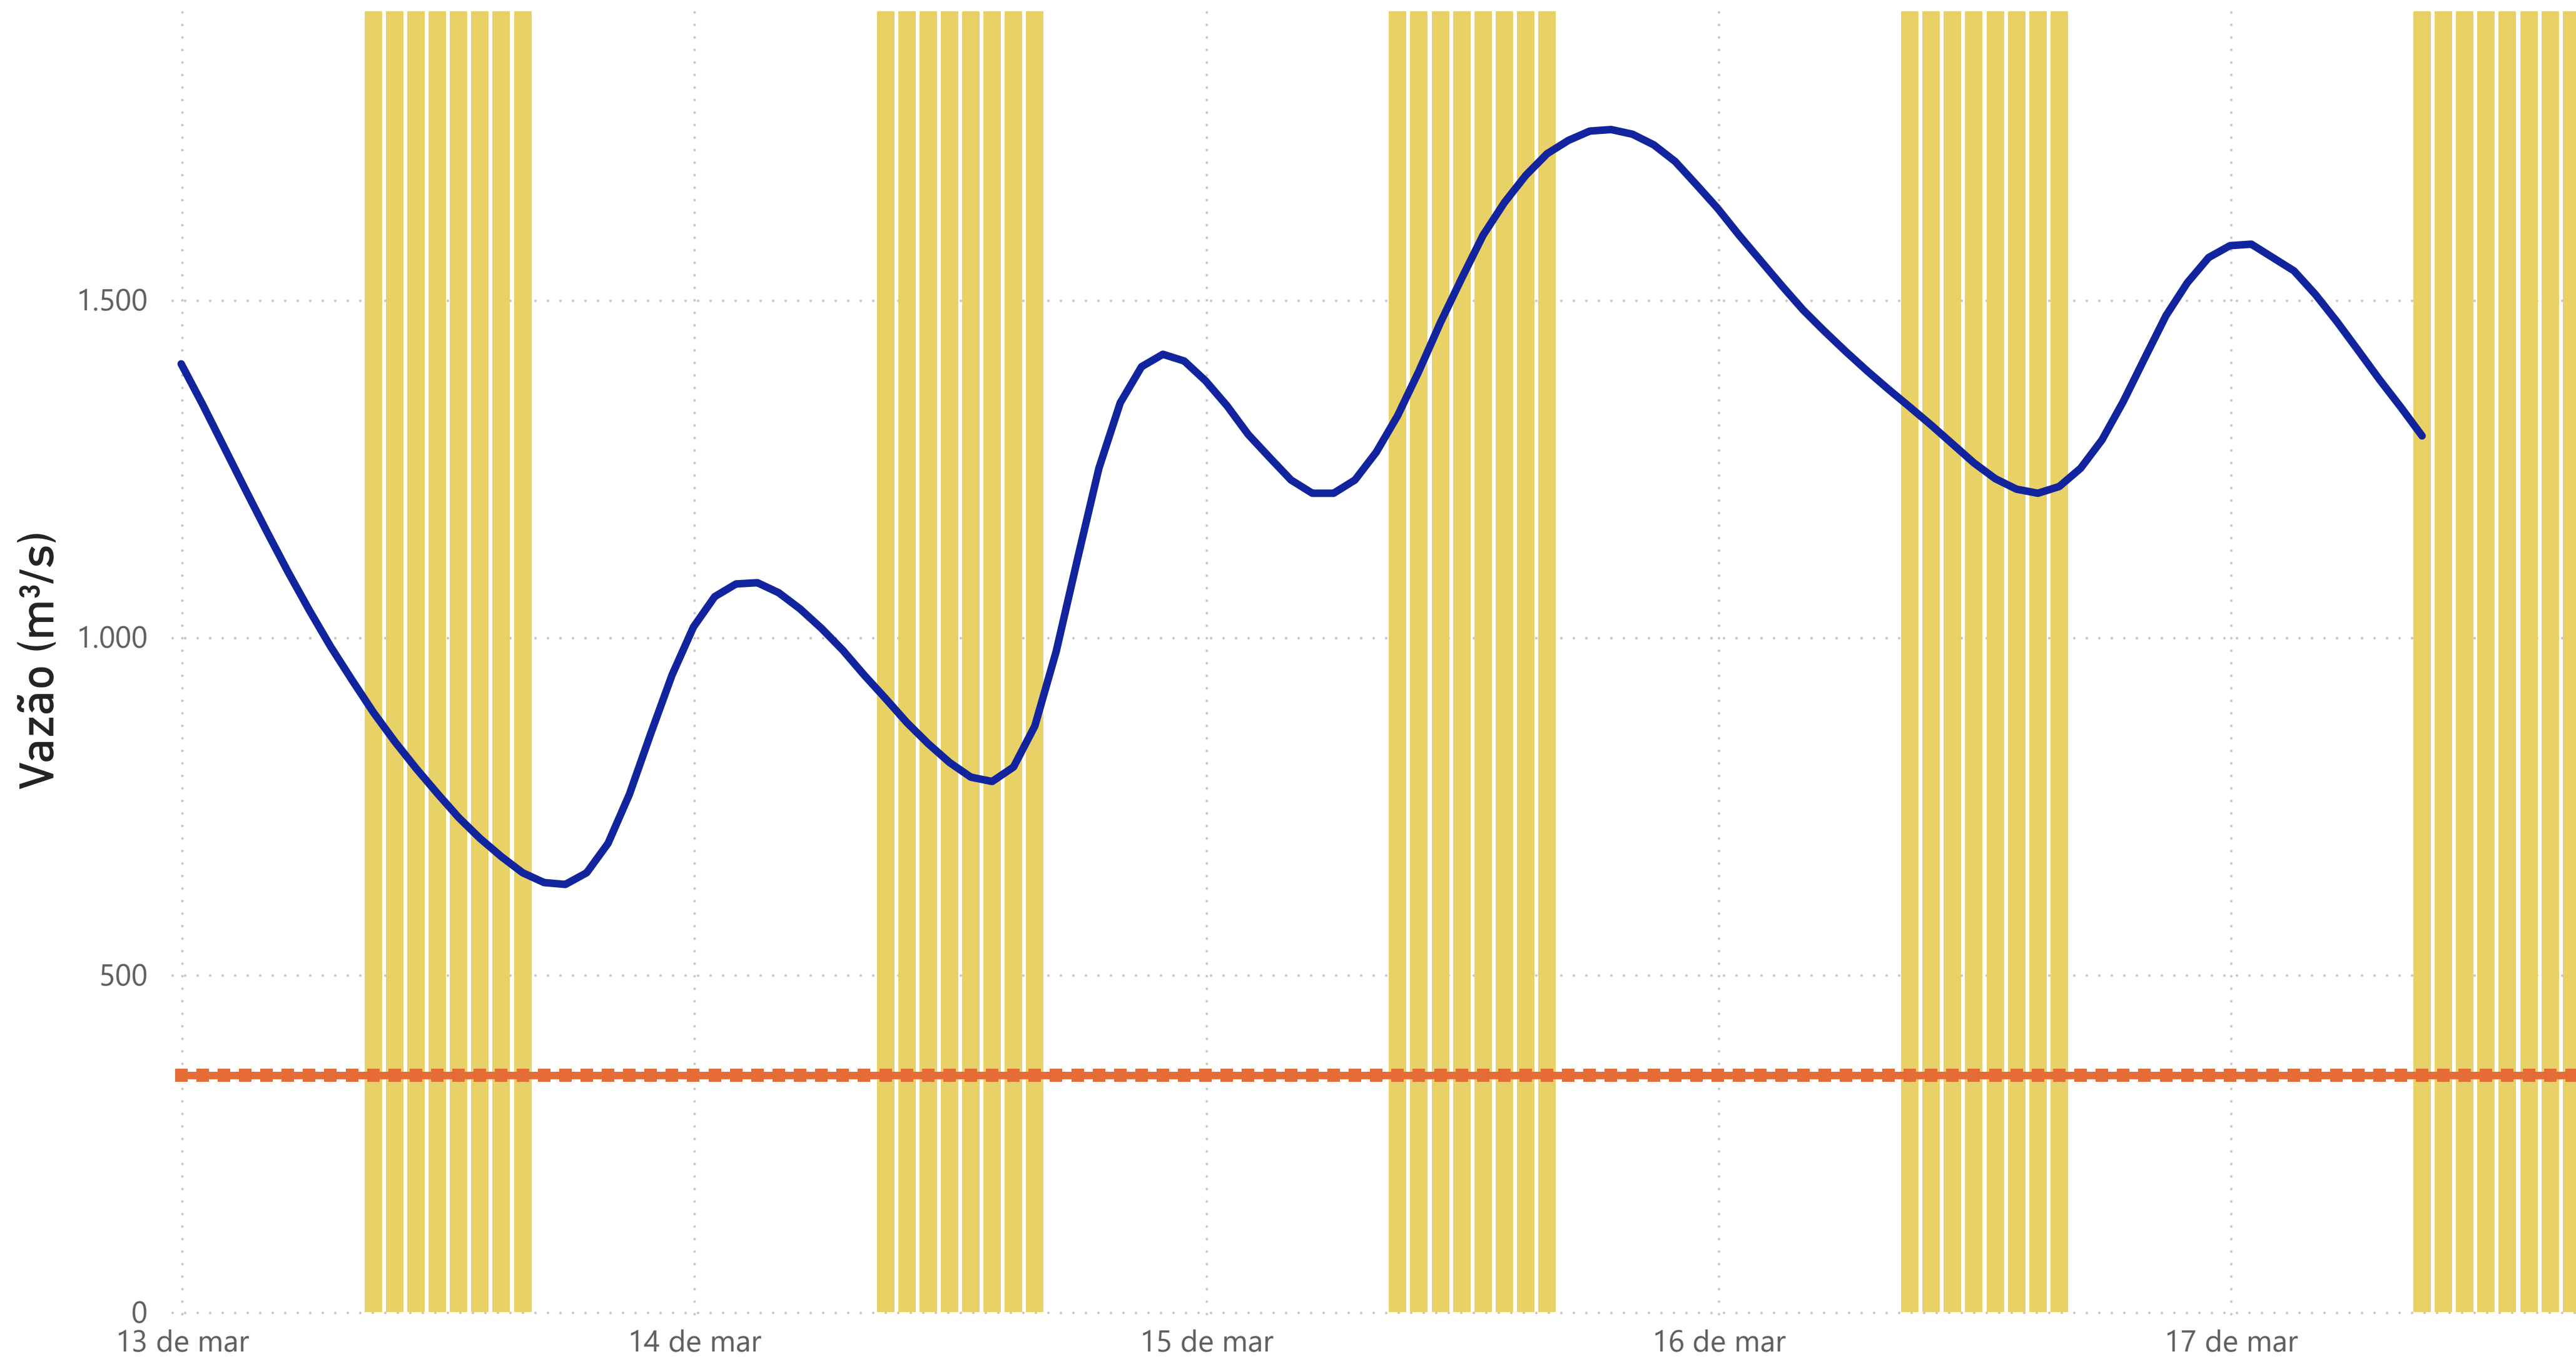

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350  $\text{m}^3/\text{s}$ )

