

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	58,99	103	10
16/03/25	51,45	79	10
17/03/25	50,82	94	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	97	99
16/03/25	85	84
17/03/25	86	86

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	77,67	57	93
16/03/25	76,99	60	81
17/03/25	75,69	47	86

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
15/03/25	1.671
16/03/25	1.391
17/03/25	1.311
18/03/25	1.292
Atualizado em: 18/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	1.011	1.122
16/03/25	870	1.171
17/03/25	1.208	1.208

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	963	918
16/03/25	691	761
17/03/25	1.218	1.180


Data	Vazão Transferida (m³/s)
15/03/25	94
16/03/25	91
17/03/25	85

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	1.216	1.290
16/03/25	1.237	1.251
17/03/25	1.328	1.296

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	79,02	691	959
16/03/25	78,74	572	706
17/03/25	77,90	816	1.216

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	54,05	281	659
16/03/25	50,46	316	566
17/03/25	46,27	486	756

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
15/03/25	37,37	277	209
16/03/25	37,48	295	246
17/03/25	37,15	311	457

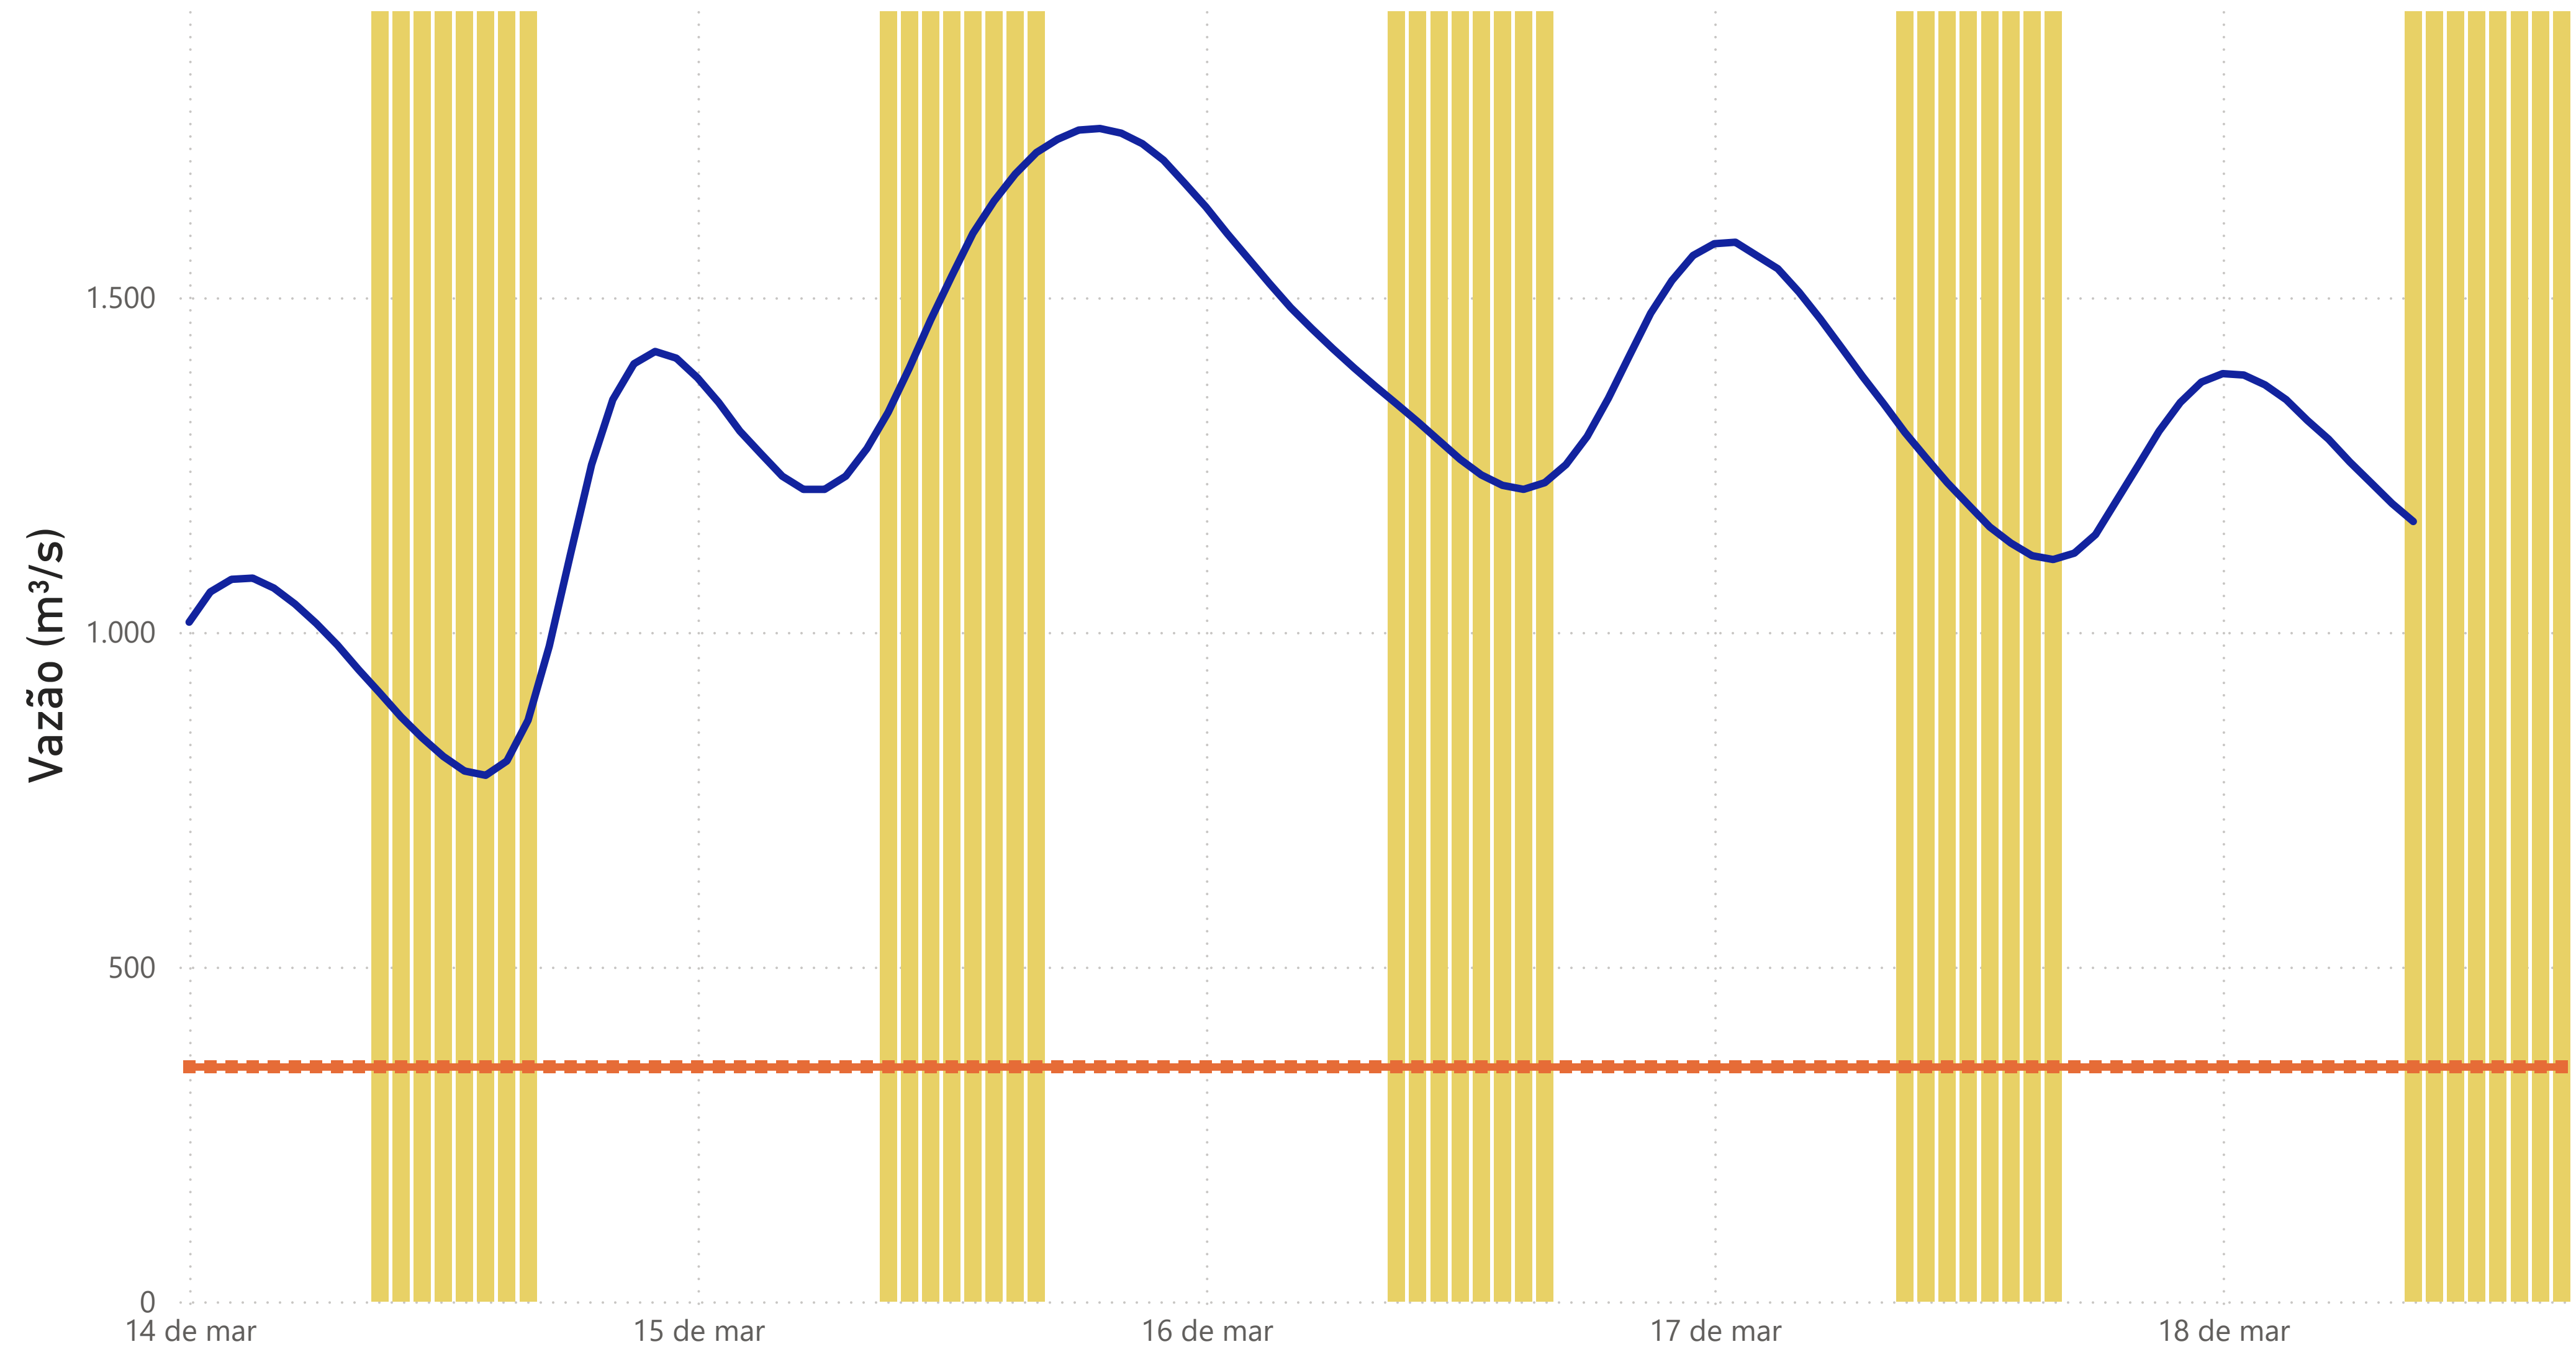

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

