

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	51,09	94	10
18/03/25	54,47	115	10
19/03/25	55,75	116	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	86	86
18/03/25	104	109
19/03/25	106	103

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	75,69	47	86
18/03/25	74,19	56	102
19/03/25	73,10	72	105

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
17/03/25	1.209
18/03/25	1.303
19/03/25	1.334
20/03/25	1.243
Atualizado em: 20/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	1.208	1.208
18/03/25	1.238	1.127
19/03/25	1.088	1.056

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	1.218	1.180
18/03/25	1.271	1.143
19/03/25	1.074	971


Data	Vazão Transferida (m³/s)
17/03/25	85
18/03/25	95
19/03/25	102

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	1.328	1.296
18/03/25	1.225	1.295
19/03/25	1.099	1.043

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	77,90	793	1.216
18/03/25	77,11	895	1.272
19/03/25	76,04	591	1.099

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	46,67	504	756
18/03/25	42,29	537	826
19/03/25	39,89	376	584

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
17/03/25	37,15	311	457
18/03/25	36,82	340	486
19/03/25	36,89	348	319

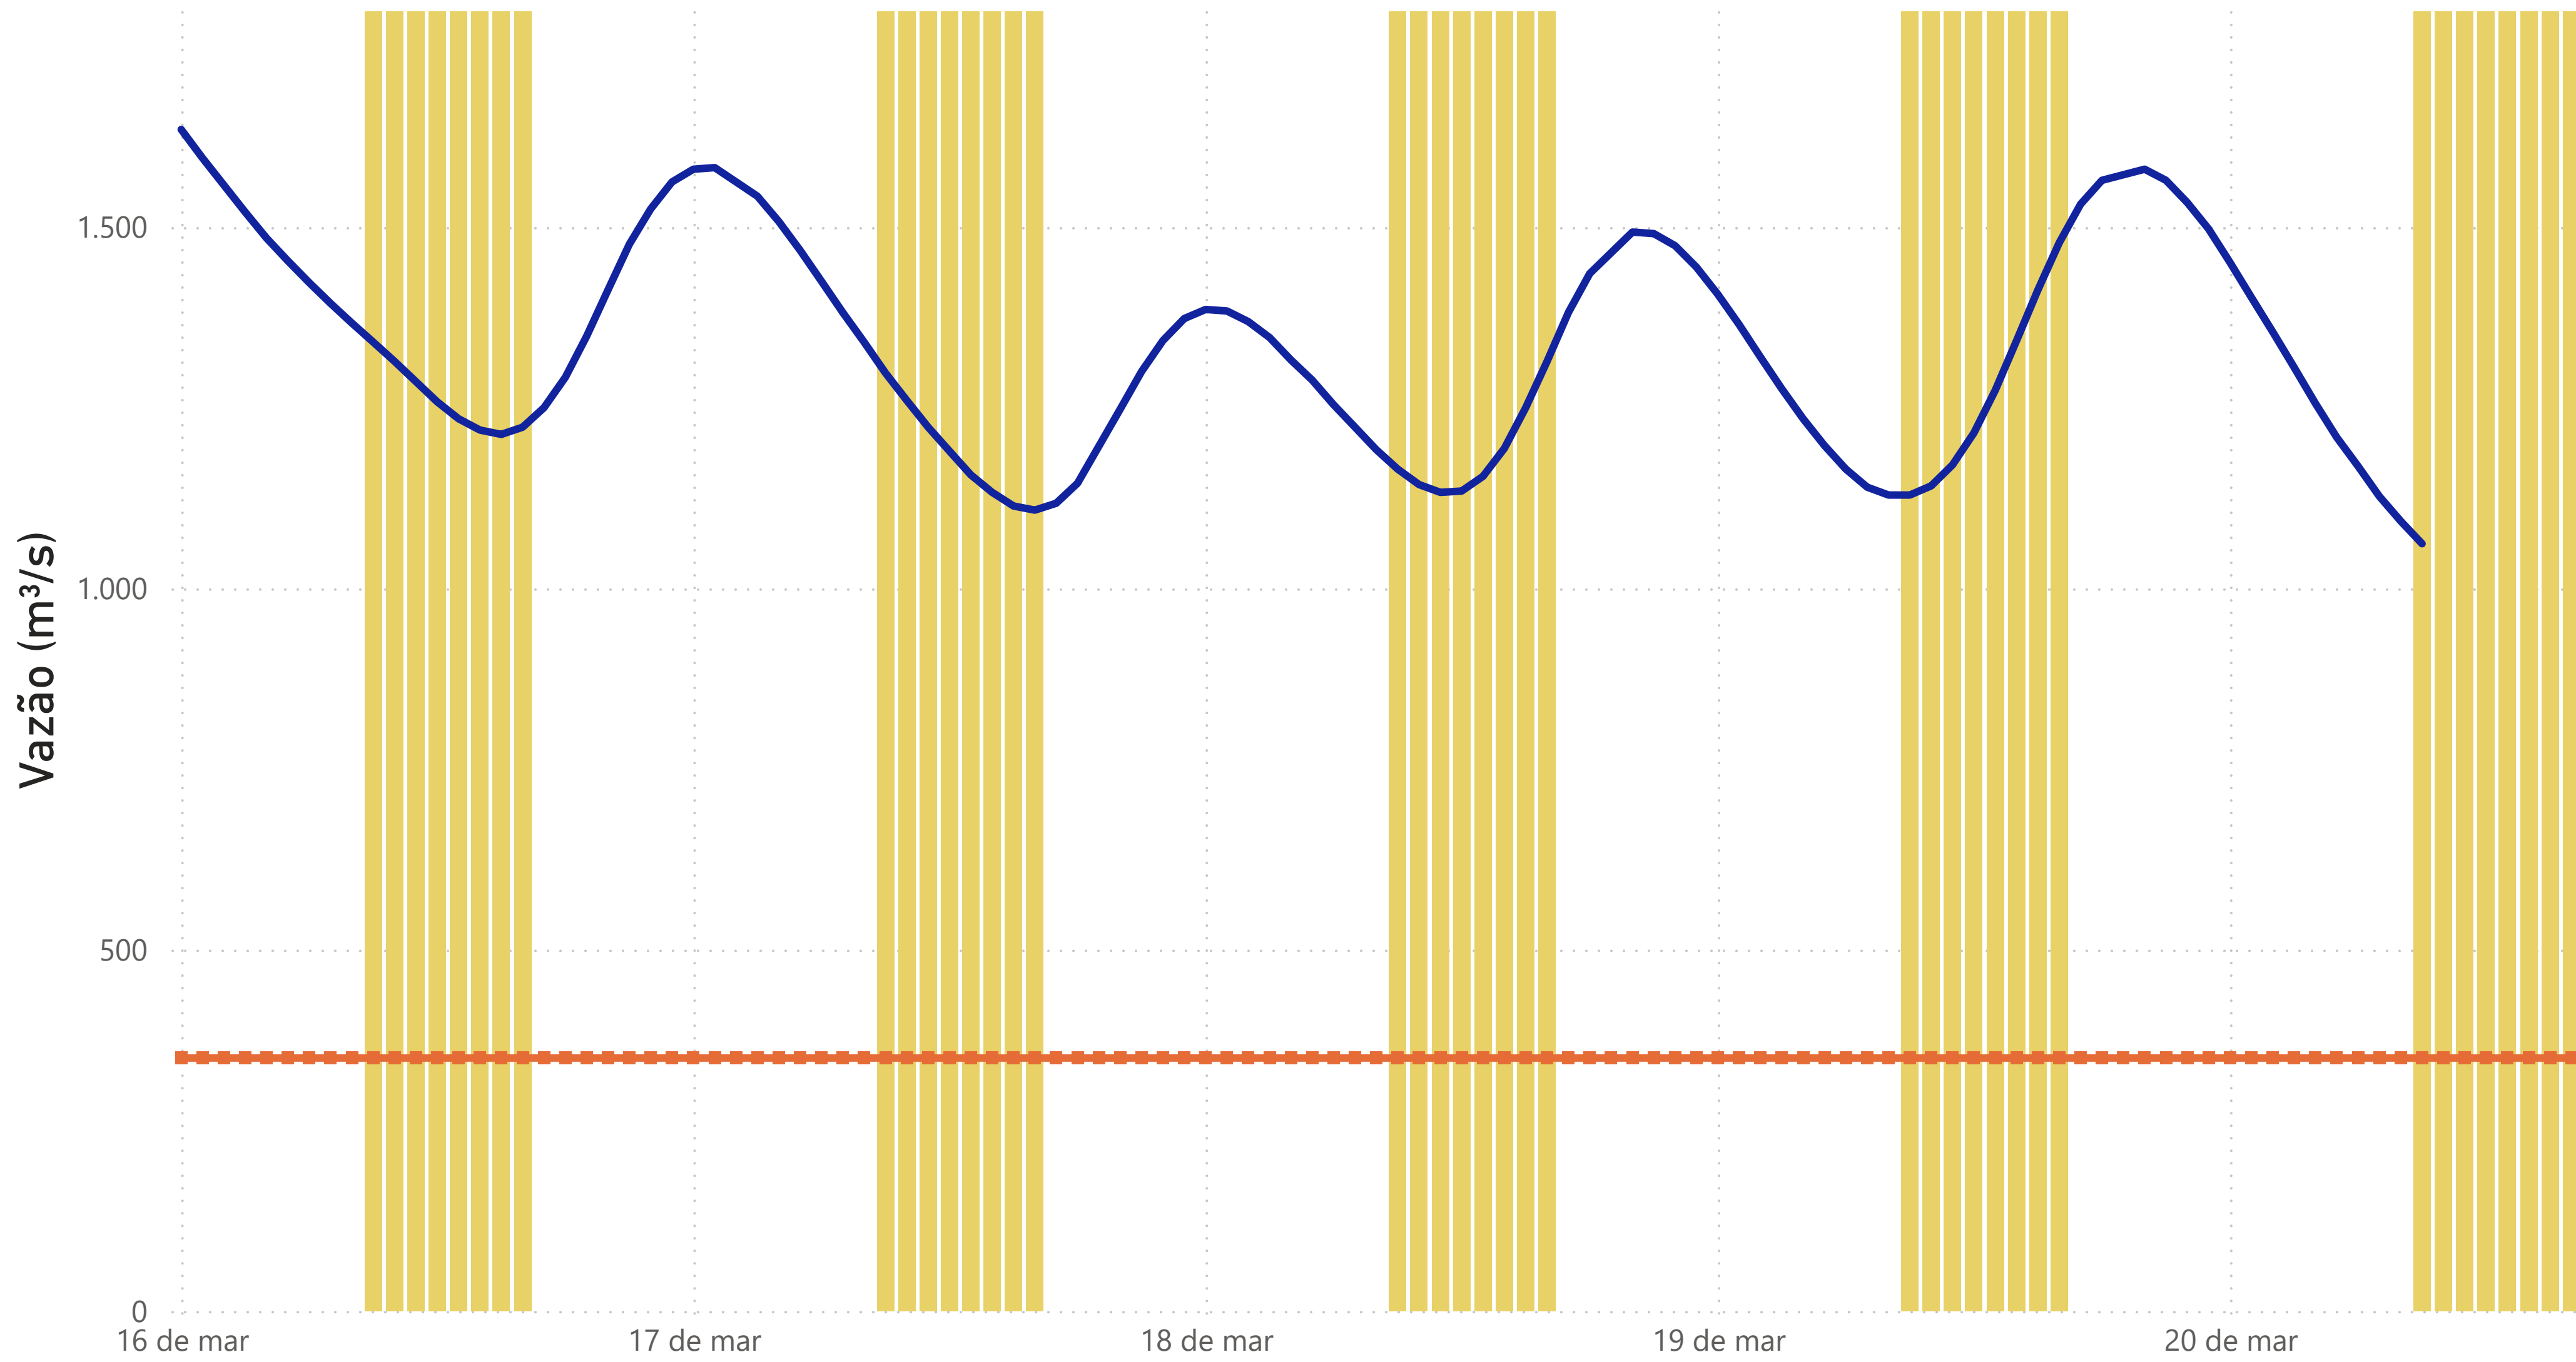

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

