

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	54,47	115	10
19/03/25	55,97	116	10
20/03/25	55,75	117	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	104	109
19/03/25	106	103
20/03/25	102	104

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	74,19	56	102
19/03/25	73,10	72	105
20/03/25	72,48	86	105

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
18/03/25	1.325
19/03/25	1.334
20/03/25	1.149
21/03/25	1.174
Atualizado em: 21/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	1.238	1.127
19/03/25	1.088	1.056
20/03/25	1.321	1.083

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	1.271	1.143
19/03/25	1.074	971
20/03/25	998	1.261

Data	Vazão Transferida (m³/s)
18/03/25	95
19/03/25	102
20/03/25	107


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	1.225	1.295
19/03/25	1.099	1.043
20/03/25	1.145	1.169

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	77,02	851	1.272
19/03/25	76,04	635	1.099
20/03/25	75,03	515	999

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	42,29	537	826
19/03/25	39,89	376	584
20/03/25	37,32	341	561

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/03/25	36,82	340	486
19/03/25	36,89	348	319
20/03/25	36,97	315	276

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

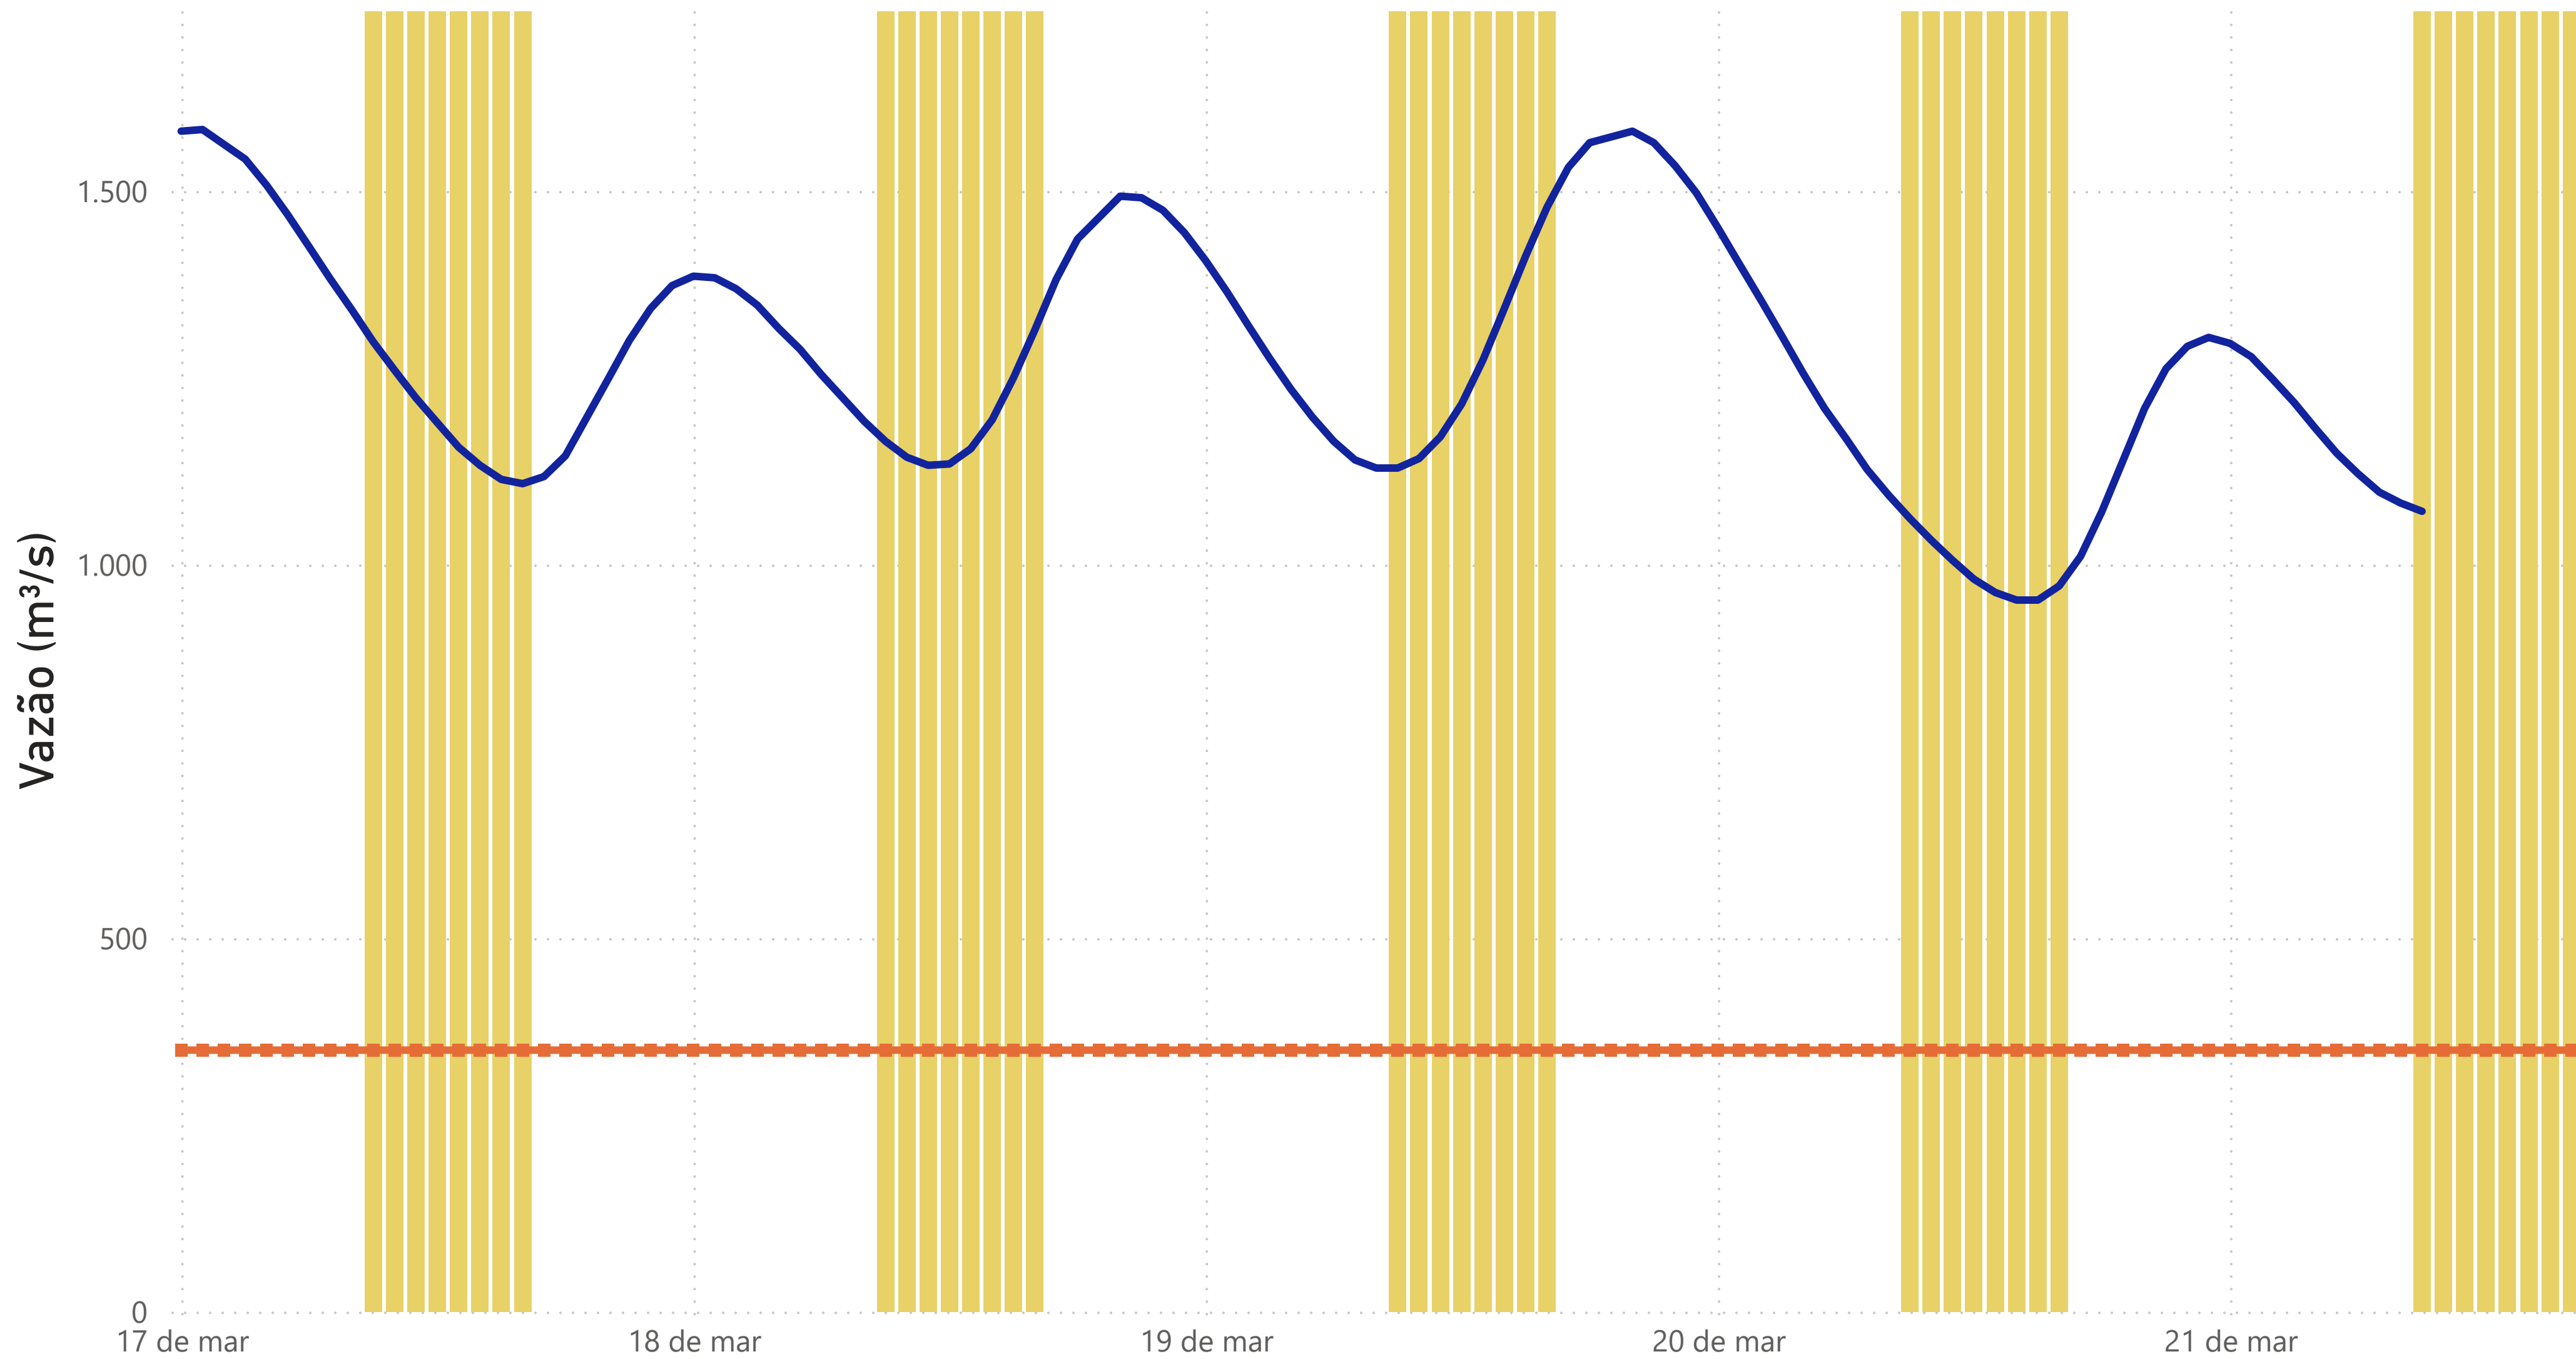

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350  $\text{m}^3/\text{s}$ )

