

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	51,57	113	10
23/03/25	42,48	81	10
24/03/25	53,35	148	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	109	106
23/03/25	74	72
24/03/25	143	144

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	69,05	49	108
23/03/25	68,17	49	76
24/03/25	65,15	51	143

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
22/03/25	1.158
23/03/25	1.059
24/03/25	977
25/03/25	801
Atualizado em: 25/03/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	861	972
23/03/25	564	707
24/03/25	1.346	1.298

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	825	825
23/03/25	679	506
24/03/25	1.189	1.272

Data	Vazão Transferida (m³/s)
22/03/25	112
23/03/25	97
24/03/25	106


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	1.015	869
23/03/25	746	809
24/03/25	1.263	1.221

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	73,42	598	838
23/03/25	72,73	356	683
24/03/25	71,82	760	1.194

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	33,19	432	561
23/03/25	34,17	276	329
24/03/25	33,19	586	735

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/03/25	37,00	265	402
23/03/25	37,08	267	228
24/03/25	36,42	256	549

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

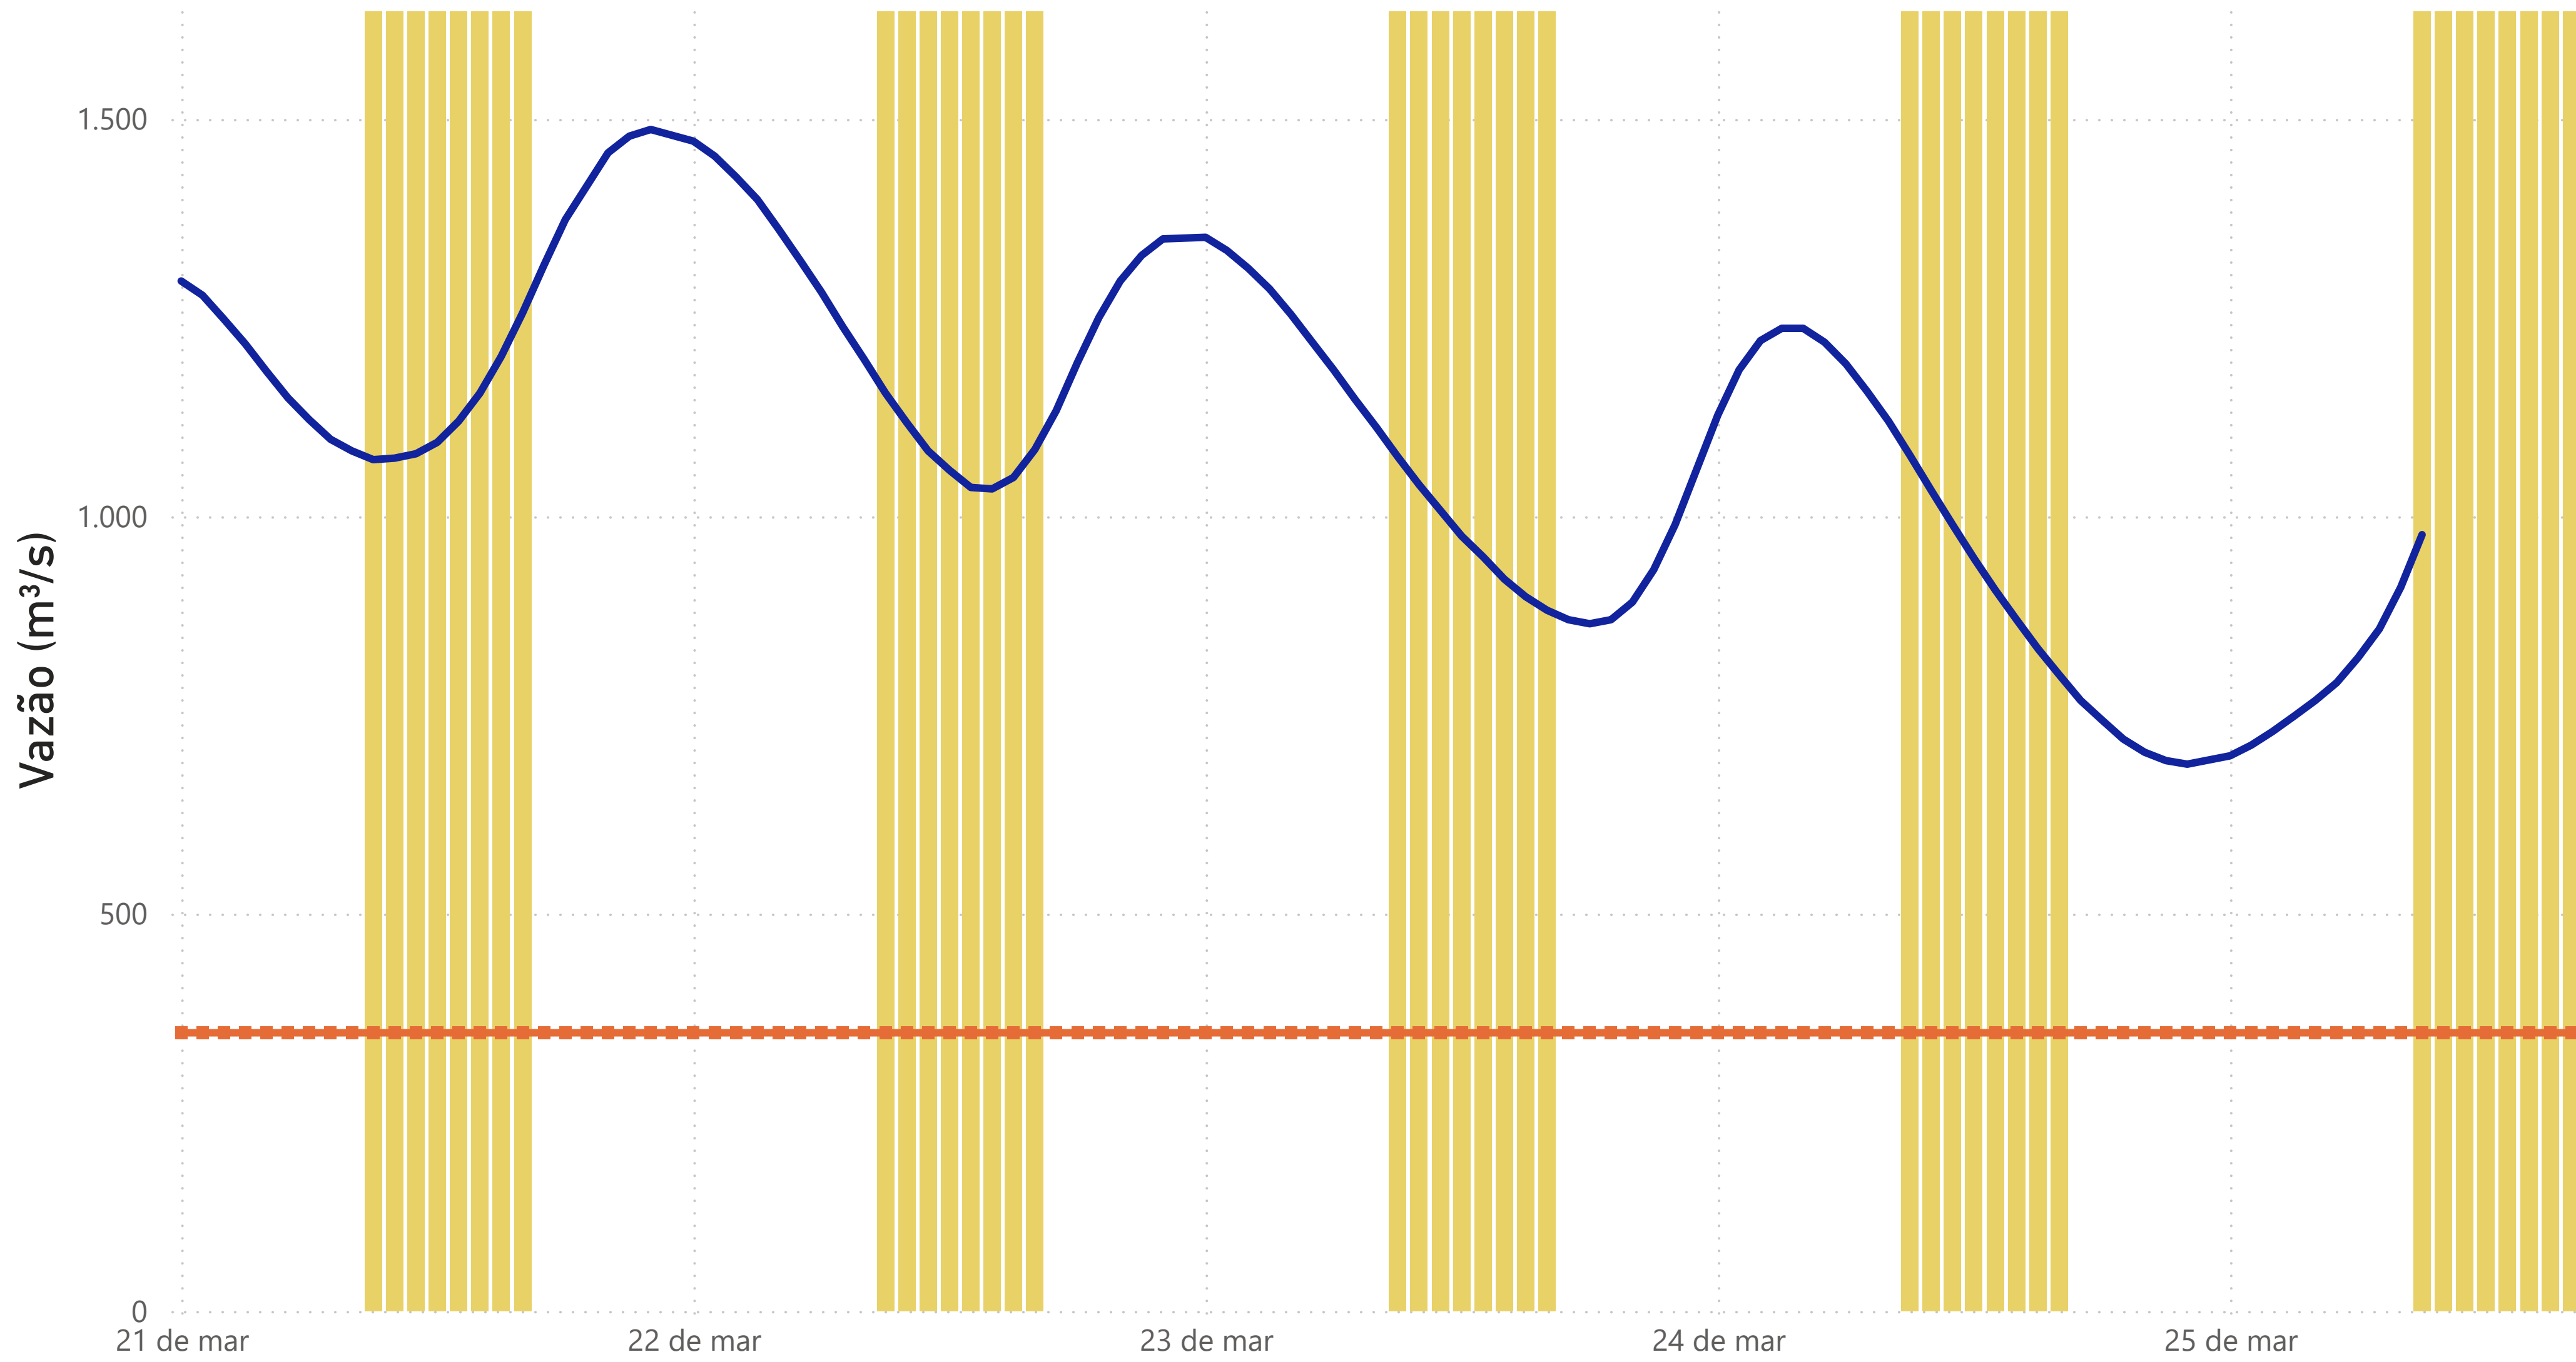

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

