

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	24,22	50	10
04/05/25	22,15	16	10
05/05/25	28,23	72	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	43	43
04/05/25	16	17
05/05/25	68	70

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	79,06	50	48
04/05/25	79,91	36	10
05/05/25	78,92	37	67

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
03/05/25	523
04/05/25	768
05/05/25	505
06/05/25	453
Atualizado em: 06/05/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	384	447
04/05/25	327	295
05/05/25	810	762

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	403	314
04/05/25	228	254
05/05/25	791	721

Data	Vazão Transferida (m³/s)
03/05/25	42
04/05/25	12
05/05/25	43


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	555	592
04/05/25	320	374
05/05/25	902	791

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	52,35	251	410
04/05/25	51,93	39	237
05/05/25	51,31	507	803

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	35,16	183	189
04/05/25	35,75	31	17
05/05/25	31,03	249	501

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
03/05/25	47,65	164	131
04/05/25	48,02	165	0
05/05/25	47,95	159	192

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

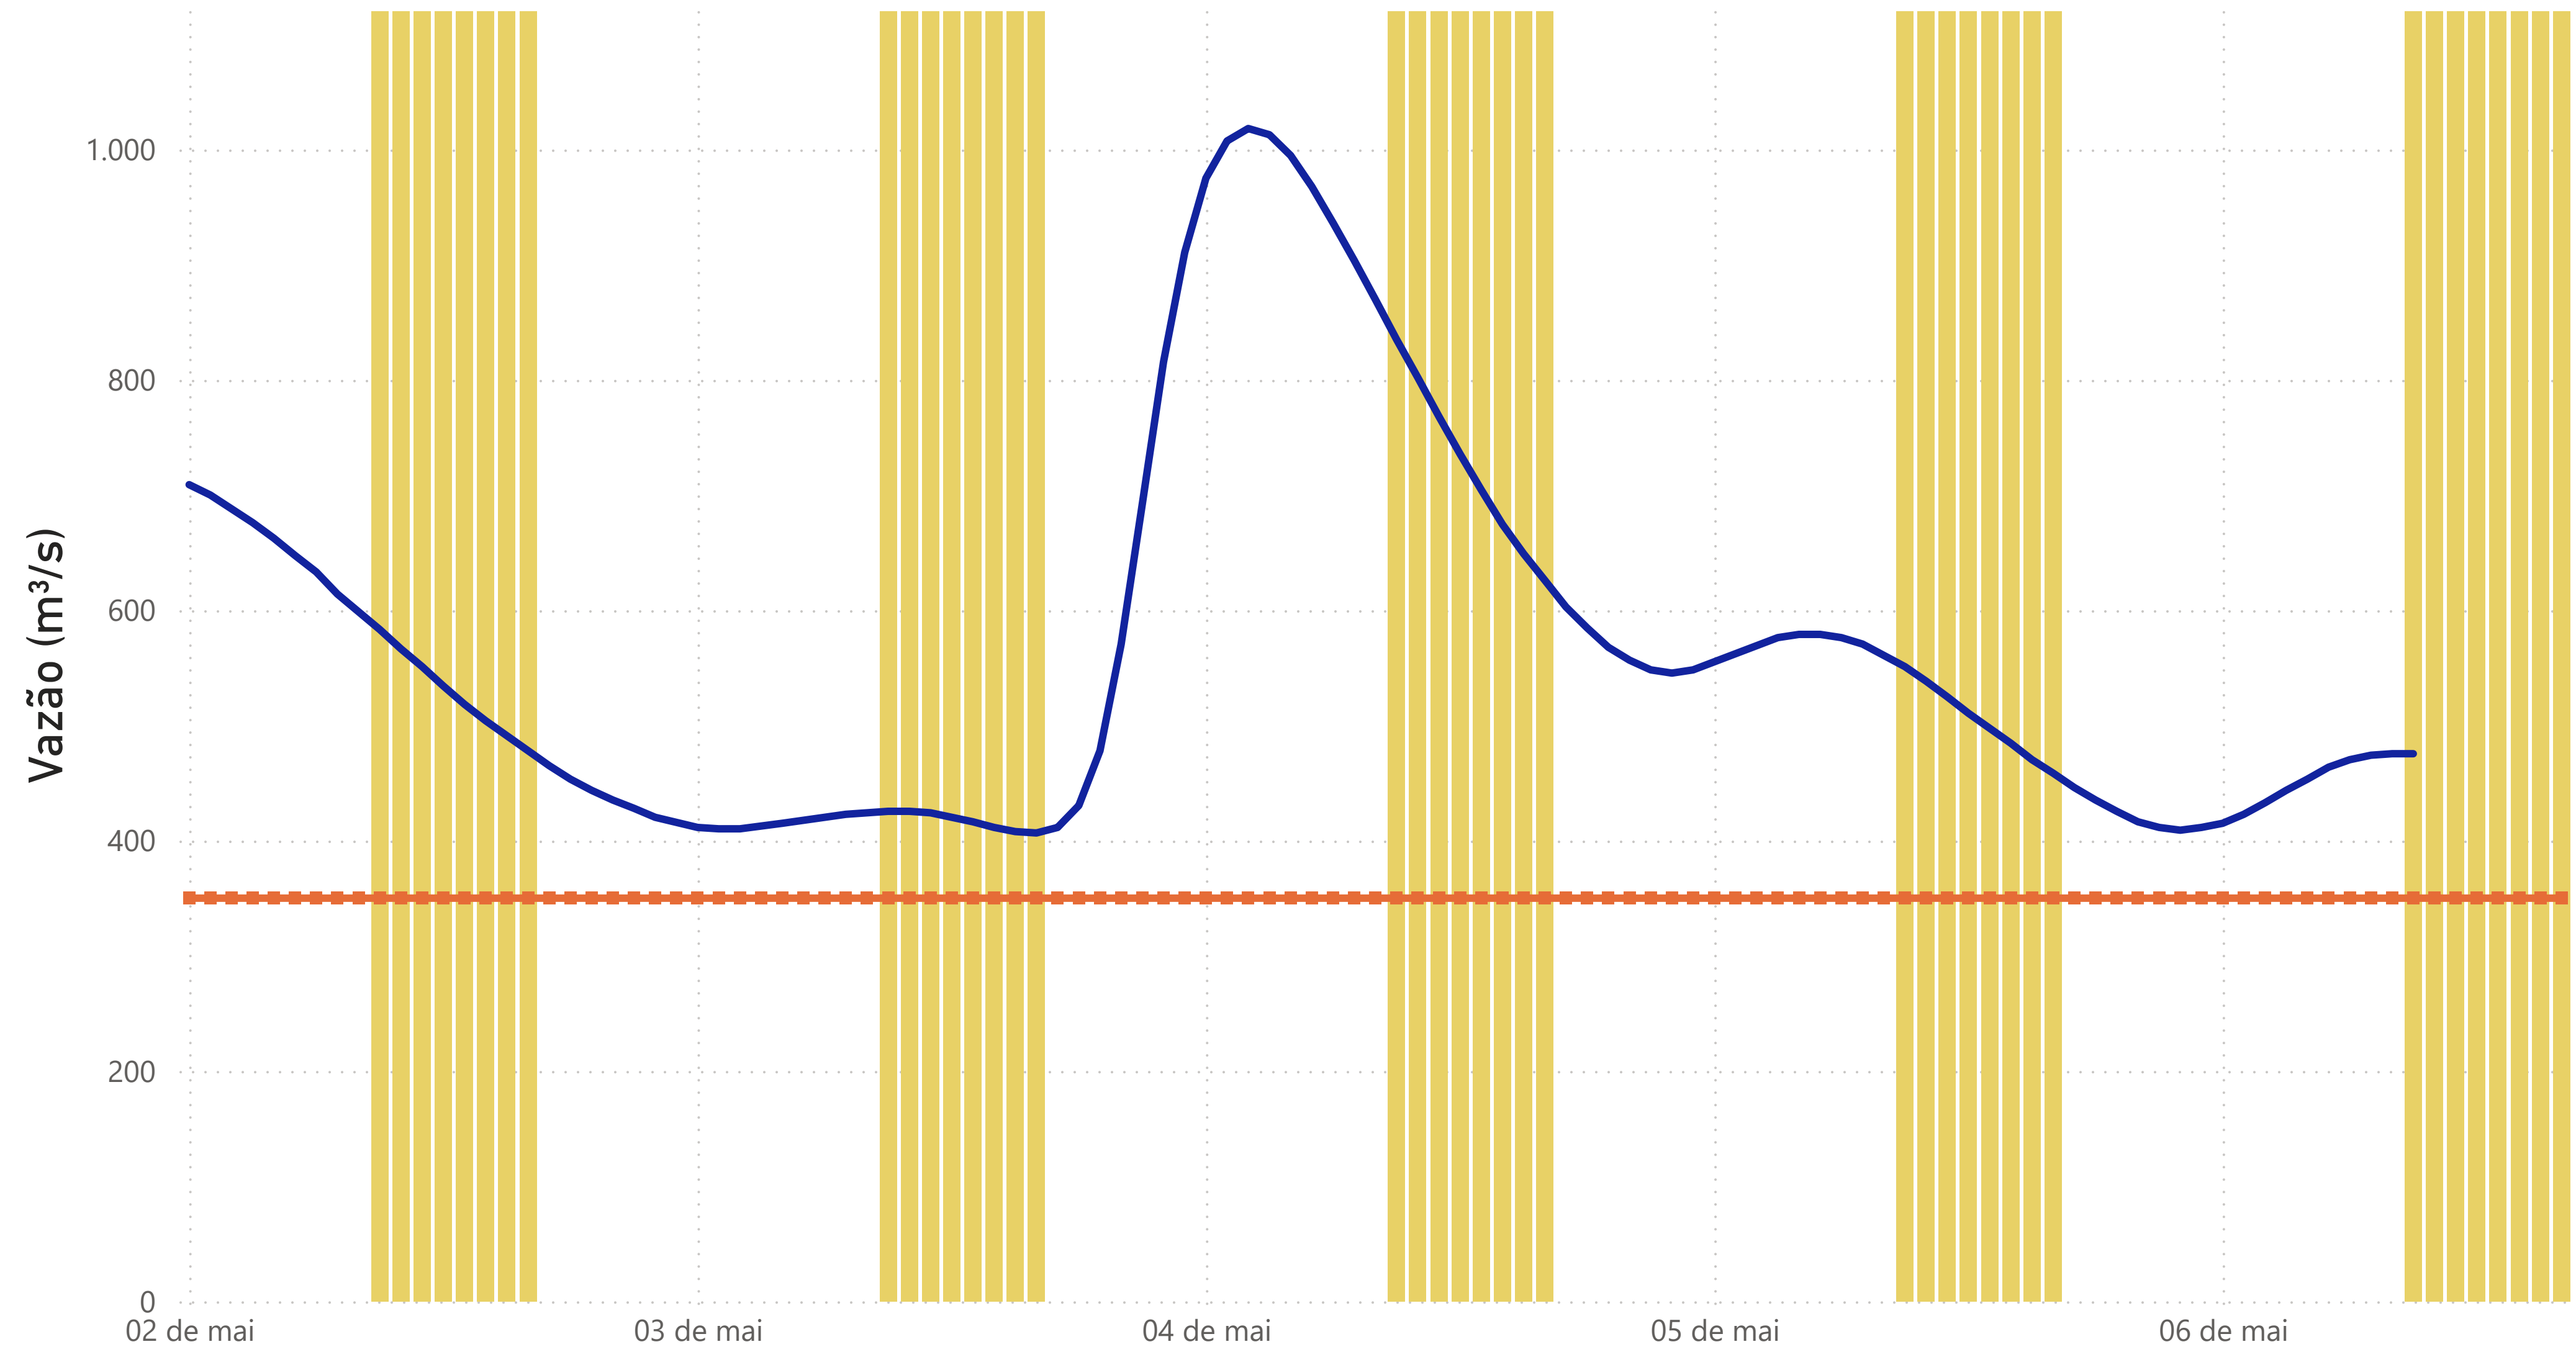

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

