

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	27,63	68	10
07/05/25	30,29	83	10
08/05/25	34,34	89	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	66	61
07/05/25	77	77
08/05/25	82	87

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	77,95	39	64
07/05/25	76,72	40	77
08/05/25	75,22	34	79

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/05/25	561
07/05/25	948
08/05/25	1.207
09/05/25	1.322
Atualizado em: 09/05/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	935	919
07/05/25	1.121	1.153
08/05/25	1.208	1.287

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	839	858
07/05/25	966	1.068
08/05/25	1.110	1.129

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/05/25	61
07/05/25	65
08/05/25	67


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	1.055	1.017
07/05/25	1.341	1.306
08/05/25	1.499	1.527

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	50,69	542	838
07/05/25	50,19	772	1.008
08/05/25	49,45	818	1.171

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	29,85	426	505
07/05/25	35,55	1.008	755
08/05/25	40,49	1.000	781

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/05/25	47,60	149	303
07/05/25	45,83	135	913
08/05/25	44,19	141	863

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

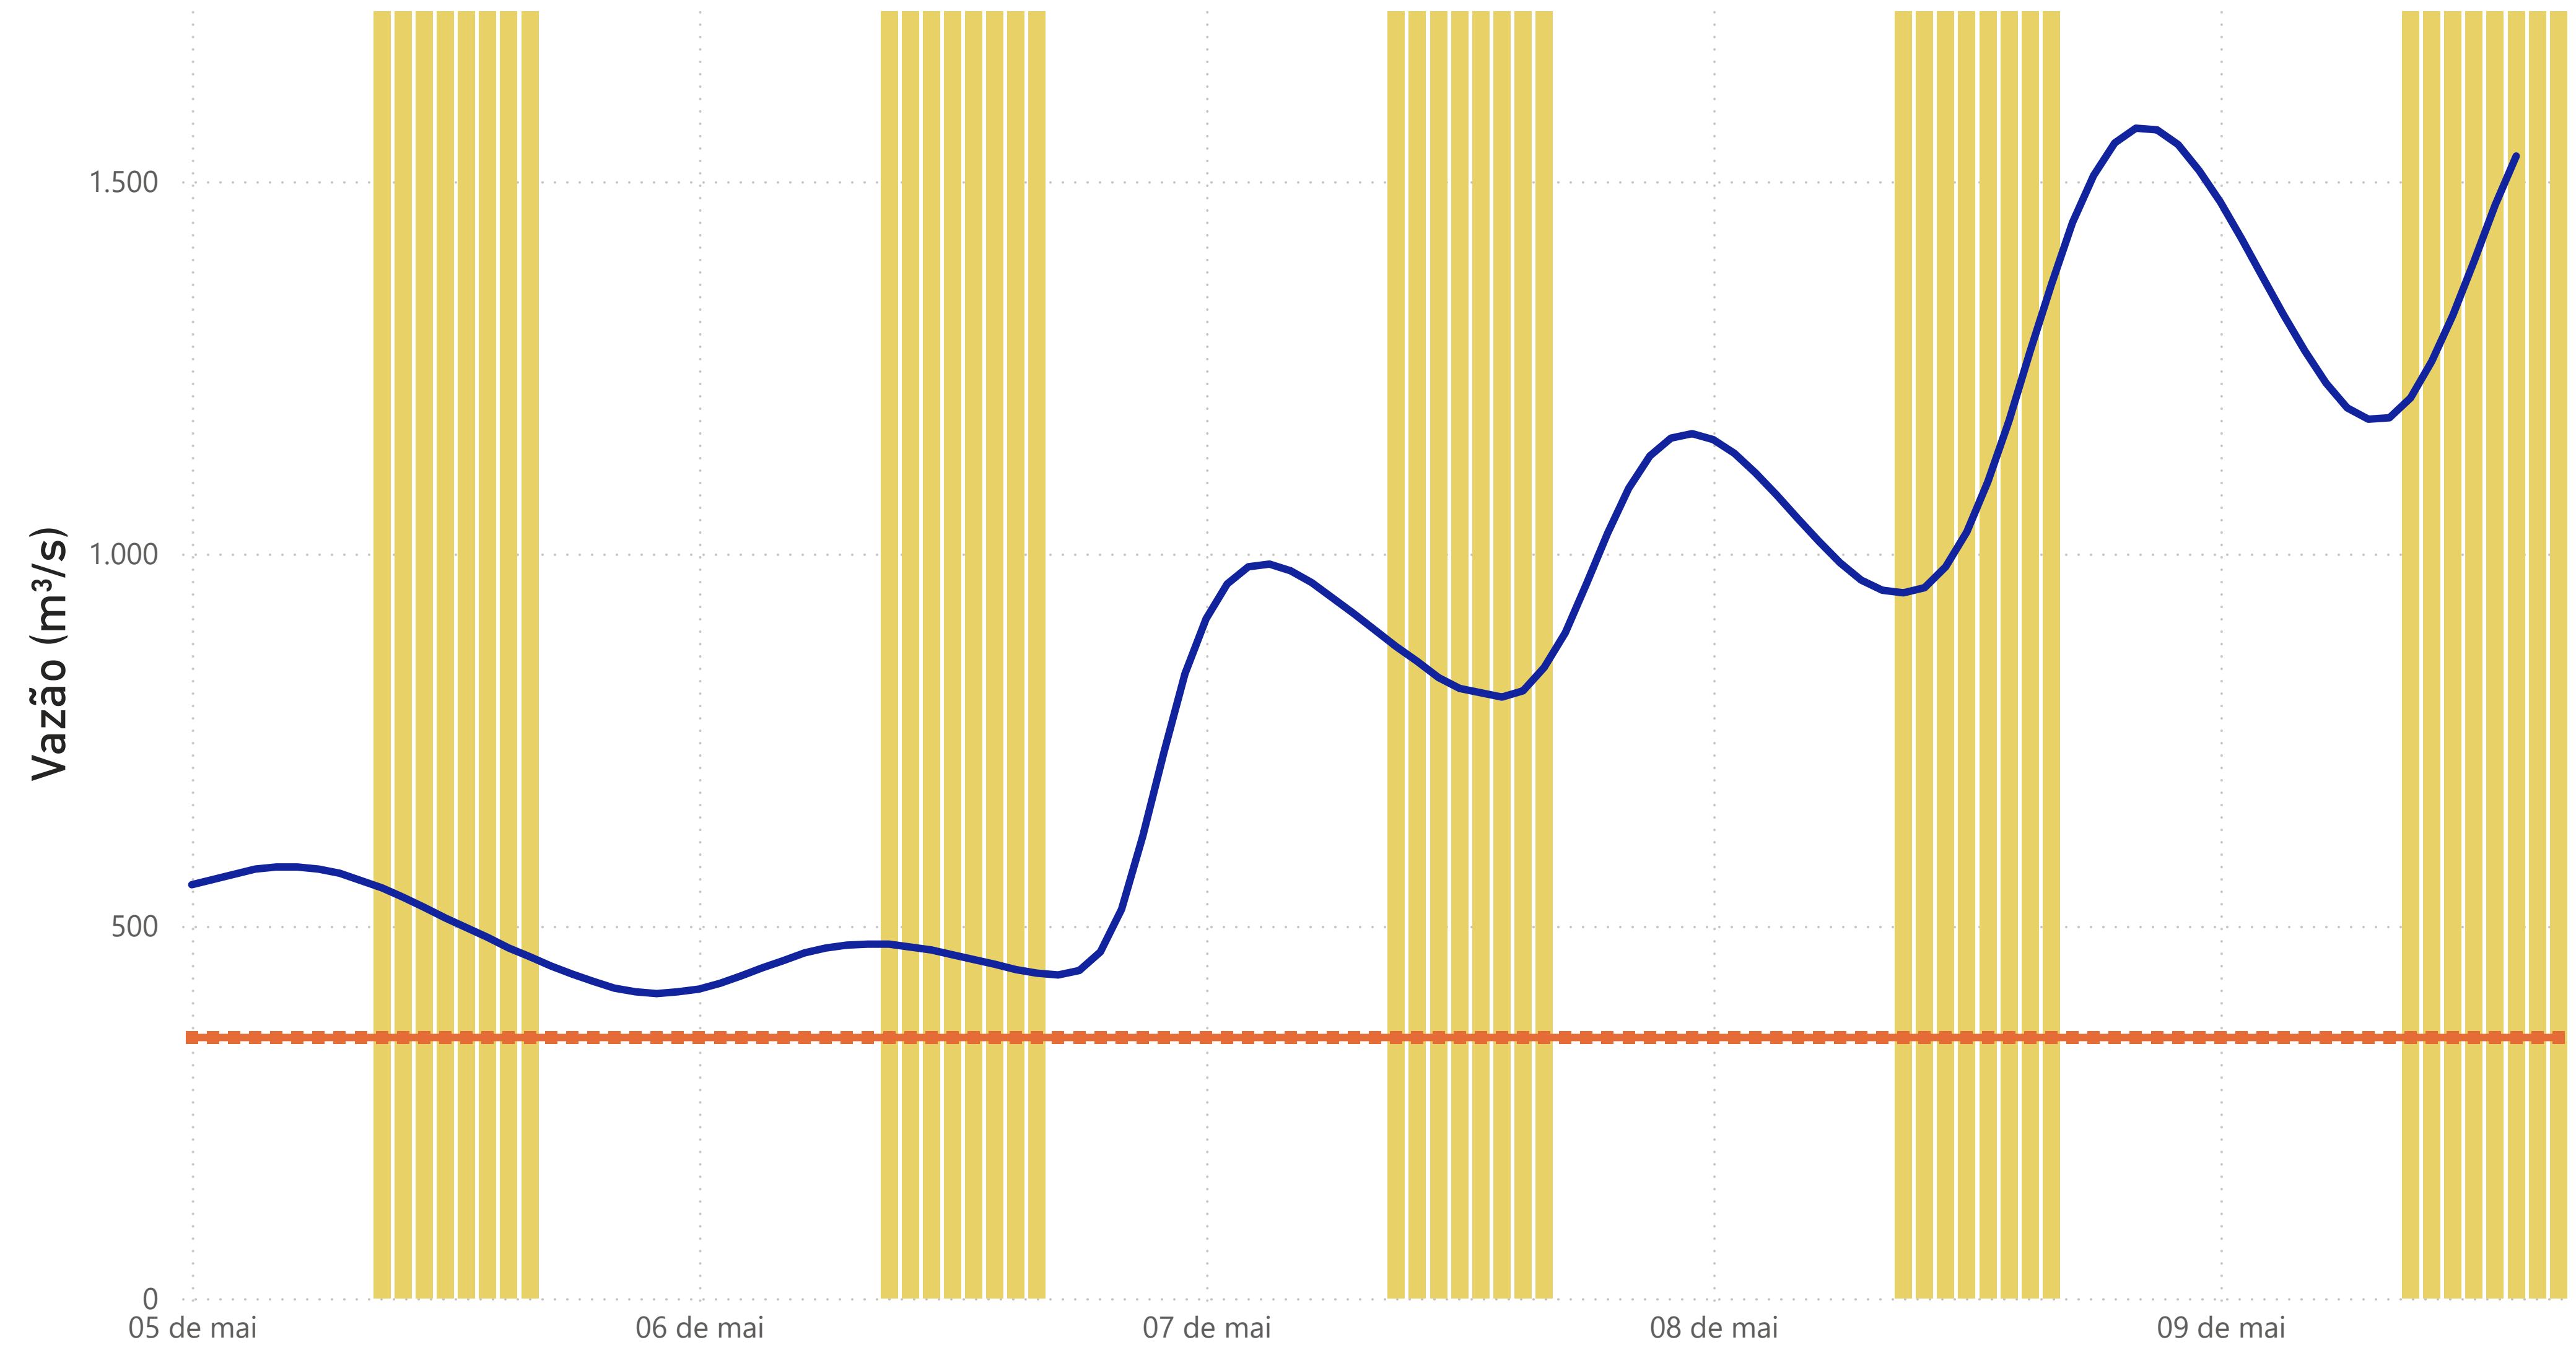

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

