

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	32,00	51	10
12/05/25	34,70	62	10
13/05/25	34,70	63	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	44	43
12/05/25	53	53
13/05/25	55	55

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	74,12	52	44
12/05/25	73,92	50	56
13/05/25	73,44	42	56

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
11/05/25	793
12/05/25	647
13/05/25	790
14/05/25	1.185
Atualizado em: 14/05/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	456	361
12/05/25	945	977
13/05/25	1.054	1.086

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	299	357
12/05/25	956	924
13/05/25	1.011	959

Data	Vazão Transferida (m³/s)
11/05/25	51
12/05/25	44
13/05/25	53


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	466	490
12/05/25	1.169	1.120
13/05/25	1.290	1.345

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	48,31	82	316
12/05/25	47,53	576	945
13/05/25	46,92	754	1.044

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	47,07	127	21
12/05/25	47,07	569	569
13/05/25	44,48	605	720

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
11/05/25	42,65	165	0
12/05/25	41,93	168	486
13/05/25	41,13	145	497

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

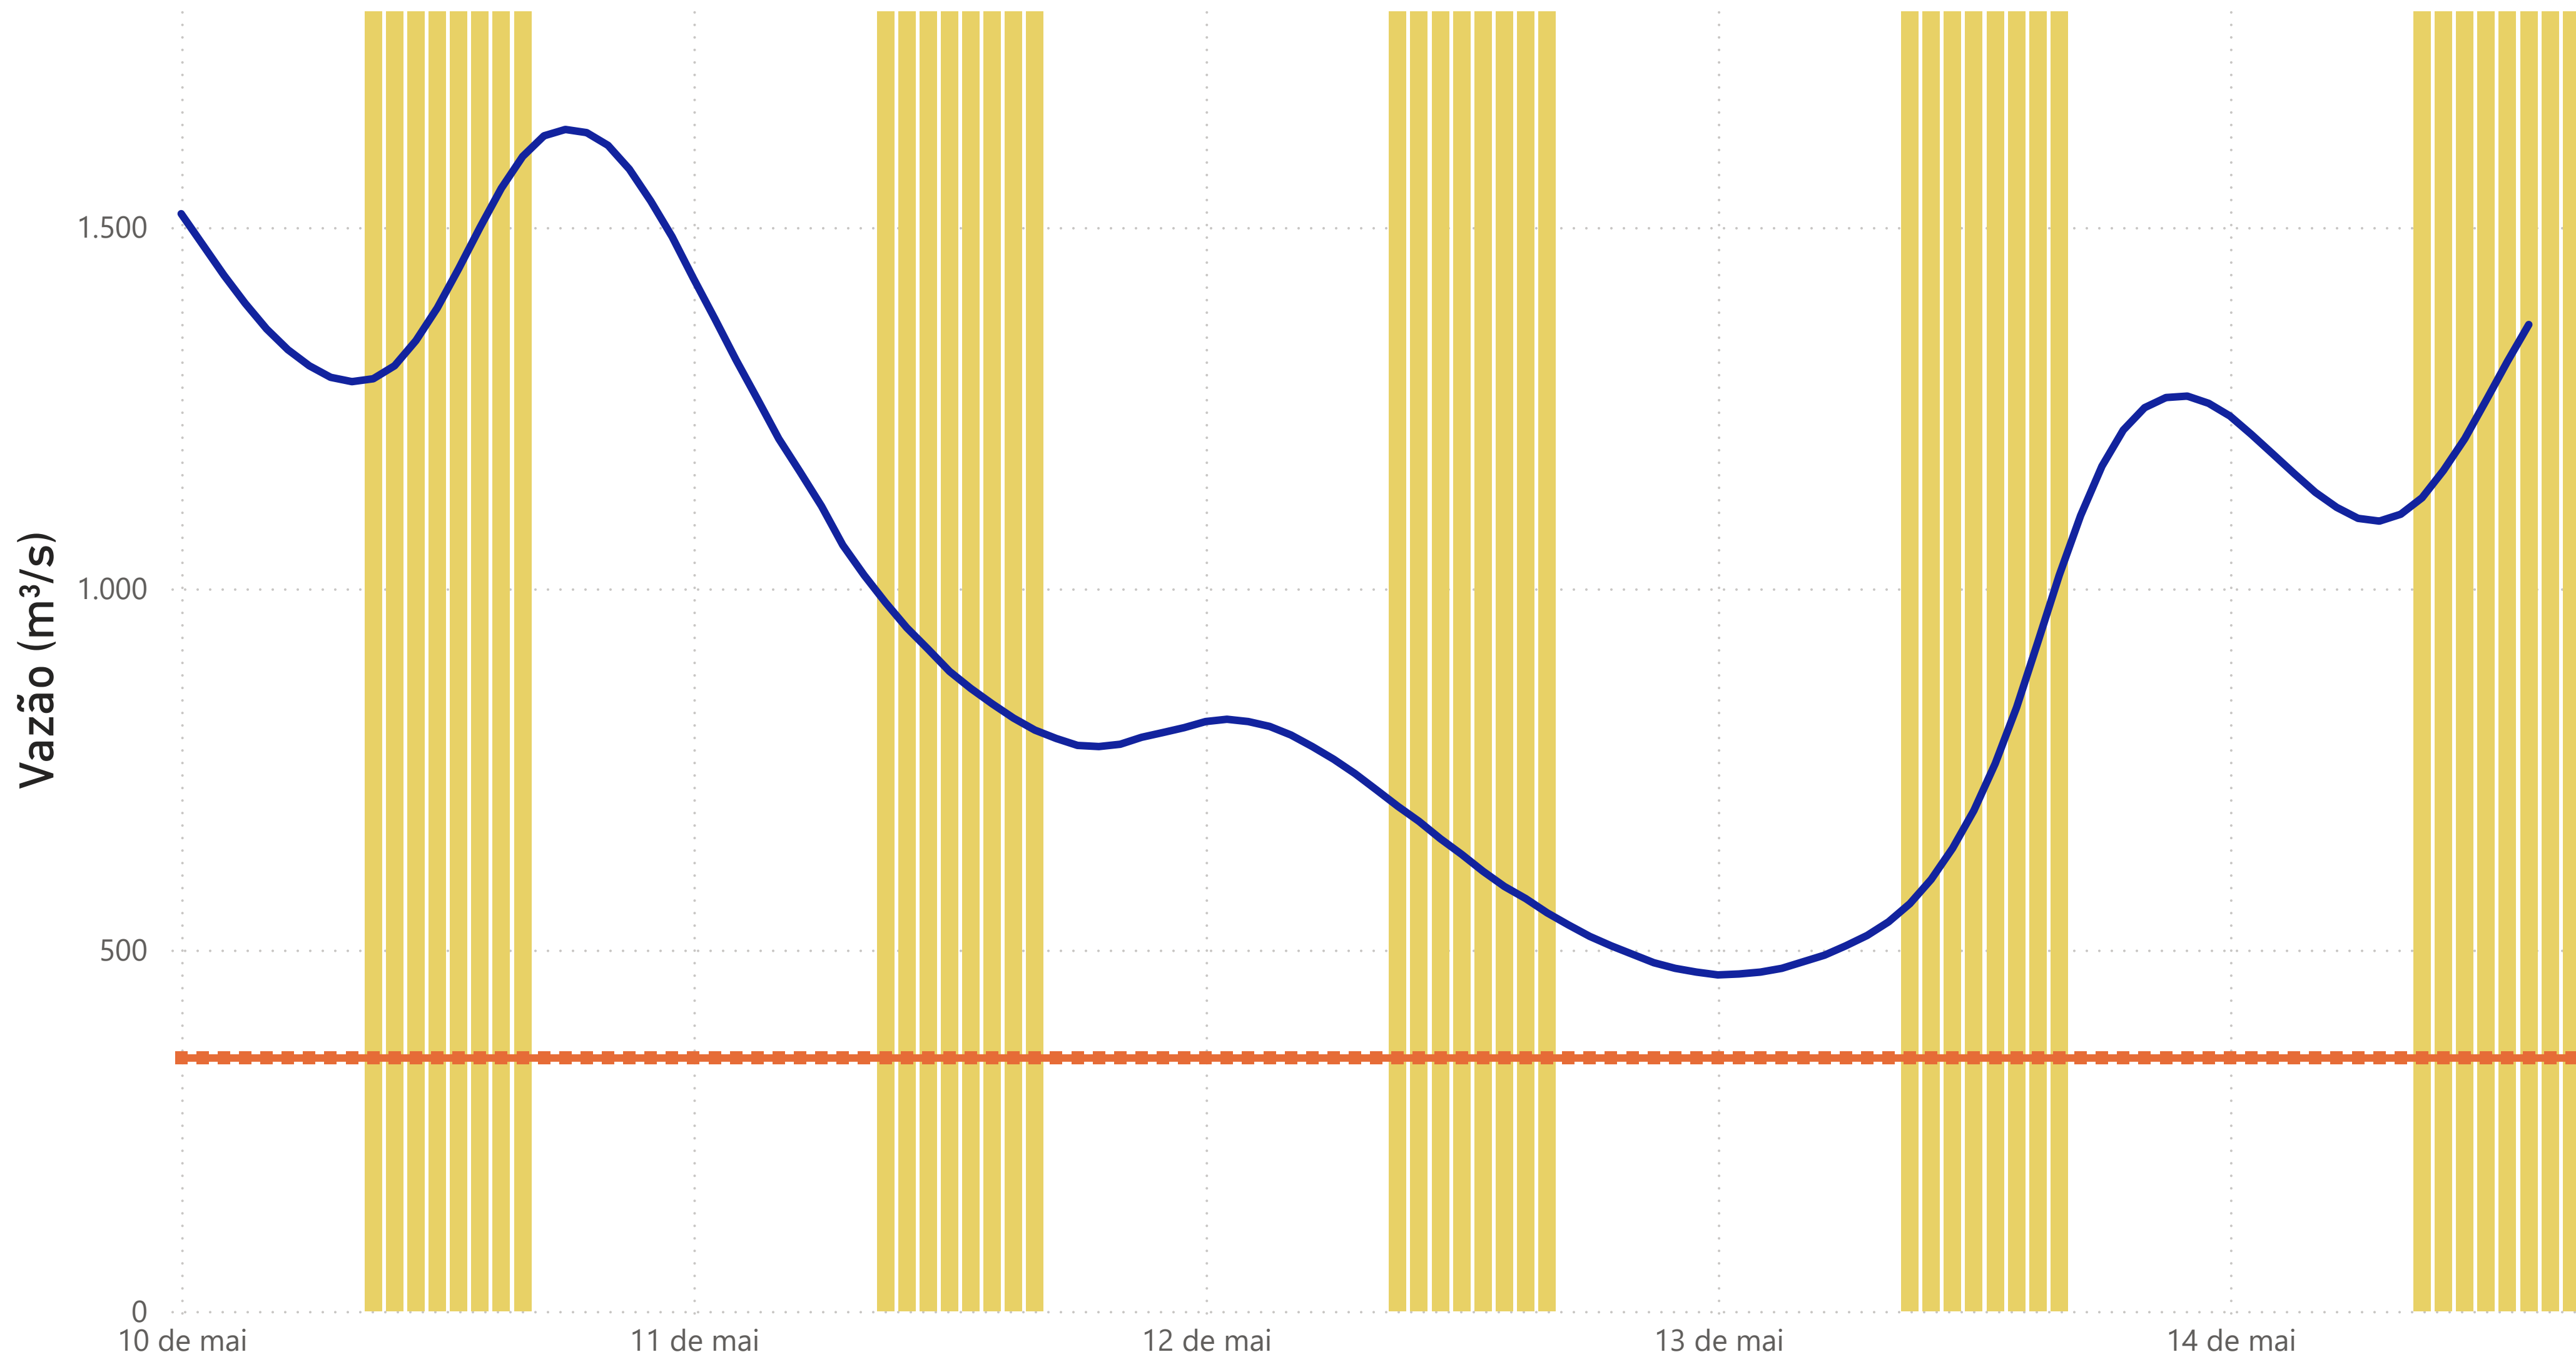

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

