

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	34,70	63	10
14/05/25	34,10	61	10
15/05/25	32,65	54	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	55	55
14/05/25	58	58
15/05/25	46	47

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	73,44	42	56
14/05/25	72,89	30	47
15/05/25	72,42	33	47

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
13/05/25	1.030
14/05/25	1.267
15/05/25	1.107
16/05/25	1.025
Atualizado em: 16/05/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	1.054	1.086
14/05/25	1.103	976
15/05/25	1.053	958

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	1.011	959
14/05/25	973	992
15/05/25	975	1.014

Data	Vazão Transferida (m³/s)
13/05/25	53
14/05/25	53
15/05/25	47


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	1.290	1.345
14/05/25	1.134	1.144
15/05/25	1.107	1.055

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	46,92	696	1.044
14/05/25	46,40	739	990
15/05/25	45,99	847	1.039

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	44,48	553	720
14/05/25	45,08	656	682
15/05/25	45,27	776	813

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/05/25	41,13	145	497
14/05/25	40,05	132	605
15/05/25	38,75	155	727

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

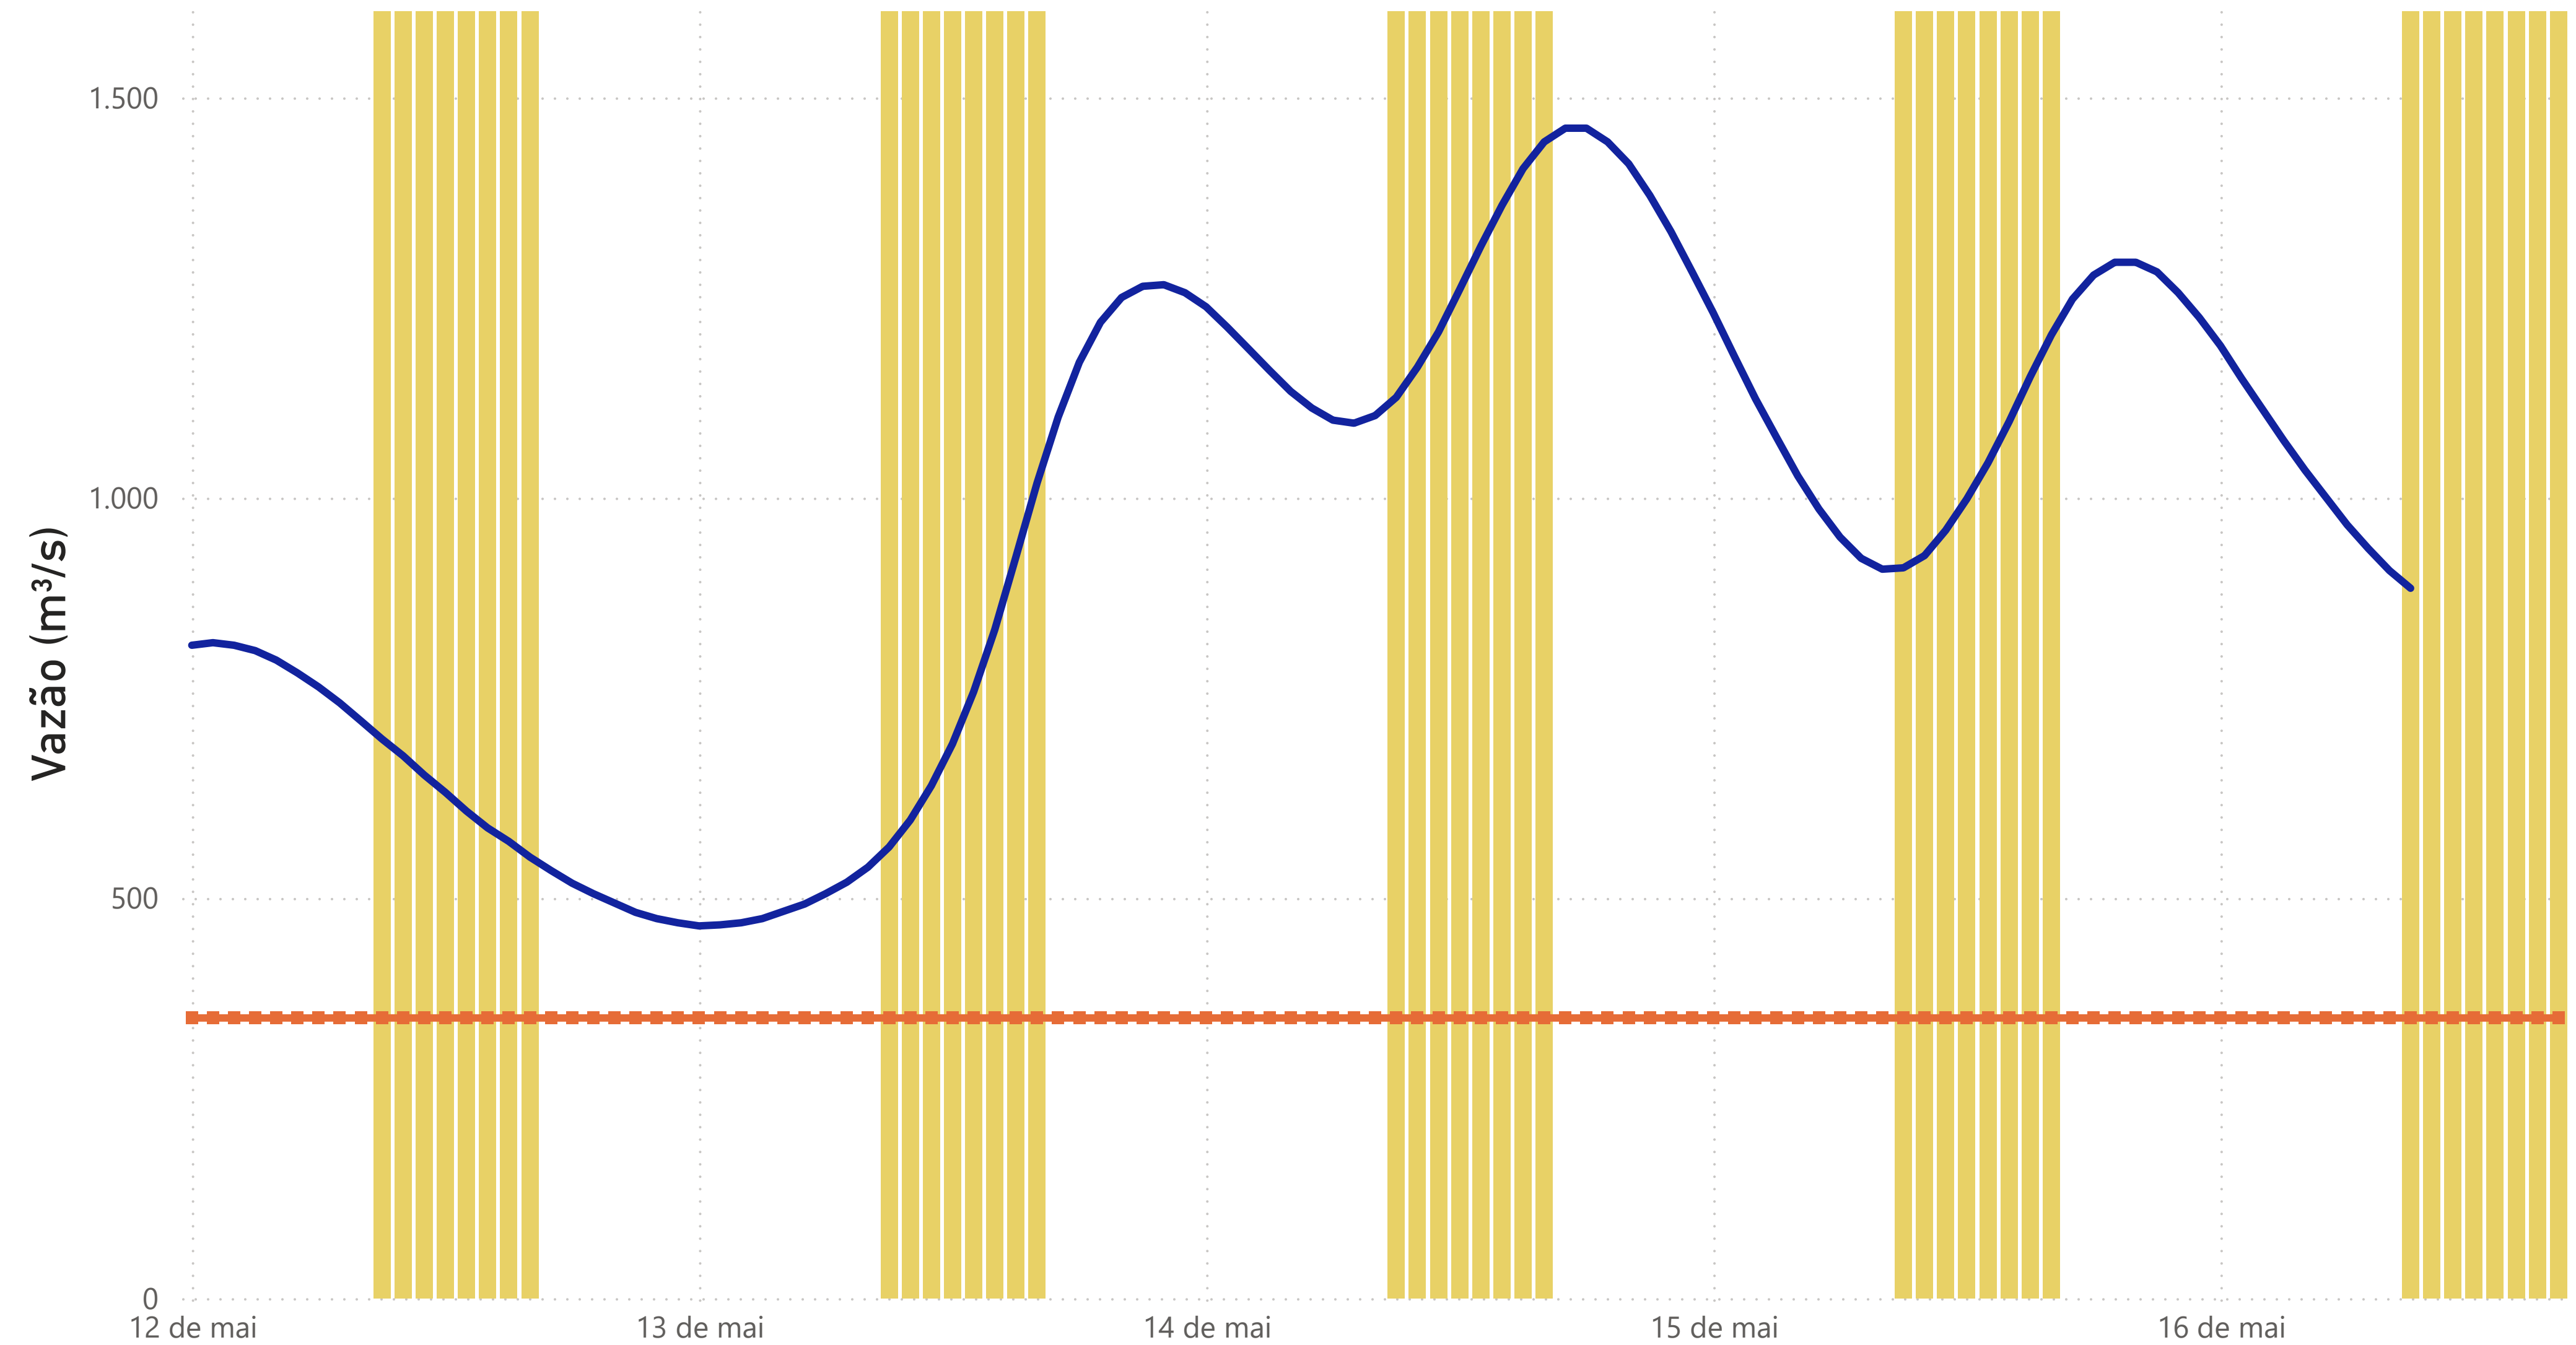

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

