

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	40,77	45	10
02/06/25	53,59	119	10
03/06/25	66,95	163	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	33	36
02/06/25	98	96
03/06/25	146	152

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	82,45	58	34
02/06/25	80,90	46	93
03/06/25	77,95	55	144

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
01/06/25	550
02/06/25	490
03/06/25	835
04/06/25	1.140
Atualizado em: 04/06/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	341	404
02/06/25	389	1.055
03/06/25	704	656

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	178	133
02/06/25	323	214
03/06/25	566	527

Data	Vazão Transferida (m³/s)
01/06/25	12
02/06/25	72
03/06/25	114


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	512	415
02/06/25	1.252	1.301
03/06/25	850	847

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	41,80	165	165
02/06/25	41,96	378	303
03/06/25	42,39	746	539

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	53,25	86	98
02/06/25	47,67	69	388
03/06/25	41,29	302	698

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/06/25	39,82	206	9
02/06/25	40,28	201	0
03/06/25	40,28	184	184

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

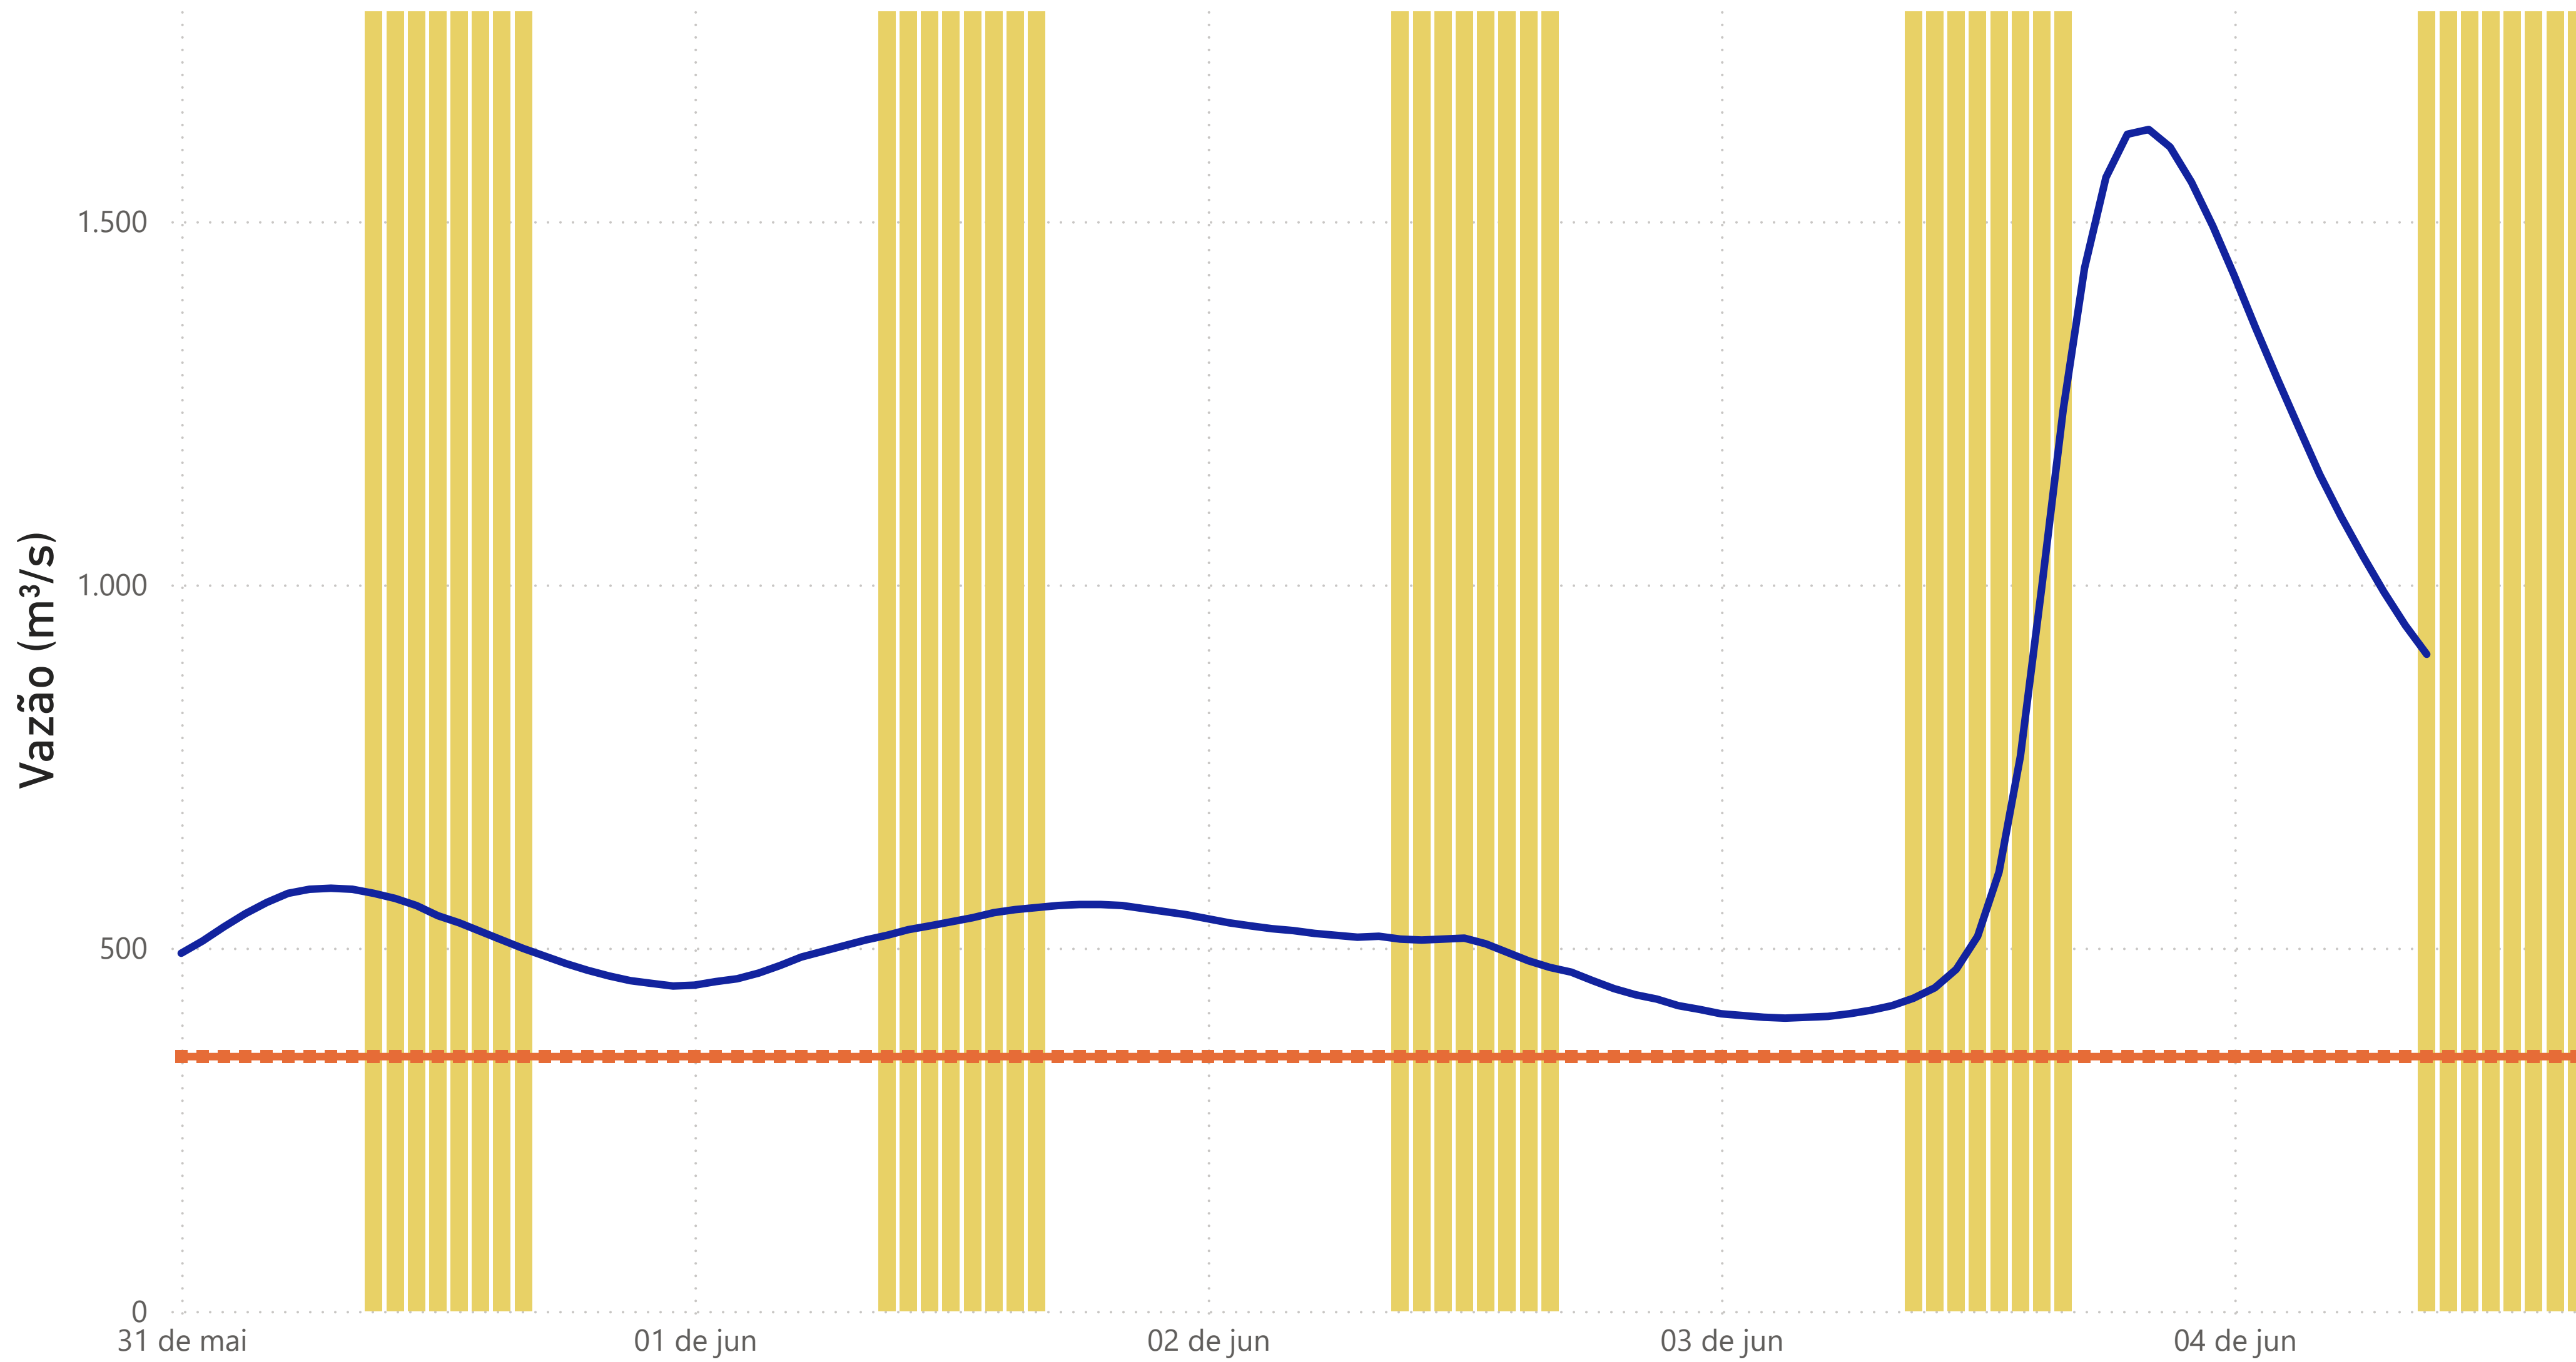

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

