

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	101,59	215	34
07/06/25	100,28	189	22
08/06/25	101,87	185	22

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	152	156
07/06/25	154	151
08/06/25	147	135

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	92,16	383	142
07/06/25	98,65	344	147
08/06/25	106,06	427	202

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/06/25	2.276
07/06/25	2.030
08/06/25	1.043
09/06/25	835
Atualizado em: 09/06/25 15:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	1.084	1.177
07/06/25	779	353
08/06/25	681	285

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	382	331
07/06/25	169	124
08/06/25	197	120

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/06/25	173
07/06/25	171
08/06/25	158

Rio Iguaçu


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	1.681	1.654
07/06/25	731	673
08/06/25	632	642

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	45,07	633	309
07/06/25	45,67	400	113
08/06/25	46,07	293	101

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	36,54	412	395
07/06/25	43,68	374	57
08/06/25	52,05	397	25

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/06/25	42,63	499	0
07/06/25	43,77	505	0
08/06/25	45,13	598	0

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

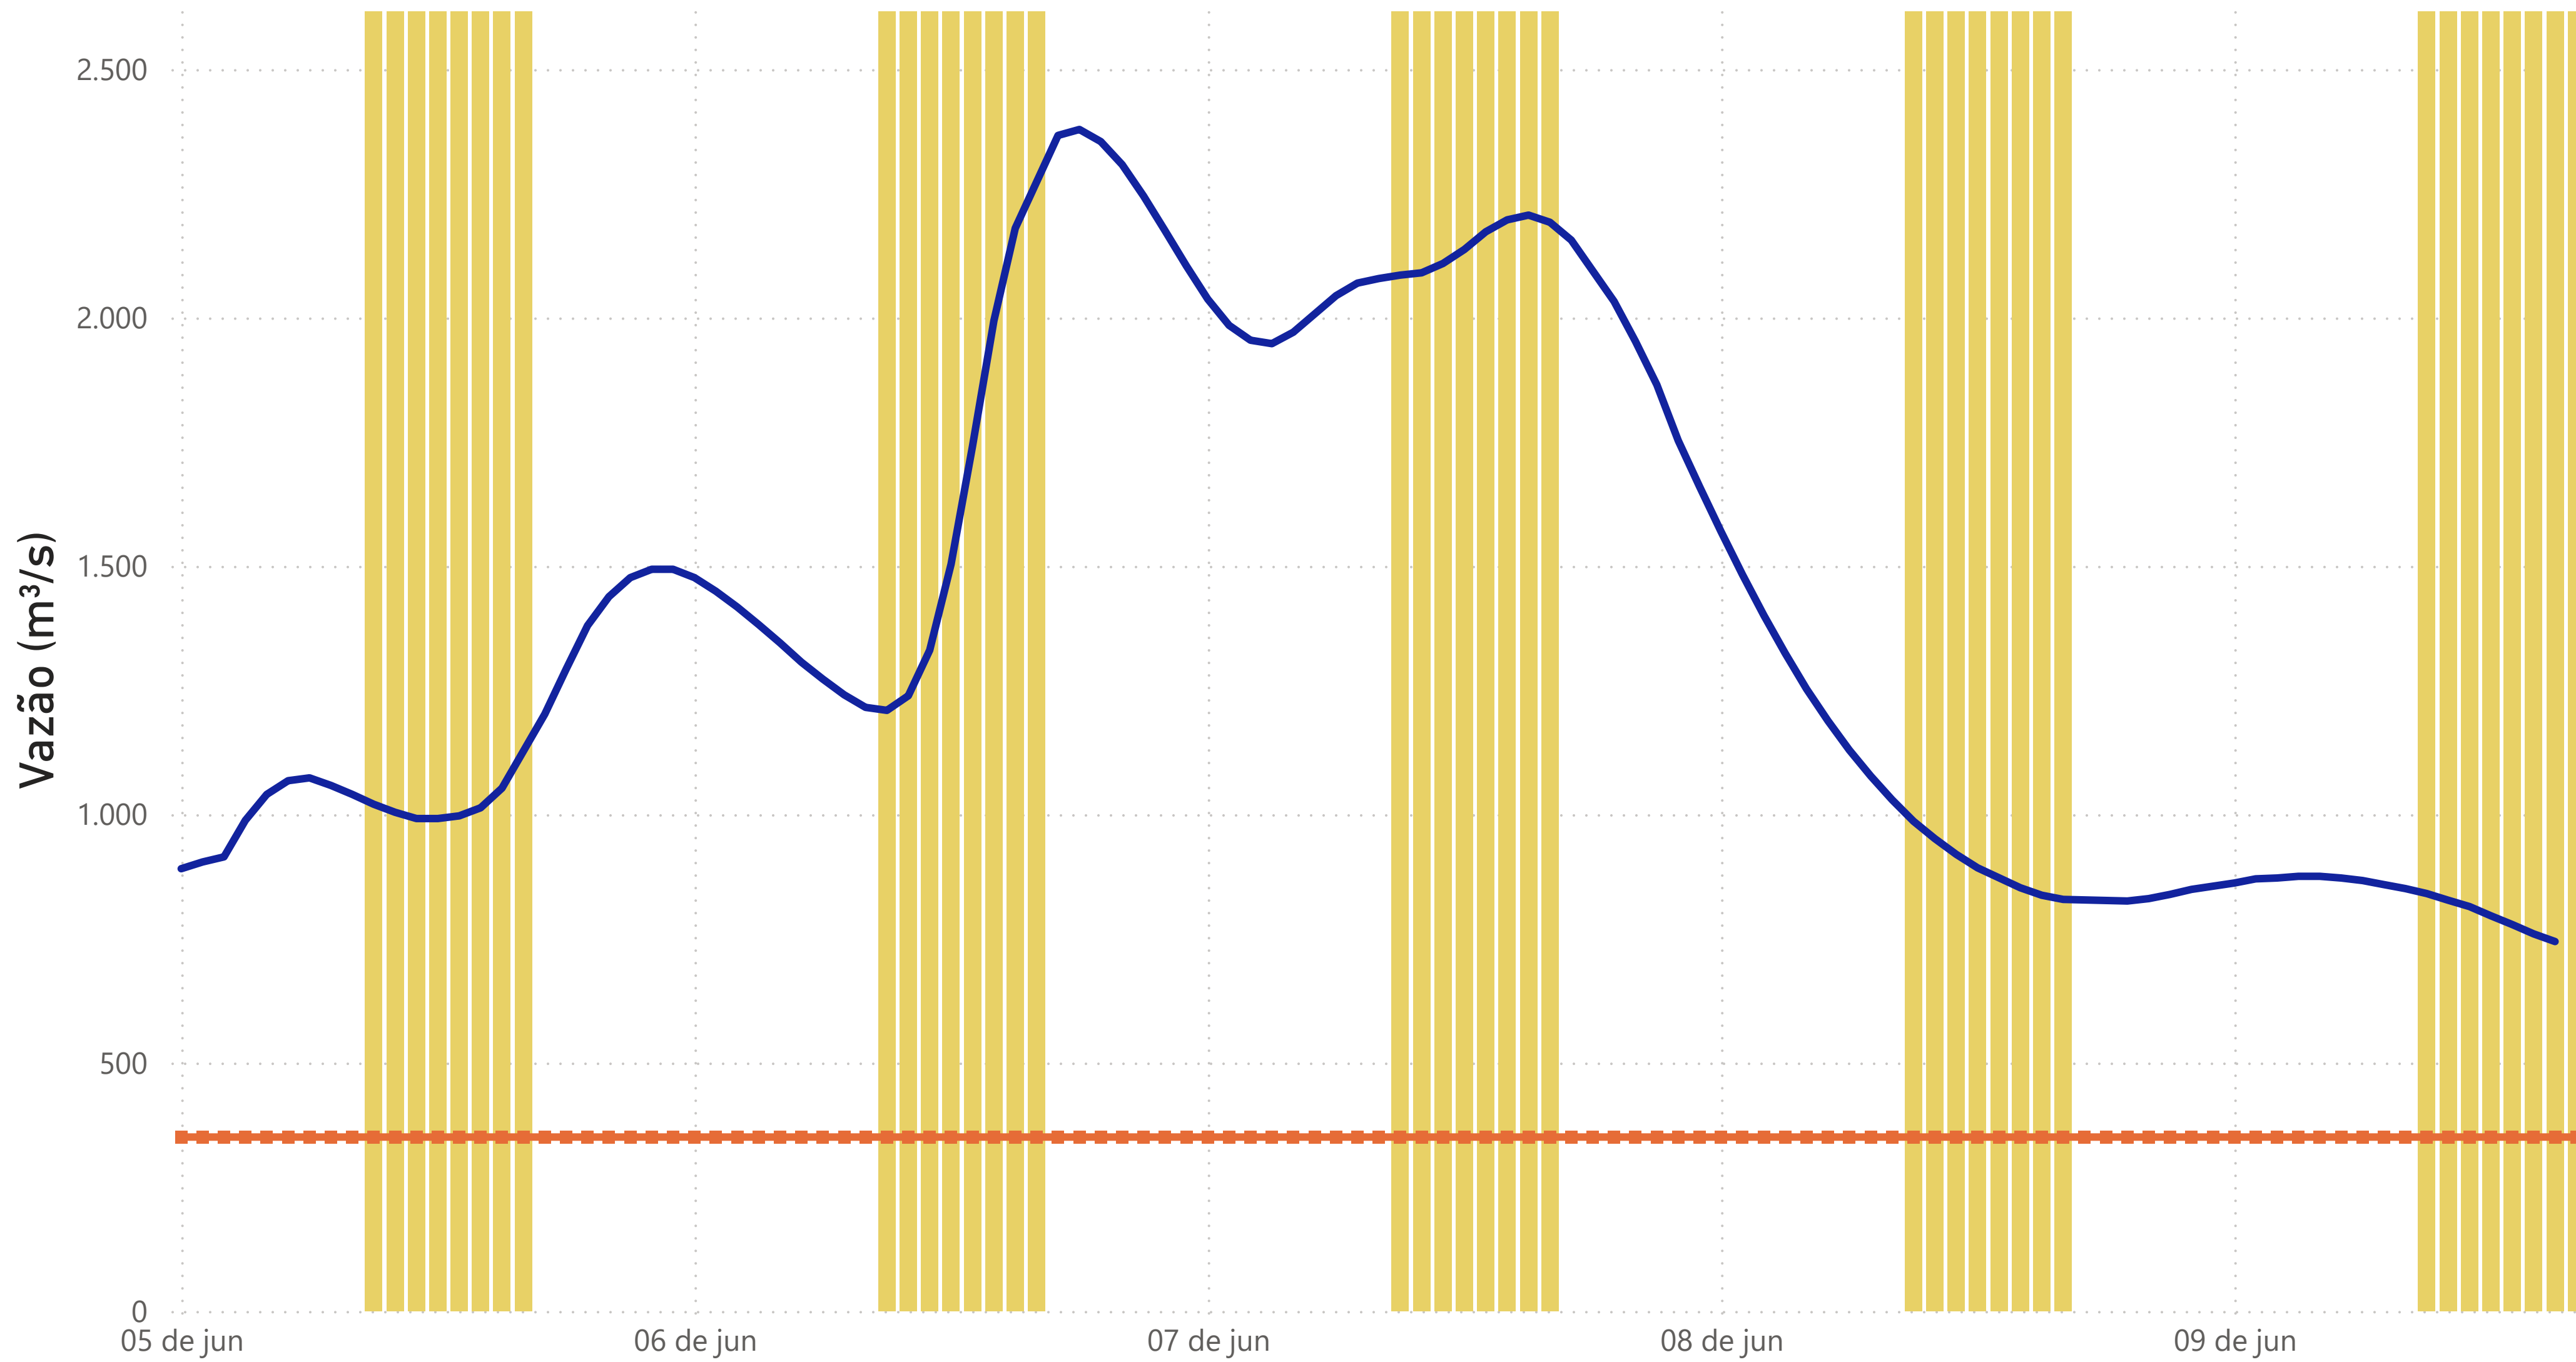

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

