

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	75,19	170	11
05/06/25	98,69	235	10
06/06/25	101,59	215	34

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	156	154
05/06/25	166	161
06/06/25	152	156

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	75,42	76	153
05/06/25	84,21	413	146
06/06/25	92,16	383	142

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
04/06/25	780
05/06/25	1.122
06/06/25	1.705
07/06/25	2.059
Atualizado em: 07/06/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	585	839
05/06/25	806	869
06/06/25	1.084	1.177

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	265	412
05/06/25	289	346
06/06/25	382	331

Data	Vazão Transferida (m³/s)
04/06/25	135
05/06/25	156
06/06/25	173


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	1.033	1.050
05/06/25	1.300	1.382
06/06/25	1.681	1.654

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	43,03	663	304
05/06/25	44,38	865	219
06/06/25	45,07	633	309

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	35,75	289	535
05/06/25	36,14	569	552
06/06/25	36,54	412	395

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/06/25	40,58	184	53
05/06/25	41,49	423	20
06/06/25	42,63	499	0

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

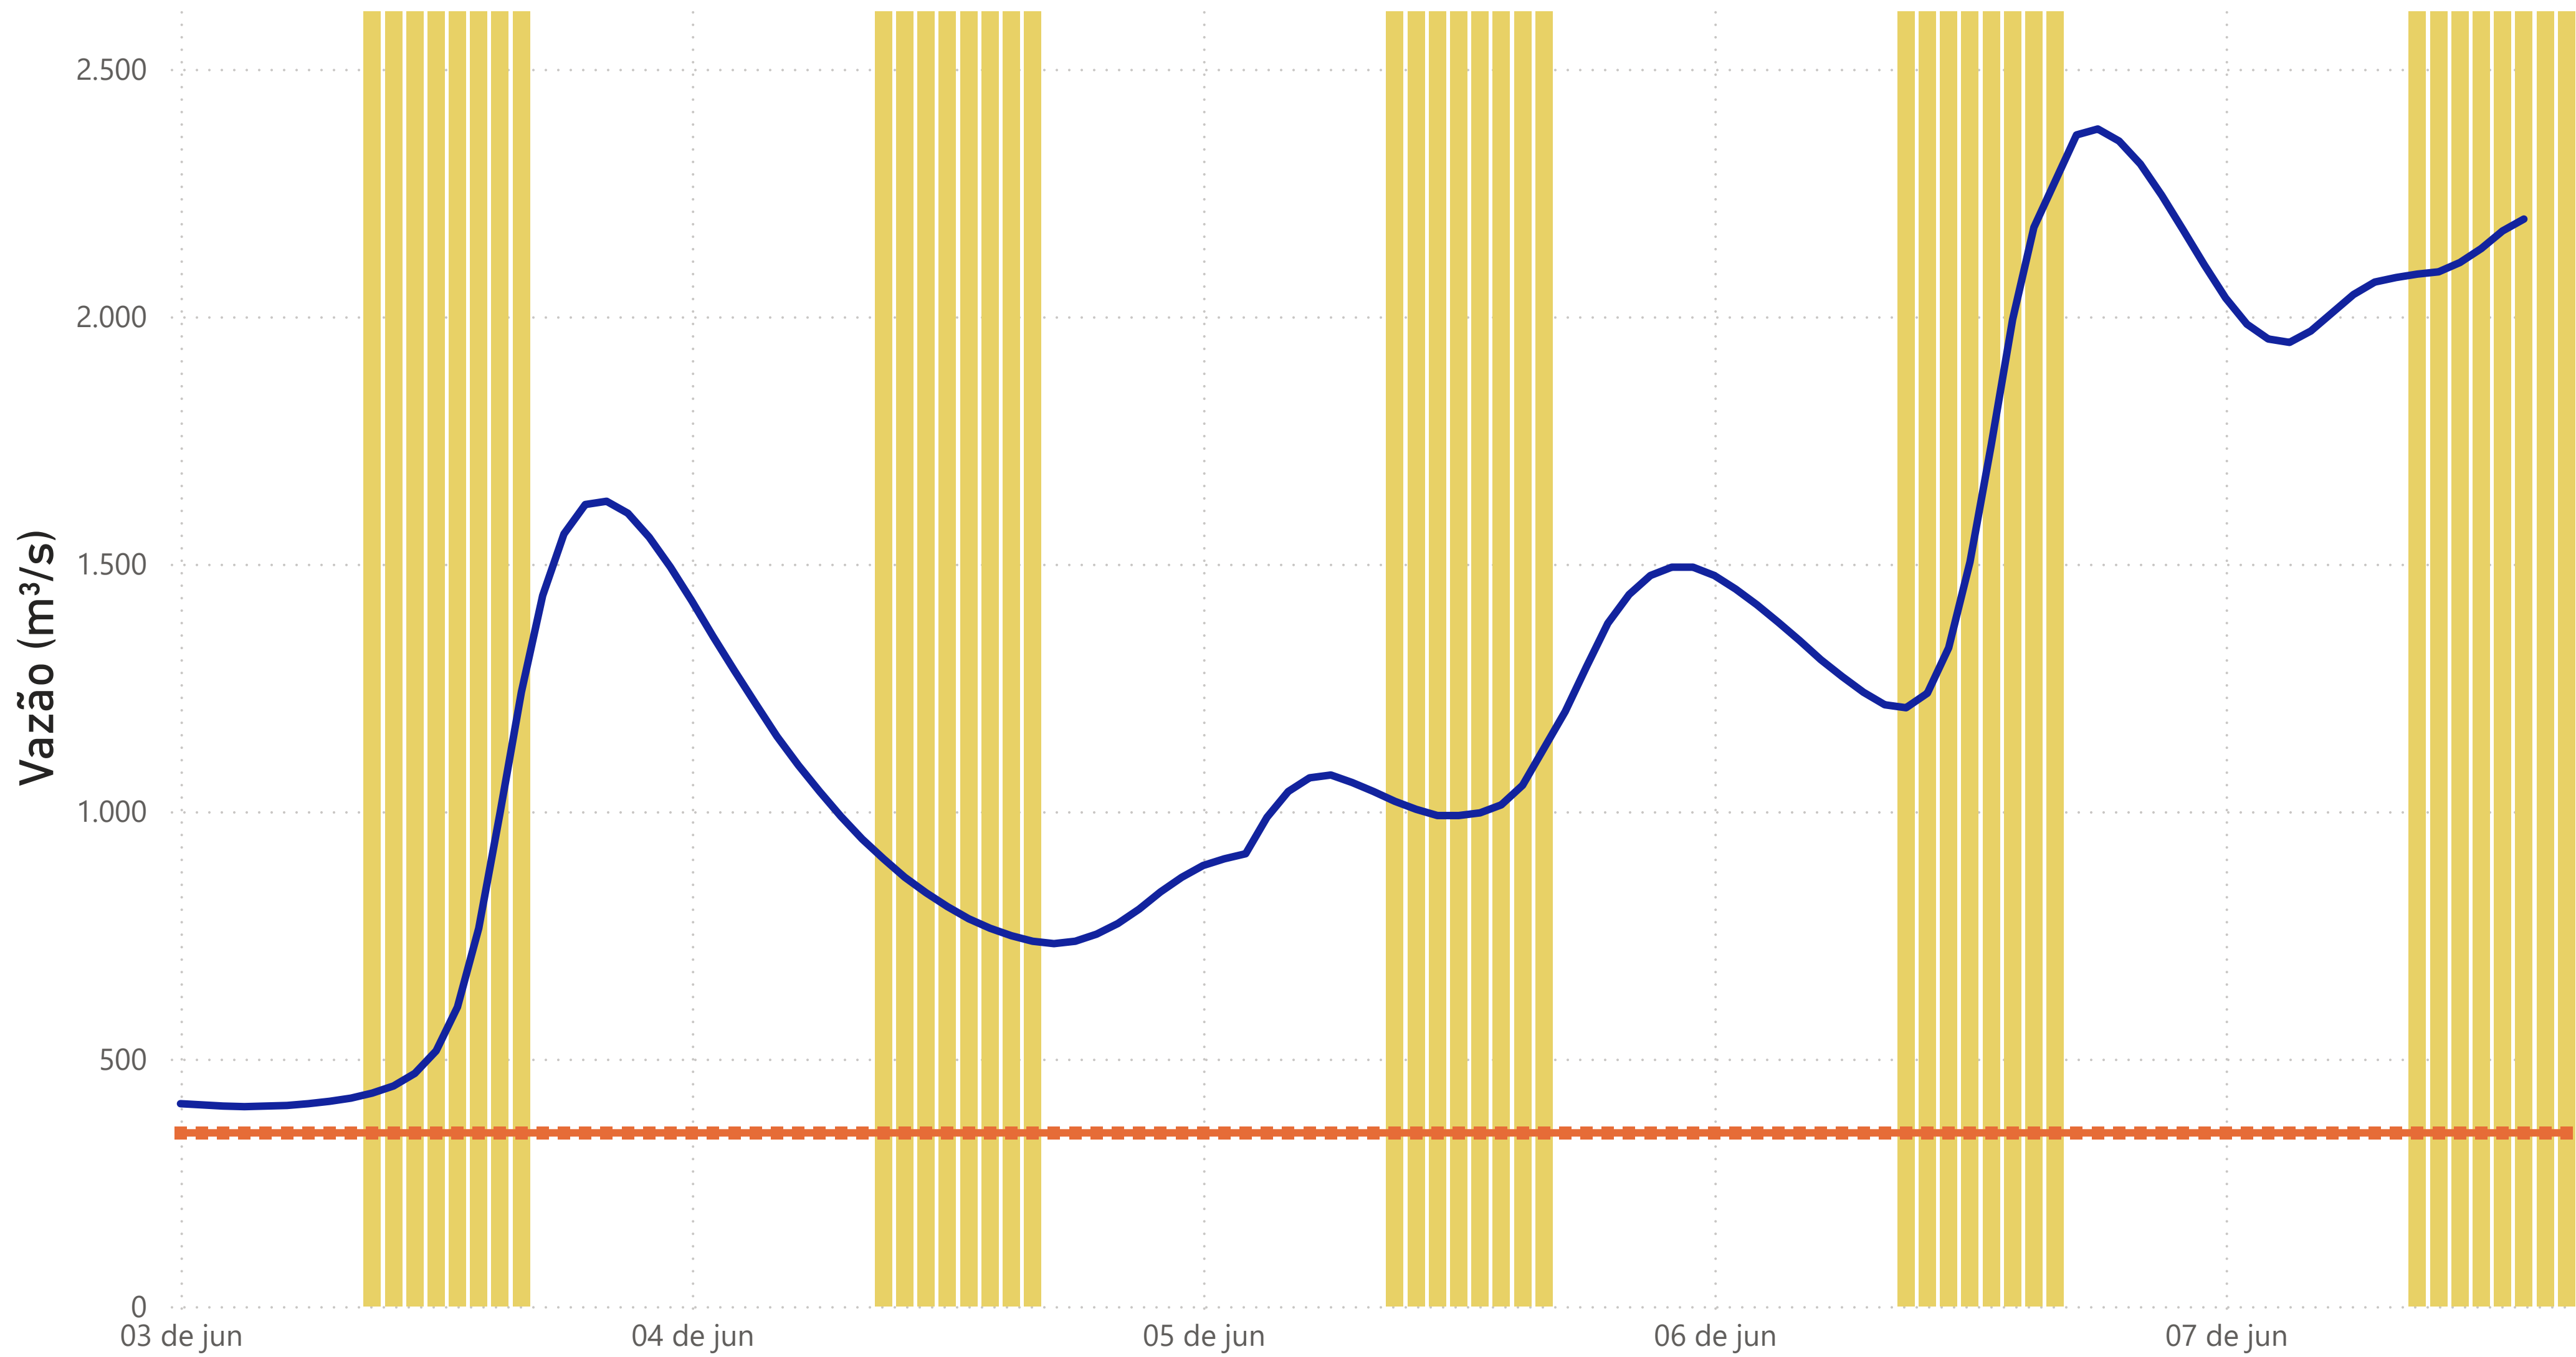

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

