

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	100,79	174	13
21/06/25	92,50	148	15
22/06/25	85,47	141	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	154	149
21/06/25	118	121
22/06/25	117	109

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	98,95	121	144
21/06/25	100,00	139	107
22/06/25	101,29	152	113

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
20/06/25	1.041
21/06/25	1.088
22/06/25	1.272
23/06/25	1.494
Atualizado em: 23/06/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	602	776
21/06/25	721	721
22/06/25	877	845

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	271	239
21/06/25	238	321
22/06/25	279	292

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
20/06/25	160
21/06/25	157
22/06/25	150


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	959	903
21/06/25	1.025	1.060
22/06/25	1.139	1.101

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	51,06	530	215
21/06/25	51,93	644	229
22/06/25	53,35	931	256

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	52,05	222	355
21/06/25	51,26	345	536
22/06/25	51,26	564	714

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
20/06/25	59,00	445	52
21/06/25	59,51	430	203
22/06/25	59,81	445	314

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

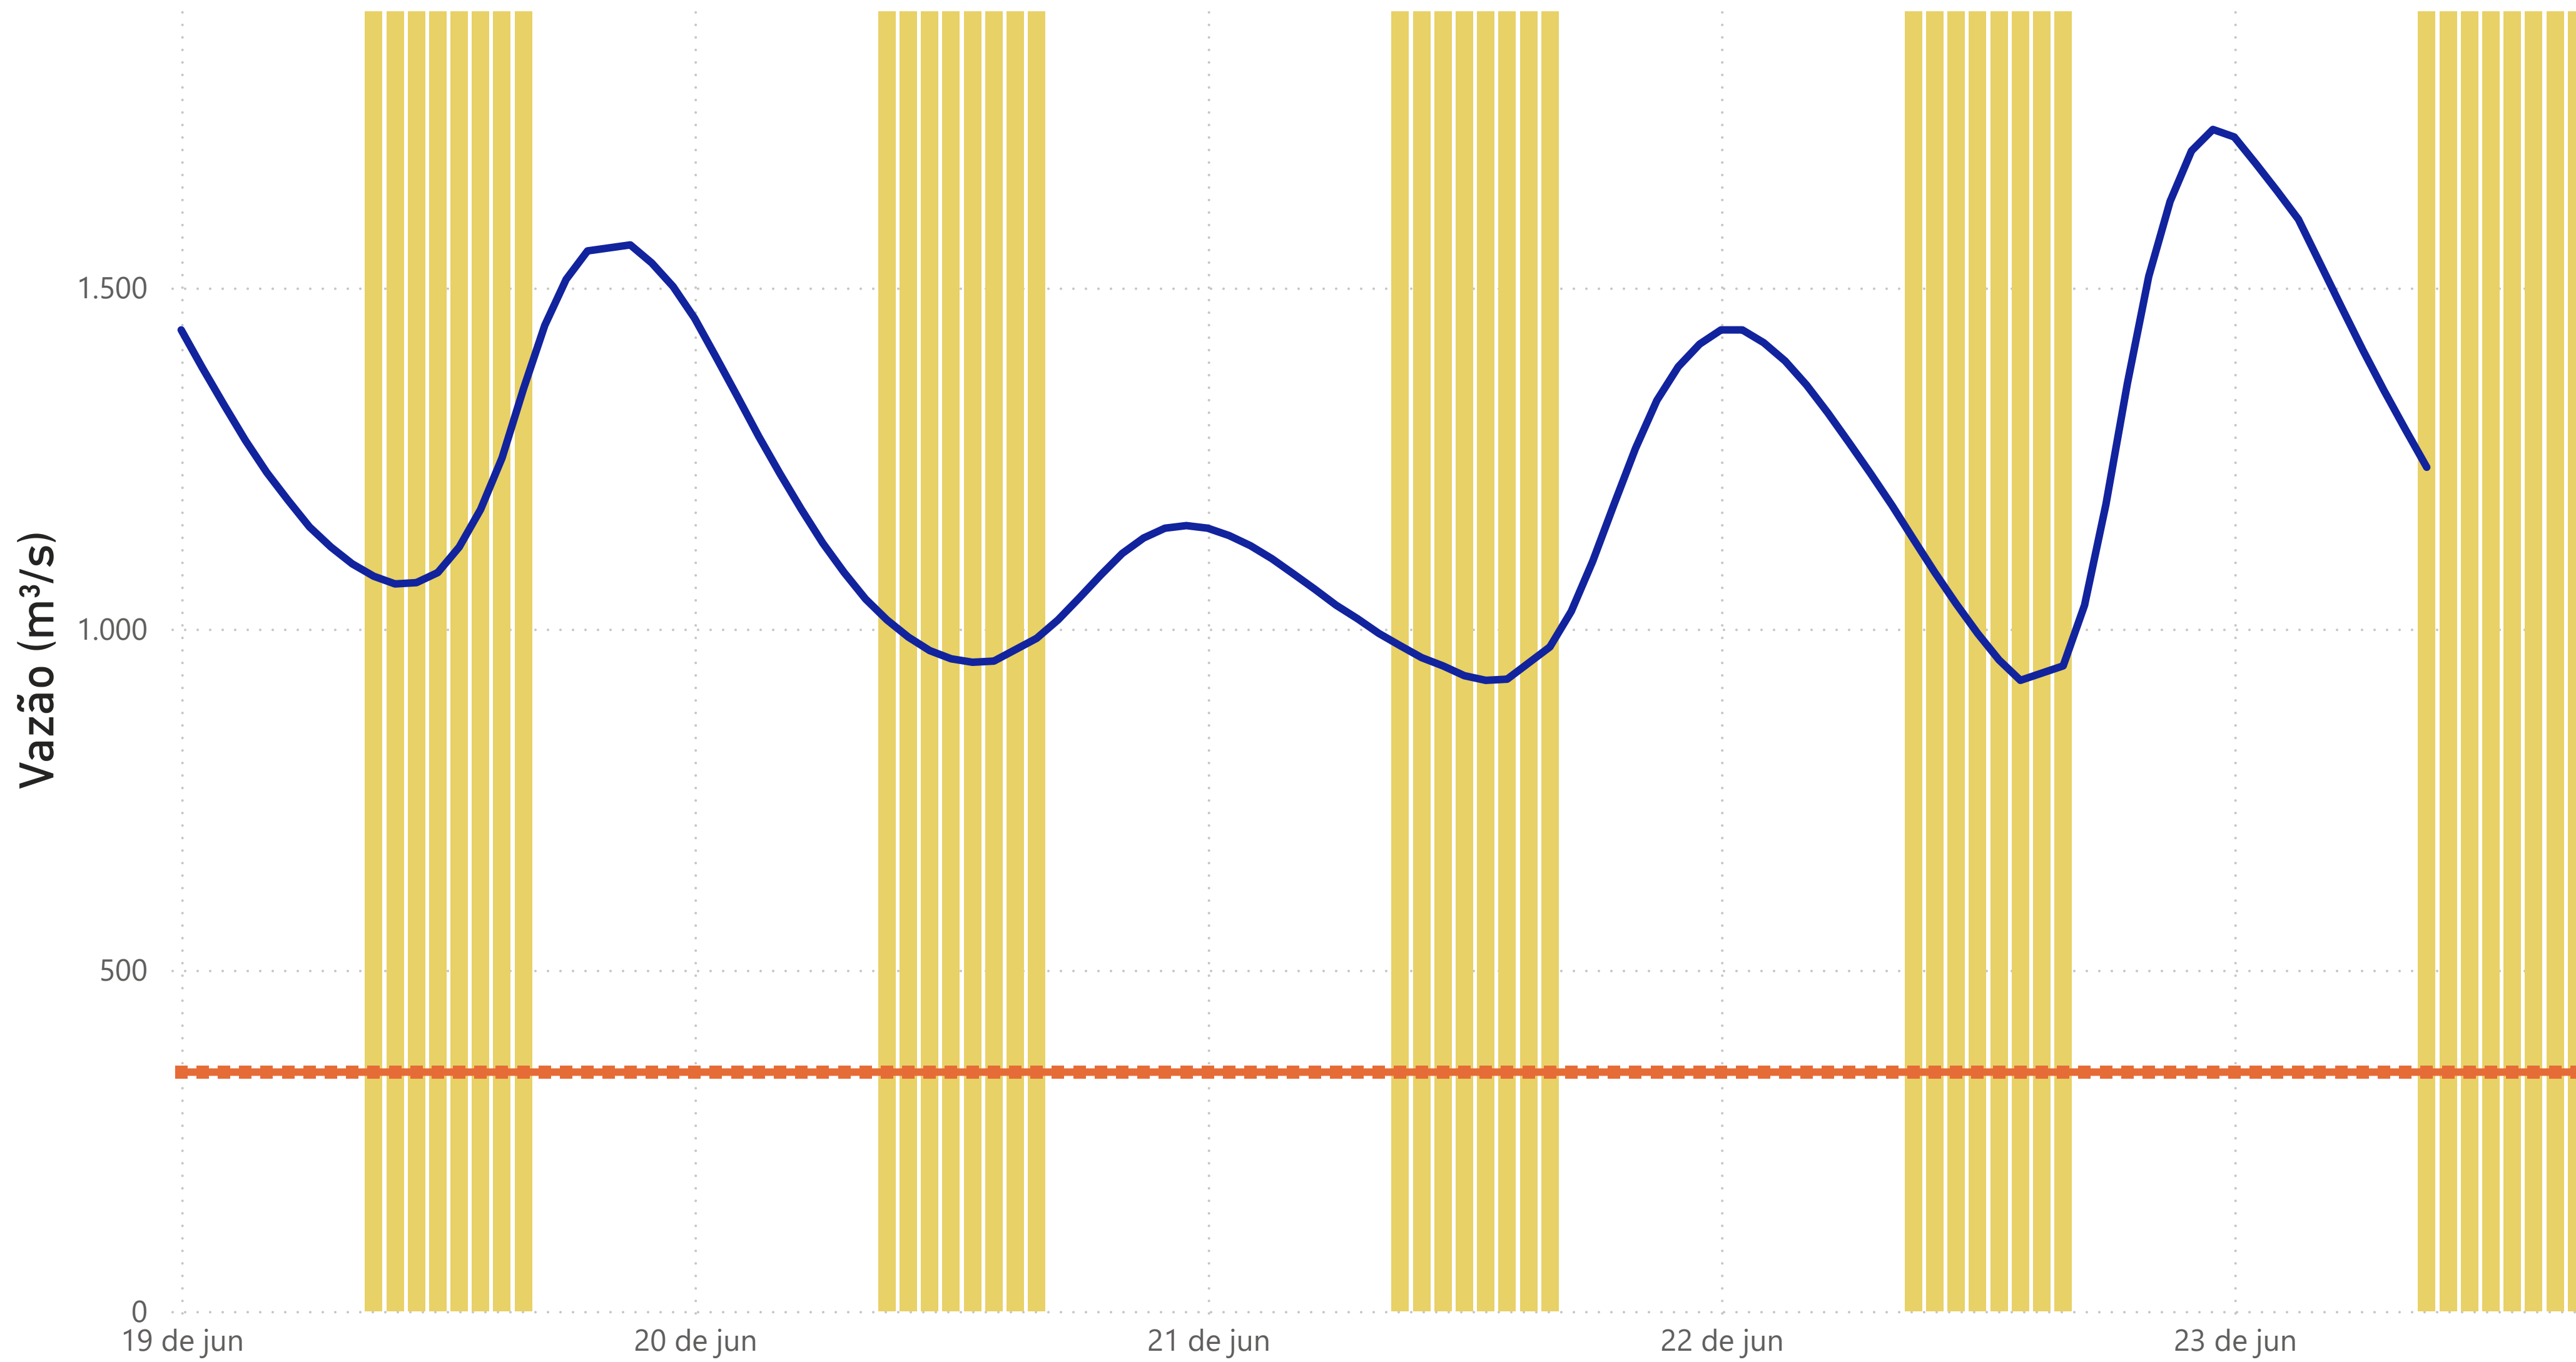

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

