

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	105,60	236	108
06/07/25	105,48	212	84
07/07/25	104,84	223	96

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	185	186
06/07/25	163	163
07/07/25	182	183

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	102,75	183	188
06/07/25	102,83	169	166
07/07/25	102,18	159	179

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
05/07/25	1.849
06/07/25	1.567
07/07/25	1.323
08/07/25	1.350
Atualizado em: 08/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	1.156	1.108
06/07/25	1.037	1.037
07/07/25	1.092	1.092

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	606	593
06/07/25	499	499
07/07/25	540	629

Rio Jordão

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
05/07/25	128
06/07/25	128
07/07/25	129

Rio Iguaçu


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	1.321	1.352
06/07/25	1.174	1.076
07/07/25	1.268	1.275

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	81,43	1.007	535
06/07/25	82,61	978	414
07/07/25	83,75	1.067	523

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	99,17	581	727
06/07/25	97,52	489	689
07/07/25	98,35	771	862

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/07/25	96,01	1.422	361
06/07/25	98,36	1.300	266
07/07/25	99,64	1.130	563

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

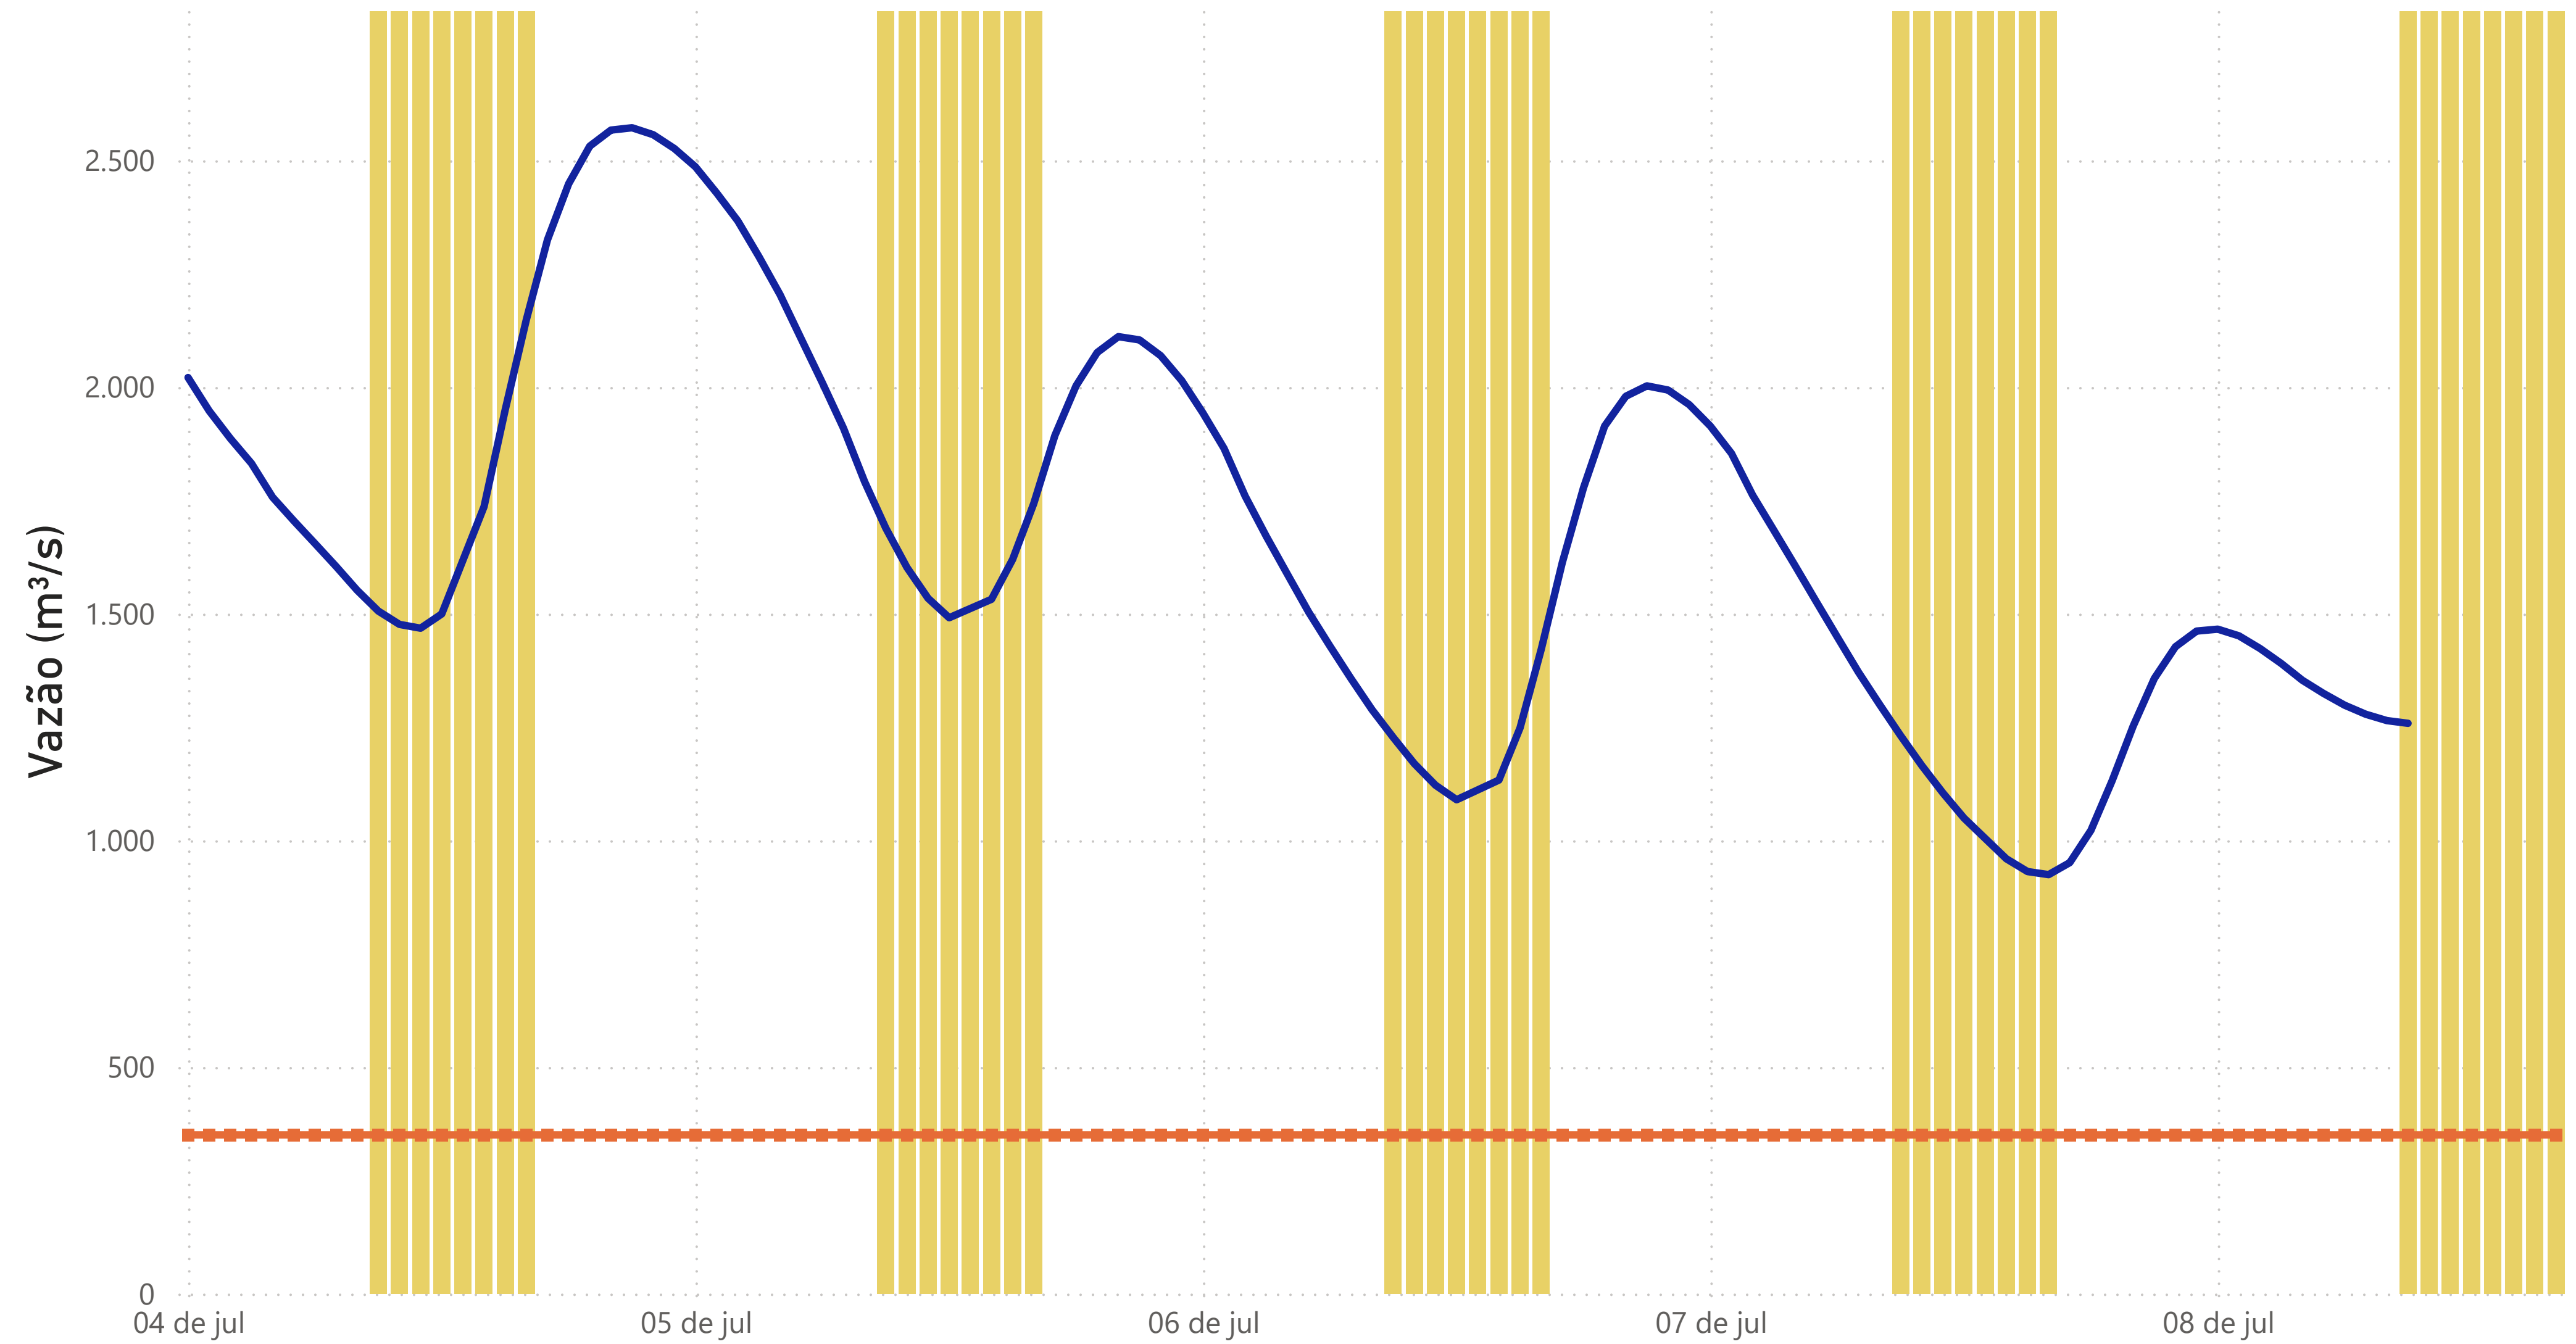

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica ($350 m^3/s$)

