

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	105,48	212	84
07/07/25	104,80	223	96
08/07/25	103,90	214	90

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	163	163
07/07/25	182	183
08/07/25	174	177

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	102,83	169	166
07/07/25	102,18	159	179
08/07/25	101,54	150	170

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/07/25	1.604
07/07/25	1.323
08/07/25	1.492
09/07/25	1.710
Atualizado em: 09/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	1.037	1.037
07/07/25	1.092	1.092
08/07/25	1.170	1.329

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	499	499
07/07/25	540	629
08/07/25	761	716

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/07/25	128
07/07/25	129
08/07/25	127


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	1.174	1.076
07/07/25	1.268	1.275
08/07/25	1.509	1.530

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	82,61	978	414
07/07/25	83,75	1.067	523
08/07/25	85,48	1.529	708

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	97,52	489	689
07/07/25	98,35	771	862
08/07/25	99,59	1.186	1.258

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/07/25	98,36	1.300	266
07/07/25	99,64	1.130	563
08/07/25	99,71	1.010	979

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

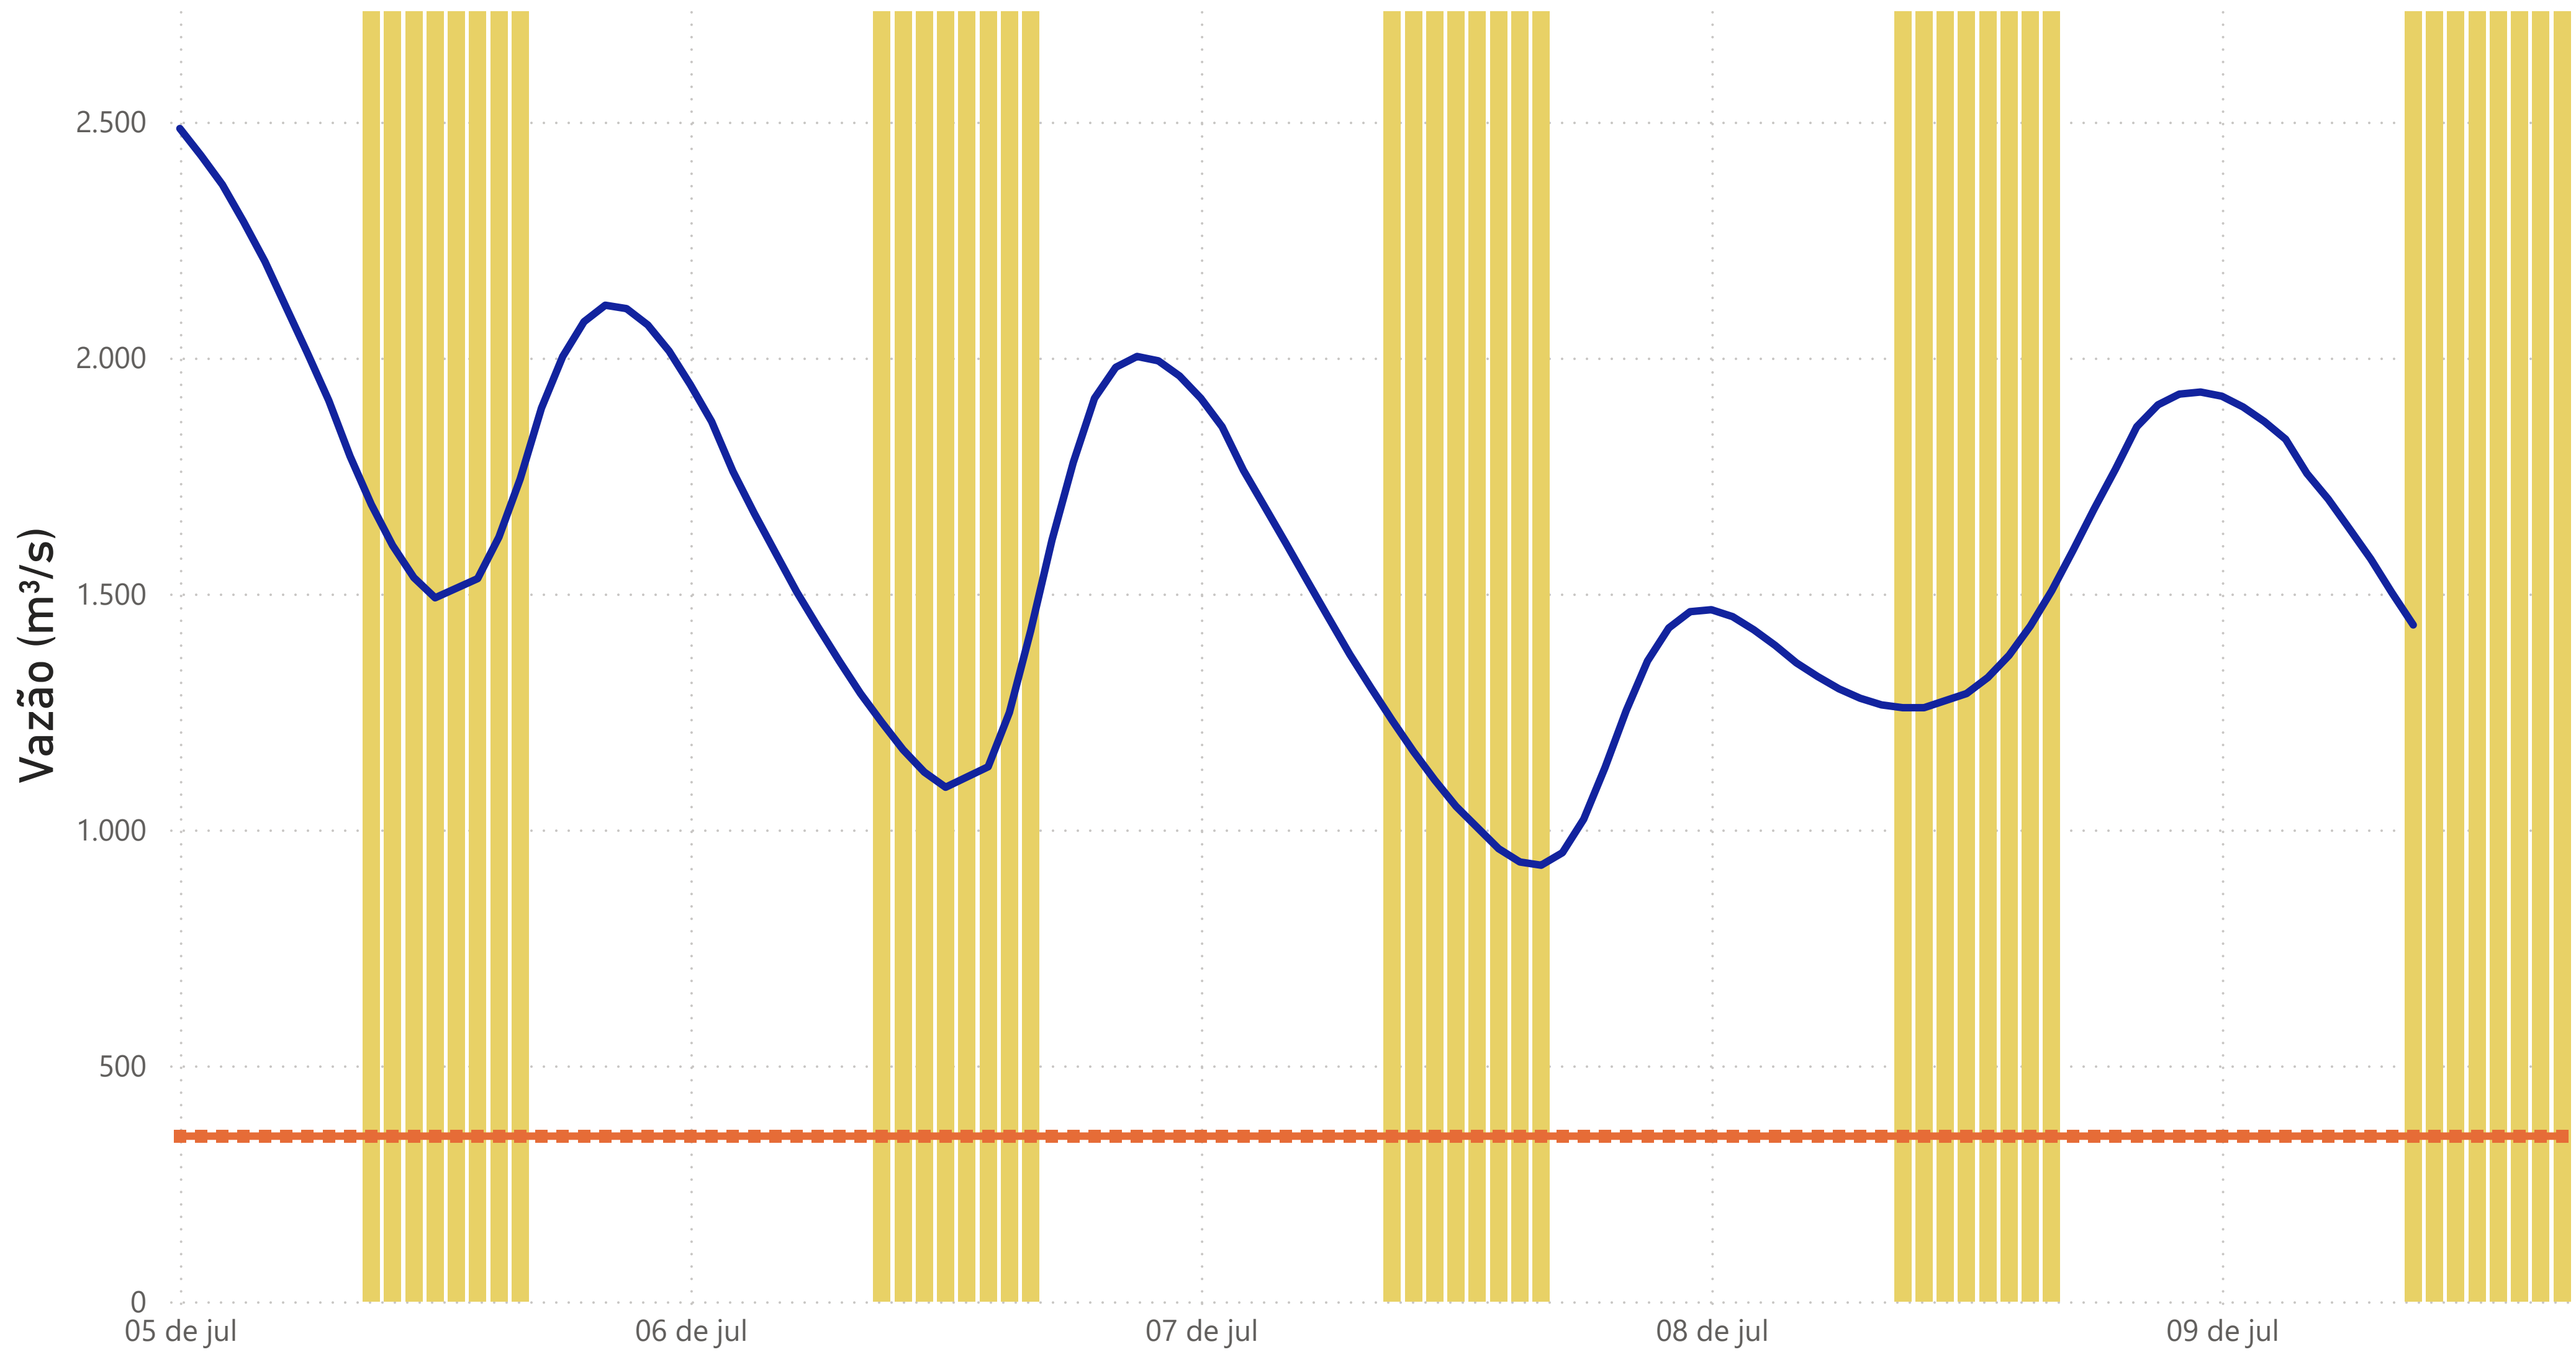

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

