

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	104,80	223	96
08/07/25	103,89	214	90
09/07/25	103,90	178	53

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	182	183
08/07/25	174	177
09/07/25	152	151

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	102,18	159	179
08/07/25	101,54	150	170
09/07/25	101,46	145	147

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
07/07/25	1.131
08/07/25	1.492
09/07/25	1.686
10/07/25	1.677
Atualizado em: 10/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	1.092	1.092
08/07/25	1.170	1.329
09/07/25	1.163	1.163

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	540	629
08/07/25	761	716
09/07/25	640	735

Data	Vazão Transferida (m³/s)
07/07/25	129
08/07/25	127
09/07/25	125


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	1.268	1.275
08/07/25	1.509	1.530
09/07/25	1.223	1.334

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	83,90	1.135	523
08/07/25	85,48	1.461	708
09/07/25	87,12	1.398	618

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	98,35	771	862
08/07/25	99,59	1.186	1.258
09/07/25	98,97	1.130	1.283

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/07/25	99,64	1.130	563
08/07/25	99,71	1.010	979
09/07/25	99,64	915	946

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

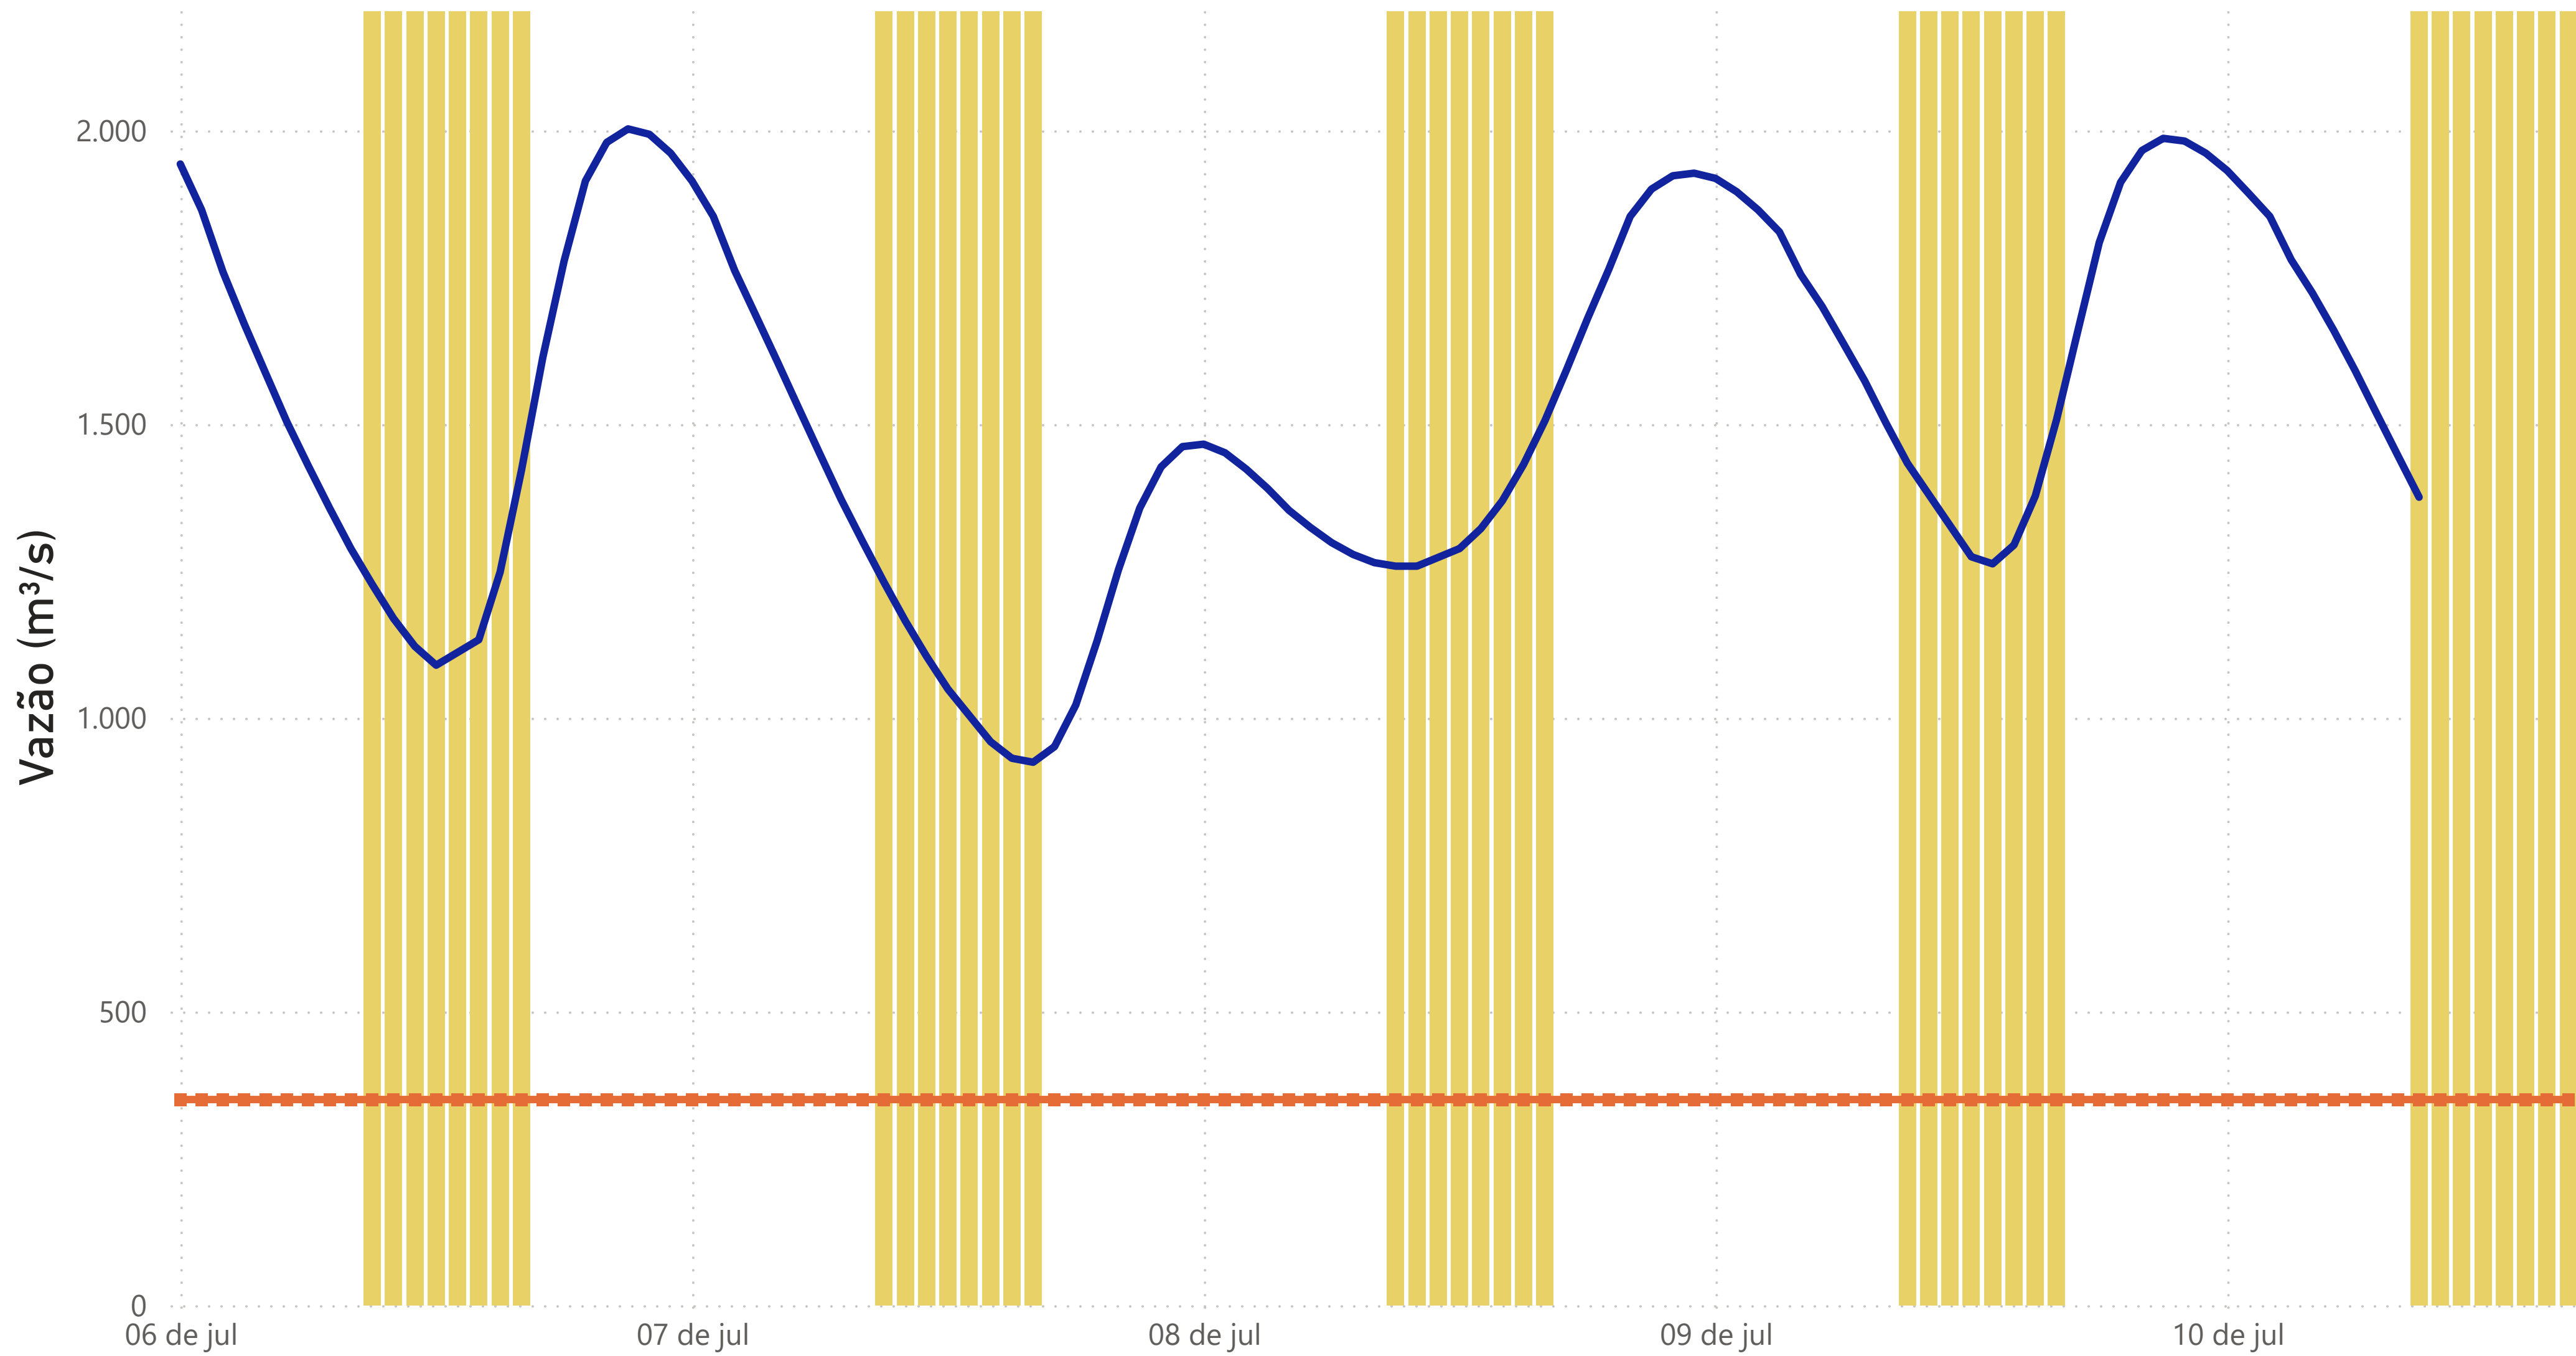

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

