

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	100,95	132	15
14/07/25	103,22	151	18
15/07/25	102,42	171	44

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	101	99
14/07/25	118	119
15/07/25	140	146

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	101,78	113	106
14/07/25	101,37	107	119
15/07/25	100,40	106	135

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
13/07/25	1.913
14/07/25	1.567
15/07/25	1.856
16/07/25	1.986
Atualizado em: 16/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	1.260	1.212
14/07/25	1.662	1.519
15/07/25	1.443	1.905

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	1.073	938
14/07/25	1.070	1.346
15/07/25	1.185	1.115

Data	Vazão Transferida (m³/s)
13/07/25	120
14/07/25	126
15/07/25	129


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	1.311	1.369
14/07/25	1.679	1.696
15/07/25	2.095	2.013

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	87,31	1.023	1.000
14/07/25	87,36	1.116	1.093
15/07/25	87,21	1.134	1.203

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	95,25	858	941
14/07/25	94,63	889	1.042
15/07/25	94,22	852	999

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/07/25	99,50	602	665
14/07/25	99,07	546	735
15/07/25	98,86	616	710

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

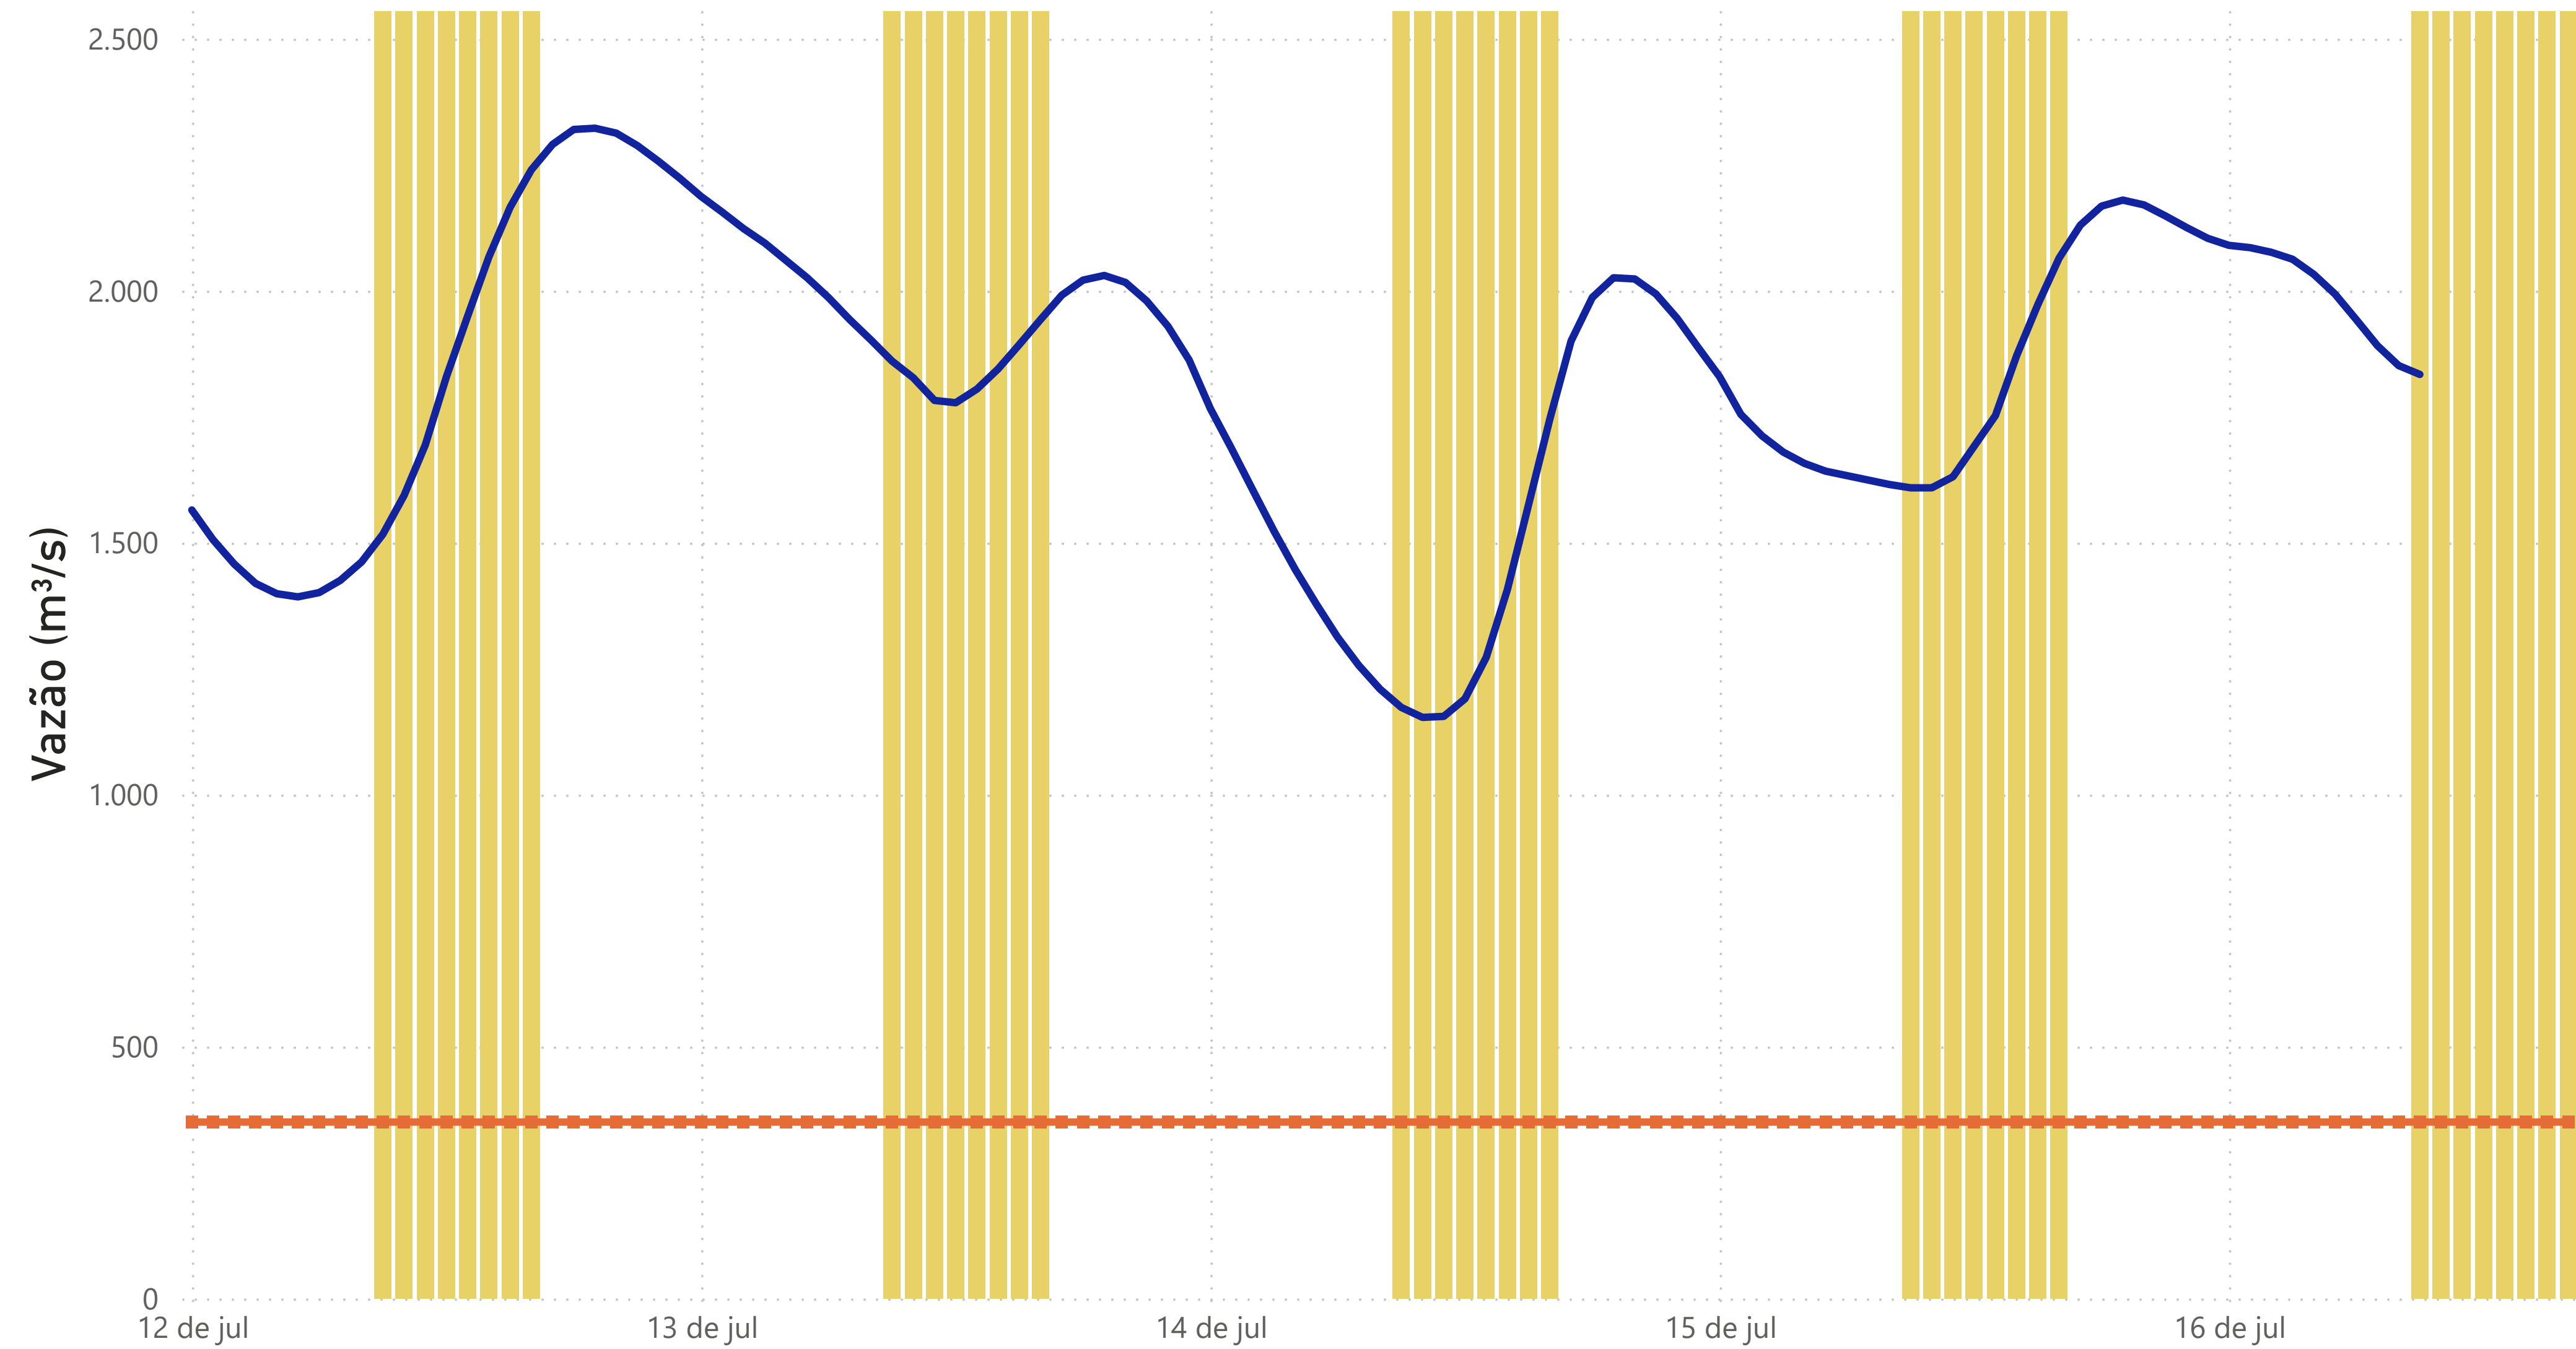

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

