

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	101,47	156	26
19/07/25	96,59	133	19
20/07/25	87,70	107	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	150	147
19/07/25	112	113
20/07/25	83	83

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	96,93	91	134
19/07/25	96,26	95	115
20/07/25	96,33	82	80

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
18/07/25	1.971
19/07/25	2.004
20/07/25	1.730
21/07/25	1.458
Atualizado em: 21/07/25 10:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	1.404	1.643
19/07/25	1.501	1.485
20/07/25	819	914

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	1.036	1.151
19/07/25	1.303	1.258
20/07/25	638	574

Data	Vazão Transferida (m³/s)
18/07/25	130
19/07/25	128
20/07/25	122


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	1.838	1.872
19/07/25	1.692	1.623
20/07/25	1.002	992

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	86,39	1.057	1.057
19/07/25	86,01	1.138	1.322
20/07/25	86,30	802	664

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	89,89	734	1.011
19/07/25	87,82	800	1.020
20/07/25	83,08	416	748

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
18/07/25	97,14	389	625
19/07/25	96,46	373	672
20/07/25	96,60	351	288

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

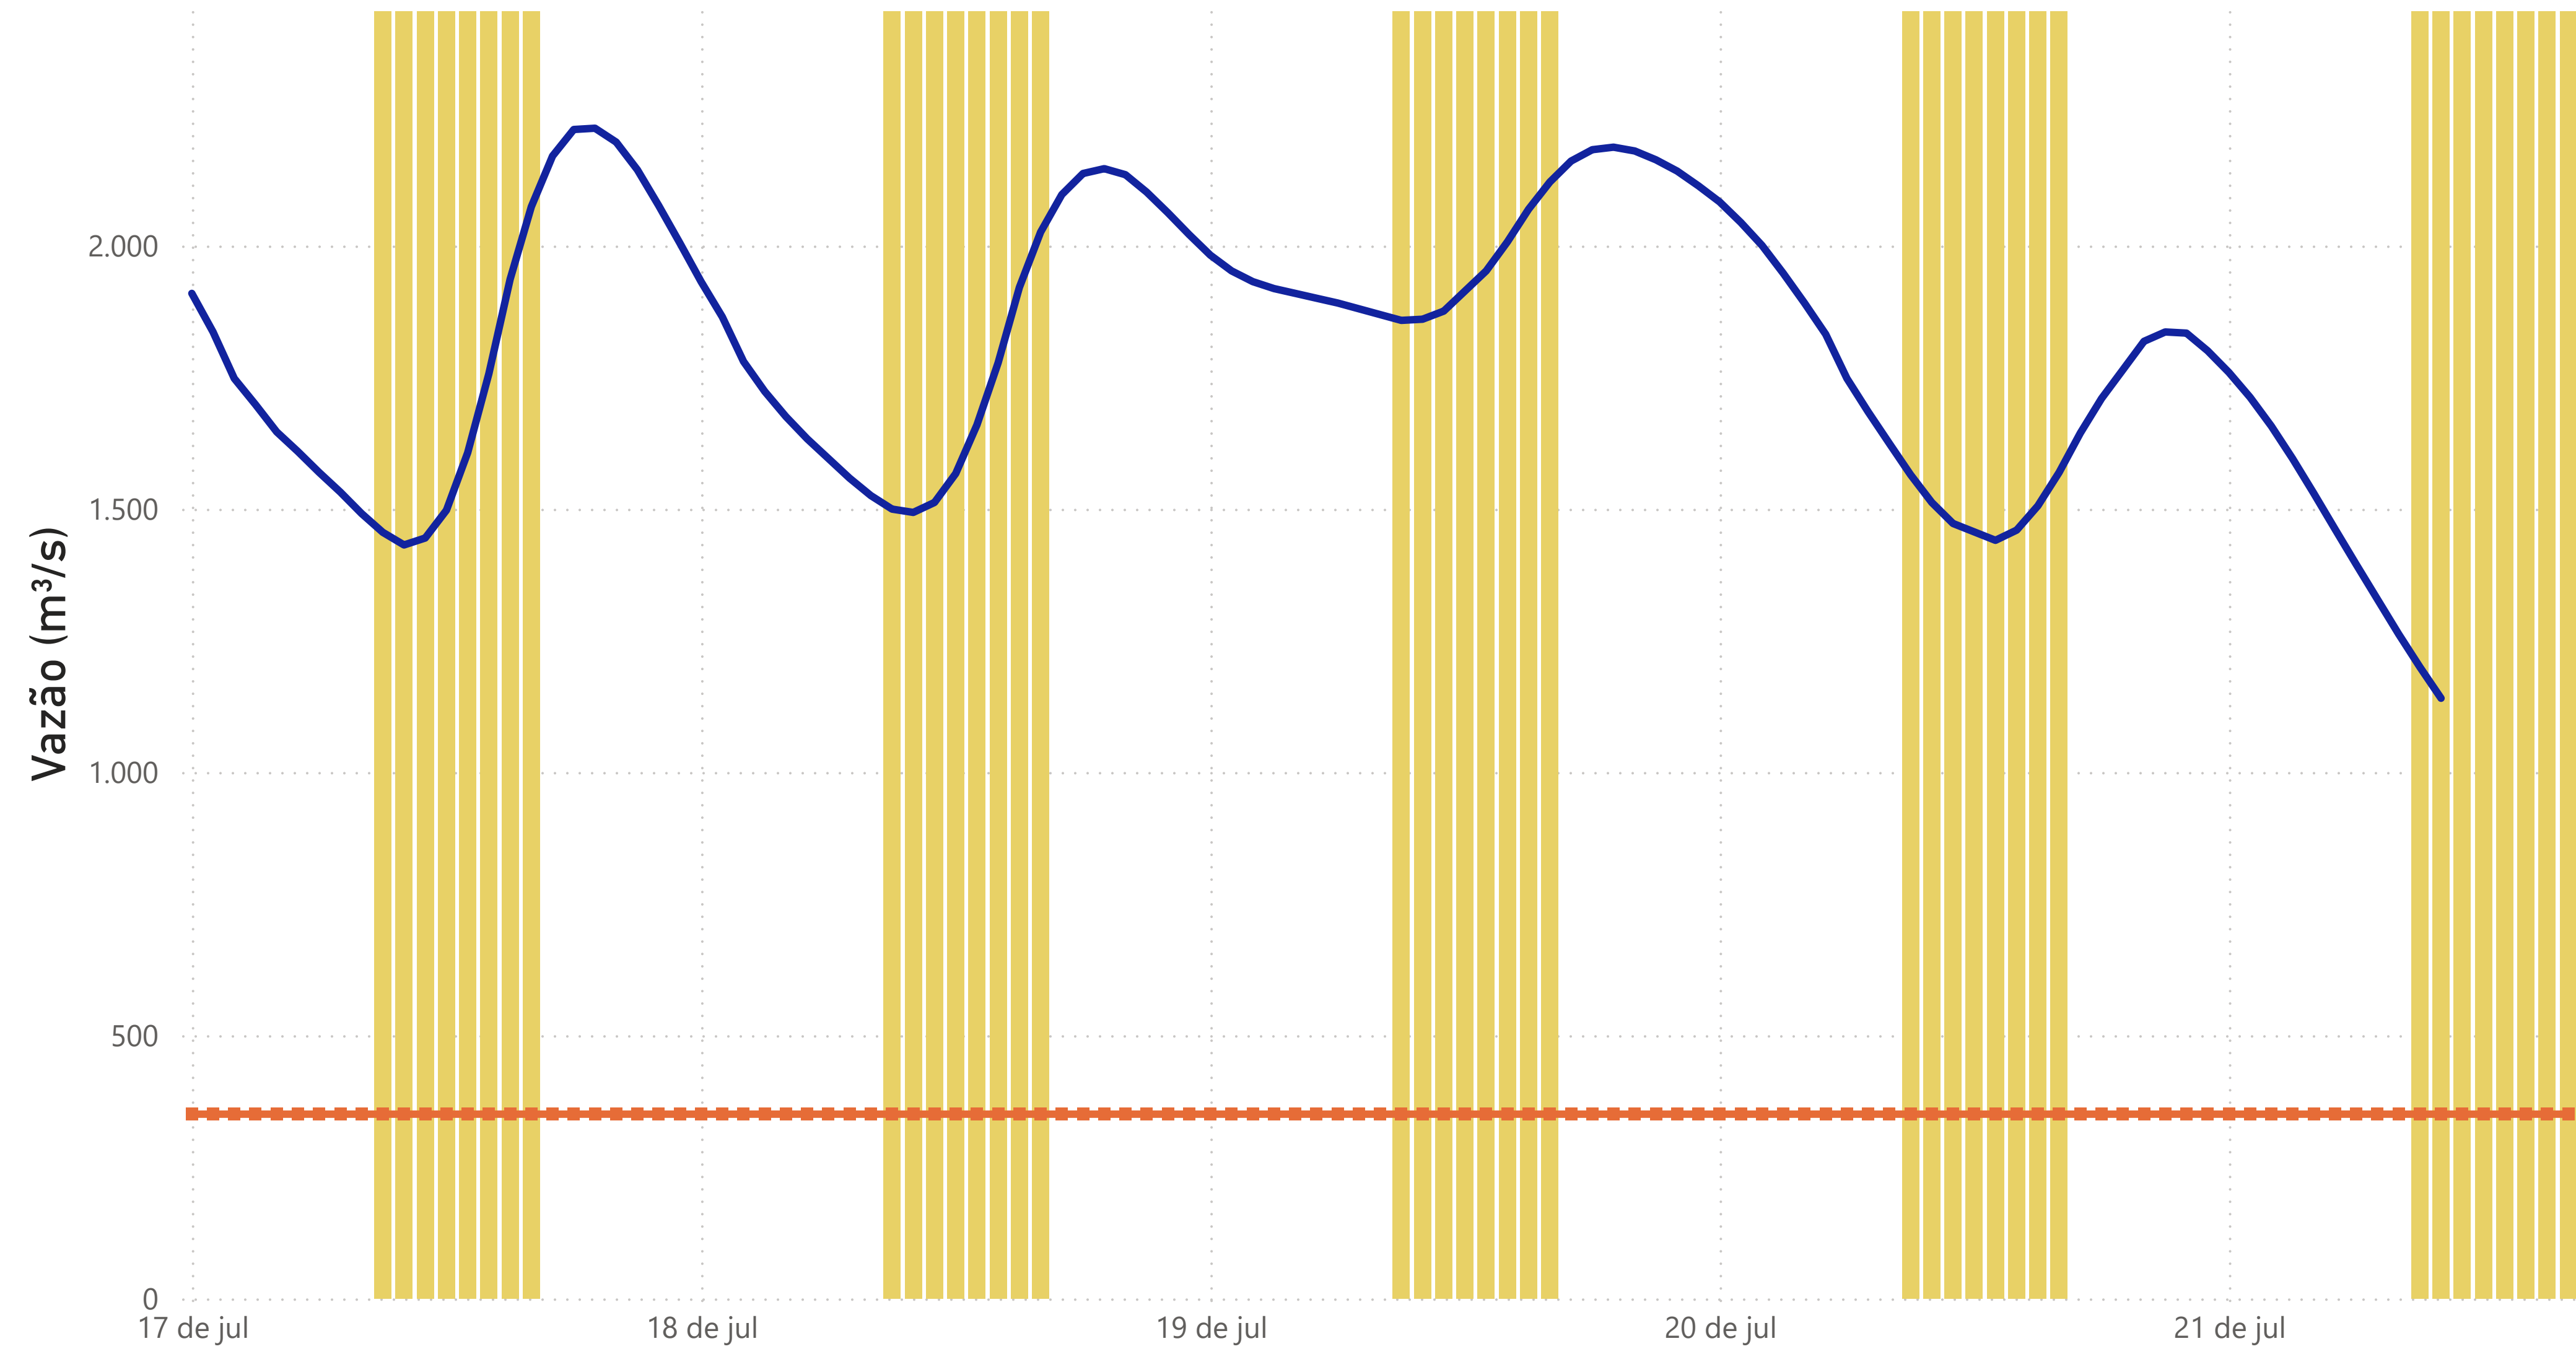

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

