

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	81,02	117	11
23/07/25	82,69	133	11
24/07/25	88,76	155	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	99	100
23/07/25	115	116
24/07/25	136	138

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	95,43	76	94
23/07/25	94,23	74	110
24/07/25	92,30	73	132

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
22/07/25	1.532
23/07/25	1.597
24/07/25	1.722
25/07/25	1.635
Atualizado em: 25/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	1.331	1.331
23/07/25	1.332	1.269
24/07/25	1.404	1.531

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	1.102	1.140
23/07/25	1.117	1.123
24/07/25	1.158	1.139

Data	Vazão Transferida (m³/s)
22/07/25	114
23/07/25	117
24/07/25	126


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	1.474	1.481
23/07/25	1.406	1.588
24/07/25	1.706	1.600

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	85,96	1.074	1.097
23/07/25	85,43	888	1.140
24/07/25	85,14	1.014	1.151

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	77,53	859	1.026
23/07/25	75,30	580	795
24/07/25	71,03	591	907

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
22/07/25	95,06	307	753
23/07/25	94,64	293	477
24/07/25	94,33	299	437

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

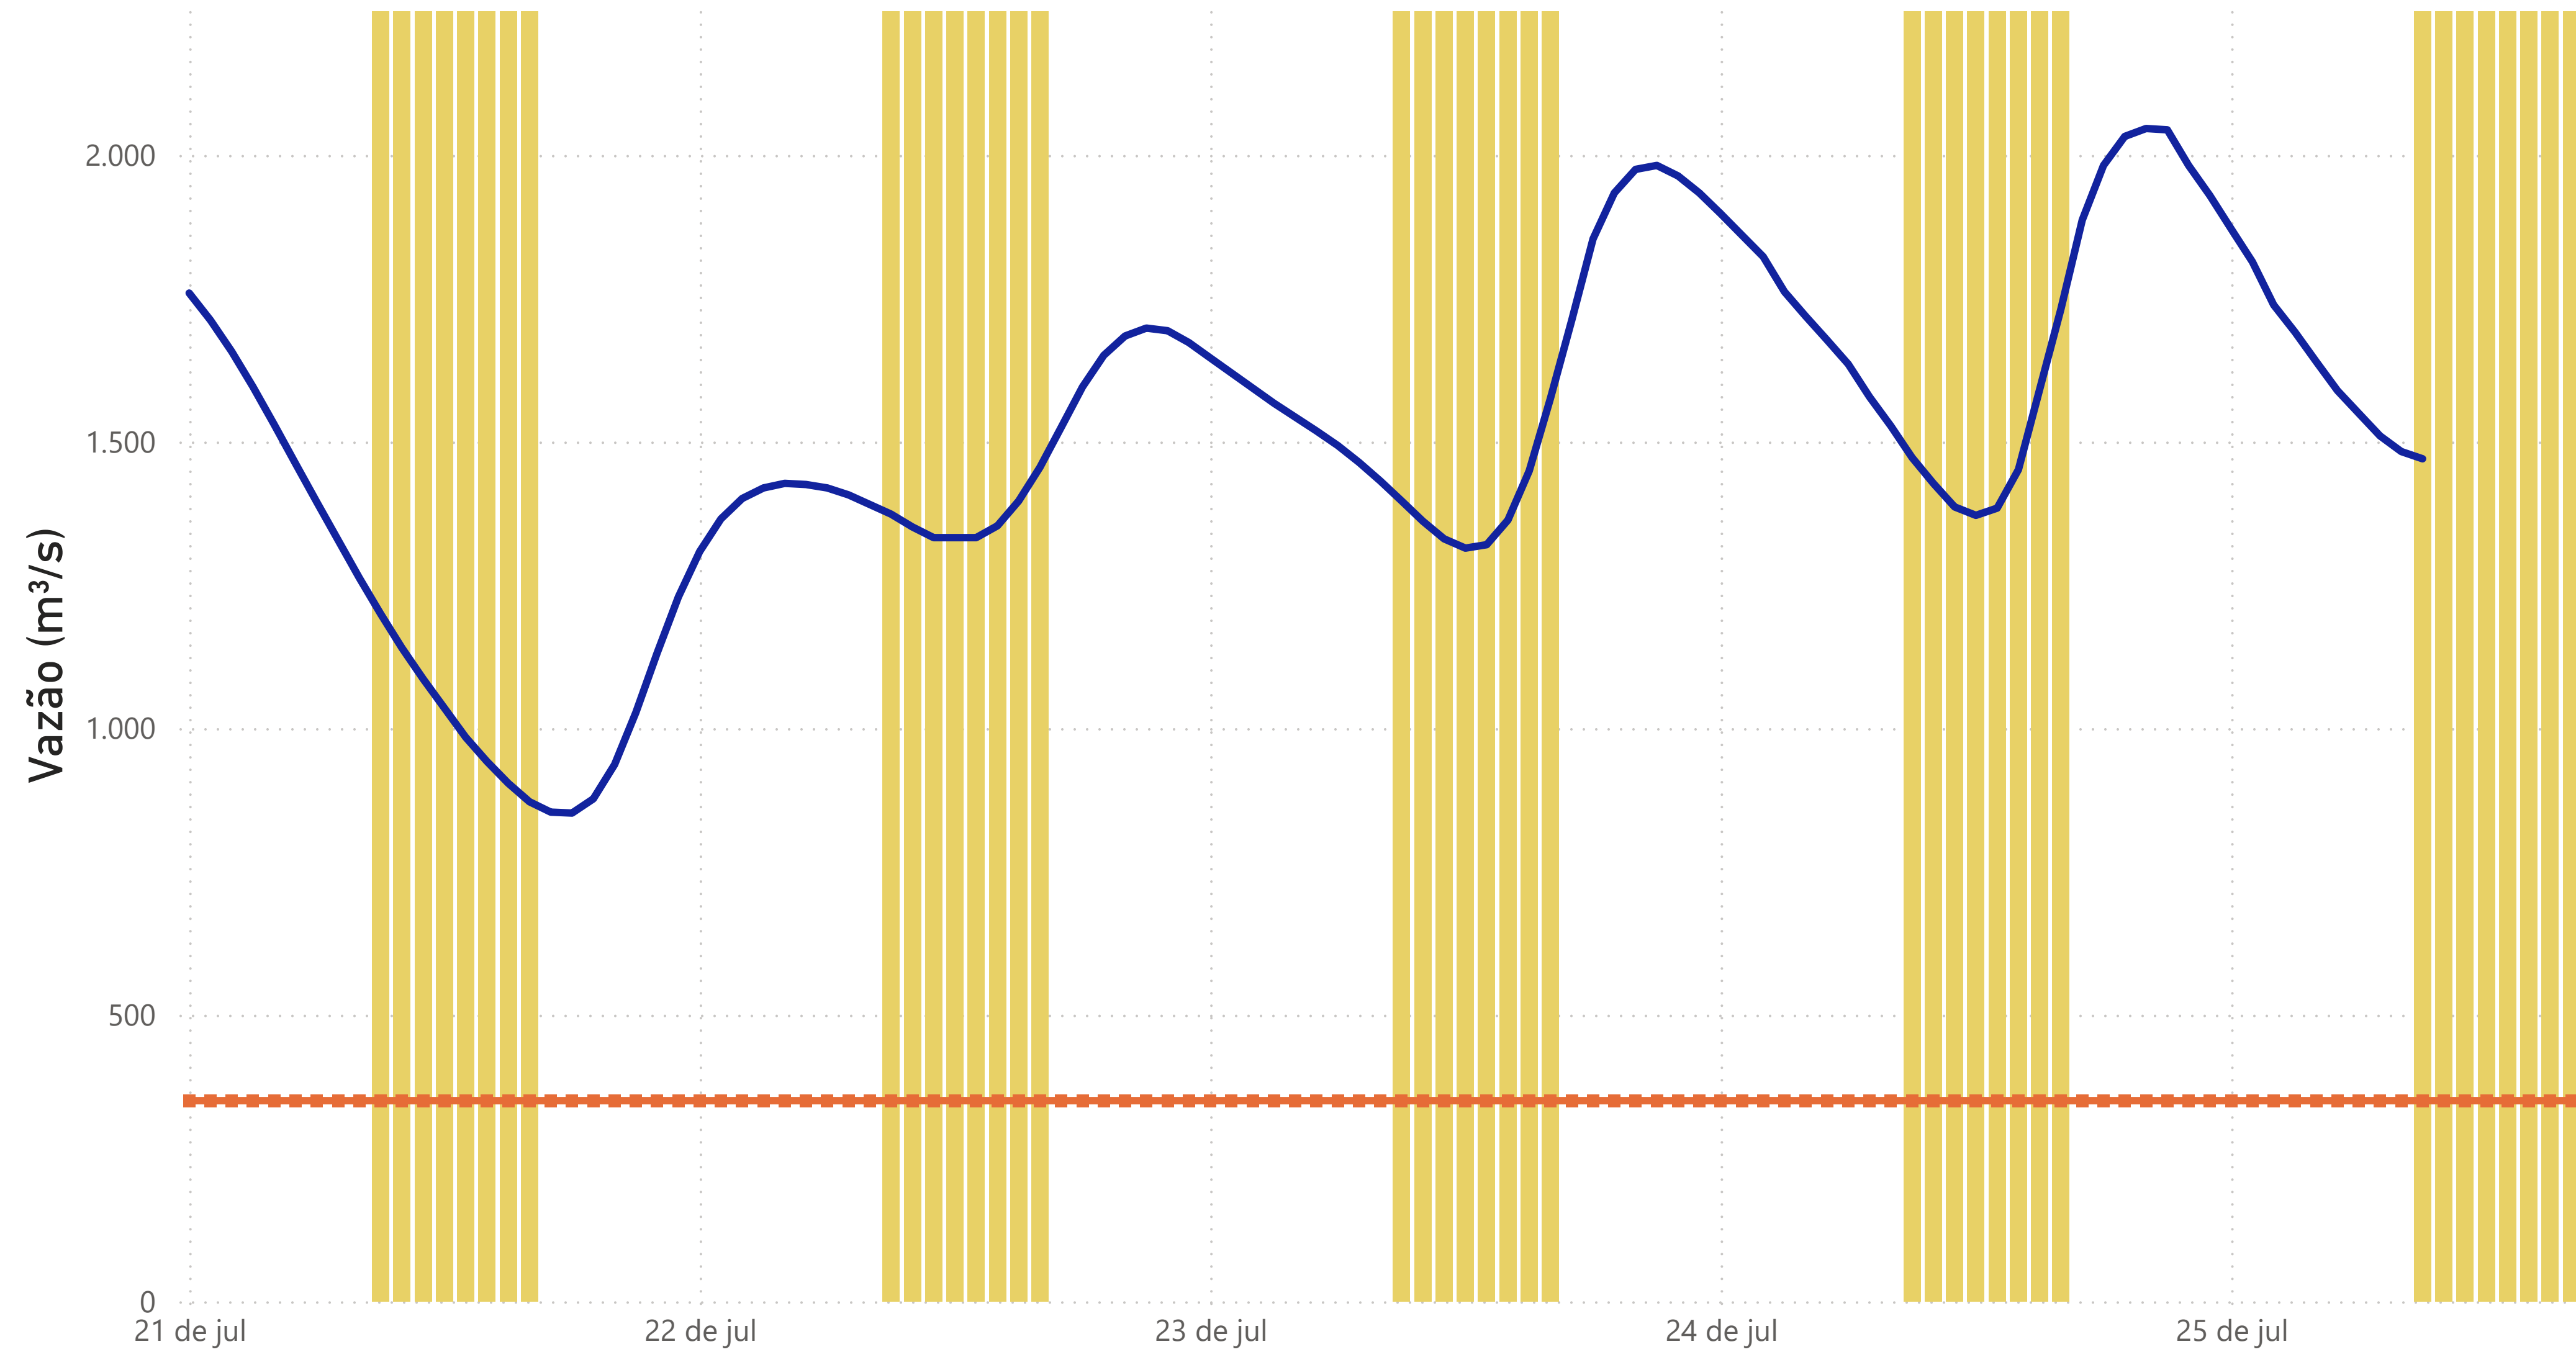

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

