

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	82,06	125	11
27/07/25	68,52	80	11
28/07/25	75,18	142	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	106	107
27/07/25	59	56
28/07/25	110	111

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	90,46	81	103
27/07/25	91,31	80	54
28/07/25	92,02	131	109

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
26/07/25	1.578
27/07/25	2.046
28/07/25	1.644
29/07/25	1.845
Atualizado em: 29/07/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	1.192	1.715
27/07/25	1.367	1.224
28/07/25	1.393	1.314

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	1.097	1.007
27/07/25	1.011	1.088
28/07/25	1.087	1.074

Data	Vazão Transferida (m³/s)
26/07/25	127
27/07/25	108
28/07/25	111


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	1.894	1.938
27/07/25	1.271	1.230
28/07/25	1.598	1.564

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	84,28	920	1.102
27/07/25	84,04	920	1.034
28/07/25	83,71	852	1.011

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	66,56	609	889
27/07/25	66,15	599	725
28/07/25	64,93	613	778

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/25	93,35	286	501
27/07/25	93,04	310	448
28/07/25	92,93	384	430

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

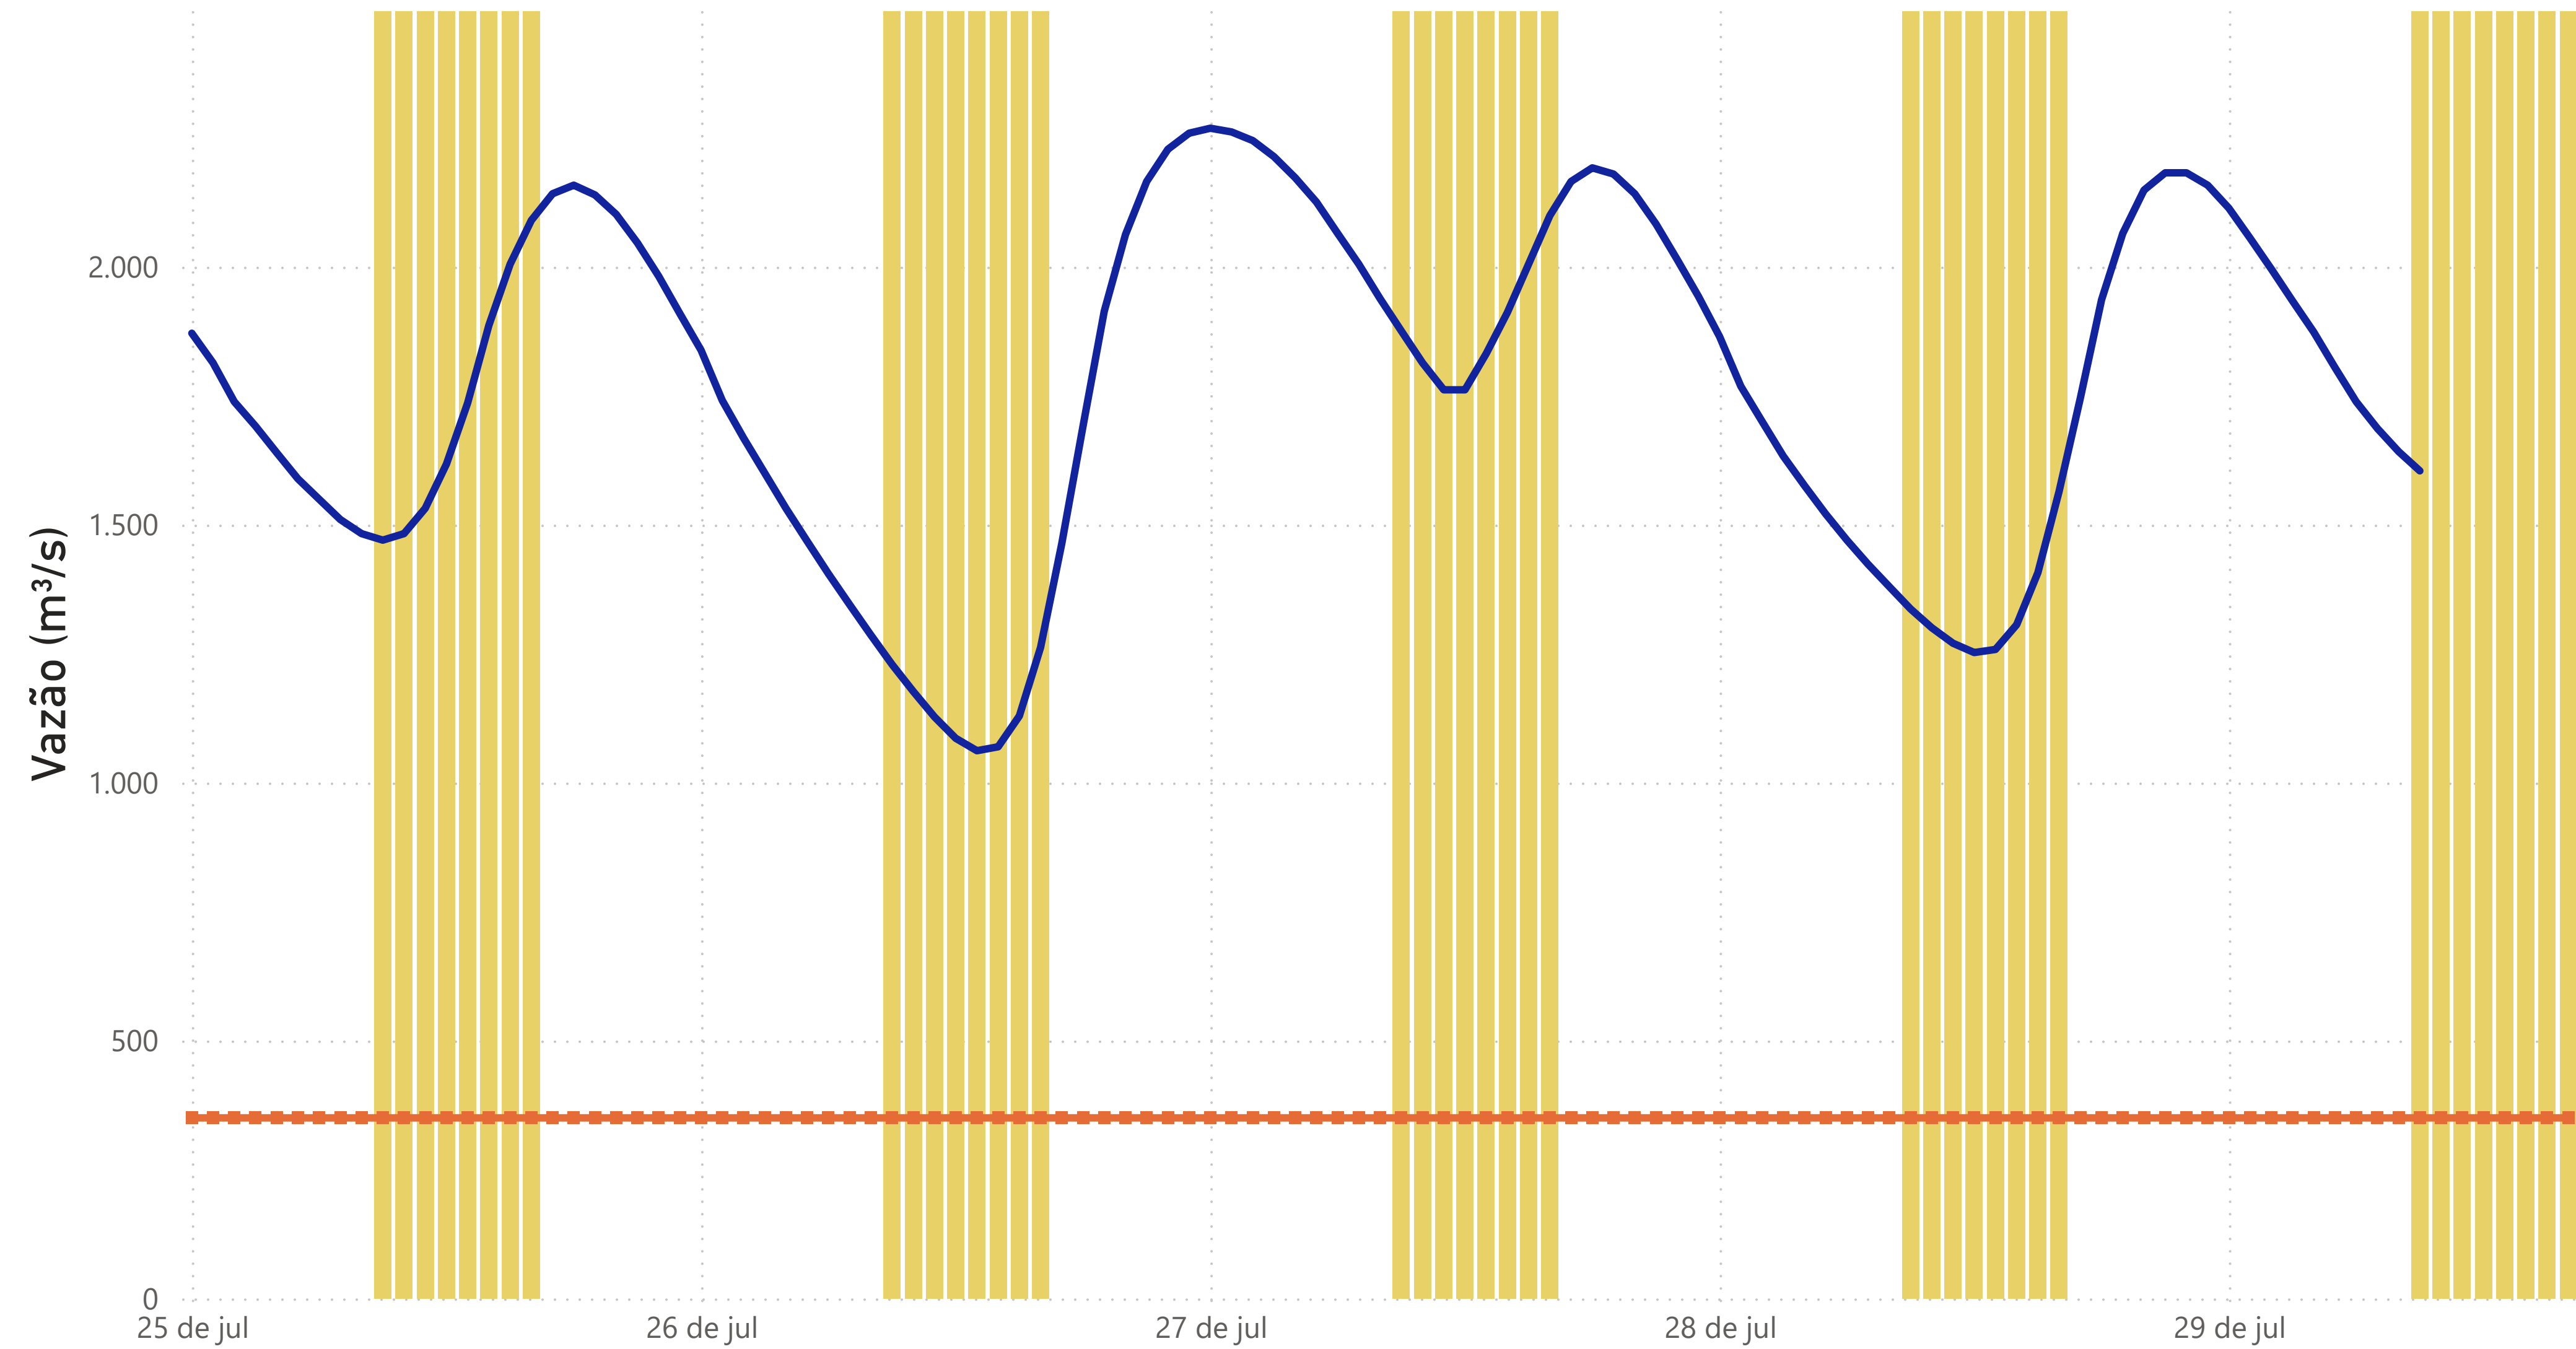

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

