

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	75,43	128	11
30/07/25	75,43	126	11
31/07/25	70,80	109	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	110	111
30/07/25	109	110
31/07/25	94	96

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	92,89	133	107
30/07/25	92,89	105	105
31/07/25	92,89	88	88

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
29/07/25	1.963
30/07/25	1.984
31/07/25	1.758
01/08/25	1.436
Atualizado em: 01/08/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	1.573	1.351
30/07/25	1.488	1.218
31/07/25	1.141	1.046

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	1.133	1.254
30/07/25	1.302	1.174
31/07/25	856	894

Data	Vazão Transferida (m³/s)
29/07/25	117
30/07/25	115
31/07/25	111


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	1.736	1.801
30/07/25	1.466	1.547
31/07/25	1.210	1.112

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	83,80	1.167	1.122
30/07/25	83,28	1.052	1.302
31/07/25	83,47	948	857

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	66,15	956	1.019
30/07/25	67,37	922	983
31/07/25	63,30	549	841

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/07/25	91,82	359	848
30/07/25	90,81	366	811
31/07/25	90,54	343	462

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

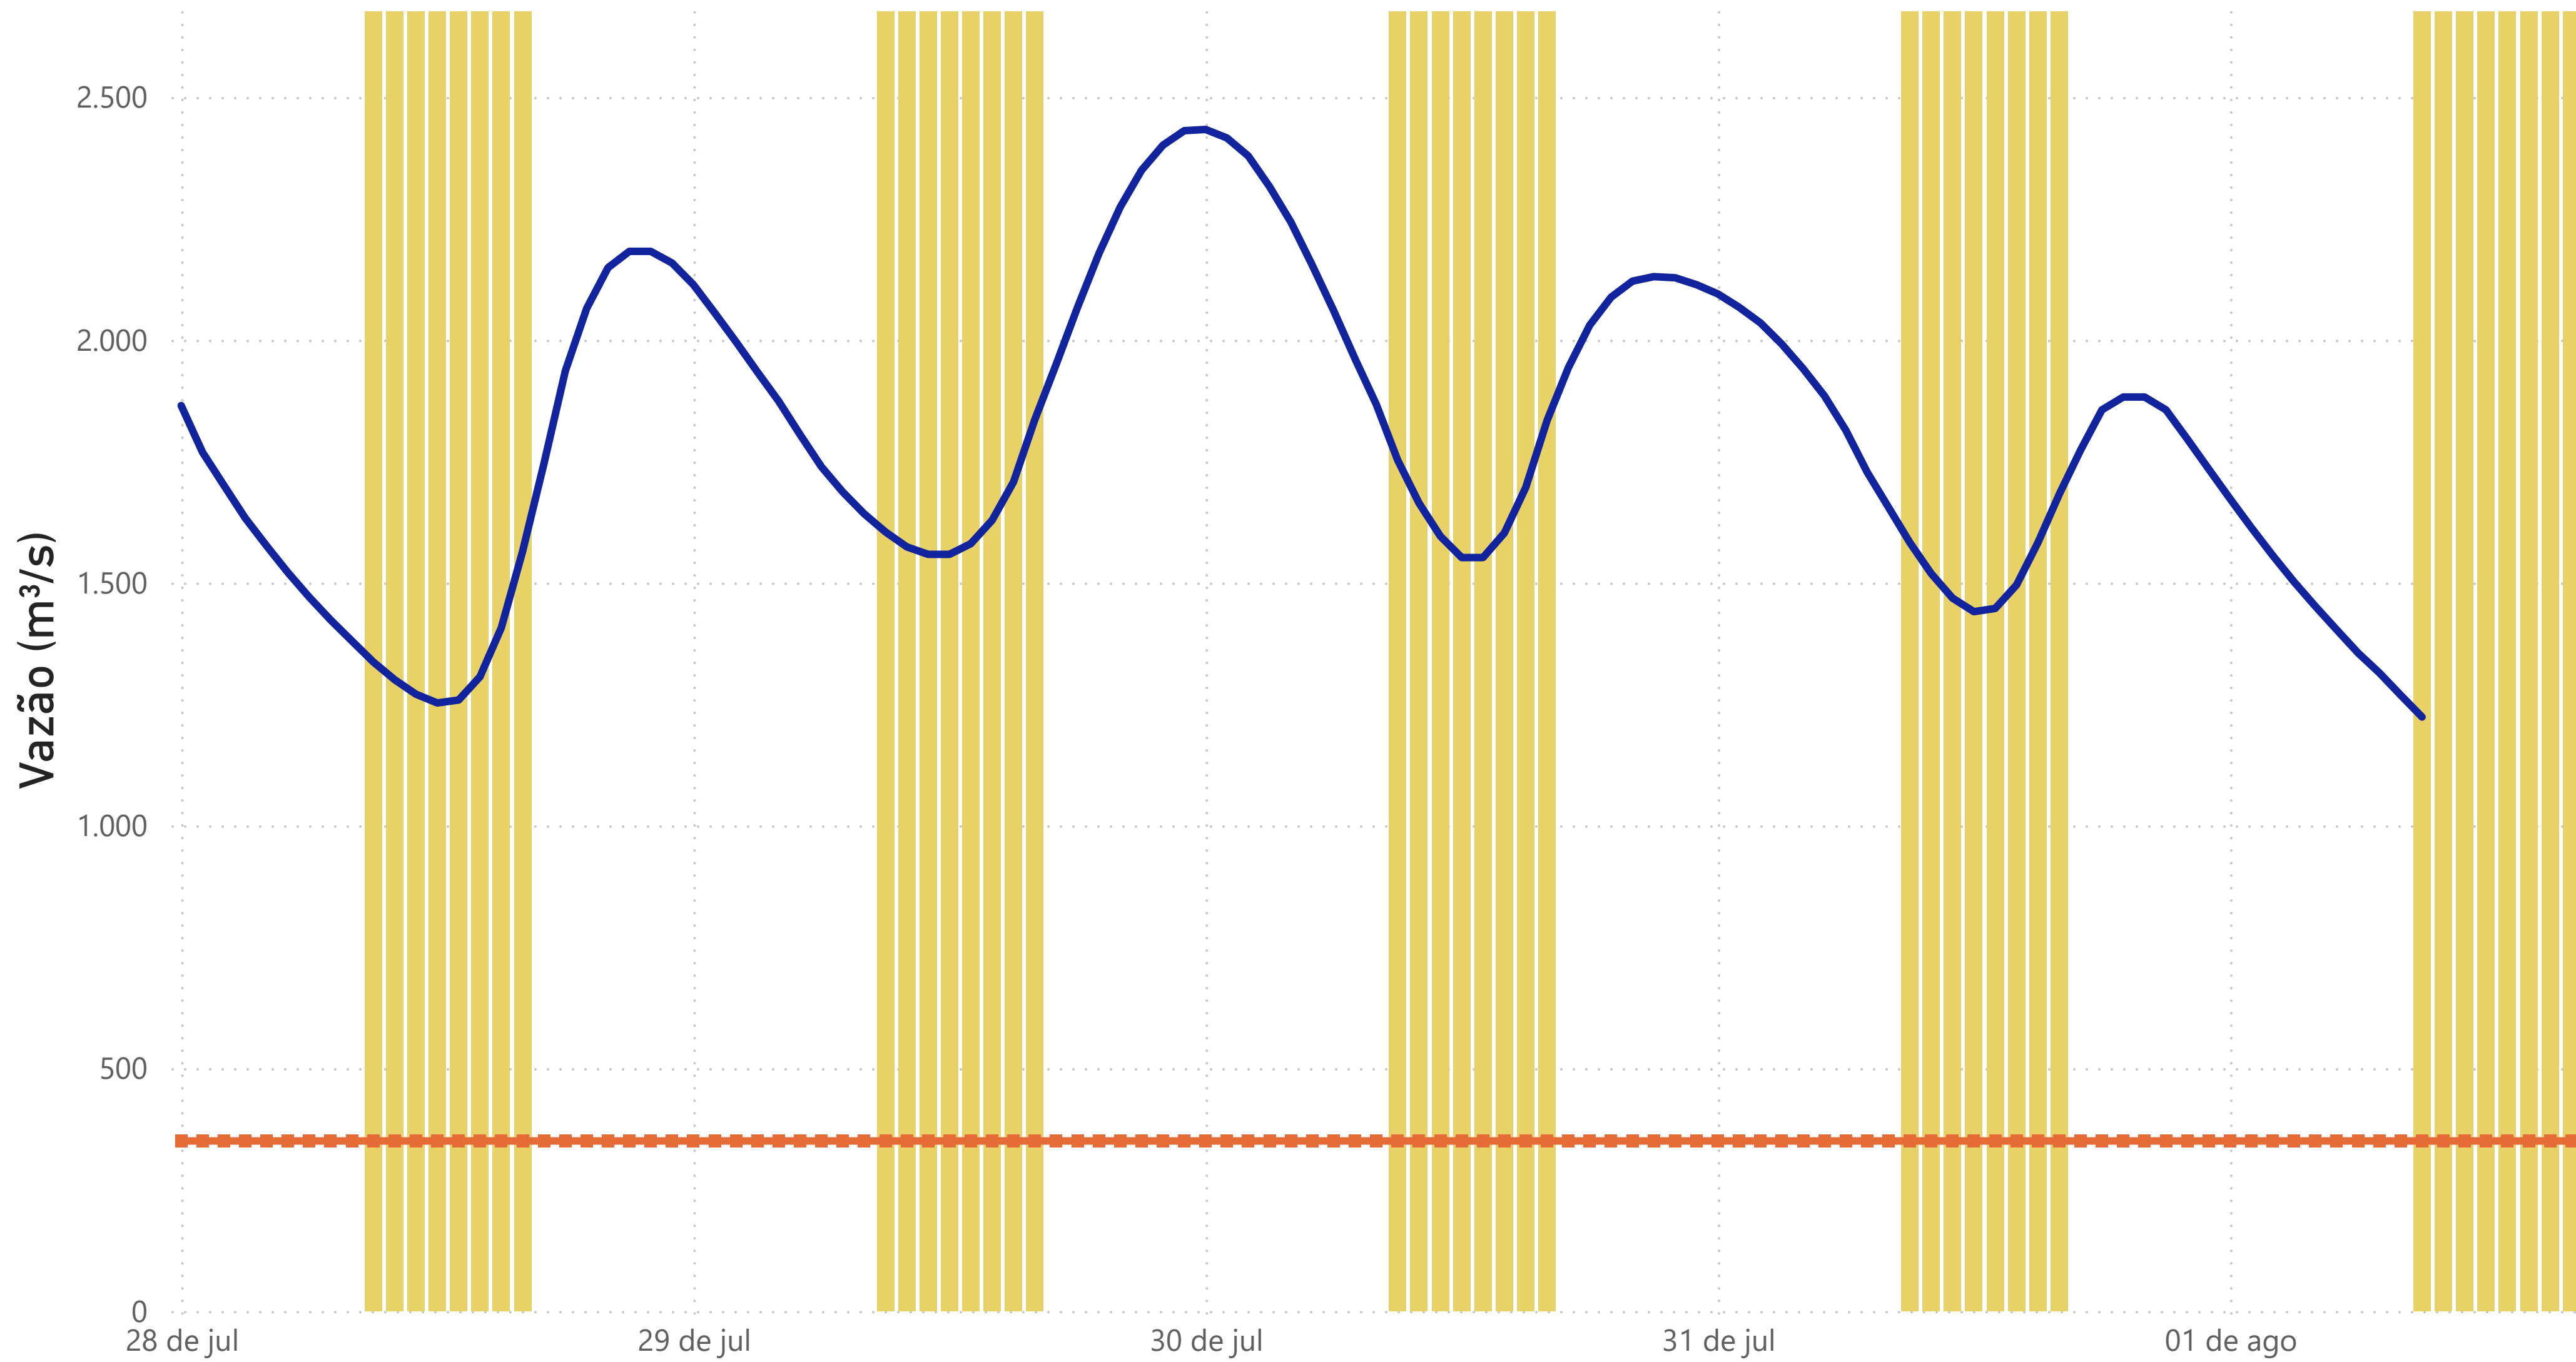

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

