

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	68,00	110	11
02/08/25	63,04	96	10
03/08/25	53,98	71	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	97	94
02/08/25	78	79
03/08/25	56	55

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	92,23	88	108
02/08/25	91,94	67	76
03/08/25	92,30	64	53

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
01/08/25	1.382
02/08/25	1.472
03/08/25	1.576
04/08/25	1.444
Atualizado em: 04/08/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	1.327	1.168
02/08/25	1.072	1.167
03/08/25	844	1.115

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	948	1.076
02/08/25	918	867
03/08/25	819	659


Data	Vazão Transferida (m³/s)
01/08/25	108
02/08/25	100
03/08/25	87

Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	1.314	1.283
02/08/25	1.267	1.369
03/08/25	1.190	1.183

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	82,99	722	949
02/08/25	82,56	717	921
03/08/25	82,37	724	814

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	65,13	575	601
02/08/25	61,68	414	666
03/08/25	57,04	346	639

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/08/25	90,21	345	493
02/08/25	90,21	322	322
03/08/25	90,37	330	256

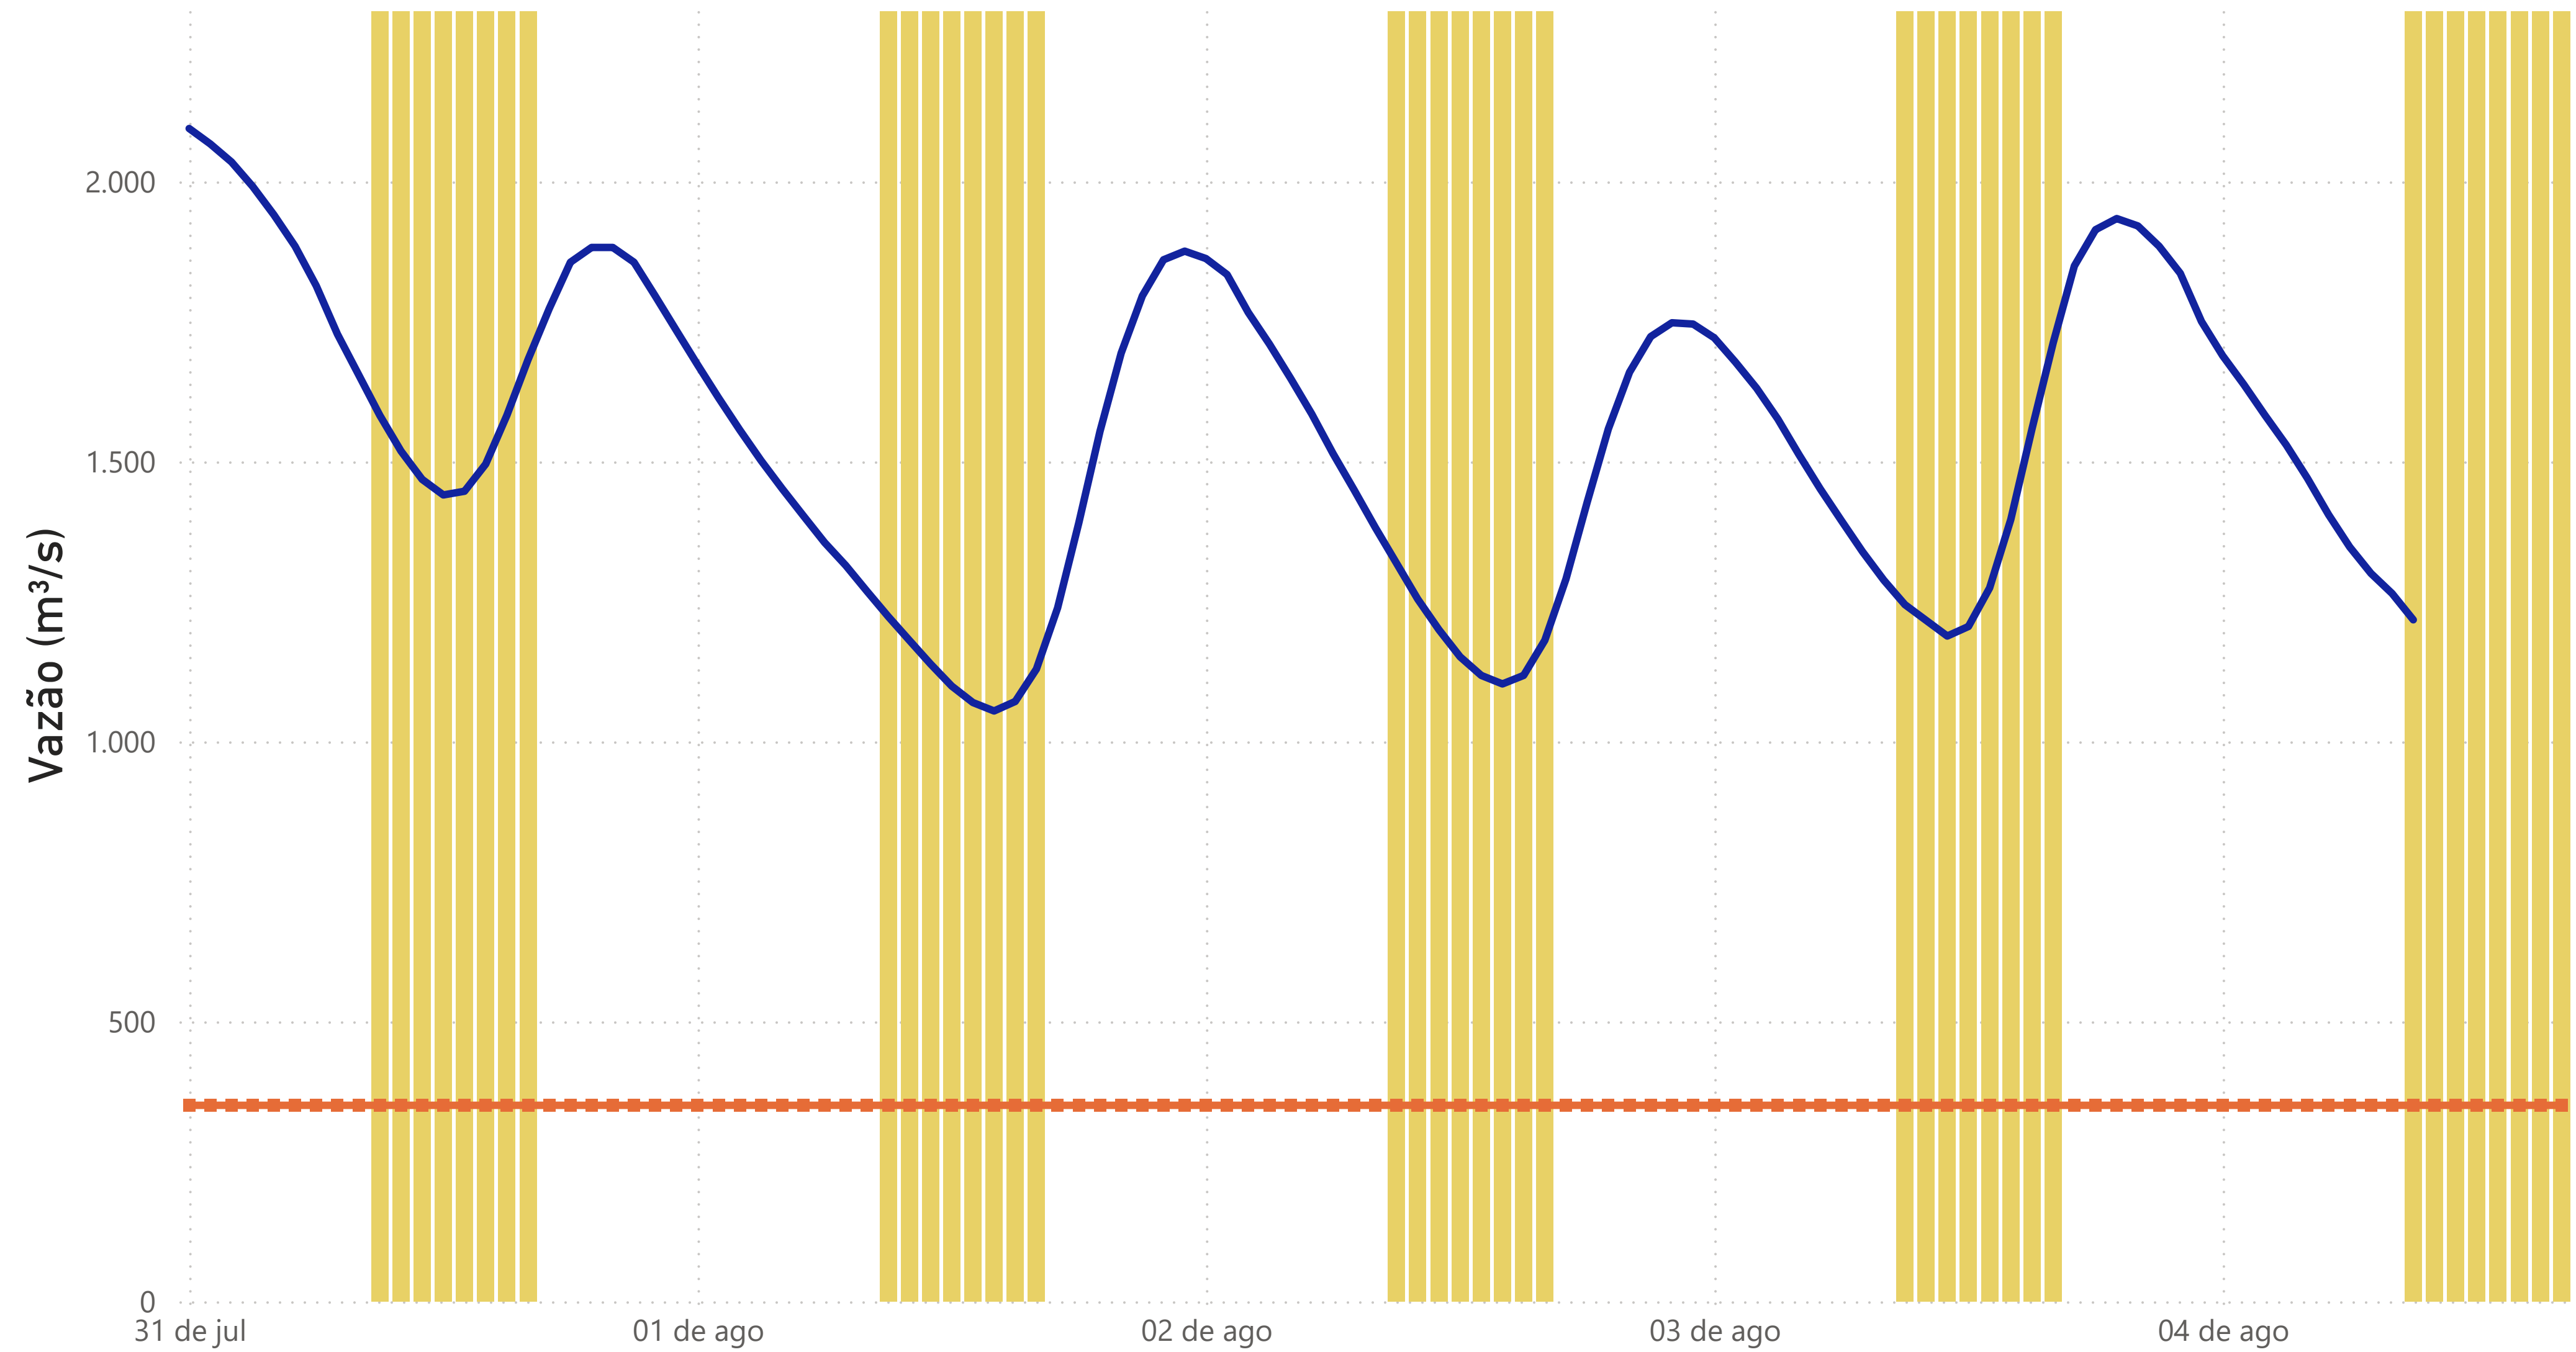

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

