

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	103,89	220	94
30/08/25	103,49	167	45
31/08/25	101,88	148	29

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	185	190
30/08/25	141	142
31/08/25	115	116

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	102,75	142	162
30/08/25	102,51	117	124
31/08/25	102,35	103	108

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
29/08/25	1.918
30/08/25	1.652
31/08/25	1.126
01/09/25	1.116
Atualizado em: 01/09/25 10:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	1.210	1.194
30/08/25	889	730
31/08/25	672	895

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	747	671
30/08/25	429	518
31/08/25	481	302

Data	Vazão Transferida (m³/s)
29/08/25	131
30/08/25	123
31/08/25	124


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	1.372	1.375
30/08/25	855	718
31/08/25	928	1.016

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	83,75	923	673
30/08/25	84,57	806	419
31/08/25	85,48	854	420

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	97,11	598	720
30/08/25	97,32	425	539
31/08/25	92,36	310	653

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
29/08/25	94,09	879	342
30/08/25	95,34	775	221
31/08/25	96,64	713	142

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

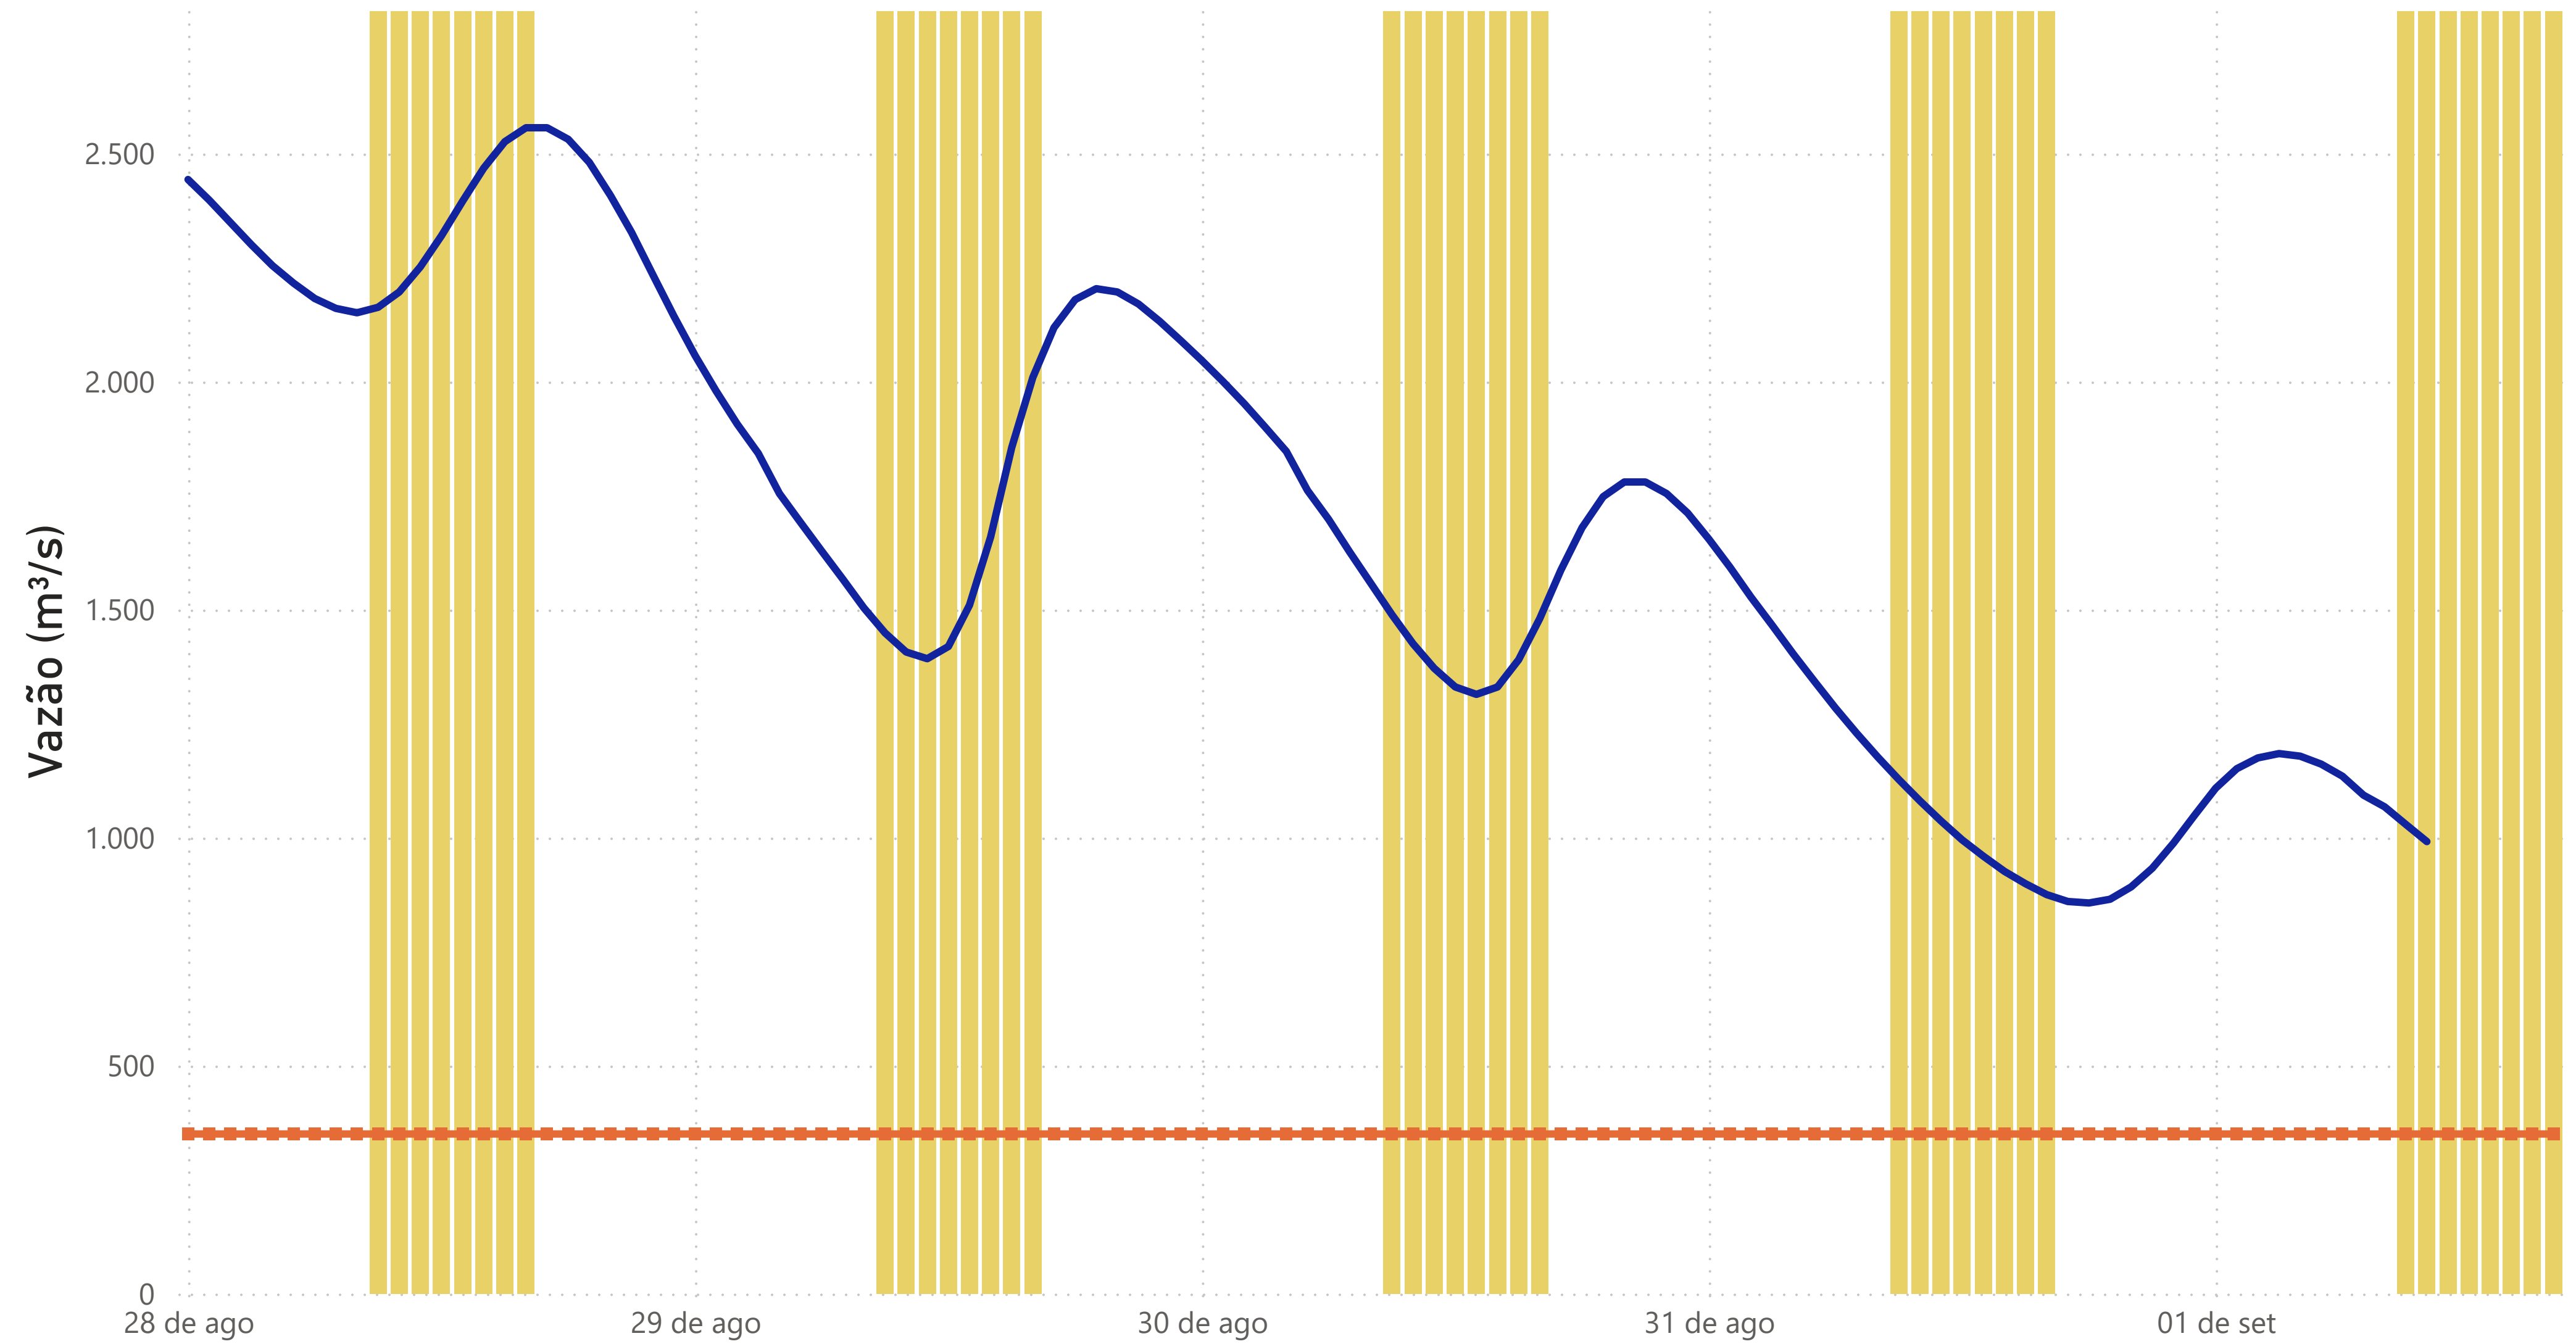

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

