

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	99,48	139	18
02/09/25	100,67	141	12
03/09/25	98,55	128	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	130	126
02/09/25	109	121
03/09/25	107	106

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	101,86	94	109
02/09/25	101,54	87	97
03/09/25	101,05	84	99

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
01/09/25	1.233
02/09/25	1.633
03/09/25	1.220
04/09/25	1.179
Atualizado em: 04/09/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	986	1.225
02/09/25	1.028	885
03/09/25	950	1.077

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	719	674
02/09/25	747	760
03/09/25	618	688

Data	Vazão Transferida (m³/s)
01/09/25	128
02/09/25	126
03/09/25	123


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	1.371	1.392
02/09/25	995	992
03/09/25	1.163	1.218

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	85,48	686	686
02/09/25	85,82	886	726
03/09/25	85,82	610	610

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	89,89	343	580
02/09/25	94,22	812	745
03/09/25	95,87	502	551

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
01/09/25	97,89	662	111
02/09/25	97,68	559	653
03/09/25	98,07	529	356

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

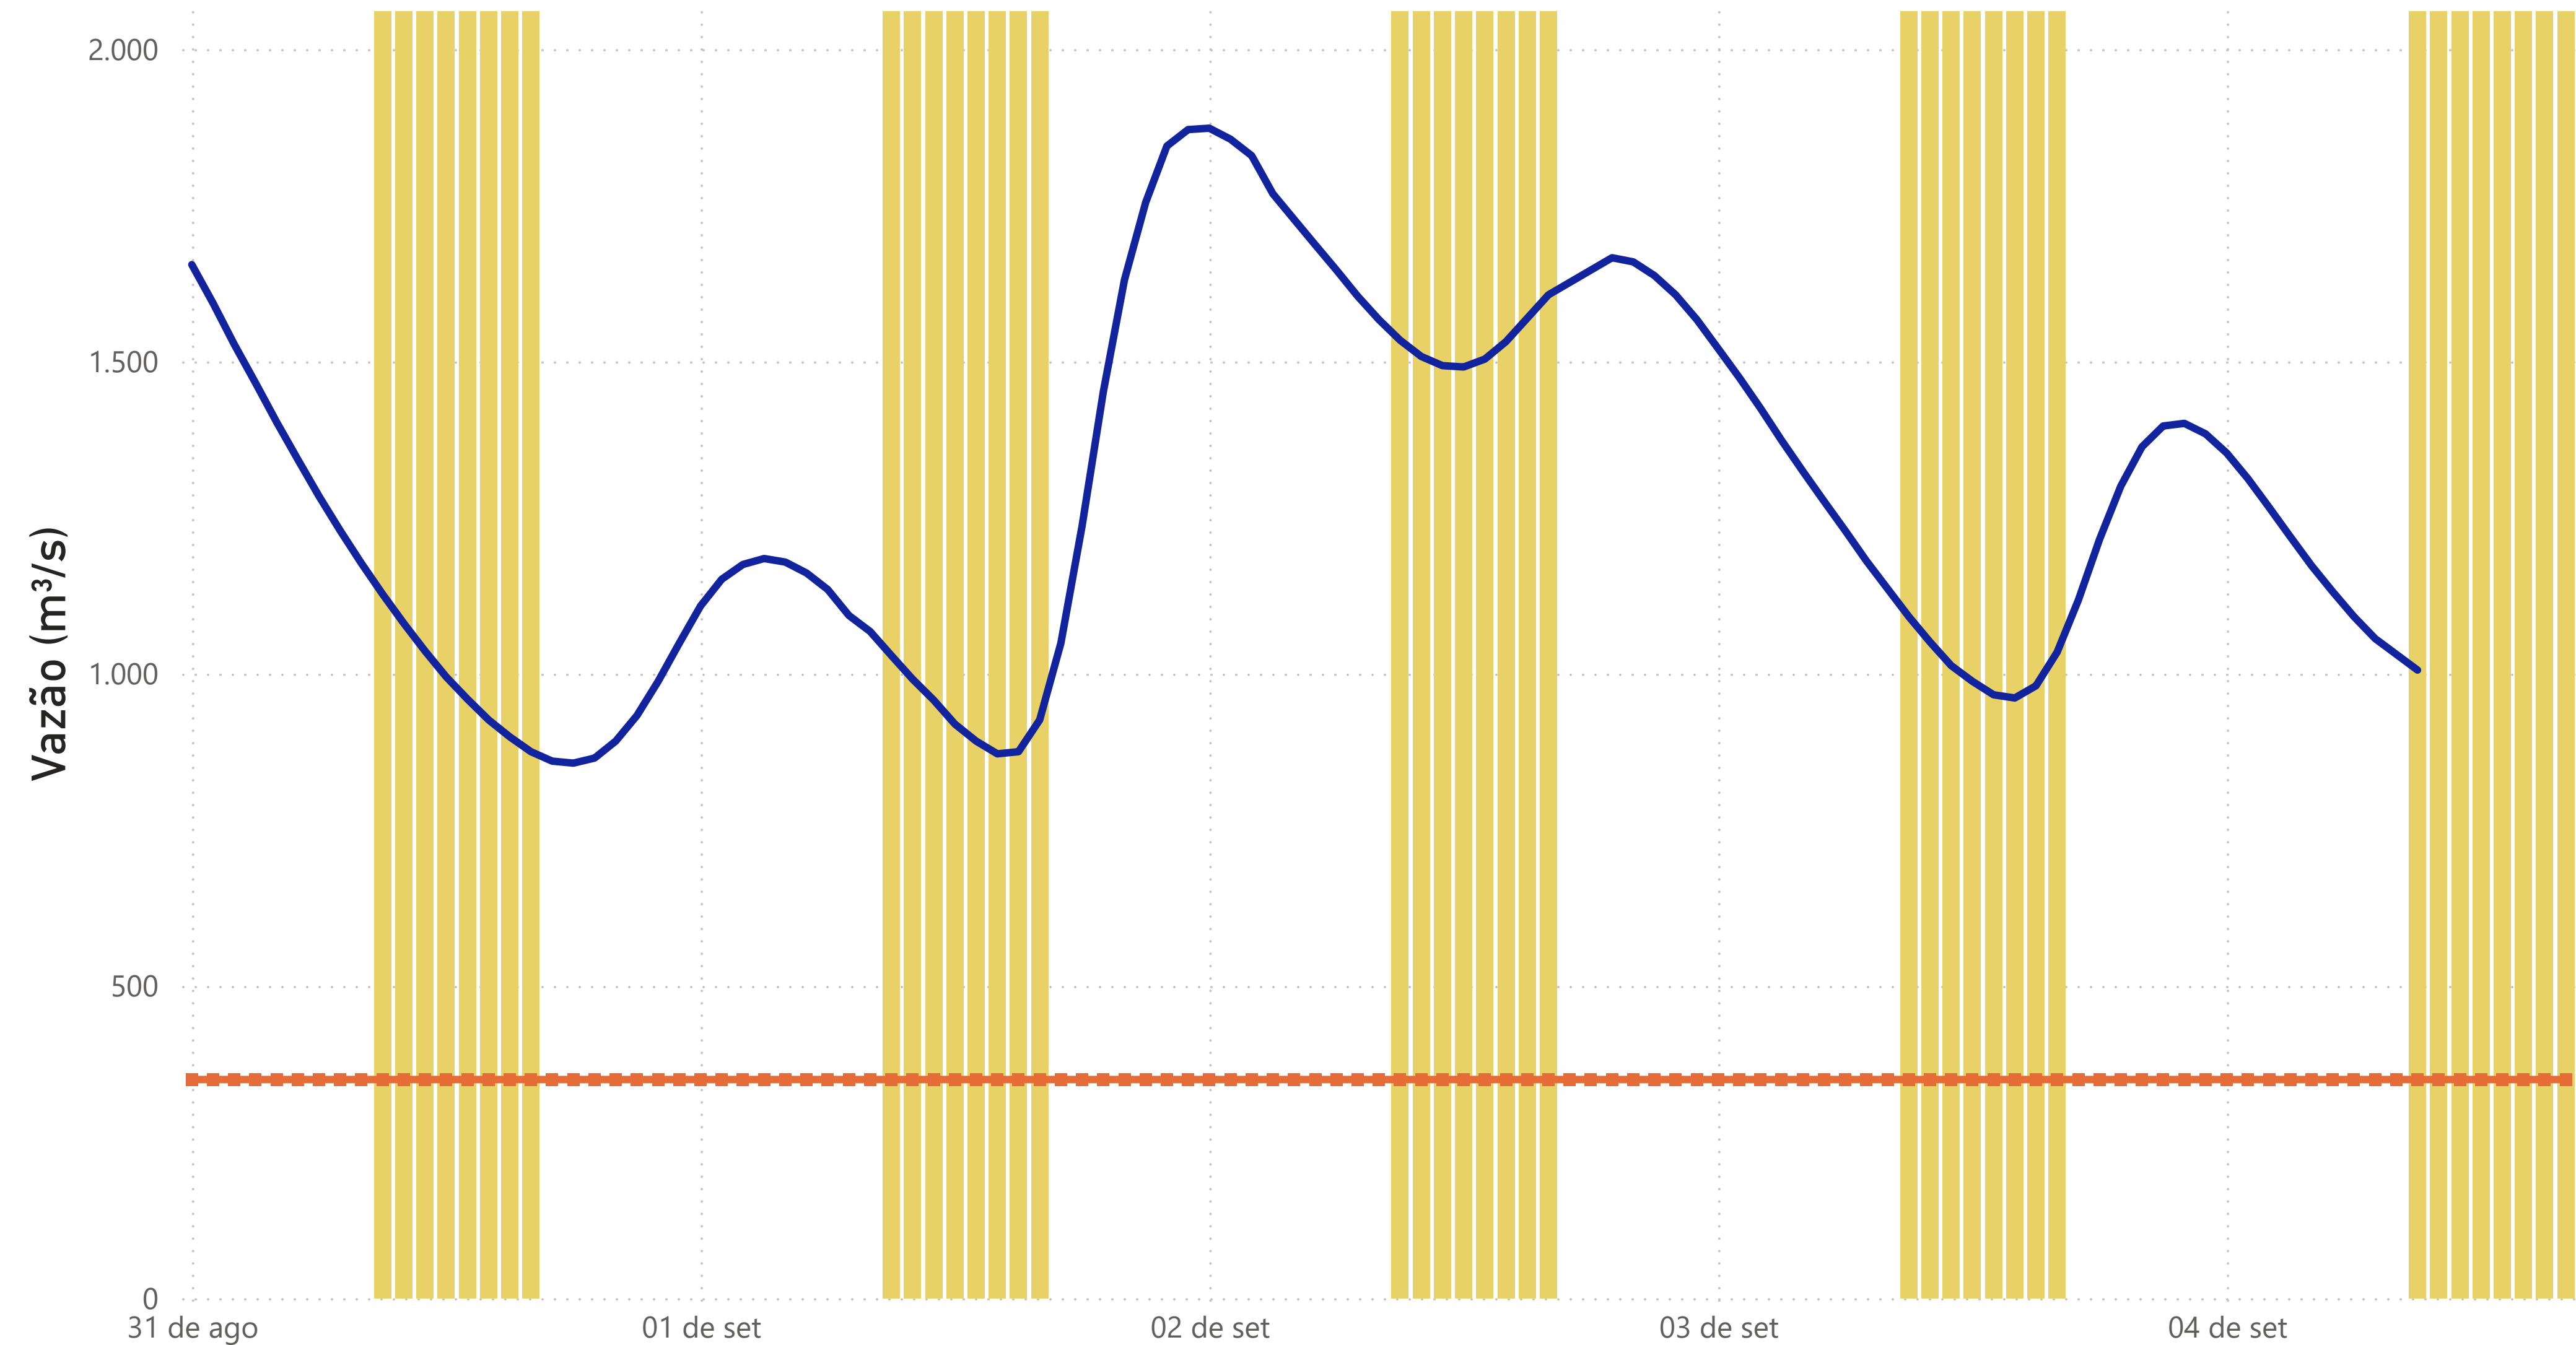

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

