

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	100,67	141	12
03/09/25	98,57	128	11
04/09/25	94,08	118	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	109	121
03/09/25	107	106
04/09/25	94	94

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	101,54	87	97
03/09/25	101,05	84	99
04/09/25	100,73	80	90

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
02/09/25	1.616
03/09/25	1.220
04/09/25	1.434
05/09/25	1.434
Atualizado em: 05/09/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	1.028	885
03/09/25	950	1.077
04/09/25	1.052	1.163

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	747	760
03/09/25	618	688
04/09/25	670	778

Data	Vazão Transferida (m³/s)
02/09/25	126
03/09/25	123
04/09/25	120


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	995	992
03/09/25	1.163	1.218
04/09/25	1.266	1.263

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	85,82	886	726
03/09/25	85,82	610	610
04/09/25	86,06	784	669

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	94,22	937	745
03/09/25	95,87	624	551
04/09/25	95,46	663	681

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/09/25	97,68	559	653
03/09/25	98,07	529	356
04/09/25	98,25	474	395

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

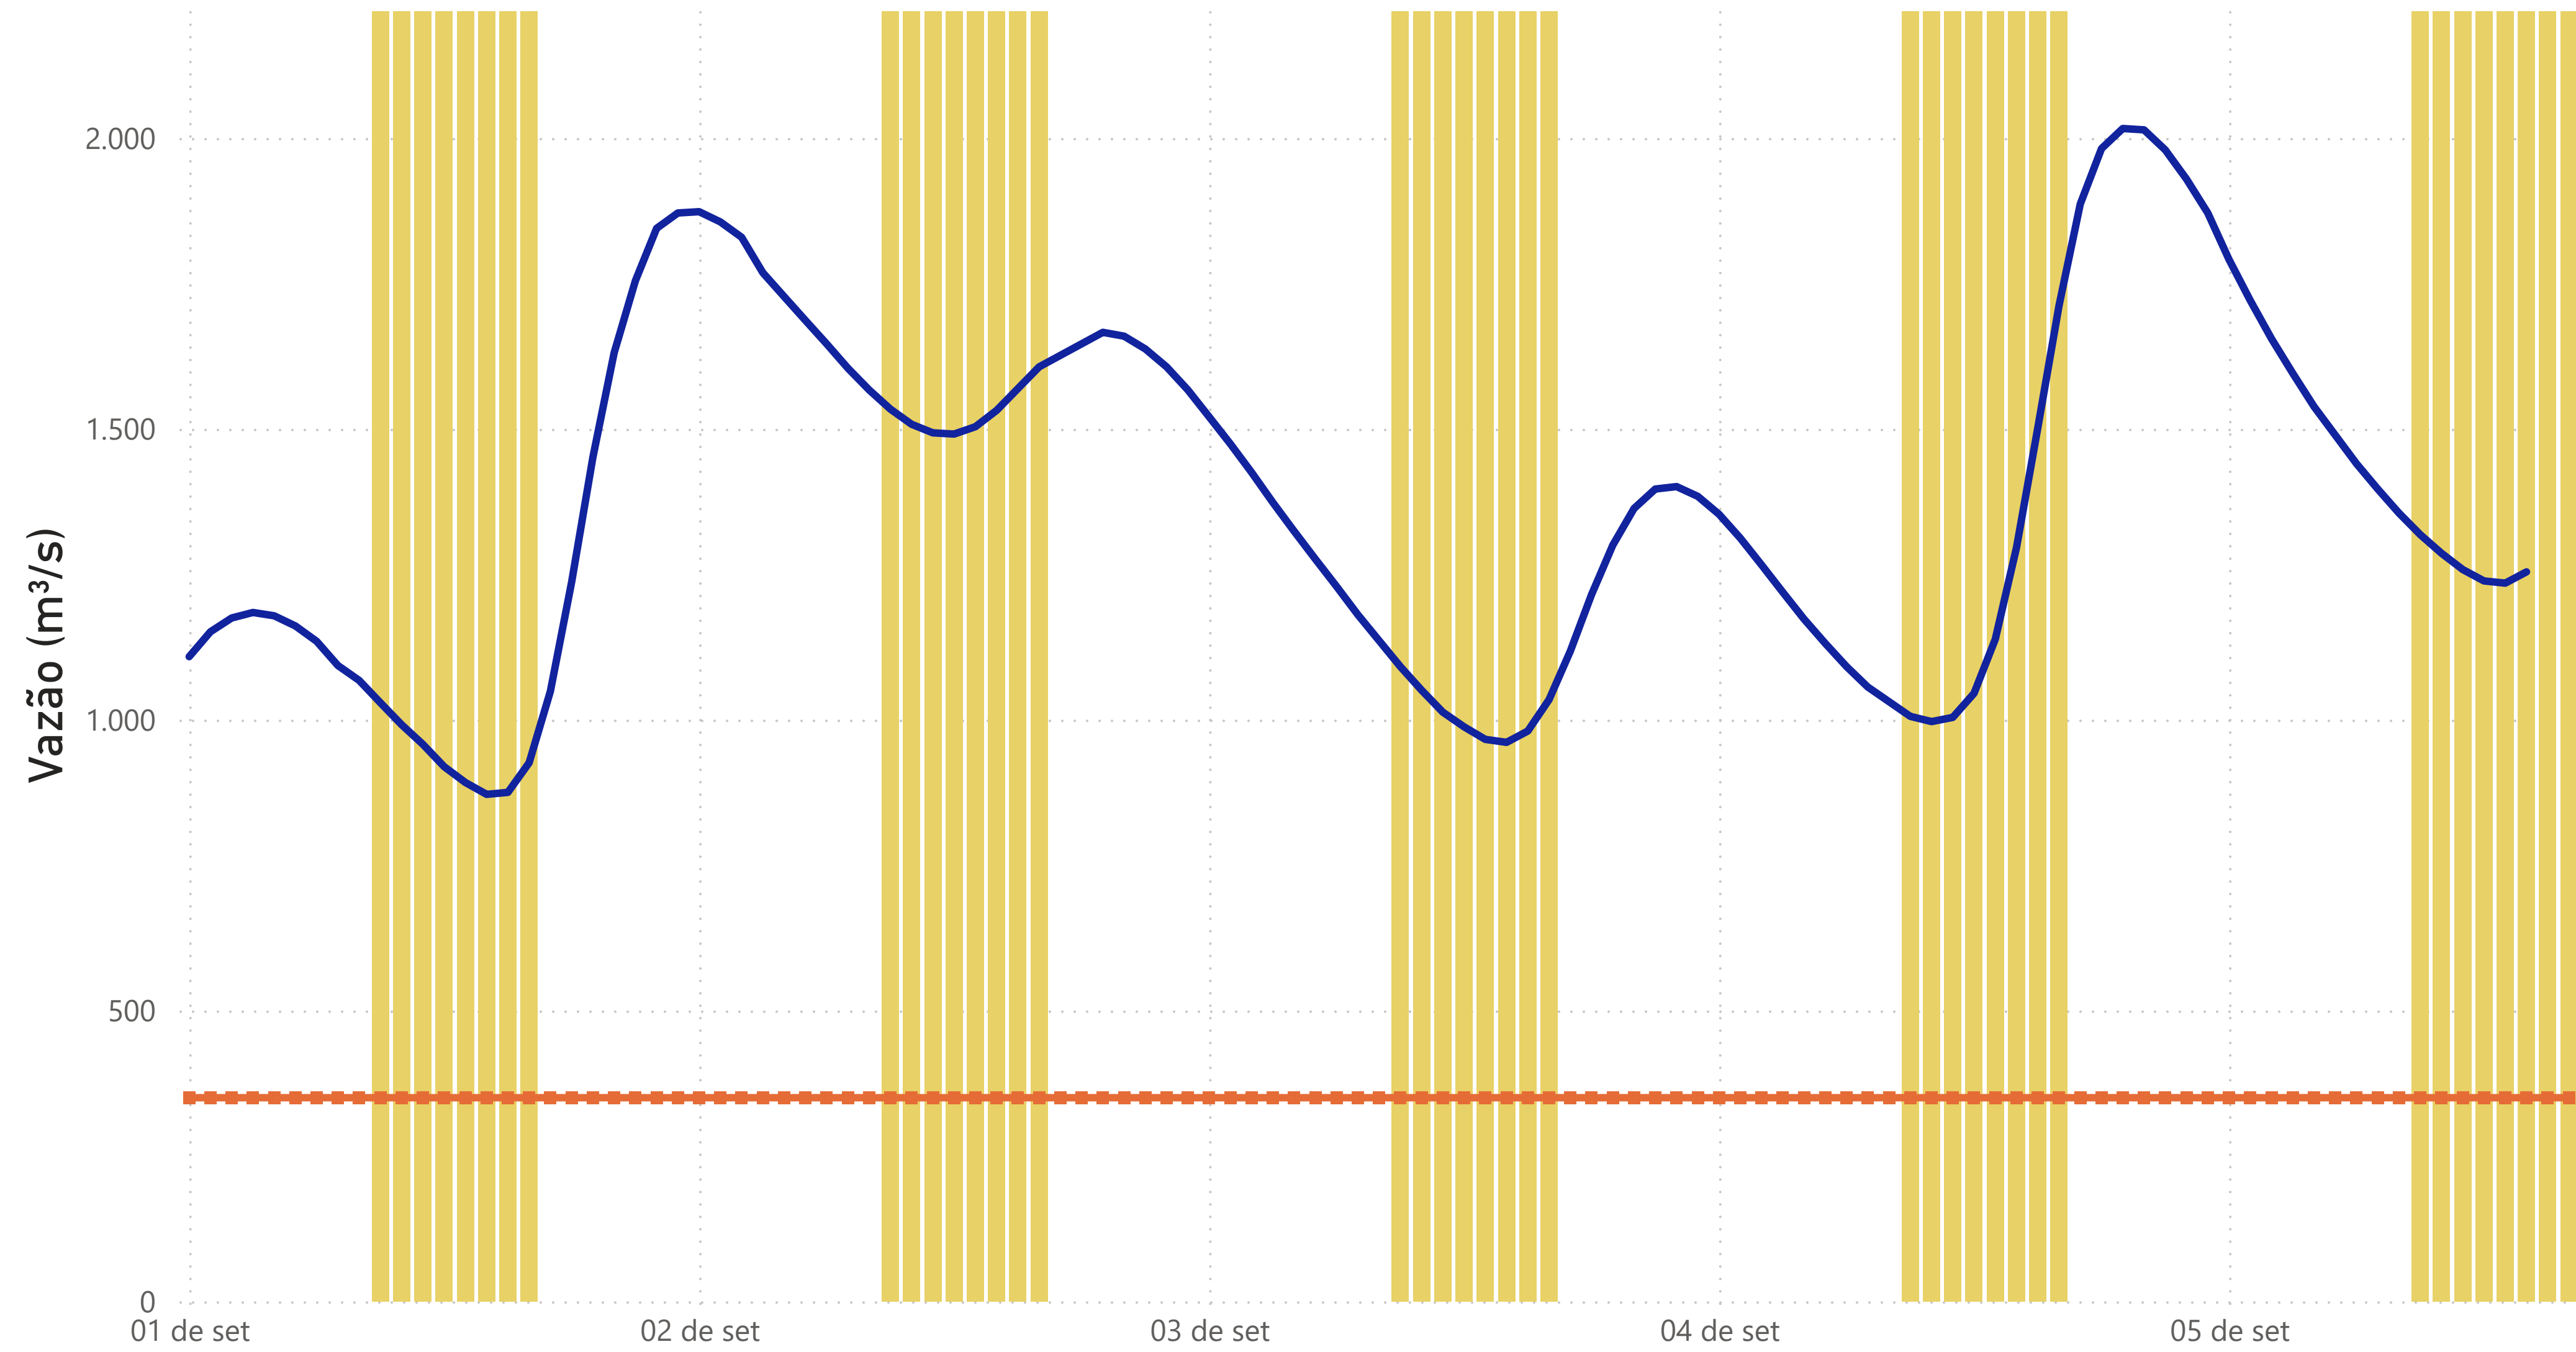

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

