

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	75,59	83	11
07/09/25	75,43	92	11
08/09/25	77,14	98	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	64	62
07/09/25	72	68
08/09/25	75	79

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	102,35	75	55
07/09/25	102,43	67	65
08/09/25	102,43	66	66

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
06/09/25	1.581
07/09/25	1.241
08/09/25	1.084
09/09/25	1.161
Atualizado em: 09/09/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	846	878
07/09/25	595	722
08/09/25	919	935

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	459	580
07/09/25	487	366
08/09/25	670	657

Data	Vazão Transferida (m³/s)
06/09/25	87
07/09/25	81
08/09/25	83


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	957	899
07/09/25	812	788
08/09/25	1.028	1.059

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	86,30	731	479
07/09/25	86,54	572	457
08/09/25	86,63	710	664

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	92,16	473	678
07/09/25	93,19	394	428
08/09/25	96,08	682	637

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/09/25	98,78	510	305
07/09/25	99,25	460	255
08/09/25	98,96	420	546

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

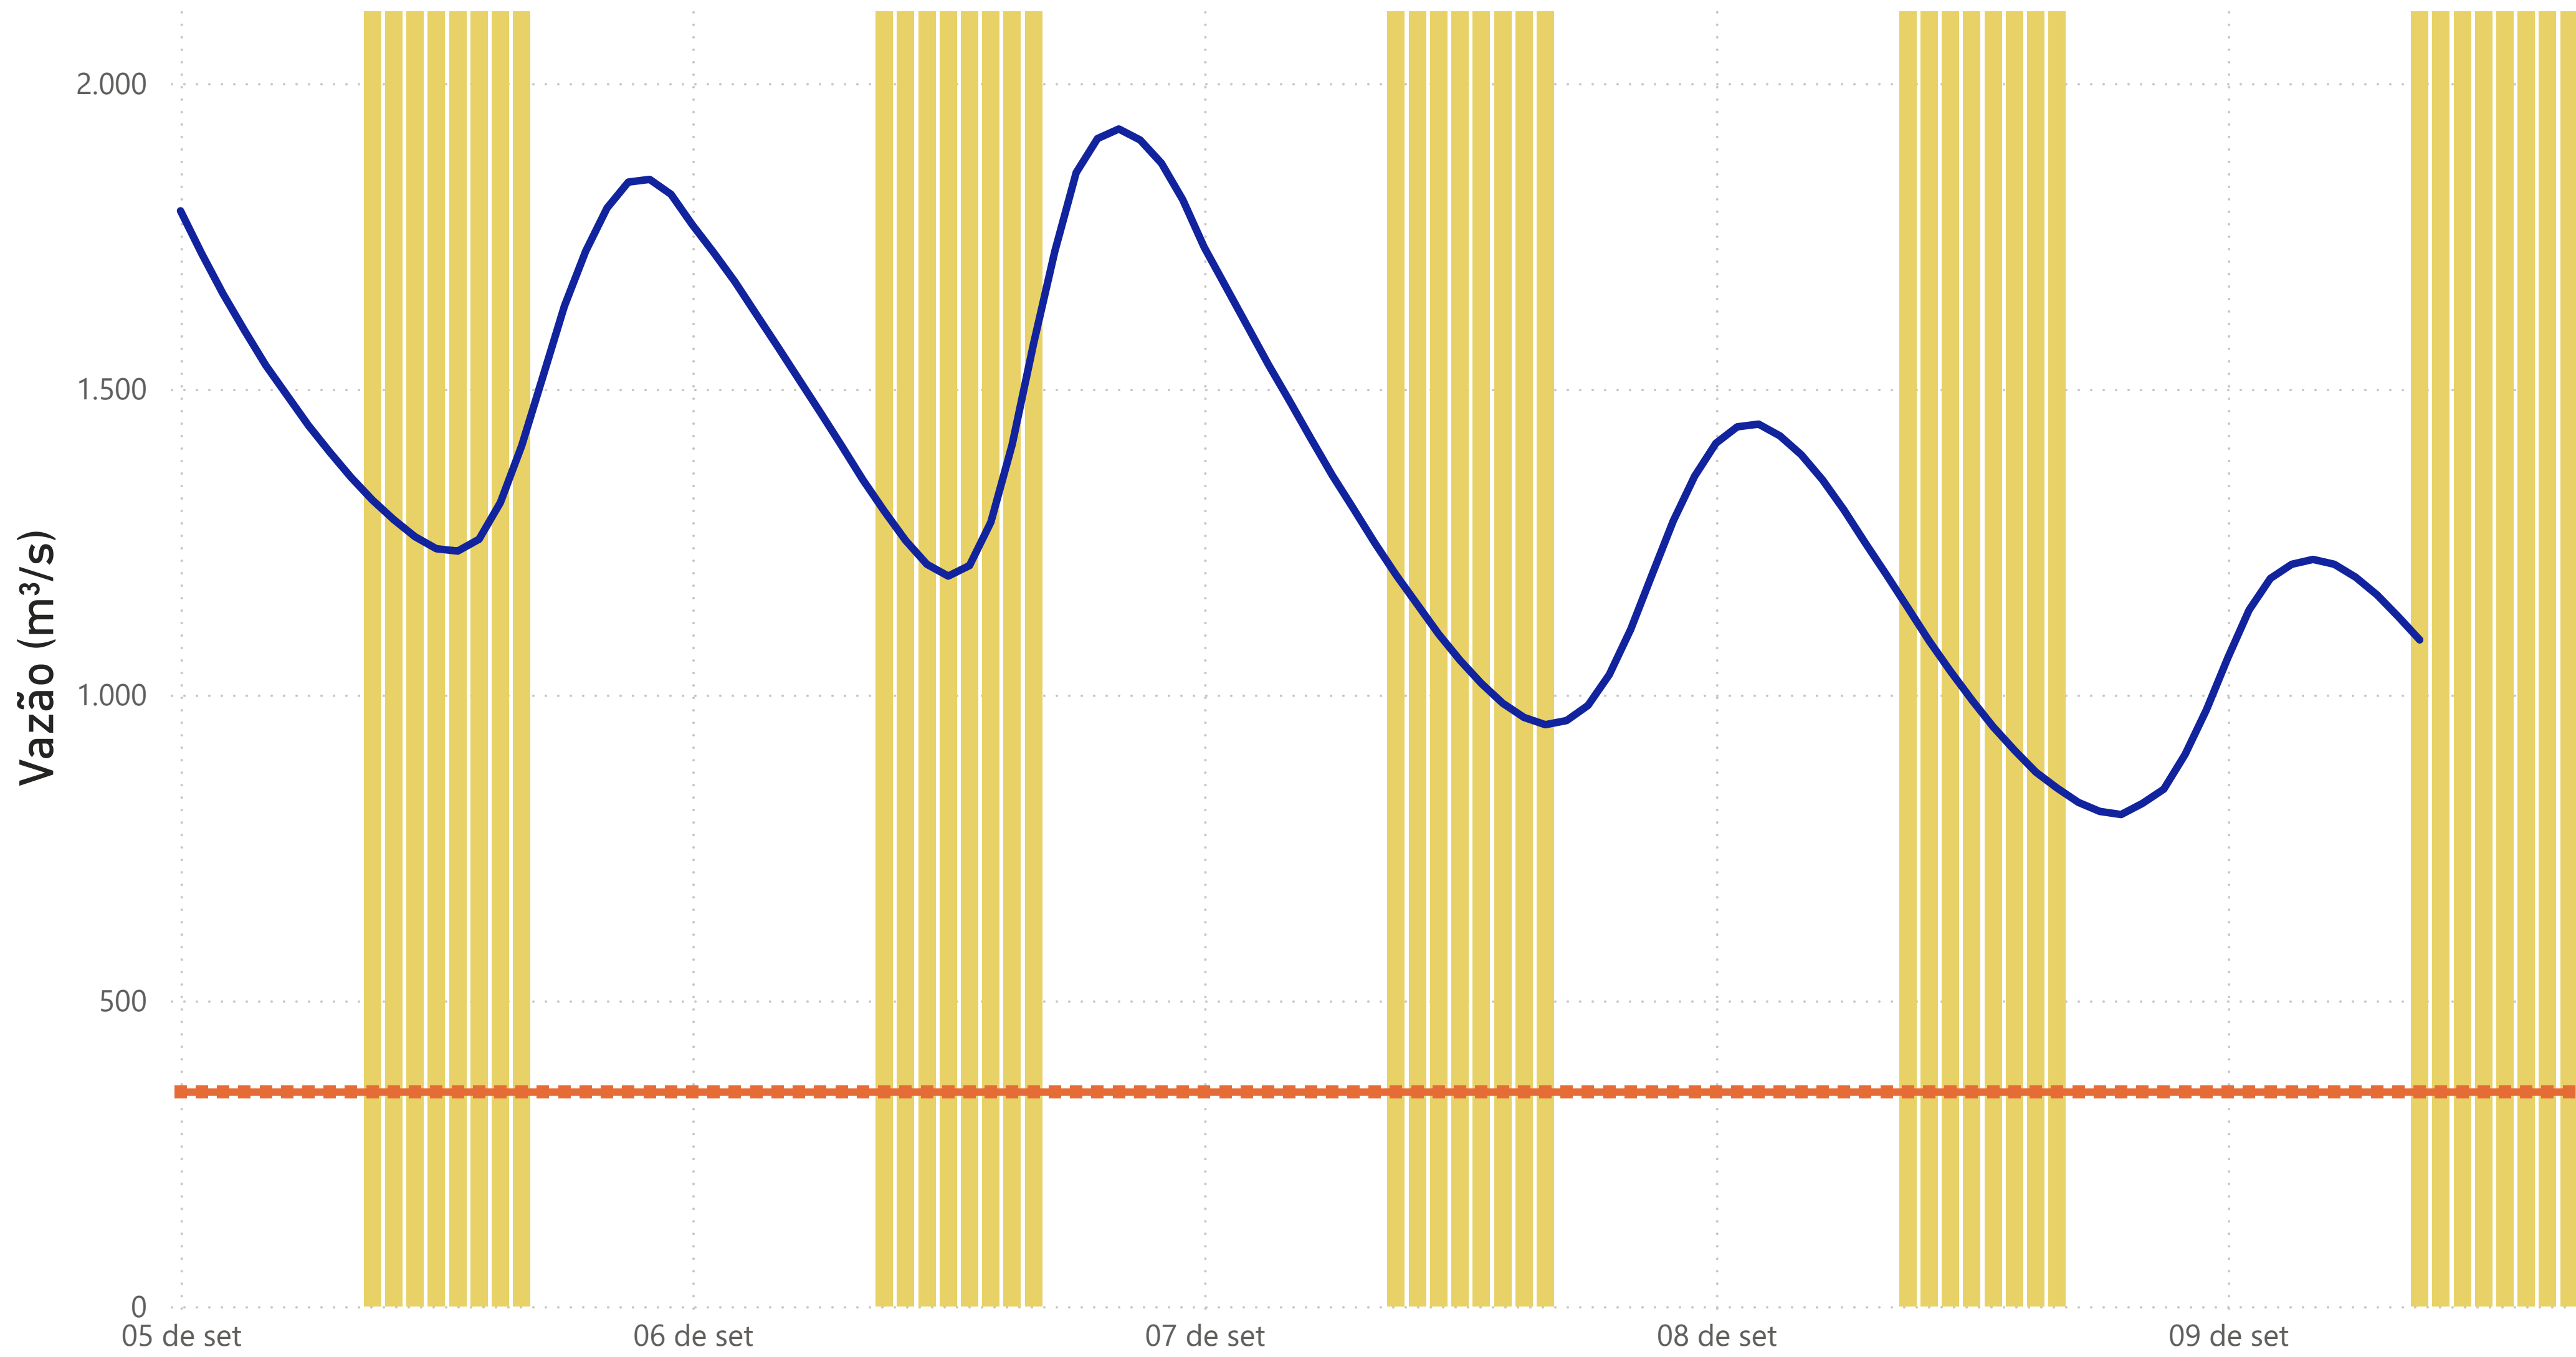

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

