

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	75,43	92	11
08/09/25	77,25	98	10
09/09/25	79,48	103	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	72	68
08/09/25	75	79
09/09/25	81	77

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	102,43	67	65
08/09/25	102,43	66	66
09/09/25	102,59	76	71

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
07/09/25	1.076
08/09/25	1.084
09/09/25	1.199
10/09/25	1.444
Atualizado em: 10/09/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	595	722
08/09/25	919	935
09/09/25	1.248	1.026

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	487	366
08/09/25	670	657
09/09/25	774	889

Data	Vazão Transferida (m³/s)
07/09/25	81
08/09/25	83
09/09/25	86


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	812	788
08/09/25	1.028	1.059
09/09/25	1.164	1.095

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	86,54	572	457
08/09/25	86,63	710	664
09/09/25	87,07	984	777

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	93,19	394	428
08/09/25	96,08	682	637
09/09/25	95,25	673	795

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
07/09/25	99,25	460	255
08/09/25	98,96	420	546
09/09/25	99,14	530	451

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

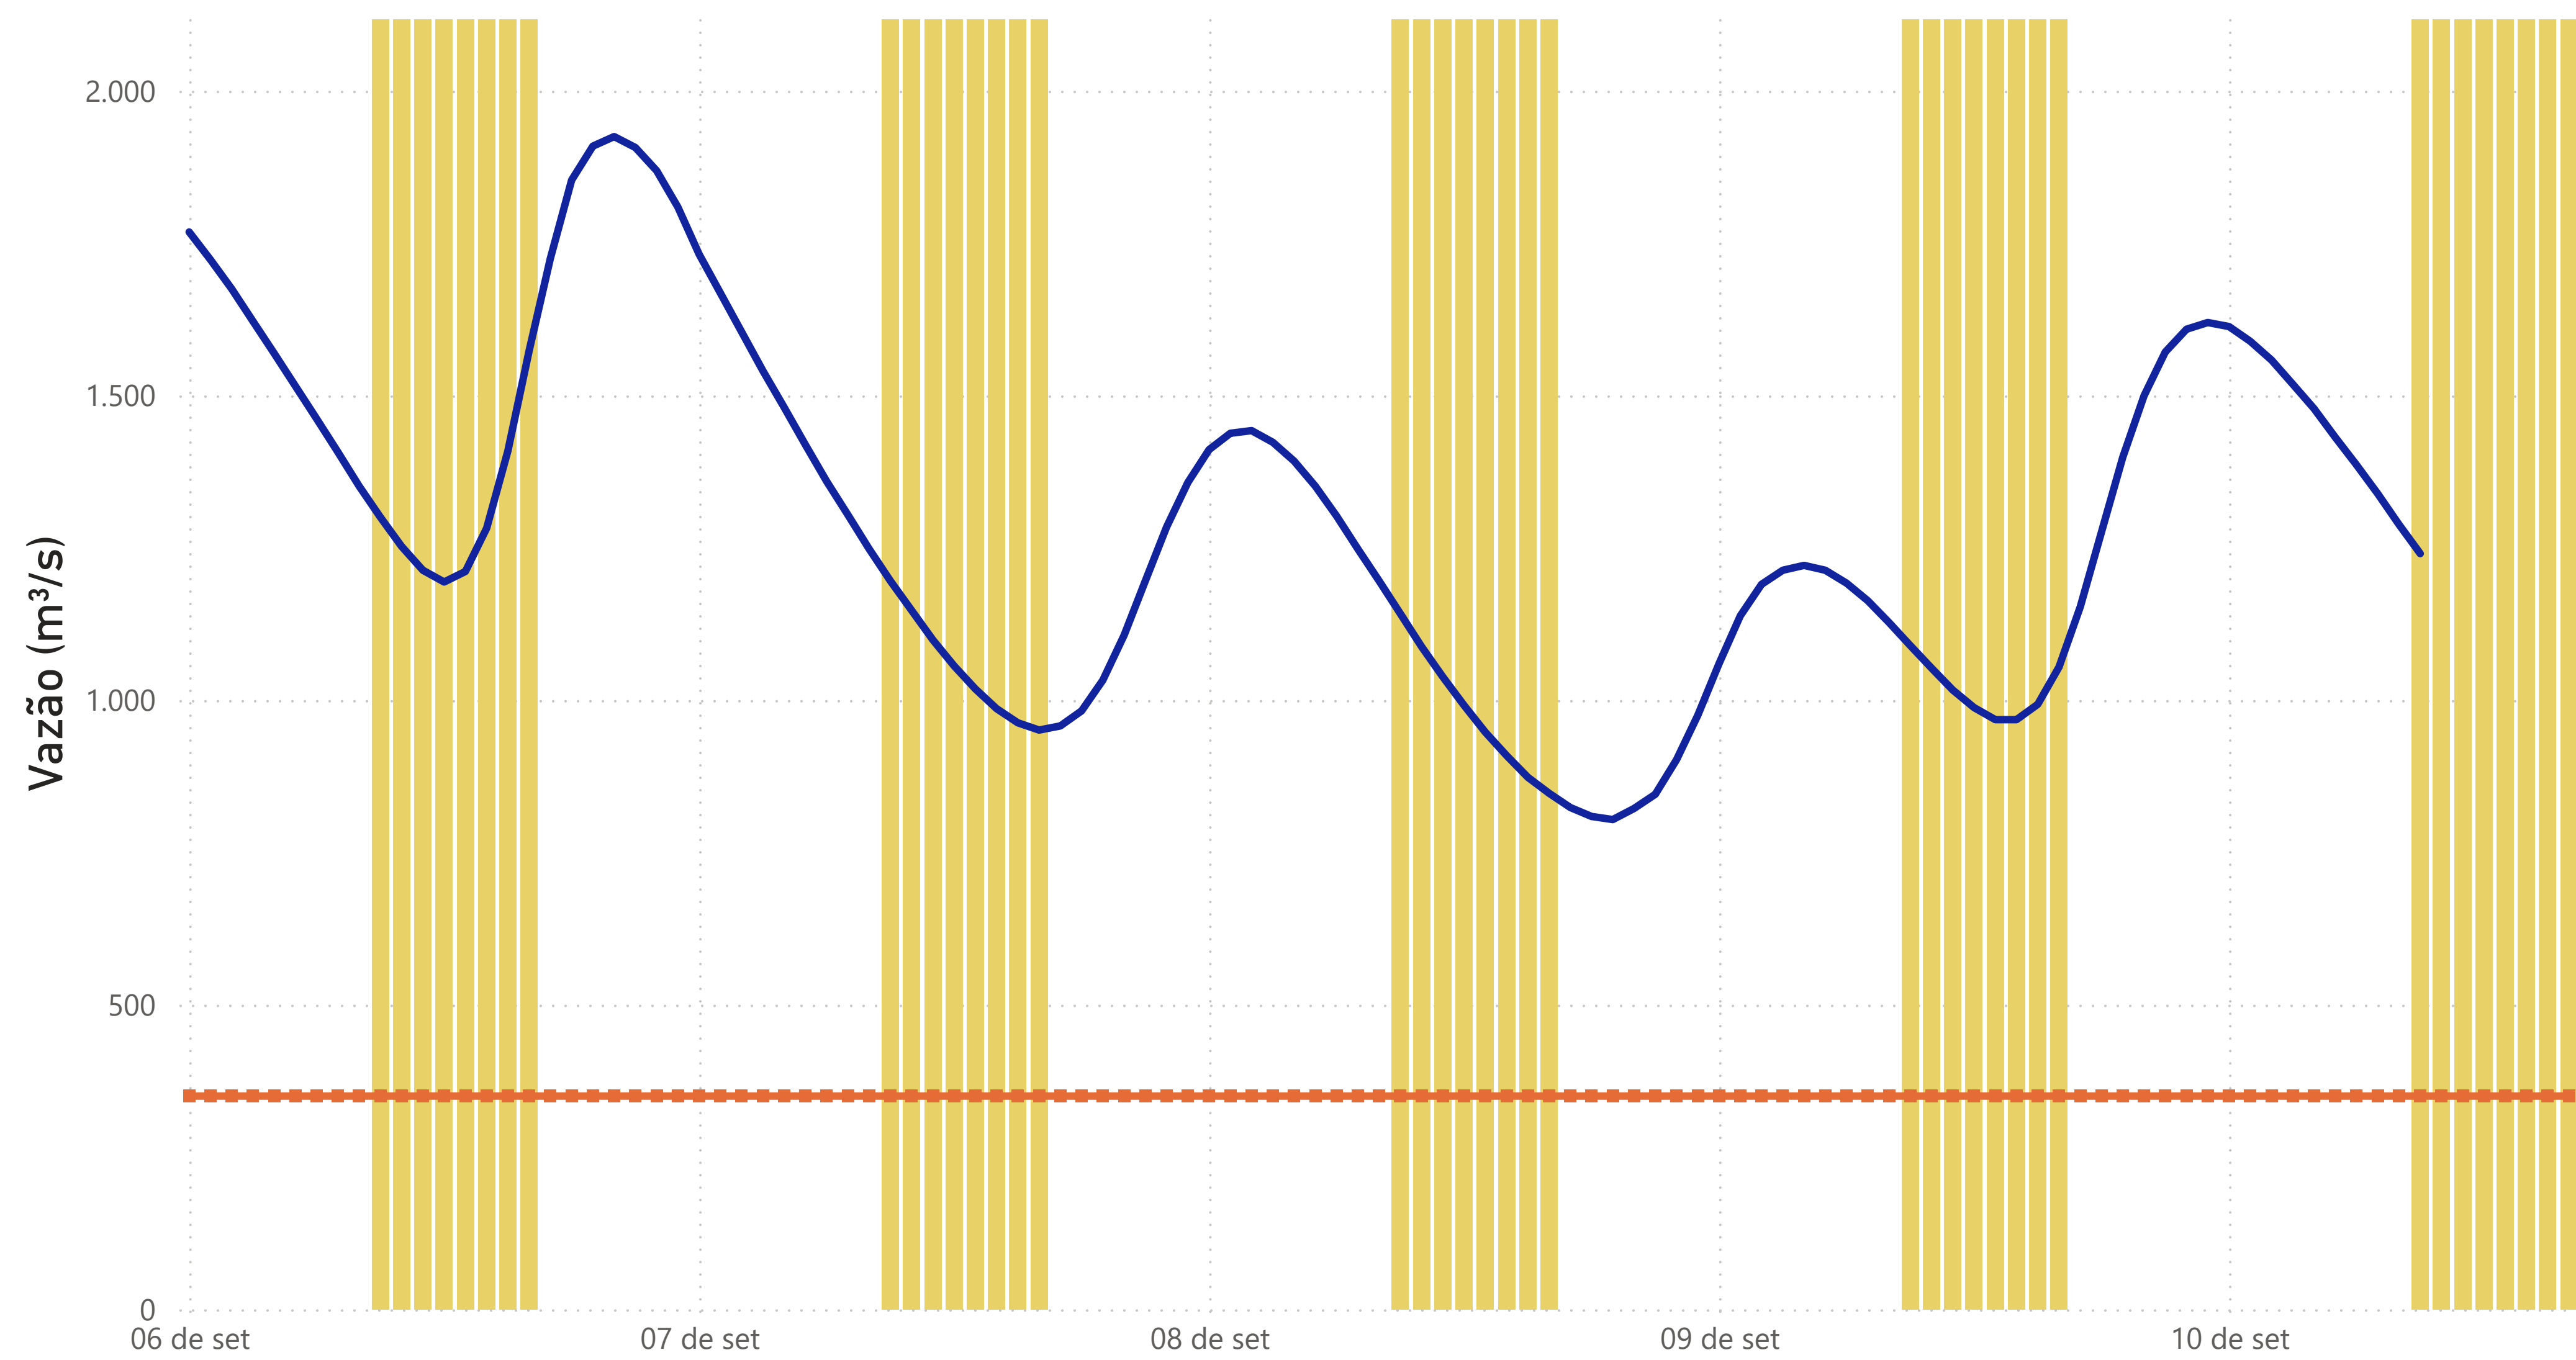

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

