

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	79,60	103	10
10/09/25	82,18	109	11
11/09/25	81,83	103	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	81	77
10/09/25	86	88
11/09/25	84	86

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	102,59	76	71
10/09/25	102,67	78	76
11/09/25	102,59	72	74

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/09/25	1.226
10/09/25	1.385
11/09/25	1.883
12/09/25	1.697
Atualizado em: 12/09/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	1.248	1.026
10/09/25	1.236	1.268
11/09/25	1.340	1.181

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	774	889
10/09/25	1.049	896
11/09/25	803	950

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/09/25	86
10/09/25	90
11/09/25	93


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	1.164	1.095
10/09/25	1.565	1.648
11/09/25	1.433	1.402

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	87,07	984	777
10/09/25	86,68	821	1.005
11/09/25	86,68	818	818

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	95,25	673	795
10/09/25	96,49	692	727
11/09/25	95,25	592	739

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/09/25	99,14	530	451
10/09/25	99,11	507	523
11/09/25	99,18	457	426

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

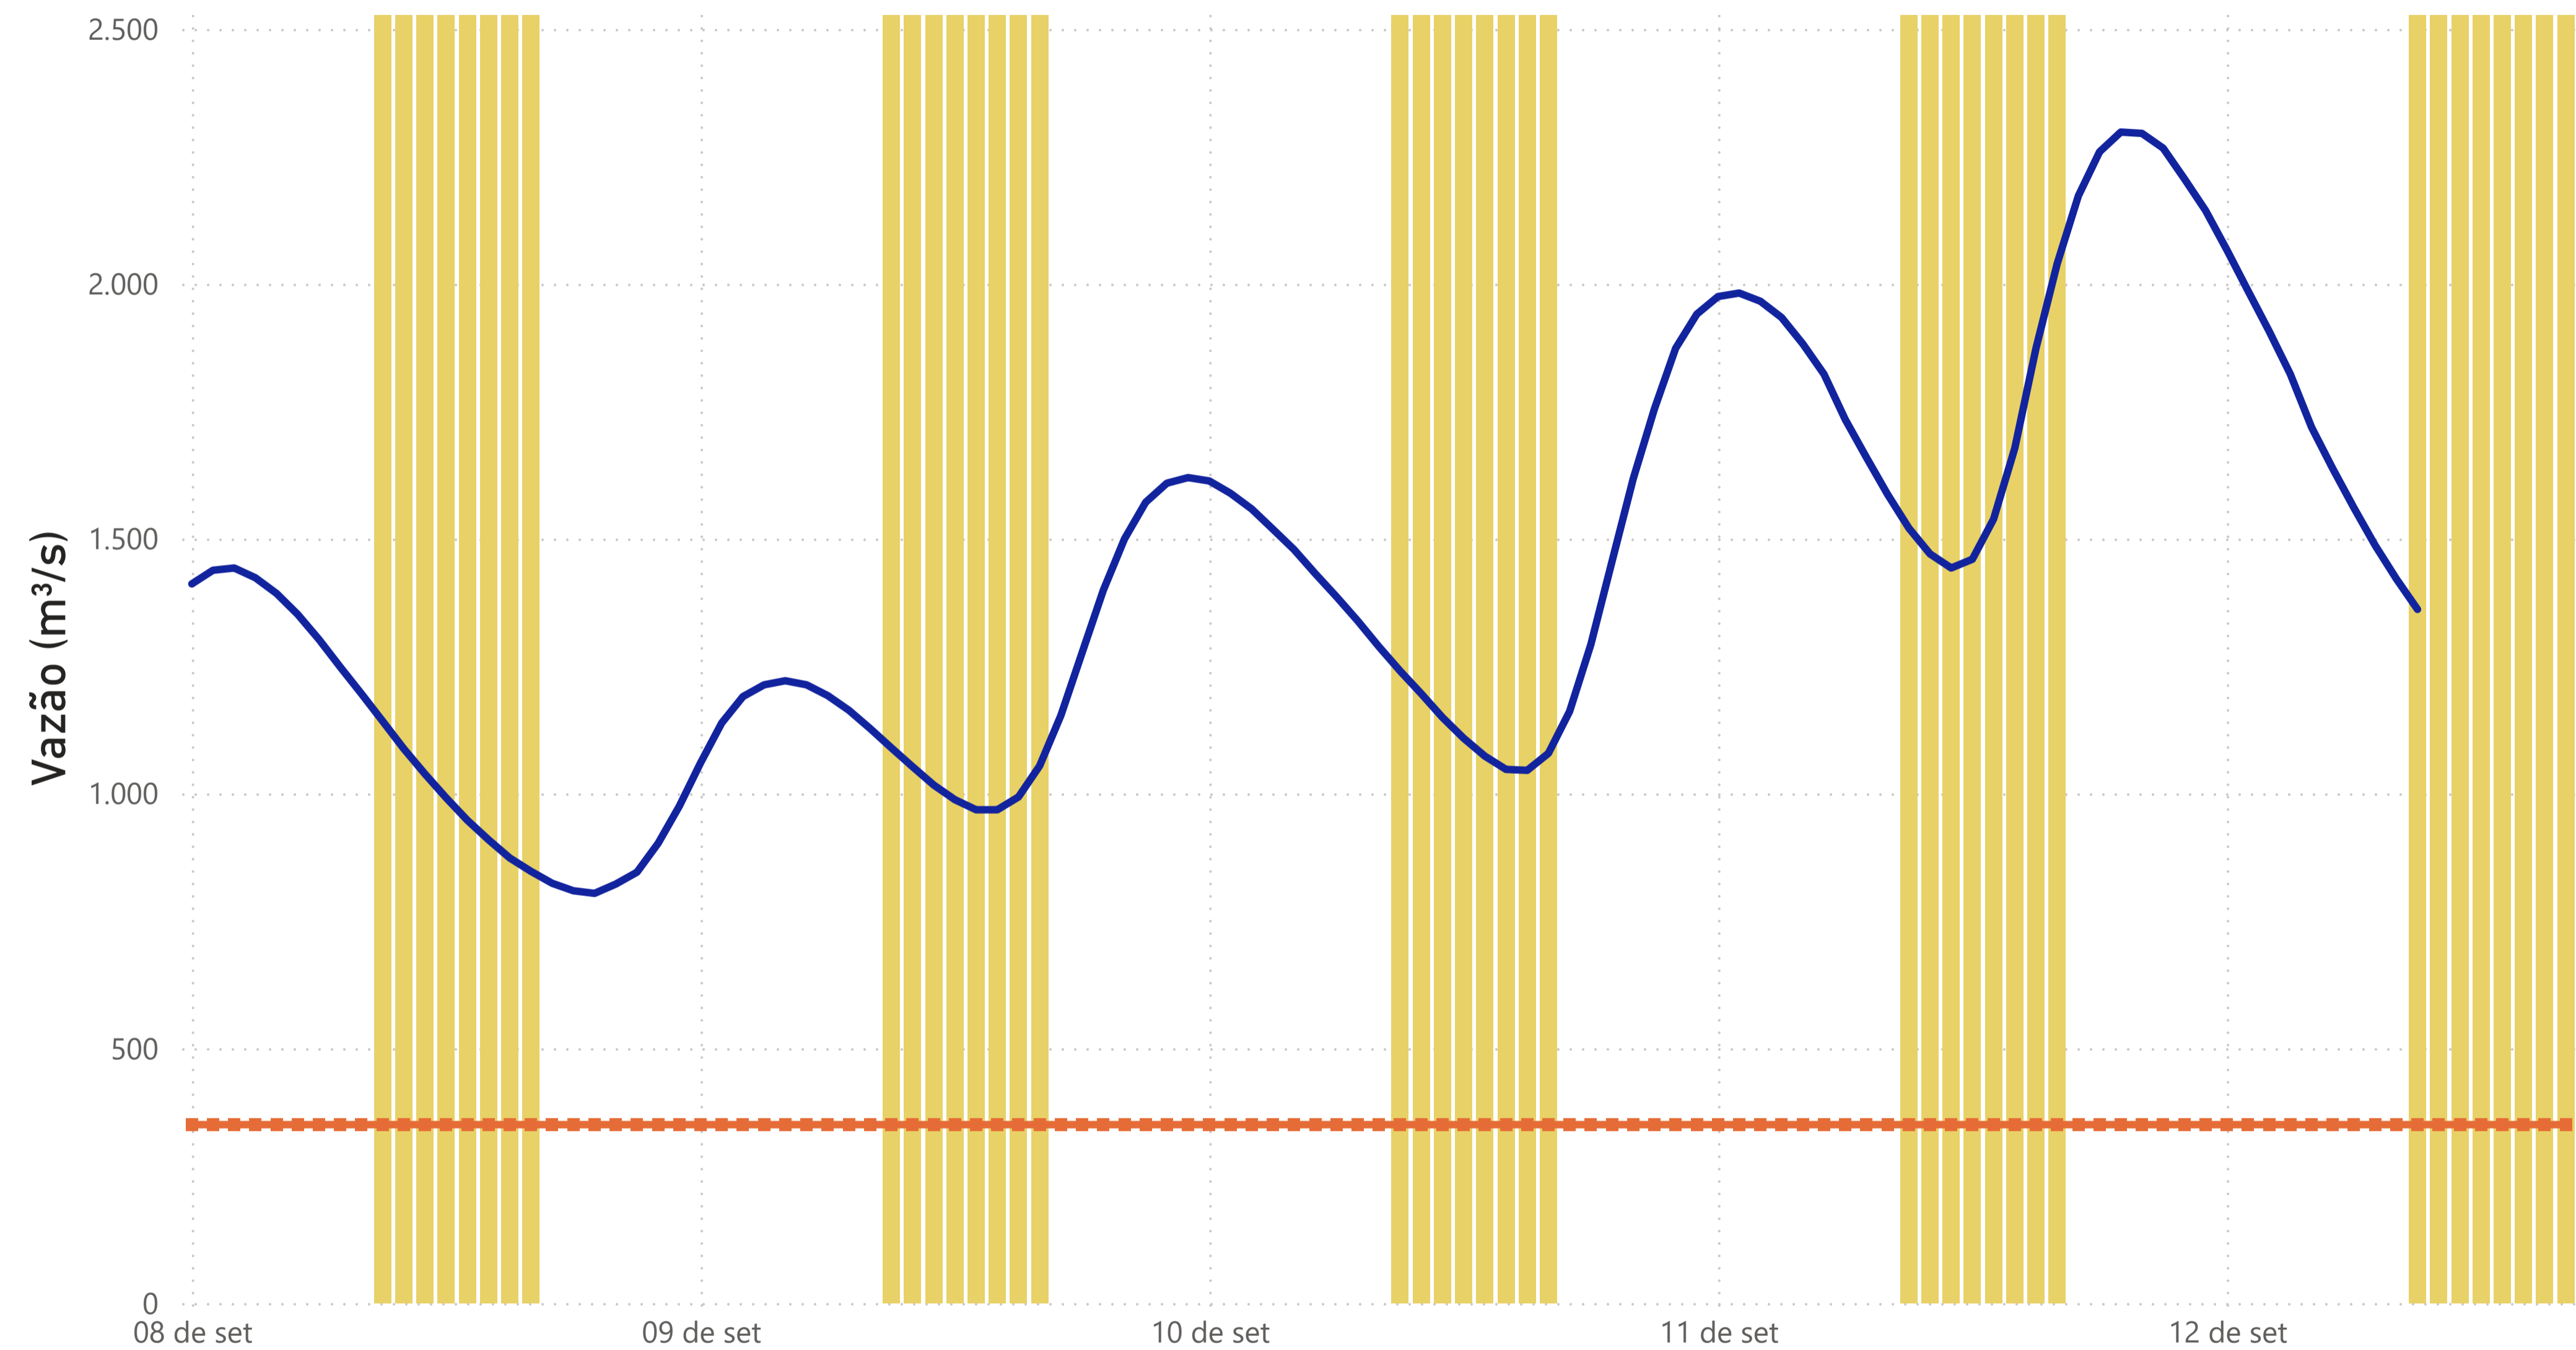

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

