

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

UHE Itaipu Hotel Cataratas

Data	Q diária (m³/s)
13/09/25	1.716
14/09/25	1.391
15/09/25	767
16/09/25	817

Atualizado em:
16/09/25 09:00

Salto Caxias

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	817	833
14/09/25	583	535
15/09/25	1.149	1.054

Salto Osório

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	491	523
14/09/25	430	340
15/09/25	727	900

Jordão

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	75,82	87	10
14/09/25	71,97	79	10
15/09/25	70,29	78	11

Fundão

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	71	73
14/09/25	62	62
15/09/25	60	61

Santa Clara

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	102,10	53	60
14/09/25	102,10	55	55
15/09/25	102,10	54	54

Túnel de derivação

Data	Vazão Transferida (m³/s)
13/09/25	86
14/09/25	80
15/09/25	72

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Rio Jordão

Baixo Iguaçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	969	1.030
14/09/25	598	564
15/09/25	1.146	1.039

Salto Santiago

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	87,02	654	470
14/09/25	87,31	561	423
15/09/25	87,31	742	742

Segredo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	89,68	377	637
14/09/25	91,95	484	462
15/09/25	95,25	707	631

Foz do Areia


Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	99,50	399	210
14/09/25	99,54	376	360
15/09/25	98,93	346	614

Acompanhamento dos reservatórios da Bacia do rio Iguaçu

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

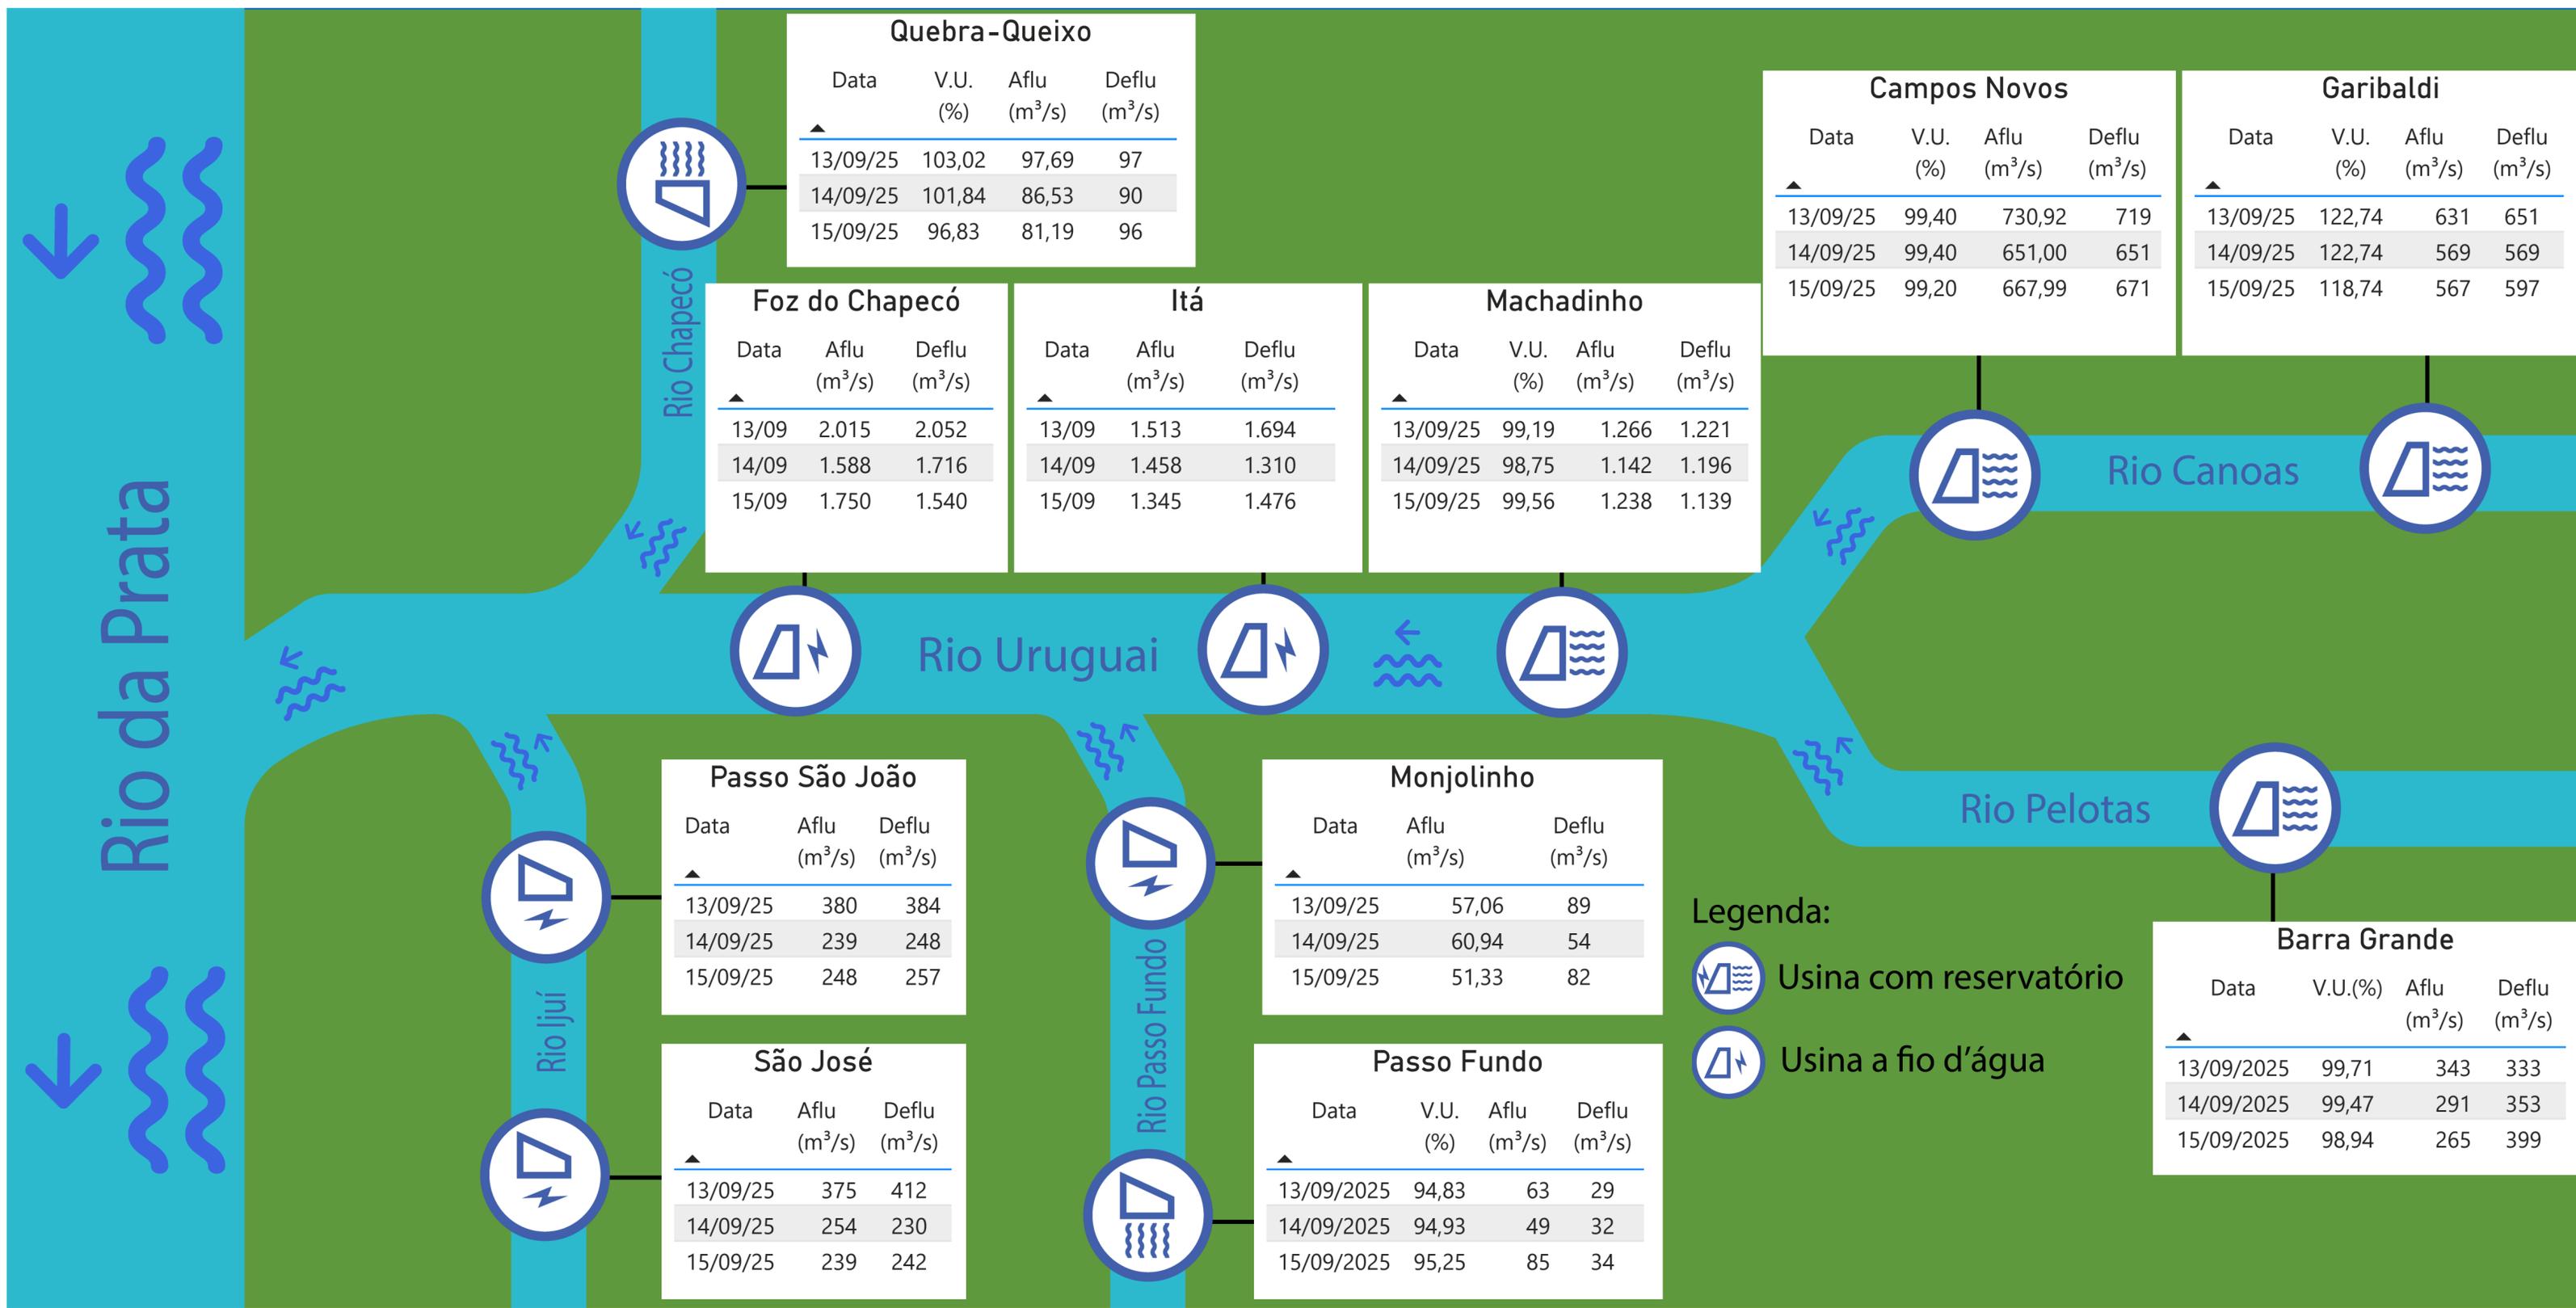

Quebra-Queixo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	103,02	97,69	97
14/09/25	101,84	86,53	90
15/09/25	96,83	81,19	96

Campos Novos

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	99,40	730,92	719
14/09/25	99,40	651,00	651
15/09/25	99,20	667,99	671

Garibaldi

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	122,74	631	651
14/09/25	122,74	569	569
15/09/25	118,74	567	597

Foz do Chapecó

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09	2.015	2.052
14/09	1.588	1.716
15/09	1.750	1.540

Itá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09	1.513	1.694
14/09	1.458	1.310
15/09	1.345	1.476

Machadinho

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	99,19	1.266	1.221
14/09/25	98,75	1.142	1.196
15/09/25	99,56	1.238	1.139

Passo São João

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	380	384
14/09/25	239	248
15/09/25	248	257

Monjolinho

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	57,06	89
14/09/25	60,94	54
15/09/25	51,33	82

São José

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/25	375	412
14/09/25	254	230
15/09/25	239	242

Passo Fundo

Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/2025	94,83	63	29
14/09/2025	94,93	49	32
15/09/2025	95,25	85	34

Barra Grande

Data	V.U.(%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
13/09/2025	99,71	343	333
14/09/2025	99,47	291	353
15/09/2025	98,94	265	399

Legenda:
 Usina com reservatório
 Usina a fio d'água