

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	101,87	144	24
27/09/25	95,79	115	14
28/09/25	90,35	107	11

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	126	134
27/09/25	99	98
28/09/25	84	86

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	103,07	91	108
27/09/25	102,75	81	91
28/09/25	102,59	70	75

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
26/09/25	1.717
27/09/25	2.266
28/09/25	2.020
29/09/25	1.485
Atualizado em: 29/09/25 08:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	2.071	1.864
27/09/25	943	1.659
28/09/25	1.369	1.195

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	1.781	1.832
27/09/25	457	604
28/09/25	1.223	1.197

Data	Vazão Transferida (m³/s)
26/09/25	125
27/09/25	119
28/09/25	112


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	1.828	1.909
27/09/25	1.689	1.755
28/09/25	1.246	1.156

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	86,63	1.169	1.630
27/09/25	87,65	991	507
28/09/25	87,21	956	1.164

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	92,78	661	1.051
27/09/25	95,46	891	890
28/09/25	94,63	654	802

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/09/25	99,54	600	553
27/09/25	99,00	551	787
28/09/25	99,21	604	510

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas

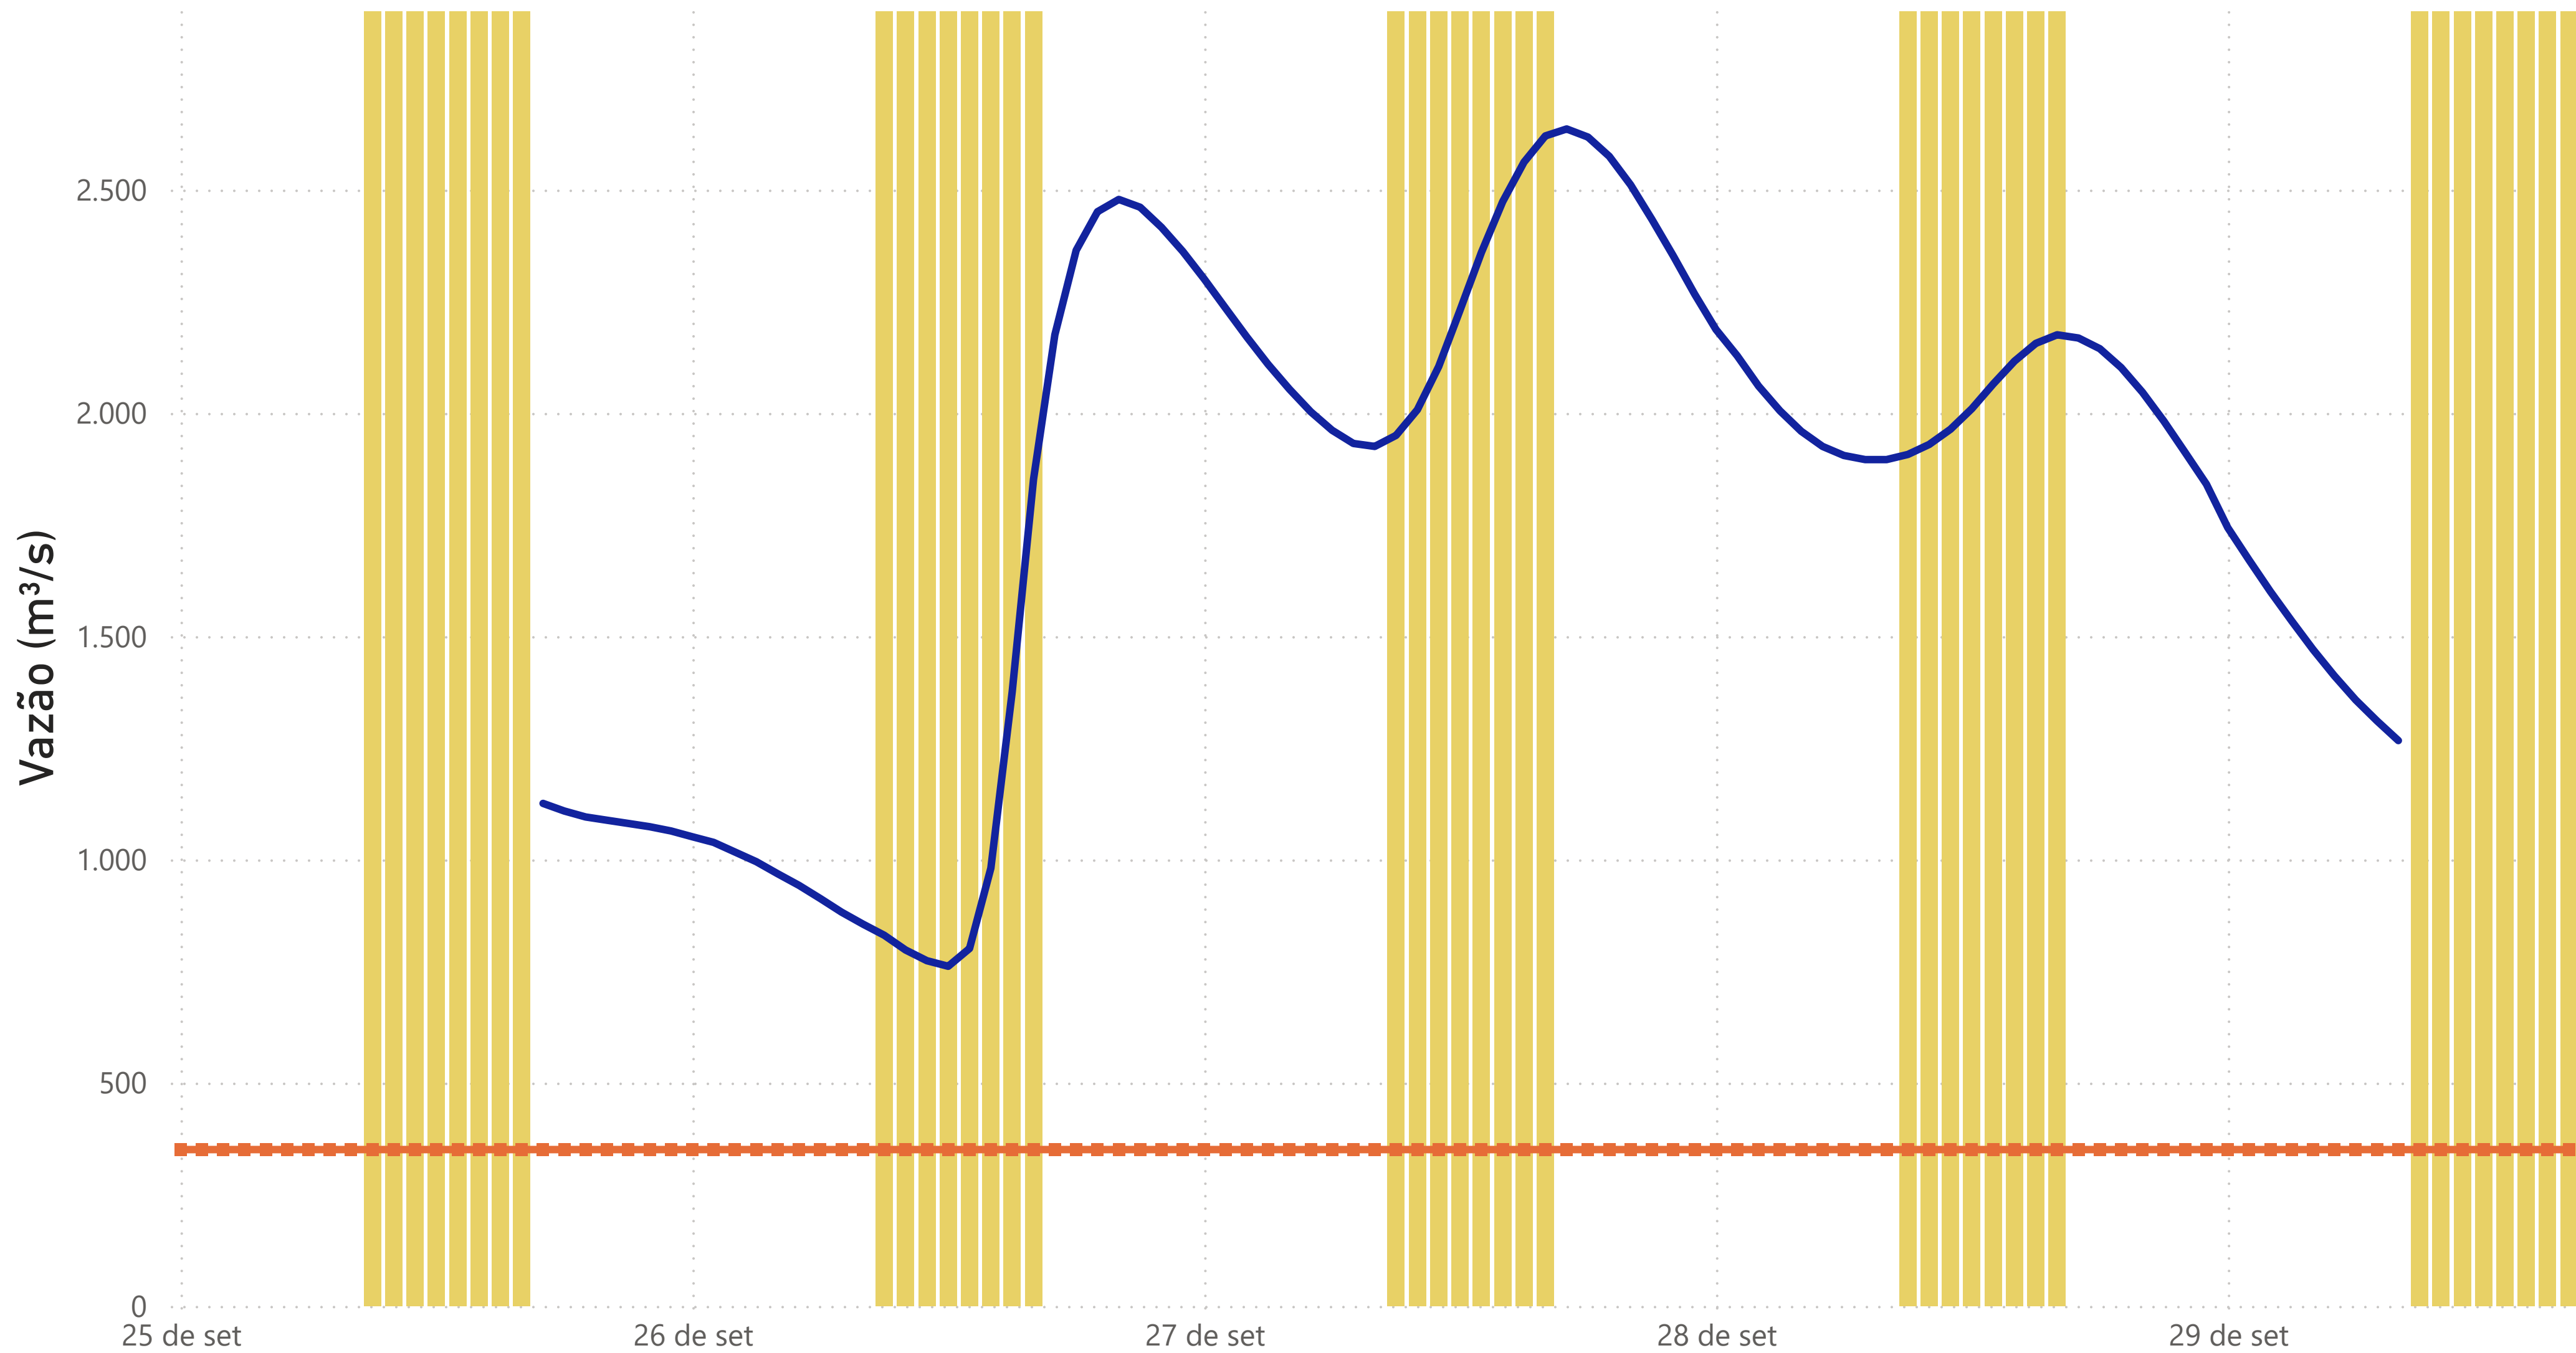

● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

